



Enel

ADB-ER Laboratori

Centrale Termoelettrica di LIVORNO

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE

Punti di misura al confine di recinzione

DATA RILIEVI: 12/09/06

CARICO: 99,3 MW

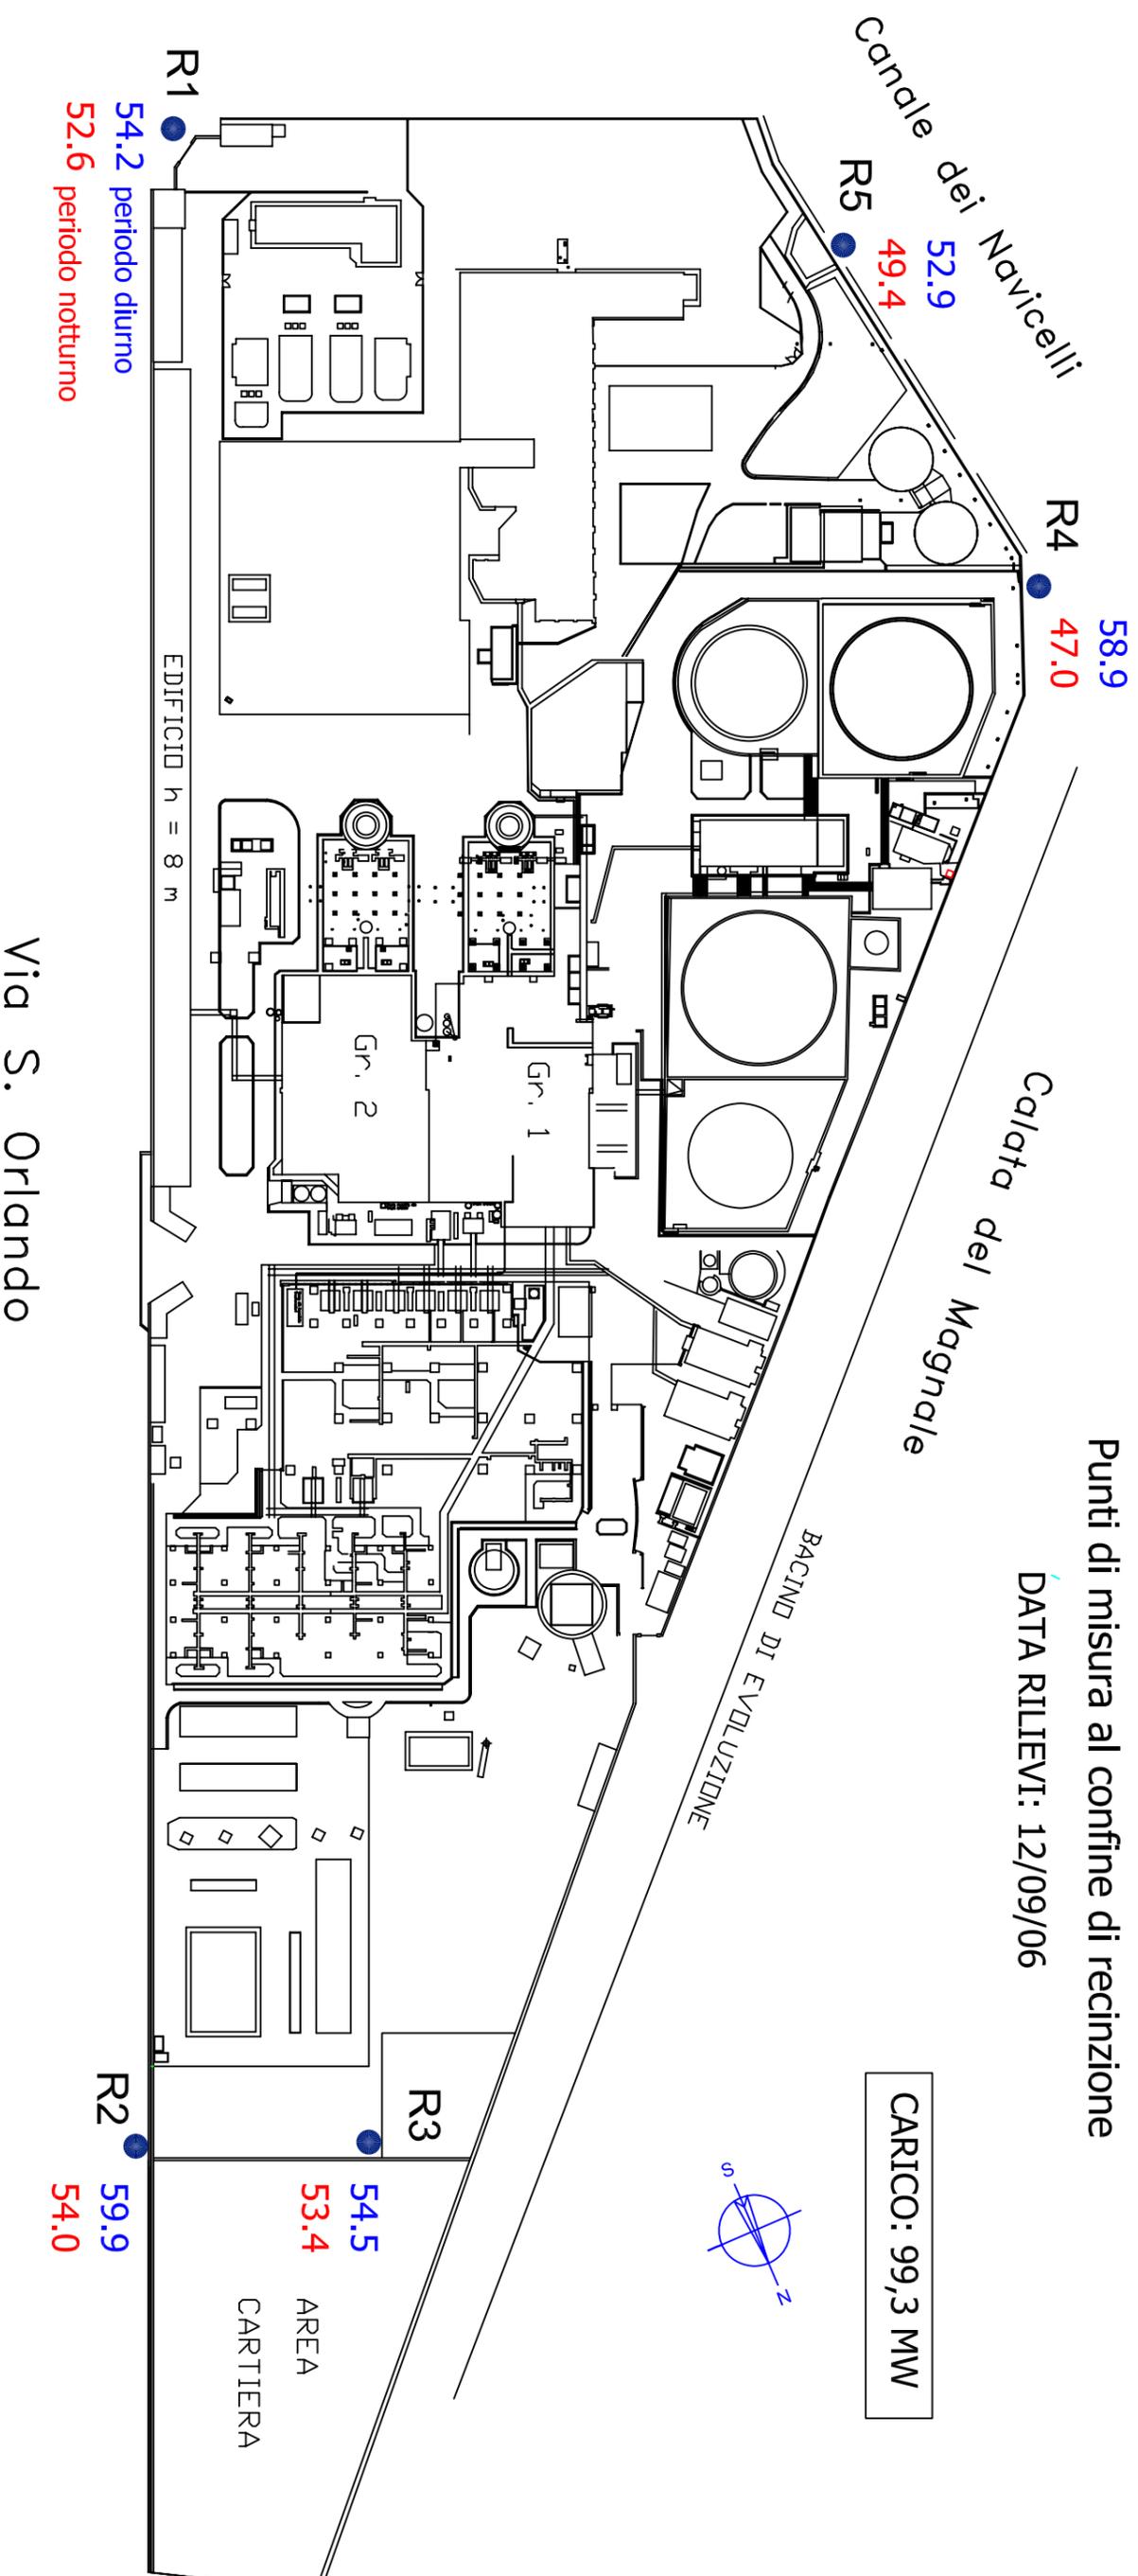


FIGURA 1