


POS.	CONTENUTO	U.M.Q.	T.A.P.A.R.T.	ANNOZZIONI
1	SOLA CAUSTICA	mc	111	1/1/1 N° 2 serb. 38mc. impianto demineralizzazione
2	ACQUA CLORURATA	mc	111	1/2/1 N° 1 serb. 38mc. impianto trattamento condensato
3	CLORURO FERROSO	mc	26	1/1/1 N° 1 serb. 38mc. impianto demineralizzazione
4	BIPOSSO	Nmc	3200	1/1/1 N° 1 serb. 38mc. impianto demineralizzazione
5	ANIDRIDE CARBONICA	Kg	3190	1/1/1 N° 1 serb. 38mc. impianto demineralizzazione
7	OSSIGENO FER.	Nmc	680	7/1/1 N° 2 pacchi bombole da 170 Nmc per Gr. 1-2
8	AZOTO	Nmc	600	7/1/1 N° 2 pacchi bombole da 170 Nmc per Gr. 3-4
9	OSSIGENO PER SALU.	Nmc	323	9/1/1 N° 2 pacchi bombole da 135-150 Nmc per Gr. 1-2
10	ACETILENE PER SALU.	Kg	286	10/1/1 N° 28 bombole da 7 Kg in deposito
12	LIQUIDO SCHUMIGENO	mc	22	12/1/1 N° 1 serbatoio da 4 mc+11 da 3 mc cabina Gr. 1-2
13	GAS ESTINGUENTE	R	294	13/1/1 N° 1 serbatoio da 0,8 mc. terminato oleotetto
14	CALCE BIRRA	mc	60	14/1/1 N° 1 silo 30mc. impianto IAR
15	DALCARE	mc	600	15/1/1 N° 1 silo 30mc. impianto IAR
16	SOLFATO DI SOODIO	mc	10	16/1/1 N° 1 silo 30mc. impianto IAR
17	CLORURO FERROSO	mc	75	17/1/1 N° 1 serbatoio impianto ISO (trattamento spurghi DESOX)
18	CLORURO FERROSO	mc	10	18/1/1 N° 1 serbatoio impianto IAR
19	ACQUA CLORURATA	mc	10	19/1/1 N° 1 serbatoio impianto IAR
20	ACQUA CLORURATA	mc	40	20/1/1 N° 1 serbatoio da 2 mc. cabina Gr. 3-4

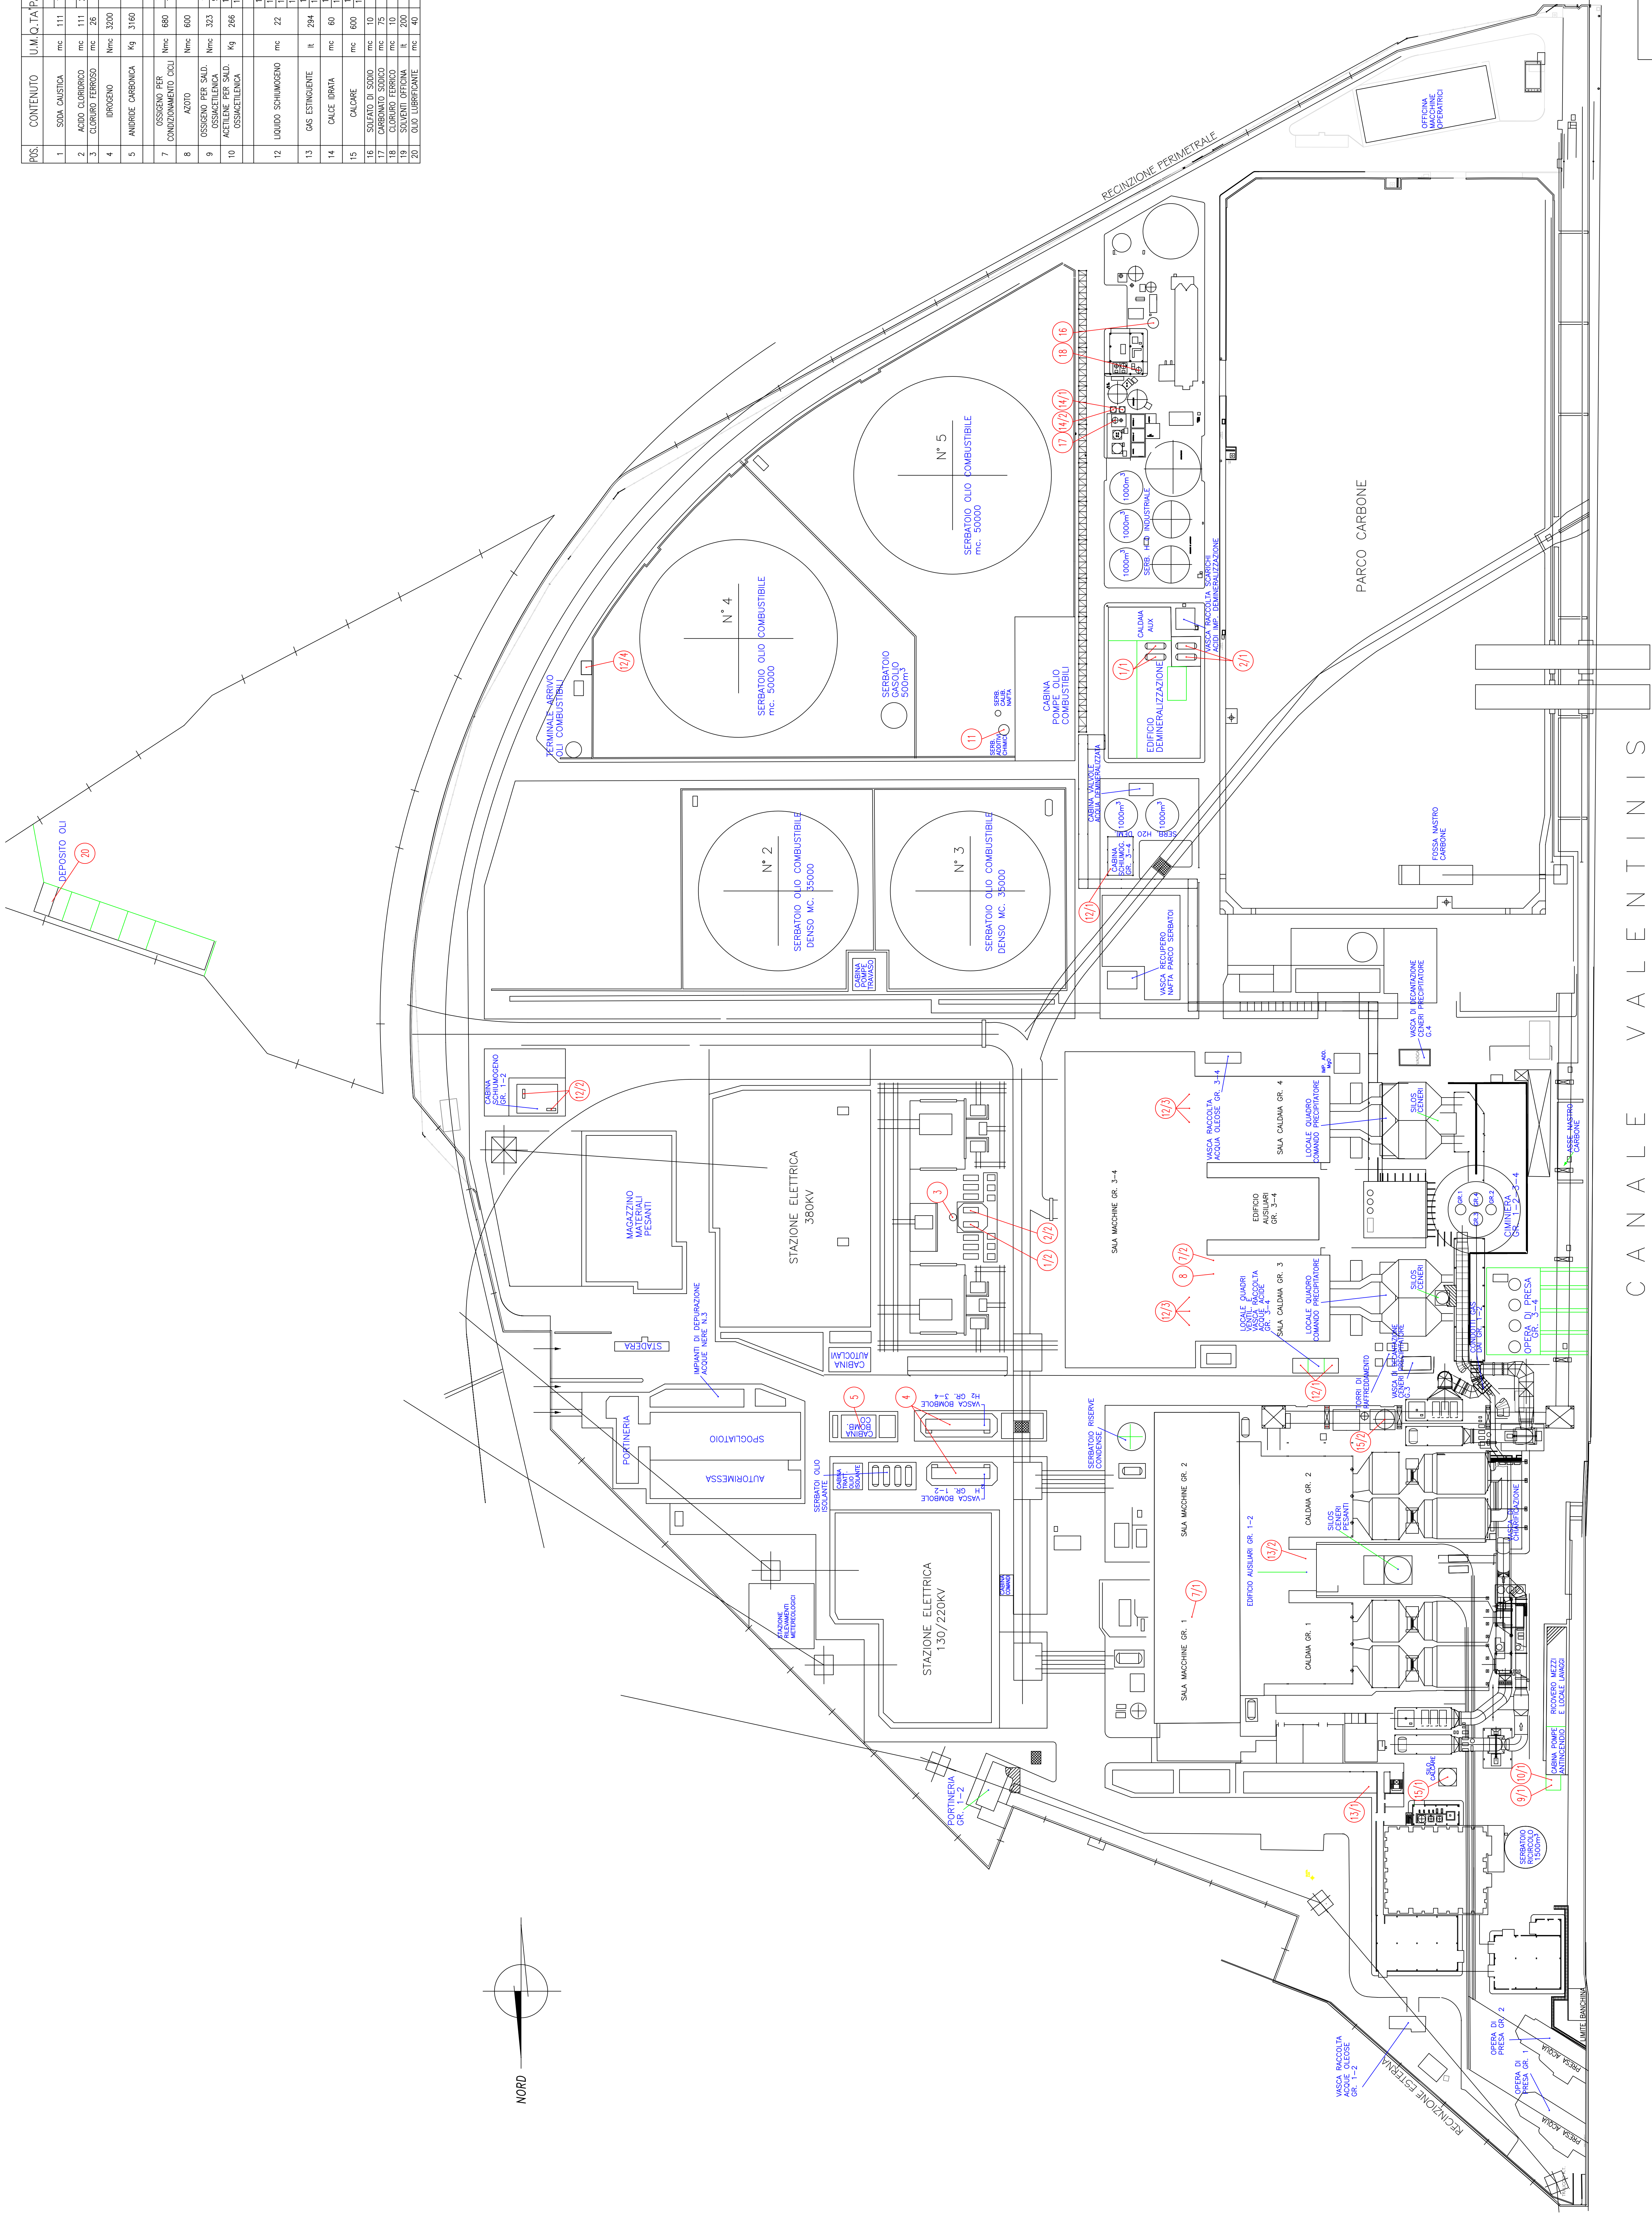

CANALE VALENTINIS