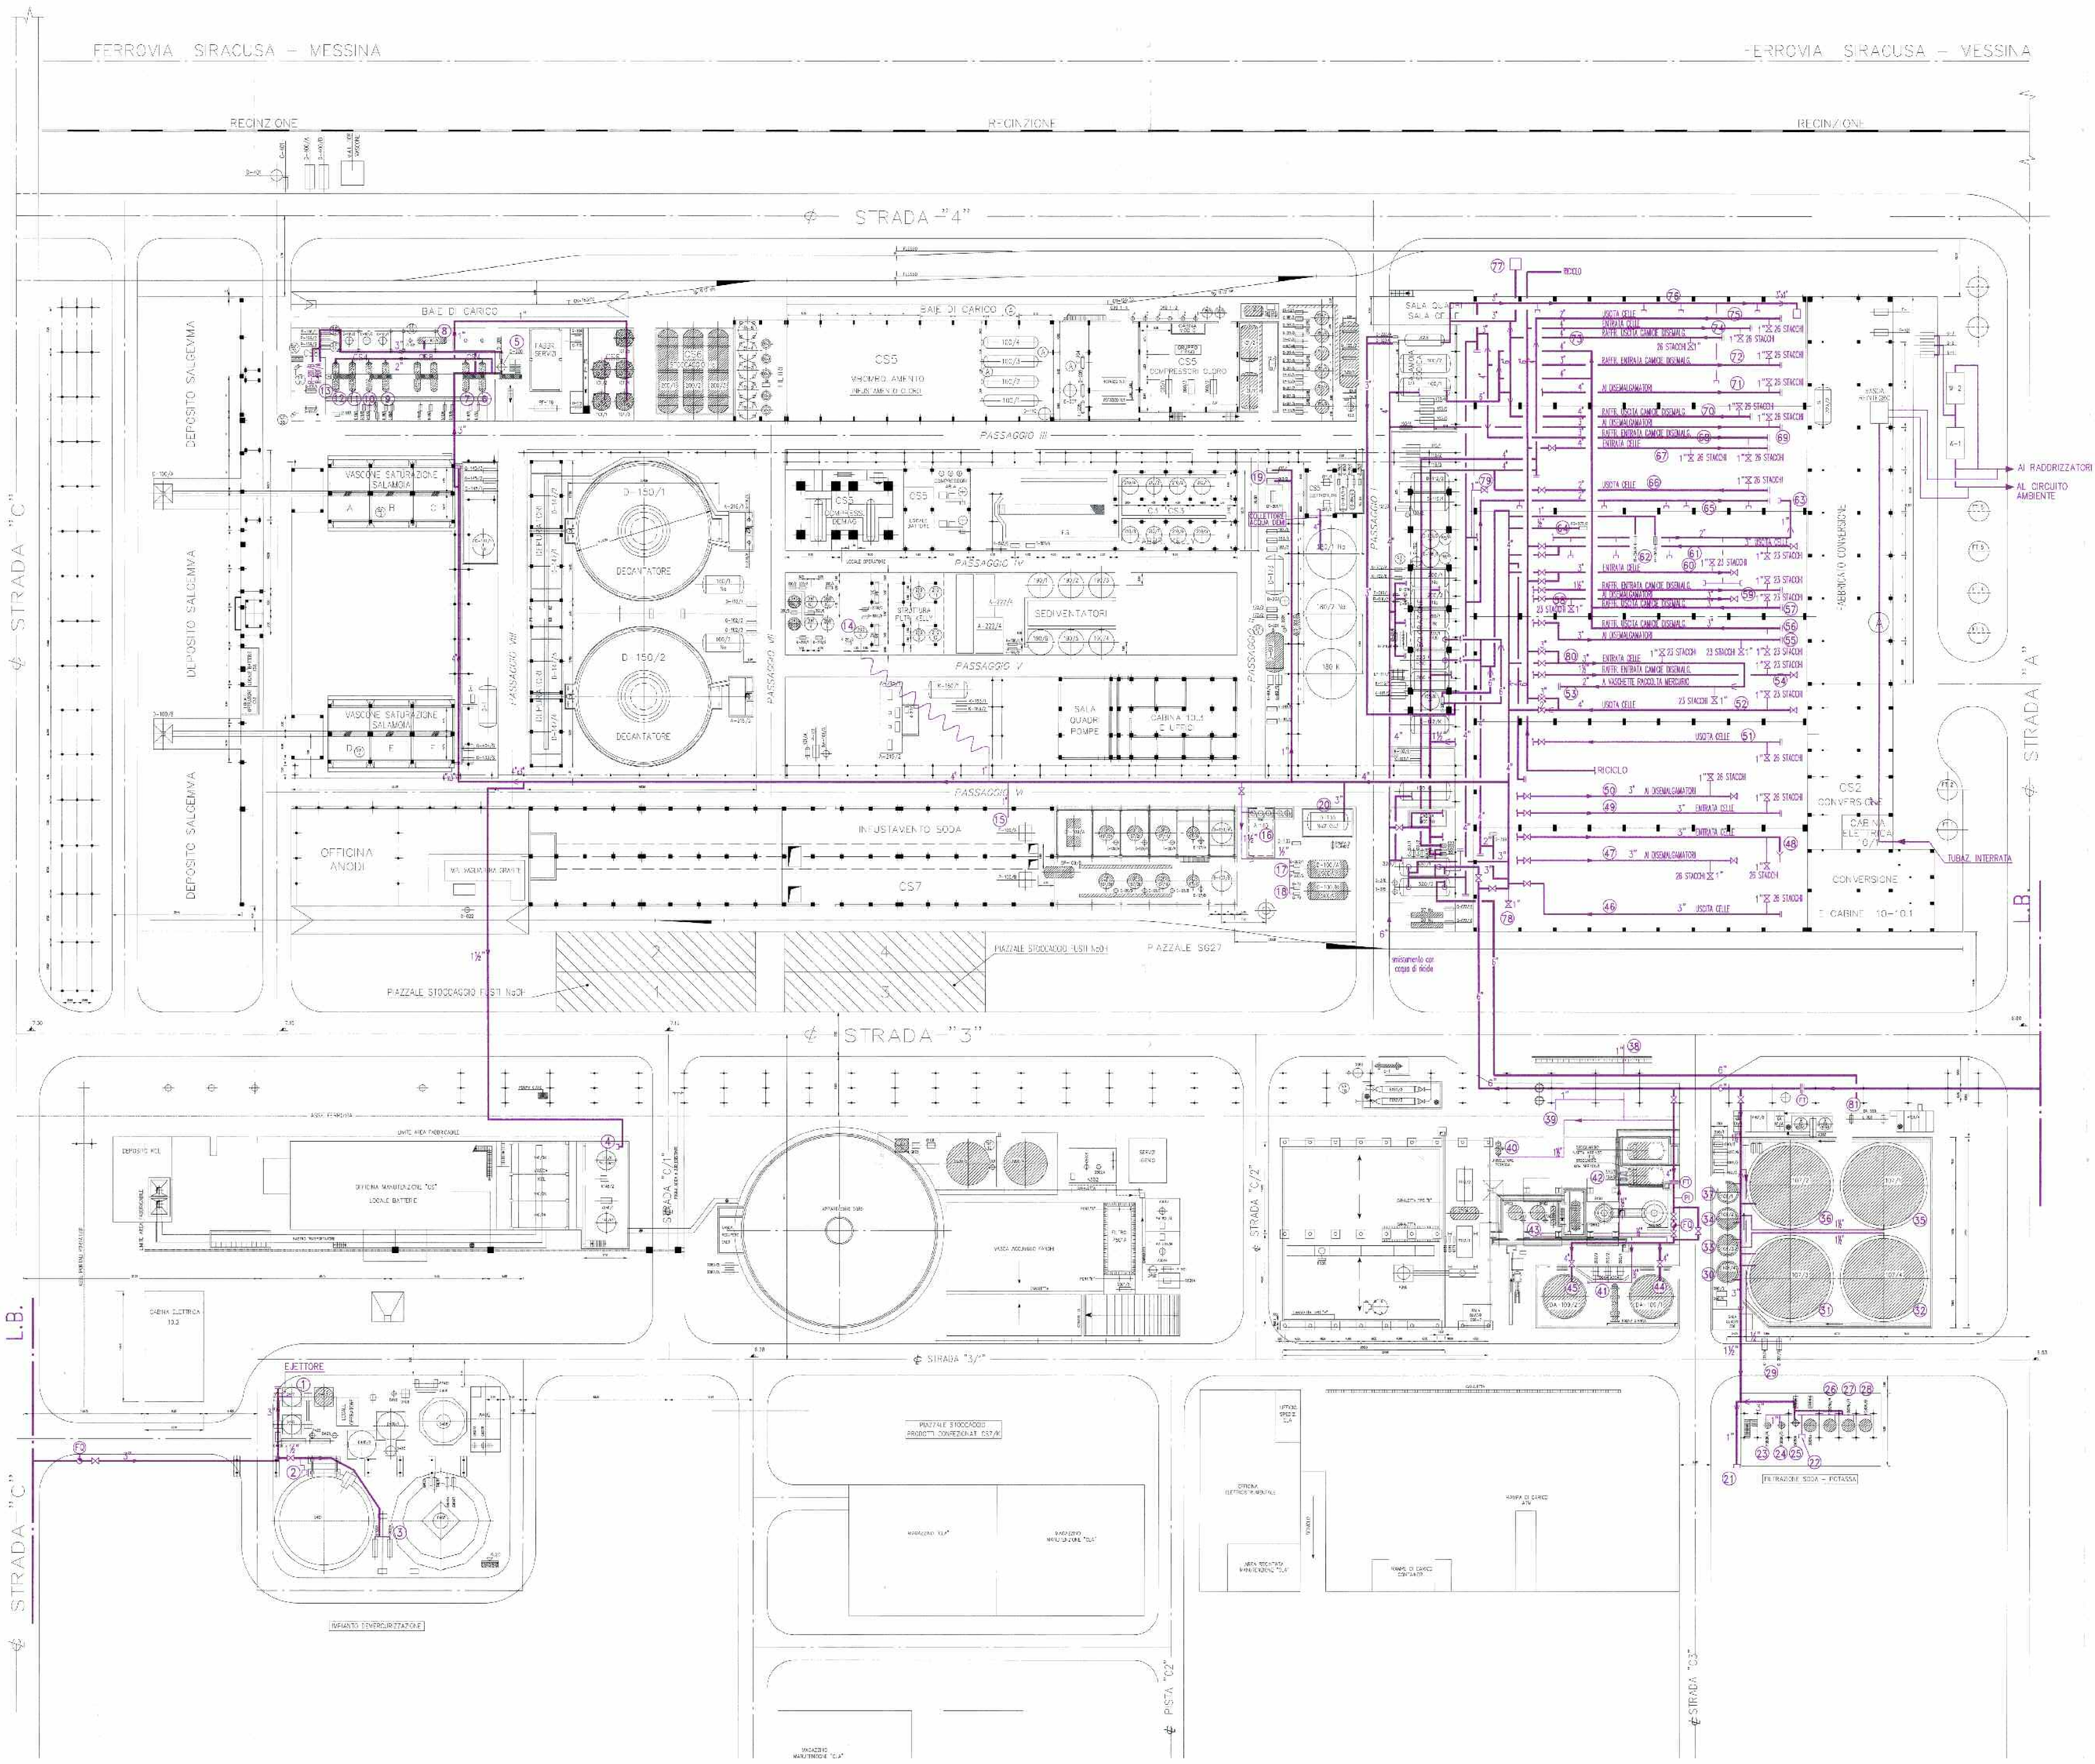
FERROVIA SIRACUSA – MESSINA
RECINZIONE
STRADA "4"
STRADA "C"
STRADA "A"
STRADA "3"
STRADA "2"
STRADA "1"
STRADA "3/4"
STRADA "C/2"
L.B.
BAIE DI CARICO
DEPOSITO SALGEMMA
VASCONE SATURAZIONE SALAMOIA
D-150/1
D-150/2
DECANTATORE
SEDIMENTATORI
PASSAGGIO III
PASSAGGIO IV
PASSAGGIO V
PASSAGGIO VI
PASSAGGIO VII
PASSAGGIO VIII
SALA QUADRI POMPE
CABINA 10.1 E CLORO
OFFICINA ANODI
INFUSTAVENTO SODA
OS7
OS5
OS5 COMPRESSORI CLORO
OS5 SERBATOI CLORO
OS5 SERBATOI IPOCLORITO
OS5 SERBATOI ACIDO
OS5 SERBATOI SODA
OS5 SERBATOI SALAMOIA
OS5 SERBATOI ANTICROSTANTE
OS5 SERBATOI BISOLFITO
OS5 SERBATOI ACIDO CLORIDRICO
OS5 SERBATOI SOLFATO FERROSO
OS5 SERBATOI CLORURO FERRICO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE ZUCCHERINA
OS5 SERBATOI SOLUZIONE ANTIINCROSTANTE
OS5 SERBATOI SOLUZIONE BISOLFITO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE ACIDO CLORIDRICO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE SOLFATO FERROSO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE CLORURO FERRICO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE SODA
OS5 SERBATOI SOLUZIONE IPOCLORITO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE ACIDO
OS5 SERBATOI SOLUZIONE SALAMOIA
OS5 SERBATOI SOLUZIONE ANTIC