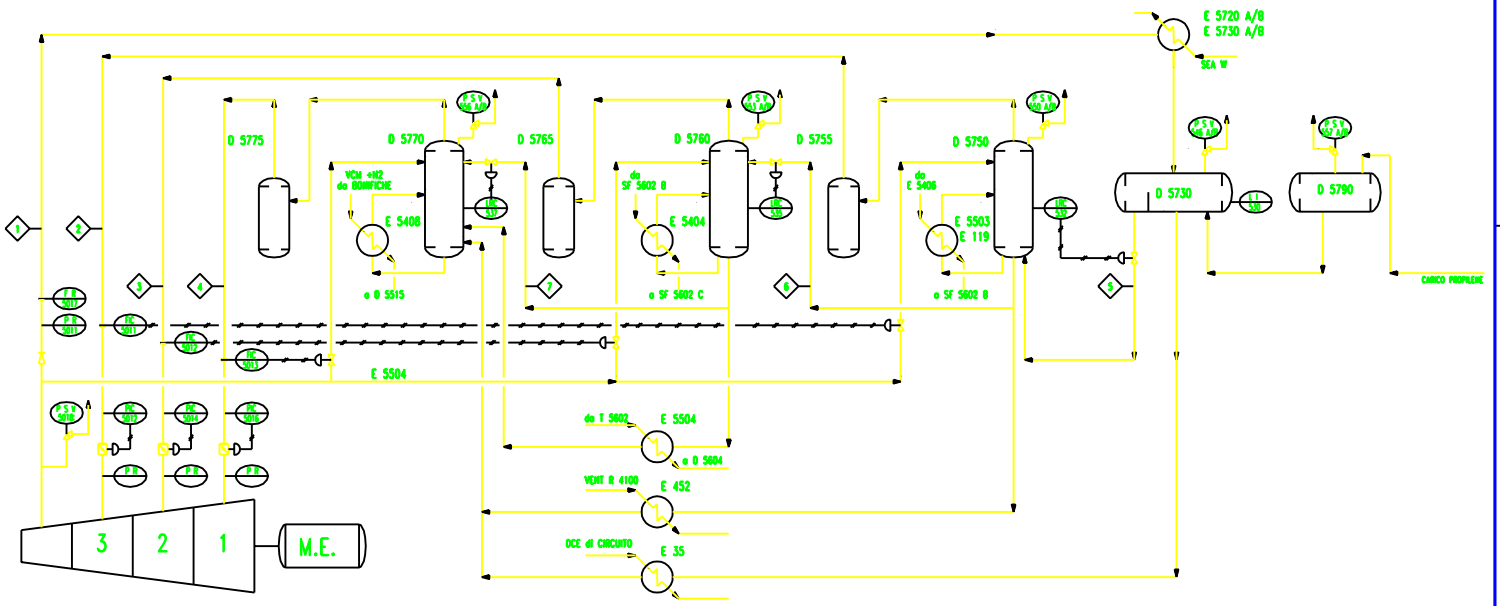

BILANCIO MATERIALE E TERMICO

UNITA' VCM - CICLO FRIGO C 5700

POTENZIALITA' 2.712.000 Kcal/h

STREAM	1		2		3		4		5		6		7	
SERVIZIO	MANDATA C 5700		ASPIR. 3° STADIO		ASPIR. 2° STADIO		ASPIR. 1° STADIO		D 5730 a D 5750		D 5750 a D 5760		D 5760 a D 5770	
COMPONENTI	Kg/h	W %	Kg/h	W %	Kg/h	W %	Kg/h	W %	Kg/h	W %	Kg/h	W %	Kg/h	W %
PROPILENE	30.319		15.192				7.320		30.319		15.127		7.320	
TOTALE														
STATO FISICO	GAS		GAS		GAS		GAS		LIQ		LIQ		LIQ	
PESO MOLECOLARE MEDIO														
TEMPERATURA °C	86.7		0		-20		-35		20		0		-20	
PRESSIONE bar a	12.80		4.8		2.13		0.8		10		4.98		2.13	
DENSITA' Kg/mc														
ENTALPIA - milioni di Kcal/h			0.695		0.578				0.695		0.695			

TANGRAM CO.s.r.l.
SASSARI via G. ASPRONI 23
tel/fax 079/237037-230209

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTR.	APPR.
2					
1	17.07.96	EMISSIONE DOPO APPROVAZIONE ESERCIZIO	G.P.	G.C.P.	
0	12.07.96	EMISSIONE	G.P.		

EVC

STABILIMENTO: Porto Torres
IMPIANTO: VCM/FRIGO
COMMESSA
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE: TANGRAM
SOSTITUISCE IL DISEGNO
NOME FILE: GDC05503

Contratto:
Lettera d'incarico:
Files: SMFRIGO
Data: 12.07.1996

DESCRIZIONE DISEGNO
UNITA' VCM - CICLO FRIGO C 5700
BILANCIO MATERIALE E TERMICO

DIS.40.GD.2113.C.05503.B

FOGLIO 1 di 1
SCALA