




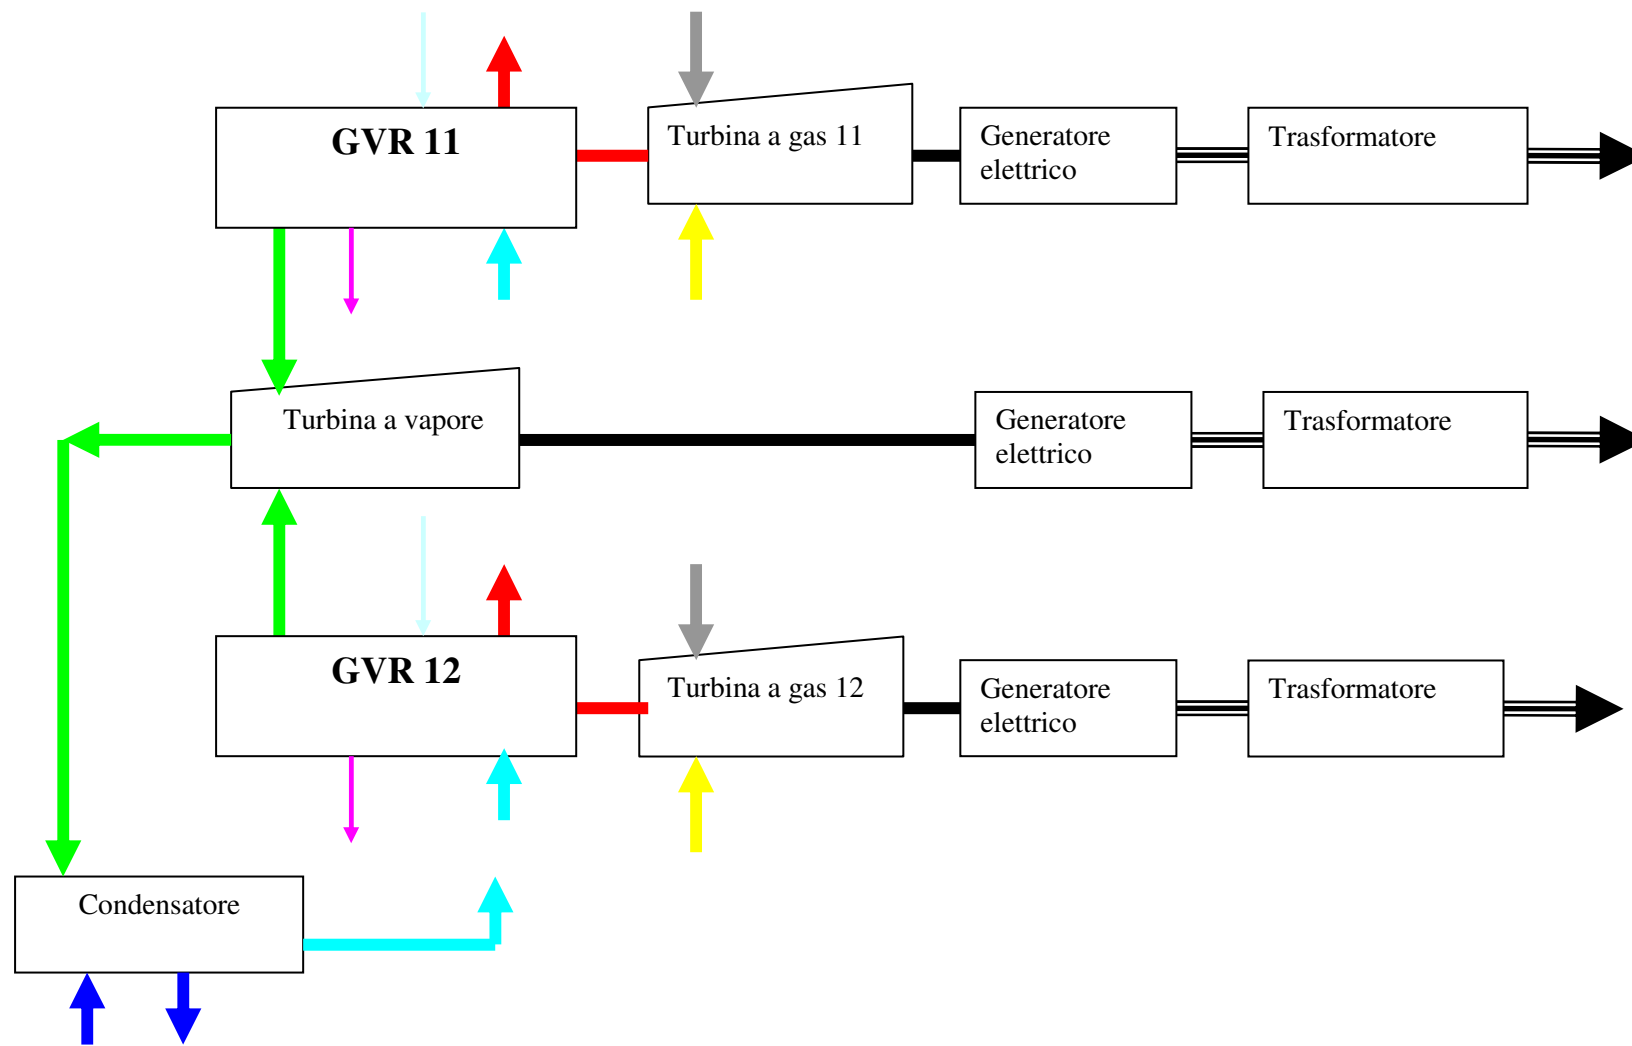







Figura 2-FT

Schema indicativo di funzionamento della Centrale



- | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
|  | Aria |  | Gas di Combustione |  | Vapore condensato |
|  | Aria di raffreddamento |  | Collegamento Meccanico |  | Gas naturale |
|  | Vapore |  | Acqua da impianto demi |  | Spurgo Caldaia |
|  | Collegamento Elettrico | | | | |

