



Acque per uso igienico-sanitario 7096 m3/anno
 Acque per uso industriale 158000 m3/anno

Prodotti chimici per modulo
 Alcalinizzante 2500 kg/anno
 Deossigenante 1200 kg/anno
 Ammoniacca 4800 kg/anno
 Fosfato 2700 kg/anno
 Glicole 220 m3/anno
 Biocida 4800 kg/anno
 Disperdente 3900 kg/anno

Gas naturale
 2x620 MNm3/anno

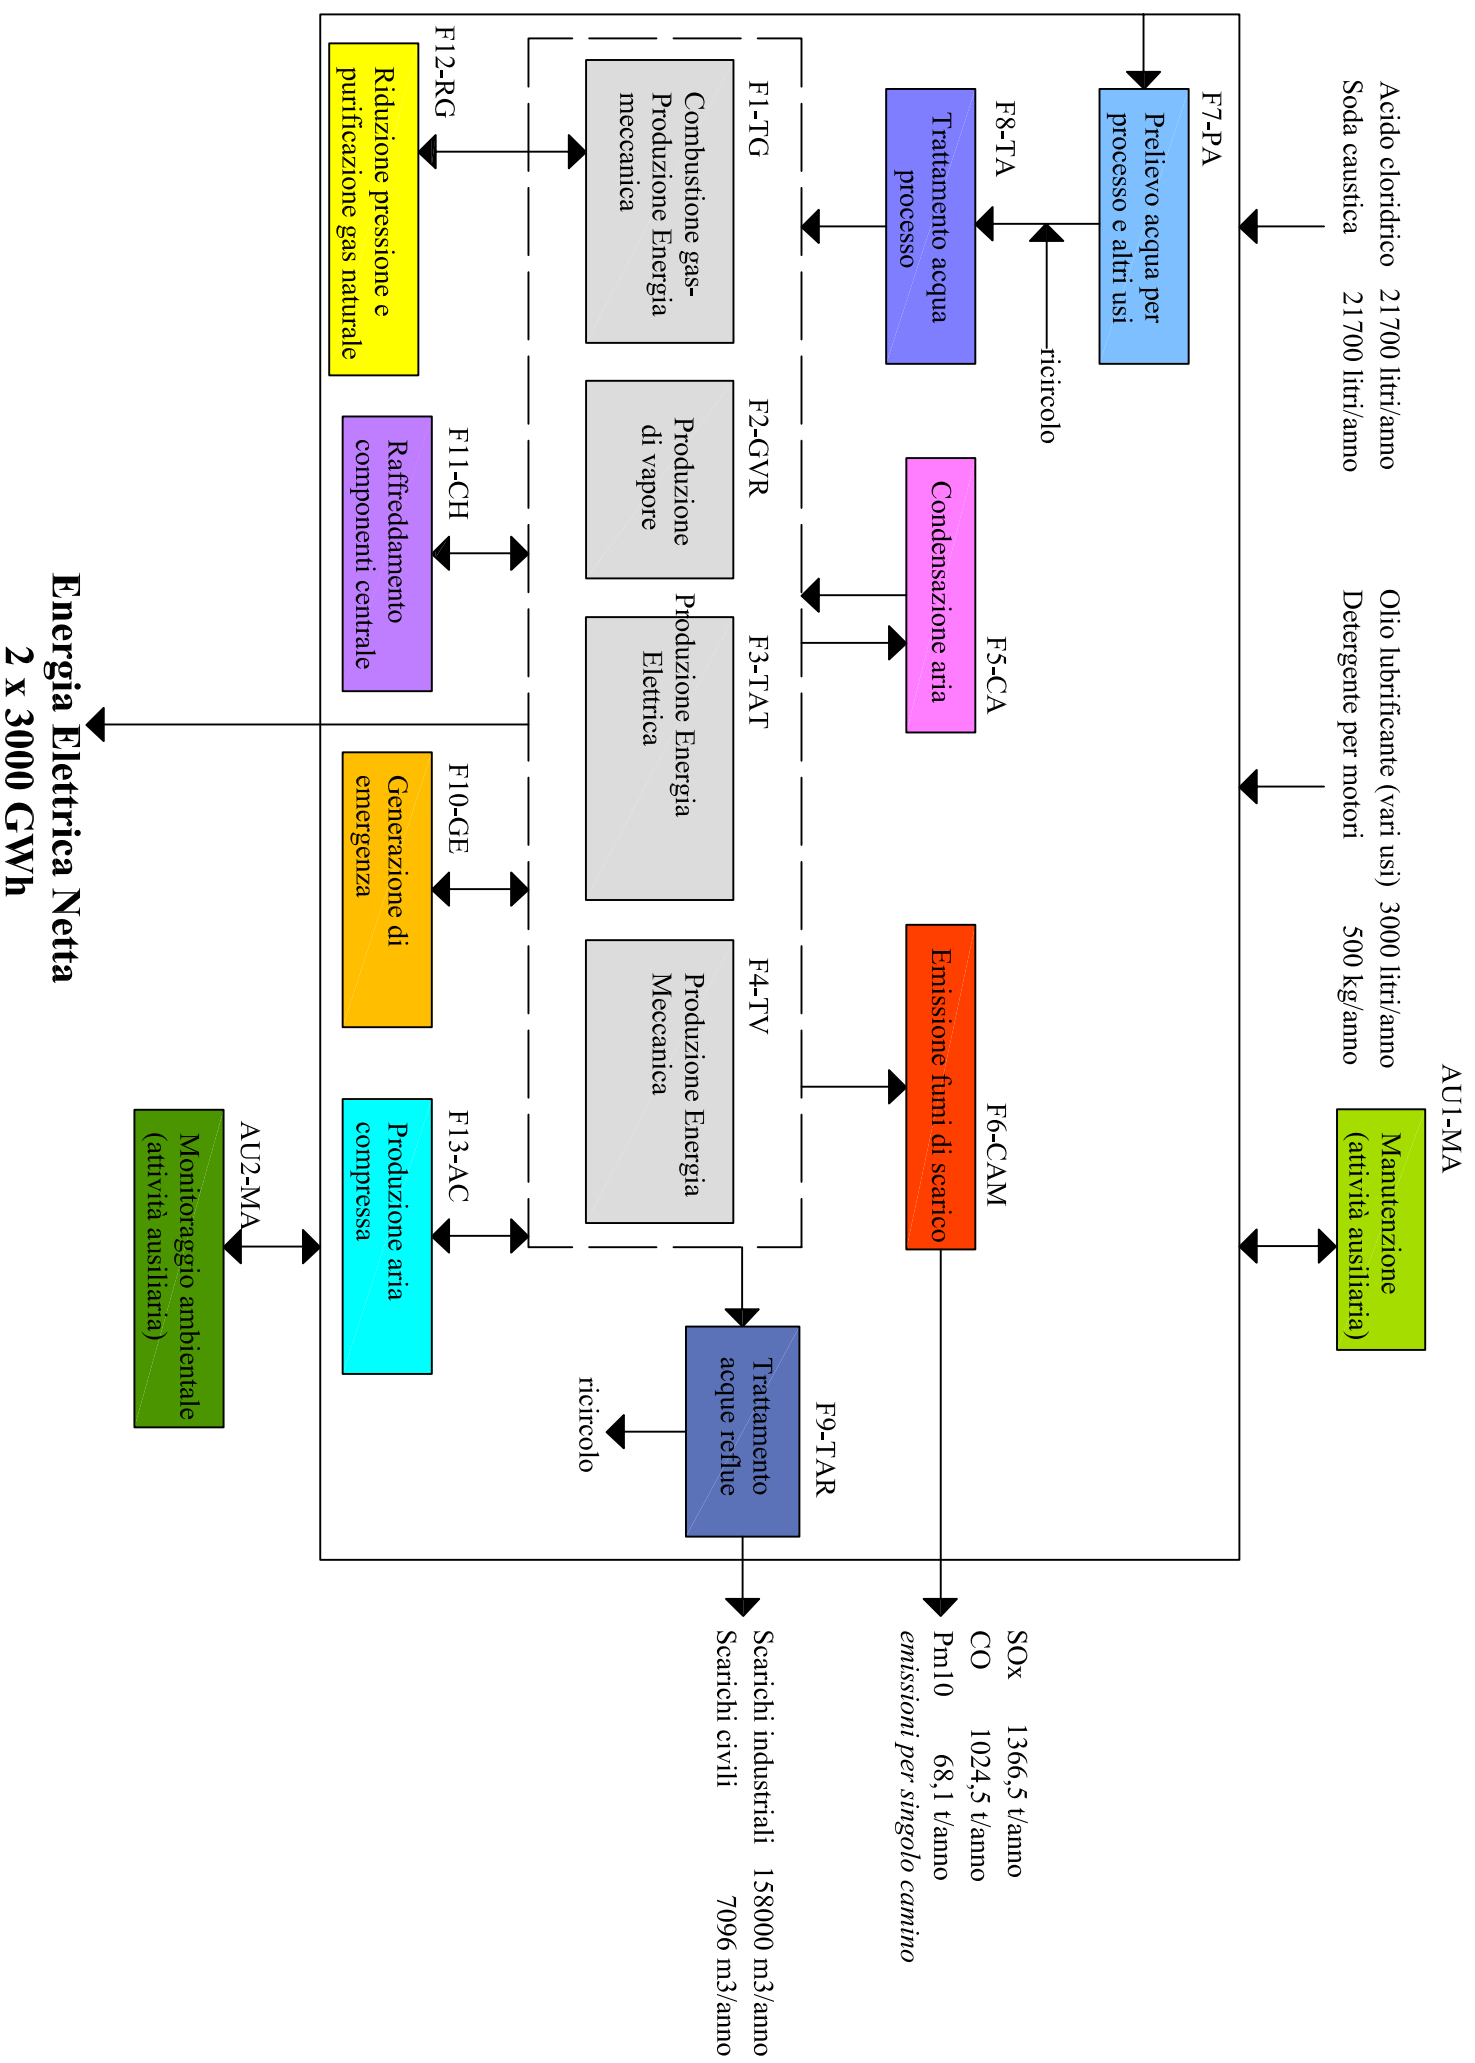

Comune di Cona

Commissa	data	pr	prestito
laborato n°	10 ottobre 2008	0.0	PRD
Tov.A.25_2	scala	0.0	PRG
oggeto	previsione	0.0	AD

Domanda di autorizzazione integrata ambientale per una centrale a ciclo combinato da 800 MW nel comune di Cona (VE)

Schema a blocchi

