



^{*}Il dato include la quota parte di effluenti ricevuti dall'unità di cessione calore gestita da TEA all'impianto di teleriscaldamento.

**Il dato include la quota parte di acqua pozzo fornita all'unità di cessione calore all'impianto di teleriscaldamento gestito da TEA.

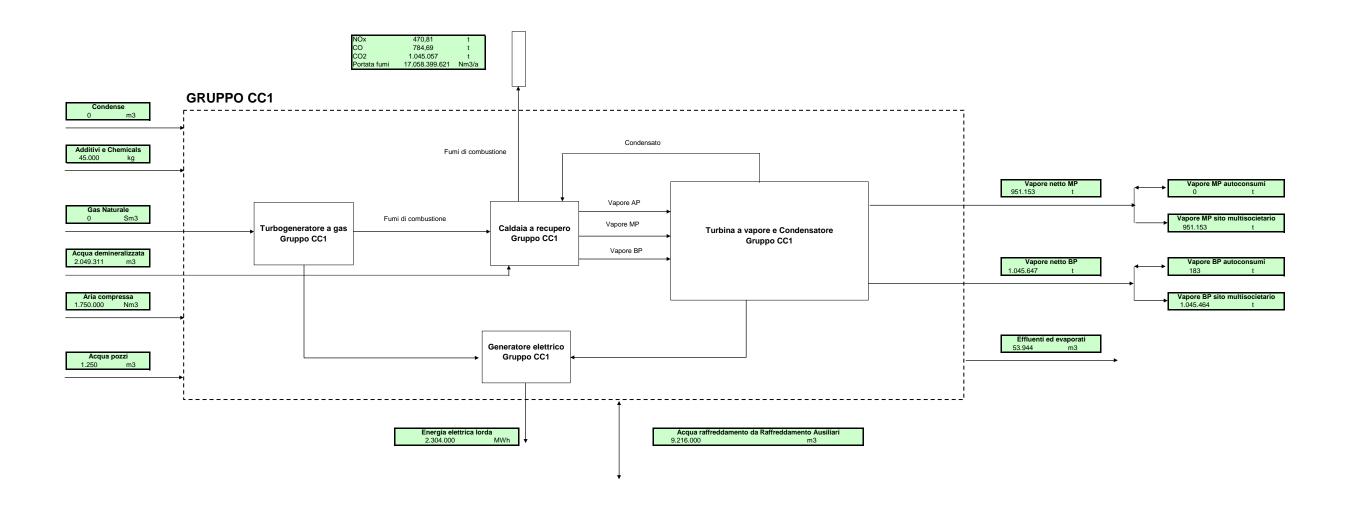


Unità Gruppo CC1 Pagina 2 di 9

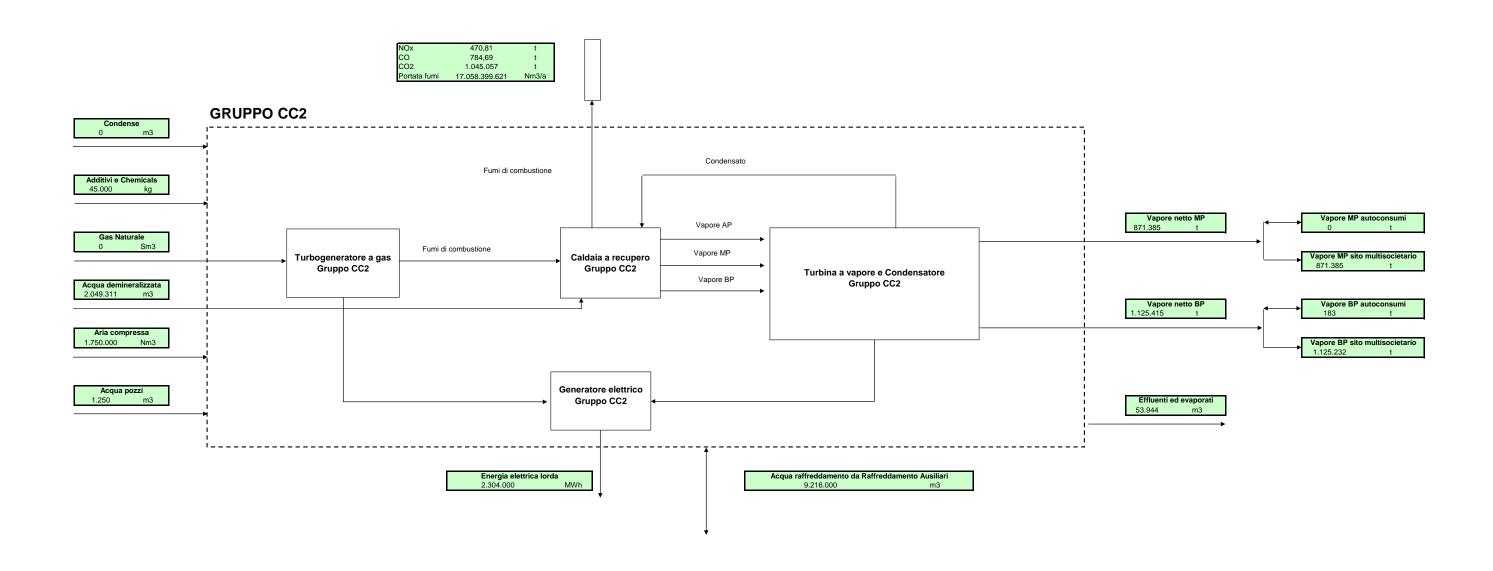



Unità Gruppo CC2 Pagina 3 di 9

EniPower Mantova

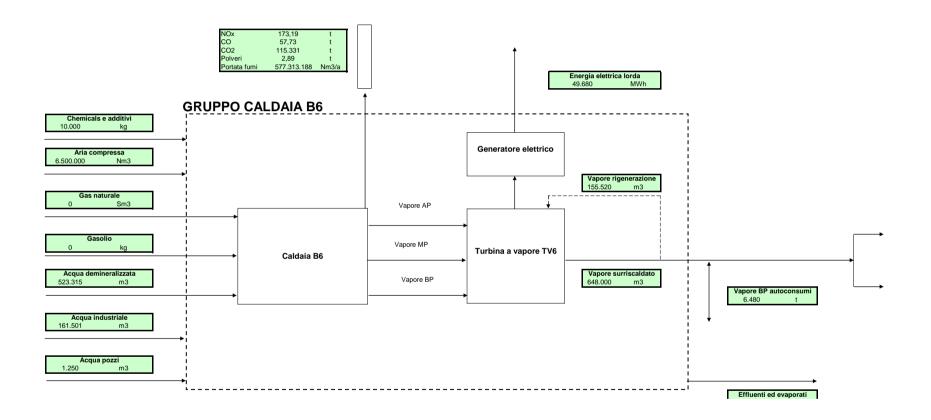



Unità B6 e G6 Pagina 4 di 9

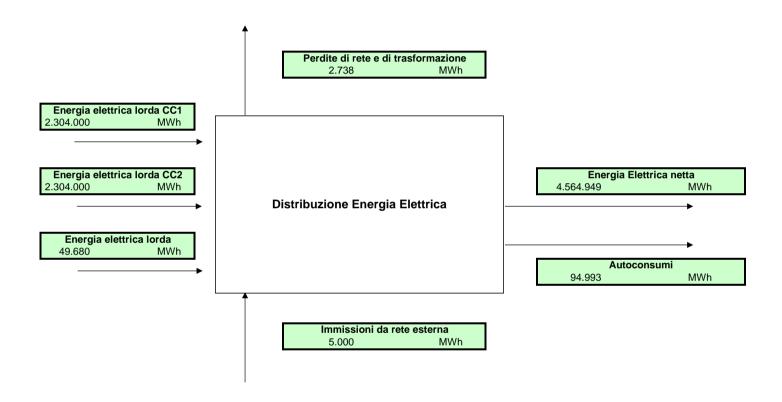


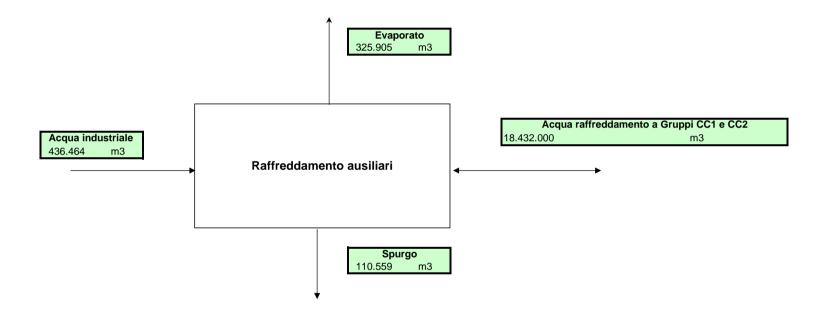



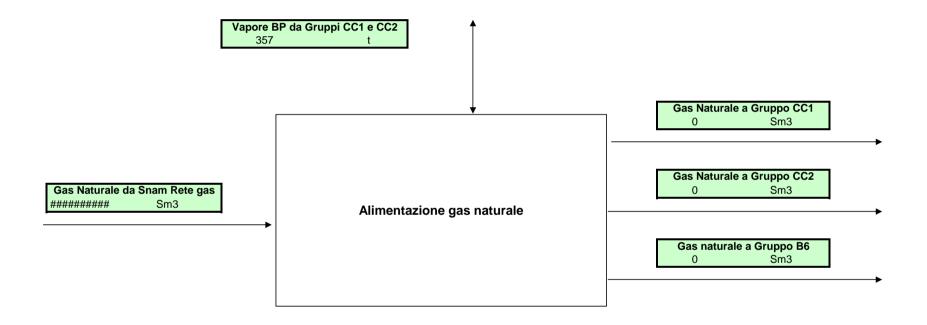

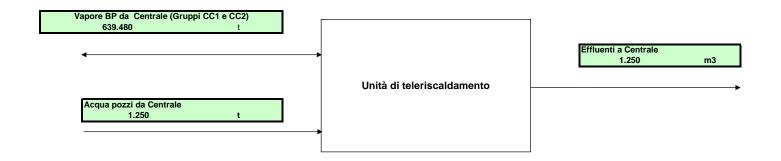

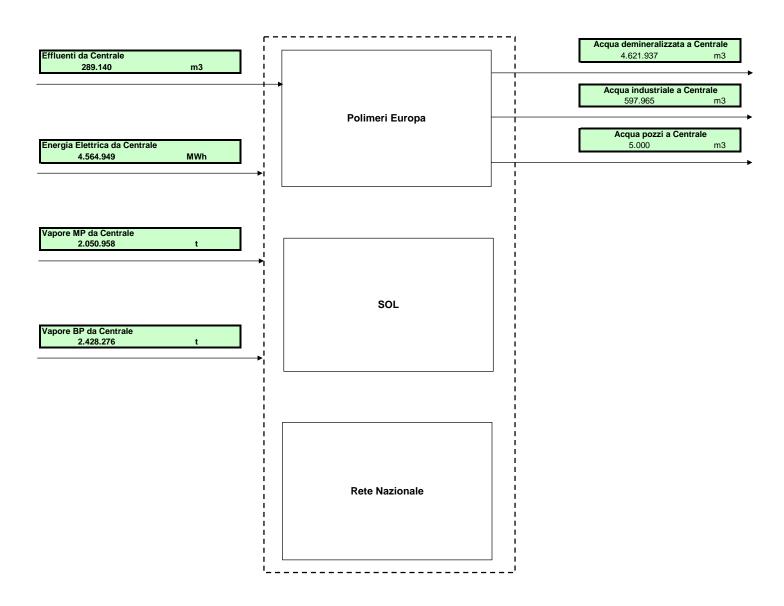

Interscambi Centrale Pagina 9 di 9