
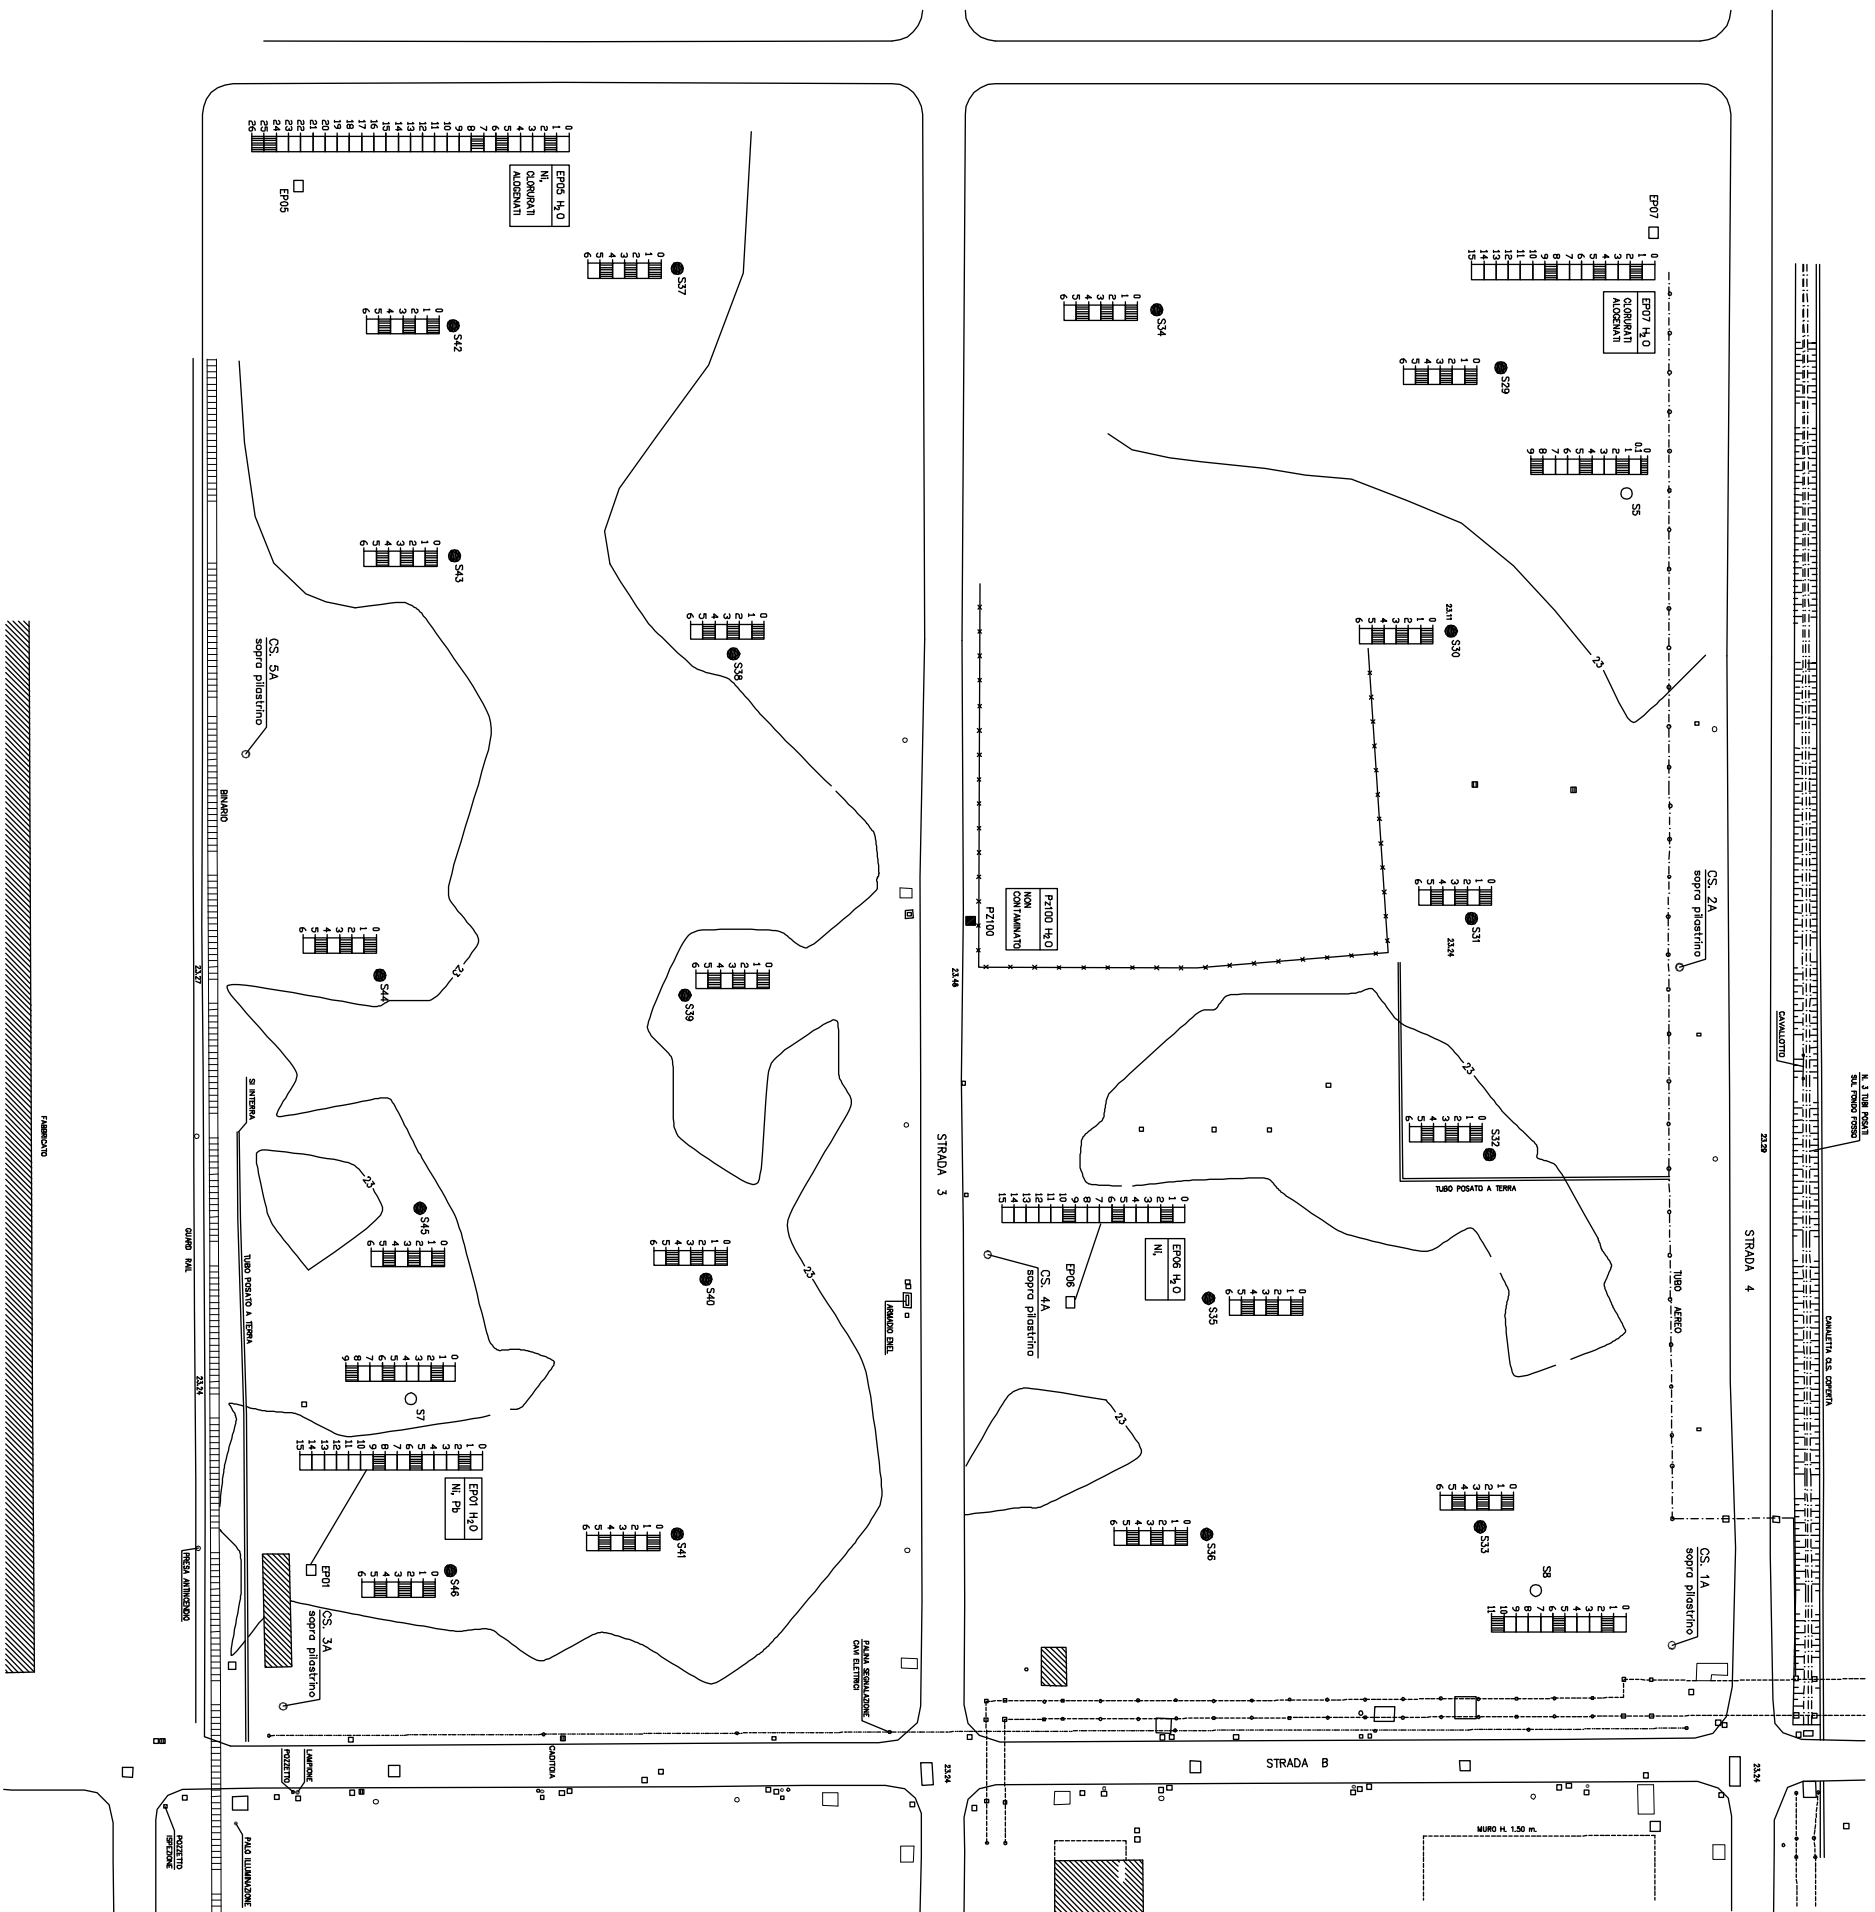


PIANTA CHIAVE

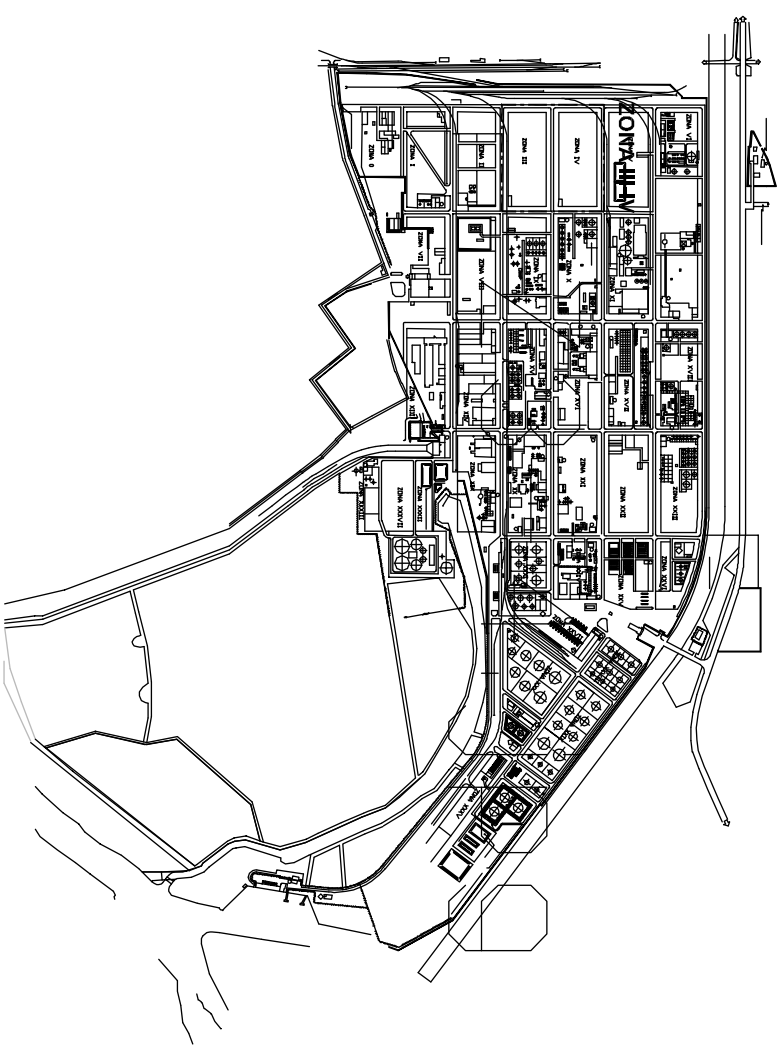

- LEGENDA
- SONDAGGIO PRELIMINARE
 - PIEZOMETRO PRELIMINARE
 - SONDAGGIO DI CONTROLLO
 - PIEZOMETRO DI CONTROLLO
- QUALITÀ STRATIGRAFICA
TIPOLOGIA DI CONTAMINAZIONE
- | | |
|---|-----------------|
| 1 | CONTAMINATO |
| 2 | NON CONTAMINATO |
| 3 | NON CONTAMINATO |
| 4 | NON CONTAMINATO |
| 5 | NON ANALIZZATO |
- QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA
PARAMETRI CONTAMINANTI
- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | EP05 H ₂ O |
| 2 | NL |
| 3 | CLORURI |
| 4 | CLORURI |
| 5 | CLORURI |

STABILIMENTO DI MANTOVA
MANTOVA
FOGLIO
1 di 1

INDICE		INDICE		INDICE	
0	28-04-2002	0	28-04-2002	0	28-04-2002
LAVORI		LAVORI		LAVORI	
Disegno o relazione		Disegno o relazione		Disegno o relazione	
Disegno n°		Disegno n°		Disegno n°	
Commissa		Commissa		Commissa	
AUTORE		AUTORE		AUTORE	
FABER		FABER		FABER	
VERIFICATO		VERIFICATO		VERIFICATO	
Approvato		Approvato		Approvato	
CONTRATTO		CONTRATTO		CONTRATTO	
ADATTI		ADATTI		ADATTI	
ADATTI		ADATTI		ADATTI	
MARI		MARI		MARI	
DSC. 01		DSC. 01		DSC. 01	
Fp.		Fp.		Fp.	
AUTORE		AUTORE		AUTORE	
ALBERTO A. BUCI / P.C.		ALBERTO A. BUCI / P.C.		ALBERTO A. BUCI / P.C.	
TAV.		TAV.		TAV.	
7		7		7	
SCALA		SCALA		SCALA	
1		1		1	

PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE
QUALITATIVA
DI TERRENI ED ACQUE
DELLE ZONE III E IV

Consorzio BASI

UBICAZIONE INDAGINI
E QUALITÀ DI TERRENI E ACQUE
ZONA III E IV

EniPower
MANTOVA

Aquater