



APR/PA/SG/2012/0037

SPETT.LE **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale Divisione IV – AIA
Via C. Colombo 44
00147 Roma

ISPRA

(inviata tramite stanza virtuale controlli AIA)

REGIONE LAZIO

Direzione regionale ambiente
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

PROVINCIA DI LATINA

Settore Ecologia e Ambiente
Via A. Costa n.1
04100 Latina (LT)

COMUNE DI APRILIA

IV Settore – Servizio Ecologia Ambiente e Sanità
Piazza dei Bersaglieri, 30
04011 Aprilia (LT)

ARPA LAZIO

Dir. Sezione Provinciale di Latina
Via Arrigo Serpieri, 3
04100 Latina

Milano, 27 agosto 2012

Oggetto: Decreti autorizzativi MAP 55-01-2006 del 2/10/2006, integrato dal GAB-DEC-2006-144 del 16/05/2006, MAP 55-17-2006-VL DEL 16/10/2006 e MAP 55-05-2009VL del 16/10/2006 per l'impianto a ciclo combinato Sorgenia Power SpA in Aprilia (LT). Trasmissione report emissioni in atmosfera primo semestre 2012.

In attuazione di quanto prescritto nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato per l'impianto identificato in oggetto

Si trasmette, in allegato alla presente, il report inerente le emissioni in atmosfera relativo al periodo 28/01/2012 – 31/07/2012.

Sorgenia Power SpA

Simone Gardinali

(Responsabile Funzione Ambiente e Sicurezza)

Centrale di Aprilia

Analisi dati emissioni

Primo semestre 2012

Compilatore	Data compilazione	Verifica	Verifica	Verifica	Approvazione	Data approvazione
G. Mazza A&S	27.08.2012	S. Gardinali Resp. A&S			M. Toro Resp. Centrale	27.08.2012

Rev.	data	Compilatore	Descrizione e motivazioni della revisione
0	27.08.2012	G. Mazza	Prima emissione

LISTA DISTRIBUZIONE			
MATTM	*	Centrale di Aprilia	*
ISPRA	*	ARPA LAZIO - Dipartimento di LATINA	*
REGIONE LAZIO	*		
PROVINCIA DI LATINA	*		
COMUNE DI APRILIA	*		

1. SCOPO

Il presente documento riporta l'analisi dei dati di emissione in atmosfera acquisiti nel periodo compreso fra il 28/01/2012 (data di messa a regime dell'impianto) e il 31/07/2012 dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (di seguito CEMS, Continuous Emission Monitoring System, o SME, Sistema Monitoraggio Emissioni) installati presso la Centrale di Aprilia di Sorgenia Power SpA e riportati nei prospetti giornalieri su base oraria che costituiscono parte integrante della presente (Allegato 1).

I dati inerenti le emissioni in atmosfera sono inviati agli Enti indicati in lista di distribuzione in ottemperanza a quanto prescritto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal MATTM con Decreto GAB/DEC/2006/144 del 16/05/2006.

La presente relazione ha la finalità di fornire gli strumenti di supporto alla lettura e interpretazione dei prospetti riportanti i dati di emissione.

2. PREMESSA

I dati riportati nei prospetti sono relativi ai due principali punti di emissione convogliata della Centrale, identificati come UNITÀ 1 (o TG1) e UNITÀ 2 (o TG2) e costituiti dai camini che convogliano in atmosfera i fumi prodotti nel processo di combustione del gas metano che si esplica nelle due turbine a gas.

I dati sono acquisiti in continuo dal CEMS ed elaborati come disposto dalla normativa vigente al fine di renderli confrontabili con i limiti imposti dal Decreto autorizzativo in essere.

Per entrambe le Unità, nel periodo di riferimento non si sono verificati superamenti dei limiti di emissione prescritti.

Si sono invece riscontrate alcune anomalie del sistema di validazione dei dati che sono dettagliate nel paragrafo 4 e 5 o direttamente nei report di stampa (Allegato 1) come note da parte del Responsabile di Centrale.

Tali anomalie sono state analizzate, in accordo con i fornitori dei sistemi, e sono state risolte nel corso di questo primo semestre di funzionamento.

3. LIMITI DI RIFERIMENTO

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori del minimo tecnico ambientale per le due turbine a gas e i limiti di emissione in atmosfera imposti dal decreto autorizzativo.

Oltre i limiti di emissione media oraria è prescritto che le emissioni complessive annuali di ciascun inquinante, incluse le fasi di transitorio, non debbano superare le emissioni complessive corrispondenti ad un funzionamento continuo a massimo regime.

	Potenza elettrica (MW)
Minimo tecnico ambientale TG1	122,5
Minimo tecnico ambientale TG2	122,5

	Limite di emissione media oraria (mg/Nm ³)
NO _x	30
CO	30
SO _x	0,5
Polveri	1

4. MISURA DELLE CONCENTRAZIONI DI POLVERI

In seguito alla messa in servizio della strumentazione per il monitoraggio in continuo delle polveri si è proceduto con le attività finalizzate alla taratura.

L'attività si è conclusa con esito negativo a causa del bassissimo contenuto in polveri dell'effluente indagato per cui non è stato possibile effettuare la correlazione tra il contenuto in polveri e il segnale restituito dallo strumento, necessaria per completare l'operazione di taratura e rendere significativa la lettura.

Il mancato inserimento della retta di taratura fa sì che il valore restituito dallo strumento non sia indicativo di una concentrazione dell'inquinante ma del parametro "luce diffusa" ovvero la grandezza letta e, in una situazione di corretto funzionamento, convertita in concentrazione.

In Allegato 2 il rapporto rilasciato dal laboratorio incaricato di effettuare l'attività in cui si evidenzia l'esito negativo della stessa e l'analisi delle cause.

Per le ragioni sopra descritte tutti i dati relativi alle polveri sono da considerarsi non validi ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera.

- Azioni pianificate/intraprese per la risoluzione della problematica:

Sorgenia Power, comunque, effettua periodicamente campagne gravimetriche per la determinazione della concentrazione di polveri nell'effluente gassoso al fine di assicurare nel tempo che i valori di emissione siano sostanzialmente trascurabili e che il limite prescritto sia rispettato.

Gli esiti della prima campagna gravimetrica effettuata sono riportati in Allegato 2; i risultati delle successive indagini periodiche saranno comunicati in occasione delle prossime trasmissioni dei dati inerenti le emissioni in atmosfera.

5. MISURA DELLE CONCENTRAZIONI DI OSSIDI DI ZOLFO

Per il parametro in questione, emissione non caratteristica degli impianti alimentati esclusivamente a gas naturale come quello di Aprilia, il gestore non ha modo di intervenire in quanto l'emissione è semplicemente il prodotto dell'ossidazione delle tracce di zolfo presenti nel gas naturale in ingresso in impianto.

Essendo pertanto le concentrazioni di questi inquinanti nei fumi estremamente basse (prossime al valore di zero degli analizzatori) può accadere che, nonostante i due analizzatori installati siano ad elevata accuratezza, le misure riportate tra una unità e l'altra siano diverse.

Per quanto riguarda i valori registrati dallo strumento installato sull'Unità 2 si segnala che i valori fino al 13/04/2012 sono da considerarsi non validi a causa di un malfunzionamento dello strumento che determinava una sovrastima del valore misurato. Nel corso di un intervento manutentivo effettuato da ditta incaricata in data 13/04/2012 (come riportato nei quaderni di manutenzione) si è provveduto a ripristinare il corretto funzionamento dello strumento (sostituzione lampada UV scarica) pertanto i dati acquisiti successivamente a questa data, salvo diversa indicazione riportata sui report giornalieri, sono da considerarsi validi.

Si ricorda, comunque, che essendo il contenuto di zolfo dipendente dalla qualità del gas le emissioni registrate dalla strumentazione installata sull'Unità 1 sono rappresentative anche di quelle dell'Unità 2.

6. ANOMALIE NELLE STAMPE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Le anomalie che si presentano in alcune stampe del sistema di monitoraggio riportate in allegato 1 alla presente relazione sono spiegate con note a margine del responsabile di centrale nelle stampe medesime.

Le anomalie sono in larga parte imputabili alla difficoltà di far comunicare due sistemi software (quello del CEMS e quello del sistema di controllo generale di impianto) di due fornitori diversi che nelle prime fasi di vita ha inevitabilmente portato ad alcune problematiche di comunicazione. Dopo questo primo periodo di osservazione sono stati fatti alcuni interventi che dovrebbero aver risolto definitivamente tali problemi.

6.1. Anomalia di sincronizzazione ora/data tra CEMS e sistema di controllo distribuito di centrale (di seguito DCS)

A causa di una anomalia di sincronizzazione della ora e data del CEMS con l'ora e la data del DCS di centrale si sono persi alcuni dati del CEMS nei giorni 27/28 marzo, 2/3 e 5/6 maggio 2012 (comunque disponibili nell'archivio del DCS).

A partire dall'ora di risincronizzazione del CEMS con il DCS si sono perse nelle stampe le 24 ore successive; nelle stampe compare al posto dei dati la sigla n.p. (non pervenuto).

In tali ore, comunque, l'unità 1 non era in servizio come si evince dai trend della potenza elettrica estratti dal DCS e allegati alle stampe delle emissioni.

L'unità 2 solo nelle ore 16 e 17 del giorno 28 marzo 2012 era in servizio; le emissioni registrate durante tali ore sono state recuperate dai trend registrati nel DCS e riportati con nota del responsabile di centrale direttamente sulla stampa del giorno in oggetto.

In seguito ad intervento hardware e software del 15/05/2012 si ritiene la problematica risolta; effettivamente fino al 31 luglio 2012 tale anomalia non si è più ripresentata.

6.2. Anomalia comunicazione dato potenza elettrica da DCS

In alcuni giorni si è verificata, per alcune ore, una errata comunicazione dal DCS al sistema CEMS della potenza elettrica delle singole unità produttive.

Tale valore (la potenza delle macchine) è uno dei pochi dati esterni al CEMS che proviene dal DCS (gli altri sono la frequenza di rotazione delle macchine, la sequenza di fermata in atto e la sequenza di avviamento in atto) per consentire al sistema di controllo delle emissioni di definire lo stato della macchina e se la stessa abbia o meno superato il valore di minimo tecnico ambientale dichiarato agli enti di controllo.

Nelle giornate del 3, 4 e 27 marzo 2012 ci sono stati alcuni dati di potenza trasmessi dal DCS al CEMS non reali (le macchine erano in realtà ferme).

Nel mese di aprile il fornitore del DCS è intervenuto per verificare la problematica emersa resolvendo il problema.

Da allora, infatti, il problema non si è più ripresentato.

7. ALLEGATI

Allegato 1 - Prospetti giornalieri emissioni UNITÀ 1 e UNITÀ 2

Allegato 2 - Rapporto laboratorio di analisi attività taratura polverimetro e analisi gravimetrica

ALLEGATO 1**PROSPETTI GIORNALIERI EMISSIONI UNITÀ 1 E UNITÀ 2**

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 28 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		7,9 {100%}	20,7 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {100%}	136,6
02.00	In Marcia > M.T.		7,5 {100%}	19,6 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {90%}	139,7
03.00	In Marcia > M.T.		7,9 {100%}	19,5 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {100%}	138,9
04.00	In Marcia > M.T.		8,2 {100%}	19,6 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {100%}	138,8
05.00	In Marcia > M.T.		8,3 {100%}	19,5 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {100%}	139,4
06.00	In Marcia > M.T.		8,4 {100%}	19,6 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {90%}	138,5
07.00	In Marcia > M.T.		8,7 {100%}	20,1 {100%}	0,1 {100%}	14,9 {100%}	0,6 {100%}	139,1
08.00	In Marcia > M.T.		6,6 {100%}	18,2 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {100%}	155,4
09.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,5 {100%}	252,8
10.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,5 {90%}	257,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%}	250,5
12.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	17,1 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	263,1
13.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {98,3%}	222,7
14.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	15,7 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {91,7%}	195,6
15.00	In Marcia > M.T.		2,6 {85%}	16,9 {85%}	0,1 {85%}	14,8 {85%}	0,2 {96,7%}	169,2
16.00	In Marcia > M.T.		3,2 {98,3%}	17,6 {98,3%}	0,1 {98,3%}	14,6 {98,3%}	0,2 {100%}	193,0
17.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	17,8 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	267,4
18.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	269,5
19.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,5 {90%}	268,1
20.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,6 {100%}	269,4
21.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,6 {100%}	269,7
22.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,6 {100%}	254,1
23.00	In Marcia > M.T.		5,3 {100%}	19,9 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,1 {91,7%}	138,9
24.00	In Marcia > M.T.		5,9 {100%}	19,9 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	137,5
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,8	15,4	0,1	14,3	0	136,6
Massimo		n.p.	8,7	20,7	0,2	14,9	0,6	269,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	3,9 {100%}	18,2 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	200,2
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	21,5 *
10.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	116,4 *
11.00	Impianto in accensione		0,7 p.c.	16,6 p.c.	0,4 p.c.	14,3 p.c.	n.c.	np. 250
12.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,6 {100%}	216,1
13.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,5 {100%}	169,5
14.00	In Marcia > M.T.		0,8 {83,3%}	18,4 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,3 {100%}	143,5
15.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {88,3%}	159,0
16.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,0 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,5 {100%}	205,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	262,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	264,2
19.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {88,3%}	266,3
20.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	19,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	242,3
21.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	199,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	255,5
23.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {90%}	239,9
24.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	203,5
Ore di marcia	13							
Minimo		n.p.	0,6	16	0,4	14,2	0	143,5
Massimo		n.p.	0,9	19,5	0,5	14,8	0,6	266,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	217,4
Medie valide		0	13	13	13	13	13	13

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELL'ACQUISIZIONE DELLA POTENZA DI UNITA' ALLE ORE 11.00. IMPIANTO IN MARCIA A CIRCA 250 MW.
DATI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CELS.

* = media non valida n.p. = non pervenuta {...} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Alto

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	82,2 *
09.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,2 {96,7%}	241,6
10.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {100%}	264,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {98,3%}	266,5
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {90%}	253,9
13.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {100%}	203,2
14.00	In Marcia > M.T.		2,1 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	164,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {85%}	14,2 {85%}	0,2 {85%}	14,6 {85%}	0,0 {100%}	214,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,5 {98,3%}	16,7 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,2 {90%}	256,4
17.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	263,8
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	267,4
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,3
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	268,1
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,5
22.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,1
23.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,4
24.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	268,9
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0	14,2	0,2	14,3	0	164,8
Massimo		n.p.	2,1	17,9	0,3	14,8	0,2	269,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%}	250,3
Medie valide		0	16	16	16	16	16	16

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 02 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	70,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	77,6 *
09.00	In Marcia > M.T.		0,2 (100%)	14,7 (100%)	0,2 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	243,1
10.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	16,7 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	269,0
11.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	16,8 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	269,8
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	16,6 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	268,8
13.00	In Marcia > M.T.		0,6 (73,3%)	17,0 (73,3%)	0,3 (73,3%)	14,6 (73,3%)	0,0 (100%)	217,6
14.00	In Marcia > M.T.		2,4 (100%)	15,9 (100%)	0,2 (100%)	14,7 (100%)	0,0 (100%)	166,4
15.00	In Marcia > M.T.		0,2 (85%)	13,5 (85%)	0,2 (85%)	14,7 (85%)	0,0 (100%)	199,1
16.00	In Marcia > M.T.		0,2 (98,3%)	15,1 (98,3%)	0,2 (98,3%)	14,3 (98,3%)	0,0 (90%)	254,7
17.00	In Marcia > M.T.	si	0,2 (11,7%)	18,4 (11,7%) *	0,2 (11,7%) *	14,3 (11,7%) *	0,0 (11,7%) *	267,6 *
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 (100%)	16,2 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	268,7
19.00	In Marcia > M.T.		0,2 (100%)	16,1 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	267,0
20.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	16,4 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	268,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	16,4 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	268,6
22.00	In Marcia > M.T.		0,6 (100%) *	16,9 (100%) *	0,2 (100%) *	14,4 (100%)	0,0 (100%) *	265,5
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0	13,5	0,2	14,3	0	166,4
Massimo		n.p.	2,4	17	0,3	14,7	0	269,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 (85,7%)	15,9 (85,7%)	0,2 (85,7%)	14,4 (92,9%)	0,0 (85,7%)	248,2
Medie valide		0	12	12	12	13	12	13

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 03 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	50,7 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	122,2 *
10.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,6
11.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,5
12.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	269,4
14.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	229,2
15.00	In Marcia > M.T.		0,0 {85%}	17,3 {85%}	0,2 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	268,5
16.00	In Marcia > M.T.		0,2 {98,3%}	17,0 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	268,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	268,8
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,2
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,7
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	268,1
22.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,2
23.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,0 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	252,8
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0	15,1	0,2	14,2	0	229,2
Massimo		n.p.	0,2	17,6	0,2	14,4	0	270,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,7
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 06 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	68,2 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	122,1 *
08.00	In Marcia > M.T.		9,3 {100%}	20,5 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	137,8
09.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	243,9
10.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	271,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,2
13.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	267,6
14.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {95%}	268,6
15.00	In Marcia > M.T.		0,1 {85%}	17,2 {85%}	0,2 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {91,7%}	268,9
16.00	In Marcia > M.T.		0,1 {98,3%}	17,1 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	269,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,8
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,1
19.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	265,6
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,1
22.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	271,4
23.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	250,9
24.00	In Marcia > M.T.		13,2 {100%}	24,5 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,9
Ore di marcia	17							
Minimo		n.p.	0	15,5	0,2	14,3	0	130,9
Massimo		n.p.	13,2	24,5	0,2	14,9	0	271,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,5 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	250,6
Medie valide		0	17	17	17	17	17	17

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	69,4 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	103,9 *
08.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	262,8
09.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	269,2
10.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	271,0
11.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,3%}	269,7
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	268,8
13.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,0
14.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,1 {85%}	18,0 {85%}	0,2 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {90%}	268,2
16.00	In Marcia > M.T.		0,1 {98,3%}	17,5 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	268,3
17.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,6
18.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	266,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	265,4
21.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,7
23.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	248,1
24.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	118,5 *
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0	16,7	0,2	14,3	0	248,1
Massimo		n.p.	0,6	18,3	0,3	14,4	0	271
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,5
Medie valide		0	16	16	16	16	16	16

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	16,0 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	96,7 *
08.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	266,6
09.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,0
10.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,1
11.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,0
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	249,6
13.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	235,1
14.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	266,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,1 {85%}	17,5 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	265,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,0 {98,3%}	17,1 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {90%}	264,9
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,4
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,1
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	262,6
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	265,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,9
22.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,2
23.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	258,3
24.00	Impianto in spegnimento	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	75,1 *
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0	16,4	0,2	14,3	0	235,1
Massimo		n.p.	0,3	17,8	0,3	14,5	0	270
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,1 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	263,2
Medie valide		0	16	16	16	16	16	16

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	14,7 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	111,1 *
08.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	269,6
09.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,2
10.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,1
11.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,2
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	261,4
13.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	247,9
14.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,3
15.00	In Marcia > M.T.		0,0 {85%}	17,2 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	267,5
16.00	In Marcia > M.T.		0,0 {98,3%}	17,0 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	267,1
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	267,4
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,4
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,9
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	268,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,4
23.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%} *	17,3 {100%} *	0,2 {100%} *	14,4 {100%} *	0,0 {100%} *	263,3
24.00	Impianto in spegnimento	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	80,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0	16,5	0,2	14,3	0	247,9
Massimo		n.p.	0,2	17,5	0,3	14,4	0	270,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,1 {93,8%}	17,0 {93,8%}	0,3 {93,8%}	14,3 {93,8%}	0,0 {93,8%}	265,8
Medie valide		0	15	15	15	15	15	16

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	18,1 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	114,2 *
08.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,6
09.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	269,2
10.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,5
11.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,2
13.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	269,0
14.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,2 {85%}	18,1 {85%}	0,2 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	268,5
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {98,3%}	18,1 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	268,9
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	269,8
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	268,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	272,3
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	271,2
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	268,9
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	113,1 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0	17,4	0,2	14,2	0	267,6
Massimo		n.p.	0,5	18,2	0,2	14,3	0	272,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,2 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	269,4
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 11 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		12,9 {100%}	21,5 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	139,0
02.00	In Marcia > M.T.		13,7 {100%}	21,5 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	140,7
03.00	In Marcia > M.T.		14,5 {100%}	21,7 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	139,6
04.00	In Marcia > M.T.		15,1 {100%}	22,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	136,0
05.00	In Marcia > M.T.		15,6 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	137,3
06.00	In Marcia > M.T.		14,8 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	138,4
07.00	In Marcia > M.T.		10,2 {100%}	19,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	157,4
08.00	In Marcia > M.T.		8,1 {100%}	19,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	160,1
09.00	In Marcia > M.T.		3,2 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	197,7
10.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	255,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {86,7%}	268,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,8
13.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	248,6
14.00	In Marcia > M.T.		1,9 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	171,6
15.00	In Marcia > M.T.		0,0 {85%}	18,0 {85%}	0,2 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {90%}	266,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,0 {98,3%}	18,0 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {100%}	266,7
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,7
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	267,3
20.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	267,5
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,4
22.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,0
23.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	272,7
24.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	279,0
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0	16,7	0,2	14,3	0	136
Massimo		n.p.	15,6	22,2	0,3	14,9	0	279
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	4,7 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	218,5
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		7,3 {100%}	22,3 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	164,4
02.00	In Marcia > M.T.		12,3 {100%}	22,9 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	132,8
03.00	In Marcia > M.T.		15,7 {100%}	23,9 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,8
04.00	In Marcia > M.T.		16,8 {100%}	24,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	129,3
05.00	In Marcia > M.T.		18,1 {100%}	24,3 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,4
06.00	In Marcia > M.T.		17,1 {100%}	23,7 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,1
07.00	In Marcia > M.T.		14,8 {100%}	21,5 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	153,4
08.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	265,3
09.00	In Marcia > M.T.		4,0 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	190,1
10.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,0
11.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	270,4
12.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	252,6
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	167,8
14.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	173,6
15.00	In Marcia > M.T.		0,0 {85%}	14,9 {85%}	0,2 {85%}	14,6 {85%}	0,0 {98,3%}	219,0
16.00	In Marcia > M.T.		0,0 {98,3%}	17,5 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {91,7%}	263,9
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,1
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	267,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	251,5
22.00	In Marcia > M.T.		1,8 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	202,8
23.00	In Marcia > M.T.		9,3 {100%}	21,5 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	133,0
24.00	In Marcia > M.T.		10,9 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	130,6
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0	14,9	0,2	14,3	0	129,3
Massimo		n.p.	18,1	24,3	0,3	14,9	0	270,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	5,4 {100%}	19,5 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	201,0
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		10,7 {100%}	21,4 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	131,0
02.00	In Marcia > M.T.		11,2 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,2
03.00	In Marcia > M.T.		10,9 {100%}	21,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,5
04.00	In Marcia > M.T.		11,3 {100%}	22,3 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	129,1
05.00	In Marcia > M.T.		11,8 {100%}	21,3 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,1
06.00	In Marcia > M.T.		8,5 {100%}	19,4 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	147,7
07.00	In Marcia > M.T.		6,9 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	159,1
08.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	265,8
09.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,9
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,6
11.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	266,9
12.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	246,0
13.00	In Marcia > M.T.		2,9 {100%}	18,8 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {95%}	143,5
14.00	In Marcia > M.T.		3,2 {100%}	19,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {96,7%}	142,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,1 {85%}	15,3 {85%}	0,2 {85%}	14,8 {85%}	0,0 {100%}	175,8
16.00	In Marcia > M.T.		0,1 {98,3%}	15,2 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,6 {98,3%}	0,0 {100%}	204,2
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	262,1
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,0
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,9
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	247,8
22.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	216,6
23.00	In Marcia > M.T.		2,1 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	221,4
24.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	60,1 *
Ore di marcia	23							
Minimo		n.p.	0	15,2	0,2	14,3	0	129,1
Massimo		n.p.	11,8	22,3	0,3	14,9	0	267,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	3,6 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	203,6
Medie valide		0	23	23	23	23	23	23

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	35,0 *
16.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	102,6 *
17.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	16,5 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	262,0
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 (100%)	17,1 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	264,7
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 (100%)	17,2 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	266,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 (100%)	17,0 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	265,1
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	16,6 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	266,6
22.00	Impianto In Marcia < M.T.	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	29,9 *
23.00	Impianto In Marcia < M.T.	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	5,2 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		n.p.	0	16,5	0,2	14,3	0	262
Massimo		n.p.	0,1	17,2	0,2	14,3	0	266,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	5	5	5	5	5	5

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELLA DEFINIZIONE DELLO STATO IMPIANTO
 ALLE ORE 22 E 23, L'IMPIANTO ERA IN STATO "SPEGNIMENTO"

* = media non valida n.p. = non pervenuta (...) = percentuale di validità I = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

[Firma]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	42,5 *
09.00	Impianto in accensione		3,4 n.p.	15,5 n.c.	0,2 n.c.	14,7 n.c.	n.c.	n.p. 178
10.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%} *	16,5 {100%} *	0,3 {100%} *	14,3 {100%} *	0,0 {100%} *	263,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	263,0
12.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	262,3
14.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,0
15.00	In Marcia > M.T.		0,1 {85%}	17,7 {85%}	0,3 {85%}	14,2 {85%}	0,0 {88,3%}	266,7
16.00	In Marcia > M.T.		0,0 {98,3%}	17,2 {98,3%}	0,3 {98,3%}	14,2 {98,3%}	0,0 {98,3%}	266,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	266,5
18.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,3
19.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	267,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,2
21.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,8
22.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,7
23.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	241,2
24.00	In Marcia > M.T.		10,9 {100%}	21,9 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,7
Ore di marcia	15							
Minimo		n.p.	0	16,1	0,3	14,2	0	128,7
Massimo		n.p.	10,9	21,9	0,3	14,9	0	267,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,8 {93,3%}	17,1 {93,3%}	0,3 {93,3%}	14,3 {93,3%}	0,0 {93,3%}	254,9
Medie valide		0	14	14	14	14	14	15

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE COMUNICAZIONE DATO POTENZA DA DCS AL CENS ALLA ORA 9.00.

DATI DI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CETIS



Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		11,4 {100%}	20,9 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	130,1
02.00	In Marcia > M.T.		11,4 {100%}	20,5 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	131,4
03.00	In Marcia > M.T.		12,1 {100%}	20,9 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	129,5
04.00	In Marcia > M.T.		12,8 {100%}	20,9 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,9
05.00	In Marcia > M.T.		13,0 {100%}	20,5 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,3
06.00	In Marcia > M.T.		10,8 {100%}	19,2 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	140,7
07.00	In Marcia > M.T.		3,8 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	178,5
08.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	255,6
09.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,8
10.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	261,9
11.00	In Marcia > M.T.		2,3 {85%}	18,5 {85%}	0,3 {85%}	14,8 {85%}	0,0 {81,7%}	158,8
12.00	In Marcia > M.T.	SI	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	In Marcia > M.T.		1,8 {35%} *	18,7 {35%} *	0,3 {35%} *	14,8 {35%} *	0,0 {35%} *	165,8 *
14.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	160,0
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {6,7%} *	16,0 {6,7%} *	0,3 {6,7%} *	14,7 {6,7%} *	0,0 {6,7%} *	160,2 *
16.00	In Marcia > M.T.	SI	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
17.00	In Marcia > M.T.		0,0 {91,7%}	17,2 {91,7%}	0,3 {91,7%}	14,2 {91,7%}	0,0 {91,7%}	264,6
18.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	263,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	265,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	265,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	265,1
22.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,9
23.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,0
24.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	202,6
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0	15,1	0,2	14,2	0	128,9
Massimo		n.p.	13	20,9	0,3	14,9	0	266,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	4,0 {83,3%}	18,2 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,5 {83,3%}	0,0 {83,3%}	206,3
Medie valide		0	20	20	20	20	20	20

NOTA RESPONSABILE DI IMPIANTO: DATI NON PERVENUTI PER SISTEMA IN MANUTENZIONE ALLE ORE 12.00 e 16.00.



* = media non valida n.p. = non pervenuta {...} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	64,9 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	38,4 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	108,2 *
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 (100%)	16,9 (100%)	0,2 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	255,8
19.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	17,6 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	261,7
20.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	17,5 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (91,7%)	262,1
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	17,5 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	258,7
22.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	17,2 (100%)	0,3 (100%)	14,5 (100%)	0,0 (100%)	218,0
23.00	In Marcia > M.T.		0,1 (100%)	17,4 (100%)	0,2 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	255,9
24.00	In Marcia > M.T.		6,0 (100%)	22,5 (100%)	0,2 (100%)	14,9 (100%)	0,0 (90%)	139,2
Ore di marcia	7							
Minimo		n.p.	0,1	16,9	0,2	14,3	0	139,2
Massimo		n.p.	6	22,5	0,3	14,9	0	262,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,0 (100%)	18,1 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	235,9
Medie valide		0	7	7	7	7	7	7

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: ALLE ORE 8:00 EVUATO impianto ma in solite di CARICO È AVVENUTO "TRIP" DI MACCHINA. IMPIANTO RIAVVIATO NEL POMERIGGIO.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata


F. = fermo

Lauro

1 Hour

[illegible]

1 Day

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		8,4 {100%}	22,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,6
02.00	In Marcia > M.T.		9,6 {100%}	22,3 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,7
03.00	In Marcia > M.T.		9,6 {100%}	22,0 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,4
04.00	In Marcia > M.T.		8,8 {100%}	21,8 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	129,2
05.00	In Marcia > M.T.		7,1 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,8
06.00	In Marcia > M.T.		8,3 {100%}	22,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,5
07.00	In Marcia > M.T.		8,7 {100%}	21,7 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	131,4
08.00	In Marcia > M.T.		8,4 {100%}	20,3 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	142,2
09.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	256,4
10.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	256,7
11.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	212,2
12.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	228,1
13.00	In Marcia > M.T.		1,9 {100%}	19,4 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	162,6
14.00	Impianto In Marcia < M.T.	n.p.	2,7 n.c.	19,2 n.c.	0,2 n.c.	14,9 n.c.	0 n.p.	115,9 *
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {85%}	15,7 {85%}	0,3 {85%}	14,4 {85%}	0,0 {100%}	238,1
16.00	In Marcia > M.T.		0,9 {98,3%}	17,9 {98,3%}	0,3 {98,3%}	14,8 {98,3%}	0,0 {100%}	167,1
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	262,4
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	264,8
19.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	266,4
20.00	In Marcia > M.T.		0,0 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,8
21.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%} *	16,6 {100%} *	0,3 {100%} *	14,3 {100%} *	0,0 {90%} *	265,3
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	64,6 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	20							
Minimo		n.p.	0	15,4	0,2	14,2	0	128,5
Massimo		n.p.	9,6	22,6	0,3	14,9	0	266,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	3,8 {95%}	18,9 {95%}	0,3 {95%}	14,6 {95%}	0,0 {95%}	194,7
Medie valide		0	19	19	19	19	19	20

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELLA TRASMISSIONE DEL DATO DI POTENZA
 DAL DCS AL CETLS. POTENZA MEDIA ORA 14.00 PARI A 151 MW.
 DATI DI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CETLS.

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Albero

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	38,8 *
17.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
18.00	In Marcia > M.T.		0,1 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	262,6
19.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	265,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	266,2
21.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	266,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,5
23.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	215,7
24.00	In Marcia > M.T.		6,5 {100%}	20,4 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	138,8
Ore di marcia	7							
Minimo		n.p.	0,1	16,8	0,3	14,2	0	138,8
Massimo		n.p.	6,5	20,4	0,3	14,9	0	266,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,2 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	239,4
Medie valide		0	7	7	7	7	7	7

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	93,8 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	264,3
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	224,3
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	175,4
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	204,9
14.00	In Marcia > M.T.		2,8 {100%}	20,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	141,9
15.00	In Marcia > M.T.		0,2 {85%}	14,9 {85%}	0,2 {85%}	14,5 {85%}	0,0 {100%}	219,7
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {98,3%}	17,4 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,7 {98,3%}	0,0 {100%}	158,8
17.00	In Marcia > M.T.		3,5 {100%}	19,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	141,1
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	255,4
19.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	262,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,1
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	258,7
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	259,9
23.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	255,2
24.00	In Marcia > M.T.		7,0 {100%}	20,9 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	139,5
Ore di marcia	15							
Minimo		n.p.	0,2	14,9	0,2	14,3	0	139,5
Massimo		n.p.	7	20,9	0,3	14,9	0	264,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,2 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	214,7
Medie valide		0	15	15	15	15	15	15

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	13,1 *
11.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	98,9 *
12.00	In Marcia > M.T.		3,9 {100%}	19,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	147,2
13.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	178,3
14.00	In Marcia > M.T.		1,7 {100%}	18,8 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	144,5
15.00	In Marcia > M.T.		3,9 {85%}	21,2 {85%}	0,2 {85%}	14,9 {85%}	0,0 {90%}	132,1
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {98,3%}	16,0 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,7 {98,3%}	0,0 {100%}	170,2
17.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	188,2
18.00	In Marcia > M.T.		0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	210,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,3%}	260,4
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	262,5
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	263,7
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	264,1
23.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {91,7%}	253,7
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		n.p.	0,2	14,5	0,2	14,3	0	132,1
Massimo		n.p.	3,9	21,2	0,3	14,9	0	264,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,1 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	206,3
Medie valide		0	12	12	12	12	12	12

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 27 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	101,5 *
09.00	In Marcia > M.T.		0,9 (100%) *	15,2 (100%) *	0,2 (100%) *	14,7 (100%) *	0,0 (100%) *	210,5
10.00	In Marcia > M.T.		0,2 (100%)	17,4 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (96,7%)	265,2
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 (100%)	16,8 (100%)	0,3 (100%)	14,7 (100%)	0,0 (90%)	205,5
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 (100%)	16,7 (100%)	0,3 (100%)	14,7 (100%)	0,0 (100%)	193,6
13.00	In Marcia > M.T.		7,2 (100%)	22,1 (100%)	0,3 (100%)	15,0 (100%)	0,0 (100%)	132,4
14.00	In Marcia > M.T.		6,7 (100%)	20,7 (100%)	0,3 (100%)	15,0 (100%)	0,0 (100%)	137,0
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 (85%)	15,7 (85%)	0,3 (85%)	14,8 (85%)	0,0 (90%)	193,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 (98,3%)	15,4 (98,3%)	0,3 (98,3%)	14,6 (98,3%)	0,0 (100%)	226,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	17,8 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	260,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	17,6 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	262,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	18,1 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	267,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 (100%)	17,4 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	266,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 (100%)	17,4 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	264,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 (100%)	17,5 (100%)	0,3 (100%)	14,8 (100%)	0,0 (100%)	180,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	6,0 (100%)	19,2 (100%)	0,3 (100%)	14,9 (100%)	0,0 (90%)	153,4
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,2	15,4	0,3	14,3	0	132,4
Massimo		0	7,2	22,1	0,3	15	0	267,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,7 (93,3%)	17,8 (93,3%)	0,3 (93,3%)	14,6 (93,3%)	0,0 (93,3%)	214,6
Medie valide		6	14	14	14	14	14	15

NOTA DEL RESPONSABILE DI CONTRATTO: I DATI RELATIVI ALLA ORA 8.00 SONO DA CONSIDERARSI VALIDI (PER ERRORE COMPARE L'ASTERISCO)

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	41,4 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	248,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {96,7%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	264,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	265,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	266,7
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,6 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,3	15	0,3	14,2	0	248,8
Massimo		0	0,4	17	0,3	14,4	0	266,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	5	5	5	5

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	39,2 *
10.00	In Marcia > M.T.	NO	3,5 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	163,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	261,0
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {86,7%}	258,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	176,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,9 {100%}	18,8 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	151,7
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {85%}	16,9 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	256,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {98,3%}	16,8 {98,3%}	0,3 {28,3%} *	14,4 {98,3%}	0,0 {90%}	224,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,9 {100%}	n.p.	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {15%} *	14,2 {100%}	0,0 {100%}	263,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {68,3%} *	14,2 {100%}	0,0 {100%}	267,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	267,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	261,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	223,5
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {85%}	16,6 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	253,5
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	57,7 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0	16	0,3	14,2	0	151,7
Massimo		0	3,5	18,8	0,3	14,8	0	267,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,5 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {71,4%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	234,6
Medie valide		14	14	14	10	14	14	14

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	35,7 *
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,9 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	156,5
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	254,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	252,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {88,3%}	175,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	2,4 {100%}	19,3 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {93,3%}	147,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	246,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	3,2 {100%}	20,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	146,4
17.00	In Marcia > M.T.	NO	4,0 {100%}	19,4 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	138,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	258,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	266,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	265,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	260,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	203,5
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {85%}	16,8 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	250,1
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	27,6 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,2	16,7	0,2	14,2	0	138,3
Massimo		0	4	20,1	0,3	14,9	0	266,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,1 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	215,8
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 02 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 03 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
16.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
17.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
18.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: DALLE ORE 15 ALL'ORE 18 SI SEGNALE
ERRORE DI COMUNICAZIONE DATO POTENZA DAL DCS VERSO LO SMT.
L'IMPIANTO È RIMASTO SPENTO TUTTO IL GIORNO. SI VEDANO TREND

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

ALLEGATI ESTRAPOLATI DAL DCS.

Allegato

TREND POTENZA UNITÀ 1 DEL 3 MARZO 2012

05:00
3/3/2012

11:00

17:00

23:00
3/3/2012

3/2/2012 11:59:35 PM

3/4/2012 12:16:30 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
17.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: PER IL DATO DI POTENZA DELLA ORA 16 E 17
 VEDERE NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE E TREND ALLEGATO.
 L'IMPIANTO È RESTATO FERMO TUTTO IL GIORNO

* = media non valida n.p. = non pervenuta (...) = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo



\$60.00 NET

TREND POTENZA UNITÀ 1 DEL 4 MARZO 2012

23:00
3/4/2012

3/5/2012 12:25:41 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 05 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 06 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	54,8 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	122,1 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: IMPIANTO FERTATO DURANTE AVVIAMENTO PER ALTI VALORI DI SILICE NELL'ACQUA DEMINERALIZZATA.

[Firma]

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 11 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	12,1 *
11.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	99,9 *
12.00	In Marcia > M.T.	NO	7,5 {100%}	22,9 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {98,3%}	127,7
13.00	Impianto in accensione	NO	6,7 p.c.	22,8 p.c.	0,2 p.c.	15,9 p.c.	0 p.c.	121,8 124,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	6,4 {100%}	21,4 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	127,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	6,3 {100%}	21,3 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {88,3%}	127,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	6,3 {100%}	21,4 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	127,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	6,1 {100%}	21,6 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	127,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	5,7 {100%}	21,5 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	130,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	6,0 {100%}	21,7 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {90%}	130,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	6,6 {100%}	22,0 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	128,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	3,7 {100%}	20,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	145,1
22.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	7,3 p.c.	22,6 p.c.	0,2 p.c.	14,9 p.c.	0 p.c.	120,1 125,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	8,9 {85%}	22,5 {85%}	0,2 {85%}	14,9 {85%}	0,0 {90%}	126,7
24.00	In Marcia > M.T.	NO	8,8 {98,3%}	22,3 {98,3%}	0,3 {98,3%}	14,9 {98,3%}	0,0 {100%}	128,0
Ore di marcia	11							
Minimo		0	3,7	20,2	0,2	14,9	0	126,7
Massimo		0	8,9	22,9	0,3	15	0	145,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	6,6 {100%}	21,7 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	129,7
Medie valide		11	11	11	11	11	11	11

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DEL DATO DI POTENZA
 DA DCS A CEMS ALLA ORA 13.00 E 22.00
 DATI DI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CEMS



Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 13 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	7,9 {100%}	22,1 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,3
02.00	In Marcia > M.T.	NO	8,2 {100%}	21,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	127,9
03.00	In Marcia > M.T.	NO	8,1 {100%}	21,5 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,8
04.00	In Marcia > M.T.	NO	6,9 {100%}	21,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	128,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	7,2 {100%}	21,7 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	127,8
06.00	In Marcia > M.T.	NO	7,1 {100%}	21,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	127,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	7,8 {100%}	21,5 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,5
08.00	In Marcia > M.T.	NO	8,1 {100%}	21,6 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	128,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	6,7 {100%}	21,3 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	5,8 {100%}	21,1 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {98,3%}	128,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	3,1 {100%}	18,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {88,3%}	145,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	244,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	2,1 {100%}	20,2 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	180,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	5,4 {100%}	21,1 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	128,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	3,9 {100%}	19,8 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	134,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	244,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	261,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	259,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	258,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {85%}	16,2 {85%}	0,3 {85%}	14,3 {85%}	0,0 {100%}	256,7
24.00	In Marcia > M.T.	NO	8,4 {98,3%}	21,4 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,9 {98,3%}	0,0 {90%}	140,2
Ore di marcia	24							
Minimo		0	0,3	16,2	0,2	14,3	0	127,8
Massimo		0	8,4	22,1	0,3	15	0	261,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	4,2 {100%}	19,6 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	179,9
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	11,0 {100%}	22,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	126,9
02.00	In Marcia > M.T.	NO	10,2 {100%}	21,3 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,8
03.00	In Marcia > M.T.	NO	10,3 {100%}	21,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,8
04.00	In Marcia > M.T.	NO	11,3 {100%}	21,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {91,7%}	128,9
05.00	In Marcia > M.T.	NO	12,0 {100%}	21,4 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,5
06.00	In Marcia > M.T.	NO	12,8 {100%}	21,4 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,2
07.00	In Marcia > M.T.	NO	9,4 {100%}	20,1 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	139,3
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	256,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	267,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	226,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	263,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	229,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	5,0 {100%}	21,8 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	5,4 {100%}	21,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	128,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	181,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {88,3%}	170,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	219,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	237,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	263,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	267,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,7%}	265,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	258,6
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	80,2 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	22							
Minimo		0	0,2	15,2	0,2	14,3	0	126,9
Massimo		0	12,8	22,1	0,3	14,9	0	267,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	4,3 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	194,3
Medie valide		22	22	22	22	22	22	22

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	51,3 *
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	232,7
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	1							
Minimo		0	1,5	15,5	0,2	14,5	0	232,7
Massimo		0	1,5	15,5	0,2	14,5	0	232,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		1	1	1	1	1	1	1

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 17 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 20 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	20,1 *
10.00	In Marcia > M.T.	NO	5,4 {98,3%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	161,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {93,3%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	218,8
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	2							
Minimo		0	0,5	15,5	0,2	14,5	0	161,2
Massimo		0	5,4	16,9	0,3	14,8	0	218,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		2	2	2	2	2	2	2

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 21 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 23 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 26 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	268,6 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	4,1 (100%)	19,6 (100%)	0,3 (100%)	14,8 (100%)	0,0 (100%)	145,3
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	16,7 (100%)	0,3 (100%)	14,7 (100%)	0,0 (98,3%)	201,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	17,8 (100%)	0,3 (100%)	14,6 (100%)	0,0 (90%)	208,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	2,9 (100%)	21,0 (100%)	0,3 (100%)	14,9 (100%)	0,0 (100%)	143,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	5,1 (100%)	22,2 (100%)	0,3 (100%)	15,0 (100%)	0,0 (100%)	130,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	4,6 (100%)	21,6 (100%)	0,3 (100%)	15,0 (100%)	0,0 (100%)	131,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 (100%)	19,9 (100%)	0,3 (100%)	14,9 (100%)	0,0 (90%)	147,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 (100%)	17,4 (100%)	0,3 (100%)	14,8 (100%)	0,0 (100%)	184,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 (100%)	19,1 (100%)	0,3 (100%)	14,4 (100%)	0,0 (100%)	247,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 (100%)	19,7 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	257,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	20,4 (100%)	0,4 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (90%)	263,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	20,3 (100%)	0,3 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	261,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	20,3 (100%)	0,4 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	259,9
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	13							
Minimo		0	0,3	16,7	0,3	14,3	0	130,2
Massimo		0	5,1	22,2	0,4	15	0	263,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,7 (100%)	19,7 (100%)	0,3 (100%)	14,6 (100%)	0,0 (100%)	198,6
Medie valide		13	13	13	13	13	13	13

NOTA DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO: ERRORE NELLA DEFINIZIONE DELLO STATO IMPIANTO E NELLA COMUNICAZIONE DAL DCS DELLA POTENZA ELETTRICA. L'IMPIANTO È IN ACCENSIONE CON UN CARICO MEDIO ORARIO DI CIRCA 66 MW COME DA TREND ALLEGATO.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta


{..} = percentuale di validità

I = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

[Firma]



3/26/2012 8:00:00 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO: CAUSA ERRORE DI SINCRONIZZAZIONE TRA ORA E DATA DEL PC DELLO SITE CON QUELLO DI IMPIANTO DEL SISTEMA DCS, LO SITE SI È RITROVATO UN GIORNO INDIETRO RISPETTO A QUELLO CORRENTE. NEL RISINCRONIZZARE IL SISTEMA SITE SI È PERSO PERTANTO UN GIORNO

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità I = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

A PARTIRE DALL'ORA DI RISINCRONIZZAZIONE. IN QUESTE ORE L'UNITÀ ERA COMunque FERMA COME SI EVINCE DAI TREND A DCS ALLEGATI

POTENZA ELETTRICA UNITA' 1 DEL 27/02/2012

00:00
3/27/2017

06:00

12:00

18:00

00:00
3/28/2012

3/26/2012 11:57:40 PM

3/28/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
16.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
17.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CONTRALE : SI VEDA NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE
E IL TREND ALLEGATO.



POTENZA ELETTRICA UNITÀ 1 DEL 28/03/2012

00:00
3/28/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
8/29/2012

3/27/2012 11:57:40 PM

3/29/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 30 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	61,0 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	233,9
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	256,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {96,7%}	237,5
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {93,3%}	233,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {96,7%}	232,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	212,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,7 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	162,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	4,9 {100%}	22,1 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {90%}	132,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	4,0 {100%}	20,7 {100%}	0,3 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	141,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	213,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	19,7 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	253,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	20,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	257,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	257,5
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	258,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	257,4
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,3	16,7	0,2	14,2	0	132
Massimo		0	4,9	22,1	0,3	15	0	260,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,0 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	225,1
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 31 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 02 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 03 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	52,6 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	208,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	185,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,3 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	202,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	3,4 {100%}	20,2 {100%}	0,4 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	147,1
12.00	In Marcia > M.T.	NO	5,1 {100%}	22,2 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {93,3%}	129,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	5,3 {100%}	21,7 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {96,7%}	130,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	4,9 {100%}	21,7 {100%}	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	131,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	5,3 {100%}	21,8 {100%}	0,2 {100%}	15,0 {100%}	0,0 {100%}	130,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	2,9 {100%}	20,0 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	149,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	19,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {91,7%}	241,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	21,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	250,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	20,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	255,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	20,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	257,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	20,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	260,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	20,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	257,9
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	62,4 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0	16,6	0,2	14,2	0	129,7
Massimo		0	5,3	22,2	0,4	15	0	260,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	2,0 {100%}	20,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	195,9
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 05 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	52,7 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,3%}	238,6
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,4 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	254,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	250,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	200,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	167,4
14.00	In Marcia > M.T.	SI	0,1 {83,3%}	17,4 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,5 {83,3%}	0,0 {83,3%}	205,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {98,3%}	14,2 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {98,3%}	229,0
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	255,4
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	259,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	261,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	261,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {83,3%}	14,5 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,0 {100%}	206,6
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	67,5 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,1	14,2	0,2	14,2	0	167,4
Massimo		0,2	0,4	19,6	0,3	14,7	0	261,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,2 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	237,8
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 06 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	71,8 *
15.00	In Marcia > M.T.	NO	7,7 {100%}	19,2 {100%}	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {100%}	136,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	6,1 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	143,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	247,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	258,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	264,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	265,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	242,9
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	57,4 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	7							
Minimo		0	0	16,4	0,2	14,2	0	136,6
Massimo		0	7,7	19,2	0,2	14,9	0	265,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	2,1 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	222,8
Medie valide		7	7	7	7	7	7	7

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 11 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	44,0 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	225,5
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	260,6
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	261,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	262,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	225,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	7,9 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	136,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	8,5 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {93,3%}	136,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	6,6 {100%}	16,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	141,7
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	175,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	202,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	239,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	249,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	263,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	263,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	261,9
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	71,7 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0	14,2	0,2	14,2	0	136,2
Massimo		0	8,5	18,2	0,3	14,8	0	263,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,6 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	220,3
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 12 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 13 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	25,7 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	111,3 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	243,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	258,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	260,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	243,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	234,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {83,3%}	17,9 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {95%}	261,0
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	6							
Minimo		0	0	16,3	0,2	14,2	0	234,3
Massimo		0	0	17,9	0,2	14,4	0	261
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,0 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	250,2
Medie valide		6	6	6	6	6	6	6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	56,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	247,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	259,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	18,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	19,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	259,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	258,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	259,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,3%}	259,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {96,7%}	259,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	259,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	259,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	259,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	258,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,9
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0	16	0,2	14,2	0	247
Massimo		0	0,3	19	0,2	14,3	0	260,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,2 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	258,3
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 17 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,2 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	120,8 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	245,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	256,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	262,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	262,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	259,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	259,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {83,3%}	17,1 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	256,8
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	73,0 *
Ore di marcia	8							
Minimo		0	0	16,6	0,2	14,2	0	245,1
Massimo		0	0,3	18,5	0,2	14,3	0	262,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	257,8
Medie valide		8	8	8	8	8	8	8

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 20 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	45,6 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	224,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	257,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	260,8
11.00	In Marcia > M.T.	SI	0,0 {86,7%}	18,8 {86,7%}	0,2 {86,7%}	14,2 {86,7%}	0,0 {86,7%}	261,9
12.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	76,9 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	0	15,8	0,2	14,2	0	224
Massimo		0,1	0,2	18,8	0,2	14,4	0	261,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	4	4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 21 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 23 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 27 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 28 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 30 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
16.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
17.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
18.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: DI NUOVO PROBLEMA DI SINCRONIZZAZIONE TRA
ORA E DATA DELLO SITE CON ORA E DATA DEL SISTEMA DCS DI IMPIANTO.
VEDASI NOTA DEL 27 MARZO 2012.
UNITÀ FERMA COME SI EVINCE DAI TREND ALLEGATI.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

POTENZA ELETTRICA UNITÀ 1 DEL 2/AGOSTO/2012

00:00
5/2/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
5/3/2012

5/1/2012 11:57:40 PM

5/3/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CONTRATTO: VEDASI NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE E TRENDS ALLEGATI.



* = media non valida n.p. = non pervenuta (...) = percentuale di validità l = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

POTENZA ELETTRICA UNITÀ 1 DEL 3/Maggio/2012

00:00
5/3/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
5/4/2012

5/4/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
18.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: VEDASI NOTE DEL 27 MARZO, 2 MAGGIO
E TREND ALLEGATI.
UNITÀ FERMA PER TUTTO IL GIORNO

(Firma)

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

[..] = percentuale di validità

| = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

POTENZA ELETTRICA UNITA' 1 DEL 5 MAGGIO 2012

60 DO NOT

00:00
5/5/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
5/6/2012

5/6/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: VEDASI NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE E TREND ALLEGATO



POTENZA ARTIRICA UNITA' I DEL 6/05/2012

00:00
5/6/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
5/7/2012

5/7/2012 12:05:31 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	26,2 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	4,2 {98,3%}	14,5 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	n.p.	190,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	254,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	252,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,0 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	n.p.	235,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	4,0 {100%}	17,8 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	n.p.	144,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	4,3 {100%}	16,9 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	n.p.	144,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	n.p.	235,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,0 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	249,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	250,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	250,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,1 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	245,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,1 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	245,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,2 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	246,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,2 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	247,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	244,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {83,3%}	18,0 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,2 {83,3%}	n.p.	249,2
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,5	14,5	0,1	14,2	n.p.	144,4
Massimo		0	4,3	18,2	0,1	14,8	n.p.	254
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,3 {100%}	17,1 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	n.p.	230,3
Medie valide		16	16	16	16	16	0	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	58,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	2,7 {100%}	13,2 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	186,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	238,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	244,4
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,7 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	242,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,1 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,3 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	245,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	192,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	239,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	252,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	252,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {83,3%}	13,7 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,0 {100%}	223,4
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,4	13,2	0,1	14,1	0	186,7
Massimo		0	2,7	16,8	0,1	14,5	0	252,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	235,4
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 11 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	53,9 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: ALLA ORA 18 AVVIATO IMPIANTO;
~~MASSA~~ PER PROBLEMI DI IMPIANTO L'UNITA' È STATA FERMATA
 QUASI SUBITO.

Carlo

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

[..] = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 12 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 13 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 17 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	48,9 *
20.00	In Marcia > M.T.	NO	3,5 {100%}	14,7 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	149,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	174,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {91,7%}	175,5
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,6 {83,3%}	0,0 {100%}	175,0
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	70,3 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	0,8	13,8	0,1	14,6	0	149,3
Massimo		0	3,5	14,7	0,1	14,6	0	175,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	4	4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 20 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 21 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 23 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 26 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 27 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 28 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	10,2 *
10.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	95,0 *
11.00	In Marcia > M.T.	NO	13,9 {100%}	20,6 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	131,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	14,9 {100%}	20,8 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	131,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	15,3 {100%}	21,3 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	14,9 {100%}	20,9 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	14,8 {100%}	20,7 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	129,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	13,9 {100%}	21,2 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	9,1 {100%}	21,2 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	130,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	9,1 {100%}	21,6 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	129,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	10,0 {100%}	21,6 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	8,9 {100%}	21,6 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	129,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	8,8 {100%}	21,4 {100%}	0,1 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,7
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	11							
Minimo		0	8,8	20,6	0,1	14,7	0	129
Massimo		0	15,3	21,6	0,1	14,8	0	131,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	12,2 {100%}	21,2 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,9
Medie valide		11	11	11	11	11	11	11

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,1 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	213,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	206,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	225,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	216,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	155,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	153,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	182,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	162,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	19,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	246,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	249,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	249,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {83,3%}	17,4 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	230,2
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	197,8
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,6	17,2	0,2	14,1	0	153,8
Massimo		0	1,7	19,1	0,3	14,7	0	249,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	212,5
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 30 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,9 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	3,4 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {91,7%}	190,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	229,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	237,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	237,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	168,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {91,7%}	174,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	204,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	238,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	244,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	247,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	250,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	251,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	18,2 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	254,4
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	195,5
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,5	17,4	0,3	14,1	0	168,3
Massimo		0	3,4	19,7	0,3	14,6	0	254,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	18,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	226,9
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 31 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,3 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	2,3 {100%}	13,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	173,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,8 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	205,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	228,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	241,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {88,3%}	241,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	246,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	248,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	249,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	250,6
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	11							
Minimo		0	0,8	13,4	0,2	14,1	0	173,7
Massimo		0	2,3	16,1	0,3	14,6	0	250,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,1 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	233,9
Medie valide		11	11	11	11	11	11	11

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	235,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	246,3
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {86,7%}	243,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	241,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	240,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	239,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	239,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	239,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	239,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	240,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	241,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	244,6
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	246,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	248,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {83,3%}	14,9 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	243,2
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,8	12,9	0,2	14,1	0	235,7
Massimo		0	1,3	16,3	0,3	14,3	0	248,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,1
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 02 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 03 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 05 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 06 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 11 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 12 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 13 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	22,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	4,1 {100%}	17,2 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	206,9
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {86,7%}	248,3
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	241,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,9 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	245,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	18,0 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	177,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	210,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,3 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	214,7
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,0 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	218,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	240,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,0 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	240,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	19,0 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,3 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,0 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	245,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,4 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	251,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,3 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	254,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,3%}	18,3 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	254,6
24.00	In Marcia > M.T.	NO	6,5 {100%}	20,4 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	142,6
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,6	16,3	0,1	14,1	0	142,6
Massimo		0	6,5	20,4	0,1	14,6	0	254,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,2 {100%}	18,1 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,2
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 17 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 20 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 21 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	64,4 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	26,4 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	188,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	26,0 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	209,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	26,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	27,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	27,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	227,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	26,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	25,6 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	229,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	24,9 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	229,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	25,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,3%}	212,4
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	9							
Minimo		0	0,6	24,9	0,1	14,1	0	188,9
Massimo		0	1,5	27,9	0,2	14,5	0	229,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,7 {100%}	26,4 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,2
Medie valide		9	9	9	9	9	9	9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	29,9 *
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,9 {100%}	27,6 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	139,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	27,3 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	139,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	27,9 {100%}	0,1 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	140,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	27,9 {100%}	0,2 {76,7%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	149,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	28,2 {100%}	0,2 {35%} *	14,7 {100%}	0,0 {100%}	147,4
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,9	27,3	0,1	14,7	0	139,9
Massimo		0	1,9	28,2	0,2	14,7	0	149,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	4	5	5	5

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 23 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	16,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	5,6 {100%}	13,5 {75%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	143,5
09.00	In Marcia > M.T.	NO	3,6 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	146,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	13,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	153,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,1
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {91,7%}	155,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {95%}	155,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {86,7%}	155,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	158,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {95%}	195,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	197,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	198,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	191,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	157,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	17,1 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,0 {90%}	152,8
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	205,4
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,6	13,5	0,2	14,3	0	143,5
Massimo		0	5,6	17,2	0,2	14,8	0	205,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,3 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	166,5
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	226,6
02.00	In Marcia > M.T.	NO	2,5 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	147,0
03.00	In Marcia > M.T.	NO	3,4 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	143,9
04.00	In Marcia > M.T.	NO	4,6 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	143,4
05.00	In Marcia > M.T.	NO	7,1 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	140,1
06.00	In Marcia > M.T.	NO	5,8 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	144,1
07.00	In Marcia > M.T.	NO	7,3 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	141,2
08.00	In Marcia > M.T.	NO	9,8 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	134,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	166,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	5,7 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	135,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	7,3 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	130,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	7,2 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	130,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	7,0 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	131,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	5,4 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	135,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	183,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	223,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	242,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	243,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {98,3%}	14,8 {98,3%}	0,2 {98,3%}	14,4 {98,3%}	0,0 {98,3%}	196,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {85%}	14,8 {85%}	0,2 {85%}	14,6 {85%}	0,0 {91,7%}	185,0
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,9 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	187,9
Ore di marcia	24							
Minimo		0	0,6	14,2	0,2	14,1	0	130,7
Massimo		0	9,8	18,3	0,3	14,8	0	243,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	3,5 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	174,3
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	236,8
02.00	In Marcia > M.T.	NO	8,4 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	143,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	12,7 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {91,7%}	129,7
04.00	In Marcia > M.T.	NO	13,8 {100%}	16,1 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,1
05.00	In Marcia > M.T.	NO	7,3 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	140,8
06.00	In Marcia > M.T.	NO	4,2 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	143,5
07.00	In Marcia > M.T.	NO	5,2 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {91,7%}	142,8
08.00	In Marcia > M.T.	NO	10,8 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	8,7 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	7,0 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	130,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	6,0 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	130,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	5,6 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	130,5
13.00	In Marcia > M.T.	NO	5,3 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	130,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	4,3 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	140,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	190,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	208,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	205,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	204,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	205,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	13,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	207,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	13,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	210,6
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,4
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	22							
Minimo		0	0,5	13,6	0,2	14,1	0	129,1
Massimo		0	13,8	17,2	0,3	14,8	0	236,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	4,8 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	165,6
Medie valide		22	22	22	22	22	22	22

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 26 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	25,9 *
06.00	In Marcia > M.T.	NO	9,2 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	137,3
07.00	In Marcia > M.T.	NO	5,9 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	151,5
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {85%}	230,6
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {95%}	212,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {95%}	157,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {91,7%}	154,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {85%}	153,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	2,1 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	156,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	14,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	14,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	13,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	224,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	226,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	228,0
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,5	13,5	0,2	14,1	0	137,3
Massimo		0	9,2	15,5	0,4	14,7	0	230,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,6 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	186,1
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 27 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,1
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	232,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	223,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,0 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,2 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,4 {61,7%} *	14,3 {100%}	0,0 {90%}	222,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	226,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,1
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,5	13,2	0,3	14,2	0	221,1
Massimo		0	1,4	16,4	0,4	14,3	0	232,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,4 {93,3%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,1
Medie valide		15	15	15	14	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 28 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	24,1 *
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	186,8
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	158,1
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	207,4
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	196,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {86,7%}	155,3
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	155,1
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	155,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	154,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	156,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	192,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,3 {100%}	0,3 {20%} *	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,7
16.00	In Marcia > M.T.	SI	0,6 {80%}	16,1 {80%}	0,3 {80%}	14,3 {80%}	0,0 {80%}	222,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	224,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	228,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	225,9
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	18							
Minimo		0	0,6	13,8	0,3	14,2	0	154,3
Massimo		0,2	1,5	16,5	0,3	14,7	0	228
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {94,4%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	195,2
Medie valide		18	18	18	17	18	18	18

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	7,7 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	3,8 {96,7%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	172,6
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,8 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	149,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {88,3%}	154,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,4
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	168,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	219,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {31,7%} *	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	219,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	226,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	230,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	238,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	13,9 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,0 {100%}	241,8
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	13,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	196,6
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,6	12,9	0,3	14,1	0	149,1
Massimo		0	3,8	14,1	0,3	14,6	0	241,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,1 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {94,1%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	205,2
Medie valide		17	17	17	16	17	17	17

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 30 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	2,2 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	144,8
02.00	In Marcia > M.T.	NO	2,3 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	143,7
03.00	In Marcia > M.T.	NO	2,5 {100%}	12,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	144,4
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	99,7 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,5 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	140,5
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	146,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	145,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	145,6
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	146,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {90%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	145,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,7 {100%}	n.p.	14,7 {100%}	0,0 {93,3%}	145,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,2 {85%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	159,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	195,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	154,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	192,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	162,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,1 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	167,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {83,3%}	14,0 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,0 {90%}	144,8
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	18							
Minimo		0	0,8	12,9	0,2	14,5	0	140,5
Massimo		0	2,5	15,5	0,3	14,8	0	195,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,4 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {94,4%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	154,4
Medie valide		18	18	18	17	18	18	18

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 01 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	30,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	212,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	224,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	213,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	196,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {98,3%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	214,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,6 {100%}	n.p.	14,4 {100%}	0,0 {100%}	215,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {33,3%} *	14,4 {100%}	0,0 {90%}	214,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	215,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	215,1
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	215,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	204,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	156,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,1
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	56,7 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,7	14,2	0,2	14,3	0	156
Massimo		0	1,2	16,6	0,3	14,7	0	224,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {86,7%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	199,8
Medie valide		15	15	15	13	15	15	15

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 02 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 03 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,0 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,5 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	189,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	224,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	226,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,4
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	9							
Minimo		0	0,7	13,5	0,2	14,2	0	189,8
Massimo		0	1,1	14,9	0,5	14,5	0	228,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,6
Medie valide		9	9	9	9	9	9	9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 04 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 05 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 06 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 07 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 08 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 09 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 10 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
17.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
18.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
11.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
12.00	Impianto in accensione	SI	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
13.00	In Marcia > M.T.	SI	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	In Marcia > M.T.	SI	0,8 {82,8%}	12,2 {82,8%}	0,4 {82,8%}	15,3 {82,8%}	0,0 {82,8%}	208,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	12,5 {100%}	0,4 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	204,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	13,6 {100%}	0,4 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	218,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {98,9%}	13,6 {99,7%}	0,4 {100%} {s}	15,2 {99,7%}	0,0 {89,4%}	218,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {99,7%}	12,8 {100%}	0,4 {100%} {s}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	218,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,1%}	12,2 {83,2%}	0,2 {81,2%}	15,2 {83,1%}	0,0 {100%}	219,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	221,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {90,3%}	222,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	225,1
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,6%}	12,0 {83,6%}	0,3 {83,6%}	15,2 {83,6%}	0,0 {100%}	228,3
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {99,6%}	11,8 {99,7%}	0,3 {99,7%}	15,2 {99,6%}	0,0 {100%}	229,8
Ore di marcia	12							
Minimo		n.p.	0,4	11,8	0,2	15,2	0	204,9
Massimo		n.p.	0,8	13,6	0,4	15,3	0	229,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,6 {91,7%}	12,4 {91,7%}	0,3 {91,7%}	15,2 {91,7%}	0,0 {91,7%}	219,5
Medie valide		0	11	11	11	11	11	11

NOTA RESPONSABILE DI IMPIANTO: DALLA ORA 9.00 ALLA ORA 13.00
 SISTEMA CETIS IN MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER INTERVENTO
 SEMESTRALE DEL FORNITORE.

C. Basso

* = media non valida n.p. = non pervenuta {...} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 12 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	11,7 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,1%}	204,7
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,1 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	202,9
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	203,3
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	203,1
05.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,3 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {90,1%}	197,5
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {100%}	176,5
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {100%}	171,2
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,2 {100%}	0,2 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	197,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,1%}	200,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	196,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	11,9 {100%}	0,4 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {99,7%}	192,4
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	11,7 {100%}	0,4 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {98,8%}	173,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,9 {100%}	0,4 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {90,1%}	151,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,7 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	145,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	146,3
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	25,2 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		n.p.	0,6	11,2	0,2	15,3	0	145,6
Massimo		n.p.	1	12,9	0,4	15,6	0	204,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,8 {100%}	12,2 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	184,1
Medie valide		0	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 13 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,0 *
11.00	In Marcia > M.T.	NO	8,6 {99,9%}	13,4 {99,9%}	0,3 {99,9%}	15,7 {99,9%}	0,0 {99,7%}	131,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	145,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	5,5 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	131,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	5,5 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {90,1%}	131,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	5,4 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	131,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	5,9 {100%}	13,3 {100%}	0,4 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	131,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	6,0 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	130,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	6,6 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {90,1%}	130,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	7,1 {100%}	12,5 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	130,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	8,2 {100%}	12,1 {100%}	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,0 {100%}	130,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	8,9 {100%}	11,8 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	130,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	9,7 {100%}	11,9 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {90,1%}	129,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	10,1 {83,6%}	11,6 {83,6%}	0,3 {83,6%}	15,7 {83,6%}	0,0 {100%}	129,0
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {99,6%}	11,4 {99,7%}	0,3 {99,7%}	15,3 {99,6%}	0,0 {100%}	200,4
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	1	11,4	0,3	15,3	0	129
Massimo		n.p.	10,1	13,9	0,4	15,7	0	200,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	6,4 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	136,6
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 14 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	228,1
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,1%}	212,2
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,4 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	196,0
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {100%}	166,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {100%}	161,2
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {90,1%}	167,9
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,5 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	210,7
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	226,5
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {98,6%}	234,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {98,5%}	221,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {99,9%}	14,3 {99,9%}	0,3 {99,9%}	15,3 {99,9%}	0,0 {91,4%}	218,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {99,4%}	16,0 {99,4%}	0,4 {99,4%}	15,5 {99,4%}	0,0 {99,4%}	186,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	201,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	213,7
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,1%}	213,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	218,4
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	13,7 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	223,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	229,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {90,3%}	229,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,0 {100%}	231,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,0 {100%}	235,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,0 {100%}	237,6
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,5%}	14,0 {83,5%}	0,3 {83,5%}	15,1 {83,5%}	0,0 {90,3%}	241,1
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	75,8 *
Ore di marcia	23							
Minimo		n.p.	0,4	12,4	0,3	15,1	0	161,2
Massimo		n.p.	1	16	0,4	15,5	0	241,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,6 {100%}	13,7 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {100%}	213,2
Medie valide		0	23	23	23	23	23	23

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 15 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 16 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 17 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 18 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 19 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 20 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	47,7 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,0 {100%}	221,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {99%}	17,7 {99%}	0,3 {99%}	15,2 {99%}	0,0 {99%}	235,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,3%}	231,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,0 {100%}	228,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	15,5 {100%}	0,0 {100%}	182,6
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	15,6 {100%}	0,0 {100%}	157,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,0 {90,3%}	222,8
15.00	In Marcia > M.T.	SI	0,5 {81,9%}	15,0 {81,9%}	0,3 {81,9%}	15,2 {81,9%}	0,0 {81,9%}	222,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,6 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	203,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,1%}	198,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,5 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	224,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,1%}	222,1
23.00	In Marcia > M.T.	NO	3,3 {83,5%}	11,7 {83,5%}	0,2 {83,5%}	14,4 {83,5%}	0,0 {100%}	203,8
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {99,9%}	13,2 {99,9%}	0,3 {99,9%}	14,2 {99,9%}	0,0 {100%}	235,7
Ore di marcia	17							
Minimo		n.p.	0,5	11,7	0,2	14,2	0	157,6
Massimo		n.p.	3,3	17,7	0,3	15,6	0	235,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	215,0
Medie valide		0	17	17	17	17	17	17

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 21 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	224,6
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	12,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	232,6
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	199,6
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	168,8
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	11,7 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	168,6
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {93,8%}	181,2
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	11,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,4%}	221,8
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	237,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	237,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	232,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	230,1
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,8 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	196,4
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	7,2 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		n.p.	0,9	10,9	0,3	14,2	0	168,6
Massimo		n.p.	1,3	13,4	0,3	14,6	0	237,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,1 {100%}	12,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	211,0
Medie valide		0	12	12	12	12	12	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 22 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 23 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	7,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	121,9 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,0 {100%}	10,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	174,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {99,2%}	230,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,1
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	11,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {88,6%}	183,5
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	11,0 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	153,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	11,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {96,8%}	153,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,8%}	152,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	11,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {87,6%}	152,7
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {87,4%}	153,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	11,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {99,2%}	152,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,4 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {99,6%}	184,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	227,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	11,4 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	230,8
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {99,9%}	10,9 {99,9%}	0,3 {99,9%}	14,3 {99,9%}	0,0 {90,1%}	207,5
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0,8	10,2	0,2	14,2	0	152,7
Massimo		n.p.	2	11,4	0,3	14,6	0	230,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,1 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	189,9
Medie valide		0	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 24 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,0 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	209,1
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	208,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,1 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	216,5
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 {100%}	12,0 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,3%}	199,4
05.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,6 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	245,1
06.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,3 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	243,5
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	243,0
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90,3%}	240,1
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	246,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {96,8%}	249,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	235,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,3%}	207,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {97,1%}	161,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,4 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	230,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	232,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,6%}	230,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,7 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {99,6%}	230,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,7 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	211,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,3%}	229,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {83,3%}	11,7 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	232,1
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	234,3
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,7	10,7	0,3	14,1	0	161,9
Massimo		n.p.	1,8	14,1	0,4	14,6	0	249,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	11,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,3
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 25 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90,1%}	234,2
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,3
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,0 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	211,5
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,4 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	211,8
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,5 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90,1%}	236,1
06.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	239,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,3 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,9%}	240,1
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	230,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,1%}	166,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	153,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,0
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,4 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	175,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 {100%}	11,8 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90,1%}	141,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	11,4 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	144,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,4 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	181,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	217,7
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,5 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90,1%}	168,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	155,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	2,1 {100%}	11,3 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	171,8
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	100,9 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	20							
Minimo		n.p.	0,8	10	0,3	14,1	0	141,8
Massimo		n.p.	2,1	11,8	0,4	14,7	0	240,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,0 {100%}	11,0 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	191,2
Medie valide		0	20	20	20	20	20	20

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 26 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	49,6 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	11,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,4%}	226,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {99,9%}	233,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	225,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,7 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	214,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,3 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	212,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,6 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,1%}	210,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	209,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,7 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,6 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,1%}	220,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,5
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,6
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	227,5
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	10,9 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	230,6
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	215,2
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0,8	10,6	0,3	14,2	0	209,5
Massimo		n.p.	1,1	14,6	0,4	14,4	0	233,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,8 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,1
Medie valide		0	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 27 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,3
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,1%}	202,6
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	11,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	160,5
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	201,9
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	239,3
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	11,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	221,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	11,7 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,0
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	11,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	159,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	10,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	194,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,1%}	192,6
11.00	In Marcia > M.T.	SI	1,0 {80,7%}	10,8 {80,7%}	0,3 {80,7%}	14,5 {80,7%}	0,0 {80,7%}	190,8
12.00	In Marcia > M.T.	SI	0,9 {94,3%}	11,2 {94,3%}	0,3 {94,3%}	14,4 {94,3%}	0,0 {94,3%}	188,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	187,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,1%}	186,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	10,6 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {99,9%}	184,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,7 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	10,6 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,3%}	185,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	10,3 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	161,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	155,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	10,4 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,3%}	170,2
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {83,3%}	10,4 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	224,6
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,1 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	230,9
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,7	10,3	0,3	14,1	0	155
Massimo		n.p.	1,8	12,1	0,4	14,6	0	239,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,0 {100%}	11,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	190,8
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 28 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,2 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	231,8
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,3 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90,3%}	228,2
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	207,3
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	219,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,5
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	10,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {99%}	181,3
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	10,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {91,1%}	209,8
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	11,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,8
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	233,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	12,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {88,6%}	226,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,5
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	20,7 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		n.p.	0,8	10,2	0,3	14,1	0	181,3
Massimo		n.p.	1,1	13,9	0,4	14,4	0	233,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	1,0 {100%}	11,7 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,1
Medie valide		0	12	12	12	12	12	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 29 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 30 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	42,3 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	9,5 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	200,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,4 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	216,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	218,0
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,1%}	218,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	217,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	12,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	217,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	219,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	221,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	11,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	11,6 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	229,2
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	17,8 *
Ore di marcia	11							
Minimo		n.p.	0,8	9,5	0,2	14,2	0	200,5
Massimo		n.p.	1,2	13,5	0,3	14,4	0	229,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	11,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	218,7
Medie valide		0	11	11	11	11	11	11

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 1 del 31 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	21,5 *
10.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	116,4 *
11.00	Impianto in accensione		0,7 p.c.	16,6 p.c.	0,4 p.c.	14,3 p.c.	n.c.	np. 250
12.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,6 {100%}	216,1
13.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,5 {100%}	169,5
14.00	In Marcia > M.T.		0,8 {83,3%}	18,4 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,3 {100%}	143,5
15.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {88,3%}	159,0
16.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,0 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,5 {100%}	205,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	262,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	264,2
19.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {88,3%}	266,3
20.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	19,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	242,3
21.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	199,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	255,5
23.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {90%}	239,9
24.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	203,5
Ore di marcia	13							
Minimo		n.p.	0,6	16	0,4	14,2	0	143,5
Massimo		n.p.	0,9	19,5	0,5	14,8	0,6	266,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	217,4
Medie valide		0	13	13	13	13	13	13

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELL'ACQUISIZIONE DELLA POTENZA DI UNITA' ALLE ORE 11.00. IMPIANTO IN MARCIA A CIRCA 250 MW.
DATI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CELS.

* = media non valida n.p. = non pervenuta {...} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Alto

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 31 gennaio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	20,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	147,6
02.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	19,1 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,6 {100%}	135,3
03.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	19,4 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,7 {90%}	135,4
04.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,8 {100%}	134,2
05.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,9 {100%}	135,0
06.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,8 {100%}	156,7
07.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {91,7%}	257,4
08.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	18,3 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {100%}	174,8
09.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	246,8
10.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	268,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {90%}	268,4
12.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%} {s}	256,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%} {s}	189,4
14.00	In Marcia > M.T.		0,8 {83,3%}	15,5 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,6 {83,3%}	1,0 {100%}	186,7
15.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	15,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,9 {90%}	244,3
16.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	270,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,2 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	270,3
18.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,9 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	268,3
19.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {90%}	268,6
20.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,9 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	267,8
21.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	267,0
22.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	246,3
23.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,2 {93,3%}	197,0
24.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	16,1 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {96,7%}	197,0
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,6	15,2	0,3	14,1	0	134,2
Massimo		n.p.	1,4	20	0,4	14,8	1	270,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	17,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	216,3
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,5 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	150,8
02.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,1 {100%}	136,9
03.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	18,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,7%}	136,7
04.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {88,3%}	136,3
05.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	136,6
06.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	16,8 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	154,6
07.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	258,0
08.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	18,4 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {90%}	166,3
09.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	243,5
10.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	268,3
11.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {93,3%}	269,2
12.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {88,3%} {s}	255,2
13.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%} {s}	203,1
14.00	In Marcia > M.T.		0,8 {83,3%}	16,6 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,6 {83,3%}	0,0 {100%} {s}	164,6
15.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%} {s}	214,3
16.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,9 {76,7%}	256,8
17.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {83,3%}	268,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {88,3%}	269,1
19.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	268,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	268,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	268,0
22.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	267,8
23.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	271,8
24.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {91,7%}	271,6
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,6	14,8	0,4	14,1	0	136,3
Massimo		n.p.	1,2	18,5	0,5	14,7	0,9	271,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,8 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%}	221,1
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	19,7 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	141,9
02.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	18,7 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	136,8
03.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	18,2 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	138,0
04.00	In Marcia > M.T.		1,5 {100%}	18,6 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {90%}	135,5
05.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	18,5 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {95%}	136,5
06.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {93,3%}	155,3
07.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	259,4
08.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,3 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {86,7%}	166,4
09.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	244,8
10.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	270,7
11.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	269,9
12.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	270,6
13.00	In Marcia > M.T.		0,8 {80%}	17,0 {80%}	0,5 {80%}	14,3 {80%}	0,5 {80%}	226,4
14.00	In Marcia > M.T.		1,0 {83,3%}	16,0 {83,3%}	0,4 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,6 {100%}	166,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	199,0
16.00	In Marcia > M.T.		0,6 {23,3%} *	17,8 {23,3%} *	0,5 {23,3%} *	14,2 {23,3%} *	0,5 {16,7%} *	251,3 *
17.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,2 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,6 {96,7%}	268,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,6 {100%}	269,0
19.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,1 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,8 {100%}	267,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,7 {100%}	268,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {90%}	268,7
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	246,1
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	22							
Minimo		n.p.	0,5	14,1	0,3	14,1	0	135,5
Massimo		n.p.	1,5	19,7	0,5	14,8	0,8	270,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {95,5%}	17,1 {95,5%}	0,5 {95,5%}	14,4 {95,5%}	0,3 {95,5%}	214,6
Medie valide		0	21	21	21	21	21	21

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 03 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	98,7 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	122,2 *
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	270,0
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {96,7%}	270,7
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	271,7
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {88,3%}	271,9
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {83,3%}	15,9 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,5 {100%}	229,2
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	268,8
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	268,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {90%}	268,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	269,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	267,6
20.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	268,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	268,4
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	269,0
23.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	251,9
24.00	In Marcia > M.T.		1,7 {100%}	18,3 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,6 {100%}	134,1
Ore di marcia	15							
Minimo		n.p.	0,4	15,9	0,4	14,1	0	134,1
Massimo		n.p.	1,7	18,3	0,5	14,8	0,6	271,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,5 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	256,6
Medie valide		0	15	15	15	15	15	15

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 04 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	19,2 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,6 {90%}	134,8
02.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	19,2 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {98,3%}	136,3
03.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,9 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	137,3
04.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,7 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	136,9
05.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,8 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {91,7%}	136,8
06.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,4 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,6 {100%}	137,9
07.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,7 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,5 {100%}	140,0
08.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,8 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,6 {100%}	200,5
09.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,8 {91,7%}	259,8
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {98,3%}	259,0
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	254,4
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,3%}	251,1
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	247,7
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {81,7%}	17,6 {81,7%}	0,5 {81,7%}	14,4 {81,7%}	0,3 {86,7%}	219,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {98,3%}	180,8
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	223,1
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	251,9
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {93,3%}	256,2
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	255,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	257,0
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	14,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	257,7
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {90%}	258,1
23.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	257,0
24.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,5 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {98,3%}	258,4
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,3	14,8	0,4	14,2	0	134,8
Massimo		n.p.	1,1	19,2	0,5	14,8	0,8	259,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,6 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	212,9
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	n.p.	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 06 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	6,1 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	108,5 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	121,9 *
08.00	In Marcia > M.T.		2,7 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	138,3
09.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	243,9
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	268,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	272,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	272,1
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {96,7%}	270,4
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {83,3%}	17,8 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,1 {98,3%}	270,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	270,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {98,3%}	270,8
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	270,4
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	270,2
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	267,4
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	269,3
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	269,6
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	271,2
23.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {91,7%}	250,9
24.00	In Marcia > M.T.		3,6 {100%}	19,7 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,8 {100%}	130,5
Ore di marcia	17							
Minimo		n.p.	0,4	15,2	0,5	14,1	0,1	130,5
Massimo		n.p.	3,6	19,7	0,5	14,8	0,8	272,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,7 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	251,5
Medie valide		0	17	17	17	17	17	17

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		2,9 {100%}	19,5 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,9 {100%}	134,5
02.00	In Marcia > M.T.		1,5 {100%}	19,1 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	1,0 {100%}	139,9
03.00	In Marcia > M.T.		1,6 {100%}	19,1 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	1,0 {90%}	139,0
04.00	In Marcia > M.T.		1,7 {100%}	19,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,7 {100%}	138,2
05.00	In Marcia > M.T.		1,7 {100%}	18,8 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,6 {100%}	139,0
06.00	In Marcia > M.T.		1,6 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,9 {100%}	154,2
07.00	In Marcia > M.T.		2,0 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,5 {90%}	160,6
08.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	265,7
09.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	269,5
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	271,2
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {80%}	269,7
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	268,8
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	268,1
14.00	In Marcia > M.T.		0,5 {83,3%}	17,6 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,1 {100%}	269,3
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {88,3%}	268,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	268,4
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	267,7
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	267,0
19.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	266,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	266,0
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,7 {100%}	269,3
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	267,0
23.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,7 {100%}	247,9
24.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {90%}	146,6
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,4	15,6	0,4	14,1	0	134,5
Massimo		n.p.	2,9	19,5	0,5	14,8	1	271,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	225,9
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		0,9 {100%}	18,2 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	163,9
02.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,5 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	139,0
03.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	18,8 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	137,4
04.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	18,9 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {90%}	136,7
05.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	18,7 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	138,0
06.00	In Marcia > M.T.		1,2 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	153,4
07.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,4 {100%}	170,6
08.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	266,9
09.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	267,1
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	268,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	270,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,8 {90%}	249,5
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,3 {100%}	1,0 {100%}	235,0
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {83,3%}	17,7 {83,3%}	0,3 {83,3%} {s}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%} {s}	267,3
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	1,0 {100%}	266,2
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {90%}	266,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {98,3%}	267,5
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	268,4
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	263,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	265,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	267,9
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	268,0
23.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	251,0
24.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {90%}	231,3
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,3	15,7	0,3	14,2	0	136,7
Massimo		n.p.	1,4	18,9	0,5	14,8	1	270,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	228,3
Medie valide		0	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 09 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,8 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,5 {100%}	158,7
02.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	18,4 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	138,7
03.00	In Marcia > M.T.		1,5 {100%}	18,6 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {100%}	138,6
04.00	In Marcia > M.T.		2,3 {100%}	18,5 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {91,7%}	136,3
05.00	In Marcia > M.T.	n.p.	6,2 {100%}	18,6 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,6 {100%}	130,7
06.00	In Marcia > M.T.		1,7 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,6 {100%}	160,5
07.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,6 {100%}	185,8
08.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,5 {90%}	269,5
09.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	269,0
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	269,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,7 {100%}	267,0
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {90%}	261,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	247,8
14.00	In Marcia > M.T.		0,3 {83,3%}	17,0 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,2 {95%}	265,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {96,7%}	267,5
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {96,7%}	267,1
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {91,7%}	267,6
18.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	267,4
19.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	266,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	266,7
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {76,7%}	268,2
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {78,3%}	268,2
23.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {76,7%}	253,3
24.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,7 {100%}	16,0 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {63,3%} *	222,8
Ore di marcia	24							
Minimo		n.p.	0,3	15,4	0,3	14,2	0	130,7
Massimo		n.p.	6,2	18,8	0,5	14,8	0,7	269,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,9 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {95,8%}	229,8
Medie valide		0	24	24	24	24	23	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.		1,0 {100%}	18,3 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {83,3%}	158,8
02.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	18,3 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	137,4
03.00	In Marcia > M.T.		1,3 {100%}	18,3 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	136,5
04.00	In Marcia > M.T.		1,5 {100%}	18,6 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	135,0
05.00	In Marcia > M.T.		1,4 {100%}	18,5 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {90%}	135,6
06.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	16,8 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,5 {100%}	158,5
07.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,6 {100%}	176,8
08.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	267,5
09.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {88,3%}	269,3
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	269,4
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	268,8
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	269,9
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {88,3%}	268,9
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {83,3%}	16,6 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,1 {100%}	268,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	268,3
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	269,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {86,7%}	269,6
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,9 {100%}	270,3
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,9 {100%}	272,9
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,9 {100%}	271,5
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,8 {90%}	269,1
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	113,7 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	21							
Minimo		n.p.	0,3	16,1	0,4	14,1	0	135
Massimo		n.p.	1,5	18,6	0,5	14,8	0,9	272,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,6 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	229,1
Medie valide		0	21	21	21	21	21	21

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	18,3 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	108,1 *
08.00	Impianto in accensione		0,7 n.c.	15,5 n.c.	0,4 n.c.	14,6 n.c.	n.c.	177 n.c.
09.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,7 {100%}	260,5
10.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {76,7%}	267,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	268,3
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	268,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	268,3
14.00	In Marcia > M.T.		0,3 {83,3%}	17,1 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,3 {90%}	268,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	269,6
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	265,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	15,4 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	262,5
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	268,1
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	267,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	268,3
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	269,1
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	15,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {91,7%}	269,2
23.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	244,9
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		n.p.	0,3	15	0,4	14,2	0,1	244,9
Massimo		n.p.	0,6	17,4	0,5	14,3	0,7	269,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	265,7
Medie valide		0	15	15	15	15	15	15

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELL'ACQUISIZIONE DEL DATO DI
 POTENZA ALLA ORA 8.00. L'IMPIANTO IN MARCIA A CIRCA 177 MW.
 DATI DI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CENS

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Carlo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	53,3 *
10.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,7 (100%)	15,1 (100%)	0,4 (100%)	14,3 (100%)	n.p.	255,5
11.00	In Marcia > M.T.		0,6 (100%)	16,9 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	n.p.	268,0
12.00	In Marcia > M.T.		0,5 (100%)	17,3 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	n.p.	267,8
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 (100%)	17,9 (100%)	0,5 (100%)	14,3 (100%)	n.p.	248,6
14.00	In Marcia > M.T.		0,5 (83,3%)	16,6 (83,3%)	0,4 (83,3%)	14,7 (83,3%)	0,4 (96,7%)	171,4
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	16,4 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,5 (100%)	267,2
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	16,1 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,5 (100%)	267,3
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	16,0 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,5 (100%)	268,1
18.00	In Marcia > M.T.		0,3 (100%)	15,6 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (86,7%)	266,9
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 (100%)	15,6 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (96,7%)	267,8
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 (100%)	15,3 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (90%)	267,9
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 (100%)	15,2 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (98,3%)	267,8
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 (100%)	14,7 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,2 (90%)	266,3
23.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,5 (100%)	16,6 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,4 (100%)	262,8
24.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	85,8 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0,3	14,7	0,4	14,2	0	171,4
Massimo		n.p.	0,7	17,9	0,5	14,7	0,5	268,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 (100%)	16,1 (100%)	0,4 (100%)	14,2 (100%)	0,2 (71,4%)	258,1
Medie valide		0	14	14	14	14	10	14

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: NON PERVENUTO DATO DA MISURATORE POLVERI PER 4 ORE; LA MISURA NON È COMUNQUE RAPPRESENTATIVA PERCHÉ PER I BASSISSIMI VALORI RISCOTRATI CON LA CAMPAGNA GRAVIMETRICA NON È STATO POSSIBILE EFFETTUATA LA TARATURA DELLO STRUMENTO

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(...) = percentuale di validità

l = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	75,4 *
10.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	269,7
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	270,2
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {98,3%}	252,5
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {91,7%}	167,5
14.00	In Marcia > M.T.		0,4 {83,3%}	15,9 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,6 {83,3%}	0,1 {73,3%}	173,5
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {50%} *	218,9
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {45%} *	209,5
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {45%} *	265,5
18.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {60%} *	266,6
19.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	265,6
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	267,6
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	260,2
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	66,2 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		n.p.	0,3	15,1	0,4	14,2	0,1	167,5
Massimo		n.p.	0,6	18,1	0,5	14,7	0,3	270,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {66,7%} *	240,6
Medie valide		0	12	12	12	12	8	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 16 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	104,1 *
08.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	267,8
09.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	267,7
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	267,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,7 {91,7%}	267,6
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	19,3 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,6 {100%}	247,5
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	18,7 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,7 {100%}	143,3
14.00	In Marcia > M.T.		0,5 {83,3%}	19,1 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,6 {100%}	142,0
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,6 {91,7%}	175,6
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,1 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,7 {100%}	204,1
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	262,3
18.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	264,6
19.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,5 {90%}	267,0
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	266,8
21.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	247,4
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	71,3 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0,3	16	0,4	14,2	0,3	142
Massimo		n.p.	0,5	19,3	0,5	14,8	0,7	267,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,5 {100%}	235,1
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,4 *
10.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
11.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {85%}	253,3
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {98,3%}	250,9
13.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,7 {100%}	233,5
14.00	In Marcia > M.T.		0,5 {83,3%}	17,7 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,6 {83,3%}	0,4 {100%}	162,3
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,5 {88,3%}	227,9
16.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	17,4 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {96,7%}	157,8
17.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,2 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {98,3%}	264,7
18.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	265,1
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	266,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {98,3%}	265,0
21.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,2 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	266,4
22.00	Impianto In Marcia < M.T.		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	29,1
23.00	Impianto In Marcia < M.T.	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	4,7 *
24.00	Fermo	n.p.	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	11							
Minimo		n.p.	0,3	15,2	0,4	14,1	0,1	29,1
Massimo		n.p.	0,6	42,3	0,7	16,7	0,7	266,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	1	1		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	19,0 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	220,2
Medie valide		0	11	12	12	12	12	12

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 20 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	43,0 *
09.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
10.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,5 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	260,9
11.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	263,3
12.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	267,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,5 {90%}	263,0
14.00	In Marcia > M.T.		0,5 {83,3%}	17,0 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,8 {100%}	267,2
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,9 {98,3%}	266,6
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	1,0 {100%}	266,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	1,0 {90%}	266,4
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%} {s}	264,7
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%} {s}	267,0
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%} {s}	264,9
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,8 {91,7%}	266,6
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	267,4
23.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,5 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {100%}	243,6
24.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	72,6 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0,4	15,7	0,5	14,1	0	243,6
Massimo		n.p.	0,8	17,3	0,5	14,3	1	267,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,5 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	263,9
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	61,3 *
08.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	256,0
09.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {90%}	266,7
10.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	261,8
11.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,2 {100%}	161,0
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,2 {98,3%}	172,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,2 {95%}	165,4
14.00	In Marcia > M.T.		0,3 {83,3%}	17,4 {83,3%}	0,3 {83,3%} {s}	14,7 {83,3%}	0,1 {91,7%}	160,0
15.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,2 {100%}	171,4
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {98,3%}	261,7
17.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,4 {25%} *	19,0 {25%} *	0,6 {25%} *	14,1 {25%} *	0,4 {25%} *	260,6 *
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {90%}	17,9 {90%}	0,5 {90%}	14,1 {90%}	0,4 {81,7%}	265,6
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	266,2
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	265,4
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	265,1
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,5 {90%}	265,9
23.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	260,5
24.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	66,9 *
Ore di marcia	16							
Minimo		n.p.	0,3	14,7	0,3	14,1	0,1	160
Massimo		n.p.	0,6	18,1	0,5	14,7	0,6	266,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {93,8%}	17,1 {93,8%}	0,5 {93,8%}	14,3 {93,8%}	0,3 {93,8%}	231,0
Medie valide		0	15	15	15	15	15	15

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	59,0 *
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {98,3%}	241,0
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	256,8
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {90%}	257,3
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	262,7
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	264,4
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	259,8
22.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	73,6 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	6							
Minimo		n.p.	0,4	16,9	0,3	14,2	0,1	241
Massimo		n.p.	0,4	18,2	0,5	14,3	0,6	264,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	257,0
Medie valide		0	6	6	6	6	6	6

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	27,0 *
16.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	87,0 *
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	262,3
18.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	265,5
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	267,5
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	266,2
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	261,6
22.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {100%}	228,2
23.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	257,2
24.00	In Marcia > M.T.		1,1 {100%}	19,2 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	139,2
Ore di marcia	8							
Minimo		n.p.	0,4	16,7	0,3	14,1	0	139,2
Massimo		n.p.	1,1	19,2	0,5	14,8	0,2	267,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	243,4
Medie valide		0	8	8	8	8	8	8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	42,3 *
09.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,4 {100%}	14,9 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {100%}	254,1
10.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	257,7
11.00	In Marcia > M.T.		0,5 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {90%}	205,3
12.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	224,4
13.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	19,8 {100%}	0,5 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	149,5
14.00	In Marcia > M.T.		0,7 {83,3%}	18,5 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,4 {100%}	140,1
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	15,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	247,9
16.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,9 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	224,3
17.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	262,5
18.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	263,5
19.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {88,3%}	266,1
20.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%} {s}	266,1
21.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%} {s}	266,2
22.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%} {s}	264,0
23.00	Impianto in spegnimento		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,4 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		n.p.	0,4	14,9	0,5	14,1	0	140,1
Massimo		n.p.	0,7	19,8	0,5	14,7	0,4	266,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.p.	0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	235,1
Medie valide		0	14	14	14	14	14	14

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo		F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	80,2 *
09.00	In Marcia > M.T.	n.p.	0,6 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {88,3%}	201,7
10.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	265,4
11.00	In Marcia > M.T.		0,7 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {96,7%}	209,1
12.00	In Marcia > M.T.		0,6 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,2 {98,3%}	197,3
13.00	In Marcia > M.T.		0,8 {100%}	20,3 {100%}	0,5 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {85%}	136,1
14.00	In Marcia > M.T.		0,6 {83,3%}	19,3 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,5 {96,7%}	140,8
15.00	In Marcia > M.T.		0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,2 {98,3%}	197,2
16.00	In Marcia > M.T.		0,3 {100%}	16,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	230,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,2 {91,7%}	263,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	263,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	19,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	269,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	268,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,0 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {86,7%}	265,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,4 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,6 {100%}	180,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,2 {100%}	0,5 {100%}	14,8 {100%}	0,6 {100%}	155,2
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	33,4 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,3	15,2	0,3	14,2	0,1	136,1
Massimo		0	0,8	20,3	0,5	14,9	0,6	269,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,5 {100%}	17,9 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	216,2
Medie valide		6	15	15	15	15	15	15

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	59,9 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,1 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,4 {95%}	147,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,2 {96,7%}	260,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,5 {100%}	0,2 {98,3%}	190,0 *
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,2 {100%}	185,0 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,3 {95%}	174,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,3%}	18,3 {83,3%}	0,3 {83,3%} {s}	14,7 {83,3%}	0,2 {91,7%}	146,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,4 {96,7%}	250,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	264,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	232,1
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,5 {100%}	0,1 {90%}	205,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {98,3%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	270,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	270,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {95%}	271,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,5 {90%}	263,2
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,2 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,3	16	0,3	14,1	0	146,5
Massimo		0	2,1	18,3	0,3	14,8	0,5	271,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,2 {100%}	229,7
Medie valide		14	14	14	14	14	14	12

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 febbraio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	46,3 *
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,2 {100%}	n.p.	14,2 {100%}	0,1 {100%}	246,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {58,3%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	262,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,5 {100%}	0,3 {41,7%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	269,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	269,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	263,5
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	62,9 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,4	15,2	0,3	14,1	0,1	246,3
Massimo		0	0,5	18,5	0,3	14,2	0,1	269,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	5	5	5	5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	15,5 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	93,8 *
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	137,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	257,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {91,7%}	267,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {96,7%}	265,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,1
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	77,4 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,3	17,4	0,2	14,1	0	137,4
Massimo		0	0,5	18,7	0,3	14,8	0,2	267,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	5	5	5	5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 (100%)	0,0 (100%)	0,3 (100%) (s)	21,0 (100%)	0,0 (90%)	266,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 (100%)	0,0 (100%)	0,3 (100%) (s)	21,0 (100%)	0,0 (100%)	266,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 (100%)	473,2 (100%) !	0,3 (100%) (s)	21,0 (100%)	2306,7 (100%) !	266,9
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	3							
Minimo		0	0	0	0,3	21	0	266,9
Massimo		0	0	473,2	0,3	21	2306,7	266,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	1	0		1	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		3	3	3	3	3	3	3

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE DI COMUNICAZIONE DEL DATO DI POTENZA ELETTRICA DELL'UNITA' DAL DCS ALLO SAE.
L'IMPIANTO E' RIMASTO FERMO PER TUTTO IL GIORNO COME SI E' VISTO DAI TREND ALLEGATI E DAL DATO DI O2 MISURATO

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

300.00 MW

TREND POTENZA UNITA' 2 DEL 3 MARZO 2012

-60.00 mV

05:00
3/3/2017

11:00

17:00

23:00
3/3/2012

3/2/2012 11:57:50 PM

3/4/2012 12:20:59 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	564,4 {100%} !	0,3 {100%} (s)	21,0 {100%}	480,0 {100%}	266,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,0 {100%}	604,9 {100%} !	0,3 {100%} (s)	21,0 {100%}	1800,3 {90%}	266,9
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	2							
Minimo		0	0	564,4	0,3	21	480	266,9
Massimo		0	0	604,9	0,3	21	1800,3	266,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	2/0	0		2/0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		2	2	2	2	2	2	2

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: VEDASI NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE E TREND DI POTENZA ELETTRICA ALLEGATO

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

TREND POTENZA UNITÀ 2 DEL 4 MARZO 2012

03:00
3/4/2012

09:00

15:00

21:00

3/4/2012 11:00:00 PM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 05 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 06 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	n.p.
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 09 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	49,3 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	122,0 *
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	256,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	18,5 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,2 {96,7%}	266,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {95%}	269,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,3 {93,3%}	271,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	270,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	271,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {83,3%}	19,4 {83,3%}	0,3 {83,3%} {s}	14,3 {83,3%}	0,2 {98,3%}	271,3
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	7							
Minimo		0	0,1	17	0,3	14,1	0,1	256,2
Massimo		0	0,4	19,4	0,3	14,3	0,3	271,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,3 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	267,9
Medie valide		7	7	7	7	7	7	7

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	33,3 *
10.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	78,8 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: IMPIANTO FERMATO DURANTE AVVIAMENTO PER ALTI VALORI DI SILICE NELL'ACQUA DEMINERALIZZATA.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 13 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	12,5 *
09.00	Impianto in accensione	NO	6,0 n.c.	17,6 n.c.	93 n.c.	14,3 n.c.	n.c.	99,7 * 122,5
10.00	Impianto in accensione	NO	3,8 n.c.	17,7 n.c.	93 n.c.	14,3 n.c.	n.c.	122,7 * 122,9
11.00	Impianto in accensione	NO	2,3 n.c.	17,8 n.c.	93 n.c.	14,3 n.c.	n.c.	122,8 * 122,7
12.00	Impianto in accensione	NO	9,7 n.c.	17,4 n.c.	94 n.c.	14,7 n.c.	n.c.	118,0 * 144,6
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	128,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,8 {100%}	0,0 {83,3%}	128,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,6 {100%}	0,1 {100%}	180,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,6 {100%}	0,3 {100%}	170,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,3 {100%}	0,6 {100%}	219,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,3 {100%}	0,4 {90%}	237,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,2 {100%}	0,5 {100%}	264,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,1 {100%}	0,5 {100%}	266,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,1 {100%}	0,5 {100%}	265,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,2 {100%}	0,4 {90%}	260,2
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {83,3%}	16,4 {83,3%}	0,2 {83,3%} (s)	14,5 {83,3%}	0,1 {100%}	211,9
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%} (s)	14,7 {100%}	0,1 {100%}	136,6
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,2	14,9	0,2	14,1	0	128
Massimo		0	1,3	18,4	0,2	14,8	0,6	266,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,5 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	205,8
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELL'ACQUISIZIONE DEL DATO DI POTENZA DALL'ORA 9.00 ALLA ORA 12.00.

DATI DI EMISSIONE RECUPERATI DA ARCHIVIO CETS -

Autore

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	2,2 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,2
02.00	In Marcia > M.T.	NO	3,2 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,6 {85%}	126,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	2,4 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,4
04.00	In Marcia > M.T.	NO	2,4 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,5
05.00	In Marcia > M.T.	NO	2,8 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,5
06.00	In Marcia > M.T.	NO	3,1 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {95%}	128,0
07.00	In Marcia > M.T.	NO	3,1 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,7 {95%}	129,3
08.00	In Marcia > M.T.	NO	2,8 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,8 {100%}	138,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	258,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,6 {100%}	257,6
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,4 {90%}	167,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,3 {98,3%}	149,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	126,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,1 {100%}	127,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,1 {90%}	129,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,1 {98,3%}	167,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {93,3%}	257,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	262,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {90%}	264,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	256,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	263,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,2 {98,3%}	260,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {83,3%}	17,2 {83,3%}	0,2 {83,3%} {s}	14,6 {83,3%}	0,1 {90%}	166,3
24.00	In Marcia > M.T.	NO	2,2 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,3
Ore di marcia	24							
Minimo		0	0,3	14,6	0,2	14,1	0	126,4
Massimo		0	3,2	18,4	0,2	14,8	0,8	264,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,3 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,2 {100%}	178,3
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELL'ACQUISIZIONE DEL DATO DI POTENZA, DATI RECUPERATI DA ARCHIVIO CENS

Adon

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	21,2 *
11.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	118,3 *
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	136,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,3 {90%}	136,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	147,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {96,7%}	258,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {98,3%}	260,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {90%}	260,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,2 {98,3%}	258,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	259,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	257,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,2 {90%}	258,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,6 {98,3%}	257,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {83,3%}	15,4 {83,3%}	0,2 {83,3%} {s}	14,2 {83,3%}	0,6 {100%}	249,8
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,3	14,9	0,2	14,1	0,1	136,3
Massimo		0	0,8	16,7	0,2	14,8	0,6	260,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,4 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	228,4
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 20 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 25 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 26 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	29,1 *
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 (8,3%)	15,7 (8,3%)	0,2 (8,3%) (s)	14,7 (8,3%)	0,8 (8,3%)	186,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 (1,8%) *	17,2 (1,8%) *	0,2 (1,8%) (s)	14,7 (1,8%) *	0,8 (1,8%) *	185,1 *
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	2							
Minimo		0	0,5	15,7	0,2	14,7	0,8	186,4
Massimo		0	0,5	15,7	0,2	14,7	0,8	186,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		1	1	1	8	1	1	1

NOTA DEL RESPONSABILE DI CONTRATTO. VEDASI NOTA DEL 3 MARZO E TENDI
DI POTENZA ELETTRICA AUGURATO.
UNITA' 2 RESTATA SPENTA PER TUTTO IL GIORNO

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

ANOMALIA DI SINCRONIZZAZIONE DATA/ORA CANTIERE CON DIS

TREND POTENZA UNITÀ 2 DEL 27 MARZO 2012

00:00
8/27/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
3/28/2012

3/28/2012 12:00:08 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 marzo 2012


Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	IN ACCENSIONE	n.p.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.p.
16.00	IN MARCIA > M.T.	n.p.	6,2 n.p.	15,0 n.p.	0,6 n.p.	14,9 n.p.	n.p.	178,0
17.00	IN MARCIA > M.T.	n.p.	0,3 n.p.	15,2 n.p.	0,6 n.p.	14,5 n.p.	n.p.	205,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 (80%)	18,1 (80%)	0,2 (80%) (s)	14,3 (80%)	0,7 (70%)	252,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 (100%)	18,3 (100%)	0,2 (100%) (s)	14,2 (100%)	0,3 (100%)	260,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 (100%)	17,9 (100%)	0,2 (100%) (s)	14,2 (100%)	0,3 (100%)	260,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	17,6 (100%)	0,2 (100%) (s)	14,2 (100%)	0,2 (100%)	242,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 (100%)	18,9 (100%)	0,2 (100%) (s)	14,8 (100%)	0,3 (90%)	145,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 (83,3%)	19,7 (83,3%)	0,2 (83,3%) (s)	14,9 (83,3%)	0,1 (100%)	124,7
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 (100%)	19,4 (100%)	0,2 (100%) (s)	14,9 (100%)	0,3 (98,3%)	124,6
Ore di marcia	7							
Minimo		0	0,1	17,6	0,2	14,2	0,1	124,6
Massimo		0	1,8	19,7	0,2	14,9	0,7	260,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,6 (100%)	18,5 (100%)	-7083333,0 (100%)	14,5 (100%)	0,3 (100%)	201,4
Medie valide		7	7	7	24	7	7	7

NOTA RESPONSABILE DI CONTRALE: ANOMALIA SINCRONIZZAZIONE DATA/ORA CENS
DA ORA 1:00 A ORA 17:00. VEDASI NOTA DEL 27/MARZO/2012 SU STATIPA
UNITA' 1
RECURATI DATI DI EMISSIONE E POTENZA DAI TREND DEL DCS ALLEGATI


* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Al Doro



3/29/2012 12:00:07 AM

[illegible]

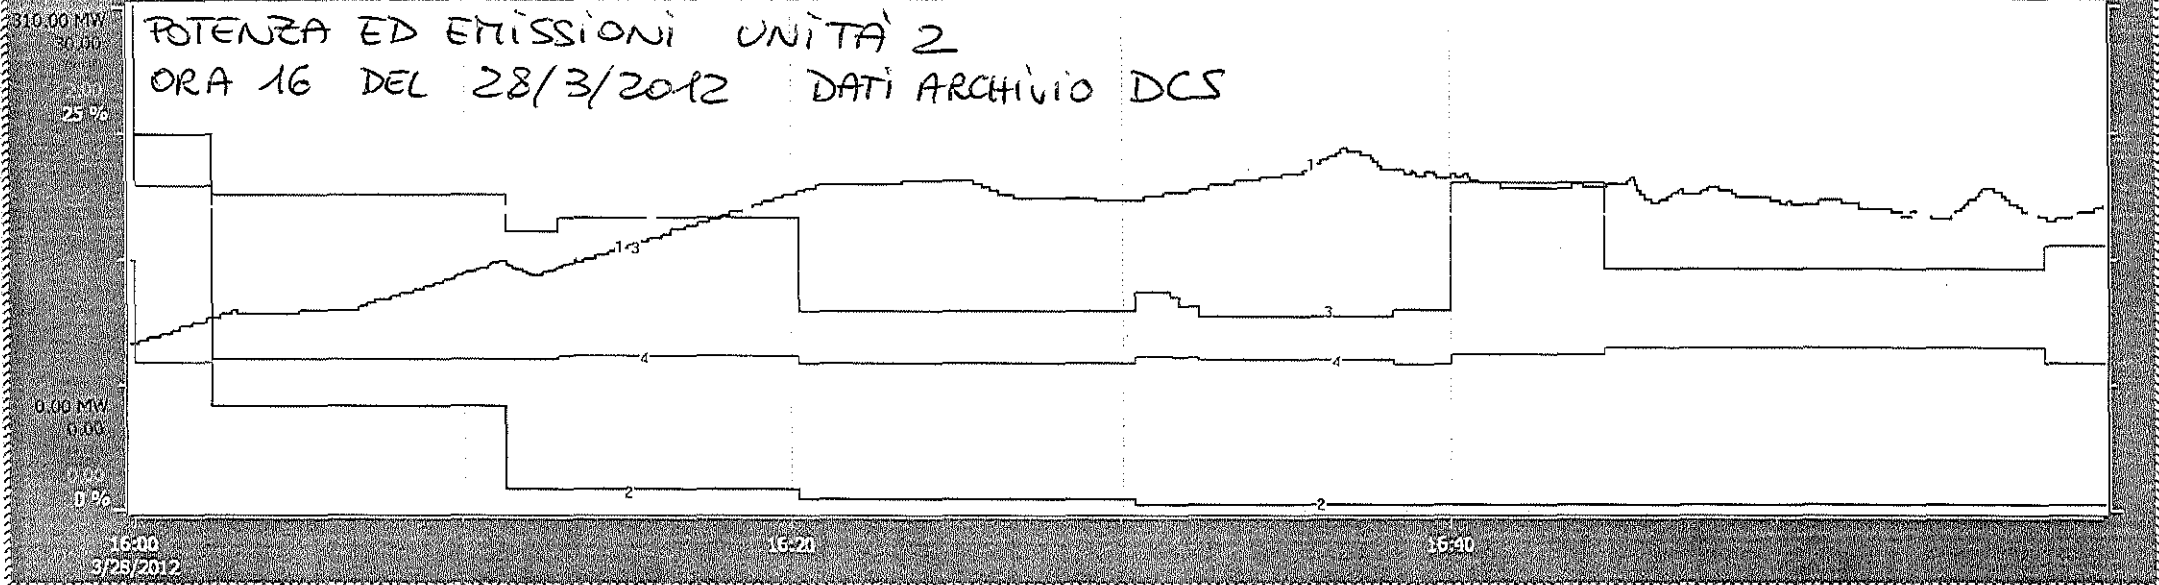


3/28/2012 3:59:57 PM

3/28/2012 4:59:59 PM

Visible	Status	Trace Color	Object Name	Object Description	Aspect	Property	Log Name	Current Value	Low Range	High Range	Style	Ruler Time	Ruler Value	Treatment	Mean Value	Min Value	Max Value
1	X		12MBY10CE010XQ01	CARICO	Control Connection	PV/SIG	PGIM_Ana2sec	0.00 MW	0.00 MW	310.00 MW	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	177.97 MW	104.66 MW	222.18 MW
2	X		12HNE01CQ001YQ11	VALORE NORMALIZZATO MISURA CO (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	112.94	0.00	30.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	6.18	0.33	22.44
3	X		12HNE01CQ001YQ15	VALORE NORMALIZZATO MISURA NOx (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	115.20	0.00	30.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	14.97	11.51	19.44
4	X		12HNE01CQ001YQ18	VALORE NORMALIZZATO MISURA SO2 (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	11.88	0.00	2.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	0.60	0.58	0.65
5	X		12HNE01CQ001XS04	MISURA O2 FUMI SECCHI	Control Connection	Value	PGIM_Ana2sec	20.99 %	0 %	25 %	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	14.87 %	14.68 %	15.08 %
6			12HNE01CQ003XS01	MISURA PARTICOLATO	Control Connection	Value	PGIM_Ana2sec	0.01 mg/Nm3			Stepped			Momentary	0.00 mg/Nm3	0.00 mg/Nm3	0.00 mg/Nm3
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

↑↑
VALORI
MED.
ORARI

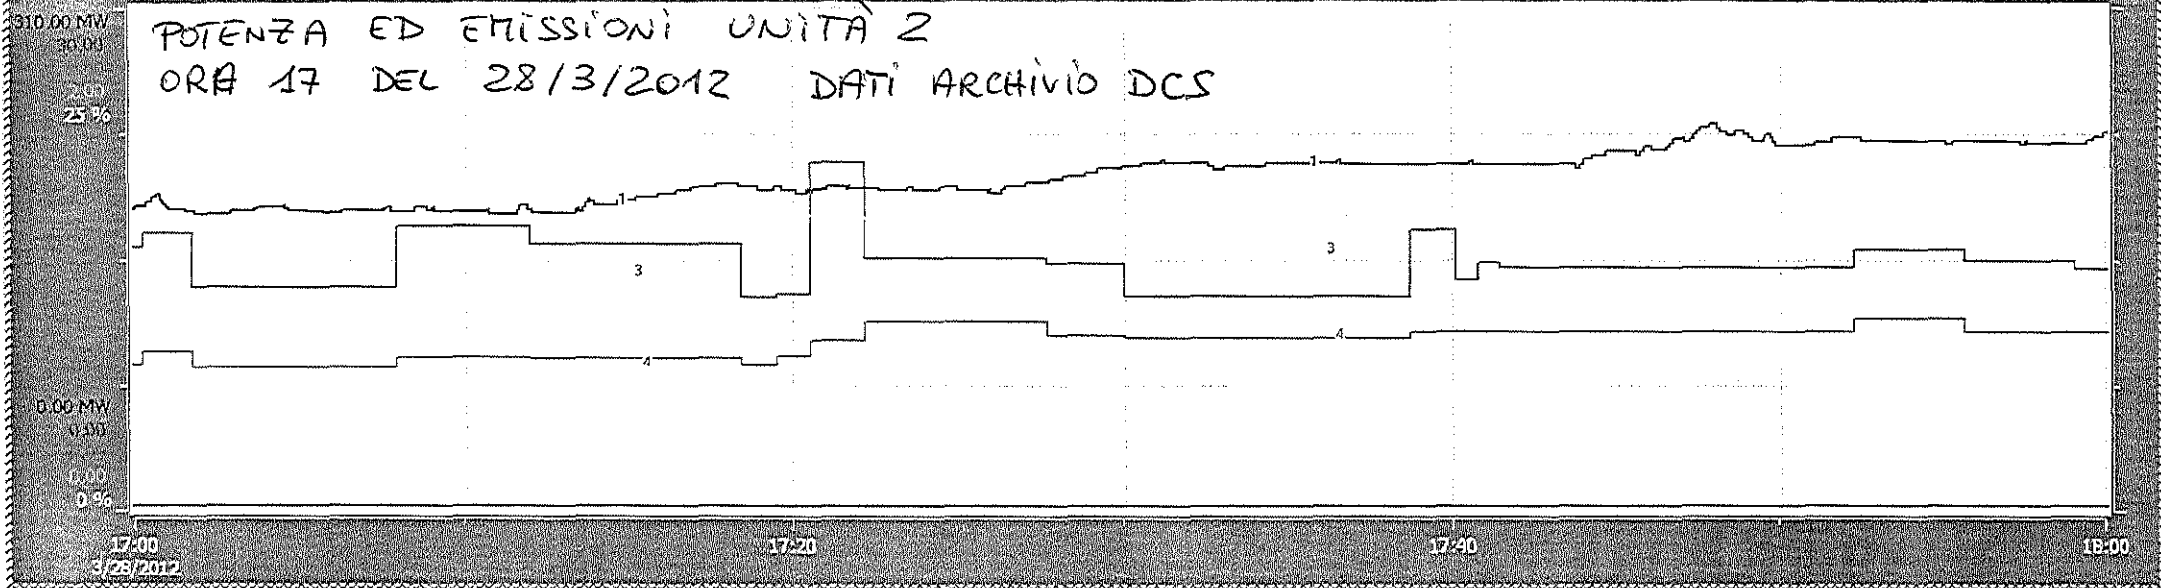

3/28/2012 4:59:59 PM

3/28/2012 6:00:01 PM

Visible	Status	Trace Color	Object Name	Object Description	Aspect	Property	Log Name	Current Value	Low Range	High Range	Style	Ruler Time	Ruler Value	Treatment	Mean Value	Min Value	Max Value
1	X		12MBY10CE010XQ01	CARICO	Control Connection	PV/SIG	PGIM_Ana2sec	0.00 MW	0.00 MW	310.00 MW	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	205.93 MW	183.52 MW	238.72 MW
2	X		12HNE01CQ001YQ11	VALORE NORMALIZZATO MISURA CO (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	98.82	0.00	30.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	0.33	0.33	0.33
3	X		12HNE01CQ001YQ15	VALORE NORMALIZZATO MISURA NOx (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	108.00	0.00	30.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	15.25	12.79	20.88
4	X		12HNE01CQ001YQ18	VALORE NORMALIZZATO MISURA SO2 (mg/Nm3)	Property Translations	Value	PGIM_Ana2sec	11.88	0.00	2.00	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	0.66	0.58	0.77
5	X		12HNE01CQ001XS04	MISURA O2 FUMI SECCHI	Control Connection	Value	PGIM_Ana2sec	20.99 %	0 %	25 %	Stepped	1/30/2012 10:17:07 AM		Momentary	14.53 %	14.37 %	14.68 %
6			12HNE01CQ003XS01	MISURA PARTICOLATO	Control Connection	Value	PGIM_Ana2sec	0.00 mg/Nm3			Stepped			Momentary	-0.00 mg/Nm3	-0.00 mg/Nm3	-0.00 mg/Nm3
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

↑
VALORI
REDI
ORARI

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	19,5 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,2 {100%}	124,5
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,9 {100%}	19,5 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,1 {95%}	124,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	19,3 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	1,2 {95%} I	127,9
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,8 {100%}	1,2 {100%} I	128,1
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,8 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,8 {100%}	1,1 {100%} I	126,6
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,7 {100%}	1,2 {100%} I	149,2
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,3 {100%}	0,4 {90%}	247,9
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,2 {100%}	0,3 {100%}	261,9
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,2 {100%}	0,3 {100%}	261,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,3 {100%}	0,2 {100%}	242,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,5 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,8 {100%}	0,3 {88,3%}	145,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	20,1 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,1 {93,3%}	127,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,8 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,0 {98,3%}	128,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	19,2 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,0 {100%}	129,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,9 {100%}	0,0 {90%}	128,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,6 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,8 {100%}	0,1 {100%}	128,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,8 {100%}	0,1 {100%}	146,0
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,1 {100%}	0,3 {91,7%}	260,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,1 {100%}	0,6 {100%}	259,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%} [s]	14,1 {100%}	0,4 {100%}	256,2
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	21							
Minimo		0	0,2	16	0,2	14,1	0	124,4
Massimo		0	1,9	20,1	0,2	14,9	1,2	261,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		4	
Media giornaliera		NO	0,6 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,4 {100%}	178,5
Medie valide		21	21	21	21	21	21	21

NOTA RESPONSABILE IMPIANTO: DATO POLVERI NON RAPPRESENTATIVO PERCHÉ
 NON POSSIBILE TARATURA STRUMENTO ACQUISA DI BASSISSIMI LIVELLO
 DI POLVERI MISURATO CON CAMPAGNA GRAVIMETRICA

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 31 marzo 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	74,1 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,6 {90%}	242,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,8 {98,3%}	149,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	19,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	128,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	19,0 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	128,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,4 {90%}	128,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,6 {100%}	128,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	146,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,5 {100%}	245,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,7 {90%}	259,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,1 {96,7%}	260,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {98,3%}	17,2 {98,3%}	0,2 {98,3%} {s}	14,1 {98,3%}	0,0 {98,3%}	260,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	260,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	257,2
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,2	16,5	0,2	14,1	0	128,2
Massimo		0	0,7	19,3	0,2	14,8	0,8	260,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	203,8
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 03 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	36,2 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,4 {100%}	0,0 {98,3%}	229,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {85%}	254,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	225,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	183,1
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	135,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,7 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,9 {100%}	0,0 {90%}	128,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	210,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	215,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	251,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	256,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	260,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	257,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	258,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {76,7%}	254,4
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,2	15,6	0,2	14,1	0	128,9
Massimo		0	0,5	18,7	0,2	14,9	0	260
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,3 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	222,9
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 04 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	48,9 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	247,4
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	250,1
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,9
10.00	In Marcia > M.T.	SI	0,4 {81,7%}	17,1 {81,7%}	0,4 {81,7%} {s}	14,4 {81,7%}	0,0 {71,7%}	209,2
11.00	In Marcia > M.T.	SI	0,5 {90%}	18,1 {90%}	0,4 {90%} {s}	14,7 {90%}	0,0 {90%}	142,4
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	131,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	130,0
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	149,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	241,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	250,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {96,7%}	261,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	259,5
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	61,7 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,1	15	0,2	14,1	0	129,4
Massimo		0,2	0,5	18,6	0,4	14,8	0	261,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,3 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	202,1
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 05 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,7 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	169,8
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	256,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	251,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	200,5
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	167,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	207,0
15.00	In Marcia > M.T.	SI	0,2 {90%}	15,2 {90%}	0,5 {90%} {s}	14,2 {90%}	0,0 {80%}	229,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	255,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	17,8 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	261,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,4 {100%}	17,7 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	262,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	263,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%} {s}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	257,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {83,3%}	16,3 {83,3%}	0,5 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,0 {90%}	206,3
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	70,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,1	15,2	0,2	14,1	0	167,2
Massimo		0,1	0,5	17,8	0,5	14,6	0	263,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,3 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	234,6
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 06 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 09 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	69,6 *
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	20,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	136,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	143,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	247,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	259,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,9 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	265,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	267,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	244,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	196,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,3%}	18,6 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,0 {98,3%}	156,2
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,6 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,9
Ore di marcia	10							
Minimo		0	0,5	17,9	0,3	14,1	0	128,9
Massimo		0	1,1	20,3	0,3	14,8	0	267,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,7 {100%}	18,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	204,7
Medie valide		10	10	10	10	10	10	10

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,6 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,9
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,5 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	127,9
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,0 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	127,8
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	127,9
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	18,8 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	127,3
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	145,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	249,9
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	261,8
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,7 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	262,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,1 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	263,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,5 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	225,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	136,1
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,6 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	136,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	141,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	175,0
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,2 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	201,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	239,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	249,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	264,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,4 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	265,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,5 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	264,4
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	73,1 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	21							
Minimo		0	0,6	15,2	0,3	14,1	0	127,3
Massimo		0	1,7	19,6	0,5	14,8	0	265
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	17,7 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	196,3
Medie valide		21	21	21	21	21	21	21

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	35,6 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 (100%)	14,8 (100%)	0,5 (100%)	14,3 (100%)	0,0 (100%)	230,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	16,4 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (100%)	253,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 (100%)	17,0 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (98,3%)	251,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 (100%)	17,4 (100%)	0,5 (100%)	14,2 (100%)	0,0 (90%)	235,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 (100%)	18,6 (100%)	0,5 (100%)	14,7 (100%)	0,0 (100%)	143,5
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 (100%)	19,0 (100%)	0,4 (100%)	14,8 (100%)	0,0 (100%)	127,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 (100%)	18,8 (100%)	0,4 (55%) *	14,8 (100%)	0,0 (100%)	127,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 (100%)	18,6 (100%)	n.p.	14,8 (100%)	0,0 (90%)	128,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 (100%)	18,7 (100%)	n.p.	14,8 (100%)	0,0 (100%)	127,3
17.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	150,0 *
18.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	237,5 *
19.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	251,7 *
20.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	252,2 *
21.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	251,9 *
22.00	Impianto In Marcia < M.T.	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	252,8 *
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	93,3 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	9							
Minimo		0	0,1	14,8	0,4	14,2	0	127,3
Massimo		0	1	19	0,5	14,8	0	253,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,6 (100%)	17,7 (100%)	0,5 (66,7%) *	14,5 (100%)	0,0 (100%)	180,7
Medie valide		9	9	9	6	9	9	9

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ANOMALIA NELLA DEFINIZIONE DELLO STATO IMPIANTO
ALLE ORE 17-18-19-20-21-22. IMPIANTO IN MARCIA SOPRA IL LIMITE

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(...) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

TECNICO. DATI DI EMISSIONI RECUPERATI DALL'ARCHIVIO CETIS.

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 13 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	30,2 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,3 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	230,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {50%} *	14,1 {100%}	0,0 {100%}	261,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	260,5
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,2 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	255,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,1 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,3 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	197,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	156,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,3%}	245,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {96,7%}	260,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,5 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,5
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	260,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,3%}	16,9 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	259,4
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	260,6
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,1	15,5	0,2	14,1	0	156,1
Massimo		0	0,7	18,1	0,5	14,6	0	261,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,5 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {94,1%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,5
Medie valide		17	17	17	16	17	17	17

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,6 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	238,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	260,5
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	261,5
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	261,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {91,7%}	248,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	174,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	171,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {88,3%}	249,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {95%}	154,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	244,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	261,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,8
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	55,2 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,6	15,1	0,2	14,1	0	154,7
Massimo		0	0,8	18,6	0,3	14,6	0	261,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	232,6
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 16 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	27,7 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	115,9 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	245,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	256,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	261,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	18,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	264,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	17,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	263,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	262,0
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	262,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {83,3%}	16,7 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {90%}	258,5
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	75,0 *
Ore di marcia	8							
Minimo		0	0,6	16,7	0,2	14,1	0	245,2
Massimo		0	0,7	18,7	0,3	14,2	0	264,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,7 {100%}	17,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,2
Medie valide		8	8	8	8	8	8	8

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 20 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,0 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	178,1
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	249,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	253,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	246,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	244,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	243,6
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	250,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	15,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	249,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,3%}	248,4
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	249,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	251,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	253,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	254,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {88,3%}	256,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	253,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,6 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	252,2
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,6	15,9	0,2	14,1	0	178,1
Massimo		0	0,8	17,5	0,3	14,5	0	256,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,6 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,8
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 25 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 26 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 aprile 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
16.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
17.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
18.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: PROBLEMA DI SINCRONIZZAZIONE DATA/ORA
CENS CON SISTEMA DCS DI CENTRALE. VEDASI NOTA RIPORTATA
SU STAMPA UNITA' 1 DEL 27/MARZO/2012.

L'UNITA' 2 FERMA TUTTO IL GIORNO COME DA TREND ALLEGATO.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

[Firma]

POTENZA ELETTRICA DEL GIORNO 2/05/2012 - UNITA' 2

-50.00 NTN

00:00
5/3/2012

5/3/2012 12:00:07 AM

[illegible]

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA RESPONSABILE DI CONTRALE: VEDASI NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE E
 TREND ALLEGATO.
 UNITA' FERMA TUTTO IL GIORNO

WALTON, J. W. 1967

POTENZA ELETTRICA DEL GIORNO 31/05/2012 - UNITA' 2

3-60 100-174

00:00
5/3/2012

06:00

12:00

18:00

00:00
5/4/2012

5/2/2012 11:59:44 PM

5/4/2012 12:00:07 AM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 04 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 05 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
18.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
19.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
20.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
21.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
22.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
23.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: VEDASI NOTA DEL 2 MAGGIO E
TREND ALLEGATO.
UNITA' FERMA TUTTO IL GIORNO

Reda

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

200 100 MV/

POTENZA ELETTRICA DEL GIORNO 5/03/2012 - UNITA' 2

-60 (80) MV

00:00
5/5/2012

06:08

12:00

18:00

00:00
5/6/2012

5/6/2012 12:00:07 AM

[illegible]

POTENZA ELETTRICA DEL GIORNO 6/05/2012 - UNITA' 2

00:00
5/6/2012

05:00

12:00

18:00

5/6/2012 11:59:56 PM

[illegible]

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 06 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
02.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
03.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
04.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
05.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
06.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
07.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
08.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
09.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
10.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
11.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
13.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
14.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
15.00	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: VEDASI NOTA DEL GIORNO PRECEDENTE

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

l = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	18,8 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	121,6 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	174,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	246,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,5 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {95%}	256,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,5 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {95%}	256,8
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	16,8 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	257,7
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	6							
Minimo		0	0,8	15,4	0,1	14,1	0	174,4
Massimo		0	0,9	16,9	0,1	14,6	0	257,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	16,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	241,5
Medie valide		6	6	6	6	6	6	6

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 09 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	78,6 *
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {63,3%} *	223,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	251,6
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	252,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	n.p.	235,8
23.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	76,8 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	0,8	14,5	0,1	14,2	n.p.	223,2
Massimo		0	0,9	15,8	0,1	14,4	n.p.	252,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	0	4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	40,6 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,7 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	207,7
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,7 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	243,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,5 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	188,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	252,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,5 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	259,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	18,2 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,0 {91,7%}	256,9
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	8							
Minimo		0	0,8	14,7	0,1	14,1	0	188,9
Massimo		0	1,1	18,2	0,2	14,5	0	259,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	17,3 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	240,3
Medie valide		8	8	8	8	8	8	8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 13 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	16,1 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	96,4 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	188,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	242,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	255,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {80%}	254,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {86,7%}	255,6
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,8	15,8	0,2	14,1	0	188,8
Massimo		0	0,9	17	0,2	14,5	0	255,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	5	5	5	5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 16 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,2 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	158,6
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {81,7%}	236,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {86,7%}	235,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {93,3%}	205,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {85%}	177,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {86,7%}	182,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	202,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	199,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	163,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	199,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	250,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	254,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	258,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	229,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	16,5 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,0 {100%}	202,2
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	256,0
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,9	15,6	0,3	14,1	0	158,6
Massimo		0	1,4	18,1	0,3	14,7	0	258,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,0 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	213,2
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {96,7%}	227,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	251,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	241,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {81,7%}	233,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	19,4 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {93,3%}	154,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	18,6 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	142,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,8 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {91,7%}	156,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {81,7%}	157,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	159,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	246,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	250,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	18,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	200,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	155,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {88,3%}	173,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {88,3%}	175,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	15,5 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,5 {83,3%}	0,0 {100%}	174,6
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	213,8
Ore di marcia	17							
Minimo		0	1	15,3	0,2	14,2	0	142,7
Massimo		0	1,2	19,4	0,3	14,8	0	251,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,1 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	195,0
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 20 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	38,6 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	14,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	176,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	180,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	208,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	129,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	127,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {91,7%}	130,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	129,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,5 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	129,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,3 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	132,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,4 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	129,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	131,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {95%}	132,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	183,1
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {83,3%}	18,2 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,0 {90%}	142,9
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	1,1	14,2	0,2	14,3	0	127
Massimo		0	1,7	18,5	0,2	14,8	0	208,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,3 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	145,2
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	54,7 *
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	15,8 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	163,6
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	226,4
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	249,6
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,6 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	140,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {93,3%}	129,5
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	130,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	17,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {55%} *	129,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	18,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {58,3%} *	130,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {63,3%} *	135,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {50%} *	168,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {86,7%}	201,9
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	216,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,1 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	186,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	240,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,0 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	251,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	248,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,6
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	16,2 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,5 {83,3%}	0,0 {100%}	173,7
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	181,9
Ore di marcia	19							
Minimo		0	1	14,3	0,1	14,1	0	129,2
Massimo		0	1,6	18,6	0,2	14,8	0	251,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,2 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {78,9%}	185,6
Medie valide		19	19	19	19	19	15	19

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	180,2
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	180,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	180,7
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	182,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	184,2
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {98,3%}	203,0
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	214,2
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {81,7%}	243,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	241,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	238,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	237,5
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	201,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	228,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	235,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	238,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	241,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,7
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {83,3%}	15,4 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	231,2
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,8 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {91,7%}	169,0
Ore di marcia	24							
Minimo		0	1	14,3	0,2	14,2	0	169
Massimo		0	1,2	16,8	0,2	14,5	0	243,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,1 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	218,8
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	17,6 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {95%}	128,0
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {98,3%}	129,0
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	17,5 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {96,7%}	128,5
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {95%}	128,5
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	17,4 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {81,7%}	127,9
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	137,6
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,7 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {75%}	211,9
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,1 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {80%}	245,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {88,3%}	233,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	232,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	231,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	162,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {73,3%}	165,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,7 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {63,3%} *	166,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,9 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {88,3%}	166,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,1 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {88,3%}	174,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,1 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {83,3%}	202,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,1 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	236,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {96,7%}	241,4
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,9
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,5 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	246,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,5 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,2
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,3 {83,3%}	0,0 {100%}	217,5
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	205,1
Ore di marcia	24							
Minimo		0	1,1	14,1	0,1	14,2	0	127,9
Massimo		0	1,7	17,6	0,2	14,8	0	246,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,2 {100%}	15,8 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {95,8%}	191,5
Medie valide		24	24	24	24	24	23	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 25 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	173,8
02.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	129,2
03.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,6
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	17,1 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	128,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,6 {100%}	17,2 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	127,1
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {91,7%}	134,3
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {93,3%}	164,7
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,7 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {96,7%}	211,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {83,3%}	225,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,3 {100%}	0,2 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	200,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	197,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,3 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	174,1
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,7 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {90%}	136,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	17,0 {100%}	0,2 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	133,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,6 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	154,2
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	186,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	195,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	175,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	200,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	207,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	210,3
22.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {95%}	229,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {83,3%}	15,2 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,2 {83,3%}	0,0 {100%}	245,0
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	248,1
Ore di marcia	24							
Minimo		0	1,1	13,7	0,2	14,1	0	127,1
Massimo		0	1,6	17,2	0,3	14,8	0	248,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,2 {100%}	15,7 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	179,8
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 26 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	34,4 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	145,0
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	153,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	181,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	162,1
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	1,1	14,2	0,3	14,5	0	145
Massimo		0	1,7	15,8	0,4	14,7	0	181,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	4	4

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 31 maggio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 03 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 04 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 05 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 06 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 09 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 13 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	14,6 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	17,7 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,6 {88,3%}	15,7 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	220,4
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,3 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,9 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,6 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	166,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,1 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	170,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,1 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	198,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	241,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	239,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	234,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,7
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,6 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	242,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	246,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,1 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	230,6
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,1 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,0 {100%}	191,5
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,8	14	0,1	14,1	0	166
Massimo		0	2,6	16,6	0,1	14,5	0	246,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,0 {100%}	15,0 {100%}	0,1 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,9
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	30,7 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,3
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {91,7%}	252,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {91,7%}	254,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,3 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {95%}	252,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,9 {100%}	0,2 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	245,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	177,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	210,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	214,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,6 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	218,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	240,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	240,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	242,1
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	243,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	245,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	251,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	253,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	15,5 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {95%}	254,3
24.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	141,5
Ore di marcia	18							
Minimo		0	0,8	13,8	0,2	14,1	0	141,5
Massimo		0	1	17,3	0,3	14,6	0	254,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	231,1
Medie valide		18	18	18	18	18	18	18

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	30,9 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	221,6
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {86,7%}	249,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {95%}	234,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	209,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	225,6
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	222,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	221,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	220,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	221,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,2 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	225,8
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,8	14,2	0,2	14,2	0	209,2
Massimo		0	1	16,3	0,5	14,4	0	249,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	224,4
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 16 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	32,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	175,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	161,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	210,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,2 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	213,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	193,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,4 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	198,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	214,6
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	212,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {98,3%}	210,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	210,1
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	210,4
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	211,2
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	211,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	213,9
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	217,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {83,3%}	16,3 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,0 {90%}	163,4
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,8	14,1	0,2	14,2	0	161,8
Massimo		0	1,3	16,4	0,3	14,7	0	217
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	201,7
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	36,2 *
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	17,2 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {71,7%}	146,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {63,3%} *	210,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	210,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {70%}	209,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {85%}	233,4
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	236,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	229,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	229,5
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	229,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,6 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	150,0
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	11							
Minimo		0	0,8	13,8	0,3	14,2	0	146,7
Massimo		0	1,2	17,2	0,4	14,8	0	236,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,9%}	210,3
Medie valide		11	11	11	11	11	10	11

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 20 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	30,0 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	208,2
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	235,5
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,2 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	230,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,3 {100%}	0,5 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	226,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	221,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,1 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	219,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	218,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	217,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	217,8
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	217,8
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	217,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	219,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	220,4
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	221,8
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,8	14,7	0,4	14,3	0	208,2
Massimo		0	1	17,3	0,5	14,4	0	235,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,9
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	219,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,3%}	235,6
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	231,9
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,4 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	228,9
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	19,7 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	159,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	197,2
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	209,4
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	160,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {96,7%}	215,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90%}	215,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	217,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {86,7%}	192,2
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,8	13	0,3	14,2	0	159,2
Massimo		0	1,1	19,7	0,4	14,7	0	235,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	208,9
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	102,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	104,5 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {86,7%}	234,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	221,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	176,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,2
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {95%}	172,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {86,7%}	164,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {91,7%}	176,8
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {95%}	195,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	223,6
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	224,6
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,0
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {90%}	157,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {83,3%}	15,1 {83,3%}	0,2 {83,3%}	14,8 {83,3%}	0,0 {100%}	131,3
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	173,5
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,8	13,5	0,2	14,2	0	131,3
Massimo		0	1	17,1	0,3	14,8	0	234,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	196,7
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	240,4
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,4 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	239,7
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	239,6
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	136,2
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	130,1
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	130,4
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	137,2
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	152,9
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	162,3
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {86,7%}	154,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	153,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,1
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	155,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	155,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	155,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	157,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90%}	194,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	197,0
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	198,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	191,2
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	156,5
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {83,3%}	17,7 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,7 {83,3%}	0,0 {100%}	152,5
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	205,2
Ore di marcia	24							
Minimo		0	0,8	13,2	0,3	14,1	0	130,1
Massimo		0	1,1	17,9	0,3	14,7	0	240,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	171,0
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	44,5 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 25 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	33,0 *
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	13,0 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	198,4
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	205,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	204,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	205,5
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	207,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	210,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	209,9
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	7							
Minimo		0	0,9	13	0,3	14,3	0	198,4
Massimo		0	1,1	14,5	0,3	14,5	0	210,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	205,9
Medie valide		7	7	7	7	7	7	7

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 26 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {83,3%}	11,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	189,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	157,5
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {93,3%}	153,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {88,3%}	152,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	153,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {90%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {88,3%}	150,0
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	8							
Minimo		0	0,9	11,2	0,3	14,5	0	150
Massimo		0	1,3	15,5	0,4	14,6	0	189,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,0 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	158,3
Medie valide		8	8	8	8	8	8	8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	42,6 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {88,3%}	154,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,6 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	154,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	155,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,3%}	154,1
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	156,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	192,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {98,3%}	222,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {98,3%}	13,6 {98,3%}	0,3 {98,3%}	14,3 {98,3%}	0,0 {93,3%}	222,3
17.00	In Marcia > M.T.	SI	0,8 {81,7%}	13,7 {81,7%}	0,3 {81,7%}	14,2 {81,7%}	0,0 {71,7%}	224,2
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	223,8
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	227,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,6 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {98,3%}	225,7
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	14							
Minimo		0	0,7	13,1	0,3	14,1	0	154,1
Massimo		0,2	1	16,8	0,4	14,7	0	227,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	197,2
Medie valide		14	14	14	14	14	14	14

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	58,5 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {43,3%} *	150,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {96,7%}	154,0
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	154,2
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	168,4
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90%}	218,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,1
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	219,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,3 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {91,7%}	229,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	227,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	225,1
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,4 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	230,5
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,9 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90%}	238,2
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {83,3%}	13,3 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,1 {83,3%}	0,0 {100%}	241,6
24.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	33,2 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,7	12,4	0,3	14,1	0	150
Massimo		0	0,8	13,9	0,4	14,6	0	241,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,7 {100%}	13,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {93,3%}	208,0
Medie valide		15	15	15	15	15	14	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 giugno 2012

Valori riferiti al 15% di O₂ - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NO _x come NO ₂ (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	O ₂ (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,7 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,3 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {83,3%}	152,0
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	12,8 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	192,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	162,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,0
22.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	41,2 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	0,7	12,8	0,3	14,4	0	152
Massimo		0	1,1	14,8	0,3	14,6	0	192,6
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	4	4

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 01 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	35,3 *
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	156,2
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,4
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {96,7%}	156,9
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,7 {83,3%}	15,4 {83,3%}	0,3 {83,3%}	14,4 {83,3%}	0,0 {90%}	195,9
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	4							
Minimo		0	0,7	14,9	0,3	14,4	0	156,2
Massimo		0	0,8	16	0,3	14,6	0	195,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		4	4	4	4	4	4	4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 02 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	33,2 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	226,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	229,0
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	226,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90%}	224,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,3%}	186,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	152,9
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	146,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	145,9
16.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	146,0
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	144,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	146,3
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	11							
Minimo		0	0,8	14,2	0,3	14,2	0	144,9
Massimo		0	1,1	17,9	0,3	14,7	0	229
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	179,5
Medie valide		11	11	11	11	11	11	11

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 03 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 04 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	31,8 *
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	12,6 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {99,2%}	224,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	15,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,6%}	238,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,9%}	235,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	232,1
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,9%}	217,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,5 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	167,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,8
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {99,9%}	163,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {99,3%}	144,0
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	10							
Minimo		0	0,8	12,6	0,2	14,1	0	144
Massimo		0	1,5	15,8	0,5	14,6	0	238,9
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	1,0 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	207,0
Medie valide		10	10	10	10	10	10	10

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 05 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	15,8 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	102,5 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,3 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,8%}	140,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {99,7%}	144,1
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {99,4%}	144,0
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	3							
Minimo		0	0,8	14,8	0,2	14,6	0	140,2
Massimo		0	0,8	15,7	0,3	14,6	0	144,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		3	3	3	3	3	3	3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	17,8 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	108,1 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {99,6%}	137,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,2 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {97,9%}	144,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {99,3%}	133,6
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {89,2%}	155,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {89,3%}	222,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {76,5%}	228,1
15.00	Impianto in spegnimento	NO	24,5 p.c.	15,5 p.c.	0,3 p.c.	15,8 p.c.	p.c.	148,6 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	6							
Minimo		0	0,8	13,9	0,2	14,2	0	133,6
Massimo		0	1	15,9	0,3	14,7	0	228,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	14,9 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	170,4
Medie valide		6	6	6	6	6	6	6

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ERRORE NELLA DEFINIZIONE STATO IMPIANTO ALLA ORA 15.00.
DATI RECUPERATI DA ARCHIVIO DATI CERS.

Autro

* = media non valida n.p. = non pervenuta {..} = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolata F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 07 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 08 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	37,8 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	2,8 {100%}	14,9 {100%}	0,2 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {99,2%}	129,7
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	39,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	47,4 *
22.00	Impianto in accensione	NO	7,6 n.c.	13,3 n.c.	0,2 n.c.	14,8 n.c.	n.c.	118,0 *
23.00	In Marcia > M.T.	NO	25,3 {74%}	20,1 {83,2%}	0,4 {83,2%}	16,0 {100%}	0,0 {100%}	116,0
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	2							
Minimo		0	2,8	14,9	0,2	14,7	0	116
Massimo		0	25,3	20,1	0,4	16	0	129,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		2	2	2	2	2	2	2

NOTA DEL RESPONSABILE DI CENTRALE: ORE 10:00 UNITA' FERMATA PER PROBLEMI SU
 GENERATORE ELETTRICO TV, E IN MARCIA NEI PRESSI DEL M.T.;
 ORA 22.00 E 23.00 IMPIANTO IN ACCENSIONE ~~VSUCCESSIVAMENTE~~ FERMATO
 SEMPRE PER PROBLEMI SUL GENERATORE ELETTRICO TV.

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

DATI EMISSIONE ORA 22.00 RECUPERATI DALL'ARCHIVIO CETIS.

Aut

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 10 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 11 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
17.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
18.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
19.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 12 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
10.00	Fermo	SI	F	F	F	F	F	n.p.
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 13 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 14 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	67,7 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {99%}	200,4
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,3%}	213,5
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {99,9%}	213,4
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,9 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {95,8%}	218,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,1%}	223,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {88,6%}	229,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,7%}	229,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	231,3
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {100%}	235,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {91,9%}	237,3
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {97,6%}	242,7
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,1 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {99,6%}	185,4
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,8	13,9	0,3	14,1	0	185,4
Massimo		0	1,2	15,7	0,4	14,4	0	242,7
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,6
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 15 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {99,9%}	205,0
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,0 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	206,3
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,5 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,1%}	169,2
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,7 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	161,8
05.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	138,8
06.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90,1%}	129,6
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,7
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {98,6%}	131,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {92,1%}	129,4
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {89,3%}	130,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	129,7
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	130,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	130,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {79,4%}	131,4
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,9 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {85,4%}	132,3
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {94,3%}	139,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {92,1%}	185,7
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,5%}	200,1
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,6 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	206,8
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	212,7
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	214,4
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,3%}	219,0
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,1
Ore di marcia	24							
Minimo		0	0,8	14	0,3	14,2	0	129,4
Massimo		0	1,1	16,9	0,4	14,8	0	221,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	163,2
Medie valide		24	24	24	24	24	24	24

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 16 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,4
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,2
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	217,7
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	160,0
05.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	159,7
06.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	170,5
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,4 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {89%}	232,2
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,2%}	242,3
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {96,8%}	239,7
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	20,0 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {94,3%}	237,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,9 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {86,7%}	234,5
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,7 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {98,2%}	192,9
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	19,3 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	153,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,0 {100%}	0,4 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	147,2
15.00	In Marcia > M.T.	NO	19,6 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90,8%}	140,8
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	6,2 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	15							
Minimo		0	0,8	14,2	0,3	14,1	0	140,8
Massimo		0	19,6	20	0,4	14,7	0	242,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	2,1 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	198,0
Medie valide		15	15	15	15	15	15	15

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 17 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	41,9 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {99,6%}	179,3
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,1 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	223,3
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {88,1%}	222,7
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,1 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	223,7
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {96,9%}	224,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {93,2%}	222,3
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	221,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	222,1
22.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	224,0
23.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	228,2
24.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	228,5
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,8	14,1	0,3	14,2	0	179,3
Massimo		0	1,2	16,1	0,4	14,5	0	228,5
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	220,1
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 18 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,4 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	198,1
02.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {99,9%}	193,4
03.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,1 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	194,2
04.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,1%}	190,4
05.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	170,2
06.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	176,8
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,5 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	233,3
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {89,7%}	241,4
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,2 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	239,5
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,1 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {99,6%}	234,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,6%}	230,3
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,5 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {97,8%}	189,5
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	6,1 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,8	15,1	0,4	14,2	0	170,2
Massimo		0	0,9	18,2	0,4	14,6	0	241,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	16,6 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	207,6
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 19 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	7,8 *
08.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	110,0 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,7 {100%}	17,9 {100%}	0,3 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {100%}	136,2
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,6 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	145,8
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	18,0 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {100%}	146,0
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {99,9%}	17,7 {99,9%}	0,3 {99,9%}	14,7 {99,9%}	0,0 {98,2%}	145,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,8 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {90%}	146,5
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,4 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {96,4%}	148,3
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	18,3 {100%}	0,3 {100%}	14,7 {100%}	0,0 {97,9%}	148,0
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {99,9%}	15,7 {99,9%}	0,3 {99,9%}	14,4 {99,9%}	0,0 {95,4%}	208,6
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	16,4 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {87,9%}	221,4
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,9 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	220,5
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,5 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	219,9
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,2 {100%}	0,3 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	219,5
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {90,1%}	226,1
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	35,8 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	13							
Minimo		0	0,8	15,2	0,3	14,2	0	136,2
Massimo		0	1,7	18,6	0,4	14,8	0	226,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	179,4
Medie valide		13	13	13	13	13	13	13

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,6 *
12.00	Impianto in accensione	NO	25,6 p.c.	25,6 p.c.	0,3 n.c.	15,2 p.c.	0 p.c.	124,2 *
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	17,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	157,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,8 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {90,1%}	222,4
15.00	In Marcia > M.T.	SI	0,9 {95,4%}	16,2 {95,4%}	0,3 {95,4%}	14,6 {100%}	0,0 {95,4%}	222,2
16.00	In Marcia > M.T.	SI	0,8 {86,4%}	13,6 {86,4%}	0,3 {86,4%}	13,2 {100%}	0,0 {86,4%}	221,1
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	17,0 {100%}	0,3 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {100%}	203,2
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	30,9 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	5							
Minimo		0	0,8	13,6	0,3	13,2	0	157,1
Massimo		0,1	1	17,6	0,3	14,6	0	222,4
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		5	5	5	5	5	5	5

NOTA RESPONSABILE DI CENTRALE: ORA 12:00 IMPIANTO IN MARCIA SOPRA IL MINIMO TECNICO.
 DATI RECUPERATI DA ARCHIVIO CENS



Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 21 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 22 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 23 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	58,2 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,2 {100%}	16,2 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {90,1%}	188,3
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	16,0 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	166,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,2 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	173,9
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {94,6%}	230,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	13,8 {100%}	0,3 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {90,1%}	226,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,1 {100%}	0,3 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	183,0
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	152,7
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {96,7%}	153,0
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,6 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {95,1%}	152,7
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {94,3%}	152,2
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {98,3%}	152,9
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	152,5
19.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	82,8 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	12							
Minimo		0	0,8	13,8	0,2	14,1	0	152,2
Massimo		0	1,2	16,2	0,4	14,6	0	230,2
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,3 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	173,7
Medie valide		12	12	12	12	12	12	12

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 24 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	23,7 *
04.00	In Marcia > M.T.	NO	1,4 {100%}	15,0 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {86%}	195,3
05.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,4 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {96,7%}	244,7
06.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,8 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {93,2%}	243,4
07.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,6 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {96,5%}	242,8
08.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {89,4%}	239,8
09.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,8 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {91,9%}	246,1
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	17,0 {100%}	0,4 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {92,2%}	244,3
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,2 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {97,6%}	234,7
12.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,4 {100%}	14,3 {100%}	0,0 {88,9%}	206,8
13.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,3 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {99,9%}	161,8
14.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	184,1
15.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,3 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {97,8%}	230,5
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {86,5%}	232,7
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,5 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {98,3%}	230,5
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,6 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {95,8%}	230,2
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,8 {100%}	14,8 {100%}	0,5 {100%}	14,1 {100%}	0,0 {99,9%}	230,8
20.00	In Marcia > M.T.	NO	21,1 {90%}	20,0 {100%}	0,5 {100%}	14,9 {100%}	0,0 {90,1%}	158,6
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	17							
Minimo		0	0,8	14,6	0,4	14,1	0	158,6
Massimo		0	21,1	20	0,5	14,9	0	246,1
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	2,1 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,2 {100%}	0,0 {100%}	221,0
Medie valide		17	17	17	17	17	17	17

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 25 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	12,3 *
09.00	In Marcia > M.T.	NO	3,3 {100%}	15,0 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {92,8%}	142,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {97,2%}	152,7
11.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	16,0 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {96,7%}	149,8
12.00	In Marcia > M.T.	NO	17,2 {95,6%}	18,1 {100%}	0,4 {100%}	14,8 {100%}	0,0 {94,4%}	133,6
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	1,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	120,7 *
18.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	15,4 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	155,3
19.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,3
20.00	Impianto in spegnimento	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	99,8 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	6							
Minimo		0	0,9	15	0,4	14,6	0	133,6
Massimo		0	17,2	18,1	0,4	14,8	0	155,3
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	4,1 {100%}	15,9 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	148,1
Medie valide		6	6	6	6	6	6	6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 26 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 27 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Impianto in accensione	NO	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	60,1 *
07.00	In Marcia > M.T.	NO	1,3 {100%}	15,6 {100%}	0,3 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	151,6
08.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	15,7 {100%}	0,4 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {99,7%}	159,0
09.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,3 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {99,3%}	193,8
10.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,2 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {74,9%}	192,2
11.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {84,3%}	190,0
12.00	In Marcia > M.T.	NO	1,1 {100%}	14,7 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {71,9%}	188,3
13.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,6 {100%}	0,4 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%} {s}	187,1
14.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	14,1 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {84,6%}	185,9
15.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,8 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	184,6
16.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,5
17.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,0 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	184,3
18.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	14,1 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {90,1%}	184,9
19.00	In Marcia > M.T.	NO	1,0 {100%}	13,8 {100%}	0,5 {100%}	14,4 {100%}	0,0 {100%}	184,6
20.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,4 {100%}	0,5 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	159,7
21.00	In Marcia > M.T.	NO	0,9 {100%}	15,5 {100%}	0,5 {100%}	14,6 {100%}	0,0 {100%}	154,8
22.00	In Marcia > M.T.	NO	21,3 {90,3%}	18,9 {100%}	0,5 {100%}	15,1 {100%}	0,0 {90,3%}	124,3
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	16							
Minimo		0	0,9	13,8	0,3	14,4	0	124,3
Massimo		0	21,3	18,9	0,5	15,1	0	193,8
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		NO	2,3 {100%}	14,8 {100%}	0,4 {100%}	14,5 {100%}	0,0 {100%}	175,6
Medie valide		16	16	16	16	16	16	16

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 28 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 29 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 30 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm³)	NOx come NO2 (mg/Nm³)	SO2 (mg/Nm³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

Presentazione dei valori medi di emissione UNITA' 2 del 31 luglio 2012

Valori riferiti al 15% di O2 - Ora solare

Ore	IMPIANTO	MANUTENZIONE	CO (mg/Nm ³)	NOx come NO2 (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	O2 (%)	Polveri (mg/Nm ³)	Potenza elettrica (imp. prev.) (MW)
01.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
02.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
03.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
04.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
05.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
06.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
07.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
08.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
09.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
10.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
11.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
12.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
13.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
14.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
15.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
16.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
17.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
18.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
19.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
20.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
21.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
22.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
23.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
24.00	Fermo	NO	F	F	F	F	F	0,0 *
Ore di marcia	0							
Minimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Massimo		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Limite			30	30	0,5		1	
Superamenti			0	0	0		0	
Media giornaliera		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Medie valide		0	0	0	0	0	0	0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolata

F. = fermo

ALLEGATO 2

RAPPORTO LABORATORIO DI ANALISI ATTIVITÀ TARATURA POLVERIMETRO E ANALISI GRAVIMETRICA

Riferimento interno: RT-T332.CC.AMBLE rev.1

Rif. 2120200-001/002

Data di stampa: 21/02/2012

Ansaldo Energia

**Via della coga - Loc. Campo di carne
04011 - Aprilia (LT)**

**Taratura e convalida (QAL2) e verifica di linearità
della strumentazione di misura per l'analisi
in continuo delle emissioni in atmosfera**

Turbogas Gruppo 1 – Gruppo 2

Luogo monitoraggio:

Stabilimento di Aprilia (LT)

Periodo monitoraggio:

dal 17/01/2012 al 20/01/2012

Campionamenti effettuati dai tecnici:

**P.I. Diego Pierami
Dott. Filippo Cassai**

Elaborazione effettuata dai tecnici:

Dott. Claudio Ciari

Coordinatore di settore:

Dott.ssa Chiara Gattai

Il presente elaborato NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati sul presente rapporto riguardano i soli campioni sottoposti a prova.

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	SPECIFICHE DELL'IMPIANTO	4
3	DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI ADOTTATI.....	5
3.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3.2	TERMINI E DEFINIZIONI	6
3.3	TARATURA E CONVALIDA DELL'AMS (QAL2)	7
3.4	INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (I.A.R.)	12
4	METODI DI ANALISI.....	14
4.1	PROCEDURE DI VERIFICA	14
4.2	METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI	15
4.3	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	17
5	RIEPILOGO RISULTATI	18
5.1	TARATURA E CONVALIDA DELL'AMS (QAL2)	18
5.2	ELABORAZIONE DATI PER VERIFICA INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR).....	20
ALLEGATO 1	"Elaborazione dati per taratura QAL2 in conformità alla norma UNI EN 14181:2005"– Rif. 2120200-001 e 2120200-002	
ALLEGATO 2	"Elaborazione dati per verifica Indice di Accuratezza Relativo in conformità al Dlgs. 152 del 03 Aprile 2006" Rif. 2120200-001 e 2120200-002	
ALLEGATO 3	"Rapporti di Prova Analitici" – Rif. Rif. 2120200-001 e 2120200-002	
ALLEGATO 4	"Copia del Certificato TÜV Horiba PG-250"	
ALLEGATO 5	"Copia del Certificato di Accreditamento Ecol Studio S.p.a."	



Controlli sull'AMS	Rif. RT-T332.CC.AMBLE rev.1	Pagina 2 di 20
--------------------	-----------------------------	----------------

1 INTRODUZIONE

Nel presente elaborato sono riportati la descrizione delle modalità di esecuzione e i risultati dei controlli effettuati per la verifica del funzionamento della strumentazione per l'analisi in continuo dei fumi installate sulle emissioni in atmosfera dell'impianto a Ciclo Combinato per la Produzione di Energia Elettrica che Ansaldo Energia fornirà a Sorgenia S.p.A. ad Aprilia (LT).

Sono state eseguite le prove necessarie all'elaborazione della funzione di taratura secondo l'appendice E della norma UNI EN 14181:2005, sugli strumenti deputati alla misura di parametri sottoposti a limite di legge.

Sono state effettuate le prove necessarie all'effettuazione della prova di variabilità sulla funzione di taratura secondo l'appendice G della norma UNI EN 14181:2005, sugli strumenti deputati alla misura di parametri sottoposti a limite di legge.

Infine, la verifica è stata anche effettuata, per quei parametri non sottoposti ad un valor limite, mediante la determinazione dell'indice di accuratezza relativo (IAR) in accordo a quanto previsto nell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "norme in materia ambientale".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or 'J' followed by a dot.

2 SPECIFICHE DELL'IMPIANTO

L'impianto è composto da due Gruppi Turbogas, entrambi provvisti di Caldaie a Recupero su i cui camini sono installati i sistemi di analisi oggetto del presente elaborato. Nella tabella seguente sono riportati i parametri che sono misurati e registrati in continuo e gli strumenti di misura installati sulle emissioni dei GR1 e GR2.

Impianto	Parametro	Marca e Modello Analizzatore	Numero di serie	Principio di misura	Campo di Misura
GR1 – Turbogas	Ossidi di azoto (NOx)	ABB Limas 11	3.347955.0	UV	0 – 40 mg/Nm ³
	Monossido di Carbonio (CO)	Siemens Ultramat 6	N1-A6-784	NDIR	0 – 60 mg/Nm ³ 0 – 3000 mg/Nm ³
	Ossigeno (O ₂)	Siemens Oxymat 6	N1-A6-783	Paramagnetico	0 – 25 %
	Portata dei fumi	Sick Flowsic 100	10358622	Ultrasuoni	0 – 3000000 Nm ³ /h
	Polveri	Sick RM210/RM230	10308016	Luce diffusa	0 – 50 %
	Biossido di Zolfo (SO ₂)	Environnement AF22M	1069	Fluorescenza UV	0 – 10 mg/Nm ³
GR2 – Turbogas	Ossidi di azoto (NOx)	ABB Limas 11	3.347956.0	UV	0 – 40 mg/Nm ³
	Monossido di Carbonio (CO)	Siemens Ultramat 6	N1-A6-785	NDIR	0 – 60 mg/Nm ³ 0 – 3000 mg/Nm ³
	Ossigeno (O ₂)	Siemens Oxymat 6	N1-A6-782	Paramagnetico	0 – 25 %
	Portata dei fumi	Sick Flowsic 100	10358621	Ultrasuoni	0 – 3000000 Nm ³ /h
	Polveri	Sick RM210/RM230	10308617	Luce diffusa	0 – 50 %
	Biossido di Zolfo (SO ₂)	Environnement AF22M	1068	Fluorescenza UV	0 – 10 mg/Nm ³

3 DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI ADOTTATI

3.1 Riferimenti normativi

Per il presente lavoro si è fatto riferimento alla normativa tecnica e legislativa di seguito indicata:

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:** *"Norme in materia ambientale"*;
- **Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133:** *"Attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"*;
- **UNI EN 14181:2005:** *"Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici"*;
- **UNI EN 13284-2:2005:** *"Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Parte 2: Sistemi di misurazione automatici"*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the responsible official, is written over the signature line.

3.2 Termini e definizioni

AMS (sistema di misura automatico): sistema di misurazione installato in modo permanente sul sito per il monitoraggio continuo delle emissioni.

Funzione di taratura: relazione lineare tra i valori del metodo di riferimento normalizzato (SRM) e l'AMS, presumendo uno scarto tipo residuo costante.

ELV (valore limite di emissione): valore limite di emissione relativo al requisito di incertezza.

Materiale di riferimento: materiale che simula una concentrazione nota del parametro di ingresso, tramite l'utilizzo di surrogati e riconducibile a norme nazionali.

Condizioni normalizzate: le condizioni fornite nelle Direttive UE in base alle quali sono stati normalizzati i valori misurati per verificare la conformità ai valori limite delle emissioni.

SRM (metodo di riferimento normalizzato): metodo descritto e normalizzato per definire una caratteristica della qualità dell'aria, provvisoriamente installato sul sito a fini di verifica.

Incertezza: parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori che potrebbero ragionevolmente essere attribuiti alla grandezza misurata.



3.3 Taratura e convalida dell'AMS (QAL2)

Il procedimento di QAL2 consiste nella determinazione di una funzione di taratura per ciascun parametro e in una prova di variabilità dei valori misurati dall'AMS rispetto all'incertezza stabilita dal legislatore.

3.3.1 Determinazione della retta di taratura

Per la determinazione della retta di taratura di ciascun parametro sono state effettuate una serie di misurazioni in parallelo (almeno 15) con l'AMS, utilizzando un opportuno sistema di misurazione di riferimento (SRM).

Come prescritto dalla norma UNI EN 14181:2005 queste misure sono state equamente distribuite su un intervallo temporale di 3 giorni.

Sulla base delle due serie di dati sono stati calcolati i parametri di pendenza (guadagno) e intercetta (offset) della retta di taratura secondo lo schema di seguito riportato.

La retta di taratura è definita secondo la seguente funzione:

$$\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}x_i \quad (1)$$

dove:

$\hat{y}_i$: valore tarato dell'AMS;

x_i : valore misurato dell'AMS;

$\hat{a}$: **offset** (intersezione della funzione di taratura),

$\hat{b}$: **guadagno** (pendenza della funzione di taratura).



Per il calcolo dei parametri della retta devono essere determinate le seguenti grandezze:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (2)$$

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \quad (3)$$

dove:

y_i : risultato i-esimo dell'SRM alle condizioni di misurazione del gas dell'AMS; i = da 1 a N;

x_i : risultato i-esimo dell'AMS alle condizioni di misurazione del gas dell'AMS; i = da 1 a N;

Definita ($y_{s,max} - y_{s,min}$) come la differenza tra la concentrazione più alta e la concentrazione più bassa misurata dall'SRM alle condizioni normalizzate, la norma UNI EN 14181:2005 prevede due diverse tipologie di elaborazione dei parametri della retta di correlazione in base al seguente criterio.

a. ($y_{s,max} - y_{s,min}$) maggiore o uguale al 15% del valore limite di emissione (ELV):

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (4)$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \quad (5)$$



b. $(y_{s,max} - y_{s,min})$ minore del 15% del valore limite di emissione (ELV):

$$\hat{b} = \frac{\bar{y}}{x - Z} \quad (6)$$

$$\hat{a} = -\hat{b}Z \quad (7)$$

dove Z è lo scostamento definito dalla differenza tra la lettura dello zero dell'AMS e lo zero.


La funzione di taratura così ottenuta deve essere applicata alle misure rilevate dall'AMS in modo da calcolare i corrispondenti valori tarati.

La funzione di taratura è valida in un intervallo di taratura definito come l'intervallo da zero a $\hat{y}_{s,max}$ (valore massimo tarato dell'AMS alle condizioni normalizzate) più un'estensione del 10% dell'intervallo stesso oltre il valore più alto.

Questo implica che solamente i valori misurati che rientrano all'interno dell'intervallo di taratura possono essere ritenuti validi.

Nei casi in cui, nel corso delle misurazioni effettuate per la determinazione della retta di taratura, non sia stato possibile ottenere variazioni sufficientemente ampie dei valori misurati e se i valori stessi sono risultati ampiamente inferiori a valori limite di emissione (ELV), è stata effettuata una estrapolazione della funzione di taratura utilizzando materiali di riferimento certificati.

In questo caso, quindi, sono stati utilizzati i dati ottenuti nel corso delle prove di verifica di linearità per l'estrapolazione di una funzione di taratura valida anche in prossimità del valore limite di emissione (ELV).



3.3.2 Prova di variabilità

Una volta determinata la retta di taratura è stata verificata la sua rispondenza ai criteri di incertezza massima stabiliti nella Legislazione corrente.

In base ai criteri stabiliti nella norma UNI EN 14181:2005, la retta potrà essere considerata valida se viene superata la prova di variabilità definita secondo il seguente criteri:

$$S_D \leq \sigma_0 k_v \quad (8)$$

dove:

$$S_D = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (D_i - \bar{D})^2} \quad (\text{scarto tipo delle differenze } D_i);$$

$$D_i = y_{i,s} - \hat{y}_{i,s}$$

$\hat{y}_{i,s}$ = valore dell'AMS tarato calcolato dal segnale misurato x_i alle condizioni normalizzate;

$y_{i,s}$ = valore dell'SRM alle condizioni normalizzate;

$$\bar{D} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N D_i \quad (\text{media delle differenze } D_i);$$

σ_0 = scarto tipo derivato dall'intervallo di confidenza al 95% stabilito nel D.Lgs. 133/05 secondo la seguente relazione

$$\sigma_0 = \frac{pE}{1,96};$$

pE = intervallo di confidenza al 95% stabilito nel D.Lgs. 133/05 ed espresso come % dell'ELV;



k_v = parametro dipendente dal numero di misurazioni parallele effettuate secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

numero di misurazioni parallele	k_v
15	0,9761
16	0,9777
17	0,9791
18	0,9803
19	0,9814
20	0,9824

I valori misurati dall'AMS saranno quindi validi solo se l'AMS stesso ha superato la prova di variabilità.

Il D.Lgs. 152/06 prevede un valore di intervallo di confidenza del 20 % per il parametro NOx, mentre non prevede nessun valore per il parametro CO.

Per il monossido di carbonio un valore di intervallo di confidenza è previsto dal D.Lgs. 133/05 e riporta per esso un valore del 10 % relativo al valor limite di emissione.



3.4 *Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.)*

La verifica dell'accuratezza delle misure eseguite dagli strumenti installati sull'impianto è stata effettuata confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con quelle rilevate simultaneamente e nella stessa zona di campionamento da un altro strumento di misura assunto come riferimento, o mediante opportune tecniche di campionamento ed analisi.

Il grado di accordo tra le misure effettuate dal sistema in esame e quelle effettuate con sistemi di riferimento è stato valutato mediante il calcolo dell'*Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.)*.

Per il calcolo dell'*I.A.R.* in accordo a quanto stabilito nell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06, sono state effettuate almeno tre misure di confronto ed i risultati sono stati elaborati applicando la seguente relazione:

$$I.A.R. = 100 \cdot \left[1 - \frac{(M + I_c)}{M_r} \right]$$

dove:

M: media aritmetica degli N valori x_i ;

x_i : valore assoluto della differenza di concentrazione rilevata dai due sistemi nella i-esima prova;

M_r : media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento;

I_c : valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori di scarto x_i .



L'intervallo di confidenza viene calcolato tramite la relazione:

$$I_c = t_n \cdot \frac{S}{\sqrt{N}}$$

dove:

N: numero delle misure effettuate;

t_n : variabile casuale t di Student calcolato per un livello di fiducia del 95% e per n gradi di libertà pari a N-1;

S: deviazione standard dei valori di scarto x_i .

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_i - M)^2}{(N-1)}}$$

In accordo a quanto prescritto nel D.Lgs. 152/06 il sistema in esame può ritenersi sufficientemente accurato se il valore di I.A.R. ottenuto risulta maggiore dell'80%.



4 METODI DI ANALISI

4.1 Procedure di verifica

Nella tabella seguente sono elencati i parametri analizzati, i metodi utilizzati e il tipo di procedura applicata per la verifica dell'AMS.

Impianto	Parametro	SRM	Principio di misura	Procedura di verifica applicata
GR1 – Turbogas	Ossidi di azoto (NOx)	Horiba PG-250 s/n JPUEEN55	Chemiluminescenza	QAL2
	Monossido di Carbonio (CO)		NDIR	QAL2
	Ossigeno (O ₂)		Paramagnetico	IAR
	Portata dei fumi	Metodo UNI 10169:2001	Pressione Differenziale	IAR
	Polveri	Metodo UNI EN 13284-1:2003	Gravimetria	QAL2
	Biossido di zolfo (SO ₂)	Metodo UNI EN 14791:2006	Cromatografia Ionica	IAR
GR2 – Turbogas	Ossidi di azoto (NOx)	Horiba PG-250 s/n 20CG9DDU	Chemiluminescenza	QAL2
	Monossido di Carbonio (CO)		NDIR	QAL2
	Ossigeno (O ₂)		Paramagnetico	IAR
	Portata dei fumi	Metodo UNI 10169:2001	Pressione Differenziale	IAR
	Polveri	Metodo UNI EN 13284-1:2003	Gravimetria	QAL2
	Biossido di zolfo (SO ₂)	Metodo UNI EN 14791:2006	Cromatografia Ionica	IAR



Lo strumento è stato calibrato prima di effettuare le misure, impiegando bombole di gas campione. La linearità della risposta dello strumento è stata verificata in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2005.

4.2.4 Portata dei Fumi e Temperatura (UNI 10169:2001)

La determinazione della portata è effettuata in conformità con la norma UNI 10169:2001. Prevede la misura della pressione differenziale del camino attraverso un tubo di pitot di tipo S e di un micro manometro. La densità dei fumi è calcolata conoscendo Temperatura, composizione e Pressione del gas all'interno del camino. Viene quindi calcolata la velocità dei fumi, da cui, conoscendo il diametro, si può ricavare la portata.

4.2.5 Materiale Particellare Totale e Umidità (UNI EN 13284-1:2003)

La determinazione delle Polveri è effettuata in conformità con la norma UNI EN 13284-1:2003. Prevede la filtrazione di volumi noti di aria proveniente dal camino. L'aria è prelevata campionando con metodo isocinetico, in sostanza passa attraverso un ugello con una velocità che è pari a quella del camino. Dalla differenza tra la massa del filtro prima e dopo il campionamento e dal volume di aria campionata si risale alla concentrazione di polveri nell'emissione. Tra la linea di campionamento e la pompa di aspirazione sono inserite delle trappole per la cattura del vapor d'acqua, conoscendo quindi il peso iniziale e determinando quello finale si risale all'umidità dei fumi.

4.2.6 Biossido di zolfo (SO₂) (UNI EN 14792:2006)

La determinazione del contenuto di biossido di zolfo nei fumi è stata fatta in accordo con la norma UNI EN 14791:2006. Prevede il gorgogliamento di volumi noti di aria attraverso una soluzione di H_2O_2 . La determinazione avviene per cromatografia ionica come solfati.

ina 16 di 20

Controlli sull'AMS	Rif. RT-T332.CC.AMBLE rev.1	Pagina 16 di 20
--------------------	-----------------------------	-----------------

4.3 Strumentazione Utilizzata

Elenchiamo di seguito le apparecchiature utilizzate:

- Analizzatore Horiba PG-250 s/n JPUEEN55 (AP252)
- Analizzatore Horiba PG-250 s/n 6308001 (AP159)
- Pompa Tecora mod. Isostack Basic s/n 348206T (AP128(dP))
- Pompa Tecora mod. Isostack Basic s/n 013011PT (AP097(dP))
- Campionatore Tecora Easygas s/n 251/059 (Actaris 020301847) (AP114)
- Campionatore Tecora Easygas s/n 310/060 (Actaris 021000035) (AP113)
- Tubo di Darcy Tecora 1,5m s/n 0631 (AP158)
- Termocoppia TP750 s/n 10031617 (AP248(T))
- Micromanometro termometro Delta OHM HD 2114P.0 s/n 10033951 (AP244(dP))
- Tubo di Pitot tipo S Tecora s/n 1288 (AP235(dP))
- Termocoppia TP750 s/n 10031612 (AP246(T))



5 RIEPILOGO RISULTATI

5.1 Taratura e convalida dell'AMS (QAL2)

Nell'ALLEGATO 1 alla presente relazione vengono riportati i risultati delle prove effettuate per la taratura e convalida dell'AMS per i parametri soggetti a limite di emissione (ELV).


Nella tabella seguente viene riportato, per entrambi i sistemi di analisi l'elenco dei parametri sui quali è stata effettuata la taratura e convalida e il relativo esito della prova di variabilità.

Turbogas GR1 – Esito verifica QAL2

Parametro	Retta di Taratura	Tipo di Elaborazione	Range di taratura valido (mg/Nm ³)	Limite di Emissione giornaliero (mg/Nm ³)	Intervallo di confidenza limite (%)	Intervallo di confidenza sperimentale (%)
NOx	$\hat{y}_i = 0,7052 \cdot x_i + 4,0452$	A	0 – 20,2	30	20	3,9
CO	$\hat{y}_i = 0,8801 \cdot x_i + 5,6717$	A	0 – 19,4	30	10	3,4

Turbogas GR2 – Esito verifica QAL2

Parametro	Retta di Taratura	Tipo di Elaborazione	Range di taratura valido (mg/Nm ³)	Limite di Emissione giornaliero (mg/Nm ³)	Intervallo di confidenza limite (%)	Intervallo di confidenza sperimentale (%)
NOx	$\hat{y}_i = 0,9607 \cdot x_i - 0,5261$	A	0 – 22,4	30	20	5,75
CO	$\hat{y}_i = 1,0091 \cdot x_i + 5,339$	A	0 – 14,5	30	10	1,6



Controlli sull'AMS	Rif. RT-T332.CC.AMBLE rev.1	Pagina 18 di 20
--------------------	-----------------------------	-----------------

Per il parametro Polveri sono state effettuate 5 prove distribuite sui tre giorni di misura in conformità alla norma UNI EN 13284-2:2005 con la possibilità quindi di aumentare il tempo di campionamento. A causa della bassa concentrazione di polveri aspettata, è stato scelto questo metodo in modo da abbassare il limite di quantificazione.

Nonostante questo non è stato possibile elaborare una retta di taratura significativa con i dati che avevamo a disposizione.

Nell'**ALLEGATO 3** alla presente relazione sono riportati comunque i Rapporti di Prova analitici dei campionamenti effettuati in conformità alla norma UNI EN 13284-1:2003.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape, is located above the footer table.

Controlli sull'AMS	Rif. RT-T332.CC.AMBLE rev.1	Pagina 19 di 20
--------------------	-----------------------------	-----------------

Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Impianto: stabilimento di Aprila (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: GR1 - Turbogas e caldaia a recupero

Data accettazione: 11/01/12
Data inizio analisi: 11/01/12
Data fine analisi: 16/01/12
Data rapporto di prova: 10/02/12
Prelievo eseguito da: Serafini

Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico ambientale MD004-B N. 2120051

Scopo delle misurazioni: Verifica indice di accuratezza relativo

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: Impianto a regime

Eventuali particolarità rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: Nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso: Nessuna

Numero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linee di campionamento: bocchello adiacente alle sonde del sistema di misurazione in continuo



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Determinazione delle polveri secondo la UNI EN 13284-1:2003

Impianto: stabilimento di Aprila (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: GR1 - Turbogas e caldaia a recupero
Prelievo eseguito da: Serafini

Risultati analitici

N° prelievo	Data e ora start	Data e ora stop	Data Fine Prova	Volume campionato (Nltri)	Flusso asp. (l/min)	Diam. Ugello	Grado di isocinetismo (%)	Massa Polveri su filtro (mg)	Massa polveri lavaggio (mg)	Conc. (mg/Nm ³)
1	11/01/12 17:35	11/01/12 18:05	16/01/12	609	21,8	6	3,1	< 0,03	< 0,03	< 0,049
2	11/01/12 18:10	11/01/12 18:40	16/01/12	642	23,0	6	8,7	< 0,03	< 0,03	< 0,047
3	11/01/12 18:53	11/01/12 19:23	16/01/12	630	22,5	6	6,6	< 0,03	< 0,03	< 0,048
4	12/01/12 09:12	12/01/12 09:42	16/01/12	571	20,4	6	-1,9	< 0,03	< 0,03	< 0,053
5	12/01/12 09:47	12/01/12 10:17	16/01/12	670	24,1	6	13,7	< 0,03	< 0,03	< 0,045
6	12/01/12 10:21	12/01/12 10:51	16/01/12	672	24,5	6	13,9	< 0,03	< 0,03	< 0,045
7	12/01/12 10:55	12/01/12 11:25	16/01/12	678	24,7	6	14,7	< 0,03	< 0,03	< 0,044
8	12/01/12 11:28	12/01/12 11:58	16/01/12	678	24,7	6	14,6	< 0,03	< 0,03	< 0,044
9	12/01/12 12:00	12/01/12 12:30	16/01/12	675	24,6	6	14,6	< 0,03	< 0,03	< 0,044

Valore di bianco complessivo	mg/Nm ³	< 0,046
------------------------------	--------------------	---------

Nota: "Nm³" è riferito al volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa

Nota: dati grezzi disponibili c/o il laboratorio di Ecol Studio

Nota: il grado di isocinetismo deve essere compreso tra - 5 % e + 15 %



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-001

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento è stato eseguito in conformità ai metodi sopra indicati. Il campionamento si è svolto in condizioni isocinetiche.

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): **Conforme**

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: **Positivo**

Analisi di laboratorio eseguite da: **A.Meini**

Misura della velocità : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S

Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm

Temperatura di pre-condizionamento dei filtri (°C): 180 (1h)

Temperatura di post-condizionamento dei filtri (°C): 160 (1h)

Correzione dei pesi apparenti: effettuata

Dimensioni della sezione di misura (m): 6,00

Area della sezione di misura (mq): 28,260

Temperatura di filtrazione (°C): 98

Massa molare media ($\bar{M}$) (kg/Kmole): 28,3

Vapore acqueo (%): 5,7

(*) le prove così contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - ► i parametri contraddistinti dal simbolo al lato sono fuori limite.
Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.

Il Coordinatore del Settore
Dott.ssa Chiara Gattai



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-002
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Impianto: stabilimento di Aprilia (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: GR2 - Turbogas e caldaia a recupero

Data accettazione: 11/01/12
Data inizio analisi: 11/01/12
Data fine analisi: 16/01/12
Data rapporto di prova: 10/02/12
Prelievo eseguito da: Serafini

Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico ambientale MD004-B N. 2120051

Scopo delle misurazioni: Verifica indice di accuratezza relativo

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: Impianto a regime

Eventuali particolarità rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: Nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso: Nessuna

Numero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linee di campionamento: bocchello adiacente alle sonde del sistema di misurazione in continuo



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-002
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Determinazione delle polveri secondo la UNI EN 13284-1:2003

Impianto: stabilimento di Aprila (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: GR2 - Turbogas e caldaia a recupero
Prelievo eseguito da: Serafini

Risultati analitici

N° prelievo	Data e ora start	Data e ora stop	Data Fine Prova	Volume campionato (Nltri)	Flusso asp. (l/min)	Diam. Ugello	Grado di isocinetismo (%)	Massa Polveri su filtro (mg)	Massa polveri lavaggio (mg)	Conc. (mg/Nm ³)
1	12/01/12 15:01	12/01/12 15:31	16/01/12	604	21,8	5	0	< 0,03	< 0,03	< 0,05
2	12/01/12 15:43	12/01/12 16:13	16/01/12	583	21,1	5	-2,7	< 0,03	< 0,03	< 0,051
3	12/01/12 16:16	12/01/12 16:46	16/01/12	568	20,5	5	-2,6	< 0,03	< 0,03	< 0,053
4	12/01/12 16:50	12/01/12 17:20	16/01/12	556	20,0	5	-4,6	< 0,03	< 0,03	< 0,054
5	12/01/12 17:22	12/01/12 17:52	16/01/12	554	20,0	5	-4,9	< 0,03	< 0,03	< 0,054
6	12/01/12 18:00	12/01/12 18:30	16/01/12	554	19,8	5	-4,8	< 0,03	< 0,03	< 0,054
7	13/01/12 09:13	13/01/12 09:43	16/01/12	556	19,8	5	-4,7	< 0,03	< 0,03	< 0,054
8	13/01/12 09:47	13/01/12 10:17	16/01/12	554	19,8	5	-5	< 0,03	< 0,03	< 0,054
9	13/01/12 10:21	13/01/12 10:51	16/01/12	555	20,0	5	-4,8	< 0,03	< 0,03	< 0,054

Valore di bianco complessivo	mg/Nm ³	< 0,053
------------------------------	--------------------	---------

Nota: "Nm³" è riferito al volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa

Nota: dati grezzi disponibili c/o il laboratorio di Ecol Studio

Nota: il grado di isocinetismo deve essere compreso tra - 5 % e + 15 %



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-002

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento è stato eseguito in conformità ai metodi sopra indicati. Il campionamento si è svolto in condizioni isocinetiche.

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): **Conforme**

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: **Positivo**

Analisi di laboratorio eseguite da: **A.Meini**

Misura della velocità : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S

Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm

Temperatura di pre-condizionamento dei filtri (°C): 180 (1h)

Temperatura di post-condizionamento dei filtri (°C): 160 (1h)

Correzione dei pesi apparenti: effettuata

Dimensioni della sezione di misura (m): 6,00

Area della sezione di misura (mq): 28,260

Temperatura di filtrazione (°C): 107

Massa molare media ($\bar{M}$) (kg/Kmole): 28,3

Vapore acqueo (%): 5,4

(*) le prove così contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - ► i parametri contraddistinti dal simbolo al lato sono fuori limite.
Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.

Il Coordinatore del Settore
Dott.ssa Chiara Gattai



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Impianto: stabilimento di Aprila (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: Caldaia Ausiliaria

Data accettazione: 11/01/12
Data inizio analisi: 10/01/12
Data fine analisi: 25/01/12
Data rapporto di prova: 10/02/12
Prelievo eseguito da: Serafini

Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico ambientale MD004-B N. 2120051

Scopo delle misurazioni: Verifica indice di accuratezza relativo

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: Impianto a regime

Eventuali particolarità rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: Nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso: Nessuna

Numero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linee di campionamento: bocchello adiacente alle sonde del sistema di misurazione in continuo



Rapporto di prova n°2120051-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo per Taratura Polverimetro

Determinazione delle polveri secondo la UNI EN 13284-1:2003

Impianto: stabilimento di Aprila (LT)
Identificazione della posizione del campionamento: Caldaia Ausiliaria
Prelievo eseguito da: Serafini

Risultati analitici

N° prelievo	Data e ora start	Data e ora stop	Data Fine Prova	Volume campionato (Nltri)	Flusso asp. (l/min)	Diam. Ugello	Grado di isocinetismo (%)	Massa Polveri su filtro (mg)	Massa polveri lavaggio (mg)	Conc. (mg/Nm ³)
1	10/01/12 09:57	10/01/12 10:27	25/01/12	416	14,5	10	8,4	0,19	< 0,03	0,457
2	10/01/12 11:17	10/01/12 11:47	25/01/12	407	14,4	10	6,1	< 0,03	< 0,03	< 0,074
3	10/01/12 11:55	10/01/12 12:25	25/01/12	407	14,6	10	6,2	1,14	< 0,03	2,801
4	10/01/12 12:28	10/01/12 12:58	25/01/12	397	14,3	10	3,5	< 0,03	< 0,03	< 0,076
5	10/01/12 13:30	10/01/12 14:00	25/01/12	397	14,4	10	3,5	0,23	< 0,03	0,579
6	10/01/12 14:05	10/01/12 14:35	25/01/12	399	14,5	10	4	0,27	< 0,03	0,677
7	10/01/12 14:42	10/01/12 15:12	25/01/12	404	14,7	10	5,4	0,32	< 0,03	0,792
8	10/01/12 15:20	10/01/12 15:50	25/01/12	406	14,8	10	5,9	0,11	< 0,03	0,271
9	10/01/12 15:54	10/01/12 16:24	25/01/12	399	14,5	10	4,2	0,78	< 0,03	1,955

Valore di bianco complessivo	mg/Nm ³	< 0,074
------------------------------	--------------------	---------

Nota: "Nm³" è riferito al volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa

Nota: dati grezzi disponibili c/o il laboratorio di Ecol Studio

Nota: il grado di isocinetismo deve essere compreso tra - 5 % e + 15 %



Spett.
Ansaldo Energia
Via della Cogna - Loc. Campo di Carne
04011 Aprila (LT)

Rapporto di prova n°2120051-001

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si è dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento è stato eseguito in conformità ai metodi sopra indicati. Il campionamento si è svolto in condizioni isocinetiche.

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): **Conforme**

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: **Positivo**

Analisi di laboratorio eseguite da: **A.Meini**

Misura della velocità : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S

Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm

Temperatura di pre-condizionamento dei filtri (°C): 180 (1h)

Temperatura di post-condizionamento dei filtri (°C): 160 (1h)

Correzione dei pesi apparenti: effettuata

Dimensioni della sezione di misura (m): 1,20

Area della sezione di misura (mq): 1,130

Temperatura di filtrazione (°C): 150

Massa molare media ($\bar{M}$) (kg/Kmole): 27,7

Vapore acqueo (%): 15

(*) le prove così contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - ► i parametri contraddistinti dal simbolo al lato sono fuori limite.
Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.

Il Coordinatore del Settore
Dott.ssa Chiara Gattai

