


# 1.b Ciclo Waelz: Impianto SX - Schema a blocchi

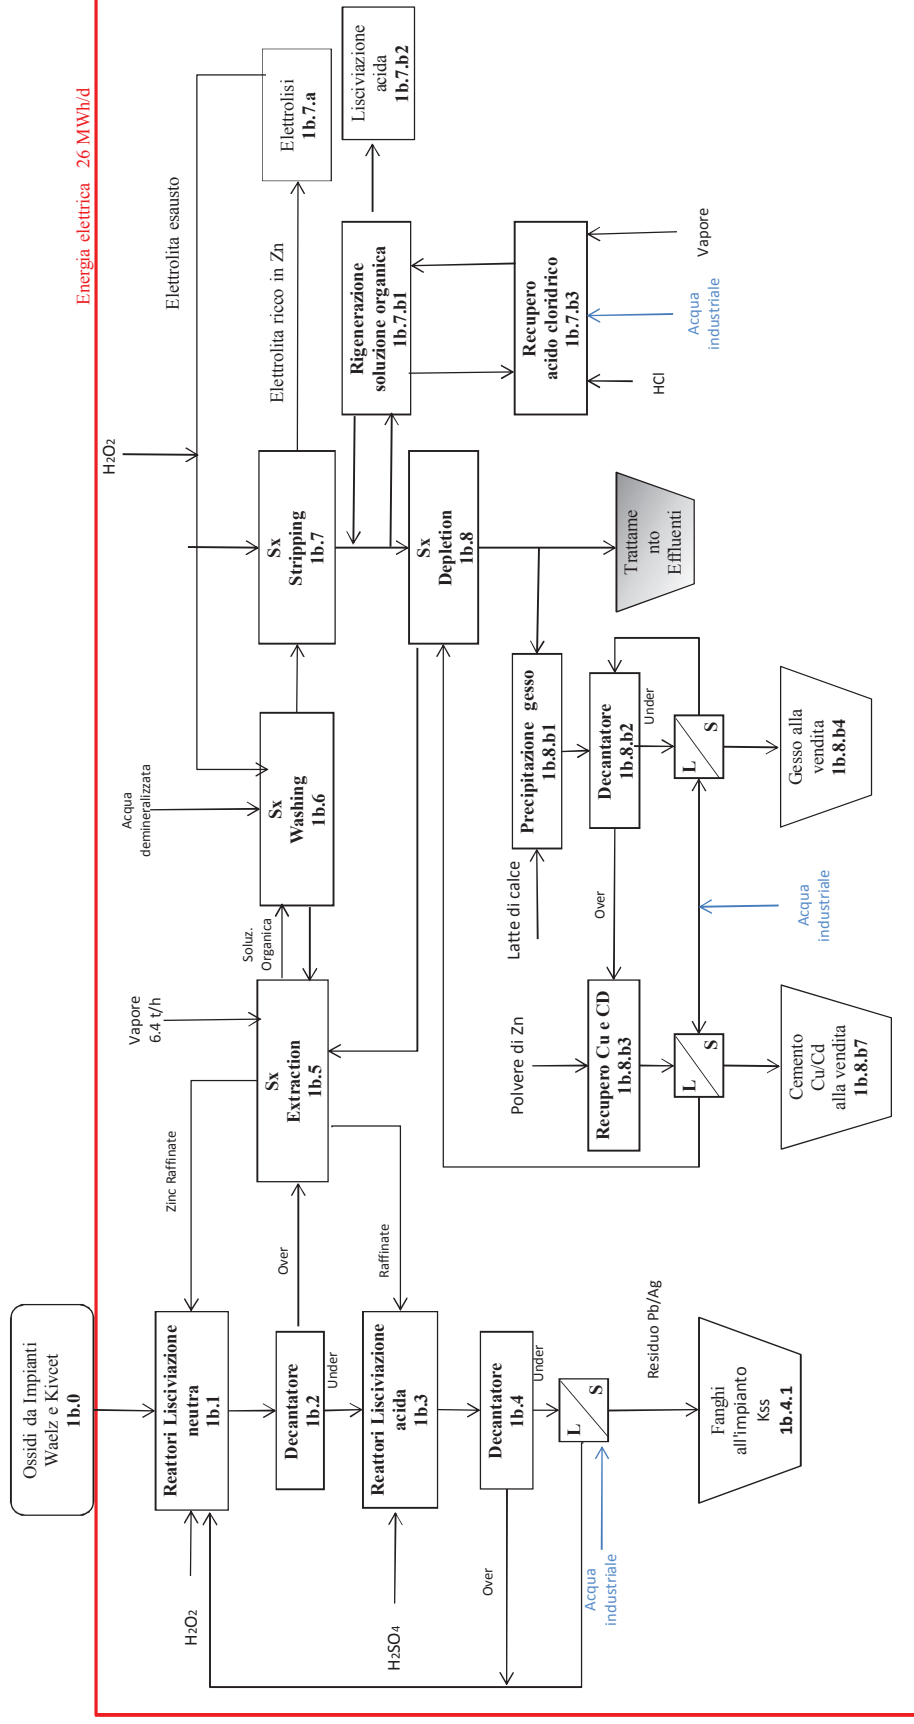

Consumo complessivo acqua industriale = 50 m<sup>3</sup>/h

Energia elettrica 26 MWh/d