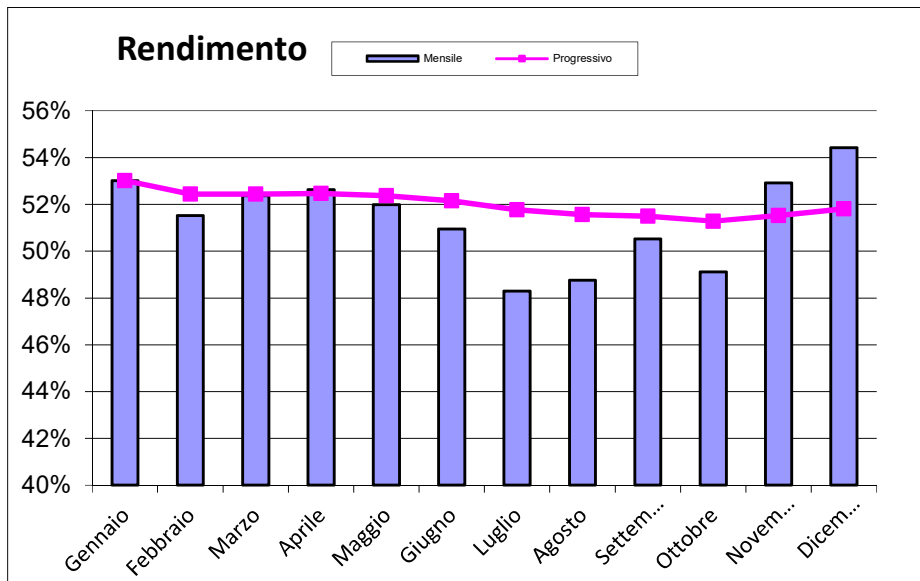


Autorizzazione Integrata Ambientale
Rapporto annuale di esercizio 2017
Rendimento elettrico medio effettivo

Centrale	CSNDR mensile	CSNDR progressivo
	kcal/kWh	kcal/kWh
Gennaio	1622	1622
Febbraio	1669	1640
Marzo	1642	1640
Aprile	1634	1639
Maggio	1654	1642
Giugno	1688	1649
Luglio	1781	1661
Agosto	1764	1668
Settembre	1702	1670
Ottobre	1751	1677
Novembre	1625	1669
Dicembre	1580	1660


 Rendimento [%] = $100 * 860 / \text{CSNDR}$

 → **51,81%**

Mod. 5	TGA			TGB			TV5	Modulo 5	
	Funz.to	Mensile	Progressivo	Funz.to	Mensile	Progressivo	Funz.to	Mensile	Progressivo
	Ore	kcal/kWh	kcal/kWh	Ore	kcal/kWh	kcal/kWh	Ore	kcal/kWh	kcal/kWh
Gennaio	383	2419	2419	540	2408	2408	526	1620	1620
Febbraio	307	2475	2443	286	2478	2432	340	1659	1635
Marzo	536	2535	2479	507	2556	2474	610	1637	1636
Aprile	248	2479	2479	46	2469	2474	263	1636	1636
Maggio	356	2574	2495	184	2589	2485	462	1665	1640
Giugno	360	2667	2519	390	2679	2517	480	1688	1647
Luglio	301	2903	2554	240	2851	2546	390	1831	1664
Agosto	317	2862	2580	284	2826	2571	427	1772	1674
Settembre	80	2814	2586	72	2564	2571	100	1760	1676
Ottobre	343	2732	2600	294	2779	2589	501	1757	1683
Novembre	174	2535	2596	622	2371	2542	641	1613	1674
Dicembre	294	2400	2577	337	2444	2533	491	1619	1669
Annuale	3701			3804			5232		

Mod. 6	TGC			TV6	Modulo 6	
	Funz.to	Mensile	Progressivo	Funz.to	Mensile	Progressivo
	Ore	kcal/kWh	kcal/kWh	Ore	kcal/kWh	kcal/kWh
Gennaio	373	2431	2431	355	1629	1629
Febbraio	238	2551	2474	218	1694	1652
Marzo	86	2583	2486	79	1706	1658
Aprile	563	2572	2521	553	1632	1647
Maggio	463	2591	2539	458	1641	1646
Giugno	287	2647	2553	272	1689	1651
Luglio	192	2562	2553	184	1674	1653
Agosto	97	2594	2555	85	1725	1656
Settembre	182	2579	2557	176	1661	1657
Ottobre	230	2720	2571	219	1739	1664
Novembre	603	2556	2568	594	1643	1659
Dicembre	357	2248	2534	347	1509	1644
Annuale	3673			3540		

Rendimento = Consumo Specifico Netto Diretto

Funzionamento = ore di generazione dal parallelo rete allo stacco.