


	Committente		
	ILVA Taranto		
	Progetto	Sezione	
	0014 - TARANTO ENERGIA	MODULO 1 2 3 - MODULO 1 2 3	

Foto 00043

Riferimento CET 3_MOD 1_FV F4621

Impianto CET 3

Tag ID	Componente	Chemical mix	Leak (ppm)	NM IS Data lett.
--------	------------	--------------	------------	---------------------

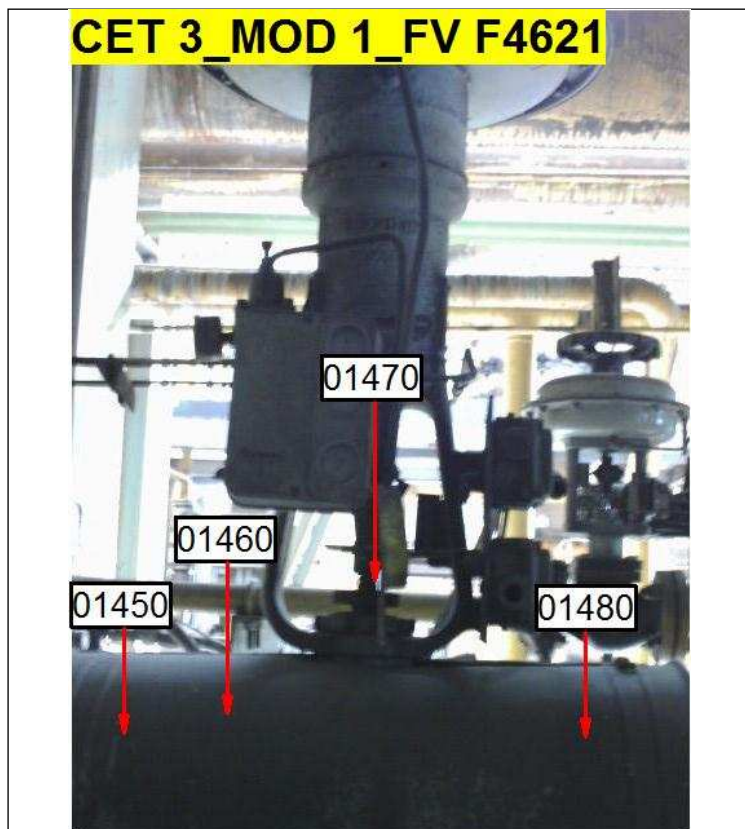

01470	Valvola ON/OFF METANO P&I: CET3BC004P035	Linea:	18609.00	25/11/14
-------	---------------------------------------------	--------	----------	----------

	Committente		
	ILVA Taranto		
	Progetto	Sezione	
	0014 - TARANTO ENERGIA	MODULO 1 2 3 - MODULO 1 2 3	

Foto 00064

Riferimento CET 3_MOD 2_FV F4621

Impianto CET 3

Tag ID	Componente	Chemical mix	Leak (ppm)	NM IS Data lett.
--------	------------	--------------	------------	---------------------



02280	Valvola ON/OFF METANO P&I: CET3BC004P035	Linea:	27538.00	25/11/14
-------	---------------------------------------------	--------	----------	----------

	Committente		
	ILVA Taranto		
	Progetto	Sezione	
	0014 - TARANTO ENERGIA	MODULO 1 2 3 - MODULO 1 2 3	

Foto 00073

Riferimento CET 3_MOD 2_FT 4618

Impianto CET 3

Tag ID	Componente	Chemical mix	Leak (ppm)	NM IS Data lett.
02600	Flangia P&I: CET3BC004P035	METANO Linea:	14930.00	25/11/14

