


	Committente		
	ILVA Taranto		
	Progetto	Sezione	
	0014 - TARANTO ENERGIA	MB3 - MB3	

Foto 00075

Riferimento MB 3_ACCOPP. FLG SU TUB. PRINC.

Impianto CET 2

Tag ID	Componente	Chemical mix	Leak (ppm)	NM IS Data lett.
--------	------------	--------------	------------	---------------------

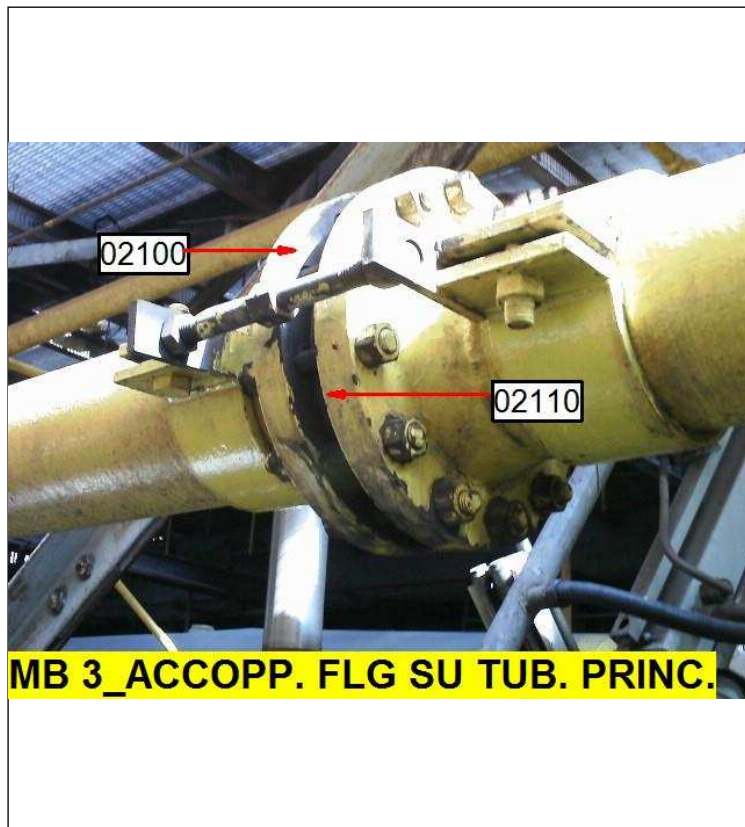

02100	Flangia P&I: --	METANO Linea:	15176.00 27/11/14
02110	Flangia P&I: --	METANO Linea:	12005.00 27/11/14


	Committente		
	ILVA Taranto		
	Progetto	Sezione	
	0014 - TARANTO ENERGIA	MB3 - MB3	

Foto 00338

Riferimento MB 3_STA. RID. METANO LINEA 3

Impianto CET 2

Tag ID	Componente	Chemical mix	Leak (ppm)	NM IS Data lett.
--------	------------	--------------	------------	---------------------

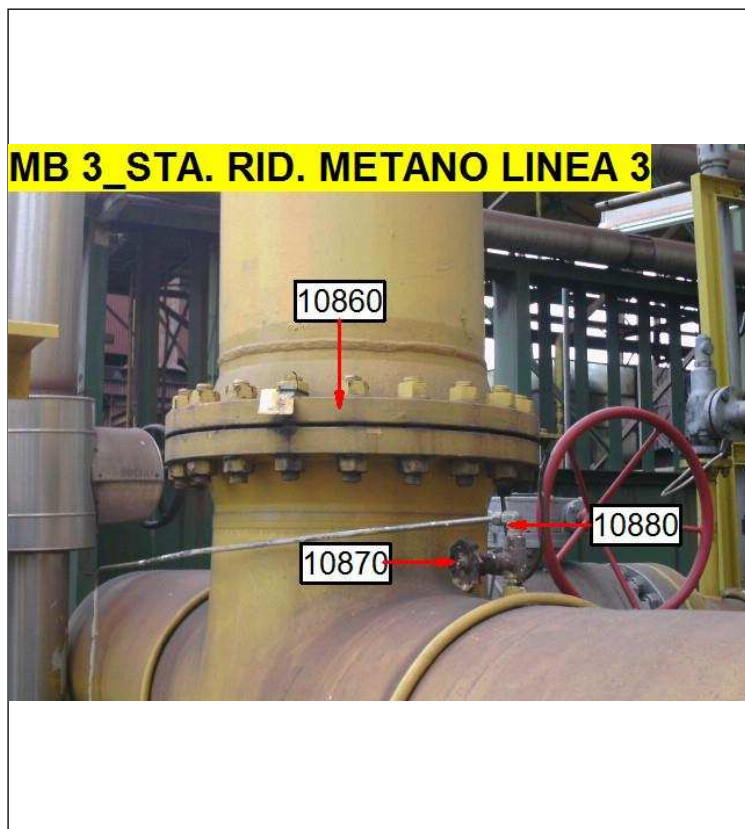

10860	Flangia P&I: --	METANO	99999.00	
		Linea:		27/11/14