

Ore di normale funzionamento nel mese: 2																			
postazione: TC1 - Dati validati																			
mese: GENNAIO 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Q _t Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	2	4	4
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	2
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
Limite giorno															100				
MIN																			
MAX																			
Media mese																	2	6	6


Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/02/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 2																				
postazione: TC1 - Dati validati																				
me: GENNAIO 2015																				
Ogas Sm3/h				Carico %				Pot. ISO KW				ORE NF				Transitori				
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %
1	F			0	F			0	F			0								0
2	F			0	F			0	F			0								0
3	F			0	F			0	F			0								0
4	F			0	F			0	F			0								0
5	F			0	F			0	F			0								0
6	F			0	F			0	F			0								0
7	F			0	F			0	F			0								0
8	F			0	F			0	F			0								0
9	F			0	F			0	F			0								0
10	F			0	F			0	F			0								0
11	F			0	F			0	F			0								0
12	F			0	F			0	F			0								0
13	F			0	F			0	F			0								0
14	F			0	F			0	F			0								0
15	F			0	F			0	F			0								0
16	F			0	F			0	F			0								0
17	F			0	F			0	F			0								0
18	F			0	F			0	F			0								0
19	F			0	F			0	F			0								0
20	F			0	F			0	F			0								0
21	F			0	F			0	F			0								0
22	F			0	F			0	F			0								0
23	F			0	F			0	F			0								0
24	F			0	F			0	F			0								0
25	F			0	F			0	F			0								0
26	F			0	F			0	F			0								0
27	F			0	F			0	F			0								0
28	F			0	F			0	F			0								0
29	F			0	F			0	F			0								0
30	F			0	F			0	F			0								0
31	F			0	F			0	F			0								0
Limite giorno																				
Media mese																				
2																				
6																				

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/02/15

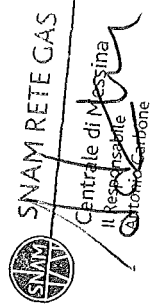


Ore di normale funzionamento nel mese: 37																		
postazione: TC2 - Dati validati																		
mese: GENNAIO 2015																		
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario			ID %
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
12	NF	14.7	15.0	100	NF	531.7	533.3	100	NF	18027.9	190493.0	38.3	100	NF	5.9	9.8	10	
13	NF	15.4	16.9	100	NF	500.8	534.3	100	NF	147737.7	181870.2	61.8	100	NF	18.6	39.1	19	
14	NF	15.0	15.4	100	NF	517.7	529.0	100	NF	159072.4	181446.4	40.1	100	NF	18.0	28.3	8	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	
Limite giorno															75	100		

Ore di normale funzionamento nel mese: 37														
postazione: TC2 - Dati validati														
mese: GENNAIO 2015														
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Min Media Orario	Max Media Orario	Min Media Orario	Max Media Orario	Min Media Orario	Max Media Orario	Min Media Orario	Max Media Orario	Min Media Orario	Max Media Orario	Min Media Orario
1	F													
2	F													
3	F													
4	F													
5	F													
6	F													
7	F													
8	F													
9	F													
10	F													
11	F													
12	NF	6300.4	6377.5		93.9		19581.3		19938.8		100		10	2
13	NF	4975.2	6098.5		70.8		15035.0		18407.5		100		19	5
14	NF	5355.3	6094.2		71.4		15152.2		18582.2		100		8	1
15	F													
16	F													
17	F													
18	F													
19	F													
20	F													
21	F													
22	F													
23	F													
24	F													
25	F													
26	F													
27	F													
28	F													
29	F													
30	F													
31	F													
Limite giorno														
MIN		4975.2			70.8		15035.0							
MAX		6300.4			92.2		19581.3							
Media mese		5543.6	6190.1	100	78.1	89.4	16589.5	18976.2	100				37	8

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SMI fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/02/15




Centrale di Melfina
Il Responsabile
Antonio Carboni

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: GENNAIO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																100			
																90			
MIN																			
MAX																			
Media mese																	0	2	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/02/15




Centrale di Messina
Il Responsabile
Amministrativo

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																	
postazione: TC6 - Dati validati																	
me: GENNAIO 2015																	
giorno	O2 %			T.F. °C			Cf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno																100	
MIN																	
MAX																	
Media mese																	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

51/20/20

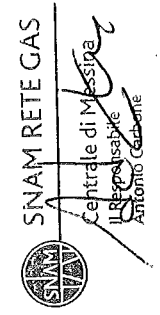

Ore di normale funzionamento nel mese: 0														
postazione: TC6 - Dati validati														
mese: GENNAIO 2015														
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	N°
1	F						F							0
2	F						F							0
3	F						F							0
4	F						F							0
5	F						F							0
6	F						F							0
7	F						F							0
8	F						F							0
9	F						F							0
10	F						F							0
11	F						F							0
12	F						F							0
13	F						F							0
14	F						F							0
15	F						F							0
16	F						F							0
17	F						F							0
18	F						F							0
19	F						F							0
20	F						F							0
21	F						F							0
22	F						F							0
23	F						F							0
24	F						F							0
25	F						F							0
26	F						F							0
27	F						F							0
28	F						F							0
29	F						F							0
30	F						F							0
31	F						F							0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese														

Note:


NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/02/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 7																		
postazione: TC1 - Dati validati																		
mese: FEBBRAIO 2015																		
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°	
	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario			ID %
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	1
10	NF	15.0	15.8	100	NF	507.4	536.1	100	NF	148912.9	179690.4	100	NF	16.7	26.3	100	7	2
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	1
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	1
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		
75																		
100																		
16.7																		
16.7																		
47.4																		
47.4																		
148912.9																		
148912.9																		
507.4																		
507.4																		
15.0																		
15.0																		
15.0																		
16.7																		
26.3																		
100																		
7																		

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

02/03/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 7																													
postazione: TC1 - Dati validati																													
mese: FEBBRAIO 2015																													
giorno		Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori											
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note
1	F						0	F						0	F												0	0	
2	F						0	F						0	F												0	0	
3	F						0	F						0	F												0	0	
4	F						0	F						0	F												0	0	
5	F						0	F						0	F												0	0	
6	F						0	F						0	F												0	2	
7	F						0	F						0	F												0	0	
8	F						0	F						0	F												0	0	
9	F						0	F						0	F												0	1	
10	NF	4983.6	5995.5				100	NF	88.1	68.3				100	NF	14496.1	18697.7									7	2		
11	F						0	F						0	F											0	1		
12	F						0	F						0	F											0	1		
13	F						0	F						0	F											0	0		
14	F						0	F						0	F											0	0		
15	F						0	F						0	F											0	0		
16	F						0	F						0	F											0	0		
17	F						0	F						0	F											0	0		
18	F						0	F						0	F											0	0		
19	F						0	F						0	F											0	0		
20	F						0	F						0	F											0	0		
21	F						0	F						0	F											0	0		
22	F						0	F						0	F											0	0		
23	F						0	F						0	F											0	0		
24	F						0	F						0	F											0	0		
25	F						0	F						0	F											0	0		
26	F						0	F						0	F											0	0		
27	F						0	F						0	F											0	0		
28	F						0	F						0	F											0	0		
Limite giorno																													
MIN		4983.6				68.3				14496.1				18697.7				14496.1				18697.7							
MAX		4983.6				68.3				14496.1				18697.7				14496.1				18697.7							
Media mese		4983.6				68.3				14496.1				18697.7				14496.1				18697.7							

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

02/03/15

[Handwritten signature]

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: FEBBRAIO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	4	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																	75	100	
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/03/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Massina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																														
postazione: TC2 - Dati validati																														
me: FEBBRAIO 2015																														
giorno	Qgas Sm3/h						Carico %						Pot ISO KW						ORE NF						Transitori					
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	N°	N°
1	F						0	F						0	F														0	0
2	F						0	F						0	F														0	0
3	F						0	F						0	F														0	0
4	F						0	F						0	F														0	0
5	F						0	F						0	F														0	4
6	F						0	F						0	F														0	2
7	F						0	F						0	F														0	0
8	F						0	F						0	F														0	0
9	F						0	F						0	F														0	0
10	F						0	F						0	F														0	0
11	F						0	F						0	F														0	0
12	F						0	F						0	F														0	0
13	F						0	F						0	F														0	0
14	F						0	F						0	F														0	0
15	F						0	F						0	F														0	0
16	F						0	F						0	F														0	0
17	F						0	F						0	F														0	0
18	F						0	F						0	F														0	0
19	F						0	F						0	F														0	0
20	F						0	F						0	F														0	0
21	F						0	F						0	F														0	0
22	F						0	F						0	F														0	0
23	F						0	F						0	F														0	0
24	F						0	F						0	F														0	0
25	F						0	F						0	F														0	0
26	F						0	F						0	F														0	0
27	F						0	F						0	F														0	0
28	F						0	F						0	F														0	0
Limite giorno																													0	0
MIN																														
MAX																														
Media mese																														


Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SWT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/03/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 5																	
postazione: TC5 - Dati validati																	
mese: FEBBRAIO 2015																	
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %		
1	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
2	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
3	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
4	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	5	2
5	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
6	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
7	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
8	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
9	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
10	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
11	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
12	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
13	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
14	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
15	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
16	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
17	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
18	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
19	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
20	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
21	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
22	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
23	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
24	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
25	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
26	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
27	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
28	F		0	F		0	F		0	F		0	F		0	0	0
Limite giorno															100		
MIN																	
MAX																	
Media mese																	2

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

5

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

51/30/20

Ore di normale funzionamento nel mese: 15


postazione: TC1 - Dati validati
mese: MARZO 2015

giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	NF	14.8	15.4	100	NF	515.5	528.4	100	NF	188583.1	188104.9	100	NF	15.4	32.0	100	8	1
10	NF	15.7	15.8	100	NF	506.7	509.3	100	NF	106164.5	108473.2	100	NF	40.2	49.6	100	7	1
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		

MIN	14.8	15.3	15.6	100	511.1	517.9	148289.0	100	47.5	55.5	100	27.8	40.8	100	15	8
MAX	15.7				506.7				38.6			15.4				
Media mese					515.5				56.4			40.2				

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/04/15

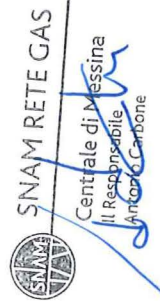

Ore di normale funzionamento nel mese: 15

postazione: TC1 - Dati validati
mese: MARZO 2015

giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F				0	0
2	F			0	F			0	F				0	0
3	F			0	F			0	F				0	0
4	F			0	F			0	F				0	2
5	F			0	F			0	F				0	2
6	F			0	F			0	F				0	2
7	F			0	F			0	F				0	0
8	F			0	F			0	F				0	0
9	NF	5649.3	6287.8	100	NF	81.0	93.5	100	NF	17197.4	19851.5	100	8	1
10	NF	3548.7	3625.9	100	NF	39.1	40.7	100	NF	8295.2	8643.2	100	7	1
11	F			0	F			0	F				0	0
12	F			0	F			0	F				0	0
13	F			0	F			0	F				0	0
14	F			0	F			0	F				0	0
15	F			0	F			0	F				0	0
16	F			0	F			0	F				0	0
17	F			0	F			0	F				0	0
18	F			0	F			0	F				0	0
19	F			0	F			0	F				0	0
20	F			0	F			0	F				0	0
21	F			0	F			0	F				0	0
22	F			0	F			0	F				0	0
23	F			0	F			0	F				0	0
24	F			0	F			0	F				0	0
25	F			0	F			0	F				0	0
26	F			0	F			0	F				0	0
27	F			0	F			0	F				0	0
28	F			0	F			0	F				0	0
29	F			0	F			0	F				0	0
30	F			0	F			0	F				0	0
31	F			0	F			0	F				0	0
Limite giorno														

MIN	3548.7	4599.0	4956.9	100	60.1	67.1	12746.3	14247.4	100				15	8
MAX	5649.3				81.0		8295.2	17197.4						
Media mese														

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/04/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																								
postazione: TC2 - Dati validati																								
me: MARZO 2015																								
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori							
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	N°	N°	
1	F						0	F														0	0	
2	F						0	F														0	0	
3	F						0	F														0	0	
4	F						0	F														0	0	
5	F						0	F														0	0	
6	F						0	F														0	0	
7	F						0	F														0	0	
8	F						0	F														0	0	
9	F						0	F														0	0	
10	F						0	F														0	0	
11	F						0	F														0	0	
12	F						0	F														0	0	
13	F						0	F														0	0	
14	F						0	F														0	0	
15	F						0	F														0	0	
16	F						0	F														0	0	
17	F						0	F														0	0	
18	F						0	F														0	0	
19	F						0	F														0	0	
20	F						0	F														0	0	
21	F						0	F														0	0	
22	F						0	F														0	0	
23	F						0	F														0	0	
24	F						0	F														0	0	
25	F						0	F														0	0	
26	F						0	F														0	0	
27	F						0	F														0	0	
28	F						0	F														0	0	
29	F						0	F														0	0	
30	F						0	F														0	0	
31	F						0	F														0	0	
Limite giorno																								
MIN																								
MAX																								
Media mese																								

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
me: MARZO 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot-ISO kW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Giornaliera	Max	Media	Giornaliera	Max	Note	Media	Giornaliera	Max	ID %	ID %	N°	N°	
1	F				0	F			0	F					0		0	0	
2	F				0	F			0	F					0		0	0	
3	F				0	F			0	F					0		0	0	
4	F				0	F			0	F					0		0	0	
5	F				0	F			0	F					0		0	0	
6	F				0	F			0	F					0		0	0	
7	F				0	F			0	F					0		0	0	
8	F				0	F			0	F					0		0	0	
9	F				0	F			0	F					0		0	0	
10	F				0	F			0	F					0		0	0	
11	F				0	F			0	F					0		0	0	
12	F				0	F			0	F					0		0	0	
13	F				0	F			0	F					0		0	2	
14	F				0	F			0	F					0		0	0	
15	F				0	F			0	F					0		0	0	
16	F				0	F			0	F					0		0	0	
17	F				0	F			0	F					0		0	0	
18	F				0	F			0	F					0		0	0	
19	F				0	F			0	F					0		0	0	
20	F				0	F			0	F					0		0	0	
21	F				0	F			0	F					0		0	0	
22	F				0	F			0	F					0		0	0	
23	F				0	F			0	F					0		0	0	
24	F				0	F			0	F					0		0	0	
25	F				0	F			0	F					0		0	0	
26	F				0	F			0	F					0		0	0	
27	F				0	F			0	F					0		0	0	
28	F				0	F			0	F					0		0	0	
29	F				0	F			0	F					0		0	0	
30	F				0	F			0	F					0		0	0	
31	F				0	F			0	F					0		0	0	
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/04/15



Centrali di Messina
Il Responsabile
Antonio Cichone

Ore di normale funzionamento nel mese: 1																			
postazione: TC6 - Dati validati																			
mese: MARZO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF			Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	
1	F			F			F			F			F			F			0
2	F			F			F			F			F			F			0
3	F			F			F			F			F			F			0
4	F			F			F			F			F			F			0
5	F			F			F			F			F			F			0
6	F			F			F			F			F			F			0
7	F			F			F			F			F			F			0
8	F			F			F			F			F			F			0
9	F			F			F			F			F			F			0
10	F			F			F			F			F			F			0
11	F			F			F			F			F			F			0
12	F			F			F			F			F			F			0
13	F			F			F			F			F			F			0
14	F			F			F			F			F			F			0
15	F			F			F			F			F			F			0
16	F			F			F			F			F			F			0
17	F			F			F			F			F			F			0
18	F			F			F			F			F			F			0
19	F			F			F			F			F			F			0
20	F			F			F			F			F			F			0
21	F			F			F			F			F			F			0
22	F			F			F			F			F			F			0
23	F			F			F			F			F			F			0
24	F			F			F			F			F			F			0
25	F			F			F			F			F			F			0
26	F			F			F			F			F			F			0
27	F			F			F			F			F			F			0
28	F			F			F			F			F			F			0
29	F			F			F			F			F			F			0
30	F			F			F			F			F			F			0
31	F			F			F			F			F			F			0
Limite giorno																		100	
Media mese																			
MIN																			
MAX																			
																	1	2	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/04/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 1																			
postazione: TC6 - Dati validati																			
mese: MARZO 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media
1	F						0	F											
2	F						0	F											
3	F						0	F											
4	F						0	F											
5	F						0	F											
6	F						0	F											
7	F						0	F											
8	F						0	F											
9	F						0	F											
10	F						0	F											
11	F						0	F											
12	F						0	F											
13	F						0	F											
14	F						0	F											
15	F						0	F											
16	F						0	F											
17	F						0	F											
18	F						0	F											
19	F						0	F											
20	F						0	F											
21	F						0	F											
22	F						0	F											
23	F						0	F											
24	F						0	F											
25	F						0	F											
26	F						0	F											
27	F						0	F											
28	F						0	F											
29	F						0	F											
30	F						0	F											
31	F						0	F											
Limite giorno																			
Media mese																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note:

NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente
 F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SME fuori servizio
 SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE G


Centrale di Messine
 Il Responsabile
 Antonio Carbone

02/04/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																	
postazione: TC1 - Dati validati																	
mese: APRILE 2015																	
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Q _f Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno															100		
Media mese																	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

04.05.15




Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

postazione:	TC1 - Dati validati
mese:	APRILE 2015

Note:

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SMIIE fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative


SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 1														
postazione: TC2 - Dati validati														
mese: APRILE 2015														
giorno	T.F.		Qf		NC		L2		L2		L2		L2	
	Note	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera	Max	Media Giornaliera
1	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese														

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Malfunzionamento/problema/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da mis. alternative

04/05/15

SNAM
Centrale di
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 1														
postazione: TC2 - Dati validati														
mese: APRILE 2015														
giorno	Qgas			Carico			Pct.ISO			ORE NF			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0					0	0
2	F			0	F			0					0	0
3	F			0	F			0					0	0
4	F			0	F			0					0	0
5	F			0	F			0					0	0
6	F			0	F			0					0	0
7	F			0	F			0					0	0
8	F			0	F			0					0	0
9	F			0	F			0					0	0
10	F			0	F			0					0	0
11	F			0	F			0					0	0
12	F			0	F			0					0	0
13	F			0	F			0					0	0
14	F			0	F			0					0	0
15	F			0	F			0					0	0
16	F			0	F			0					0	0
17	F			0	F			0					0	0
18	F			0	F			0					0	0
19	F			0	F			0					0	0
20	F			0	F			0					0	0
21	F			0	F			0					0	0
22	F			0	F			0					0	0
23	F			0	F			0					0	0
24	F			0	F			0					0	0
25	F			0	F			0					0	0
26	F			0	F			0					0	0
27	F			0	F			0					0	0
28	F			0	F			0					0	0
29	F			0	F			0					0	0
30	F			0	F			0					0	0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese													1	2


Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

04-05-15



Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 24																							
postazione: TC5 - Dati validati																							
mese: APRILE 2015																							
giorno	O2 %			T.F. °C			Q1: Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori					
	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	N°	N°					
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
7	NF	14.8	15.5	100	NF	495.2	503.7	100	NF	220880.2	231348.5	100	NF	64.4	70.2	100	15	2					
8	NF	16.5	17.2	100	NF	429.9	487.2	100	NF	116935.4	178714.9	100	NF	52.7	61.8	100	7	2					
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	3					
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
21	F			0	F			0	F			0	F			0	2	2					
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	4					
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	3					
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	3					
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	3					
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0					
Limite giorno																	100						
																	90						
																	64.4						
																	52.7						
																	42.4						
																	12.6						
																	41.9						
																	27.5						
																	100						
																	66.0						
																	58.6						
																	205031.7						
																	100						
																	168907.8						
																	116935.4						
																	220880.2						
																	495.2						
																	429.9						
																	16.5						
																	14.8						
																	90						
																	100						
																	16.4						
																	15.7						
																	27.5						
																	41.9						
																	100						
																	22						

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LJR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

04/05/15

SINAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carboni

Ore di normale funzionamento nel mese: 24																																					
postazione: TC5 - Dati validati																																					
mese: APRILE 2015																																					
giorno		Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW								ORE NF				Transitori															
		Note	Media	Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	N°	N°										
1		F					0	F					0	F												0	0										
2		F					0	F					0	F												0	0										
3		F					0	F					0	F												0	0										
4		F					0	F					0	F												0	0										
5		F					0	F					0	F												0	0										
6		F					0	F					0	F												0	0										
7	NF	7386.7	7733.4			7733.4	100	NF	89.8	95.1	27149.4	28749.7	100	NF	27149.4	28749.7	15412.8	15412.8	15412.8	100						15	2										
8	NF	3914.3	5976.9			5976.9	100	NF	51.0	51.0	15412.8	15412.8	100	NF	15412.8	15412.8	15412.8	15412.8	100							7	2										
9		F					0	F					0	F												0	3										
10		F					0	F					0	F												0	0										
11		F					0	F					0	F												0	0										
12		F					0	F					0	F												0	0										
13		F					0	F					0	F												0	0										
14		F					0	F					0	F												0	0										
15		F					0	F					0	F												0	0										
16		F					0	F					0	F												0	0										
17		F					0	F					0	F												0	0										
18		F					0	F					0	F												0	0										
19		F					0	F					0	F												0	0										
20		F					0	F					0	F												0	0										
21		F					0	F					0	F												2	2										
22		F					0	F					0	F												0	4										
23		F					0	F					0	F												0	3										
24		F					0	F					0	F												0	3										
25		F					0	F					0	F												0	0										
26		F					0	F					0	F												0	0										
27		F					0	F					0	F												0	0										
28		F					0	F					0	F												0	3										
29		F					0	F					0	F												0	0										
30		F					0	F					0	F												0	0										
Limite giorno																																					
MIN		3914.3				51.0				15412.8																											
MAX		7386.7				89.8				27149.4																											
Media mese		5650.5				6855.2				100				73.1				70.4				21281.1				22081.3				100				22			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

04/05/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carboni

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC6 - Dati validati																			
me: APRILE 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	N°	N°	N°	N°
1	F						F				F				F	0	0	0	0
2	F						F				F				F	0	0	0	0
3	F						F				F				F	0	0	0	0
4	F						F				F				F	0	0	0	0
5	F						F				F				F	0	0	0	0
6	F						F				F				F	0	0	0	0
7	F						F				F				F	0	0	0	0
8	F						F				F				F	0	0	0	0
9	F						F				F				F	0	0	0	0
10	F						F				F				F	0	0	0	0
11	F						F				F				F	0	0	0	0
12	F						F				F				F	0	0	0	0
13	F						F				F				F	0	0	0	0
14	F						F				F				F	0	0	0	0
15	F						F				F				F	0	0	0	0
16	F						F				F				F	0	0	0	0
17	F						F				F				F	0	0	0	0
18	F						F				F				F	0	0	0	0
19	F						F				F				F	0	0	0	0
20	F						F				F				F	0	0	0	0
21	F						F				F				F	0	0	0	0
22	F						F				F				F	0	0	0	0
23	F						F				F				F	0	0	0	0
24	F						F				F				F	0	0	0	0
25	F						F				F				F	0	0	0	0
26	F						F				F				F	0	0	0	0
27	F						F				F				F	0	0	0	0
28	F						F				F				F	0	0	0	0
29	F						F				F				F	0	0	0	0
30	F						F				F				F	0	0	0	0
Limite giorno																100			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			
																	0	7	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS
Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

04/05/15

Note:


NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SIME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS
Centrale di Messina
Il responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 4																			
postazione: TC1 - Dati validati																			
mese: MAGGIO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Cf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF	Transitori		
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	4	1	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	1	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																100	0	0	
MIN																			
MAX																			
Media mese																	4	2	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15


SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 4																												
postazione: TC1 - Dati validati																												
mese: MAGGIO 2015																												
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			PotISO KW			Media Giornaliera			Max Media Orario			ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	ORE NF N°	Transitori N°	
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note													Media
1	F						0	F							0	F										0	0	
2	F						0	F							0	F									4	1		
3	F						0	F							0	F									0	1		
4	F						0	F							0	F									0	0		
5	F						0	F							0	F									0	0		
6	F						0	F							0	F									0	0		
7	F						0	F							0	F									0	0		
8	F						0	F							0	F									0	0		
9	F						0	F							0	F									0	0		
10	F						0	F							0	F									0	0		
11	F						0	F							0	F									0	0		
12	F						0	F							0	F									0	0		
13	F						0	F							0	F									0	0		
14	F						0	F							0	F									0	0		
15	F						0	F							0	F									0	0		
16	F						0	F							0	F									0	0		
17	F						0	F							0	F									0	0		
18	F						0	F							0	F									0	0		
19	F						0	F							0	F									0	0		
20	F						0	F							0	F									0	0		
21	F						0	F							0	F									0	0		
22	F						0	F							0	F									0	0		
23	F						0	F							0	F									0	0		
24	F						0	F							0	F									0	0		
25	F						0	F							0	F									0	0		
26	F						0	F							0	F									0	0		
27	F						0	F							0	F									0	0		
28	F						0	F							0	F									0	0		
29	F						0	F							0	F									0	0		
30	F						0	F							0	F									0	0		
31	F						0	F							0	F									0	0		
Limite giorno																										0	0	
MIN																										4	2	
MAX																												
Media mese																												


Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15



Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbonara

Ore di normale funzionamento nel mese: 111																								
postazione: TC2 - Dati validati																								
mese: MAGGIO 2015																								
giorno	O2 %				T.F. °C				Cf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF N°	Transitori N°		
	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %				
1	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0		
2	F				0	F				0	F				0	F				0	0	1		
3	NF	15.4	16.0	16.0	100	NF	523.8	538.2	538.2	100	NF	141365.9	185023.3	100	NF	41.7	59.8	59.8	15.2	23.5	100	24	0	
4	NF	15.8	16.0	16.0	100	NF	512.9	521.3	521.3	100	NF	110501.9	133078.6	100	NF	49.6	60.0	60.0	20.5	24.5	100	23	0	
5	NF	15.7	15.7	15.7	100	NF	508.9	509.5	509.5	100	NF	111322.1	111876.8	100	NF	50.5	51.0	51.0	20.5	21.3	100	7	1	
6	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
7	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
8	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
9	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
10	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
11	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
12	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
13	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
14	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
15	NF	14.7	15.1	15.1	100	NF	541.4	555.4	555.4	100	NF	162543.9	174215.8	100	NF	31.0	35.2	35.2	6.6	14.0	100	11	1	
16	NF	15.6	15.6	15.6	100	NF	496.7	501.3	501.3	100	NF	122517.4	129851.3	100	NF	37.9	41.3	41.3	31.0	39.6	100	24	0	
17	NF	15.5	15.6	15.6	100	NF	496.7	503.7	503.7	100	NF	120975.7	123681.1	100	NF	38.0	42.9	42.9	29.5	37.6	100	22	1	
18	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
19	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
20	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
21	F				0	F				0	F				0	F					0	0	1	
22	F				0	F				0	F				0	F					0	0	1	
23	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
24	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
25	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
26	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
27	F				0	F				0	F				0	F					0	0	1	
28	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
29	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
30	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
31	F				0	F				0	F				0	F					0	0	0	
Limite giorno																	75		100			0	0	
MIN		14.7				496.7					110501.9					31.0			6.6					
MAX		15.8				541.4					162543.9					50.5			31.0					
Media mese		15.5	15.7	100		513.4	521.6	100		128204.5	142971.2	100	41.5	48.4	100		20.6	26.8	100	111			7	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carboni

[Signature]

Ore di normale funzionamento nel mese: 111																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: MAGGIO 2015																			
giorno	Ogas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW									ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0					0	0	
2	F			0	F			0	F			0					0	1	
3	NF	4709.8	6156.2	100	NF	63.5	92.1	100	NF	13489.5	19542.2	100					24	0	
4	NF	3709.1	4487.0	100	NF	43.1	56.9	100	NF	9144.3	12075.6	100					23	0	
5	NF	3710.0	3729.7	100	NF	42.0	42.7	100	NF	8918.4	9055.6	100					7	1	
6	F			0	F			0	F			0					0	0	
7	F			0	F			0	F			0					0	0	
8	F			0	F			0	F			0					0	0	
9	F			0	F			0	F			0					0	0	
10	F			0	F			0	F			0					0	0	
11	F			0	F			0	F			0					0	0	
12	F			0	F			0	F			0					0	0	
13	F			0	F			0	F			0					0	0	
14	F			0	F			0	F			0					0	0	
15	NF	5431.3	5818.7	100	NF	79.6	90.4	100	NF	16897.6	19189.4	100					11	1	
16	NF	4091.8	4343.4	100	NF	52.2	60.4	100	NF	11080.3	12827.1	100					24	0	
17	NF	4036.9	4129.2	100	NF	51.1	55.7	100	NF	10850.5	11814.0	100					22	1	
18	F			0	F			0	F			0					0	0	
19	F			0	F			0	F			0					0	0	
20	F			0	F			0	F			0					0	0	
21	F			0	F			0	F			0					0	1	
22	F			0	F			0	F			0					0	1	
23	F			0	F			0	F			0					0	0	
24	F			0	F			0	F			0					0	0	
25	F			0	F			0	F			0					0	0	
26	F			0	F			0	F			0					0	0	
27	F			0	F			0	F			0					0	1	
28	F			0	F			0	F			0					0	0	
29	F			0	F			0	F			0					0	0	
30	F			0	F			0	F			0					0	0	
31	F			0	F			0	F			0					0	0	
Limite giorno																			
MIN		3709.1				42.0				8918.4									
MAX		5431.3				79.6				16897.6									
Media mese		4281.5	4774.0	100		55.3	66.4	100		11730.1	14084.0	100					111	7	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative


01/06/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Massima
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: MAGGIO 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Cf Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	N°	N°	N°	N°
1	F						F				F				F	0	0	0	0
2	F						F				F				F	0	0	0	0
3	F						F				F				F	0	0	0	0
4	F						F				F				F	0	0	0	0
5	F						F				F				F	0	0	0	0
6	F						F				F				F	0	0	0	0
7	F						F				F				F	0	0	0	0
8	F						F				F				F	0	0	0	0
9	F						F				F				F	0	0	0	0
10	F						F				F				F	0	0	0	0
11	F						F				F				F	0	0	0	0
12	F						F				F				F	0	0	0	0
13	F						F				F				F	0	0	0	0
14	F						F				F				F	0	0	0	0
15	F						F				F				F	0	0	0	0
16	F						F				F				F	0	0	0	0
17	F						F				F				F	0	0	0	0
18	F						F				F				F	0	0	0	0
19	F						F				F				F	0	0	0	0
20	F						F				F				F	0	0	0	0
21	F						F				F				F	0	0	0	0
22	F						F				F				F	0	0	0	0
23	F						F				F				F	0	0	0	0
24	F						F				F				F	0	0	0	0
25	F						F				F				F	0	0	0	0
26	F						F				F				F	0	0	0	0
27	F						F				F				F	0	0	0	0
28	F						F				F				F	0	0	0	0
29	F						F				F				F	0	0	0	0
30	F						F				F				F	0	0	0	0
31	F						F				F				F	0	0	0	0
Limite giorno																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15
 SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Carboni

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: MAGGIO 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				PotISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0					0	0	
2	F			0	F			0	F			0					0	0	
3	F			0	F			0	F			0					0	0	
4	F			0	F			0	F			0					0	0	
5	F			0	F			0	F			0					0	0	
6	F			0	F			0	F			0					0	0	
7	F			0	F			0	F			0					0	0	
8	F			0	F			0	F			0					0	0	
9	F			0	F			0	F			0					0	0	
10	F			0	F			0	F			0					0	0	
11	F			0	F			0	F			0					0	0	
12	F			0	F			0	F			0					0	0	
13	F			0	F			0	F			0					0	0	
14	F			0	F			0	F			0					0	0	
15	F			0	F			0	F			0					0	0	
16	F			0	F			0	F			0					0	0	
17	F			0	F			0	F			0					0	0	
18	F			0	F			0	F			0					0	0	
19	F			0	F			0	F			0					0	0	
20	F			0	F			0	F			0					0	0	
21	F			0	F			0	F			0					0	0	
22	F			0	F			0	F			0					0	0	
23	F			0	F			0	F			0					0	0	
24	F			0	F			0	F			0					0	0	
25	F			0	F			0	F			0					0	0	
26	F			0	F			0	F			0					0	0	
27	F			0	F			0	F			0					0	0	
28	F			0	F			0	F			0					0	0	
29	F			0	F			0	F			0					0	0	
30	F			0	F			0	F			0					0	0	
31	F			0	F			0	F			0					0	0	
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																	0	0	

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
il Responsabile
Antonio Castone

01/06/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																	
postazione: TC6 - Dati validati																	
mese: MAGGIO 2015																	
giorno	O2 %			T.F. °C			Gf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			Transitori N°	
	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	Note	Media	Max		ID %
1	F					0	F					0	F			0	0
2	F					0	F					0	F			0	0
3	F					0	F					0	F			0	0
4	F					0	F					0	F			0	0
5	F					0	F					0	F			0	0
6	F					0	F					0	F			0	0
7	F					0	F					0	F			0	0
8	F					0	F					0	F			0	0
9	F					0	F					0	F			0	0
10	F					0	F					0	F			0	0
11	F					0	F					0	F			0	0
12	F					0	F					0	F			0	0
13	F					0	F					0	F			0	0
14	F					0	F					0	F			0	0
15	F					0	F					0	F			0	0
16	F					0	F					0	F			0	0
17	F					0	F					0	F			0	0
18	F					0	F					0	F			0	0
19	F					0	F					0	F			0	0
20	F					0	F					0	F			0	0
21	F					0	F					0	F			0	0
22	F					0	F					0	F			0	0
23	F					0	F					0	F			0	0
24	F					0	F					0	F			0	0
25	F					0	F					0	F			0	0
26	F					0	F					0	F			0	0
27	F					0	F					0	F			0	0
28	F					0	F					0	F			0	0
29	F					0	F					0	F			0	0
30	F					0	F					0	F			0	0
31	F					0	F					0	F			0	0
Limite giorno															100		
Media mese																	

Note:

NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Cadedone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0														
postazione: TC6 - Dati validati														
mese: MAGGIO 2015														
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot-ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F				0	0
2	F			0	F			0	F				0	0
3	F			0	F			0	F				0	0
4	F			0	F			0	F				0	0
5	F			0	F			0	F				0	0
6	F			0	F			0	F				0	0
7	F			0	F			0	F				0	0
8	F			0	F			0	F				0	0
9	F			0	F			0	F				0	0
10	F			0	F			0	F				0	0
11	F			0	F			0	F				0	0
12	F			0	F			0	F				0	0
13	F			0	F			0	F				0	0
14	F			0	F			0	F				0	0
15	F			0	F			0	F				0	0
16	F			0	F			0	F				0	0
17	F			0	F			0	F				0	0
18	F			0	F			0	F				0	0
19	F			0	F			0	F				0	0
20	F			0	F			0	F				0	0
21	F			0	F			0	F				0	0
22	F			0	F			0	F				0	0
23	F			0	F			0	F				0	0
24	F			0	F			0	F				0	0
25	F			0	F			0	F				0	0
26	F			0	F			0	F				0	0
27	F			0	F			0	F				0	0
28	F			0	F			0	F				0	0
29	F			0	F			0	F				0	0
30	F			0	F			0	F				0	0
31	F			0	F			0	F				0	0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese													0	1

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/06/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																	
postazione: TC1 - Dati validati																	
mese: GIUGNO 2015																	
giorno	O2 %			T.F. °C			Gt. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno																100	
MIN																	
MAX																	
Media mese																	

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
PS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messaggio
Il Responsabile
Antonio Carbone

01/07/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0														
postazione: TC1 - Dati validati														
mese: GIUGNO 2015														
giorno	Ogas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0					0	0
2	F			0	F			0					0	0
3	F			0	F			0					0	0
4	F			0	F			0					0	0
5	F			0	F			0					0	0
6	F			0	F			0					0	0
7	F			0	F			0					0	0
8	F			0	F			0					0	0
9	F			0	F			0					0	0
10	F			0	F			0					0	0
11	F			0	F			0					0	0
12	F			0	F			0					0	0
13	F			0	F			0					0	0
14	F			0	F			0					0	0
15	F			0	F			0					0	0
16	F			0	F			0					0	0
17	F			0	F			0					0	0
18	F			0	F			0					0	0
19	F			0	F			0					0	0
20	F			0	F			0					0	0
21	F			0	F			0					0	0
22	F			0	F			0					0	0
23	F			0	F			0					0	0
24	F			0	F			0					0	0
25	F			0	F			0					0	0
26	F			0	F			0					0	0
27	F			0	F			0					0	0
28	F			0	F			0					0	0
29	F			0	F			0					0	0
30	F			0	F			0					0	0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese													0	0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

01/07/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: GIUGNO 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Gf. Nm ³ /h@15%			NOxGAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COGAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF			Transitori N°
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	
1	F						F				F				F				0
2	F						F				F				F				0
3	F						F				F				F				0
4	F						F				F				F				0
5	F						F				F				F				0
6	F						F				F				F				0
7	F						F				F				F				0
8	F						F				F				F				0
9	F						F				F				F				0
10	F						F				F				F				0
11	F						F				F				F				0
12	F						F				F				F				0
13	F						F				F				F				0
14	F						F				F				F				0
15	F						F				F				F				0
16	F						F				F				F				0
17	F						F				F				F				0
18	F						F				F				F				0
19	F						F				F				F				0
20	F						F				F				F				0
21	F						F				F				F				0
22	F						F				F				F				0
23	F						F				F				F				0
24	F						F				F				F				0
25	F						F				F				F				0
26	F						F				F				F				0
27	F						F				F				F				0
28	F						F				F				F				0
29	F						F				F				F				0
30	F						F				F				F				0
Limite giorno																75		100	
MIN																			
MAX																			
Media mese																			0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative


01/07/15

SNAM RETE GAS
Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
me: GIUGNO 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			Note			Media Giornaliera			Max Media Orario			Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Max Media Orario	N°
1	F			0	F			0	F			0							0
2	F			0	F			0	F			0							0
3	F			0	F			0	F			0							0
4	F			0	F			0	F			0							0
5	F			0	F			0	F			0							0
6	F			0	F			0	F			0							0
7	F			0	F			0	F			0							0
8	F			0	F			0	F			0							0
9	F			0	F			0	F			0							0
10	F			0	F			0	F			0							0
11	F			0	F			0	F			0							0
12	F			0	F			0	F			0							0
13	F			0	F			0	F			0							0
14	F			0	F			0	F			0							0
15	F			0	F			0	F			0							0
16	F			0	F			0	F			0							0
17	F			0	F			0	F			0							0
18	F			0	F			0	F			0							0
19	F			0	F			0	F			0							0
20	F			0	F			0	F			0							0
21	F			0	F			0	F			0							0
22	F			0	F			0	F			0							0
23	F			0	F			0	F			0							0
24	F			0	F			0	F			0							0
25	F			0	F			0	F			0							0
26	F			0	F			0	F			0							0
27	F			0	F			0	F			0							0
28	F			0	F			0	F			0							0
29	F			0	F			0	F			0							0
30	F			0	F			0	F			0							0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/07/15

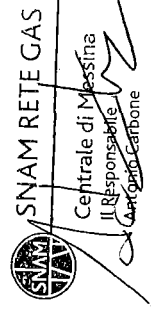

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
me: GIUGNO 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media
1	F						0	F											0
2	F						0	F											0
3	F						0	F											0
4	F						0	F											0
5	F						0	F											0
6	F						0	F											0
7	F						0	F											0
8	F						0	F											0
9	F						0	F											0
10	F						0	F											0
11	F						0	F											0
12	F						0	F											0
13	F						0	F											0
14	F						0	F											0
15	F						0	F											0
16	F						0	F											0
17	F						0	F											0
18	F						0	F											0
19	F						0	F											0
20	F						0	F											0
21	F						0	F											0
22	F						0	F											0
23	F						0	F											0
24	F						0	F											0
25	F						0	F											0
26	F						0	F											0
27	F						0	F											0
28	F						0	F											0
29	F						0	F											0
30	F						0	F											0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			2

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/02/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																
postazione: TC6 - Dati validati																
GIUGNO 2015																
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori			
	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %
1	F			0	F			0	F			0				0
2	F			0	F			0	F			0				0
3	F			0	F			0	F			0				0
4	F			0	F			0	F			0				0
5	F			0	F			0	F			0				0
6	F			0	F			0	F			0				0
7	F			0	F			0	F			0				0
8	F			0	F			0	F			0				0
9	F			0	F			0	F			0				0
10	F			0	F			0	F			0				0
11	F			0	F			0	F			0				0
12	F			0	F			0	F			0				0
13	F			0	F			0	F			0				0
14	F			0	F			0	F			0				0
15	F			0	F			0	F			0				0
16	F			0	F			0	F			0				0
17	F			0	F			0	F			0				0
18	F			0	F			0	F			0				0
19	F			0	F			0	F			0				0
20	F			0	F			0	F			0				0
21	F			0	F			0	F			0				0
22	F			0	F			0	F			0				0
23	F			0	F			0	F			0				0
24	F			0	F			0	F			0				0
25	F			0	F			0	F			0				2
26	F			0	F			0	F			0				0
27	F			0	F			0	F			0				0
28	F			0	F			0	F			0				0
29	F			0	F			0	F			0				0
30	F			0	F			0	F			0				0
Limite giorno																
MIN																
MAX																
Media mese																2

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/07/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0		T.F. °C		Qf Nm3/h@15%		NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar		COQAL2 mg/Nm3@15%tar		ORE NF		Transfitori	
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°
1	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	0
31	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno										75	100		
MIN													
MAX													
Media mese													1

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente
 F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio
 SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

03/08/15
 SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC1 - Dati validati																			
mese: LUGLIO 2015																			
giorno	Qgas Sm ³ /h			Carico %			Pot. ISO KW			Note			Media Giornaliera			Max Media Orario			Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Max Media Orario	ORE NF N°
1	F			0	F			0	F			0							0
2	F			0	F			0	F			0							0
3	F			0	F			0	F			0							0
4	F			0	F			0	F			0							0
5	F			0	F			0	F			0							0
6	F			0	F			0	F			0							0
7	F			0	F			0	F			0							1
8	F			0	F			0	F			0							0
9	F			0	F			0	F			0							0
10	F			0	F			0	F			0							0
11	F			0	F			0	F			0							0
12	F			0	F			0	F			0							0
13	F			0	F			0	F			0							0
14	F			0	F			0	F			0							0
15	F			0	F			0	F			0							0
16	F			0	F			0	F			0							0
17	F			0	F			0	F			0							0
18	F			0	F			0	F			0							0
19	F			0	F			0	F			0							0
20	F			0	F			0	F			0							0
21	F			0	F			0	F			0							0
22	F			0	F			0	F			0							0
23	F			0	F			0	F			0							0
24	F			0	F			0	F			0							0
25	F			0	F			0	F			0							0
26	F			0	F			0	F			0							0
27	F			0	F			0	F			0							0
28	F			0	F			0	F			0							0
29	F			0	F			0	F			0							0
30	F			0	F			0	F			0							0
31	F			0	F			0	F			0							0
Limite giorno																			0
MIN																			
MAX																			
Media mese																			0
																			1

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

03/08/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

il Responsabile

Antonio Capone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: LUGLIO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori N°	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																100			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note:


NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio


SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

03/08/15



Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carboni

 **SNAM RETE GAS**

Centro di Messina
Il Responsabile
~~Antonio Carbone~~

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																								
postazione: TC5 - Dati validati																								
mese: LUGLIO 2015																								
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori						
	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	N°		N°					
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0					
Limite giorno																								
																	90		100					
MIN																								
MAX																								
Media mese																								

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Calabrese

03/08/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TCS - Dati validati																			
LUGLIO 2015																			
giorno	Qgas Sm ³ /h				Carico %				Pot. ISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media
1	F						0	F											0
2	F						0	F											0
3	F						0	F											0
4	F						0	F											0
5	F						0	F											0
6	F						0	F											0
7	F						0	F											0
8	F						0	F											0
9	F						0	F											0
10	F						0	F											0
11	F						0	F											0
12	F						0	F											0
13	F						0	F											0
14	F						0	F											0
15	F						0	F											0
16	F						0	F											0
17	F						0	F											0
18	F						0	F											0
19	F						0	F											0
20	F						0	F											0
21	F						0	F											0
22	F						0	F											0
23	F						0	F											0
24	F						0	F											0
25	F						0	F											0
26	F						0	F											0
27	F						0	F											0
28	F						0	F											0
29	F						0	F											0
30	F						0	F											0
31	F						0	F											0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

03/08/15



SNAM RETE GAS


Centrale di Messina

Il Responsabile
Antonio Carboni

postazione:	TC6 - Dati validati
mese:	LUGLIO 2015

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente
F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio
SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di riavviabilità
AUX = Valore stimato ricavato da misura alternativa
DNF = ~~L'appattura/prova/malfunzionamento~~

 **SNAM RETE GAS**

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Capone

postazione:	TC6 - Dati validati
mese:	LUGLIO 2015

Note:

NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / Inesistente
 F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SWE fuori servizio
 SMT = Sotto minimo tecnico
 LIM = Limite inferiore di rilevabilità
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

~~Il Responsable~~


~~Antonio Carbone~~

51/80/50

Ore di normale funzionamento nel mese: 2																			
postazione: TC1 - Dati validati																			
mese: AGOSTO 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF	Transitori	N°	N°
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note				
1	F						F				F				F	0	0	0	0
2	F						F				F				F	0	0	0	0
3	F						F				F				F	0	0	0	0
4	F						F				F				F	0	0	0	0
5	F						F				F				F	0	0	0	0
6	F						F				F				F	0	0	0	0
7	F						F				F				F	0	0	0	0
8	F						F				F				F	0	0	0	0
9	F						F				F				F	0	0	0	0
10	F						F				F				F	0	0	0	0
11	F						F				F				F	0	0	0	0
12	F						F				F				F	0	0	0	0
13	F						F				F				F	0	0	0	0
14	F						F				F				F	0	0	0	0
15	F						F				F				F	0	0	0	0
16	F						F				F				F	0	0	0	0
17	F						F				F				F	0	0	0	0
18	F						F				F				F	0	0	0	0
19	F						F				F				F	0	0	0	0
20	F						F				F				F	0	0	0	0
21	F						F				F				F	0	0	0	0
22	F						F				F				F	0	0	0	0
23	F						F				F				F	0	0	0	0
24	F						F				F				F	0	0	0	0
25	F						F				F				F	0	0	5	5
26	F						F				F				F	0	0	1	1
27	F						F				F				F	0	0	2	2
28	F						F				F				F	0	0	0	0
29	F						F				F				F	0	0	0	0
30	F						F				F				F	0	0	0	0
31	F						F				F				F	0	0	0	0
Limite giorno																100			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/09/15

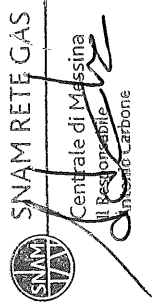

Ore di normale funzionamento nel mese: 5																						
postazione: TC2 - Dati validati																						
mese: AGOSTO 2015																						
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot.ISO KW				Pot.ISO KW				ORE NF				Transitori	
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Giornaliera	Max	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	ID %	Note	N°		
1	F							0	F				0							0	0	
2	F							0	F				0							0	0	
3	F							0	F				0							0	0	
4	F							0	F				0							0	0	
5	F							0	F				0							0	0	
6	F							0	F				0							0	0	
7	F							0	F				0							0	0	
8	F							0	F				0							0	0	
9	F							0	F				0							0	0	
10	F							0	F				0							0	0	
11	F							0	F				0							0	0	
12	F							0	F				0							0	0	
13	F							0	F				0							0	0	
14	F							0	F				0							0	0	
15	F							0	F				0							0	0	
16	F							0	F				0							0	0	
17	F							0	F				0							0	0	
18	F							0	F				0							0	0	
19	F							0	F				0							0	0	
20	F							0	F				0							0	0	
21	F							0	F				0							0	0	
22	F							0	F				0							0	0	
23	F							0	F				0							0	0	
24	F							0	F				0							0	0	
25	F							0	F				0							0	0	
26	F							0	F				0							0	0	
27	F							0	F				0							0	2	
28	F							0	F				0							0	0	
29	F							0	F				0							0	0	
30	F							0	F				0							0	0	
31	F							0	F				0							0	0	
Limite giorno																						
MIN																						
MAX																						
Media mese																						


Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/09/15


SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
 per l'Operatività

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC5 - Dati validati

mes: AGOSTO 2015

giorno	O ₂ %			T.F. °C			Q _f Nm ³ /h@15%			INOxAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COxAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF		Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	
1	F			F			F			F			F			0	0	0
2	F			F			F			F			F			0	0	0
3	F			F			F			F			F			0	0	0
4	F			F			F			F			F			0	0	0
5	F			F			F			F			F			0	0	0
6	F			F			F			F			F			0	0	0
7	F			F			F			F			F			0	0	0
8	F			F			F			F			F			0	0	0
9	F			F			F			F			F			0	0	0
10	F			F			F			F			F			0	0	0
11	F			F			F			F			F			0	0	0
12	F			F			F			F			F			0	0	0
13	F			F			F			F			F			0	0	0
14	F			F			F			F			F			0	0	0
15	F			F			F			F			F			0	0	0
16	F			F			F			F			F			0	0	0
17	F			F			F			F			F			0	0	0
18	F			F			F			F			F			0	0	0
19	F			F			F			F			F			0	0	0
20	F			F			F			F			F			0	0	0
21	F			F			F			F			F			0	0	0
22	F			F			F			F			F			0	0	0
23	F			F			F			F			F			0	0	0
24	F			F			F			F			F			0	0	0
25	F			F			F			F			F			0	0	0
26	F			F			F			F			F			0	0	0
27	F			F			F			F			F			0	0	0
28	F			F			F			F			F			0	0	0
29	F			F			F			F			F			0	0	0
30	F			F			F			F			F			0	0	0
31	F			F			F			F			F			0	0	0
Limiti giorno															100			

Media mese

MIN
MAX

Media mese

MIN
MAX

Media mese

MIN
MAX

Note:

NF = Normale funzionamento

ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma

FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico

LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento

AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/08/15



SNAM RETE GAS

Centrale di Melisina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0														
postazione: TC5 - Dati validati														
mese: AGOSTO 2015														
giorno	Cgas Sm3/h			Carico %			Pol ISO KWh			ORE NF			Transizioni	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°
1	F			0 F			0 F							0
2	F			0 F			0 F							0
3	F			0 F			0 F							0
4	F			0 F			0 F							0
5	F			0 F			0 F							0
6	F			0 F			0 F							0
7	F			0 F			0 F							0
8	F			0 F			0 F							0
9	F			0 F			0 F							0
10	F			0 F			0 F							0
11	F			0 F			0 F							0
12	F			0 F			0 F							0
13	F			0 F			0 F							0
14	F			0 F			0 F							0
15	F			0 F			0 F							0
16	F			0 F			0 F							0
17	F			0 F			0 F							0
18	F			0 F			0 F							0
19	F			0 F			0 F							0
20	F			0 F			0 F							0
21	F			0 F			0 F							0
22	F			0 F			0 F							0
23	F			0 F			0 F							0
24	F			0 F			0 F							0
25	F			0 F			0 F							0
26	F			0 F			0 F							0
27	F			0 F			0 F							0
28	F			0 F			0 F							0
29	F			0 F			0 F							0
30	F			0 F			0 F							0
31	F			0 F			0 F							0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese														

Note:


NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
PS = Analizzatori SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/09/15

 **SNAM RETE GAS**

Centrale di Messina
Il Responsabile
Alfonso Carbone

01/09/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Casette



Ore di normale funzionamento nel mese: 4														
postazione: TC1 - Dati validati														
mese: SETTEMBRE 2015														
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Media	Max	Max	Note	Media	Max	ID %	N°
1	F													0
2	F													0
3	F													0
4	F													0
5	F													0
6	F													0
7	F													0
8	F													0
9	F													0
10	F													0
11	F													0
12	F													0
13	F													0
14	F													0
15	F													0
16	F													0
17	F													0
18	F													0
19	F													0
20	F													0
21	F													0
22	F													0
23	F													0
24	F													0
25	F													0
26	F													0
27	F													0
28	F													0
29	F													0
30	F													0
Limite giorno														
Media mese														
4														

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/10/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: SETTEMBRE 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO kW			Note			Media Giornaliera			Max Media Orario			Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	ORE NF	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0					0	0	0
2	F			0	F			0	F			0					0	0	0
3	F			0	F			0	F			0					0	0	0
4	F			0	F			0	F			0					0	0	0
5	F			0	F			0	F			0					0	0	0
6	F			0	F			0	F			0					0	0	0
7	F			0	F			0	F			0					0	0	0
8	F			0	F			0	F			0					0	0	0
9	F			0	F			0	F			0					0	0	1
10	F			0	F			0	F			0					0	0	0
11	F			0	F			0	F			0					0	0	2
12	F			0	F			0	F			0					0	0	0
13	F			0	F			0	F			0					0	0	0
14	F			0	F			0	F			0					0	0	0
15	F			0	F			0	F			0					0	0	0
16	F			0	F			0	F			0					0	0	0
17	F			0	F			0	F			0					0	0	0
18	F			0	F			0	F			0					0	0	0
19	F			0	F			0	F			0					0	0	0
20	F			0	F			0	F			0					0	0	0
21	F			0	F			0	F			0					0	0	0
22	F			0	F			0	F			0					0	0	0
23	F			0	F			0	F			0					0	0	0
24	F			0	F			0	F			0					0	0	0
25	F			0	F			0	F			0					0	0	0
26	F			0	F			0	F			0					0	0	0
27	F			0	F			0	F			0					0	0	0
28	F			0	F			0	F			0					0	0	0
29	F			0	F			0	F			0					0	0	0
30	F			0	F			0	F			0					0	0	0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																	0	3	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/10/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
il responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
me: SETTEMBRE 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot.ISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0					0	0	0
2	F			0	F			0	F			0					0	0	0
3	F			0	F			0	F			0					0	0	0
4	F			0	F			0	F			0					0	0	0
5	F			0	F			0	F			0					0	0	0
6	F			0	F			0	F			0					0	0	0
7	F			0	F			0	F			0					0	0	0
8	F			0	F			0	F			0					0	0	0
9	F			0	F			0	F			0					0	0	0
10	F			0	F			0	F			0					0	0	0
11	F			0	F			0	F			0					0	0	0
12	F			0	F			0	F			0					0	0	0
13	F			0	F			0	F			0					0	0	0
14	F			0	F			0	F			0					0	0	0
15	F			0	F			0	F			0					0	0	0
16	F			0	F			0	F			0					0	0	0
17	F			0	F			0	F			0					0	0	0
18	F			0	F			0	F			0					0	0	0
19	F			0	F			0	F			0					0	0	0
20	F			0	F			0	F			0					0	0	0
21	F			0	F			0	F			0					0	0	0
22	F			0	F			0	F			0					0	0	0
23	F			0	F			0	F			0					0	0	0
24	F			0	F			0	F			0					0	0	0
25	F			0	F			0	F			0					0	0	0
26	F			0	F			0	F			0					0	0	0
27	F			0	F			0	F			0					0	0	0
28	F			0	F			0	F			0					0	0	0
29	F			0	F			0	F			0					0	0	0
30	F			0	F			0	F			0					0	0	0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			
																	0		

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/10/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Massima

Il Responsabile

Carlo Carboni

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																												
postazione: TC6 - Dati validati																												
mese: SETTEMBRE 2015																												
giorno	O2 %				T.F. °C				Qr. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Transitori							
	Note	Media	Giornaliera	Max	Note	Media	Giornaliera	Max	Note	Media	Giornaliera	Max	Note	Media	Giornaliera	Max	Note	Media	Giornaliera	Max	ORE NF	N°	N°	N°				
1	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
2	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
3	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
4	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
5	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
6	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
7	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
8	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
9	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
10	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
11	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
12	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
13	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
14	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
15	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
16	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
17	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
18	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
19	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
20	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
21	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
22	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
23	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
24	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
25	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
26	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
27	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
28	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
29	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
30	F				0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0				
Limite giorno															90										100			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC6 - Dati validati																			
mese: SETTEMBRE 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h				Carico %				Pot.ISO KW				ORE NF				Transitori		
	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	ID %	N°	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0					0	0	0
2	F			0	F			0	F			0					0	0	0
3	F			0	F			0	F			0					0	0	0
4	F			0	F			0	F			0					0	0	0
5	F			0	F			0	F			0					0	0	0
6	F			0	F			0	F			0					0	0	0
7	F			0	F			0	F			0					0	0	0
8	F			0	F			0	F			0					0	0	0
9	F			0	F			0	F			0					0	0	0
10	F			0	F			0	F			0					0	0	0
11	F			0	F			0	F			0					0	0	0
12	F			0	F			0	F			0					0	0	0
13	F			0	F			0	F			0					0	0	0
14	F			0	F			0	F			0					0	0	0
15	F			0	F			0	F			0					0	0	0
16	F			0	F			0	F			0					0	0	0
17	F			0	F			0	F			0					0	0	0
18	F			0	F			0	F			0					0	0	0
19	F			0	F			0	F			0					0	0	0
20	F			0	F			0	F			0					0	0	0
21	F			0	F			0	F			0					0	0	0
22	F			0	F			0	F			0					0	0	0
23	F			0	F			0	F			0					0	0	0
24	F			0	F			0	F			0					0	0	0
25	F			0	F			0	F			0					0	0	0
26	F			0	F			0	F			0					0	0	0
27	F			0	F			0	F			0					0	0	0
28	F			0	F			0	F			0					0	0	0
29	F			0	F			0	F			0					0	0	0
30	F			0	F			0	F			0					0	0	0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/10/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carboni

02/11/13

 **SNAM RETE GAS**

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone



Ore di normale funzionamento nel mese: 0																
postazione: TC1 - Dati validati																
mese: OTTOBRE 2015																
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			Note			Media Giornaliera			Transitori N°
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Max	Media	
1	F															0
2	F															0
3	F															0
4	F															0
5	F															0
6	F															0
7	F															0
8	F															0
9	F															0
10	F															0
11	F															0
12	F															0
13	F															0
14	F															0
15	F															0
16	F															0
17	F															0
18	F															0
19	F															0
20	F															0
21	F															0
22	F															0
23	F															0
24	F															0
25	F															0
26	F															0
27	F															0
28	F															0
29	F															0
30	F															0
31	F															0
Limite giorno																0
MIN																0
MAX																0
Media mese																0
																3

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/11/15




Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: OTTOBRE 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Qf. Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Media	Max	Media	Media	Max	Media	Media	Max	Media	N°	N°	N°	N°
1	F															0	0	0	2
2	F															0	0	0	0
3	F															0	0	0	0
4	F															0	0	0	0
5	F															0	0	0	0
6	F															0	0	0	0
7	F															0	0	0	0
8	F															0	0	0	0
9	F															0	0	0	0
10	F															0	0	0	0
11	F															0	0	0	0
12	F															0	0	0	0
13	F															0	0	0	0
14	F															0	0	0	0
15	F															0	0	0	0
16	F															0	0	0	0
17	F															0	0	0	0
18	F															0	0	0	0
19	F															0	0	0	0
20	F															0	0	0	0
21	F															0	0	0	0
22	F															0	0	0	0
23	F															0	0	0	0
24	F															0	0	0	0
25	F															0	0	0	0
26	F															0	0	0	0
27	F															0	0	0	0
28	F															0	0	0	0
29	F															0	0	0	0
30	F															0	0	0	0
31	F															0	0	0	0
Limite giorno																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative


02/14/15


SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																				
postazione: TC2 - Dati validati																				
mese: OTTOBRE 2015																				
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			PotISO KW			ORE NF			Transitori							
	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	N°	
1	F					0	F					0	F						0	2
2	F					0	F					0	F						0	0
3	F					0	F					0	F						0	0
4	F					0	F					0	F						0	0
5	F					0	F					0	F						0	0
6	F					0	F					0	F						0	0
7	F					0	F					0	F						0	0
8	F					0	F					0	F						0	0
9	F					0	F					0	F						0	0
10	F					0	F					0	F						0	0
11	F					0	F					0	F						0	0
12	F					0	F					0	F						0	0
13	F					0	F					0	F						0	0
14	F					0	F					0	F						0	0
15	F					0	F					0	F						0	0
16	F					0	F					0	F						0	0
17	F					0	F					0	F						0	0
18	F					0	F					0	F						0	0
19	F					0	F					0	F						0	0
20	F					0	F					0	F						0	0
21	F					0	F					0	F						0	0
22	F					0	F					0	F						0	0
23	F					0	F					0	F						0	0
24	F					0	F					0	F						0	0
25	F					0	F					0	F						0	0
26	F					0	F					0	F						0	0
27	F					0	F					0	F						0	0
28	F					0	F					0	F						0	0
29	F					0	F					0	F						0	0
30	F					0	F					0	F						0	0
31	F					0	F					0	F						0	0
Limite giorno																				
MIN																				
MAX																				
Media mese																				

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/11/15

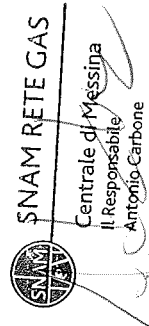

Ore di normale funzionamento nel mese: 1																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: OTTOBRE 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Cl ₂ Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			Transitori			
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	5	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	1	4	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	4	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																100			
Media mese																	1	15	

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/11/15

ENAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 1														
postazione: TC5 - Dati validati														
me: OTTOBRE 2015														
giorno	Ogas Sm3/h			Carico %			Pet ISO KW			Media Giornaliera			ORE NF	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	Transitori N°
1	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	0	5
6	F			0	F			0	F			0	0	2
7	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	0	4
22	F			0	F			0	F			0	0	4
23	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno														0
MIN														0
MAX														0
Media mese														1
														15

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

02/11/15

SNAM RETEGAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

[illegible]

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



GNAM RETE GAS

5/11/20

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																									
postazione: TC6 - Dati validati																									
mese: OTTOBRE 2015																									
giorno	Ogas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori								
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	ORE NF	N°	Transitori	N°
1	F						0	F						0								0	0	0	0
2	F						0	F						0								0	0	0	0
3	F						0	F						0								0	0	0	0
4	F						0	F						0								0	0	0	0
5	F						0	F						0								0	0	0	0
6	F						0	F						0								0	0	0	0
7	F						0	F						0								0	0	0	0
8	F						0	F						0								0	0	0	0
9	F						0	F						0								0	0	0	0
10	F						0	F						0								0	0	0	0
11	F						0	F						0								0	0	0	0
12	F						0	F						0								0	0	0	0
13	F						0	F						0								0	0	2	0
14	F						0	F						0								0	0	0	0
15	F						0	F						0								0	0	0	0
16	F						0	F						0								0	0	0	0
17	F						0	F						0								0	0	0	0
18	F						0	F						0								0	0	0	0
19	F						0	F						0								0	0	0	0
20	F						0	F						0								0	0	0	0
21	F						0	F						0								0	0	0	0
22	F						0	F						0								0	0	0	0
23	F						0	F						0								0	0	0	0
24	F						0	F						0								0	0	0	0
25	F						0	F						0								0	0	0	0
26	F						0	F						0								0	0	0	0
27	F						0	F						0								0	0	0	0
28	F						0	F						0								0	0	0	0
29	F						0	F						0								0	0	0	0
30	F						0	F						0								0	0	0	0
31	F						0	F						0								0	0	0	0
Limite giorno																									
MIN																									
MAX																									
Media mese																									

Note: NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente
 F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SME fuori servizio
 SMT = Sotto minimo tecnico
 LUR = Limite inferiore di rilevabilità
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																								
postazione: TC1 - Dati validati																								
mese: NOVEMBRE 2015																								
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°							
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario			ID %						
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
Limite giorno																75						100		
MIN																								
MAX																								
Media mese																						0		

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

51/21/10

SNAM RETE GAS
Centrale di Messina
Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0														
postazione: TC1 - Dati validati														
mese: NOVEMBRE 2015														
giorno	Ggas Sm3/h			Carico %			Pot. ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F				0	0
2	F			0	F			0	F				0	0
3	F			0	F			0	F				0	0
4	F			0	F			0	F				0	0
5	F			0	F			0	F				0	0
6	F			0	F			0	F				0	0
7	F			0	F			0	F				0	0
8	F			0	F			0	F				0	0
9	F			0	F			0	F				0	0
10	F			0	F			0	F				0	0
11	F			0	F			0	F				0	0
12	F			0	F			0	F				0	0
13	F			0	F			0	F				0	0
14	F			0	F			0	F				0	0
15	F			0	F			0	F				0	0
16	F			0	F			0	F				0	0
17	F			0	F			0	F				0	0
18	F			0	F			0	F				0	0
19	F			0	F			0	F				0	0
20	F			0	F			0	F				0	0
21	F			0	F			0	F				0	0
22	F			0	F			0	F				0	0
23	F			0	F			0	F				0	0
24	F			0	F			0	F				0	0
25	F			0	F			0	F				0	0
26	F			0	F			0	F				0	0
27	F			0	F			0	F				0	0
28	F			0	F			0	F				0	0
29	F			0	F			0	F				0	0
30	F			0	F			0	F				0	0
Limite giorno														
MIN														
MAX														
Media mese													0	0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/12/15


SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
il Responsabile
S. Di Stefano

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																		
postazione: TC2 - Dati validati																		
mese: NOVEMBRE 2015																		
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF	Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	1
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	2
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		100
MIN																		
MAX																		
Media mese																		3

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

51/21/10

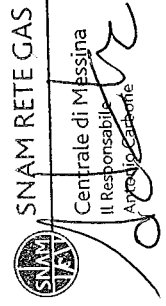

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																		
postazione: TC2 - Dati validati																		
mese: NOVEMBRE 2015																		
giorno	Ggas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori					
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	
1	F			0	F			0	F			0					0	0
2	F			0	F			0	F			0					0	0
3	F			0	F			0	F			0					0	1
4	F			0	F			0	F			0					0	2
5	F			0	F			0	F			0					0	0
6	F			0	F			0	F			0					0	0
7	F			0	F			0	F			0					0	0
8	F			0	F			0	F			0					0	0
9	F			0	F			0	F			0					0	0
10	F			0	F			0	F			0					0	0
11	F			0	F			0	F			0					0	0
12	F			0	F			0	F			0					0	0
13	F			0	F			0	F			0					0	0
14	F			0	F			0	F			0					0	0
15	F			0	F			0	F			0					0	0
16	F			0	F			0	F			0					0	0
17	F			0	F			0	F			0					0	0
18	F			0	F			0	F			0					0	0
19	F			0	F			0	F			0					0	0
20	F			0	F			0	F			0					0	0
21	F			0	F			0	F			0					0	0
22	F			0	F			0	F			0					0	0
23	F			0	F			0	F			0					0	0
24	F			0	F			0	F			0					0	0
25	F			0	F			0	F			0					0	0
26	F			0	F			0	F			0					0	0
27	F			0	F			0	F			0					0	0
28	F			0	F			0	F			0					0	0
29	F			0	F			0	F			0					0	0
30	F			0	F			0	F			0					0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																		3

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/12/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: NOVEMBRE 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Q _f Nm ³ /h@15%			NOx _{QAL2} mg/Nm ³ @15%tar			CO _{QAL2} mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF	Transfiori	N°	N°
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Media	Max	Media	Media	Max	Media	Media	Max	Media				
1	F																		
2	F																		
3	F																		
4	F																		
5	F																		
6	F																		
7	F																		
8	F																		
9	F																		
10	F																		
11	F																		
12	F																		
13	F																		
14	F																		
15	F																		
16	F																		
17	F																		
18	F																		
19	F																		
20	F																		
21	F																		
22	F																		
23	F																		
24	F																		
25	F																		
26	F																		
27	F																		
28	F																		
29	F																		
30	F																		
Limite giorno																100			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			2
																			0

Note: NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente
 SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS
 Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Capone

01/21/10

Ore di normale funzionamento nel mese: 1																	
postazione: TC6 - Dati validati																	
mese: NOVEMBRE 2015																	
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno																100	1
MIN																	
MAX																	
Media mese																	2

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

01/12/15

SNAM RETE GAS

Centrale di Messima

il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 1														
postazione: TC6 - Dati validati														
mese: NOVEMBRE 2015														
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot ISO KW			ORE NF			Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0					0	0
2	F			0	F			0					0	0
3	F			0	F			0					0	0
4	F			0	F			0					0	0
5	F			0	F			0					0	0
6	F			0	F			0					0	0
7	F			0	F			0					0	0
8	F			0	F			0					0	0
9	F			0	F			0					0	0
10	F			0	F			0					0	0
11	F			0	F			0					0	0
12	F			0	F			0					0	0
13	F			0	F			0					0	0
14	F			0	F			0					0	0
15	F			0	F			0					0	0
16	F			0	F			0					0	0
17	F			0	F			0					0	0
18	F			0	F			0					0	0
19	F			0	F			0					0	0
20	F			0	F			0					0	0
21	F			0	F			0					0	0
22	F			0	F			0					0	0
23	F			0	F			0					0	0
24	F			0	F			0					0	0
25	F			0	F			0					0	0
26	F			0	F			0					0	0
27	F			0	F			0					0	0
28	F			0	F			0					0	0
29	F			0	F			0					0	0
30	F			0	F			0					0	0
Limite giorno													1	2
MIN														
MAX														
Media mese													1	2


Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative




Centrale di Massima
Il Responsabile
Antonio Carboni

01/12/15

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC1 - Dati validati																			
mese: DICEMBRE 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																100			
Media mese																			
MIN																			
MAX																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

Centrale di Messina
 Il Responsabile
 Antonio Carbone

11/01/16

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
me: DICEMBRE 2015																			
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Qf. Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF			Transitori
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	ID %	Max	ID %	N°
1	F						F				F				F	0		0	0
2	F						F				F				F	0		0	0
3	F						F				F				F	0		0	0
4	F						F				F				F	0		0	0
5	F						F				F				F	0		0	0
6	F						F				F				F	0		0	0
7	F						F				F				F	0		0	0
8	F						F				F				F	0		0	0
9	F						F				F				F	0		0	0
10	F						F				F				F	0		0	0
11	F						F				F				F	0		0	0
12	F						F				F				F	0		0	0
13	F						F				F				F	0		0	0
14	F						F				F				F	0		0	0
15	F						F				F				F	0		0	0
16	F						F				F				F	0		0	0
17	F						F				F				F	0		0	0
18	F						F				F				F	0		0	0
19	F						F				F				F	0		0	0
20	F						F				F				F	0		0	0
21	F						F				F				F	0		0	0
22	F						F				F				F	0		0	0
23	F						F				F				F	0		0	0
24	F						F				F				F	0		0	0
25	F						F				F				F	0		0	0
26	F						F				F				F	0		0	0
27	F						F				F				F	0		0	0
28	F						F				F				F	0		0	0
29	F						F				F				F	0		0	0
30	F						F				F				F	0		0	0
31	F						F				F				F	0		0	0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

11/01/16

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC2 - Dati validati																			
mese: DICEMBRE 2015																			
giorno	Qgas Sm3/h			Carico %			Pot.ISO KW			ORE NF			Transitori						
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max				
1	F			F			F			F			F						
2	F			F			F			F			F						
3	F			F			F			F			F						
4	F			F			F			F			F						
5	F			F			F			F			F						
6	F			F			F			F			F						
7	F			F			F			F			F						
8	F			F			F			F			F						
9	F			F			F			F			F						
10	F			F			F			F			F						
11	F			F			F			F			F						
12	F			F			F			F			F						
13	F			F			F			F			F						
14	F			F			F			F			F						
15	F			F			F			F			F						
16	F			F			F			F			F						
17	F			F			F			F			F						
18	F			F			F			F			F						
19	F			F			F			F			F						
20	F			F			F			F			F						
21	F			F			F			F			F						
22	F			F			F			F			F						
23	F			F			F			F			F						
24	F			F			F			F			F						
25	F			F			F			F			F						
26	F			F			F			F			F						
27	F			F			F			F			F						
28	F			F			F			F			F						
29	F			F			F			F			F						
30	F			F			F			F			F						
31	F			F			F			F			F						
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

11/01/16

SNAM RETE GAS

Centrale di Messina

Il Responsabile

Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																			
postazione: TC5 - Dati validati																			
mese: DICEMBRE 2015																			
giorno	O2 %			T.F. °C			Qf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			COQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF			Transitori N°
	Note	Media	Max	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	Media	Max	Media	Note	N°	N°	N°	
1	F						F				F				F	0	0	0	0
2	F						F				F				F	0	0	0	0
3	F						F				F				F	0	0	0	0
4	F						F				F				F	0	0	0	0
5	F						F				F				F	0	0	0	0
6	F						F				F				F	0	0	0	0
7	F						F				F				F	0	0	0	0
8	F						F				F				F	0	0	0	0
9	F						F				F				F	0	0	0	0
10	F						F				F				F	0	0	0	0
11	F						F				F				F	0	0	0	0
12	F						F				F				F	0	0	0	0
13	F						F				F				F	0	0	0	0
14	F						F				F				F	0	0	0	0
15	F						F				F				F	0	0	0	0
16	F						F				F				F	0	0	0	0
17	F						F				F				F	0	0	0	0
18	F						F				F				F	0	0	0	0
19	F						F				F				F	0	0	0	0
20	F						F				F				F	0	0	0	0
21	F						F				F				F	0	0	0	0
22	F						F				F				F	0	0	0	0
23	F						F				F				F	0	0	0	0
24	F						F				F				F	0	0	0	0
25	F						F				F				F	0	0	0	0
26	F						F				F				F	0	0	0	0
27	F						F				F				F	0	0	0	0
28	F						F				F				F	0	0	0	0
29	F						F				F				F	0	0	0	0
30	F						F				F				F	0	0	0	0
31	F						F				F				F	0	0	0	0
Limite giorno																	100		
MIN																			
MAX																			
Media mese																			0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SMIE fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

11/01/16

SHAM RETE GAS

Centrale di Messina
il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																
postazione: TC6 - Dati validati																
mese: DICEMBRE 2015																
giorno	O ₂ %			T.F. °C			Qf. Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			COQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %
1	F			0	F			0	F			0	F			0
2	F			0	F			0	F			0	F			0
3	F			0	F			0	F			0	F			0
4	F			0	F			0	F			0	F			0
5	F			0	F			0	F			0	F			0
6	F			0	F			0	F			0	F			0
7	F			0	F			0	F			0	F			0
8	F			0	F			0	F			0	F			0
9	F			0	F			0	F			0	F			0
10	F			0	F			0	F			0	F			0
11	F			0	F			0	F			0	F			0
12	F			0	F			0	F			0	F			0
13	F			0	F			0	F			0	F			0
14	F			0	F			0	F			0	F			0
15	F			0	F			0	F			0	F			0
16	F			0	F			0	F			0	F			0
17	F			0	F			0	F			0	F			0
18	F			0	F			0	F			0	F			0
19	F			0	F			0	F			0	F			0
20	F			0	F			0	F			0	F			0
21	F			0	F			0	F			0	F			0
22	F			0	F			0	F			0	F			0
23	F			0	F			0	F			0	F			0
24	F			0	F			0	F			0	F			0
25	F			0	F			0	F			0	F			0
26	F			0	F			0	F			0	F			0
27	F			0	F			0	F			0	F			0
28	F			0	F			0	F			0	F			0
29	F			0	F			0	F			0	F			0
30	F			0	F			0	F			0	F			0
31	F			0	F			0	F			0	F			0
Limite giorno														100		
MIN																
MAX																
Media mese																

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS

11/01/16

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																					
postazione: TC6 - Dati validati																					
mese: DICEMBRE 2015																					
Qgas Sm3/h				Carico %				Pot ISO KW				ORE NF				Transitori					
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	ORE NF N°	Transitori N°			
1	F			0	F			0	F			0					0	0			
2	F			0	F			0	F			0					0	0			
3	F			0	F			0	F			0					0	0			
4	F			0	F			0	F			0					0	0			
5	F			0	F			0	F			0					0	0			
6	F			0	F			0	F			0					0	0			
7	F			0	F			0	F			0					0	0			
8	F			0	F			0	F			0					0	0			
9	F			0	F			0	F			0					0	0			
10	F			0	F			0	F			0					0	0			
11	F			0	F			0	F			0					0	0			
12	F			0	F			0	F			0					0	0			
13	F			0	F			0	F			0					0	0			
14	F			0	F			0	F			0					0	0			
15	F			0	F			0	F			0					0	0			
16	F			0	F			0	F			0					0	0			
17	F			0	F			0	F			0					0	0			
18	F			0	F			0	F			0					0	0			
19	F			0	F			0	F			0					0	0			
20	F			0	F			0	F			0					0	0			
21	F			0	F			0	F			0					0	0			
22	F			0	F			0	F			0					0	0			
23	F			0	F			0	F			0					0	0			
24	F			0	F			0	F			0					0	0			
25	F			0	F			0	F			0					0	0			
26	F			0	F			0	F			0					0	0			
27	F			0	F			0	F			0					0	0			
28	F			0	F			0	F			0					0	0			
29	F			0	F			0	F			0					0	0			
30	F			0	F			0	F			0					0	0			
31	F			0	F			0	F			0					0	0			
Limite giorno																					
MIN																					
MAX																					
Media mese																					

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS

11/01/16

Centrale di Messina
Il Responsabile
Antonio Carbone