




LEGENDA



- 

CURVE ISOCONCENTRAZIONE  
IDROCARBURI  
(espressi come n-esano - µg/l)
- 

SONDAGGIO ATTREZZATO  
A PIEZOMETRO
- 

PIEZOMETRO  
ESISTENTE

TORCIA

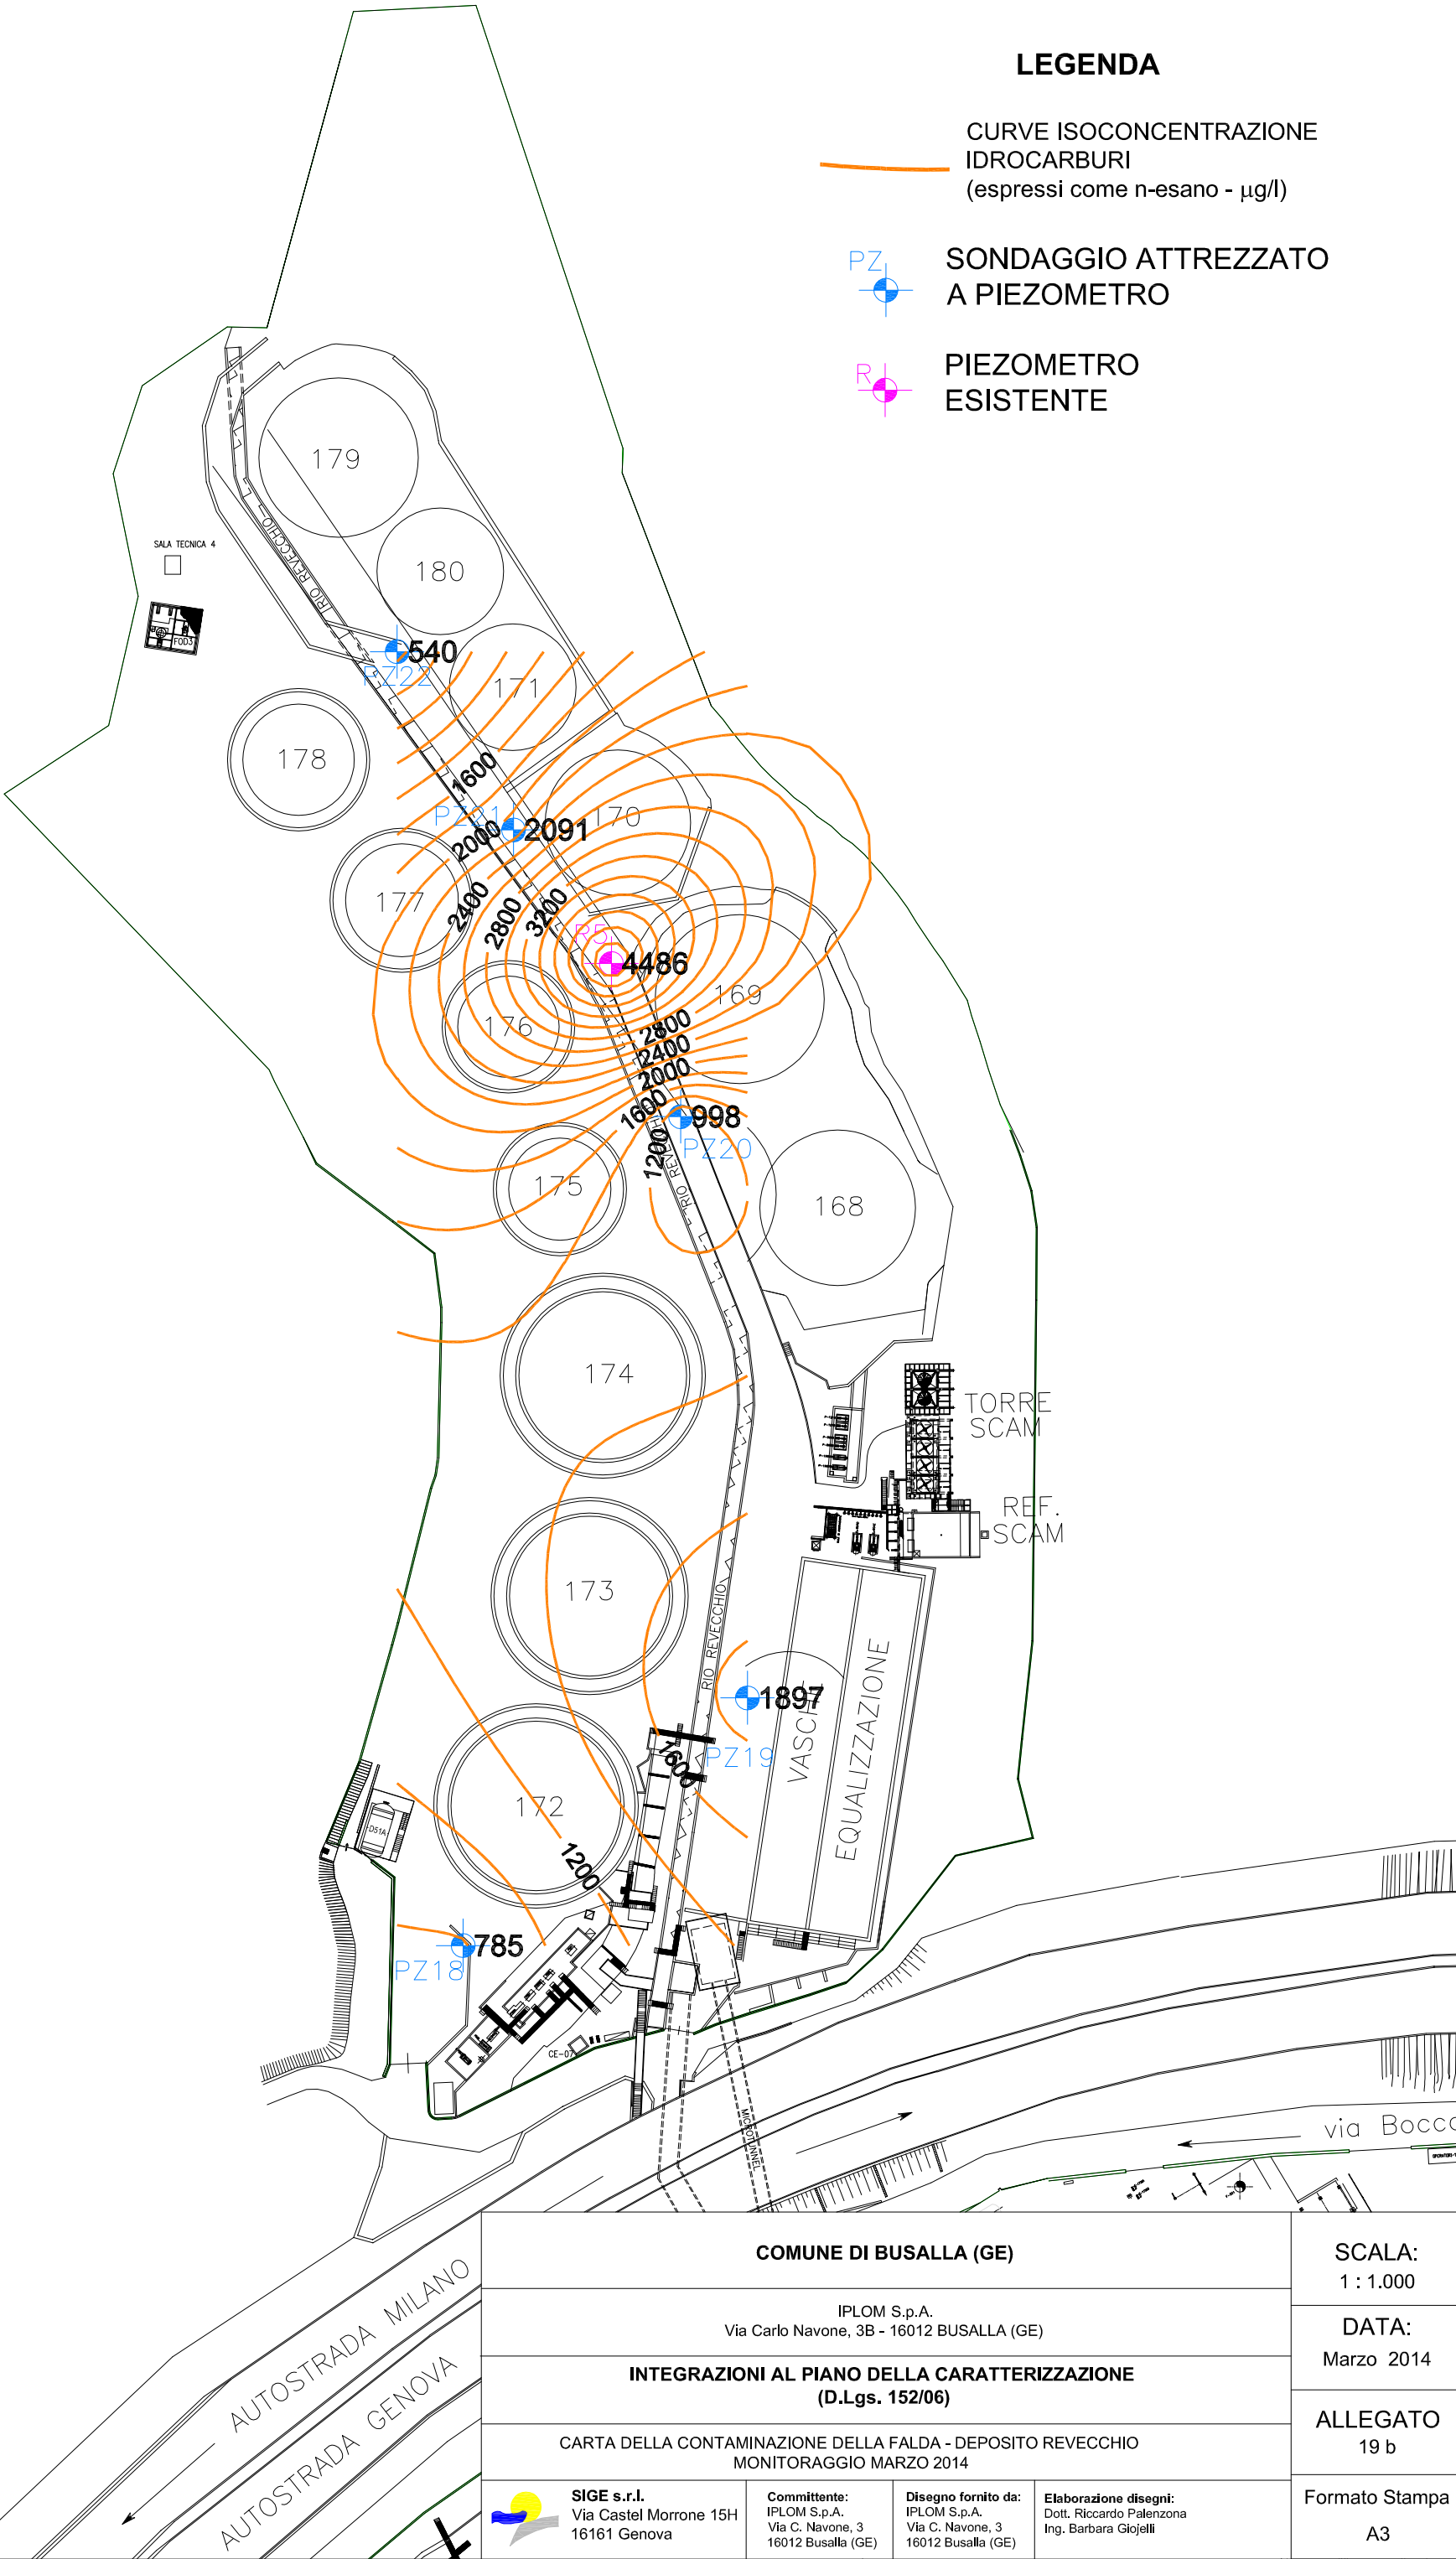

COMUNE DI BUSALLA (GE)

SCALA:  
1 : 1.000

IPLOM S.p.A.  
Via Carlo Navone, 3B - 16012 BUSALLA (GE)

DATA:  
Marzo 2014

INTEGRAZIONI AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE  
(D.Lgs. 152/06)

ALLEGATO  
19 b

CARTA DELLA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA - DEPOSITO REVECCHIO  
MONITORAGGIO MARZO 2014



SIGE s.r.l.  
Via Castel Morrone 15H  
16161 Genova

Committente:  
IPLOM S.p.A.  
Via C. Navone, 3  
16012 Busalla (GE)

Disegno fornito da:  
IPLOM S.p.A.  
Via C. Navone, 3  
16012 Busalla (GE)

Elaborazione disegni:  
Dott. Riccardo Palenzona  
Ing. Barbara Gioielli

Formato Stampa  
A3