

**G.COLETTO s.r.l.**

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

MARGHERA/VENEZIA

Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161

ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/S

PED APPROVED N°47

**CERTIFICATO DI CONTROLLO  
SPESSIMETRICO**

ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE

**UT**

N. 8701 / 04 / 11

Foglio  
Sheet

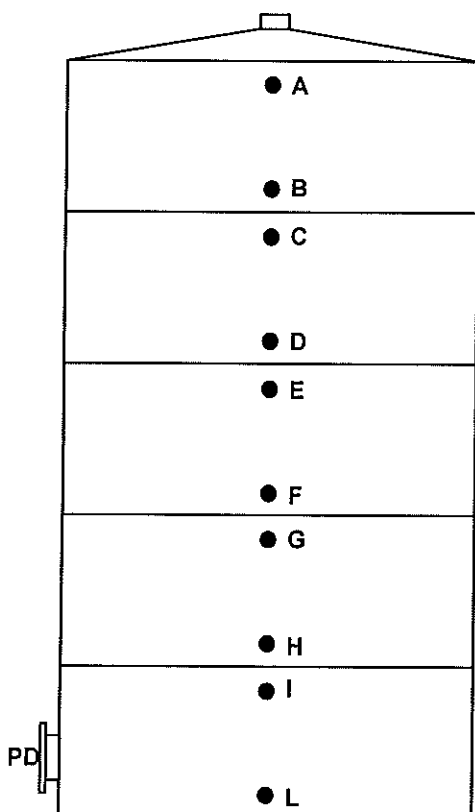
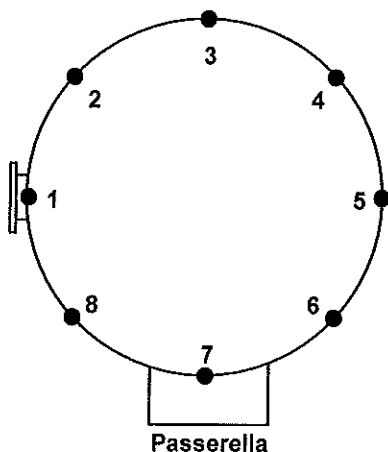
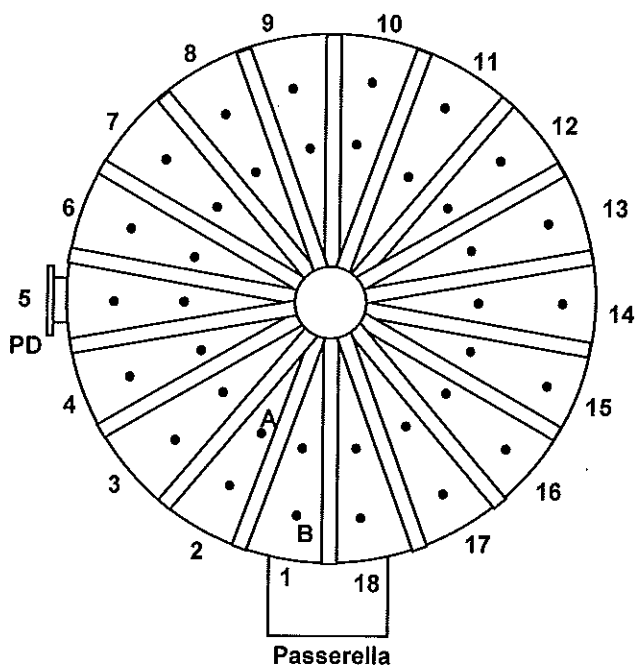
01

di  
of

02

**CLIENTE:** Marchi Industriale S.p.A. Stab. di Marano  
**CLIENT****OGGETTO:** Misure di spessore su serbatoio 03-42  
**OBJECT** Contenente acido solforico Anno 2002**MATERIALE:** Fe 430 B  
**MATERIAL****APPARECCHIO:** Krautkramer DM4  
**INSTRUMENT****SONDA:** DA 306  
**PROBE****ACCOPPIAMENTO:** Grasso  
**COUPLING****APPARECCHIATURA** TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm **MATR. SN 109**  
**TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11****SPECIFICA DI RIFERIMENTO:** EN 14127  
Reference specification**STATO SUPERFICIALE:**  
**SURFACE**

Spazzolato

**DATA:**  
**DATE** 12-12-2011**SPESSORI NOMINALI**  
**TETTO** Sp. 8.0 mm  
**VIOLA** Sp. 8.0 mm**IL TECNICO**  
**THE TECHNICIAN**G.COLETTO S.R.L.  
Coletto Simone  
V.le G. F. M. 101 OT  
ASND 03043Posizione dei punti misura sul  
fasciame del serbatoioSchema generatrici sul  
fasciamePosizione dei punti misura sul  
tetto del serbatoio

**G.COLETTO s.r.l.**

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

MARGHERA/VENEZIA

Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161

ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/S

PED APPROVED N°47


**CERTIFICATO DI CONTROLLO  
SPESSIMETRICO**

ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE

**UT**

N. 8701 / 04 / 11

Foglio  
Sheet

02

di  
of

02

**CLIENTE:** Marchi Industriale S.p.A. - Stab. di Marano  
**CLIENT**
**OGGETTO:** Misure di spessore su serbatoio 03-42  
**OBJECT** Contenente acido solforico Anno 2002

**MATERIALE:** Fe 430 B  
**MATERIAL**
**APPARECCHIO:** Krautkramer DM4  
**INSTRUMENT**
**SONDA:** DA 306  
**PROBE**
**ACCOPPIAMENTO:** Grasso  
**COUPLING**
**APPARECCHIATURA** TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm MATR. SN 109  
**TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11**
**SPECIFICA DI RIFERIMENTO:** EN 14127  
**Reference specification**
**STATO SUPERFICIALE:**  
**SURFACE** Spazzolato

**DATA:**  
**DATE** 12-12-2011

**SPESSORI NOMINALI**  
**TETTO** Sp. 8.0 mm  
**VIROLA** Sp. 8.0 mm

**IL TECNICO:** G. COLETTO S.R.L.  
**THE TECHNICIAN:** G. Coletto S.p.A.  
 II Livello MT PT UT  
 N° 473

**Spessori sul fasciame**

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
B	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0
C	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9
D	7.6	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.6
E	8.5	8.6	8.7	8.7	8.4	8.6	8.6	8.6
F	8.6	8.7	8.8	8.8	8.5	8.6	8.7	8.8
G	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.8	9.0	8.8
H	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.7	8.7
I	8.8	8.8	8.9	9.2	8.6	8.7	8.7	8.7
L	9.1	9.2	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0

**Spessori del tetto**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	9.1	9.4	9.2	9.1	9.1	9.1	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1	9.5	9.2	9.3	9.1	9.4	9.3	9.2
B	9.4	9.0	8.9	8.9	9.2	9.0	8.9	8.9	8.8	9.0	8.9	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	8.9	9.3