

G.COLETTO s.r.l.CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
MARGHERA/VENEZIA
Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161
ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/S
PED APPROVED N°47**CERTIFICATO DI CONTROLLO
SPESSIMETRICO**

ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE

UT

N. 8701 / 01 / 11

Foglio
Sheet

01

di
of

02

CLIENTE: Marchi Industriale S.p.A. Stab. di Marano
CLIENT**OGGETTO:** Misure di spessore su serbatoio 03-05
OBJECT Contenente acido solforico Anno 1973**MATERIALE:** Fe 430 B
MATERIAL**APPARECCHIO:** Krautkramer DM4
INSTRUMENT**SONDA:** DA 306
PROBE**ACCOPPIAMENTO:** Grasso
COUPLING**APPARECCHIATURA** TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm MATR. SN 109
TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11**SPECIFICA DI RIFERIMENTO:** EN 14127
Reference specification**STATO SUPERFICIALE:**
SURFACE

Spazzolato

DATA:

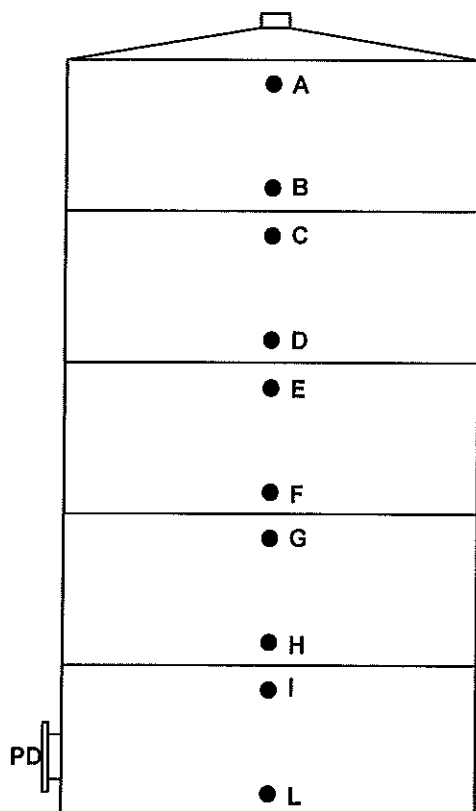
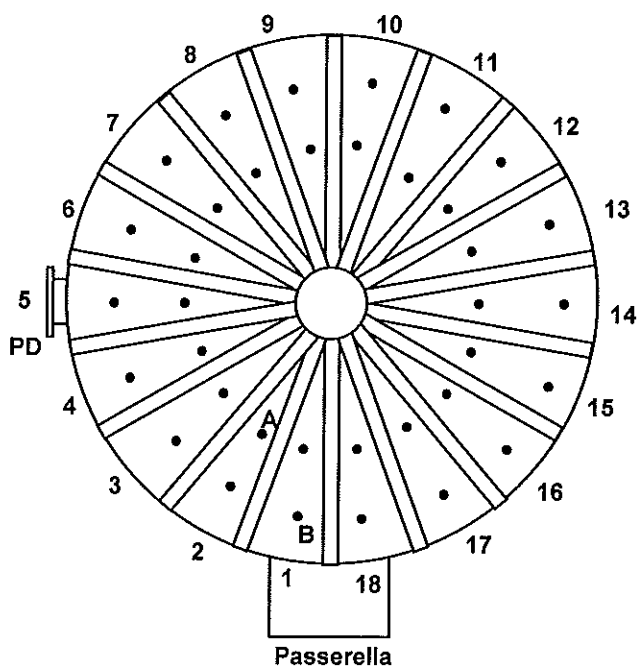
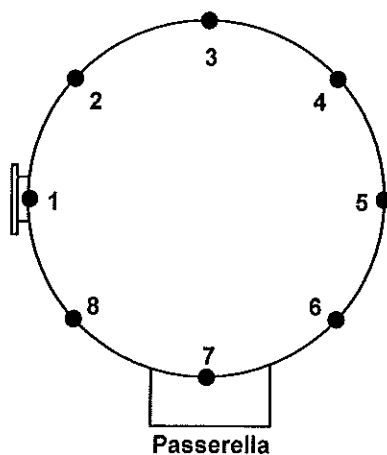
DATE 12-12-2011

SPESSORI NOMINALITETTO Sp. 5.0 mmVIOLA Sp. 7.0±10.0 mm**IL TECNICO:** G.COLETTO S.R.L.

THE TECHNICIAN: [Signature]

II Livello COMPETENT UT

ASNT - EN 473

**Posizione dei punti misura sul
fasciame del serbatoio****Posizione dei punti misura sul
tetto del serbatoio****Schema generatrici sul
fasciame**

G.COLETTO s.r.l.CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
MARGHERA/VENEZIA
Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161
ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/S
PED APPROVED N°47**CERTIFICATO DI CONTROLLO
SPESSIMETRICO**

ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE

UT

N. 8701 / 01 / 11

Foglio 02 di 02
Sheet of**CLIENTE:** Marchi Industriale S.p.A. Stab. di Marano
CLIENT**OGGETTO:** Misure di spessore su serbatoio 03-05
OBJECT Contenente acido solforico Anno 1973**MATERIALE:** Fe 430 B
MATERIAL**APPARECCHIO:** Krautkramer DM4
INSTRUMENT**SONDA:** DA 306
PROBE**ACCOPPIAMENTO:** Grasso
COUPLING**APPARECCHIATURA** TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm MATR. SN 109
TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11**SPECIFICA DI RIFERIMENTO:** EN 14127
Reference specification**STATO SUPERFICIALE:**
SURFACE

Spazzolato

DATA:
DATE 12-12-2011**SPESSORI NOMINALI**
TETTO Sp. 5.0 mm
VIROLA Sp. 7.0+10.0 mm**IL TECNICO**
THE TECHNICIANG. COLETTO S.R.L.
Coletto Brothers
II Livello - Via F.lli
ASNT - EN 473**Spessori sul fasciame**

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	7.2	N.A.	N.A.	N.A.	7.1	7.2	7.1	7.4
B	7.1	N.A.	N.A.	N.A.	6.9	7.5	6.9	7.2
C	6.6	N.A.	N.A.	N.A.	7.3	6.8	6.6	7.0
D	6.7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6.7	6.5	6.9
E	7.7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7.8	7.4	7.8
F	7.7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	8.0	7.8	8.0
G	7.3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7.7	7.9	8.0
H	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
I	9.8	9.8	10.2	10.4	9.8	9.8	10.2	9.6
L	10.0	9.6	10.3	10.1	10.9	9.7	10.1	10.7

Spessori del tetto

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.8	4.5	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.8	4.9	5.0
B	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.9	4.6	4.6	4.5	4.9	4.8	5.0	4.8	4.9	4.8	4.8