

G.COLETTO s.r.l.CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
MARGHERA/VENEZIA
Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161
ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/IS
PED APPROVED N°47**CERTIFICATO DI CONTROLLO
SPESSIMETRICO**

ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE

UT

N. 8701 / 05 / 11

Foglio
Sheet

01

di
of

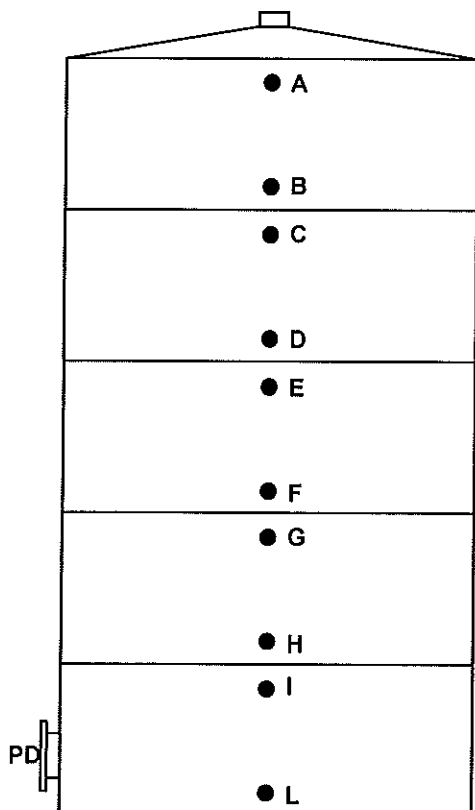
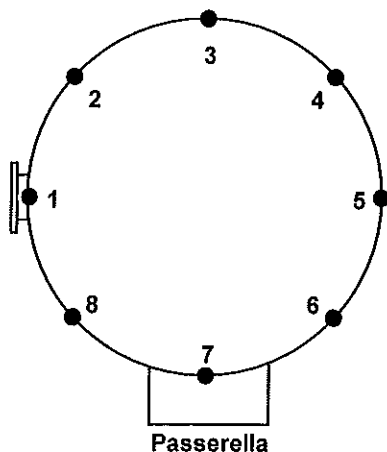
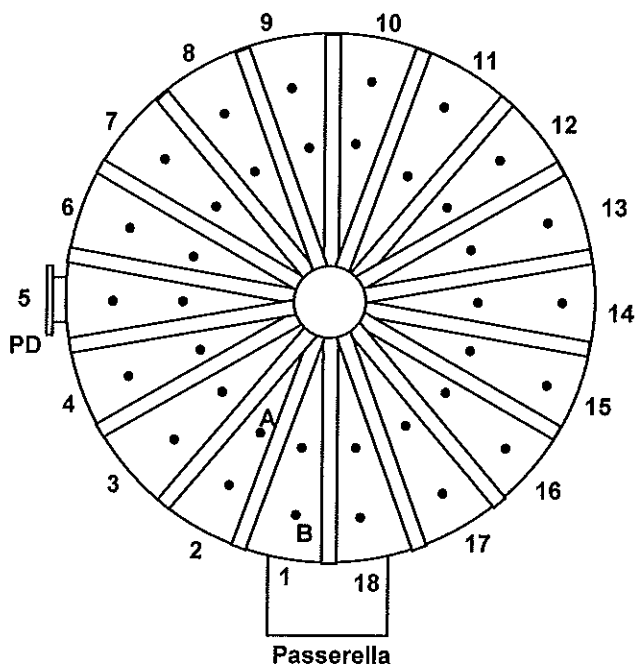
02

CLIENTE: Marchi Industriale S.p.A. Stab. di Marano
CLIENT**OGGETTO:** Misure di spessore su serbatoio 03-43
OBJECT Contenente acido solforico Anno 2002**MATERIALE:** Fe 430 B
MATERIAL**APPARECCHIO:** Krautkramer DM4
INSTRUMENT**SONDA:** DA 306
PROBE**ACCOPPIAMENTO:** Grasso
COUPLING**APPARECCHIATURA** TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm MATR. SN 109
TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11**SPECIFICA DI RIFERIMENTO:** EN 14127
Reference specification**STATO SUPERFICIALE:**
SURFACE

Spazzolato

DATA:

DATE 12-12-2011

SPESSORI NOMINALI**TETTO** Sp. 8.0 mm
VIOLA Sp. 8.0 mm**IL TECNICO**
THE TECHNICIANG. COLETTO S.R.L.
Coletto Simone
II Livello R.U. UT
ASME N° 123Posizione dei punti misura sul
fasciame del serbatoioSchema generatrici sul
fasciamePosizione dei punti misura sul
tetto del serbatoio

G.COLETTO s.r.l.

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
MARGHERA/VENEZIA
Tel. 041 923985 / 5380313 - Fax 041 2529161
ISO 9001-2000 APPROVED N° 10418/04/S
PED APPROVED N°47


**CERTIFICATO DI CONTROLLO
SPESSIMETRICO**
ULTRASONIC THICKNESS CERTIFICATE
UT

N. 8701 / 05 / 11

 Foglio 02 di 02
Sheet of

CLIENTE: Marchi Industriale S.p.A. - Stab. di Marano
CLIENT
OGGETTO: Misure di spessore su serbatoio 03-43
OBJECT Contenente acido solforico Anno 2002

MATERIALE: Fe 430 B
MATERIAL
APPARECCHIO: Krautkramer DM4
INSTRUMENT
SONDA: DA 306
PROBE
ACCOPPIAMENTO: Grasso
COUPLING
APPARECCHIATURA TARATA SU CAMPIONE A GRADINI 2-20 mm **MATR. SN 109**
TARATURA IN CORSO CERT. N°109/11
SPECIFICA DI RIFERIMENTO: EN 14127
Reference specification

STATO SUPERFICIALE:
SURFACE Spazzolato

DATA:
DATE 12-12-2011

SPESSORI NOMINALI
TETTO Sp. 8.0 mm
VIOLA Sp. 8.0 mm

IL TECNICO
THE TECHNICIAN

 G.COLETTO S.R.L.
Coletto Simone
Il Livello RT MPT 01
ASN - EN 436

Spessori sul fasciame

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	8.1	8.1	8.3	8.3	7.8	8.1	8.1	8.2
B	8.0	7.9	7.7	8.1	7.9	7.8	7.9	8.0
C	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0
D	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.2
E	8.7	8.8	8.7	8.8	8.7	8.8	9.0	8.8
F	8.6	8.6	8.8	8.8	8.6	8.8	8.9	8.9
G	8.6	8.7	8.7	8.8	8.7	8.8	8.7	8.7
H	8.6	8.6	8.6	8.8	8.5	8.8	8.9	8.6
I	8.8	8.9	8.8	8.8	8.5	8.7	8.9	8.8
L	8.9	8.8	8.8	8.7	8.6	8.6	9.1	9.0

Spessori del tetto

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	9.2	9.2	9.0	9.1	8.9	9.2	9.2	9.8	9.0	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	9.0	8.8	8.8	8.7
B	8.9	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	8.8	8.7	8.9	8.9	8.7	9.1	8.9	9.0