	Documento collegato alla e verifica periodica delle apparecchiature	Gestione Mod.01 - IO.3.5.2
	<b>Documento di certificazione dello strumento n. ....</b>	Emesso in data 01/02/2013
		Pag. 1 di 2

".....tipo....."

**Unità Operativa**

Data:  Tag strumento:

Operazione: ☐ Controllo ☐ Ritaratura

Servizio

Costruttore  Matricola:  Modello

Range  /  Incertezza  % f.s.

Uscita con estrazione di radice ☐ Uscita lineare ☐

**Strumento Campione**

Controllo / Ritaratura effettuata con

N° certificato SIT  del  scadenza

Incertezza  % f.s.


**RAPPORTO TECNICO**

	Dati Strumento			Uscita		
Unità Misura	Unità Ingegneristica			mA		
Campo	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>

**Dati del test**

TROVATO		ATTESO			LASCIATO	
Lettura mA	Errore % f.s.	Riferimento Unità Ingegn.	Riferimento % campo	Riferimento mA	Lettura mA / % campo	Errore % f.s.
INCR.			0	4.00		
			25	8.00		
			50	12.00		
			75	16.00		
			100	20.00		
DECR.			100	20.00		
			75	16.00		
			50	12.00		
			25	8.00		
			0	4.00		


NOTE:

	Documento collegato alla e verifica periodica delle apparecchiature	Gestione	Mod.01 - IO.3.5.2
	<b>Documento di certificazione dello strumento n. ....</b>	Emesso in data 01/02/2013	
		Pag. 2 di 2	

".....tipo....."

Data:

Tag n° :

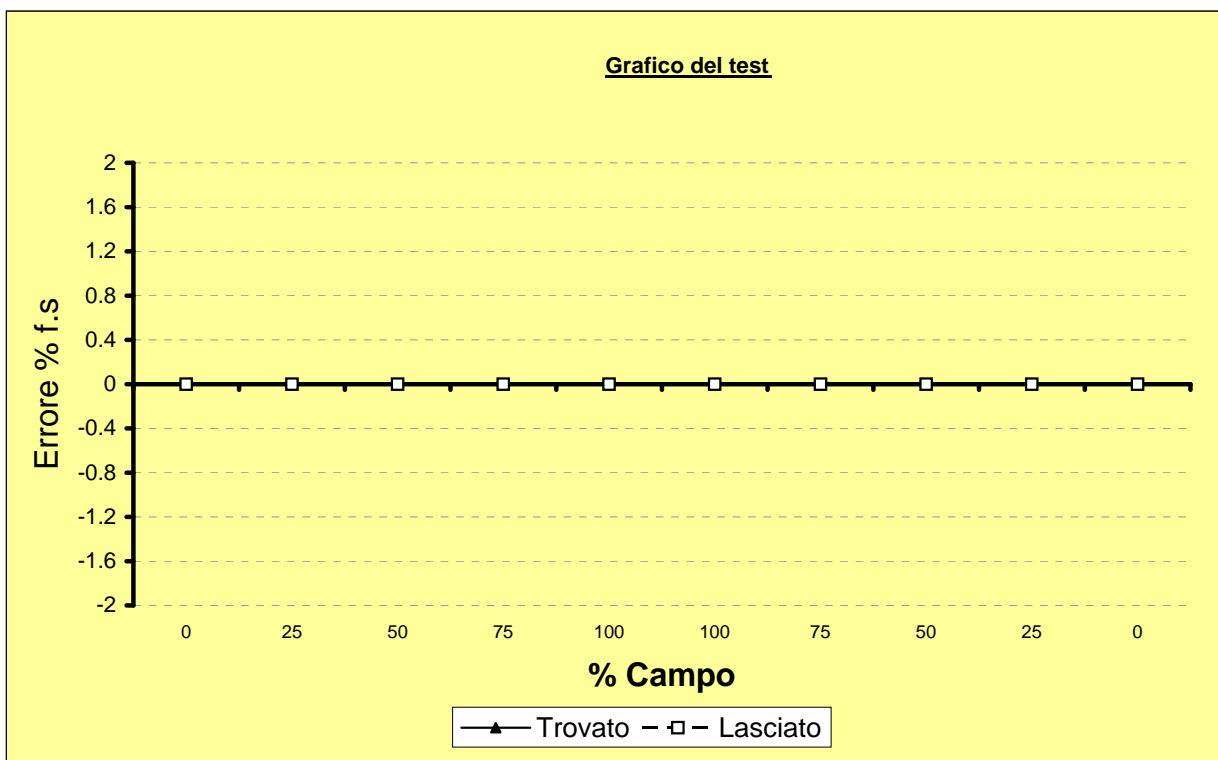

☐ **Controllo del loop a valle del ricollegamento dello strumento** (Inserire X quando effettuato)

Errore max rilevato:  % f.s.

**ESITO:**

Limite di guardia:  0.000 % f.s.

Limite di accettazione:  0.000 % f.s.

Data di esecuzione:

Data approvazione:

Società:

Società:

Operatore:

Approvazione:

Firma.....

Firma.....