

cabina MT  
14+393.71 BP


Quadro elettrico QTV  
con convertitore di  
frequenza (inverter) +  
unità periferica per  
gestione e controllo  
ventilatori e serrande

Serranda di intercettazione  
motorizzata VENTA  
resistente 400°C/2h  
dim 3.50x3.50m

Porta REI 120  
0.90x2.00 m

Cammino di  
espulsione

Parete REI 120

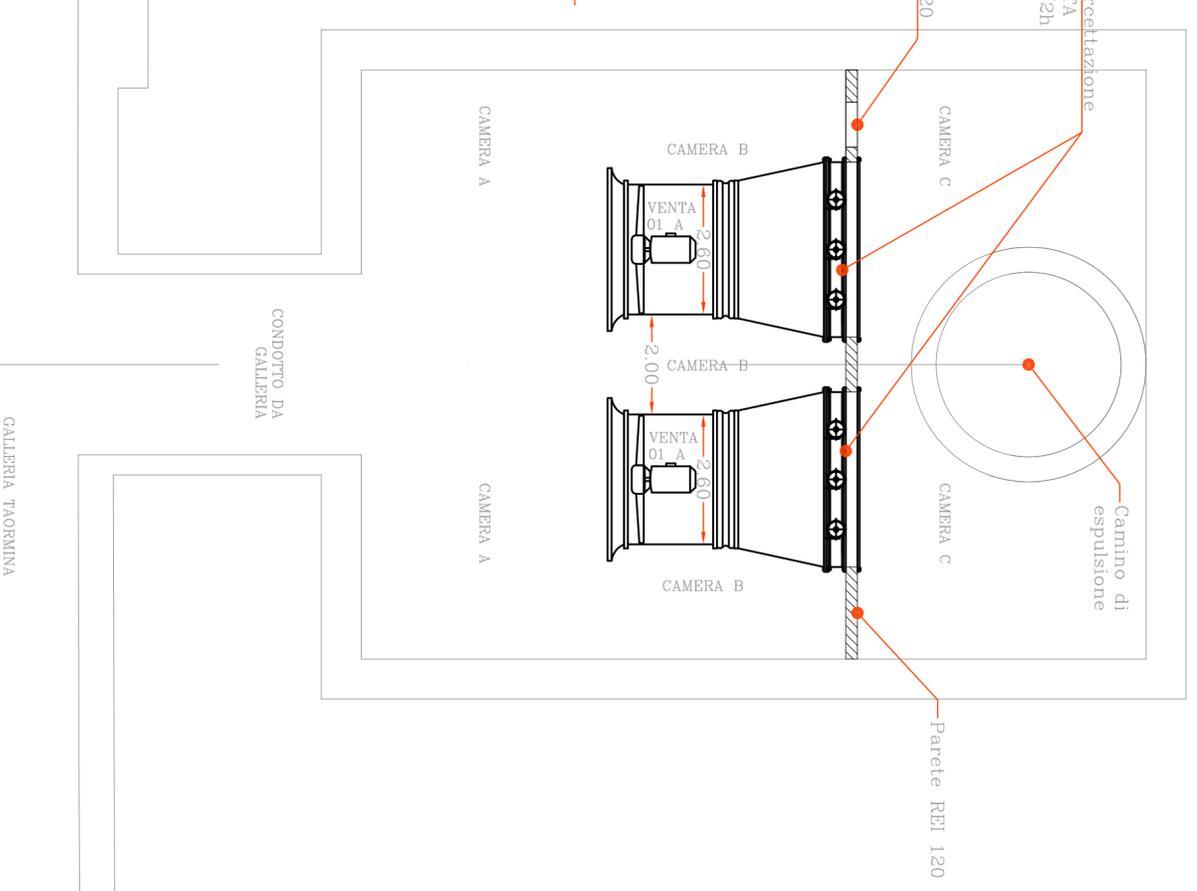

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FUMEFREDDO  
Lotto 1: Fumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni**

**Centrale di disconnessione fumi interrata pk 14+413**

Impianto Controllo Fumi

Layout impiantistico centrale di disconnessione fumi interrata pk 14+413

SCALA :

1:1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS2S 02 D 17 PA A3109 001 A A13109 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannucelli	Genno 2018	S. Miceli	Genno 2018	P. Calisto	Genno 2018	A. Falaschi	Genno 2018

File: RS2S 02 D 17 PA A3109 001 A n. Elab.: 2646