




LEGENDA

- Limite C.D.M. n. 6586/2011 della Capo d'Anzio S.p.A.
- Limite area di intervento Fase 3
- Tubazione antincendio principale L= 2 240 m
- Tubazione antincendio secondaria L= 1 300 m
- Idrante UNI 45 completo di manichetta n. 5
- Idrante UNI 70 completo di manichetta n. 79
- Estintore carrellato n. 15
- GA Gruppo di pressurizzazione antincendio protetto in apposita cabina alimentato da vasche di accumulo n. 2
- Pontili galleggianti - Larghezza 2.50 m
- Pontili galleggianti - Larghezza 3.00 m

DM	Direzione del Marina	AV	Alaggio e varo	LT	Locale tecnico
AC	Accoglienza	CN	Cantiere nautico	BK	Bunkeraggio
LO	Locale ormeggiatori	MI	Mercato ittico	IE	Isola ecologica
R	Ristoro	SI	Servizi igienici	P	Aree di sosta

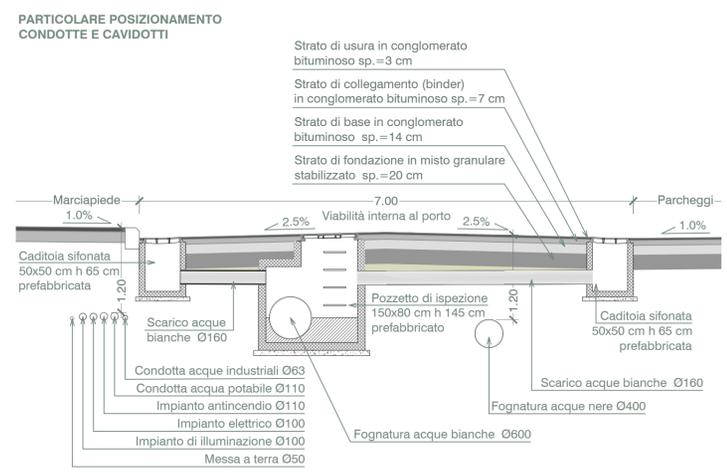



Regione Lazio
Comune di Anzio (RM)



CAPO D'ANZIO S.p.A.
C.D.M. n. 6586/2011

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
FASE 3 - DARSENA SUD

Proponente:
 Marina di Capo d'Anzio

Progettazione:
 Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi
Arch. Vittoria Biego

Titolo elaborato:
PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Amministratore Delegato
Avv. Antonio Bufalari



