

**ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA". TRATTO PIANELLO – VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO". TRATTI FOSSATO VICO – CANCELLI E ALBACINA – SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO – MUCCIA – SFERCIA

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRAENTE GENERALE:	<i>Il responsabile del Contraente Generale:</i>	<i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i>
	<i>Ing. Federico Montanari</i>	<i>Ing. Salvatore Lieto</i>

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria:  Mandanti:

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER I'ATI			
Ing. Antonio Grimaldi			
GEOLOGO			
Dott. Geol. Fabrizio Pontoni			
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
Ing. Michele Curiale			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
Ing. Giulio Petrizzelli		

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini	SCALA:
	DATA: Maggio 2017

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice Elaborato:	Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
	L0703	213	E	16	OM0000	REL	03	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2017	Emissione per stralcio funzionale	M.Piscitelli	R.Piccirillo	S.Lieto	A.Grimaldi

I N D I C E

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO.....	5
1.1 UNITÀ DI MISURA.....	5
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....	7
3.1 CALCESTRUZZO.....	7
3.2 ACCIAIO PER ARMATURE	8
3.3 COPRIFERRI.....	8
4. INQUADRAMENTO GEOTECNICO.....	10
4.1 INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE.....	11
5. CARATTERIZZAZIONE SISMICA.....	12
6. CRITERI GENERALI DI ANALISI E VERIFICA SCATOLARI	14
6.1 ANALISI DEI CARICHI	14
6.1.1 Peso proprio	14
6.1.2 Permanenti	14
6.1.3 Spinta del terreno	16
6.1.4 Spinta in presenza di falda.....	17
6.1.5 Variazioni termiche della struttura	17
6.1.6 Ritiro e viscosità.....	17
6.1.7 Azioni variabili da traffico (Q1)	18
6.1.8 Azioni Sismiche	20
6.1.9 Forze d'inerzia.....	20
6.1.10 Spinta sismica terreno	20
6.2 SCELTA DELLE SEZIONI TIPOLOGICHE DI CALCOLO.....	21
6.3 COMBINAZIONI DI CARICO	22
6.4 VERIFICHE STRUTTURALI – CRITERI GENERALI	26
6.4.1 Verifica SLE.....	26
6.4.2 Verifiche delle tensioni	26
6.4.3 Verifiche a fessurazione.....	26
6.4.4 VERIFICHE ALLO SLU.....	27
6.4.4.1 Pressoflessione.....	27
6.4.4.2 Taglio.....	28
6.5 VERIFICHE GEOTECNICHE (CARICO LIMITE).....	31
7. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO	33
8. SCATOLARE TIPO1 (2X2) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE	35
8.1 MODELLO DI CALCOLO.....	35
8.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	37
8.3 ARMATURE DI PROGETTO	40
8.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	40
8.4.1 VERIFICHE ALLO SLU.....	41
8.4.1.1 Verifiche a pressoflessione.....	41
8.4.1.2 Verifiche a taglio	42
8.4.2 Verifiche allo SLE.....	42
8.4.2.1 Verifiche a fessurazione.....	43
8.4.2.2 Verifica delle tensioni	47
8.5 VERIFICHE GEOTECNICHE.....	48

9. SCATOLARE TIPO2 (3X2)– RISULTATI ANALISI E VERIFICHE 49

9.1	MODELLO DI CALCOLO	49
9.2	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	51
9.3	ARMATURE DI PROGETTO	54
9.4	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	54
9.4.1	Verifiche allo SLU	55
9.4.1.1	Verifiche a pressoflessione	55
9.4.1.2	Verifiche a taglio	56
9.4.2	Verifiche allo SLE	56
9.4.2.1	Verifiche a fessurazione	57
9.4.2.2	Verifica delle tensioni	61
9.5	VERIFICHE GEOTECNICHE	62

10. SCATOLARE TIPO3 (3.5X2) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE 63

10.1	MODELLO DI CALCOLO	63
10.1	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	65
10.2	ARMATURE DI PROGETTO	67
10.3	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	68
10.3.1	Verifiche allo SLU	68
10.3.1.1	Verifiche a pressoflessione	68
10.3.1.2	Verifiche a taglio	69
10.3.2	Verifiche allo SLE	70
10.3.2.1	Verifiche a fessurazione	70
10.3.2.2	Verifica delle tensioni	74
10.4	VERIFICHE GEOTECNICHE	75

11. SCATOLARE TIPO4 (5X3) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE 77

11.1	MODELLO DI CALCOLO	77
11.2	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	79
11.3	ARMATURE DI PROGETTO	82
11.4	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	82
11.4.1	Verifiche allo SLU	83
11.4.1.1	Verifiche a pressoflessione	83
11.4.1.2	Verifiche a taglio	84
11.4.2	Verifiche allo SLE	84
11.4.2.1	Verifiche a fessurazione	84
11.4.2.2	Verifica delle tensioni	88
11.5	VERIFICHE GEOTECNICHE	89

12. TOMBINO TIPO5 (Ø1500) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE 91

12.1	MODELLO DI CALCOLO	91
12.2	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	93
12.3	ARMATURE DI PROGETTO	94
12.4	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	94
12.4.1	Verifiche allo SLU	95
12.4.1.1	Verifiche a pressoflessione	95
12.4.1.2	Verifiche a taglio	95
12.4.2	Verifiche allo SLE	96
12.4.2.1	Verifiche a fessurazione	96
12.4.2.2	Verifica delle tensioni	99



2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 4 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------------

12.5 VERIFICHE GEOTECNICHE.....	101
---------------------------------	-----

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Nella presente relazione vengono descritte le analisi e le verifiche strutturali relative ai tombini in c.a. che interessano il tracciato di progetto nell'ambito dei lavori di completamento degli stralci funzionali 3 e 4 della Pedemontana delle Marche.

Le opere sono state suddivise per tipologie in base alla loro geometria, ed in particolar modo si hanno le seguenti tipologie:

Tipologia	L (m)	H(m)	Φ (mm)	Modelli
Scatolare	5	3		TIPO 1
Scatolare	4	2.5		TIPO 2
Scatolare	3	2		TIPO 3
Scatolare	2	2		TIPO 4
Circolare			1500	TIPO 5

Tabella di riepilogo caratteristiche di progetto degli scatolari

Dove:

-H= altezza sezione interna scatolare;

-B= Luce netta sezione scatolare;

- ϕ = Diametro interno tombino circolare;

Nel seguito, dopo una breve descrizione delle opere cui si riferiscono i calcoli sviluppati, si riportano tutti i criteri generali adottati per le analisi e verifiche. Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici specifici.

1.1 UNITÀ DI MISURA

Nel seguito si adotteranno le seguenti unità di misura:

- per le lunghezze \Rightarrow m, cm,
- per i carichi \Rightarrow kN, kN/m², kN/m³
- per le azioni di calcolo \Rightarrow kN, kNm
- per le tensioni \Rightarrow MPa

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 6 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------------

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione del progetto strutturale e geotecnico esposto nel presente documento, si è fatto riferimento alle seguenti normative e specifiche nazionali e comunitarie:

- **D.M. 14/01/2008.**
Norme tecniche per le costruzioni.
- **Circolare del 02/02/2009.**
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. del 14/01/2008.
- **UNI EN 206-1-2001:** Calcestruzzo. "Specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- **UNI 11104-2004:** Specificazione, prestazione, produzione e conformità: Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1
- **Linee Guida sul calcestruzzo strutturale** - Servizio Tecnico Centrale dei Lavori Pubblici – Dicembre 1996 (L.G.S.T.C.)

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Nei paragrafi seguenti si riportano le caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera

3.1 CALCESTRUZZO

Per tutte le parti strutturali dell'opera in progetto è previsto l'impiego di calcestruzzo di classe C32/40, di cui nel seguito si riportano le relative caratteristiche meccaniche valutate in accordo a quanto prescritto ai punti 4.1.2.1 e 11.2.10 del DM 14.01.08:

Classe di Resistenza

C32/40

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

$R_{ck} = 40$ MPa

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

$f_{ck} = 33.2$ MPa (0,83 * R_{ck})

Resistenza a compressione cilindrica media:

$f_{cm} = 41.2$ MPa ($f_{ck} + 8$)

Resistenza a trazione assiale:

$f_{ctm} = 3.10$ MPa Valore medio

$f_{ctk,0,05} = 2.17$ MPa Valore caratteristico frattile 5%

Resistenza a trazione per flessione:

$f_{ctm} = 3.7$ MPa Valore medio

$f_{ctk,0,05} = 2.6$ MPa Valore caratteristico frattile 5%

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:

$\gamma_c = 1.5$

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:

$f_{cd} = 18.8$ MPa ($0,85 * f_{ck} / \gamma_s$)

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:

$f_{ctd} = 1.45$ MPa ($f_{ctk,0,05} / \gamma_s$)

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:

$f_{ctd f} = 1.74$ MPa $1,2 * f_{ctd}$

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Modulo di elasticità secante:

$E_{cm} = 33643$ MPa

Modulo di Poisson:

$\nu = 0-0,2$

Coefficiente di dilatazione lineare

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 8 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------------

$$\alpha = \boxed{0.00001} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo

$$\eta = 1.00$$

$$f_{bd} = \boxed{3.25} \text{ MPa} \quad (2,25 \cdot f_{ctk} \cdot \eta / \gamma_s)$$

Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5

3.2 ACCIAIO PER ARMATURE

Per l'armatura delle strutture in calcestruzzo è previsto l'impiego di barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C, di cui nel seguito sono riportate le relative caratteristiche meccaniche:

Classe di Resistenza

Tensione caratteristica di rottura:

$$f_{tk} = \boxed{540} \text{ MPa} \quad (\text{frattile al } 5\%)$$

Tensione caratteristica allo snervamento:

$$f_{yk} = \boxed{450} \text{ MPa} \quad (\text{frattile al } 5\%)$$

Fattore di sovrarresistenza (nel caso di impiego di legame costitutivo tipo bilineare con incrudimento)

$$k = f_{tk} / f_{yk} = \boxed{1.20} \text{ MPa}$$

Allungamento a rottura (nel caso di impiego di legame costitutivo tipo bilineare con incrudimento)

$$(A_{gt})_k = \varepsilon_{uk} = \boxed{7.5} \%$$

$$\varepsilon_{ud} = 0,9 \varepsilon_{uk} = \boxed{6.75} \%$$

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:

$$\gamma_c = \mathbf{1.15}$$

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo allo SLU:

$$f_{yd} = \boxed{391.3} \text{ MPa} \quad (f_{yk} / \gamma_s)$$

Modulo di elasticità :

$$E_f = \boxed{210000} \text{ MPa}$$

3.3 COPRIFERRI

La scelta del copriferro minimo di progetto c_{min} inteso come lo spessore minimo del ricoprimento dello strato di calcestruzzo a protezione dei ferri d'armatura è stato determinato in base a quanto indicato nella Tab. C4.1.IV della Circolare Esplicativa NTC n.617/09, tenendo conto della classe di esposizione ambientale e della classe del Calcestruzzo prevista

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 9 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------------

Nello specifico, tenendo conto della classe di esposizione ambientale desunta dalle analisi specifiche condotte nei riguardi dell'attacco chimico, che hanno evidenziato una **Classe di Esposizione XA2** e pertanto **Condizioni Ambientali "Aggressive"**, in relazione a quanto riportato in tabella 4.1.III del DM 14.01.08, per la classe di calcestruzzo prevista (C32/40) è prescritto un copriferro minimo $c_{min} \geq 35\text{mm}$.

In definitiva ai fini progettuali si è assunto **c=40mm**.

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tab 4.1.III – DM 14.01.08

Tabella C4.1.IV Copriferrì minimi in mm

C_{min}	C_o	ambiente	barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
			$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C28/35	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Tab C4.1.IV – Circolare n617/09

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

4. INQUADRAMENTO GEOTECNICO

Nel presente paragrafo si riporta la caratterizzazione geotecnica specifica per l'opera in esame. Analizzando il profilo geologico geotecnico, con riferimento ai tratti di ubicazione delle opere oggetto di dimensionamento, è possibile assumere come terreno interagente con l'opera le seguenti tipologie:

Terreno di Ricoprimento (spessore 1 m da estradosso solettone superiore): Terreno da rilevato stradale:

$\gamma_{\text{terr}}=20\text{kN/m}^3$	Peso Specifico;
$\phi=35^\circ$	Angolo di attrito;
$c=0$	Coesione.

Terreno di Rinfianco: Terreno da rilevato stradale:

$\gamma_{\text{terr}}=20\text{kN/m}^3$	Peso Specifico;
$\phi=35^\circ$	Angolo di attrito;
$c=0$	Coesione.

Terreno di fondazione (Ecla):

$\gamma_{\text{terr}}=19\text{kN/m}^3$	Peso Specifico;
$\phi=25^\circ$	Angolo di attrito;
$c=10\text{ kPa}$	Coesione.

Riguardo il livello di **falda locale**, dal profilo Geotecnico risulta che la falda è generalmente posta a 3÷5m dal P.C. Tenendo conto di tale aspetto nonché delle quote di progetto delle fondazioni delle opere desumibili dai relativi elaborati grafici, si è assunto ai fini del calcolo, un livello di falda +1m al di sopra della quota di imposta delle fondazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Geotecnica Generale.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

4.1 INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE

Di seguito sono trattati gli aspetti di natura geotecnica riguardanti l'interazione terreno-struttura relativamente all'opera in esame.

Per la determinazione della costante di sottofondo si può fare riferimento alle seguenti formulazioni assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo:

$$s = B \cdot c_t \cdot (q - \sigma_{v0}) \cdot (1 - \nu^2) / E$$

dove:

- s = cedimento elastico totale;
- B = lato minore della fondazione;
- c_t = coefficiente adimensionale di forma ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (L = lato maggiore della fondazione):

$c_t = 0.853 + 0.534 \ln(L / B)$	rettangolare con $L / B \leq 10$
$c_t = 2 + 0.0089 (L / B)$	rettangolare con $L / B > 10$
- q = pressione media agente sul terreno;
- σ_{v0} = tensione litostatica verticale alla quota di posa della fondazione;
- ν = coefficiente di Poisson del terreno;
- E = modulo elastico medio del terreno sottostante.

Il valore della costante di sottofondo k_w è valutato attraverso il rapporto tra il carico applicato ed il corrispondente cedimento pertanto, si ottiene:

$$k_w = E / [(1 - \nu^2) \cdot B \cdot c_t]$$

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 12 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

5. CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Le opere in progetto rientrano nell'ambito dei Lavori di Realizzazione dell'Infrastruttura "Pedemontana delle Marche" progettato per una vita nominale V_N pari a **50** anni, ed una classe d'uso **III** (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.) ai sensi del D. Min. 14/01/2008, da cui scaturisce un coefficiente d'uso $C_U = 1.5$

L'azione sismica di progetto è valutata a partire dalla pericolosità sismica di base del sito su cui l'opera insiste, descritta in termini geografici e temporali:

- attraverso i valori di accelerazione orizzontale di picco a_g (attesa in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale) e le espressioni che definiscono le ordinate del relativo spettro di risposta elastico in accelerazione $S_e(T)$;
- in corrispondenza del punto del reticolo che individua la posizione geografica dell'opera;
- con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR.

In particolare, la forma spettrale prevista dalla normativa è definita, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione di tre parametri:

- $a_{g,r}$, accelerazione orizzontale massima del terreno
- $F_{0,r}$, valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- T_{C^*} , periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I suddetti parametri sono calcolati come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il punto caratterizzante la posizione dell'opera, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici.

In particolare, si può notare come F_0 descriva la pericolosità sismica locale del sito su cui l'opera insiste. Infatti, da quest'ultimo, attraverso le espressioni fornite dalla normativa, sono valutati i valori d'amplificazione stratigrafica e topografica.

Di seguito sono riassunti i valori dei parametri assunti per l'opera in oggetto.

- Vita nominale V_N = 50 anni;
- Classe d'uso = III;
- Coefficiente d'uso C_U = 1.5;
- Periodo di riferimento V_R = 75 anni;
- $T_{R,SLV}$ = 712 anni;
- Comune = Camerino;
- $a_{g,SLV}$ = **0.220 g**;
- $F_{0,SLV}$ = **2.544**;
- $T_{c,SLV}^*$ = **0.333 sec.**

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 13 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Accelerazione (a_g), fattore (F_0) e periodo (T^*c) per comune di riferimento

V_R [anni]	Stato Limite	PV_R -	T_R [anni]	a_g [g]	F_0 [-]	T_c^* [s]
75	SLO	81%	45	0.078	2.440	0.285
	SLD	63%	75	0.097	2.433	0.295
	SLV	10%	712	0.220	2.544	0.333
	SLC	5%	1462	0.277	2.584	0.343

Lo spettro di risposta elastico per la descrizione della componente orizzontale del moto sismico è infine costruito a partire dai parametri seguenti.

- Categoria di suolo = B;
- Categoria topografica = T1;
- S_s , fattore stratigrafico = 1.176;
- S_T , fattore topografico = 1.0;
- C_c , fattore correttivo del periodo TC^* = 1.371.

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 14 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

6. CRITERI GENERALI DI ANALISI E VERIFICA SCATOLARI

Nell'ambito del presente paragrafo, si descrivono i criteri generali adottati per l'Analisi e relative verifiche strutturali e geotecniche delle opere oggetto di dimensionamento


6.1 ANALISI DEI CARICHI

6.1.1 Peso proprio

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, avendo considerato un peso dell'unità di volume del c.a. $\gamma_{cls} = 25 \text{ KN/m}^3$.

6.1.2 Permanenti

Per la valutazione del carico permanente in copertura, si è fatto riferimento al metodo di **Terzaghi** secondo il quale, il carico sul traverso si manifesta come semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

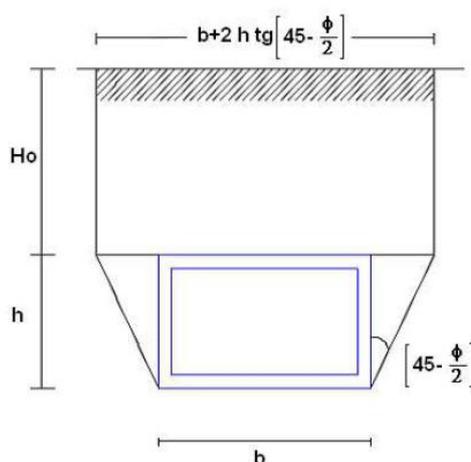

Più in dettaglio **Terzaghi** fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della maggiore o minore altezza del ricoprimento, H_0 .

Facendo riferimento ai simboli della figura precedente, ed indicando con **C** la coesione, con ϕ l'angolo di attrito e con γ il peso di volume del terreno di ricoprimento, le due espressioni sono le seguenti:

Caso 1) $H_0 \leq 5 B_1$

$$p_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg} \phi} \left(1 - e^{-K \frac{H_0}{B_1} \operatorname{tg} \phi} \right)$$

nella quale **K** è un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso **Terzaghi** è circa uguale ad **1**, mentre il coefficiente B_1 , si ricava attraverso la seguente espressione:

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 15 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

$$B_1 = \frac{b}{2} + h \operatorname{tg} \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)$$

nella quale φ è l'angolo di attrito dello strato di rinfianco

Caso 2) $H_0 > 5 B_1$

$$p_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg} \varphi} \left(1 - e^{-K \frac{H_1}{B_1} \operatorname{tg} \varphi} \right) + \gamma H_2 e^{-K \frac{H_1}{B_1} \operatorname{tg} \varphi}$$

essendo H_1 la distanza, misurata dal piano orizzontale sul quale agisce la pressione, alla quale si estende l'effetto volta ($H_1 = 5B_1$) e H_2 la residua distanza sino al piano campagna. La somma $H_1 + H_2$ è l'altezza del ricoprimento H_0 cioè $H_2 = H_0 - 5B_1$.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

6.1.3 Spinta del terreno

Per la valutazione delle Spinte del terreno sui piedritti, si è fatto riferimento alla teoria di Coulomb.

La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di Rankine, l'esistenza di attrito fra il terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di un angolo di attrito terra-parete.

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume γ , su una parete di altezza H , risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente) :

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_a$$

K_a rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, espresso come:

$$K_a = \frac{\sin^2(\alpha + \phi)}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(\alpha - \delta) \cdot \left[1 + \frac{\sqrt{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}}{\sqrt{\sin(\alpha - \delta) \cdot \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

dove ϕ è l'angolo d'attrito del terreno, α rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ($\alpha = 90^\circ$ per parete verticale), δ è l'angolo d'attrito terreno-parete, β è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale.

La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-parete δ rispetto alla normale alla parete.

Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni ($1/3 H$ rispetto alla base della parete). L'espressione di K_a perde di significato per $\beta > \phi$.

Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a monte della parete non può superare l'angolo di natural declivio del terreno stesso.

Nel caso di terreno dotato di attrito e coesione c l'espressione della pressione del terreno ad una generica profondità z vale:

$$\sigma_a = \gamma \cdot z \cdot K_a - 2 \cdot c \cdot \sqrt{K_a}$$

Nel caso in esame tuttavia, in considerazione della ridotta capacità de formativa dell'opera, si è assunto che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin \phi$$

dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfianco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono:

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

$$\sigma = \gamma \cdot z \cdot K_0 + p_v \cdot K_0$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0 + p_v \cdot K_0 \cdot H$$

dove p_v è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

Per il rilevato stradale, responsabile delle spinte sull'opera, sono stati assunti i seguenti i seguenti valori dei parametri fisico meccanici geotecnici di progetto:

- peso di volume $\gamma = 20 \text{ KN/mc}$
- angolo di attrito $\varphi' = 35^\circ$
- coesione efficace $c' = 0$.

6.1.4 Spinta in presenza di falda

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma_a = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$$

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua.

Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

6.1.5 Variazioni termiche della struttura

Si è tenuto conto di eventuali effetti termici dovuti a variazioni di temperatura sull'opera, applicando sul traverso superiore una variazione termica variabile linearmente da -2.5°C all'estradosso della soletta superiore, a $+2.5^\circ\text{C}$ all'intradosso della soletta superiore;

6.1.6 Ritiro e viscosità

Gli effetti del ritiro del calcestruzzo e della viscosità sono assimilati ad una variazione termica uniforme della soletta superiore.

Nello specifico, si è assunto di modellare la deformazione da ritiro totale comprensiva anche degli effetti da deformazione viscosa, attraverso l'introduzione di un carico termico uniforme nella soletta superiore di -10°C .

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 18 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

6.1.7 Azioni variabili da traffico (Q1)

Per la determinazione dei carichi accidentali da traffico da considerare sul piano della pavimentazione, si è fatto riferimento agli schemi di carico stabilità al punto 5.1.3.3.3 del DM 14/01/08 di cui nel seguito:

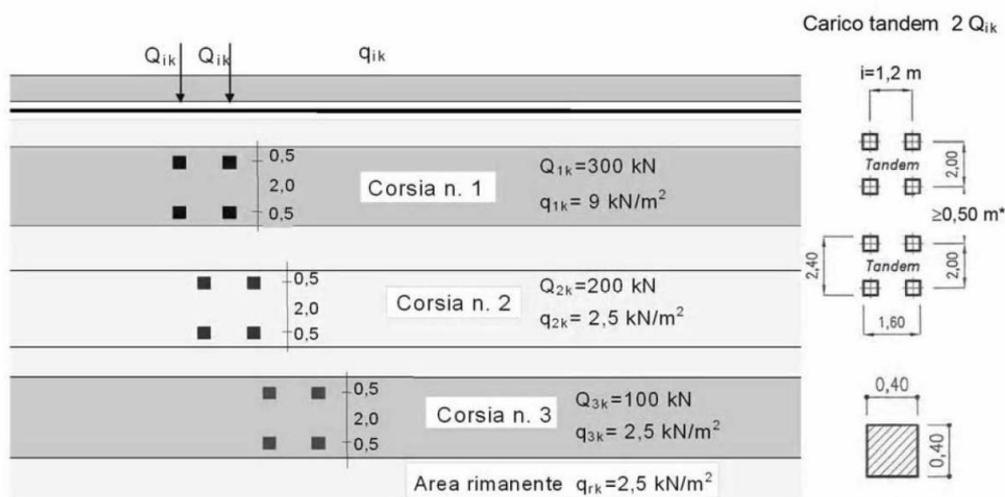


Figura 1 – Schema di carico 1

Lo schema di carico di Normativa, è in particolare costituito dalle seguenti colonne di carico:

- una colonna di carichi (ingombro = 3 m) costituita da un automezzo convenzionale Q_{1k} di 600 kN dotato di 2 assi di 2 ruote ciascuno, distanti 1.20 m in senso longitudinale e con interasse ruote in senso trasversale di 2.00 m; un carico ripartito q_{1k} di 9 kN/m² uniformemente distribuito;
- una seconda colonna di carichi (ingombro = 3 m), analoga alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente a 400 kN di Q_{1k} e 2.5 kN/m² di q_{1k} e posta ad interasse di 3.00 m. da essa;
- una terza colonna di carichi (ingombro = 3 m), analoga alla precedente, ma con carichi pari rispettivamente a 200 kN di Q_{1k} e 2.5 kN/m² di q_{1k} e posta ad interasse di 3.00 m. da essa;
- un carico uniforme $q_{rk} = 2.5\text{ kN/m}^2$ nella zona di carreggiata non impegnata dai carichi precedenti.

Ai fini delle analisi, si è assunto di trasformare i carichi concentrati Q_{1k} , in un carico distribuito equivalente, che, con riferimento alla colonna di carico 1, risulta il seguente:

$$Q_{1k\ d} = 600 / 2.40 \times 1.60 = 156\text{ KN/m}^2$$

Si è assunto inoltre di diffondere il carico valutato in precedenza fino al piano medio della soletta, secondo quanto riportato negli schemi grafici di figura seguente:

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud


4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI


Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 19 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

DIFFUSIONE TRASVERSALE CARICHI STRADALI Q1
(Longitudinale all'opera)

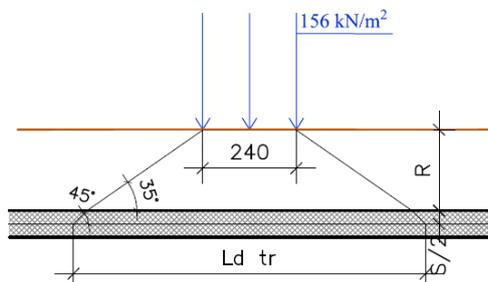

DIFFUSIONE LONGITUDINALE CARICHI STRADALI Q1
(Trasversale all'opera)

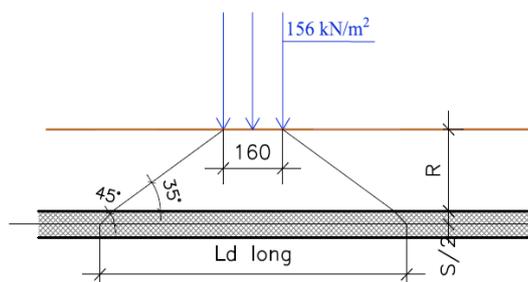

Schema di diffusione in soletta carichi Q1

In definitiva, sul piano medio della soletta, agirà un carico uniforme distribuito pari a :

$$Q1k d' = 600 / (Ld_{tr} \times Ld_{long})$$

Nell'ambito della modellazione effettuata tuttavia, si è fatto riferimento, come di norma, ad un modulo di scatolare di lunghezza unitaria; la diffusione dei carichi in direzione longitudinale all'opera è effettuata in automatico dal programma di Calcolo Utilizzato secondo i criteri definiti in precedenza, mentre per tener conto della diffusione in senso trasversale, il carico inserito nel modello di analisi sul piano limite stradale, è stato già opportunamente ridotto per tener conto di tale effetto; in definitiva, il carico di progetto utile alla simulazione del carico Q1 (assi) è stato valutato come di seguito:

$$Q1_{prog} = [(156 \times 2.40) / Ld_{tr}] \times 1.5$$

dove con il coefficiente amplificativo 1,5 si è tenuto conto degli effetti della 2° colonna di carico eventualmente adiacente, tenendo comunque presente l'effetto della collaborazione strutturale in direzione longitudinale all'opera stessa.

Tale carico è stato infine applicato su una lunghezza complessiva di **1,60m**, pari all'impronta del carico Q1k in direzione longitudinale.

In aggiunta, si è considerato agente sul piano stradale l'ulteriore carico uniforme di **9KN/m²**, trascurando cautelativamente gli effetti di diffusione.

Si specifica infine che in ragione dei ricoprimenti di calcolo previsti, sempre superiori ai 4m, si è ritenuto di poter trascurare gli effetti di frenatura associati ai carichi variabili.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

6.1.8 Azioni Sismiche

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k .

6.1.9 Forze d'inerzia

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h * W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni:

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 \times k_h$$

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * a = S_s * S_t * a_g$$

Nel caso specifico tenendo presente quanto riportato al paragrafo 5 risulta:

$$a_g / g = 0.220;$$

$$a_{max} / g = 0.259$$

$$K_h = 0.259$$

$$K_v = 0.130$$

6.1.10 Spinta sismica terreno

Le spinte del terreno in fase sismica, sono state determinate con la teoria di Wood, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H viene determinata con la seguente espressione:


$$\Delta S_E = K_h \cdot \gamma \cdot H^2$$

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 21 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

6.2 SCELTA DELLE SEZIONI TIPOLOGICHE DI CALCOLO

Le strutture scatolari oggetto di dimensionamento, presentano dei ricoprimenti R , intendendo per quest'ultimo la distanza media tra il piano stradale e l'estradosso della soletta di copertura generalmente variabili.

Allo scopo di individuare dei modelli di calcolo rappresentativi delle diverse situazioni presenti in termini di R , sono state effettuate alcune valutazioni di calcolo relativamente alla pressione complessiva in asse alla soletta di copertura per effetto del terreno di ricoprimento e dei carichi variabili sul piano stradale opportunamente diffusi, secondo i criteri già esposti ai paragrafi precedenti; il risultato delle valutazioni effettuate è presentato nel grafico della figura seguente:

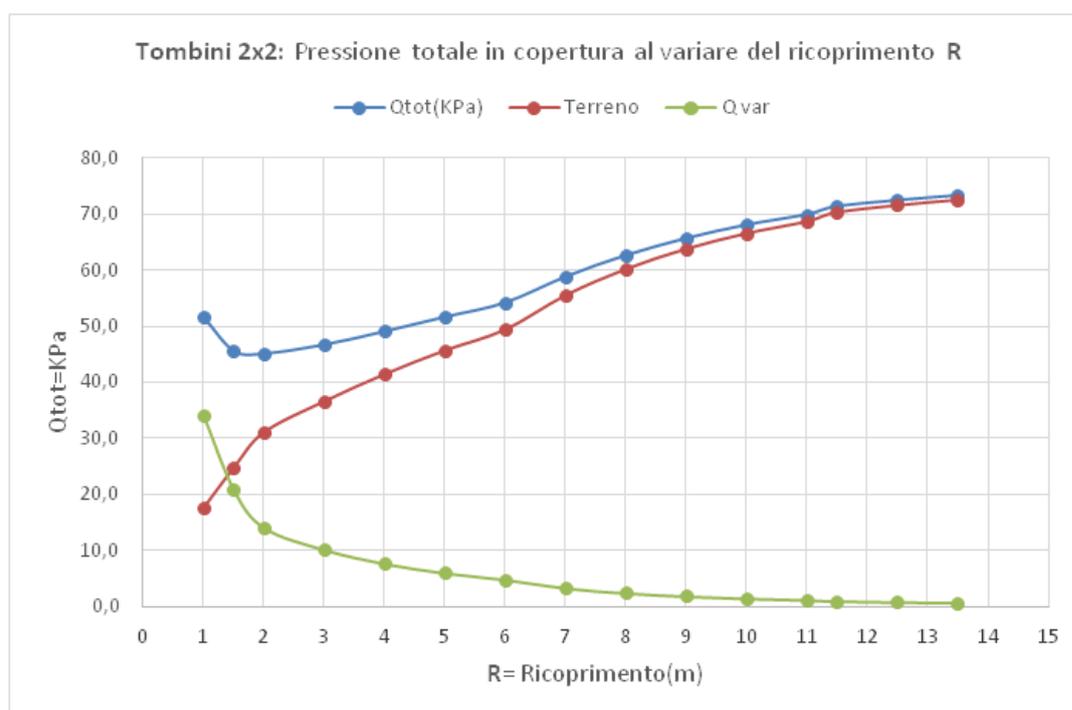

Il grafico evidenzia pertanto che per ricoprimenti compresi **da 1 a 4m**, l'effetto combinato dei carichi si mantiene pressochè costante, mentre per $R > 4$, il carico complessivo cresce evidenziando parallelamente un effetto dei carichi variabili sempre meno significativo.

In relazione a tali evidenze, e tenendo conto dei ricoprimenti minimi previsti sulle strutture oggetto di dimensionamento, almeno pari ad 1,5m, è stata individuato come caso di calcolo rappresentativo delle basse copertura il caso $R=4m$, mentre per valori superiori i casi di calcolo sono stati scelti in ragione dei massimi ricoprimenti riscontrabili dagli elaborati grafici di progetto delle opere:

In definitiva, per il caso degli scatolari 2x2, sono stati analizzati i seguenti casi:

Caso 1a : $R=4m$

Caso 1b : $R=7m$

I calcoli esposti nel seguito del documento, si riferiscono ai casi di calcolo appena citati:

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

6.3 COMBINAZIONI DI CARICO

Per la combinazione dei diversi carichi previsti sulla struttura di cui al precedente paragrafo 7, si è fatto riferimento a quanto specificato in merito al prg 2.5.3 del DM 14.01.08, secondo cui le combinazioni di carico da considerare nei riguardi dei diversi stati limite di verifica SLU, SLE e sisma sono le seguenti:

Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili, utilizzata nella verifica a Fessurazione:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) a lungo termine;

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_y \pm 0.3 \times E_z$$

avendo indicato con E_y e E_z rispettivamente le componenti orizzontale e verticale dell'azione sismica.

I coefficienti di amplificazione dei carichi γ e i coefficienti di combinazione ψ sono riportati nelle tabelle seguenti.

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 23 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO	Combinazione eccezionale	Combinazione Sismica
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00	1,00	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Ballast ⁽³⁾	favorevoli	γ_B	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Carichi variabili da traffico ⁽⁴⁾	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25	0,20 ⁽⁵⁾	0,20 ⁽⁵⁾
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	0,00
Precompressione	favorevole	γ_P	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 ⁽⁶⁾	1,00 ⁽⁷⁾	1,00	1,00	1,00

Tabella 5.2.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU, eccezionali e sismica (da DM 14/01/2008)

(1) Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.

(2) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

(3) Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

(4) Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

(5) Aliquota di carico da traffico da considerare.

(6) 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

(7) 1,20 per effetti locali

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente Ψ_0 di combinazione	Coefficiente Ψ_1 (valori frequenti)	Coefficiente Ψ_2 (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	4 (folla)	----	0,75	0,0
Vento q_s	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Neve q_s	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	T_k	0,6	0,6	0,5

Tabella 5.1.VI - Coefficienti di combinazione Ψ delle azioni (da DM 14/01/2008)

In definitiva, con riferimento ai carichi di tipo variabile previsti nel caso in esame, sono stati assunti i seguenti coefficienti di partecipazione Ψ :

Carichi stradali (Variabili da traffico)

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 24 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

$$\Psi_0 = 0.75 \quad \Psi_1 = 0.75 \quad \Psi_2 = 0.00$$

Azioni Termiche (Term)

$$\Psi_0 = 0.60 \quad \Psi_1 = 0.60 \quad \Psi_2 = 0.50$$

In definitiva, sono state analizzate un totale di **21** Combinazioni di calcolo di cui **8** riferite al **Caso SLU statico (A1-M1 ed A2-M2)**, **4** sismiche (2 A1-M1 + 2 A2-M2) ed **9** di **SLE**, precisando inoltre che al fine di massimizzare gli effetti per combinazioni caratterizzate dalla presenza di carichi accidentali dissimmetrici, nelle relative combinazioni le spinte del terreno sulla parete opposta a quella del carico (lato destro), sono state considerate con fattore di partecipazione $\Psi = 0.50$

Di seguito si riporta in definitiva un riepilogo delle Combinazioni di Calcolo considerate nelle analisi

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI		COMBINAZIONI SLU - STATICHE															
		Azione Variabile Dominante : Carichi di traffico								Azione Variabile Dominante : Termica							
		C1		C2		C3		C4		C5		C6		C7		C8	
		A1-M1		A2-M2		A1-M1		A2-M2		A1-M1		A2-M2		A1-M1		A2-M2	
		γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ
1	Peso Proprio	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1
2	Spinta terreno sinistra	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1
3	Spinta terreno destra	1,35	1	1	1	1,35	0,5	1	0,5	1,35	1	1	1	1,35	0,5	1	0,5
4	Sisma sinistra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisma destra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Spinta Falda	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1	1,35	1	1	1
7	Ritiro	1,20	1	1	1	1,20	1	1	1	1,20	1	1	1	1,20	1	1	1
8	Termica	1,20	0,6	1	0,6	1,20	0,6	1	0,6	1,20	1	1	1	1,20	1	1	1
9	QSTR CEN	1,35	1	1,15	1	-	-	-	-	1,35	0,75	1,15	0,75	-	-	-	-
10	QSTR LAT	-	-	-	-	1,35	1	1,15	1	-	-	-	-	1,35	0,75	1,15	0,75

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 25 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI		COMBINAZIONI SLU - SISMICHE							
		C9		C10		C11		C12	
		1-M1/V+		1-M1/V-		1-M2/V+		1-M2/V-	
		γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ
1	Peso Proprio	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Spinta terreno sinistra	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Spinta terreno destra	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Sisma sinistra	1							
5	Sisma destra	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Spinta Falda	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Ritiro	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Termica	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5
9	Q STR CEN	-	0	-	0	-	0	-	0
10	Q STR LAT	-	0	-	0	-	0	-	0

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI		COMBINAZIONI SLE																	
		Azione Variabile Dominante : Carichi di traffico										Azione Variabile Dominante : Termica							
		C13		C14		C15		C16		C17		C18		C19		C20		C21	
		RARA		FREQ.		Q.PERM		RARA		FREQ.		Q.PERM		RARA		FREQ.		Q.PERM	
γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ	γ	Ψ		
1	Peso Proprio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Spinta terreno sinistra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Spinta terreno destra	1	1	1	1	1	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	
4	Sisma sinistra	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sisma destra	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Spinta Falda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
7	Ritiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Termica	1	0.6	1	0.5	1	0.5	1	0.6	1	0.5	1	0.5	1	1	1	0.6	1	0.5
9	Q STR CEN	1	1	1	0.75	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Q STR LAT	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.75	-	0	1	0.75	-	0	-	0

Si precisa infine che la condizione di Carico **Q STR CEN**, è rappresentativa di una configurazione di carico stradale "simmetrica", (asse carico Q1k coincidente con l'asse del traverso) mentre la condizione di carico **Q STR LAT**, è una condizione emisimmetrica, ovvero con bordo del carico Q1k coincidente con filo esterno piedritto e carico q1k(9 KN/m²) assente in soletta.

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 27 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto Aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

Risultando in particolare: :

$$w_1 = 0.2 \text{ mm} \quad w_2 = 0.3 \text{ mm} \quad w_3 = 0.4 \text{ mm}$$

Nel caso in esame si ha:

Condizioni Ambientali : aggressive

Armature : Poco Sensibili

Conseguentemente dovrà risultare:

Combinazione Quasi permanente : $w \leq 0.2 \text{ mm}$


Combinazione Frequente : $w \leq 0.3 \text{ mm}$

Riguardo infine il valore di calcolo dell'ampiezza delle fessure da confrontare con i valori limite fissati dalla norma, si è utilizzata la procedura del D.M. 9 gennaio 1996, in accordo a quanto previsto al punto " C4.1.2.2.4.6 Verifica allo stato limite di fessurazione" della Circolare n.617/09.

6.4.4 VERIFICHE ALLO SLU


6.4.4.1 Pressoflessione

La determinazione della capacità resistente a flessione/pressoflessione della generica sezione, viene effettuata con i criteri di cui al punto 4.1.2.1.2.4 delle NTC08, secondo quanto riportato schematicamente nelle figure seguito, tenendo conto dei valori delle resistenze e deformazioni di calcolo riportate al paragrafo dedicato alle caratteristiche dei materiali:

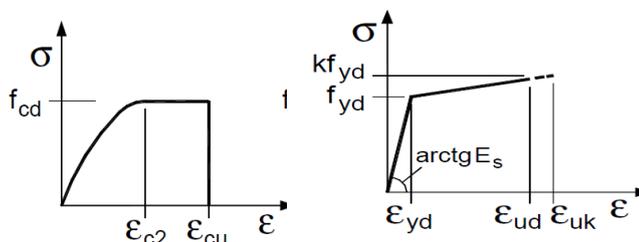

Legami costitutivi Calcestruzzo ed Acciaio -

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 28 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

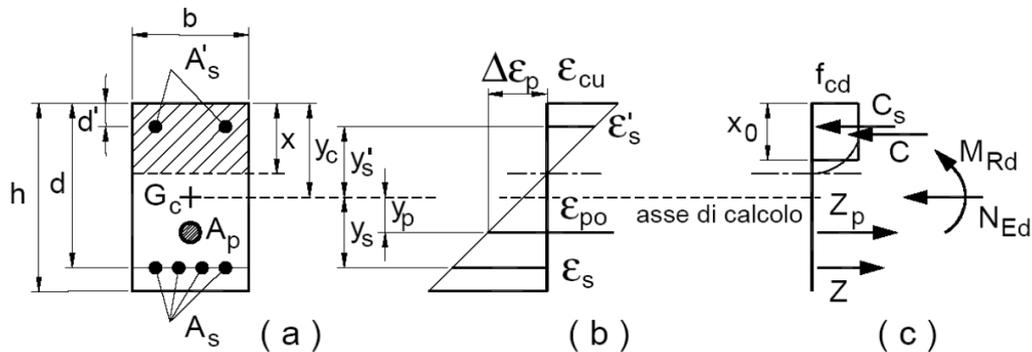

Schema di riferimento per la valutazione della capacità resistente a pressoflessione generica sezione -

La verifica consisterà nel controllare il soddisfacimento della seguente condizione:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

dove

M_{Rd} è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a N_{Ed} ;

N_{Ed} è il valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale) dell'azione;

M_{Ed} è il valore di calcolo della componente flettente dell'azione.

6.4.4.2 Taglio

La resistenza a taglio V_{Rd} della membratura priva di armatura specifica risulta pari a:

$$V_{Rd} = \left\{ 0.18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c + 0.15 \cdot \sigma_{cp}} \right\} \cdot b_w \cdot d \geq v_{\min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp} \cdot b_w d$$

Dove:

- $v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$;
- $k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$;
- $\rho_1 = A_{sw}/(b_w \cdot d)$
- d = altezza utile per piedritti soletta superiore ed inferiore;
- $b_w = 1000$ mm larghezza utile della sezione ai fini del taglio.

In presenza di armatura, invece, la resistenza a taglio V_{Rd} è il minimo tra la resistenza a taglio trazione V_{Rsd} e la resistenza a taglio compressione V_{Rcd}

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 29 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin\alpha$$


$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot \frac{(ctg\alpha + ctg\theta)}{(1 + ctg^2\theta)}$$

Essendo:

$$1 \leq ctg\theta \leq 2,5$$

Per quanto riguarda in particolare le verifiche a taglio per elementi armati a taglio, si è fatto riferimento al metodo del traliccio ad inclinazione variabile, in accordo a quanto prescritto al punto 4.1.2.1.3 delle NTC08, considerando ai fini delle verifiche, un angolo θ di inclinazione delle bielle compresse del traliccio resistente tale da rispettare la condizione.

$$1 \leq ctg\theta \leq 2,5 \quad 45^\circ \geq \theta \geq 21.8^\circ$$

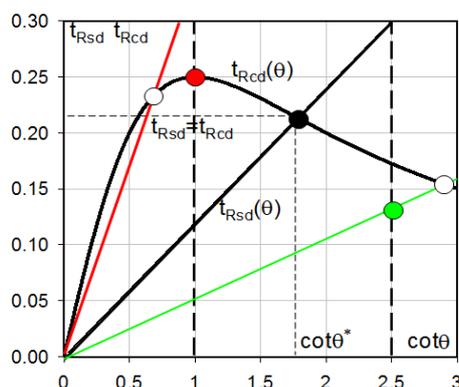

L'angolo effettivo di inclinazione delle bielle (θ) assunto nelle verifiche è stato in particolare valutato, nell'ambito di un problema di verifica, tenendo conto di quanto di seguito indicato :

$$\cot\theta^* = \sqrt{\frac{v \cdot \alpha_c}{\omega_{sw}} - 1}$$

(θ^* angolo di inclinazione delle bielle cui corrisponde la crisi contemporanea di bielle compresse ed armature)

dove

$$v = f'_{cd} / f_{cd} = 0.5$$

f'_{cd} = resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima

f_{cd} = resistenza a compressione di calcolo del calcestruzzo d'anima

α_c	coefficiente maggiorativo pari a	1	per membrature non compresse
		$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \leq \sigma_{cp} < 0,25 f_{cd}$
		1,25	per $0,25 f_{cd} \leq \sigma_{cp} \leq 0,5 f_{cd}$
		$2,5(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0,5 f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 30 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

ω_{sw} : Percentuale meccanica di armatura trasversale.

$$\omega_{sw} = \frac{A_{sw} f_{yd}}{b s f_{cd}}$$

- Se la $\cot \theta^*$ è compresa nell'intervallo (1,0-2,5) è possibile valutare il taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rcd}=V_{Rsd})$
- Se la $\cot \theta^*$ è maggiore di 2,5 la crisi è da attribuirsi all'armatura trasversale e il taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rsd})$ coincide con il massimo taglio sopportato dalle armature trasversali valutabile per una $\cot \theta = 2,5$.
- Se la $\cot \theta^*$ è minore di 1,0 la crisi è da attribuirsi alle bielle compresse e il taglio resistente $V_{Rd}(=V_{Rcd})$ coincide con il massimo taglio sopportato dalle bielle di calcestruzzo valutabile per una $\cot \theta = 1,0$.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

6.5 VERIFICHE GEOTECNICHE (CARICO LIMITE)

Per la verifica della capacità portante delle Fondazioni superficiali, si è fatto ricorso alla teoria di Meyerhof secondo la quale, il carico limite di una fondazione superficiale, è valutabile attraverso le seguenti espressioni:

$$Q_{lim} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + \gamma_1 \cdot D \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + \frac{1}{2} \gamma_2 \cdot B \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \quad (\text{Caso di Carico Verticale})$$

$$Q_{lim} = c \cdot N_c \cdot d_c \cdot i_c + \gamma_1 \cdot D \cdot N_q \cdot d_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \gamma_2 \cdot B \cdot N_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \quad (\text{Caso di Carico Inclinato})$$

dove:

Il prodotto $\gamma_1 D$ presente nel 2° termine, corrisponde al valore della pressione efficace sul piano di appoggio della fondazione che quindi nel caso più generale di falda tra piano campagna e piano di posa fondazione, corrisponde a:

$$\gamma'_1 x h_w + \gamma_1 x (D - h_w)$$

con la specifica inoltre che in tal caso, alla formula trinomia va aggiunto l'ulteriore termine

$$\gamma_w x h_w$$

Allo stesso modo, per falda presente nel volume di terreno potenzialmente interessato dal meccanismo di rottura, il γ_2 del terzo termine della trinomia corrisponde al peso di volume efficace della terreno di fondazione γ_2'

γ_2 = peso di volume dello strato di fondazione;

γ_w = peso di volume falda

h_w = quota falda rispetto al piano di posa della fondazione

B' = larghezza efficace della fondazione (depurata dell'eventuale eccentricità del carico $B' = B - 2e$;

e = eccentricità del carico rispetto al baricentro della fondazione

L' = lunghezza efficace della fondazione (depurata dell'eventuale eccentricità del carico $L' = L - 2e$;

c = coesione efficace dello strato di fondazione;

N_c, N_q, N_γ = fattori di capacità portante;

s_c, s_q, s_γ = fattori di forma della fondazione;

d_c, d_q, d_γ = fattori di profondità del piano di posa della fondazione.

i_c, i_q, i_γ = fattori di inclinazione del carico;

Per la teoria di Meyerhof i coefficienti sopra definiti assumono le espressioni che seguono:

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 32 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

$$N_c = (N_q - 1) \cdot ctg \phi; \quad N_q = tg^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \cdot e^{(\pi \cdot tg \phi)}; \quad N_\gamma = (N_q - 1) \cdot tg(1.4 \cdot \phi)$$

$$s_c = 1 + 0.2 \cdot Kp \cdot \frac{B}{L}; \quad s_q = 1 + 0.1 \cdot tg^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \cdot \frac{B}{L}; \quad s_{\gamma q} = s_q$$

$$d_c = 1 + 0.2 \cdot tg \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \cdot \frac{D}{B_f}; \quad d_q = 1 + 0.1 \cdot tg \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \cdot \frac{D}{B_f}; \quad d_\gamma = d_q$$

$$i_c = \left(1 - \frac{\theta^\circ}{90^\circ} \right)^2; \quad i_q = i_c; \quad i_\gamma = \left(1 - \frac{\theta^\circ}{\phi^\circ} \right)^2$$

nelle quali si sono considerati i seguenti dati:

ϕ = angolo di attrito dello strato di fondazione;

θ = inclinazione della risultante sulla verticale;

D = profondità della fondazione.

** nel caso di terreno eminentemente coesivo ($\phi = 0$) si assume: $s_q = 1$; $s_\gamma = 1$; $d_q = 1$; $d_\gamma = 1$;

$i_\gamma = 0$.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

7. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

Nell'ambito del presente paragrafo si riporta una descrizione delle caratteristiche dei Software utilizzati per l'effettuazione delle Analisi e Verifiche strutturali e geotecniche esposte nel presente documento.

Denominazione ed Estremi di Licenza del Software

Titolo	SCAT - Analisi Strutture Scatolari
Versione	11.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente	PROGIN S.P.A.
Licenza	AIU01054U

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo dell'acquisto del prodotto, che per brevità espositiva si omette di allegare al presente documento.



2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 34 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono state inoltre sottoposte a controlli dal sottoscritto utente del software.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali, che per brevità espositiva si omette dall'allegare al presente documento.

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella presente


	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

8. SCATOLARE TIPO1 (2X2) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE

Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.


8.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

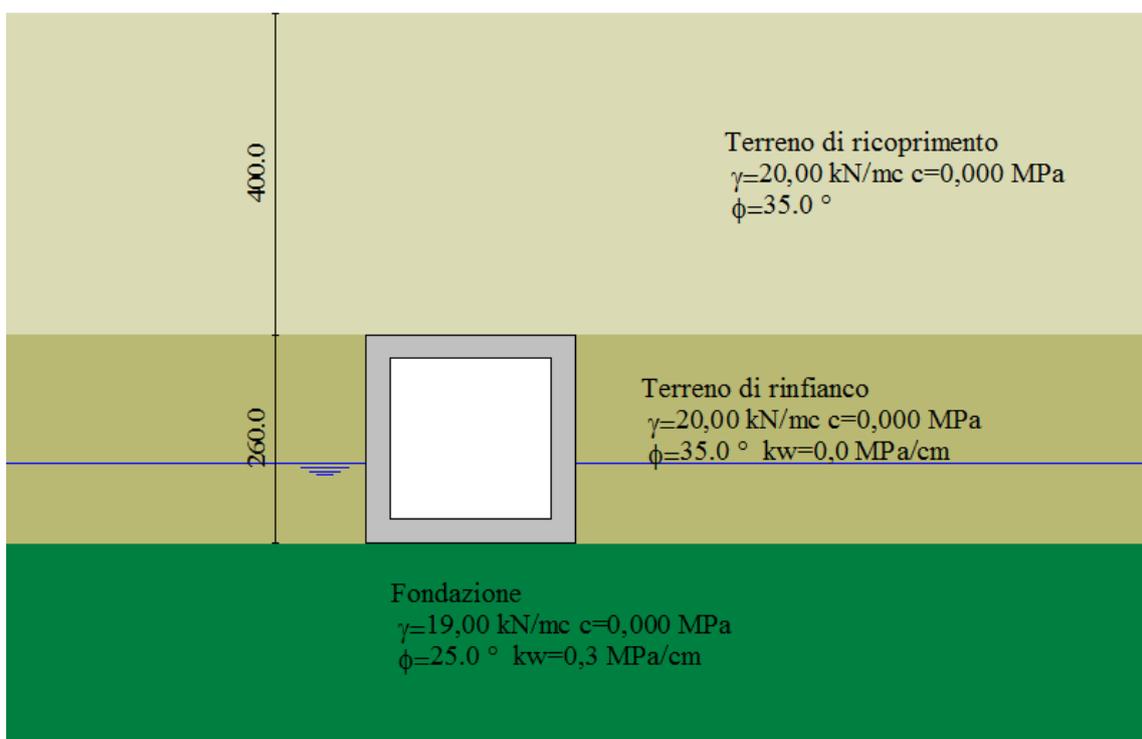

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 36 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

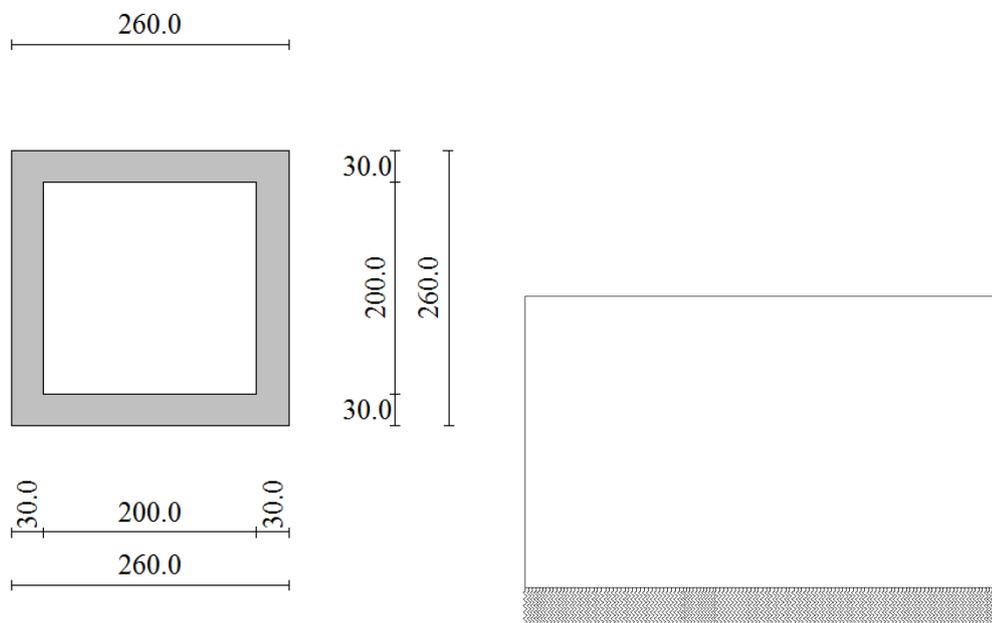

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 37 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------


$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

8.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

Si riportano, di seguito, i diagrammi di involuppo delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

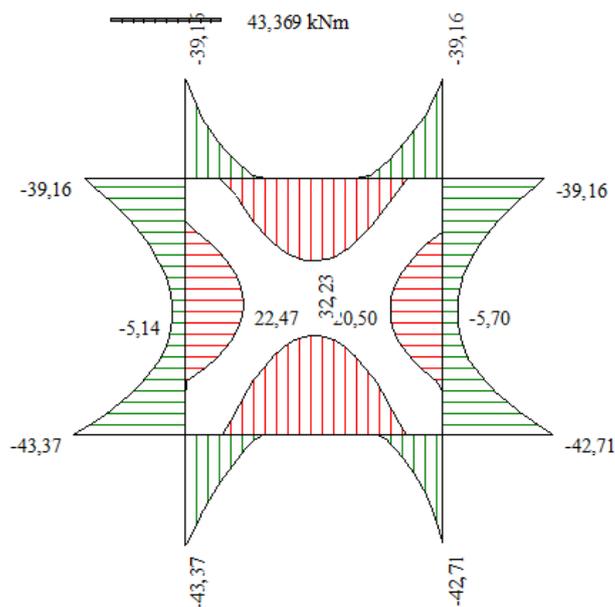

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 38 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

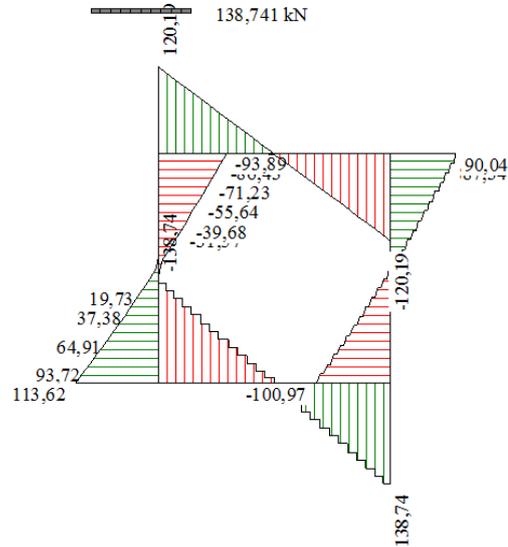

Involuppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

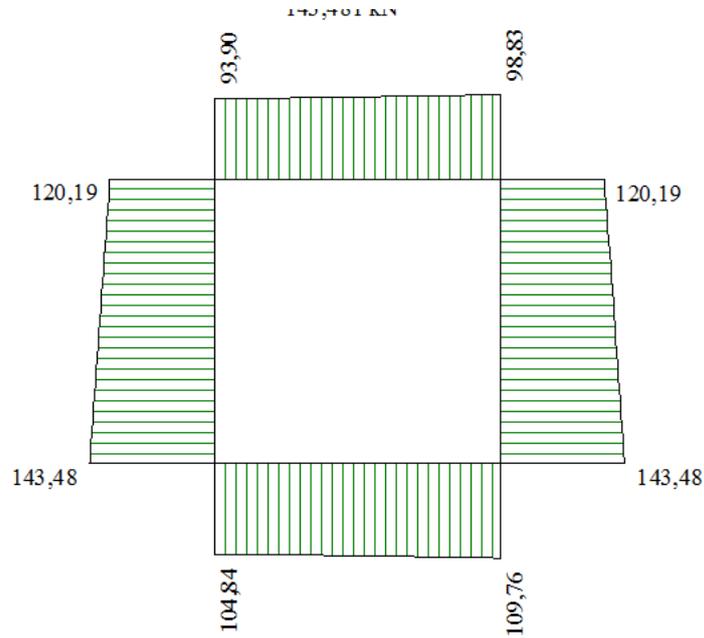

Involuppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 39 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

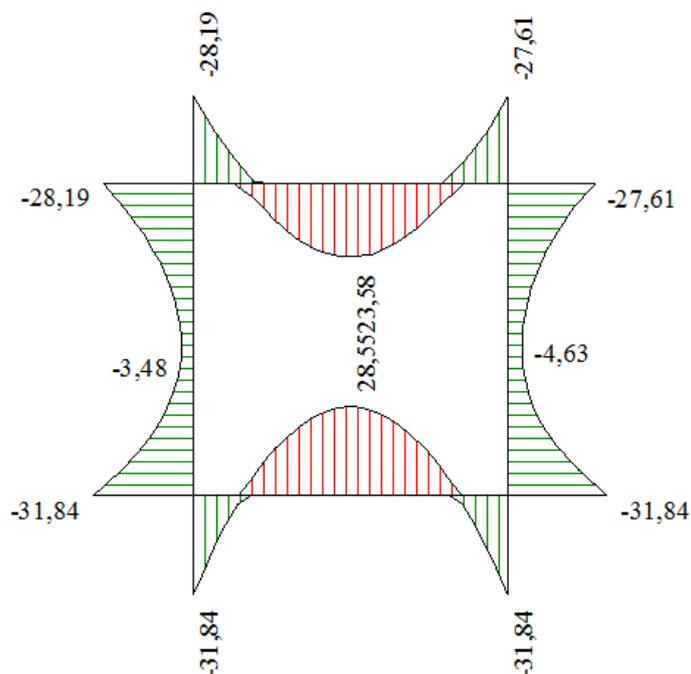

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE

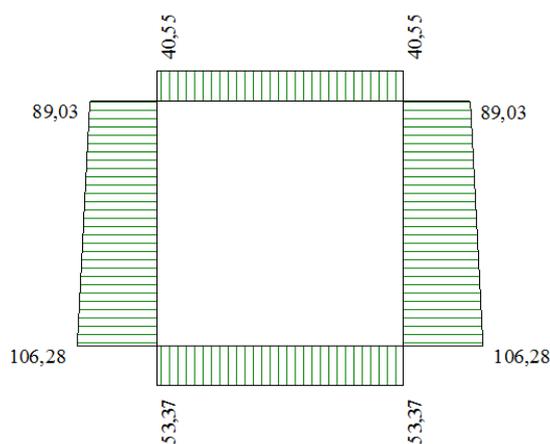

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLE

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 40 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

8.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative :

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	1φ16/20	1φ16/20	1φ10/40x20
PIEDRITTI	1φ16/20	1φ16/20	1φ10/40x20
FONDAZIONE	1φ16/20	1φ16/20	1φ10/40x20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno


Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copri ferro di calcolo (asse armature) pari a 6cm

8.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 7.4

Le verifiche cautelativamente vengono effettuate in asse agli elementi strutturali; come origine del riferimento si sceglie lo spigolo inferiore sinistro dello scatolare:

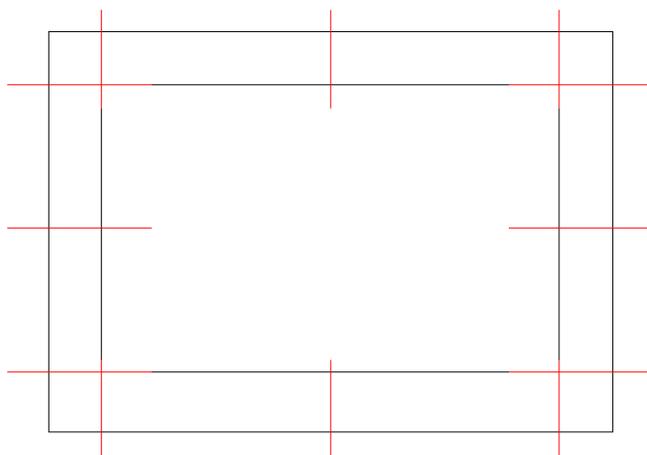

Sezioni di verifica

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 41 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

8.4.1 VERIFICHE ALLO SLU

Si mostrano, nelle seguenti tabelle, le verifiche SLU nei confronti della pressoflessione. Si riportano per semplicità le verifiche più gravose per la struttura.

8.4.1.1 Verifiche a pressoflessione

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.15	10.05	10.05	2.66
1.30	10.05	10.05	2.99
2.45	10.05	10.05	2.66

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.15	10.05	10.05	2.80
1.30	10.05	10.05	3.53
2.45	10.05	10.05	2.80

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.15	10.05	10.05	2.76
1.30	10.05	10.05	6.39
2.45	10.05	10.05	2.61

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.15	10.05	10.05	3.33
1.30	10.05	10.05	7.56
2.45	10.05	10.05	3.08

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 42 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

8.4.1.2 Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}^*	Verificato
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]
Fondazione	140	100	30	207	SI
Piedritti	95	100	30	207	SI
Traversi	115	100	30	207	SI

$$* \theta^{\circ} \text{ cal} = 21.8$$

8.4.2 Verifiche allo SLE

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure e le verifiche delle alle tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio di armatura.

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cm ²
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cm ²
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm ²


Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento di prima fessurazione positivo, espresse in kNm
M_n	Momento di prima fessurazione negativo, espresse in kNm
wk	Ampiezza fessure, espresse in mm
wlim	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

8.4.2.1 Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della struttura ove si innesca il processo di fessurazione, ed a seguire i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati per la combinazione frequente e quasi permanente ::

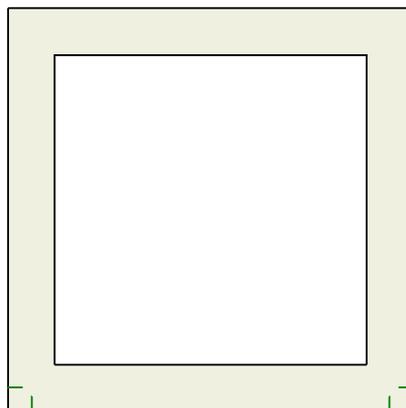

Schema con indicazione delle zone fessurate

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	30.48	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-26.57	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	30.48	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.14	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	22.67	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-30.48	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.40	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 44 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-30.48	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.40	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.87	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.16	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.87	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	17.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.87	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-1.59	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.87	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-1.59	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	28.97	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-24.30	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	27.59	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-23.63	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	20.20	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-22.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 45 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-28.97	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-1.70	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-23.63	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-27.59	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.80	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-22.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.80	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.20	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.86	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	17.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-19.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.80	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-1.75	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.86	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.20	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.72	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-19.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 46 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.62	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.70	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.01	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.78	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	16.54	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.40	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.62	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.12	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.78	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.02	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-3.09	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.40	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.80	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-21.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	25.20	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.86	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	17.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-19.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.80	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-1.75	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-20.86	0.00	0.20	0.00	0.000000

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 47 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.15	10.05	10.05	31.47	-31.47	-25.20	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.30	10.05	10.05	31.47	-31.47	-2.72	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.45	10.05	10.05	31.47	-31.47	-19.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

8.4.2.2 Verifica delle tensioni

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle verifiche allo SLE dei limiti tensionali di lavoro nel calcestruzzo e nelle barre di armatura.

Tali tensioni risultano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Vengono riportate le verifiche più gravose.

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.15	10.05	10.05	3.462	123.578	23.627
1.30	10.05	10.05	3.103	21.855	108.101
2.45	10.05	10.05	3.461	123.563	23.625

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.15	10.05	10.05	3.066	19.883	113.648
1.30	10.05	10.05	2.564	91.028	17.624
2.45	10.05	10.05	3.003	19.787	110.029

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.15	10.05	10.05	3.435	29.634	97.898
1.30	10.05	10.05	0.461	8.207	4.015
2.45	10.05	10.05	3.054	25.367	94.860

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 30.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
---	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 48 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

0.15	10.05	10.05	3.435	29.632	97.882
1.30	10.05	10.05	0.509	8.425	3.880
2.45	10.05	10.05	2.982	25.367	90.250

8.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_U Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_Y Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	q_u	Q_U	Q_Y	FS
1	20.72	10.66	6.77	37.22	14.91	9.45	1.961	5098.84	279.80	18.22
2	15.27	6.70	3.11	26.43	9.14	4.24	1.182	3073.76	227.69	13.50
3	20.72	10.66	6.77	25.92	10.38	1.54	0.992	2579.51	251.39	10.26
4	15.27	6.70	3.11	17.03	5.89	0.07	0.517	1344.10	203.49	6.61
5	20.72	10.66	6.77	37.22	14.91	9.45	1.961	5099.46	263.88	19.32
6	15.27	6.70	3.11	26.43	9.14	4.24	1.182	3074.22	214.13	14.36
7	20.72	10.66	6.77	26.24	10.51	1.69	1.014	2636.30	242.57	10.87
8	15.27	6.70	3.11	17.30	5.98	0.11	0.532	1382.45	195.98	7.05
9	20.72	10.66	6.77	14.18	5.68	1.36	0.225	585.15	169.96	3.44
10	20.72	10.66	6.77	12.51	5.01	2.49	0.145	378.10	150.24	2.52
11	15.27	6.70	3.11	10.19	3.52	1.90	0.148	384.60	183.32	2.10
12	15.27	6.70	3.11	9.09	3.15	2.85	0.102	265.76	163.60	1.62

Verifiche Geotecniche


	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

9. SCATOLARE TIPO2 (3X2)– RISULTATI ANALISI E VERIFICHE

Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.


9.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

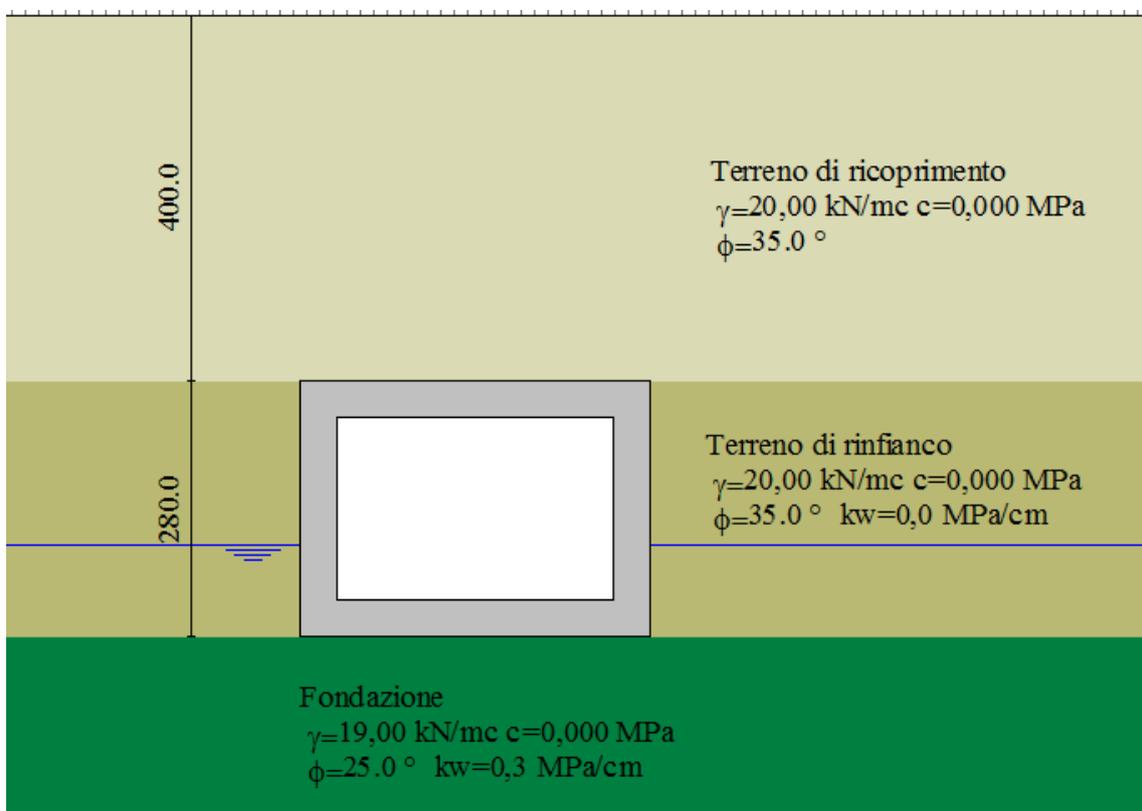

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 50 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

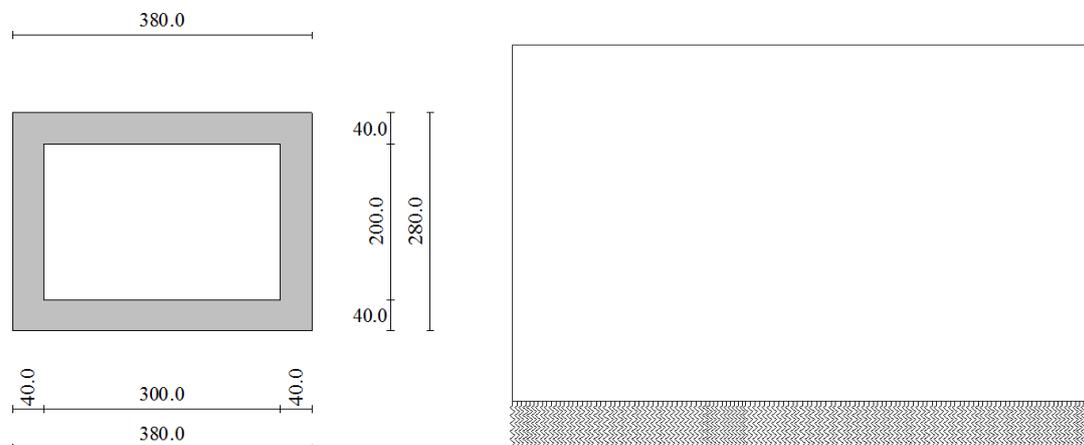

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidità del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidità di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI


Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 51 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

9.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

Si riportano, di seguito, i diagrammi di involuppo delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

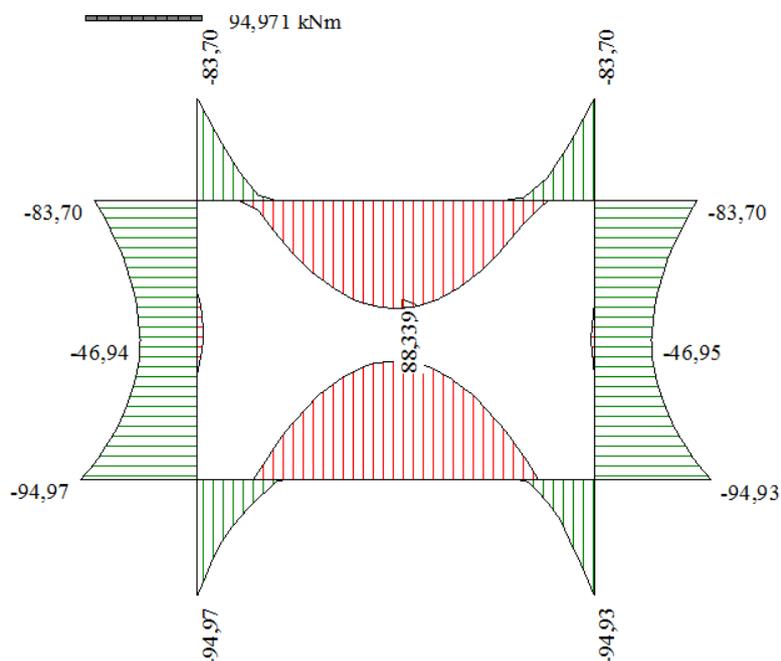

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 52 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

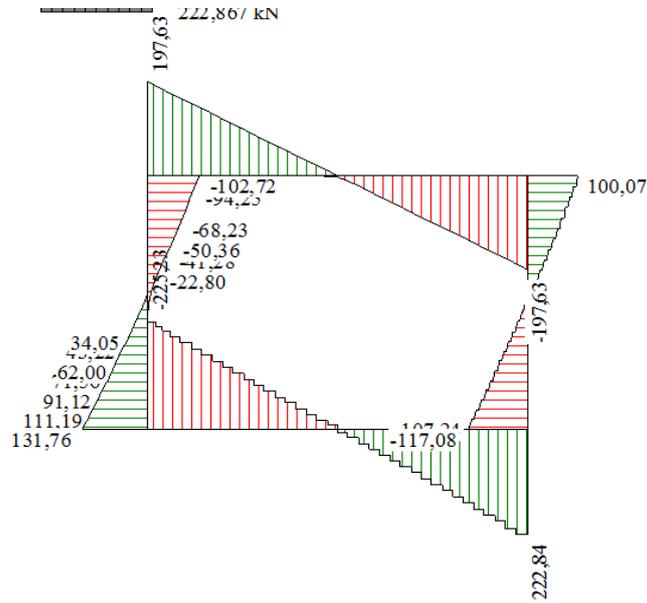

Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

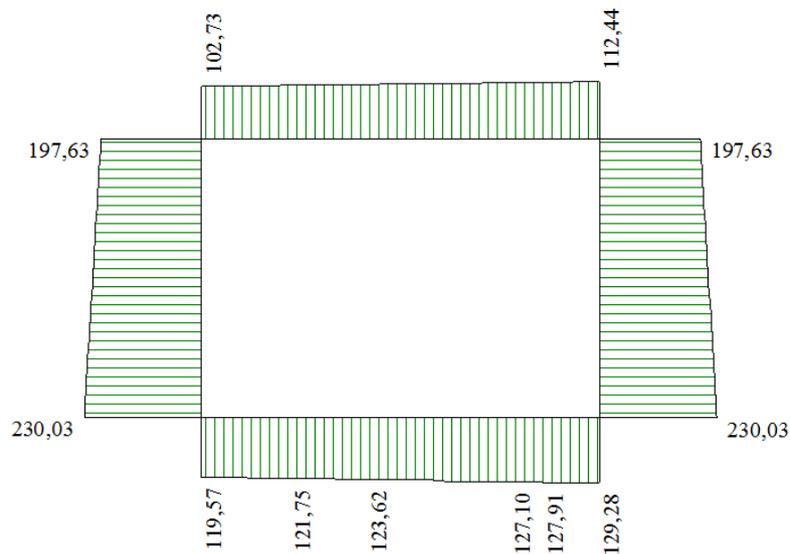

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 53 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

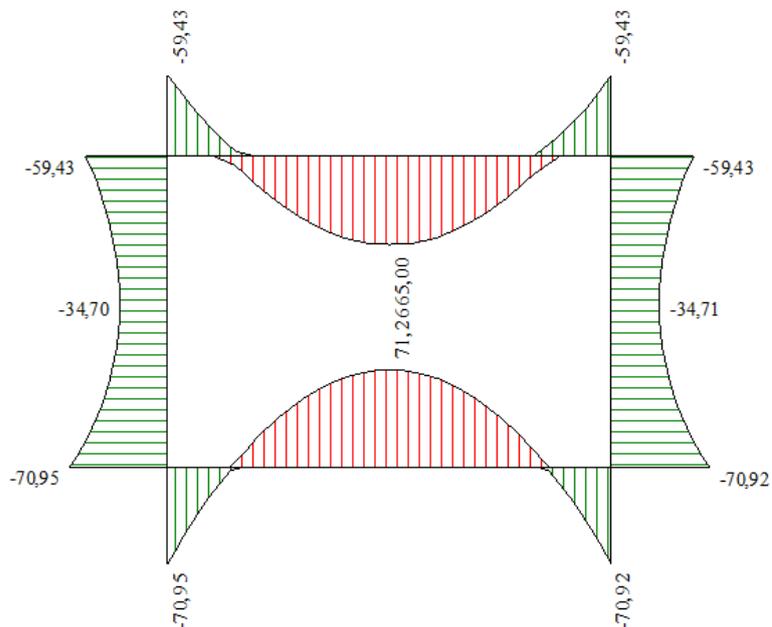

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE

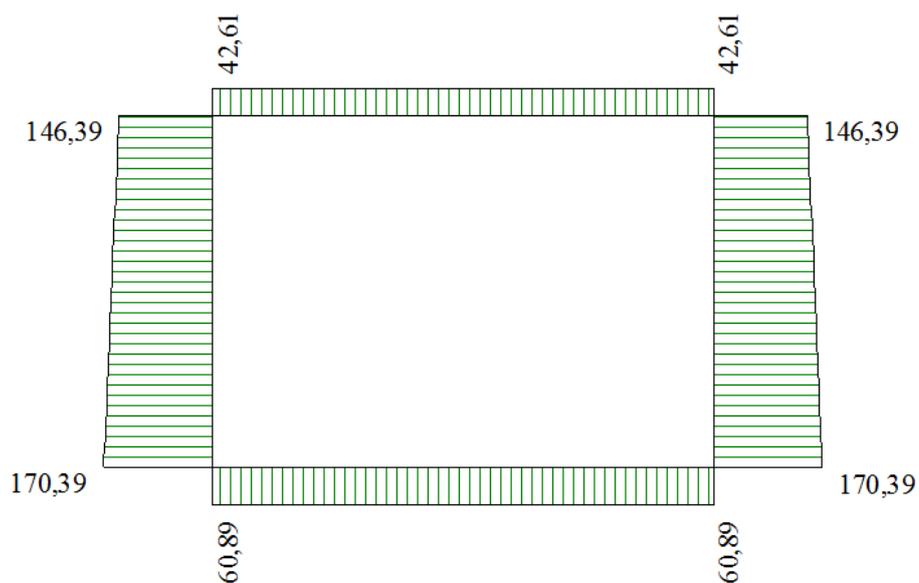

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLE

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 54 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

9.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative :

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20
PIEDRITTI	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20
FONDAZIONE	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno


Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copri ferro di calcolo (asse armature) pari a 6cm

9.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 7.4

Le verifiche cautelativamente vengono effettuate in asse agli elementi strutturali; come origine del riferimento si sceglie lo spigolo inferiore sinistro dello scatolare:

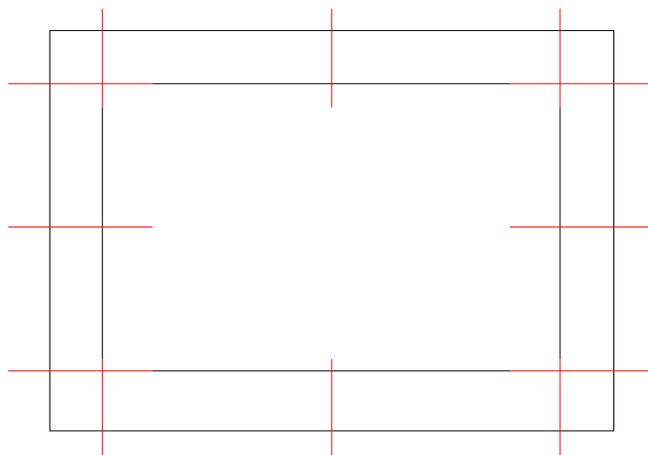

Sezioni di verifica

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 55 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

9.4.1 Verifiche allo SLU

Si mostrano, nelle seguenti tabelle, le verifiche SLU nei confronti della pressoflessione. Si riportano per semplicità le verifiche più gravose per la struttura.

9.4.1.1 Verifiche a pressoflessione

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	1.96
1.90	12.72	12.72	1.92
3.60	12.72	12.72	1.96

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	2.16
1.90	12.72	12.72	2.03
3.60	12.72	12.72	2.16

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	2.66
1.40	12.72	12.72	8.20
2.60	12.72	12.72	2.47

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	2.67
1.40	12.72	12.72	8.19
2.60	12.72	12.72	2.47

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 56 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

9.4.1.2 Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}^*	Verificato
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]
Fondazione	225	100	40	420	SI
Piedritti	123	100	40	420	SI
Traversi	200	100	40	420	SI

$$* \theta^{\circ} \text{ cal} = 21.8$$

9.4.2 Verifiche allo SLE

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure e le verifiche delle alle tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio di armatura.

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_i	Area armatura inferiore, espressa in cm ²
A_s	Area armatura superiore, espressa in cm ²
σ_i	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_s	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm ²


Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento di prima fessurazione positivo, espresse in kNm
M_n	Momento di prima fessurazione negativo, espresse in kNm
wk	Ampiezza fessure, espresse in mm
wlim	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 57 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

9.4.2.1 Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della struttura ove si innesca il processo di fessurazione, ed a seguire i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati per la combinazione frequente e quasi permanente ::

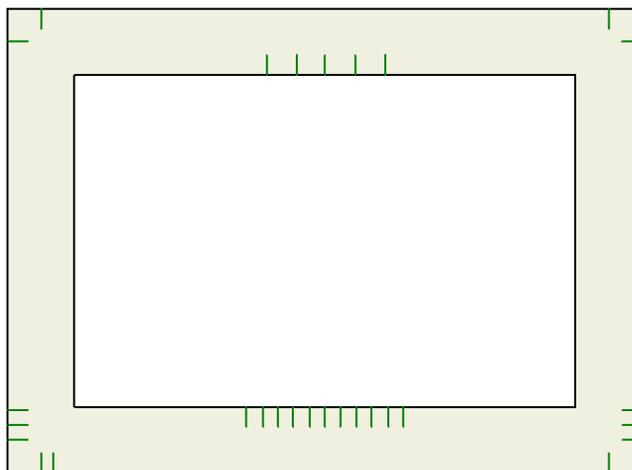

Schema con indicazione delle zone fessurate

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	67.87	0.17	0.30	223.75	0.000043
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-66.62	0.20	0.30	279.43	0.000041
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	67.85	0.17	0.30	223.75	0.000043

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	62.35	0.15	0.30	223.75	0.000038
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-67.87	0.11	0.30	279.43	0.000022
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-31.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 58 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-67.85	0.11	0.30	279.43	0.000022
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-31.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.78	0.10	0.20	223.75	0.000026
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.77	0.10	0.20	223.75	0.000026

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	48.97	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.78	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.77	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	63.16	0.14	0.30	223.75	0.000036
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-58.68	0.13	0.30	279.43	0.000027
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	60.46	0.12	0.30	223.75	0.000030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 59 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-49.18	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	54.38	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-47.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-63.16	0.10	0.30	279.43	0.000021
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.15	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-49.18	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-60.46	0.10	0.30	279.43	0.000020
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-28.33	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-47.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.91	0.10	0.20	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.91	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	49.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.91	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.56	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 60 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.05	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.62	0.10	0.30	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.53	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-46.05	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	47.51	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.64	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.62	0.09	0.30	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-26.32	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-46.05	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.53	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.81	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.64	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.91	0.10	0.20	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.91	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----	----	---	---	------------------	----------------	-----------------

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 61 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	49.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.91	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.56	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.05	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

9.4.2.2 Verifica delle tensioni

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle verifiche allo SLE dei limiti tensionali di lavoro nel calcestruzzo e nelle barre di armatura.

Tali tensioni risultano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Vengono riportate le verifiche più gravose.

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.20	12.72	12.72	3.849	161.613	38.039
1.90	12.72	12.72	3.865	38.185	162.426
3.60	12.72	12.72	3.847	161.535	38.025

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.20	12.72	12.72	3.216	31.103	138.939
1.90	12.72	12.72	3.514	153.459	33.698
3.60	12.72	12.72	3.217	31.105	138.953

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 62 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Y	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.894	45.923	121.423
1.40	12.72	12.72	1.886	26.400	35.261
2.60	12.72	12.72	3.262	38.699	105.073

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.893	45.908	121.346
1.40	12.72	12.72	1.887	26.407	38.128
2.60	12.72	12.72	3.263	38.702	103.265

9.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_U Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_Y Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N _c	N _q	N _γ	N' _c	N' _q	N' _γ	q _u	Q _U	Q _Y	FS
1	20.72	10.66	6.77	32.32	13.64	8.62	1.900	7220.92		460.94 15.67
2	15.27	6.70	3.11	23.11	8.41	3.88	1.144	4346.00		369.65 11.76
3	20.72	10.66	6.77	25.00	10.55	2.76	1.250	4750.35		400.41 11.86
4	15.27	6.70	3.11	16.88	6.14	0.50	0.687	2610.19		318.09 8.21
5	20.72	10.66	6.77	32.33	13.64	8.63	1.901	7224.59		435.87 16.58
6	15.27	6.70	3.11	23.11	8.41	3.89	1.144	4348.77		348.29 12.49
7	20.72	10.66	6.77	25.30	10.68	2.95	1.267	4815.65		390.47 12.33
8	15.27	6.70	3.11	17.14	6.24	0.58	0.700	2658.76		309.62 8.59
9	20.72	10.66	6.77	15.92	6.72	0.05	0.536	2036.01		283.71 7.18
10	20.72	10.66	6.77	14.45	6.10	0.33	0.451	1714.80		250.56 6.84
11	15.27	6.70	3.11	11.48	4.18	0.35	0.340	1290.33		300.78 4.29
12	15.27	6.70	3.11	10.50	3.82	0.75	0.293	1112.55		267.63 4.16

Verifiche Geotecniche


Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 63 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

10. SCATOLARE TIPO3 (4X2.5) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE


Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

10.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

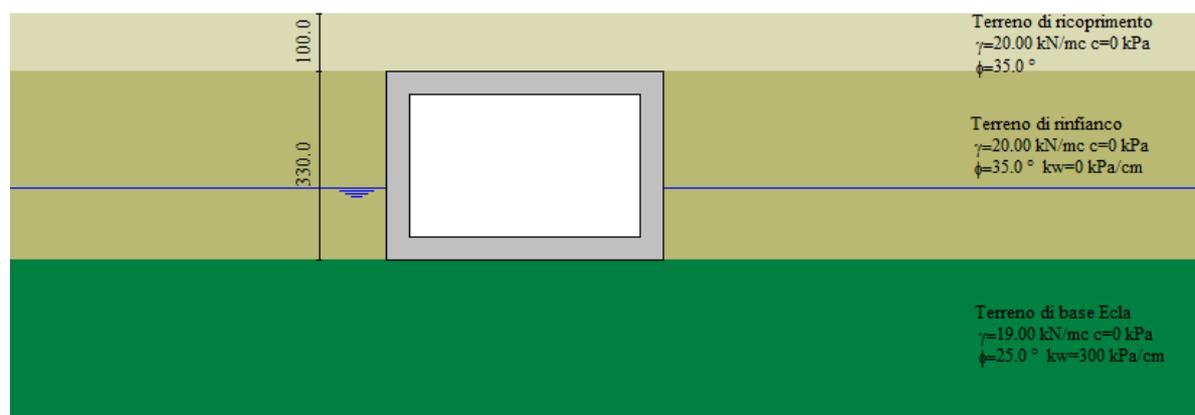

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

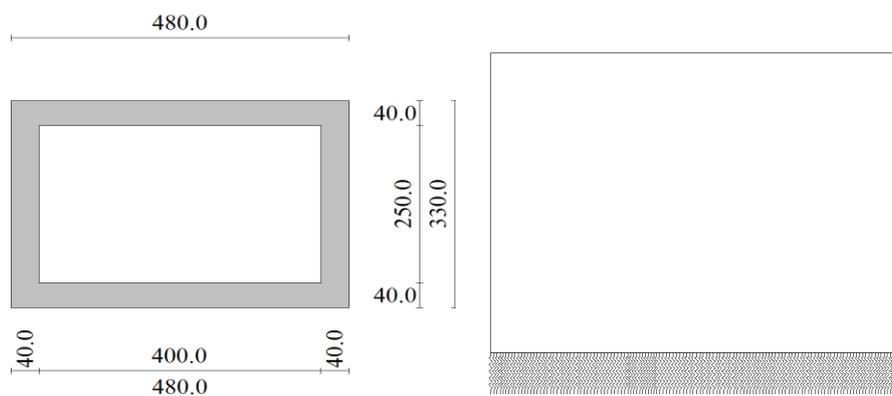

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$


Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.


Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 65 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

10.1 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

Si riportano, di seguito, i diagrammi di involuppo delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

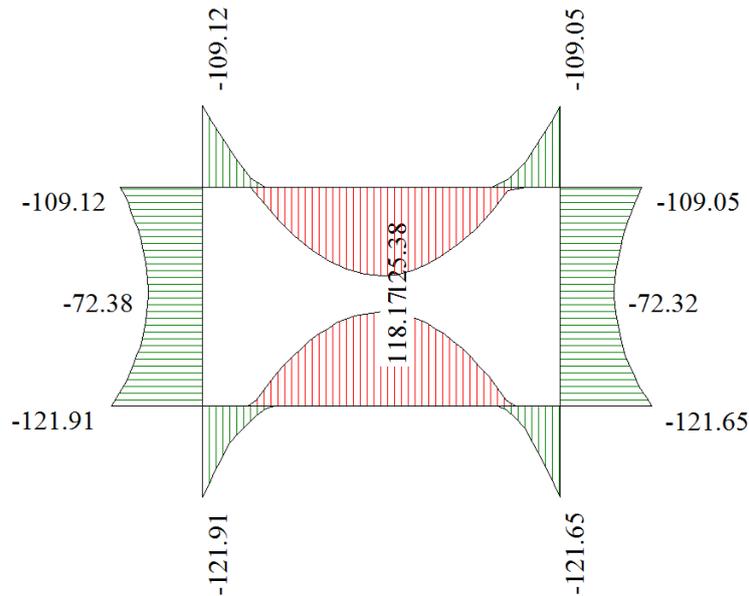

Involuppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

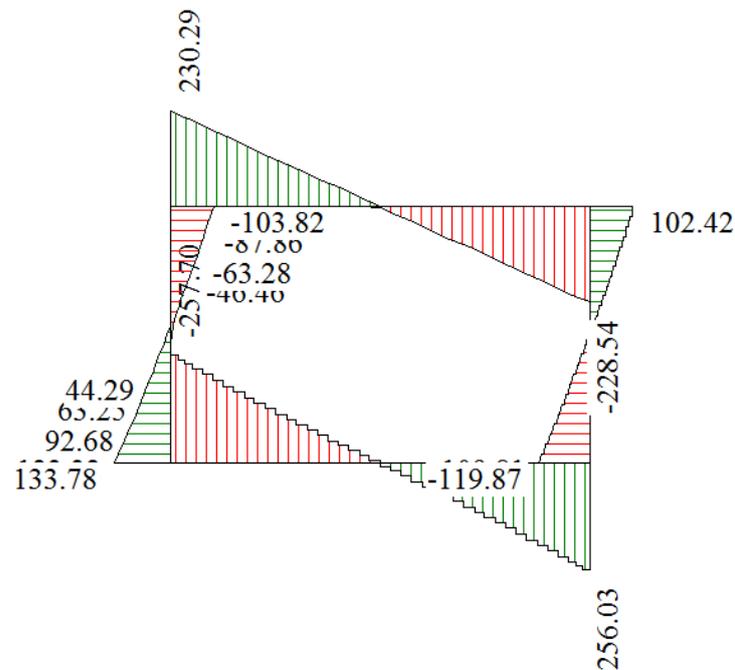

Involuppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 66 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

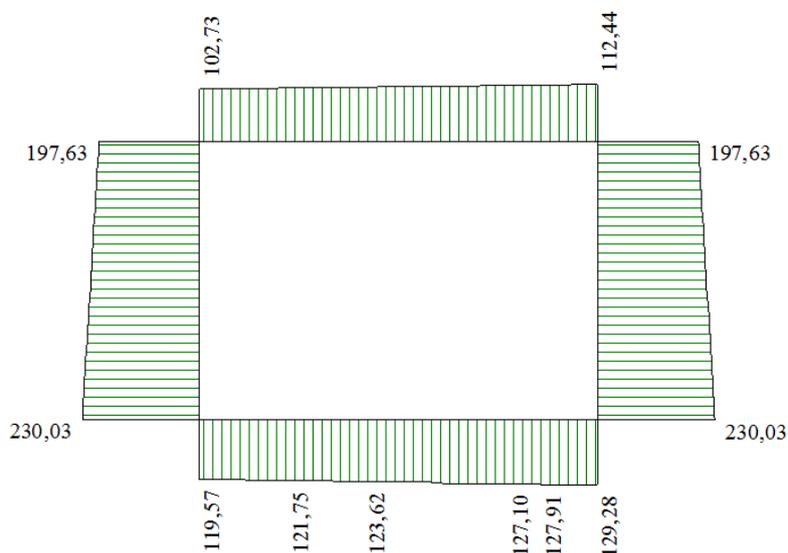

Involuppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

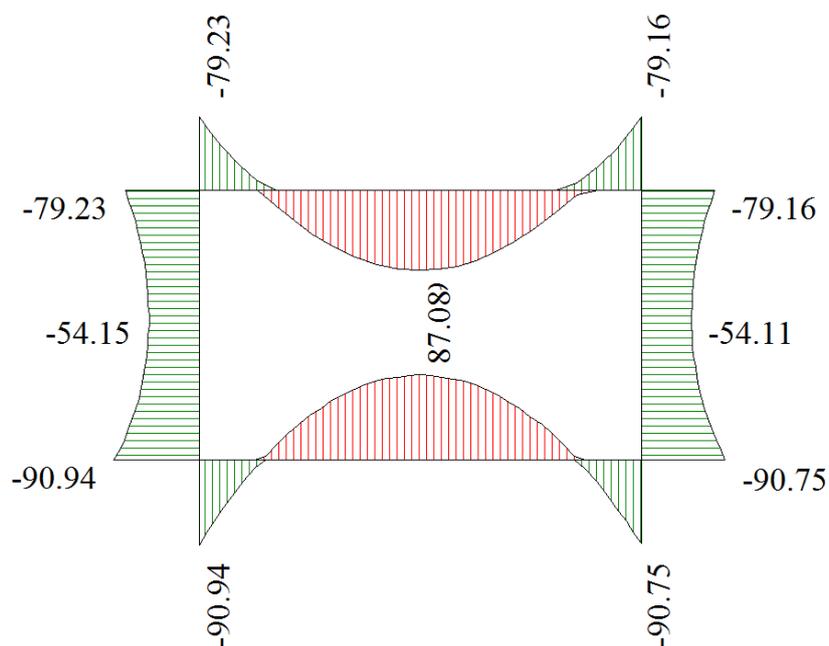

Involuppo diagrammi del momento flettente – SLE

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 67 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

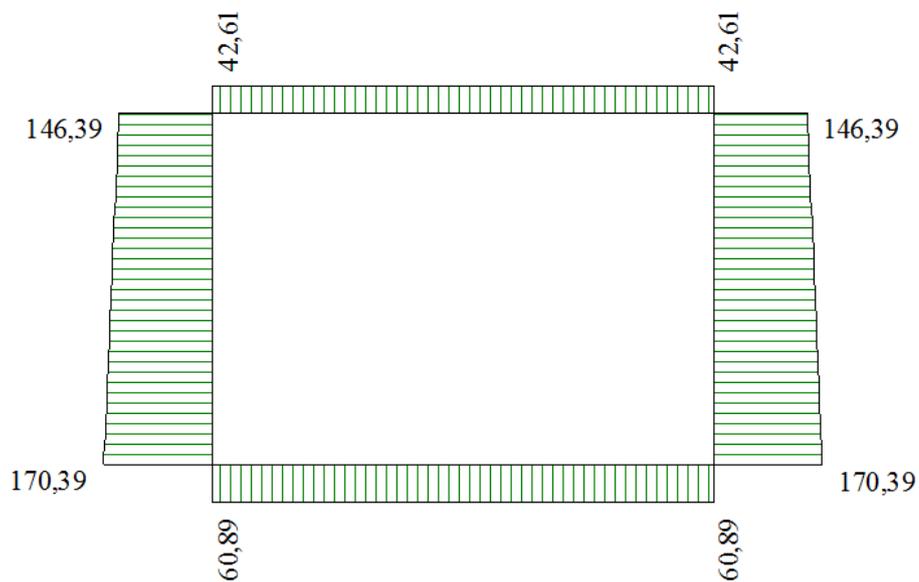

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLE

10.2 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative :

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20
PIEDRITTI	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20
FONDAZIONE	1φ18/20	1φ18/20	1φ12/40x20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno

Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copri ferro di calcolo (asse armature) pari a 6cm


	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

10.3 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 7.4

Le verifiche cautelativamente vengono effettuate in asse agli elementi strutturali; come origine del riferimento si sceglie lo spigolo inferiore sinistro dello scatolare:

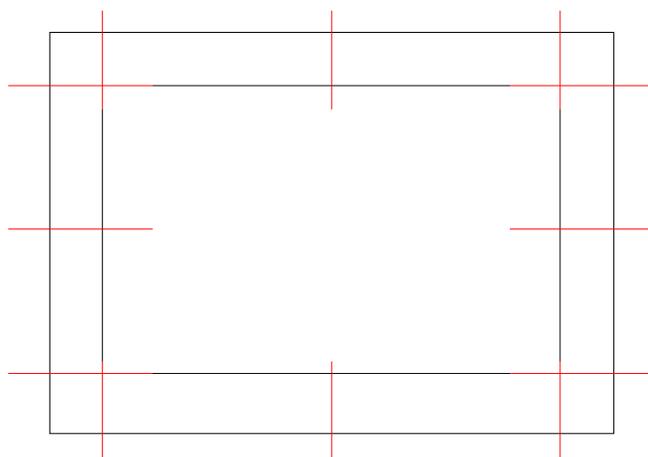

Sezioni di verifica

10.3.1 Verifiche allo SLU

Si mostrano, nelle seguenti tabelle, le verifiche SLU nei confronti della pressoflessione. Si riportano per semplicità le verifiche più gravose per la struttura.

10.3.1.1 Verifiche a pressoflessione

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	1.56
1.90	12.72	12.72	1.52
3.60	12.72	12.72	1.56

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 69 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	1.86
1.90	12.72	12.72	1.43
3.60	12.72	12.72	1.86

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	1.66
1.40	12.72	12.72	5.20
2.60	12.72	12.72	1.57

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	12.72	12.72	1.67
1.40	12.72	12.72	5.19
2.60	12.72	12.72	1.57

10.3.1.2 Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}^*	Verificato
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]
Fondazione	256	100	40	420	SI
Piedritti	134	100	40	420	SI
Traversi	230	100	40	420	SI

* θ° cal=21.8

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

10.3.2 Verifiche allo SLE

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure e le verifiche delle alle tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio di armatura.

Simbologia adottata ed unità di misura


N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento di prima fessurazione positivo, espresse in kNm
M_n	Momento di prima fessurazione negativo, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ε_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

10.3.2.1 Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della struttura ove si innesca il processo di fessurazione, ed a seguire i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati per la combinazione frequente e quasi permanente ::

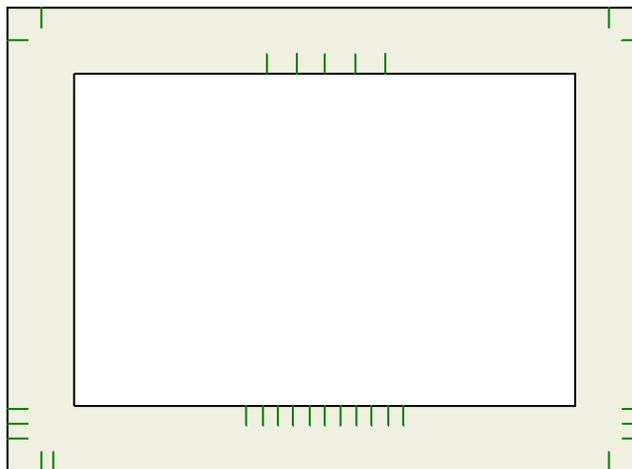

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 71 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Schema con indicazione delle zone fessurate

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	67.87	0.17	0.30	223.75	0.000043
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-66.62	0.20	0.30	279.43	0.000041
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	67.85	0.17	0.30	223.75	0.000043

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	62.35	0.15	0.30	223.75	0.000038
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-67.87	0.11	0.30	279.43	0.000022
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-31.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-67.85	0.11	0.30	279.43	0.000022
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-31.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.78	0.10	0.20	223.75	0.000026
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.77	0.10	0.20	223.75	0.000026

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	48.97	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 72 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.78	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.77	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-43.88	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	63.16	0.14	0.30	223.75	0.000036
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-58.68	0.13	0.30	279.43	0.000027
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	60.46	0.12	0.30	223.75	0.000030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-49.18	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	54.38	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-47.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-63.16	0.10	0.30	279.43	0.000021
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.15	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-49.18	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-60.46	0.10	0.30	279.43	0.000020
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-28.33	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-47.28	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 73 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.91	0.10	0.20	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.91	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	49.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.91	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.56	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.05	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.62	0.10	0.30	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-54.19	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.53	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-46.05	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	47.51	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.64	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 74 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.62	0.09	0.30	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-26.32	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-46.05	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.53	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.81	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.64	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	57.91	0.10	0.20	223.75	0.000027
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	-53.91	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.90	12.72	12.72	56.88	-56.88	49.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-57.91	0.09	0.20	279.43	0.000019
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-25.56	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-44.24	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.20	12.72	12.72	56.88	-56.88	-56.82	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	1.40	12.72	12.72	56.88	-56.88	-27.05	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	2.60	12.72	12.72	56.88	-56.88	-42.83	0.00	0.20	0.00	0.000000

10.3.2.2 Verifica delle tensioni

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle verifiche allo SLE dei limiti tensionali di lavoro nel calcestruzzo e nelle barre di armatura.

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 75 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Tali tensioni risultano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Vengono riportate le verifiche più gravose.

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.849	161.613	38.039
1.90	12.72	12.72	3.865	38.185	162.426
3.60	12.72	12.72	3.847	161.535	38.025

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.216	31.103	138.939
1.90	12.72	12.72	3.514	153.459	33.698
3.60	12.72	12.72	3.217	31.105	138.953

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.894	45.923	121.423
1.40	12.72	12.72	1.886	26.400	35.261
2.60	12.72	12.72	3.262	38.699	105.073

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _f	A _s	σ _c	σ _f	σ _s
0.20	12.72	12.72	3.893	45.908	121.346
1.40	12.72	12.72	1.887	26.407	38.128
2.60	12.72	12.72	3.263	38.702	103.265

10.4 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 76 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_U Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_Y Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	q_u	Q_U	Q_Y	FS
1	20.72	10.66	6.77	32.32	13.64	8.62	1.900	7220.92		460.94 15.67
2	15.27	6.70	3.11	23.11	8.41	3.88	1.144	4346.00		369.65 11.76
3	20.72	10.66	6.77	25.00	10.55	2.76	1.250	4750.35		400.41 11.86
4	15.27	6.70	3.11	16.88	6.14	0.50	0.687	2610.19		318.09 8.21
5	20.72	10.66	6.77	32.33	13.64	8.63	1.901	7224.59		435.87 16.58
6	15.27	6.70	3.11	23.11	8.41	3.89	1.144	4348.77		348.29 12.49
7	20.72	10.66	6.77	25.30	10.68	2.95	1.267	4815.65		390.47 12.33
8	15.27	6.70	3.11	17.14	6.24	0.58	0.700	2658.76		309.62 8.59
9	20.72	10.66	6.77	15.92	6.72	0.05	0.536	2036.01		283.71 7.18
10	20.72	10.66	6.77	14.45	6.10	0.33	0.451	1714.80		250.56 6.84
11	15.27	6.70	3.11	11.48	4.18	0.35	0.340	1290.33		300.78 4.29
12	15.27	6.70	3.11	10.50	3.82	0.75	0.293	1112.55		267.63 4.16

Verifiche Geotecniche


Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 77 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

11. SCATOLARE TIPO4 (5X3) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE

Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

11.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

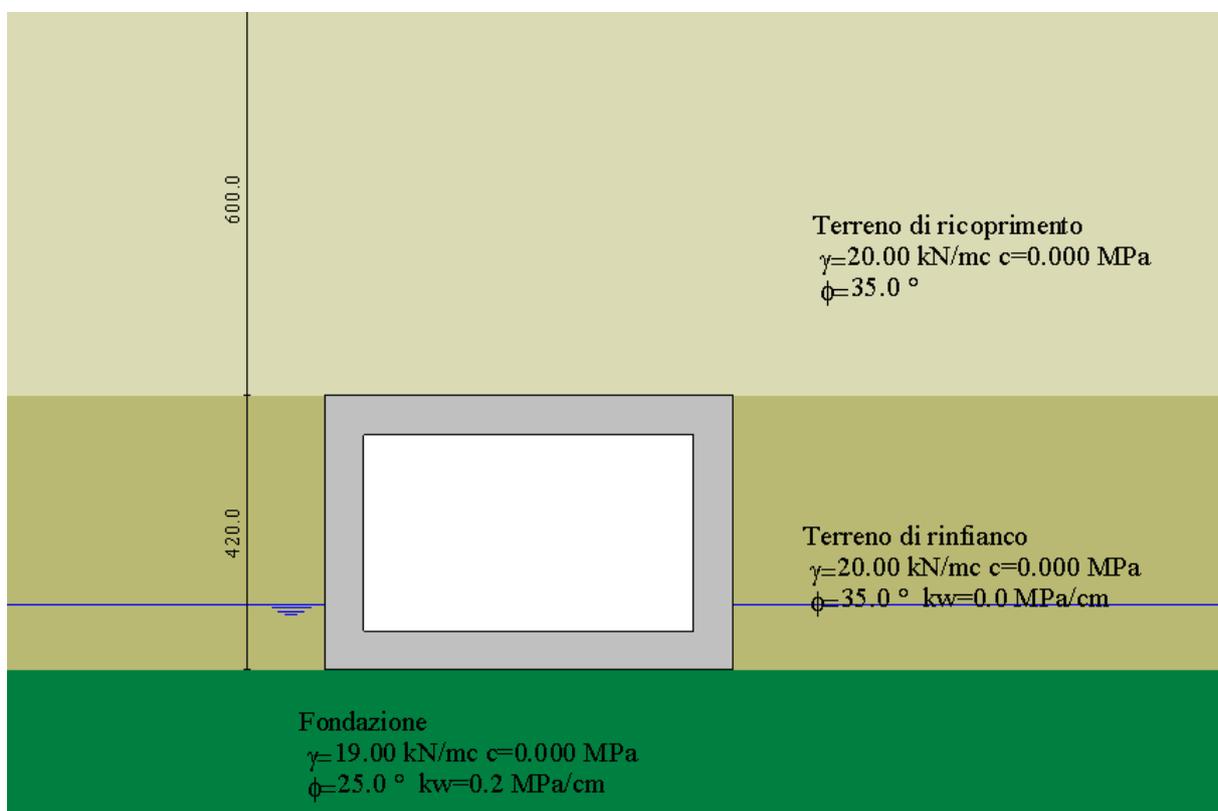

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 78 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

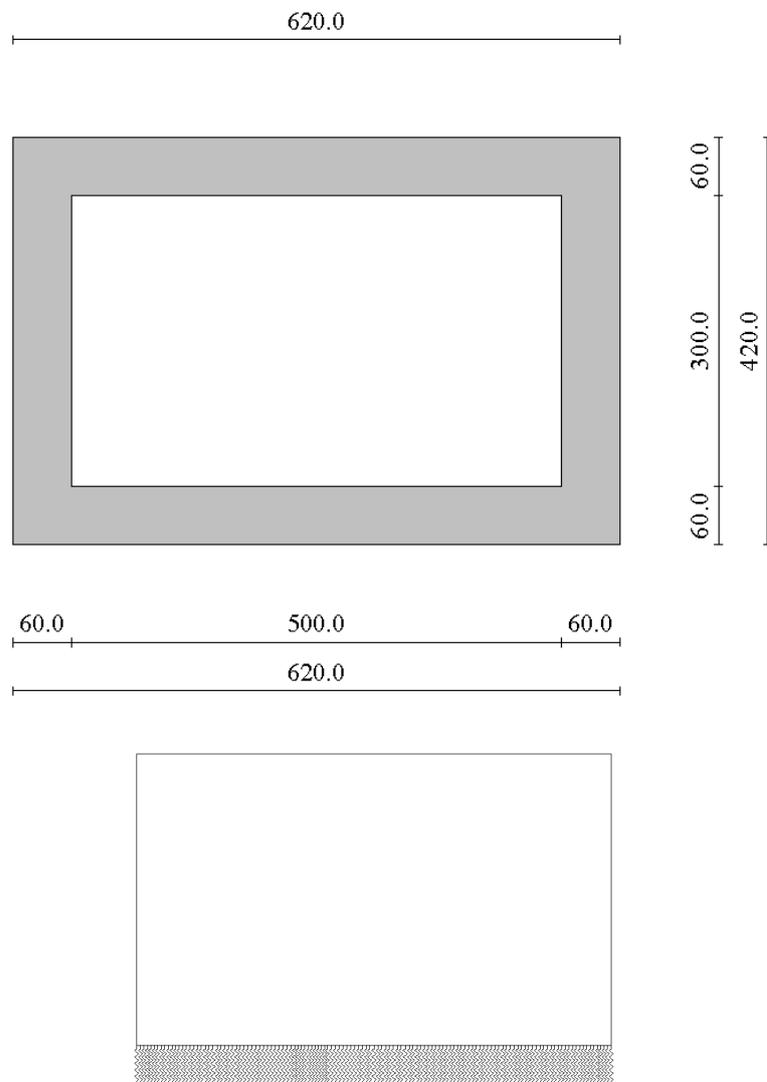

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 79 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u


$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

11.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

Si riportano, di seguito, i diagrammi di involuppo delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

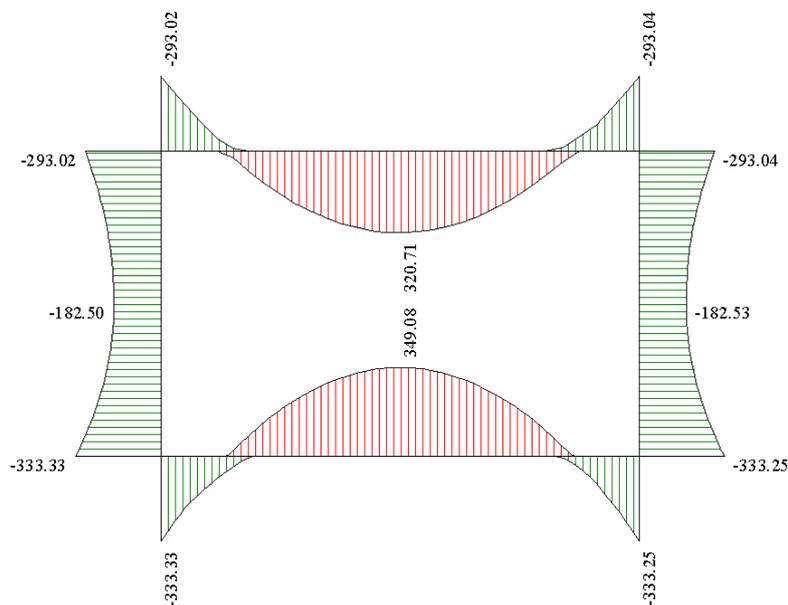

Involuppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 80 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

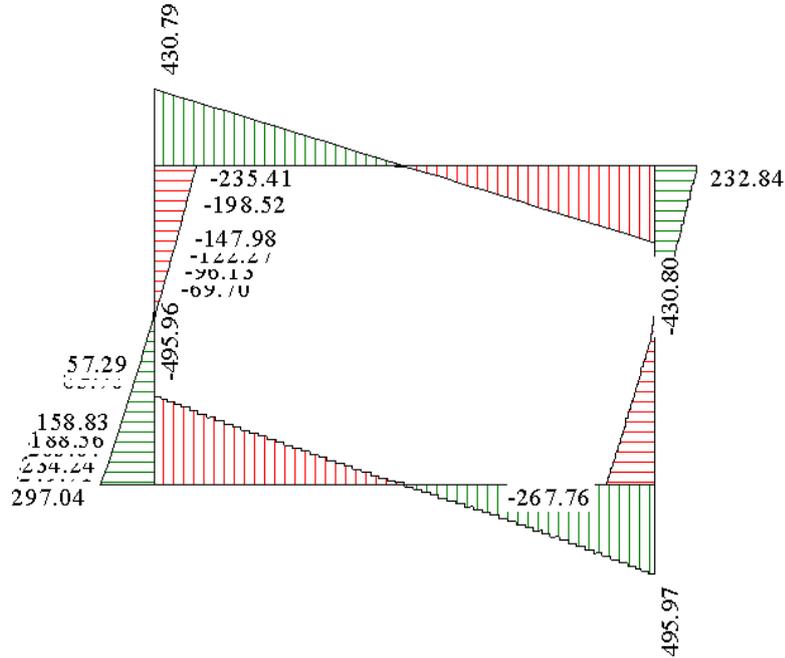

Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

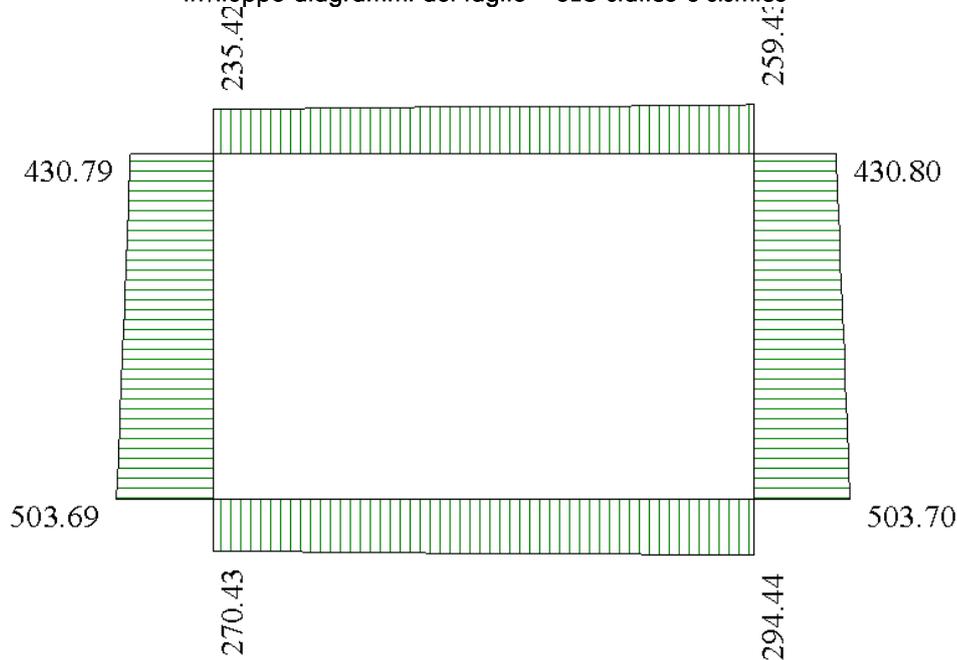

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia


OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 81 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

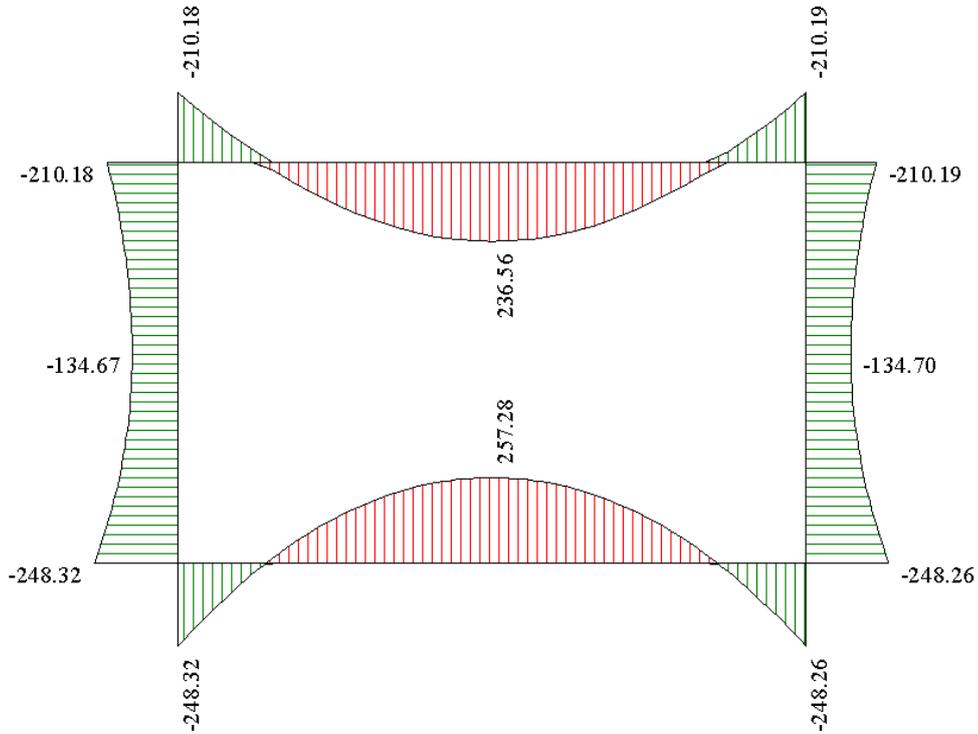

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE

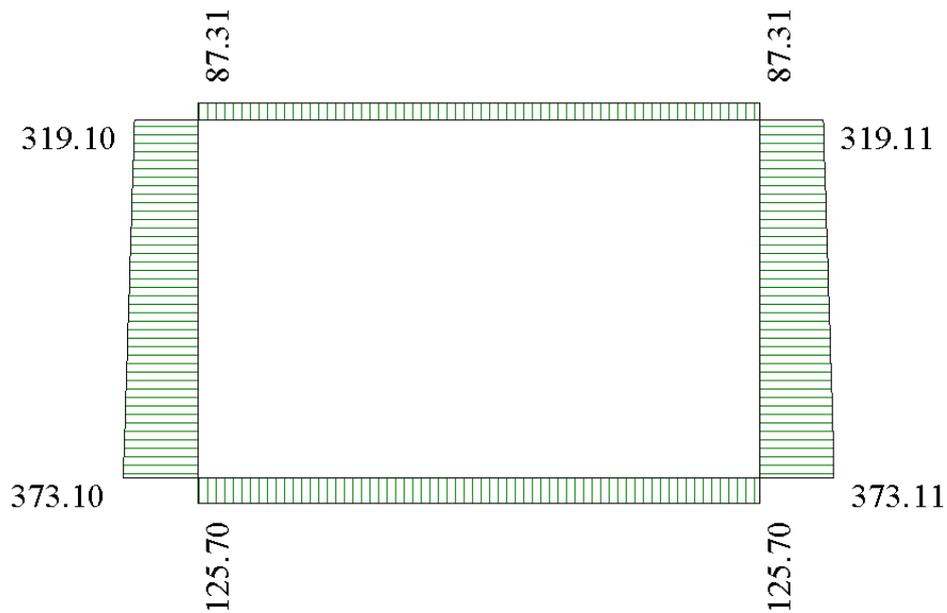

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLE

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

11.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative :

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	1 ϕ 20/10	1 ϕ 20/10	1 ϕ 14/40x20
PIEDRITTI	1 ϕ 20/10	1 ϕ 20/20	1 ϕ 14/40x20
FONDAZIONE	1 ϕ 20/10	1 ϕ 20/10	1 ϕ 14/40x20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno

Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copri ferro di calcolo (asse armature) pari a 6cm

11.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 7.4

Le verifiche cautelativamente vengono effettuate in asse agli elementi strutturali; come origine del riferimento si sceglie lo spigolo inferiore sinistro dello scatolare:

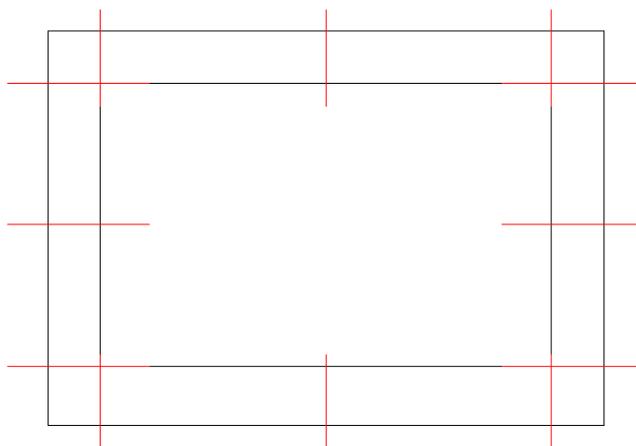


Figura 2 – Sezioni di verifica

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 83 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

11.4.1 Verifiche allo SLU

Si mostrano, nelle seguenti tabelle, le verifiche SLU nei confronti della pressoflessione. Si riportano per semplicità le verifiche più gravose per la struttura.

11.4.1.1 Verifiche a pressoflessione

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	31.42	31.42	2.10
3.10	31.42	31.42	1.99
5.90	31.42	31.42	2.10

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	31.42	31.42	2.32
3.10	31.42	31.42	2.10
5.90	31.42	31.42	2.32

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	15.71	31.42	2.78
2.10	15.71	31.42	6.10
3.90	15.71	31.42	2.60

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.30	15.71	31.42	2.78
2.10	15.71	31.42	6.10
3.90	15.71	31.42	2.60

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 84 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

11.4.1.2 Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}^*	Verificato
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]
Fondazione	500	100	60	910	SI
Piedritti	300	100	60	450	SI
Traversi	430	100	60	910	SI

$$* \theta^{\circ} \text{ cal} = 21.8$$

11.4.2 Verifiche allo SLE

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure e le verifiche delle alle tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio di armatura.

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento di prima fessurazione positivo, espresse in kNm
M_n	Momento di prima fessurazione negativo, espresse in kNm
wk	Ampiezza fessure, espresse in mm
wlim	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ε_m	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

11.4.2.1 Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della struttura ove si innesca il processo di fessurazione, ed a seguire i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati per la combinazione frequente e quasi permanente ::

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE


3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 85 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

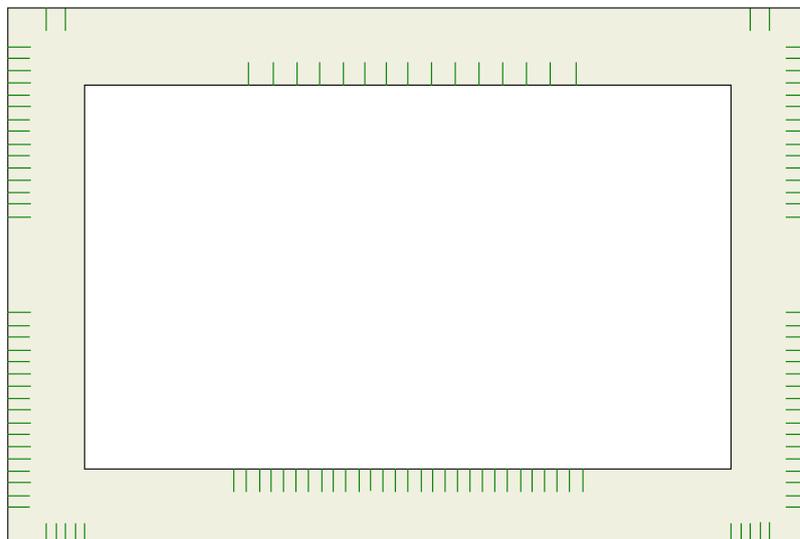

Schema con indicazione delle zone fessurate

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	242.21	0.16	0.30	170.38	0.000054
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-248.16	0.18	0.30	181.96	0.000057
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	242.17	0.16	0.30	170.38	0.000054

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-199.02	0.13	0.30	181.96	0.000041
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	231.86	0.16	0.30	170.38	0.000054
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-199.04	0.13	0.30	181.96	0.000041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-242.21	0.12	0.30	181.96	0.000037
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-128.31	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-199.02	0.07	0.30	181.96	0.000023

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-242.17	0.12	0.30	181.96	0.000037
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-128.34	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-199.04	0.07	0.30	181.96	0.000023

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 86 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	222.00	0.14	0.20	170.38	0.000047
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-222.52	0.15	0.20	181.96	0.000047
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	222.00	0.14	0.20	170.38	0.000047

Verifica fessurazione trasverso [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-178.09	0.10	0.20	181.96	0.000033
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	205.24	0.13	0.20	170.38	0.000044
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-178.09	0.10	0.20	181.96	0.000033

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-222.00	0.10	0.20	181.96	0.000032
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-113.67	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-178.09	0.05	0.20	181.96	0.000016

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-222.00	0.10	0.20	181.96	0.000032
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-113.67	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-178.09	0.05	0.20	181.96	0.000016

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	231.09	0.15	0.30	170.38	0.000051
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-231.69	0.16	0.30	181.96	0.000051
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	225.25	0.14	0.30	170.38	0.000049

Verifica fessurazione trasverso [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-188.40	0.12	0.30	181.96	0.000037
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	214.75	0.14	0.30	170.38	0.000048
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-181.42	0.11	0.30	181.96	0.000034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-231.08	0.11	0.30	181.96	0.000034
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-118.14	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-188.40	0.06	0.30	181.96	0.000020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Traffico 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 87 di 101
---------------	-----------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-225.25	0.10	0.30	181.96	0.000032
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-121.90	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-181.42	0.05	0.30	181.96	0.000017

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	222.03	0.14	0.20	170.38	0.000048
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-223.72	0.15	0.20	181.96	0.000048
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	219.33	0.14	0.20	170.38	0.000047

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-179.72	0.11	0.20	181.96	0.000034
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	206.34	0.13	0.20	170.38	0.000045
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-174.28	0.10	0.20	181.96	0.000032

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-222.03	0.10	0.20	181.96	0.000031
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-114.50	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-179.72	0.05	0.20	181.96	0.000017

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-219.33	0.10	0.20	181.96	0.000030
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-119.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-174.28	0.05	0.20	181.96	0.000015

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	221.40	0.14	0.30	170.38	0.000048
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-224.30	0.15	0.30	181.96	0.000049
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	218.70	0.14	0.30	170.38	0.000047

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-183.90	0.11	0.30	181.96	0.000036
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	202.16	0.13	0.30	170.38	0.000043
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-178.46	0.10	0.30	181.96	0.000033

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.	Pag. di Pag.
L073	213	E	16	OM0000	REL	03	A	88 di 101

1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-221.40	0.10	0.30	181.96	0.000031
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-116.28	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-183.90	0.06	0.30	181.96	0.000019

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{ri}	A _{rs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-218.70	0.10	0.30	181.96	0.000030
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-121.29	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-178.46	0.05	0.30	181.96	0.000017

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ri}	A _{rs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	222.03	0.14	0.20	170.38	0.000048
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	-223.72	0.15	0.20	181.96	0.000048
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	219.33	0.14	0.20	170.38	0.000047

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ri}	A _{rs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	31.42	31.42	140.02	-140.02	-179.72	0.11	0.20	181.96	0.000034
2	3.10	31.42	31.42	140.02	-140.02	206.34	0.13	0.20	170.38	0.000045
3	5.90	31.42	31.42	140.02	-140.02	-174.28	0.10	0.20	181.96	0.000032

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ri}	A _{rs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-222.03	0.10	0.20	181.96	0.000031
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-114.50	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-179.72	0.05	0.20	181.96	0.000017

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ri}	A _{rs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	31.42	130.17	-138.18	-219.33	0.10	0.20	181.96	0.000030
2	2.10	15.71	31.42	130.17	-138.18	-119.52	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.90	15.71	31.42	130.17	-138.18	-174.28	0.05	0.20	181.96	0.000015

11.4.2.2 Verifica delle tensioni

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle verifiche allo SLE dei limiti tensionali di lavoro nel calcestruzzo e nelle barre di armatura.

Tali tensioni risultano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Vengono riportate le verifiche più gravose.

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 89 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

X	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.30	31.42	31.42	4.035	146.262	59.068
3.10	31.42	31.42	4.175	61.031	152.193
5.90	31.42	31.42	4.034	146.224	59.056

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

X	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.30	31.42	31.42	3.390	49.186	126.897
3.10	31.42	31.42	3.803	144.366	54.953
5.90	31.42	31.42	3.391	49.189	126.908

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.30	15.71	31.42	4.843	77.606	115.210
2.10	15.71	31.42	2.759	46.426	45.655
3.90	15.71	31.42	4.103	65.794	100.051

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 60.00 cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.30	15.71	31.42	4.842	77.591	115.172
2.10	15.71	31.42	2.759	46.435	47.497
3.90	15.71	31.42	4.103	65.799	97.107

11.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_g Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_g Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_Y Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m



2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 90 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N _c	N _q	N _γ	N' _c	N' _q	N' _γ	q _u	Q _u	Q _y	FS
1	20.72	10.66	6.77	31.39	13.40	8.49	2.883	17875.06		1046.64 17.08
2	15.27	6.70	3.11	22.49	8.28	3.83	1.735	10758.43		829.60 12.97
3	20.72	10.66	6.77	25.57	10.92	3.57	2.061	12778.07		965.41 13.24
4	15.27	6.70	3.11	17.52	6.45	0.89	1.157	7170.91	760.40	9.43
5	20.72	10.66	6.77	31.40	13.41	8.49	2.884	17881.45		1016.07 17.60
6	15.27	6.70	3.11	22.49	8.28	3.83	1.736	10763.33		803.56 13.39
7	20.72	10.66	6.77	25.71	10.98	3.67	2.071	12841.02		955.15 13.44
8	15.27	6.70	3.11	17.64	6.49	0.94	1.165	7221.52	751.66	9.61
9	20.72	10.66	6.77	16.53	7.06	0.00	0.948	5875.67	724.14	8.11
10	20.72	10.66	6.77	15.24	6.50	0.07	0.827	5125.37	645.27	7.94
11	15.27	6.70	3.11	11.93	4.39	0.15	0.596	3692.65	764.86	4.83
12	15.27	6.70	3.11	11.06	4.07	0.39	0.529	3279.08	685.99	4.78


Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 91 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

12. TOMBINO TIPO5 (Φ1500) – RISULTATI ANALISI E VERIFICHE


Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

12.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

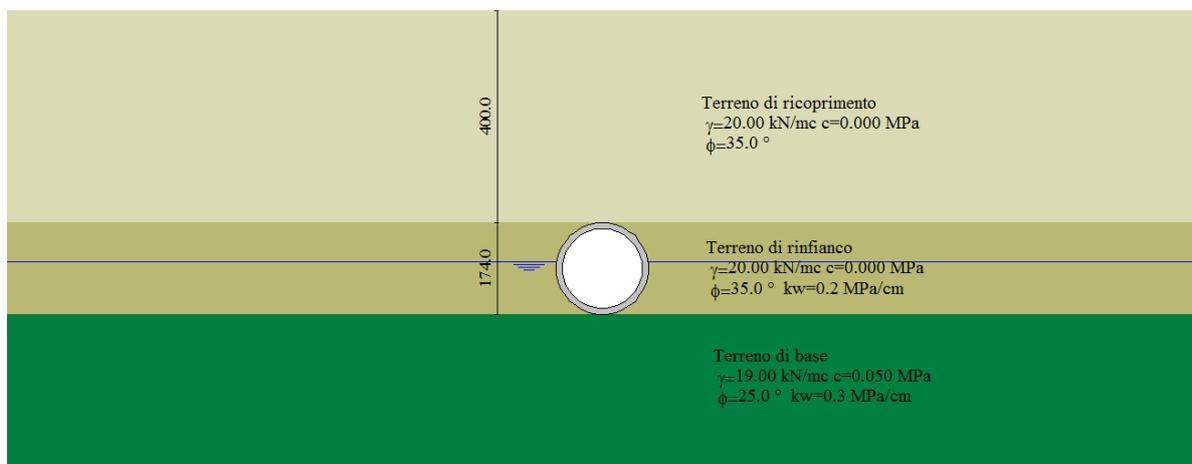

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

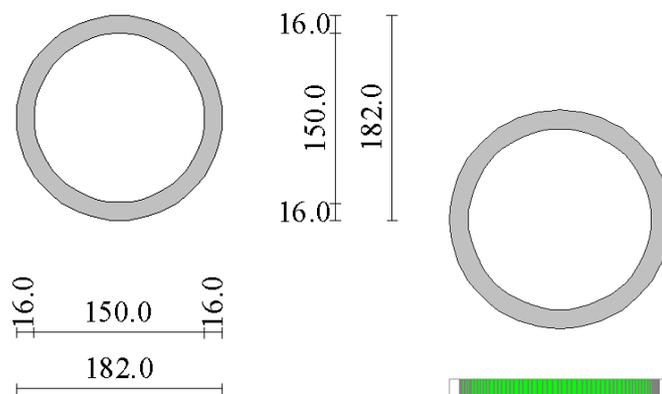

Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

	2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI Relazione tecnica e di calcolo tombini							
	Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI


Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 93 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

12.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO


Si riportano, di seguito, i diagrammi di involucro delle caratteristiche delle sollecitazioni di Flessione, Taglio e Sforzo Normale; le unità di misura dei grafici sono i KN e m:

————— 15.110 kNm

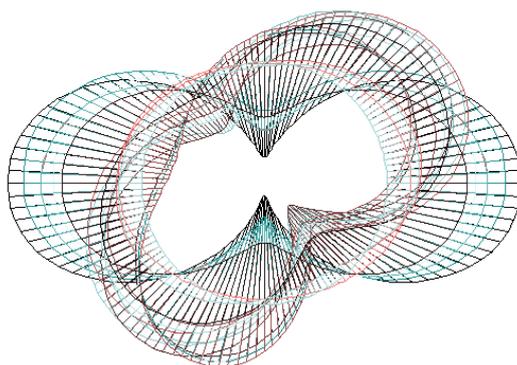

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

————— 35.825 kN

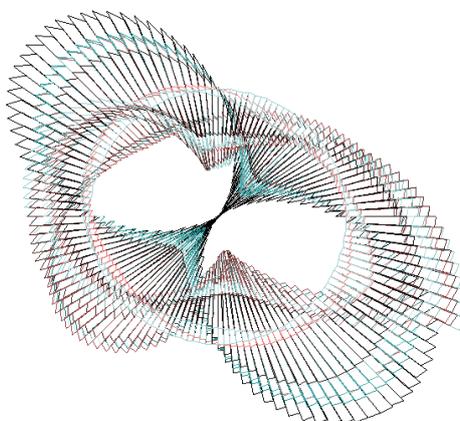

Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud


4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 94 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

————— 106.473 kN

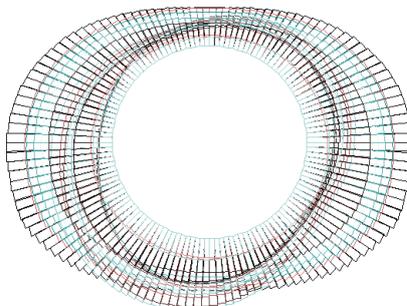

Involuppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

Non vengono riportati i diagrammi involuppo delle sollecitazioni allo SLE, in quanto il software restituisce unicamente i risultati delle verifiche per le relative combinazioni

12.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative :

Elemento	Armatura a flessione	
	Af 1	Af 2
-	1 ϕ 10/20	1 ϕ 10/20

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno

Ai fini delle verifiche si è fatto riferimento ad un copri ferro di calcolo (asse armature) pari a 6cm

Si evidenzia inoltre che le sollecitazioni di progetto non hanno richiesto una specifica armatura a taglio, essendo già soddisfatte le verifiche condotte con previsti dal DM 14.01.08 per le delle strutture non armate a taglio; è stata comunque prevista un'armatura di collegamento trasversale 1 ϕ 6/40x40

12.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio. Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 95 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 7.4

Le verifiche esposte fanno riferimento alla sezione maggiormente sollecitata lungo l'intera circonferenza strutturali; come origine del riferimento si sceglie lo spigolo inferiore sinistro dello scatolare.

In virtù della particolare forma della sezione, il software suddivide la stessa in due elementi, ovvero l'elemento traverso (semicirconferenza superiore) e l'elemento fondazione (semicirconferenza inferiore), per ciascuna dei quali sono state considerate 5 sezioni di verifica

12.4.1 Verifiche allo SLU

Si mostrano, nelle seguenti tabelle, le verifiche SLU nei confronti della pressoflessione. Si riportano per semplicità le verifiche più gravose per la struttura.

12.4.1.1 Verifiche a pressoflessione

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.08	3.93	3.93	2.41
0.48	3.93	3.93	4.13
0.91	3.93	3.93	2.40
1.34	3.93	3.93	3.33
1.74	3.93	3.93	2.41

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.08	3.93	3.93	2.41
0.48	3.93	3.93	4.45
0.91	3.93	3.93	2.69
1.34	3.93	3.93	3.05
1.74	3.93	3.93	2.41

12.4.1.2 Verifiche a taglio

I risultati ottenuti dalle verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate per la struttura in esame sono riepilogati nella seguente tabella.

Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}^*	Verificato
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 96 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Fondazione	25	100	16	95	SI
Traversi	25	100	16	95	SI

* Taglio resistente elementi non armati

12.4.2 Verifiche allo SLE

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure e le verifiche delle alle tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio di armatura.

Simbologia adottata ed unità di misura


N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento di prima fessurazione positivo, espresse in kNm
M_n	Momento di prima fessurazione negativo, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ε_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

12.4.2.1 Verifiche a fessurazione

L'ampiezza delle fessure è sempre al di sotto dei limiti sopra descritti, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Nella seguente figura vengono riportati lo schema con indicazione delle zone della struttura ove si innesca il processo di fessurazione, ed a seguire i relativi valori di ampiezza delle fessure ricavati per la combinazione frequente e quasi permanente :

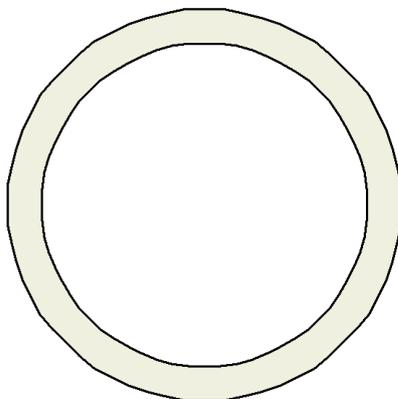

Schema con indicazione delle zone fessurate

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 97 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	8.20	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.66	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-6.39	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.66	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	8.20	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-8.20	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.07	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	5.68	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.07	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-8.20	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.08	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.59	0.00	0.20	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.08	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.65	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.12	0.00	0.20	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.65	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	4.15	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.01	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-4.55	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	3.70	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	3.56	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.28	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-4.10	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-3.70	0.00	0.30	0.00	0.000000

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 98 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.38	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	1.26	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.55	0.00	0.20	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.37	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	3.18	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.38	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.11	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.45	0.00	0.20	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-3.18	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	1.24	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.60	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.39	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	3.39	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.32	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.02	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.61	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-3.39	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	2.38	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	1.26	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	-0.55	0.00	0.20	0.00	0.000000
4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.37	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	3.18	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{ti}	A _{ts}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.08	3.93	3.93	8.46	-8.46	-2.38	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	0.48	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.11	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	0.91	3.93	3.93	8.46	-8.46	0.45	0.00	0.20	0.00	0.000000

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 99 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

4	1.34	3.93	3.93	8.46	-8.46	-1.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
5	1.74	3.93	3.93	8.46	-8.46	-3.18	0.00	0.20	0.00	0.000000

12.4.2.2 Verifica delle tensioni

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle verifiche allo SLE dei limiti tensionali di lavoro nel calcestruzzo e nelle barre di armatura.

Tali tensioni risultano sempre al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, pertanto le verifiche si possono ritenere soddisfatte. Vengono riportate le verifiche più gravose.

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.08	10.33	70.98	3.93	3.93	38.71	152.68	6.30
2	0.48	-3.59	44.86	3.93	3.93	27.58	0.63	1.89
3	0.91	-8.38	35.18	3.93	3.93	154.37	47.26	5.40
4	1.34	-3.59	47.61	3.93	3.93	24.54	0.86	1.86
5	1.74	10.33	70.98	3.93	3.93	38.72	152.69	6.30

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.08	-10.33	70.98	3.93	3.93	152.68	38.71	6.30
2	0.48	2.54	37.06	3.93	3.93	2.31	13.87	1.27
3	0.91	7.06	25.94	3.93	3.93	42.57	135.36	4.60
4	1.34	2.54	37.98	3.93	3.93	2.77	12.89	1.25
5	1.74	-10.33	70.98	3.93	3.93	152.69	38.71	6.30

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.08	2.85	40.75	3.93	3.93	2.20	16.38	1.43
2	0.48	5.10	51.74	3.93	3.93	8.10	53.75	2.87
3	0.91	0.14	47.01	3.93	3.93	5.76	5.43	0.30
4	1.34	-5.63	34.03	3.93	3.93	89.50	24.34	3.50
5	1.74	4.09	31.92	3.93	3.93	12.73	55.39	2.44

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 16.00 cm



2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 100 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	-------------------------------

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.08	-2.85	40.28	3.93	3.93	16.87	1.96	1.44
2	0.48	4.27	17.54	3.93	3.93	24.41	79.32	2.76
3	0.91	-0.25	19.85	3.93	3.93	2.06	2.66	0.17
4	1.34	-5.51	27.94	3.93	3.93	94.96	27.64	3.49
5	1.74	-4.09	32.64	3.93	3.93	54.43	12.24	2.43

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 19 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 16.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.08	-3.62	34.61	3.93	3.93	40.74	7.07	2.07
2	0.48	1.38	16.79	3.93	3.93	0.54	11.24	0.74
3	0.91	-2.08	18.28	3.93	3.93	25.59	5.15	1.22
4	1.34	-6.27	25.10	3.93	3.93	117.39	36.31	4.06
5	1.74	-4.74	29.68	3.93	3.93	74.09	19.82	2.93

2.12 PEDEMONTANA DELLE MARCHE

3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud

4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia

OPERE D'ARTE MINORI: TIPOLOGICI

Relazione tecnica e di calcolo tombini

Opera L073	Tratto 213	Settore E	CEE 16	WBS OM0000	Id. doc. REL	N. prog. 03	Rev. A	Pag. di Pag. 101 di 101
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------	-------------------------------

12.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]

Q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_y Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	q_u	Q_u	Q_y	FS
1	20.72	10.66	6.77	36.32	14.44	9.17	0.772	1405.81	205.78	6.83
2	15.27	6.70	3.11	22.09	8.19	3.80	0.425	773.68	169.27	4.57
3	20.72	10.66	6.77	12.98	5.58	0.58	0.173	315.58	112.38	2.81
4	15.27	6.70	3.11	7.52	2.79	2.64	0.079	144.44	89.70	1.61
5	20.72	10.66	6.77	36.32	14.44	9.17	0.772	1405.82	170.71	8.24
6	15.27	6.70	3.11	22.09	8.19	3.80	0.425	773.70	139.39	5.55
7	20.72	10.66	6.77	14.17	6.10	0.21	0.194	352.89	100.66	3.51
8	15.27	6.70	3.11	8.35	3.10	1.84	0.089	162.38	79.72	2.04
9	20.72	10.66	6.77	11.29	4.86	1.49	0.070	127.77	51.50	2.48
10	20.72	10.66	6.77	9.93	4.27	2.60	0.044	79.94	45.54	1.76
11	15.27	6.70	3.11	8.14	3.02	2.03	0.047	85.67	52.75	1.62
12	15.27	6.70	3.11	7.18	2.66	3.02	0.031	56.17	46.79	1.20