



PANTIA PIANO TERRA

0m 10m 20m 30m 40m

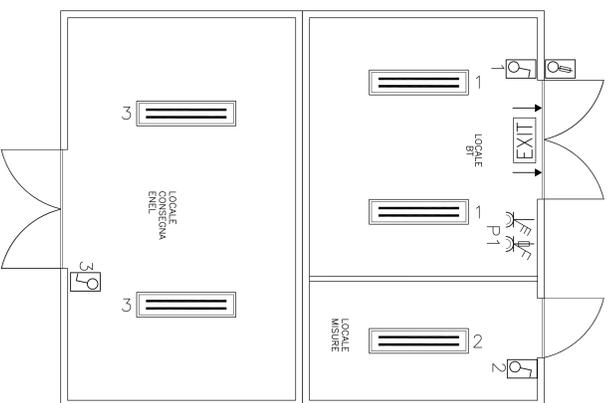


POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE

0m 10m 20m 30m 40m

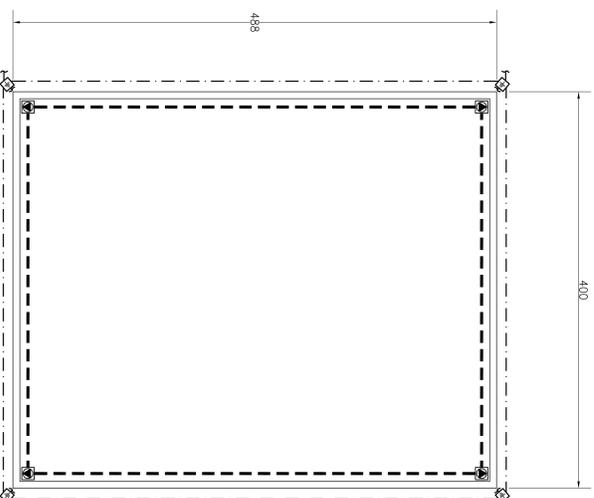

PANTIA PIANO COPERTURA

0m 10m 20m 30m 40m

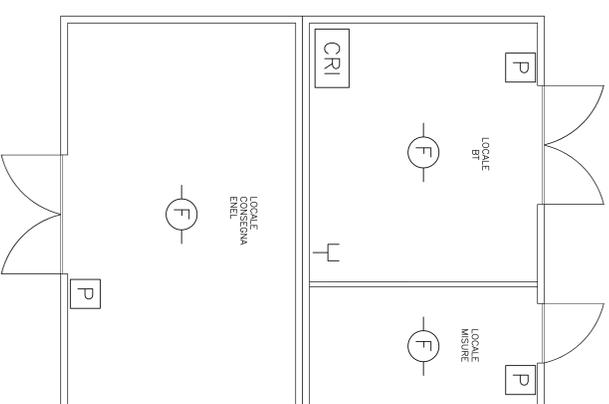

IMPIANTI SPECIALI

0m 10m 20m 30m 40m

LEGENDA

- - - - - DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME 1x50 mmq.
- — — — — BANDIOLA DI ACCIAIO ZINCATO 30x3 mm
- CALATA IN CORDA DI RAME NUDO 1x50 mmq
- ▣ POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA
- PIAFORNERA IP65 IN POLICARBONATO DA 2,38W
- ↑ LUXE LUCE DI SICUREZZA IP65 CON COMPLESSO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE E FOTOCAMERA PER I LAMPIONI DA 18W
- INTERRUTTORE IP65
- PULSANTE DI SGANCIO
- GRUPPO PRESE INDUSTRIALI CEE 2P+T 16A E 3P+N+T 32A
- RILAVIONE OTTICO DI FUMO
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- PRESA TELEFONICA IP 55
- CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDI IN CABINA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- CABINA prefabbricata in cemento armato vergato tipo assemblato a pannelli con trame alla specifica di unificazione ENEL D65600.
- CALCESTRUZZO classe Rck 350 kg/cm² addivato con SUPERFLUIDIFICANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
- PANNELLI costituiti da doppia rete elettrosaldata e ferro nero/0,04% FeSi44k.
- CONTINUITA' ELETTRICA DELLE ARMATURE METALLICHE MEDIANTE SALDATURA, REALIZZATA COME MAGLIA EQUIPOTENZIALE di AERAZIONE E SEPARAZIONE CONFORMI RISPETTIVAMENTE ALLE SPECIFICHE DI UNIFICAZIONE ENEL 05919, 05927 E 05988.
- IMPIANTI INTERNI DI TIPO PREFABBRICATO COME RIPRODOTTO NELLE SPECIFICHE TECNICHE DI DEPOSITO DELLA CABINA IN CEMENTO ARMATO PROPOSTA DEI CINCQUE PASSAVOIO E DEI TUBI DI PASSAVOIO DA CONCORDARE CON L'ENEL.



**ASSE VIARIO MARCHE-LUMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXILOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PER LA ZONA ANTONA - TRACCE PER IL TRATTO DI PENETRAZIONE INTERNA SULLA LINEA SAN GIUSEPPE - TRACCE PER IL TRATTO DI PENETRAZIONE INTERNA SULLA LINEA SAN GIUSEPPE - TRACCE PER IL TRATTO DI PENETRAZIONE INTERNA SULLA LINEA SAN GIUSEPPE - TRACCE PER IL TRATTO DI PENETRAZIONE INTERNA SULLA LINEA SAN GIUSEPPE

CONTRAGENTE GENERALE: **DIRPA 2 S.p.A.** *Il responsabile del Contratto Generale*

PROGETTISTA: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

PROGETTISTAZIONE: **ING. SALVATORE MACIARI** *Il responsabile del Progetto Generale*

| REV. | DATA | INTERVENTI | PROGN. | CONDIZ. | APPROV. |
|------|------------|-------------------------------|------------|---------|-------------|
| A | 10/03/2017 | Emisione per studio autorizz. | M. De Niro | S. Lupo | A. Ghinelli |
| B | | | | | |