
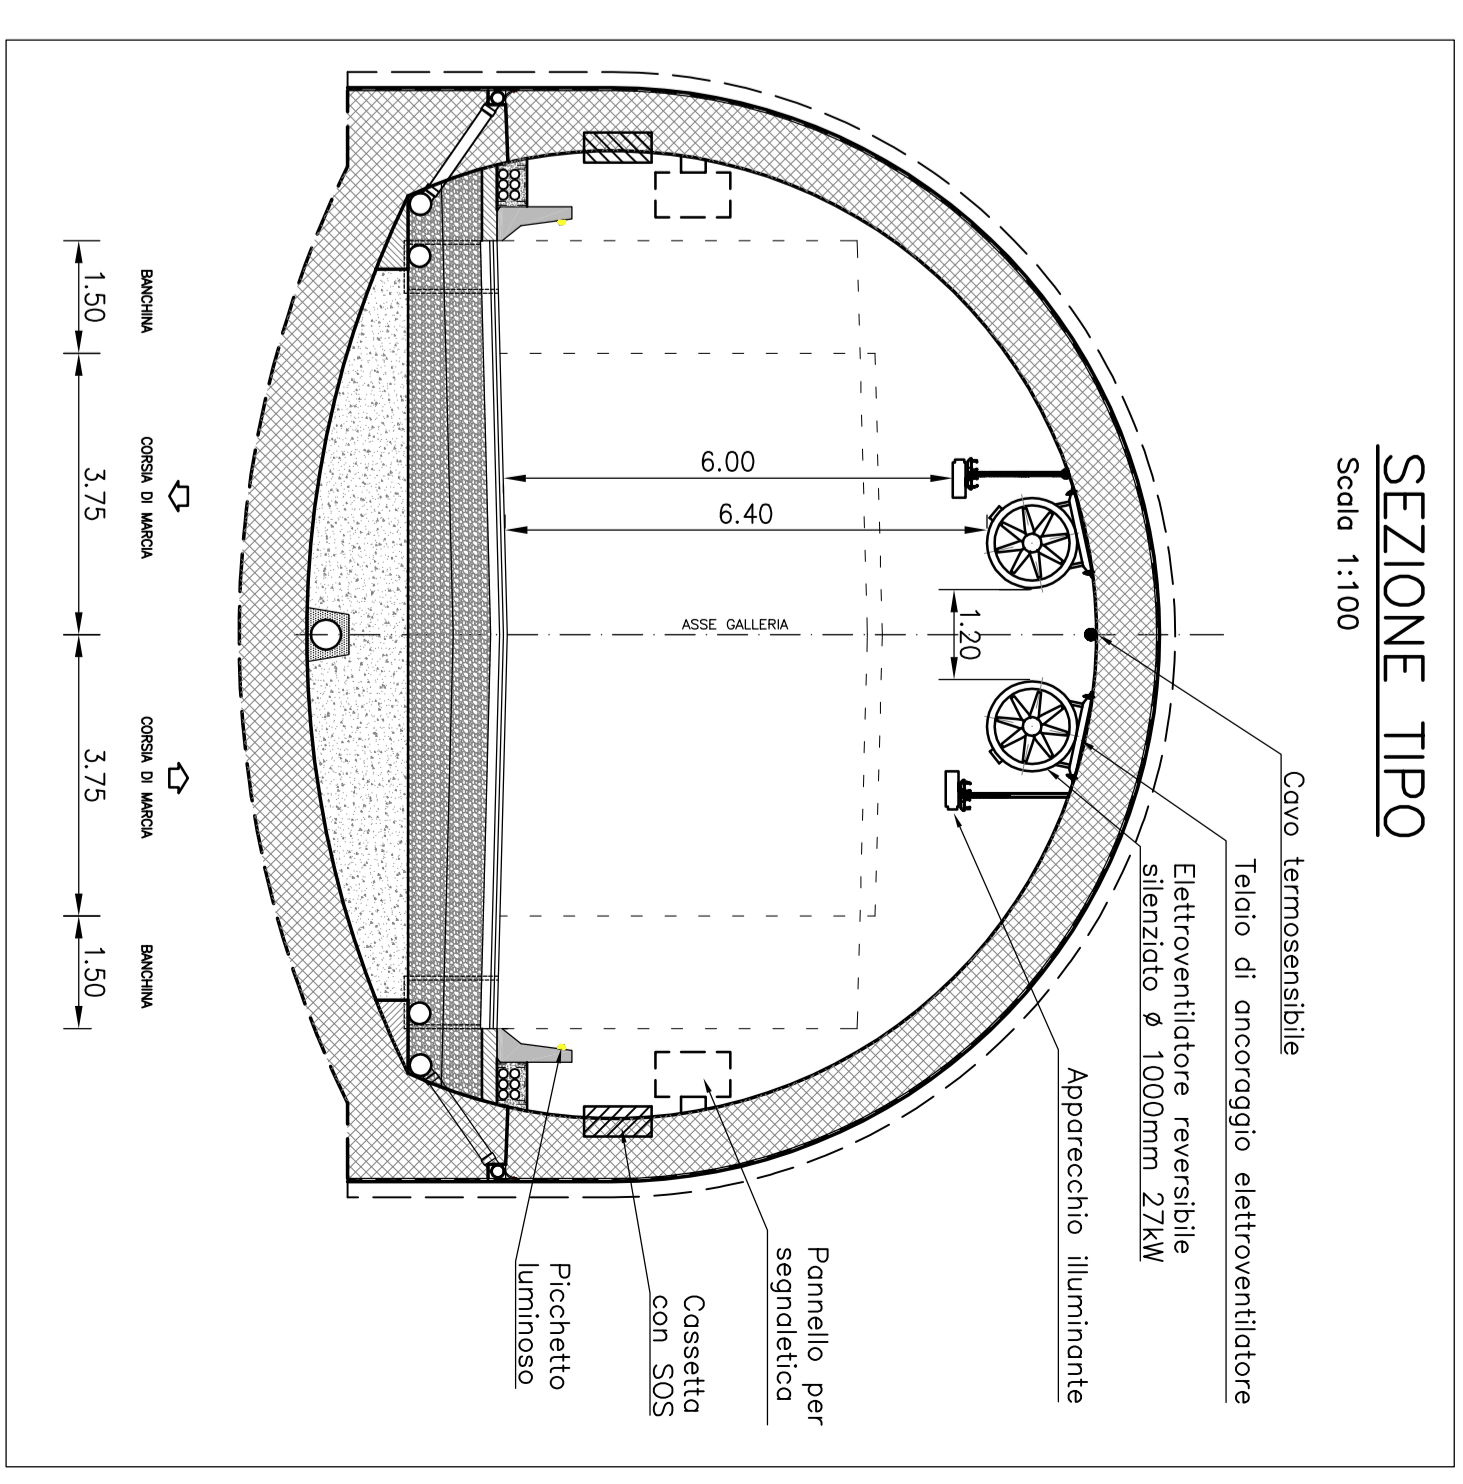
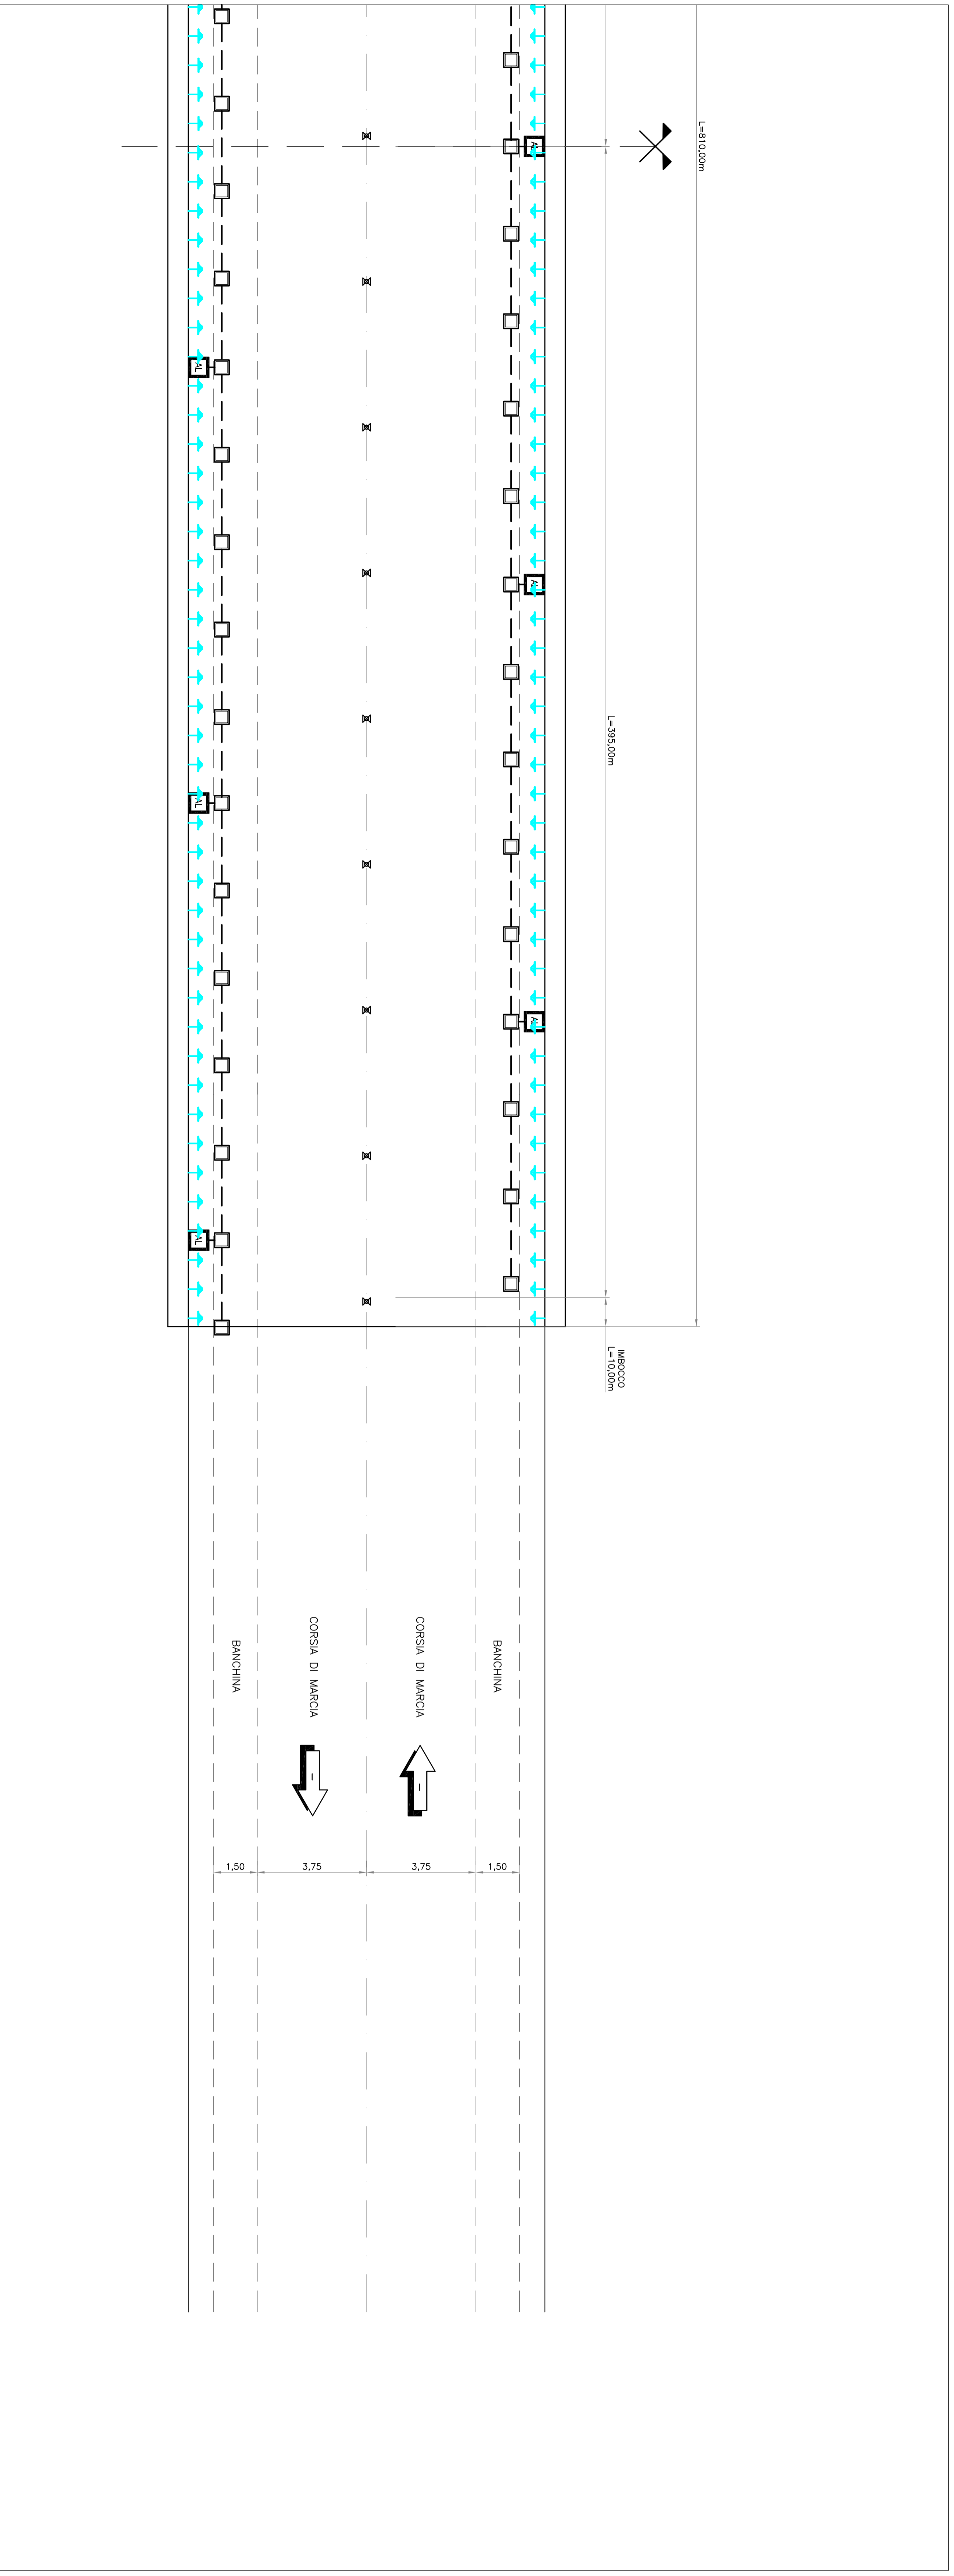


---	LINEE CARGOGARANTE
---	ASSE MEZZERA GALERIA
⊗	SUM-FLOWTORICHE

LEGENDA TRACCIATO

LEGENDA

□	Pozzetto di servizio/paneggio dim. 500x500mm
- - - - -	Cavidotti interni ø 125mm
+	Piastrino a LED per illuminazione di evacuazione in galleria
⊗	Unità di alimentazione per padiglione di evacuazione, con dimensioni 250x90/240x6 e scatola di controllo
⊞	Quadro di illuminazione Ser. Continuità Assoluta, installato in cabina elettrica

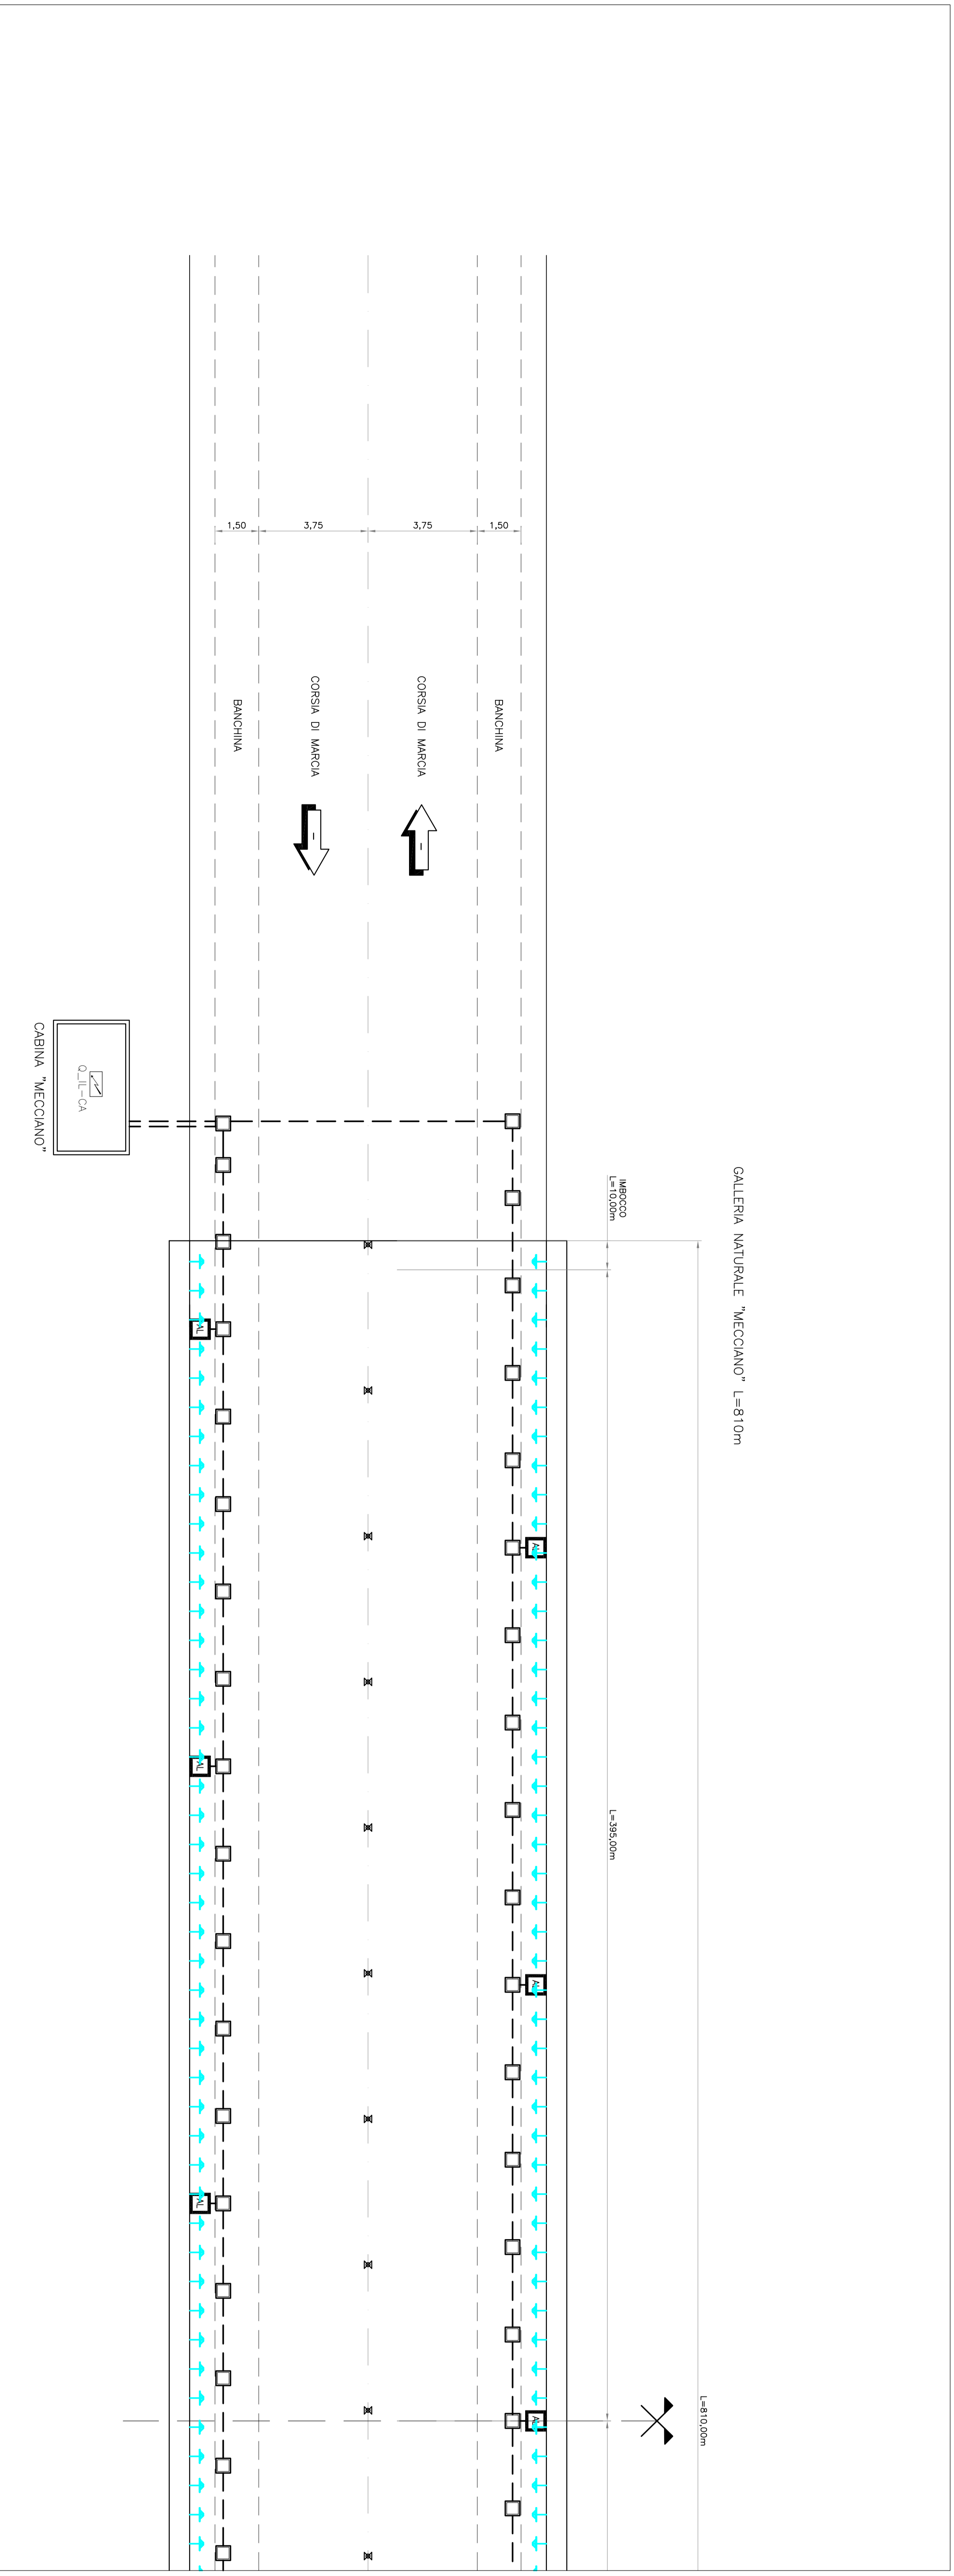

**ASSE VIARIO MARCHE-LUMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA**
MAXILOTTO 2

QUADRILATERO
Merchia Umbria B.p.a.

LAZIO IN COMPLETAMENTO DELLA BIRETRET E PERUGIA ANCONA.
P.S. VAL DISINNO? RIFIUTTI ILLUMINATI VIA CASCINELLE ALPAZZI ALPAZZI ANCONA SAN GIUSEPPE
P.D.B.MONTANA DELLE MARCHE TRATTO FABBRANO/CA. S.BRESCIA

PROGETTO DEFINITIVO

Il responsabile del Costruttore Generale: **PROFESSIONISTA RESPONSABILE**
DIRPA 2
 S.p.A. I.I.C.

Il responsabile del Costruttore Generale: **PROFESSIONISTA RESPONSABILE**
CONTRATTORE GENERALE
 S.p.A. I.I.C.

Il responsabile della Progettazione: **PROFESSIONISTA RESPONSABILE**
PROGETTAZIONE
 S.p.A. I.I.C.

Il responsabile dell'Impianto: **PROFESSIONISTA RESPONSABILE**
PROGETTAZIONE
 S.p.A. I.I.C.

RESPONSABILITÀ DELLA PROGETTAZIONE		CONTRATTORE GENERALE	
PROGETTO	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	PROGETTO	PROFESSIONISTA RESPONSABILE
PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE
CONTRATTORE GENERALE		CONTRATTORE GENERALE	
DIRPA 2	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	DIRPA 2	PROFESSIONISTA RESPONSABILE
DIRETTORE GENERALE		DIRETTORE GENERALE	
PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE
PROGETTAZIONE		PROGETTAZIONE	
PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE
IMPianto		IMPianto	
PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE	PAOLO F. BIANCHI	PROFESSIONISTA RESPONSABILE

11.2 - PEDIMONTANA DELLE MARCHE
3° stralzo funzionale: Caselimondo nord - Caselimondo sud
4° stralzo funzionale: Caselimondo sud - Innesso SS.77 a Nucera
Impianto di illuminazione Merchia
Impianto di illuminazione di evacuazione

Scala: F.1000/100
Data: Maggio 2017

Rev.	DATA	INSTRUZIONI	Rev.	DATA	INSTRUZIONI
A	Maggio 2017	Emisore per stralzo Umbroide	PROCON	M. Di Nino	S. Lupo
B					