
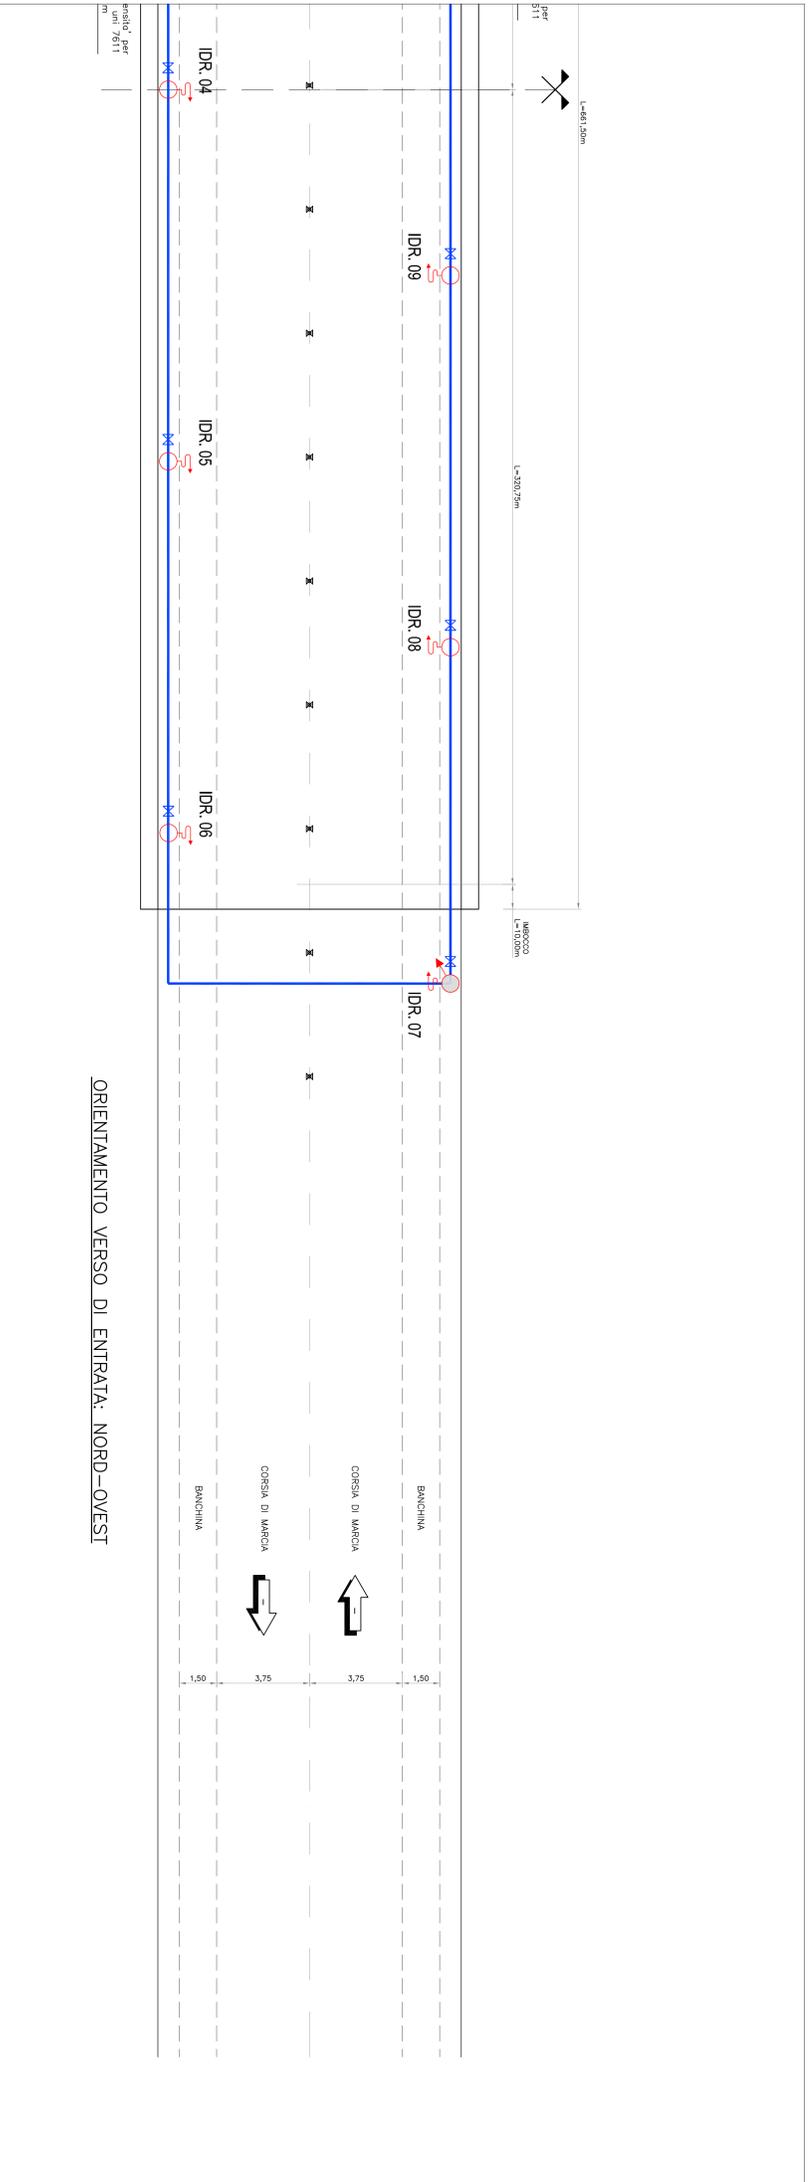
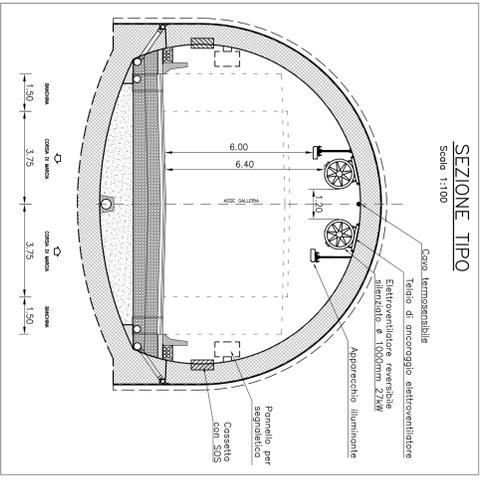


LEGENDA TRACCIATO	
---	LIMITI OPERAZIONE
---	ASSE MEZZERBA GALLERIA
---	SEMI-TORRENICHE
✕	

LEGENDA	
✕	Valvola di intercettazione
	Idroforo a manna uniti 45 con manducello a braccia ottagonale di interno della condotta snc e dotato di fascina di pressione
	Idroforo soprassuolo uniti 70 dotato di attacco outtopping W/F.
	Locali tecnici o servizio della galleria
	Casella di galleria
	Sensore lineare di temperatura con filo ottico per rilevazione incendi
	Tubozone in polietilene ad alta densità per fluidi in pressione secondo norme un 7611 tipo 312, serie pn16 - ø 160 mm

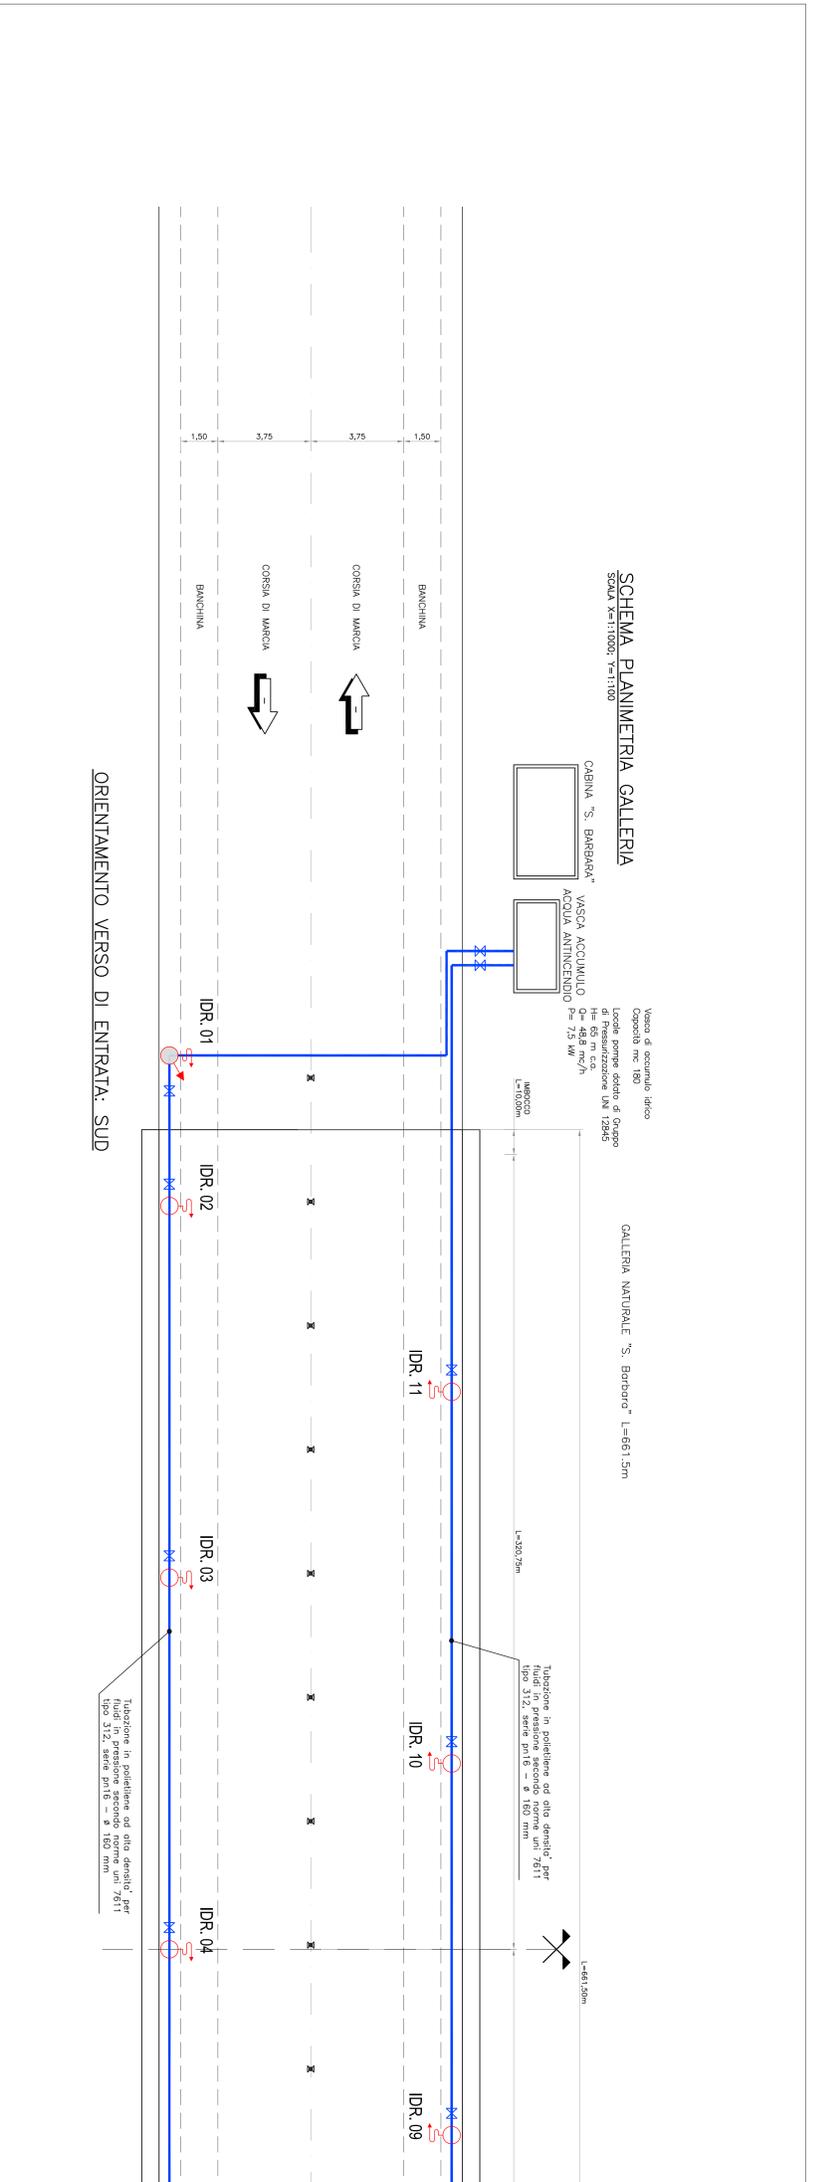

ASSE VIARIO MARCHE-LUMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXILOTTO 2
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PER LA GARA ANONIMA: "TRACCIATO PER LA PENETRAZIONE INTERNA ALLO STABILIMENTO S. BARBARA SAN GIUSEPPE" - "PENETRAZIONE DELLA MARCHE" - TRATTO FABBRANO/CASTRIBRACCIA

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile del Cantieramento Generale: **DIRPA 2 S.p.A.**
 Direzione: Ing. Federico Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

PROGETTISTI: **ING. OMARINO S.A. ING. LOMBARDO-RECO**
 Direzione: Ing. Roberto Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

CONTRATTANTE GENERALE: **QUADRILATERO**
 Direzione: Mirchela Umbria S.p.A.

2.1.2 - PEDIMONTANA DELLE MARCHE
 3° Strada funzionale: Castelfranco nord - Castelfranco sud
 4° Strada funzionale: Castelfranco sud - Innesso S.S.77 a Muccia
 Impianti: **Colindara S. Barbara**
 Impianto idrico antincendio

SCALE: F: 1:1000/100
 DATA: Maggio 2017

REDAZIONE: **ING. OMARINO S.A. ING. LOMBARDO-RECO**
 Direzione: Ing. Roberto Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

PROVA: **ING. OMARINO S.A. ING. LOMBARDO-RECO**
 Direzione: Ing. Roberto Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

VERIFICA: **ING. OMARINO S.A. ING. LOMBARDO-RECO**
 Direzione: Ing. Roberto Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

APPROVAZIONE: **ING. OMARINO S.A. ING. LOMBARDO-RECO**
 Direzione: Ing. Roberto Mecenate
 Direzione: Ing. Salvatore Lupo

DATA: Maggio 2017