
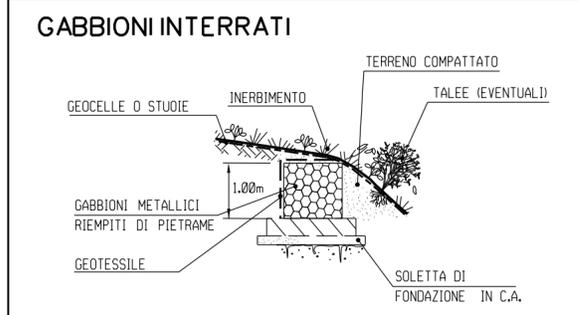


PIANO QUOTATO scala 1:200

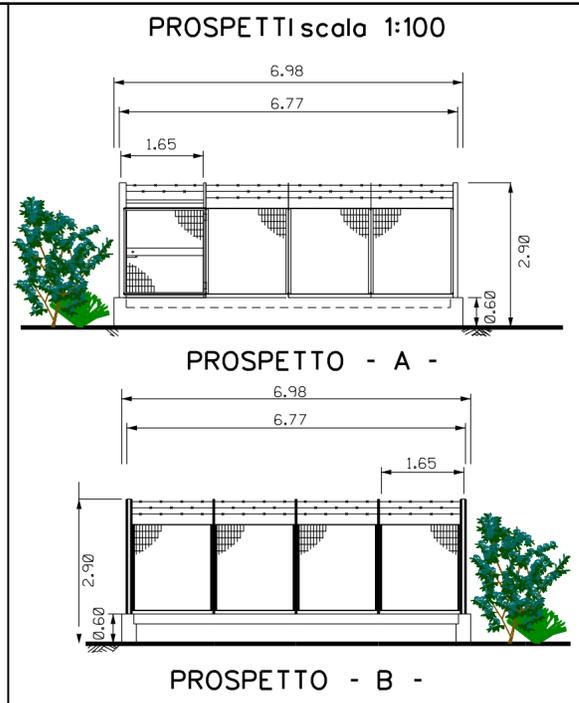

MATERIALI GABBIONATA:


- I GABBIONI SONO COSTITUITI DA ELEMENTI A SCATOLA IN RETE METALLICA ZINCATA DI MAGLIA 6X8cm, E SPESSORE 2.7 mm
- IL PIETRA ME DI RIEMPIMENTO SARA' DURO E COMPATTO, DI NATURA CALCEAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA;
- TALEE DI SPECIE AUTOCTONE, SCELTE IN ACCORDO CON QUANTO EVENTUALMENTE PRESCRITTO DAGLI ENTI PREPOSTI
- GEOTESSILE, TESSUTO O NON TESSUTO, COME ELEMENTO DI FILTRAZIONE E DI SEPARAZIONE;
- GEOCELLE O STUOIE COME ELEMENTO DI PROTEZIONE SUPERFICIALE DEL TERRENO
- OPERE IN C.A.

a) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER USO STRUTTURALE CONFORME A UNI EN 206-1 u.e., E UNI EN 11104 u.e. Rck>30 MPa, fck>25 MPa
 b) ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C


- MAGRONI
 CALCESTRUZZO MAGRO A DOSAGGI Rck >15 MPa, fck >12 MPa.

- COPRIFERRI MINIMI
 CONDIZIONI ORDINARIE 20/25**
 CONDIZIONI AGGRESSIVE 30/35**
 CONDIZIONI MOLTO AGGRESSIVE 40/45**


*PER ELEMENTI A PIASTRA
 ** PER ALTRI ELEMENTI

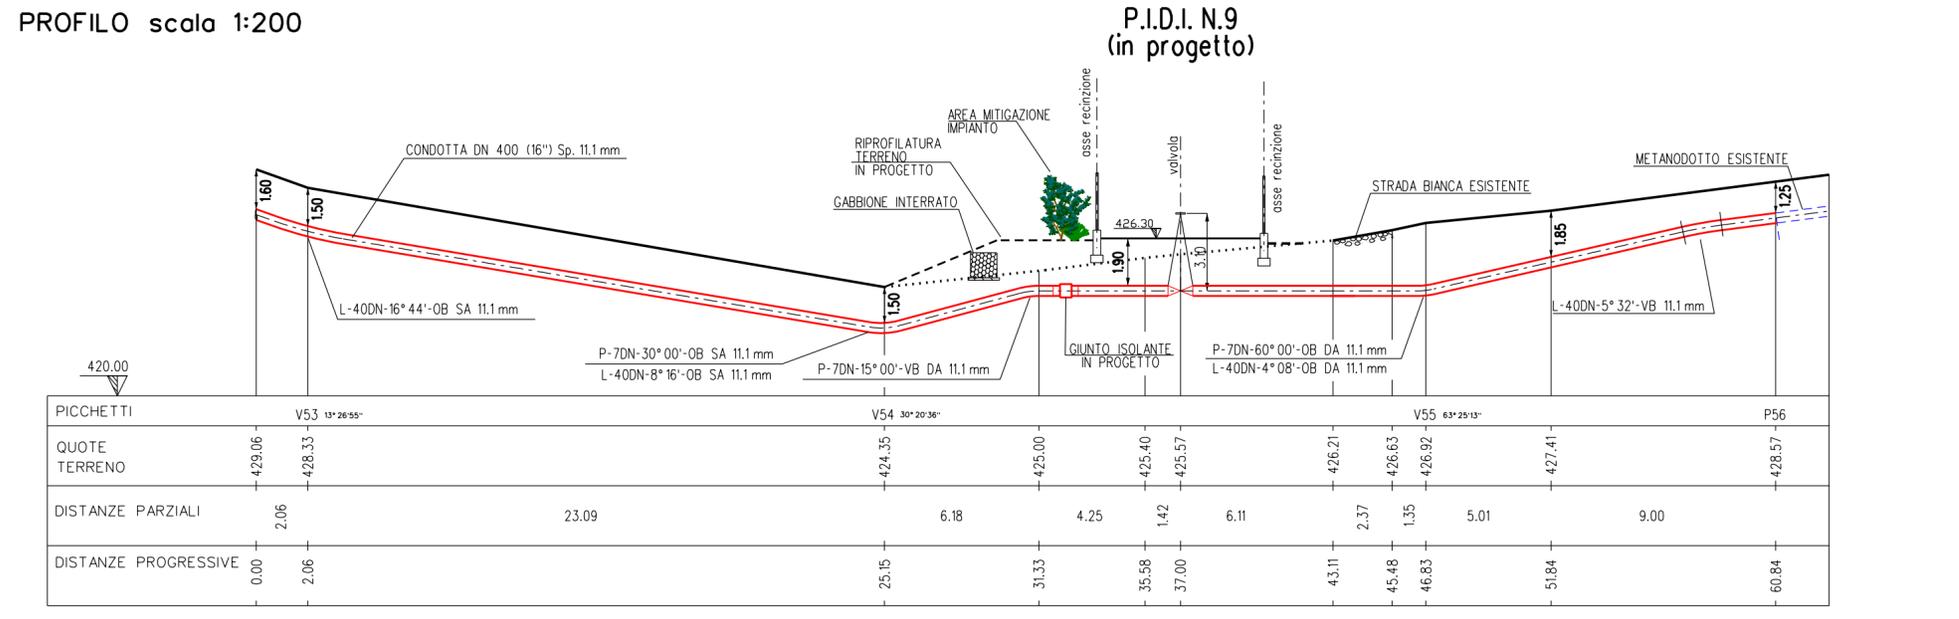

PROFILO scala 1:200

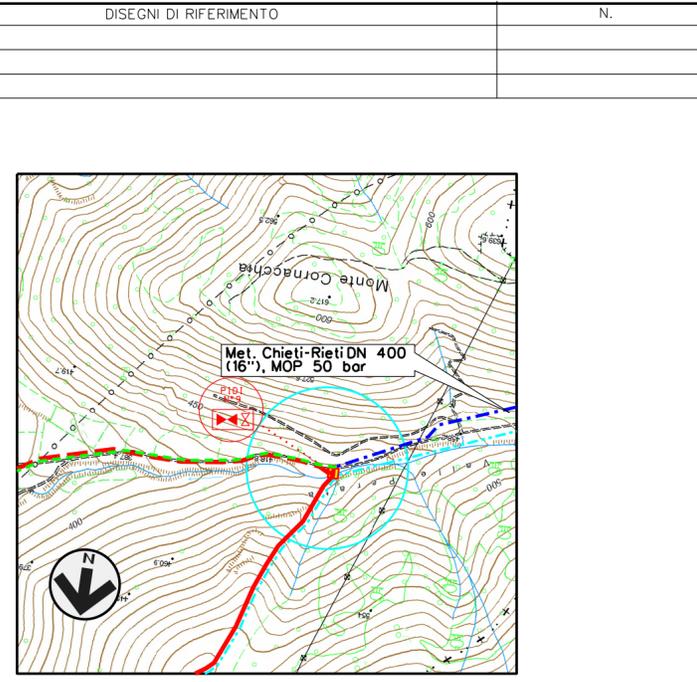

COROGRAFIA 1:10000
C.T.R. F. 360140

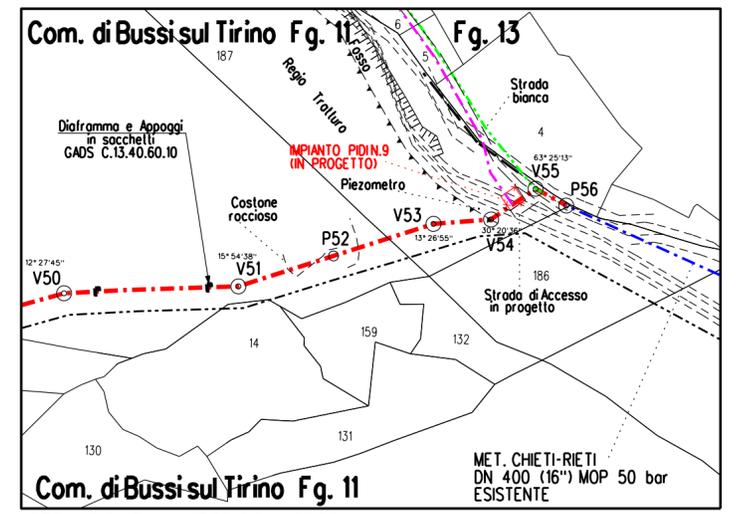

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE) F.11-13

LEGENDA

- TUBAZIONI IN PROGETTO
- TUBAZIONI IN ESERCIZIO
- TUBAZIONI IN PROGETTA DA ALTRA OPERA
- TUBAZIONI DA DISMETTERE
- AREA MITIGAZIONE IMPIANTO



0	10/08/2018	EMISSIONE PER APPALTO	G AIUDI	E BADIALI	H D AIUDI F FERRINI
Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO AUTORIZZATO
		PROGETTISTA snam techfem Rif. TFM: 011-PJ12-003-24-DT-C-5272	COMMESSA NR/17075/R-L03	CODICE VARIANTE 9110272	
VARIANTE PER INSERIMENTO PIDI N.1 COMUNE ALANNO DN 400 (16"), DP 75 BAR			DIS. N. 24-DT-C-5272		
			REVISIONE 0		
			FG 1 DI 1		
			SCALA 1 200		