

LEGENDA SIMBOLI

UDS
UNITA' DI SPEGNIMENTO A 2 CANALI PER SINGOLA ZONA

LCDT
PANNELLO REMOTO PER ALLARMI GAS


PG
PULSANTE DI ATTIVAZIONE MANUALE DELLO SPEGNIMENTO (COLORE GIALLO)

PB
PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA IMPIANTO DI RILEVAMENTO (COLORE BLU)

RIV H2
RIVELATORE DI IDROGENO TIPO ANTIDELAGRANTE EEP-d-IPC-PS
USCITA 4-20mA

RIV O2
RIVELATORE DI OSSIGENO TIPO ANTIDELAGRANTE EEP-d-IPC-PS
USCITA 4-20mA

ALTEZZE DI INSTALLAZIONE

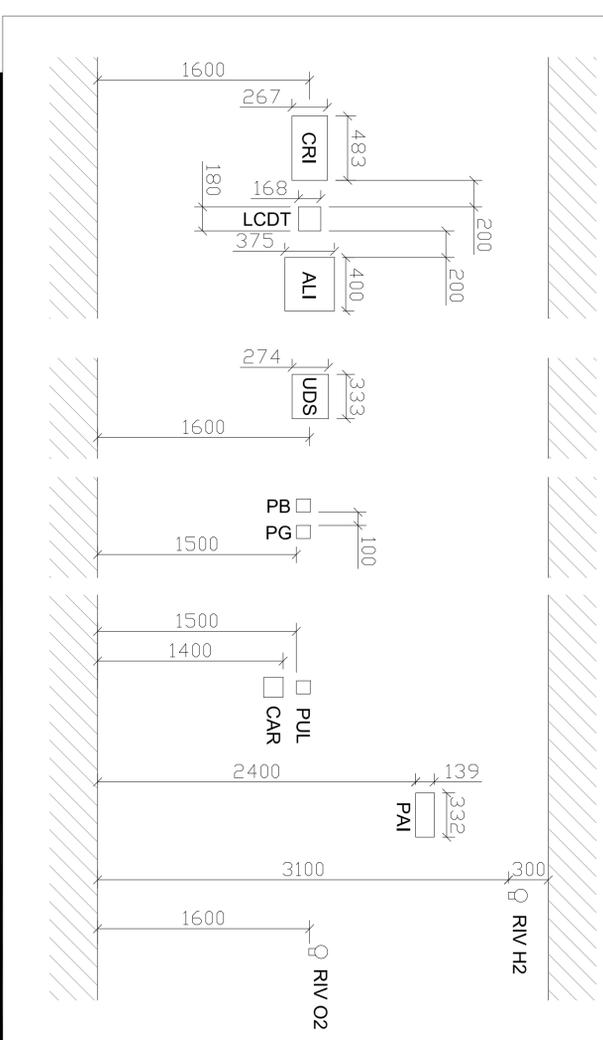

LEGENDA SIMBOLI

CRI
CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI

ALI
ALIMENTATORE AUSILIARIO 24Vdc

PUL
PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO INDIRIZZATO A ROTTURAZIONE VETRO
CONFORME A ISO 7210 e UNI 7965

CAR
PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"
CLASSIFICAZIONE: W-4-9

PAI
ALLARME INCENDIO

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

MANDATARIA
salini
Impregilo
MANDANTE
ASTALDI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA
SYSTRA
MANDANTE
SOTECNI
RKS SOL
S.p.A.
SISTEMI ELETTRICI E AUTOMAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164/2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI
IM01 - FERMATA CASALNUOVO
RILEVAZIONI FUMI
Tipologici di installazione

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	PROG.	REV.	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CIECCHI			F.S.

Rev.	Descrizione	Resilio	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autotizato	Data
A	EMISSIONE	BIANO	14/05/14	AUGUSTO	15/05/14	CARLUCCI	15/05/14		

FILE:FM0101.EZZ.DXX.A4.01.01.1002-A.DWG

N. EMB:

30/08/14