

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

IE17 – VIABILITA' STAZIONE DI CASALNUOVO (NV01)

STUDIO DI SELETTIVITA' E COORDINAMENTO INTERRUTTORI

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	C	L	L	F	1	7	0	0	0	0	2	B	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	PILOTTI	24/04/18	D'OIDIO	26/04/18	CARLUCCI	26/04/18	D'OIDIO	
B	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALFERR	PILOTTI	14/06/18	D'OIDIO	15/06/18	CARLUCCI	15/06/18		
									30/06/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.CL.LF.17.0.0.002B.doc

n. Elab.:

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002	REV. B	PAGINA 2 di 8

1	PREMESSA	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3	DIMENSIONAMENTO LINEE IN CAVO E VERIFICA DELLE PROTEZIONI ...	8

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002	REV. B	PAGINA 3 di 8

1 **PREMESSA**

La presente relazione di calcolo descrive lo studio sulla selettività degli interruttori e il coordinamento cavi – interruttori relativo al sistema di alimentazione bt a servizio delle viabilità NV01.

Scopo del presente documento è quello indicare la sezione appropriata dei cavi in funzione della tipologia e della taglia degli interruttori, verificando la protezione dalle sovracorrenti e dai contatti diretti e indiretti, sia per il quadro principale che per i quadri derivati.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.			IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002		REV. B

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli impianti LFM dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto da leggi e decreti vigenti e dalle normative UNI, CEI, FS ed ITALFERR nella versione vigente al momento della realizzazione dell'impianto, ed in particolare:

Leggi, Decreti e Circolari:

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge n.186/68, "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- DM 13 luglio 2011 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
- STI PRN 2007 - Decisione della Commissione del 21 dicembre 2007 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.
- Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004: "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE";

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>CL</td> <td>LF.17.00.002</td> <td>B</td> <td>5 di 8</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	CL	LF.17.00.002	B	5 di 8
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	CL	LF.17.00.002	B	5 di 8								

- Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006: “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;
- Regolamento Europeo 305/2011 “Regolamento dei prodotti da costruzione”;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.

Normative Tecniche:

- CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;
- CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”;
- CEI EN 60529 (CEI 70-1) - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
- Norma CEI EN 50122-1:2011 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno. Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico”;
- Norma CEI EN 50122-2:2012 (CEI 9-6/2) “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi. Parte 2: Protezione contro gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua”;
- CEI 99-3 (EN50522) “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”
- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo”
- CEI 11-25 “Calcolo di correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata
- CEI 17-5 “Apparecchiature a bassa tensione: Interruttori automatici”

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002	REV. B	PAGINA 6 di 8

- CEI 20-20 “Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale fino a 450/750V”
- CEI 20-22 “Prova d'incendio sui cavi elettrici”
- CEI 20-35 “Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco”
- CEI 20-36 “Prova di resistenza al fuoco di cavi elettrici”
- CEI 34-21 “Apparecchi d'illuminazione: prescrizioni generali e prove”
- CEI 34-22 “Apparecchi di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza”
- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 1000Vca e a 1500Vcc”
- CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole generali;
- CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza;
- CEI EN 61386-1 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI EN 61386-21 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
- CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
- CEI EN 61386-23 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori
- CEI EN 61386-24 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 24: Prescrizioni particolari - Sistemi di tubi interrati
- UNI EN 12464-1:2011 “Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni”

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002	REV. B	PAGINA 7 di 8

- UNI EN 12464-2:2008 “Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 2: Posti di lavoro in esterno”
- UNI EN 1838:2013 – Illuminazione di emergenza;
- UNI 11222:2006 – “Illuminazione di interni – Valutazione dell'abbagliamento molesto con il metodo URG”;
- UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI 11165:2005 – Illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica periodica, la manutenzione la revisione e il collaudo;
- UNI 10819:1999 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.
- Nota tecnica RFI.DTC.DNS\A0011\P\2007\715 “Disposizioni integrative per la protezione contro le sovratensioni di apparati e impianti”
- Nota tecnica RFI-DMA\A0011\P\2007\3553. “Sistemi integrati di alimentazione e protezione”
- IS 728 “Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra negli impianti di categoria 0 (zero) ed I (prima) su linee di trazione elettrica a corrente continua a 3000 V e linee ferroviarie non elettrificate”

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.			
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO LF.17.00.002	REV. B	PAGINA 8 di 8
		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					

3 DIMENSIONAMENTO LINEE IN CAVO E VERIFICA DELLE PROTEZIONI

Il dimensionamento delle linee in cavo e relativa verifica della protezione dalle sovracorrenti e dai contatti diretti – indiretti dei quadri QNV01A, QNV01B QNV01C-D-E è stato eseguito in base alle seguenti ipotesi di calcolo:

- Tensione BT nominale di esercizio 230V/400V trifase con neutro;
- Frequenza di esercizio 50 Hz;
- Temperatura massima ambiente 30°C;
- Modalità di posa dei conduttori:
- numero 03A prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti”, per le utenze interne al fabbricato;
- numero 12 prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle non perforate” per il collegamento tra i quadri;
- numero 61 prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati”, per le utenze esterne al fabbricato;

Si sottolinea che in tale fase progettuale il calcolo sulla selettività ed il coordinamento è stato eseguito utilizzando apparecchiature standard disponibili sul mercato. A valle dell’emissione del progetto di dettaglio e della scelta specifica del tipo di apparecchiatura (marca e modello), il presente dimensionamento andrà riverificato.

Con tali ipotesi di calcolo sono stati prodotti, con l’ausilio di strumenti software di mercato, i report riportati nel:

- Allegato 1 – Tabelle 64-8

Per le curve di selettività e coordinamento si rimanda invece agli allegati:

- Allegato 2 – Curve di selettività viabilità stazione di Casalnuovo (NV01A)
- Allegato 3 – Curve di selettività viabilità stazione di Casalnuovo (NV01B)
- Allegato 4 – Curve di selettività viabilità stazione di Casalnuovo (NV01C-D-E)

Allegato 1 – Tabelle 64-8

Quadro: NV01A					Tavola:					Impianto: Progetto Impianto Elettrico																
Sigla Arrivo: S0.1.2					Cliente:					Descrizione Quadro:																
Sistema di distribuzione: TT					Resistenza di terra: 47,68 [Ω]					C.d.t. % Max ammessa: 4 %				Icc di barratura: 8,274 [kA]				Tensione: 400 [V]								
Circuito					Apparecchiatura					Corto circuito								Sovraccarico			Test					
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I _b ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I ² t ≤ K ² S ²				I _b ≤ I _n ≤ I _z			I _f ≤ 1,45 I _z					
												FASE		NEUTRO		PROTEZIONE										
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I _b	Tipo	Distribuzione	I _d	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I _b	I _n	I _z	I _f	1.45I _z				
	[mm ²]	[m]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]				
S0.1.2	---	---	---	0,04	INS40	Quadripolare	0,03	0	8,27	0,03	5	---	---	---	---	---	---	11	20	---	26	---	SI			
Lampada spia	---	---	---	0,04	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI			
spd	---	---	---	0,04	---	Quadripolare	0,03	---	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI			
Q0.2.3	1(3G2,5)	1	626	0,1	C40N+Vigi A valle	Monofase L1+N	0,03 - Cl. A	10	6,71	0,03	4,99	916	127.806	916	127.806	0	127.806	0,962	4	29	5,2	42	SI			
Crono crepuscolare	---	---	---	0,04	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI			
Q0.2.5	---	---	---	0,06	iC60N+Vigi A	Quadripolare	0,5 - Cl. A	10	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	10	25	---	33	---	SI			
Q0.3.1	1(4x4)	250	934	0,66	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	2,082	10	24	13	35	SI			
Q0.3.2	1(4x4)	250	934	0,66	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	2,082	10	24	13	35	SI			
Q0.3.3	1(4x4)	855	640	2,79	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	3,028	10	24	13	35	SI			

Allegato 1 – Tabelle 64-8

Quadro: NV01B					Tavola:					Impianto: Progetto Impianto Elettrico													
Sigla Arrivo: S0.1.2					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: TT					Resistenza di terra: 47,68 [Ω]					C.d.t. % Max ammessa: 4 %				Icc di barratura: 8,274 [kA]				Tensione: 400 [V]					
Circuito					Apparecchiatura					Corto circuito								Sovraccarico			Test		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I _b ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I ² t ≤ K ² S ²				I _b ≤ I _n ≤ I _z			I _f ≤ 1,45 I _z		
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I _b	Tipo	Distribuzione	I _d	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I _b	I _n	I _z	I _f	1,45I _z	
	[mm ²]	[m]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
S0.1.2	---	---	---	0,02	INS40	Quadripolare	0,03	0	8,27	0,03	5	---	---	---	---	---	---	5,883	20	---	26	---	SI
Lampada spia	---	---	---	0,02	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
spd	---	---	---	0,02	---	Quadripolare	0,03	---	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
Q0.2.3	1(3G2,5)	1	629	0,09	C40N+Vigi A valle	Monofase L1+N	0,03 - Cl. A	10	6,71	0,03	4,99	916	127.806	916	127.806	0	127.806	0,962	4	29	5,2	42	SI
Crono crepuscolare	---	---	---	0,02	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
Q0.2.5	---	---	---	0,03	IC60N+Vigi A	Quadripolare	0,5 - Cl. A	10	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	4,92	25	---	33	---	SI
Q0.3.1	1(4x4)	630	795	1,69	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	2,46	10	24	13	35	SI
Q0.3.2	1(4x4)	605	795	1,56	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	2,46	10	24	13	35	SI
Q0.3.3	---	---	---	0,03	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	0,03	10	7,04	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI

Allegato 1 – Tabelle 64-8

Quadro: NV01C-D-E					Tavola:					Impianto: Progetto Impianto Elettrico													
Sigla Arrivo: S0.1.2					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: TT					Resistenza di terra: 47,68 [Ω]					C.d.t. % Max ammessa: 4 %				Icc di barratura: 8,274 [kA]				Tensione: 400 [V]					
Circuito					Apparecchiatura					Corto circuito								Sovraccarico			Test		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I _b ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I ² t ≤ K ² S ²				I _b ≤ I _n ≤ I _z			I _f ≤ 1,45 I _z		
														FASE		NEUTRO							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I _b	Tipo	Distribuzione	I _d	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I ² t max Inizio Linea	K ² S ²	I _b	I _n	I _z	I _f	1.45I _z	
	[mm ²]	[m]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A ² S]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
S0.1.2	---	---	---	0,04	INS40	Quadripolare	0,03	0	8,27	0,03	5	---	---	---	---	---	---	13	20	---	26	---	SI
Lampada spia	---	---	---	0,04	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
spd	---	---	---	0,04	---	Quadripolare	0,03	---	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
Q0.2.3	1(3G2,5)	1	625	0,11	C40N+Vigi A valle	Monofase L1+N	0,03 - Cl. A	10	6,71	0,03	4,99	916	127.806	916	127.806	0	127.806	0,962	4	29	5,2	42	SI
Crono crepuscolare	---	---	---	0,04	---	Monofase L2+N	0,03	---	6,71	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	20	---	26	---	SI
Q0.2.5	---	---	---	0,07	IC60N+Vigi A	Quadripolare	0,5 - Cl. A	10	8,21	0,03	5	---	---	---	---	---	---	12	25	---	33	---	SI
Q0.3.1	1(4x4)	760	462	3,4	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	4,163	10	24	13	35	SI
Q0.3.2	1(4x4)	760	462	3,4	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	4,163	10	24	13	35	SI
Q0.3.3	1(4x4)	400	3.433	0,48	C40N+LC1-DT32 230/240V	Quadripolare	---	10	7,04	---	---	15.422	327.184	9.420	327.184	---	---	0,568	10	24	13	35	SI

Progetto Impianto Elettrico


Curve tempo corrente

Commessa Viabilità stazione Casalnuovo (NV01)

Il presente documento consta di 4 pagine.


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Fornitura: Fornitura

Fornitura

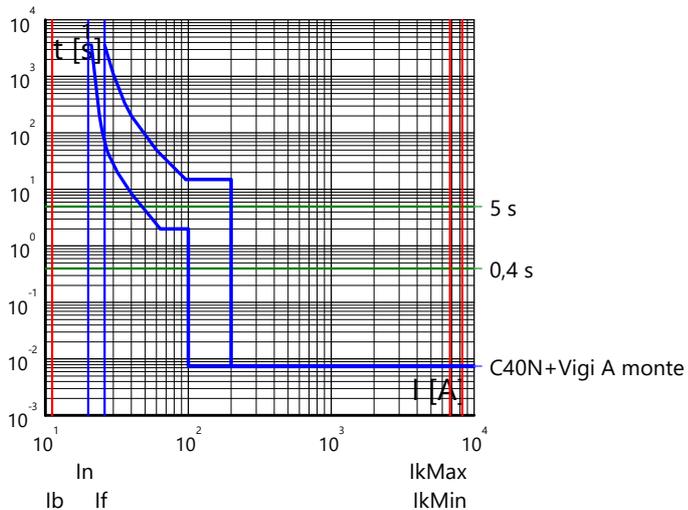


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01A


Arrivo: S0.1.2

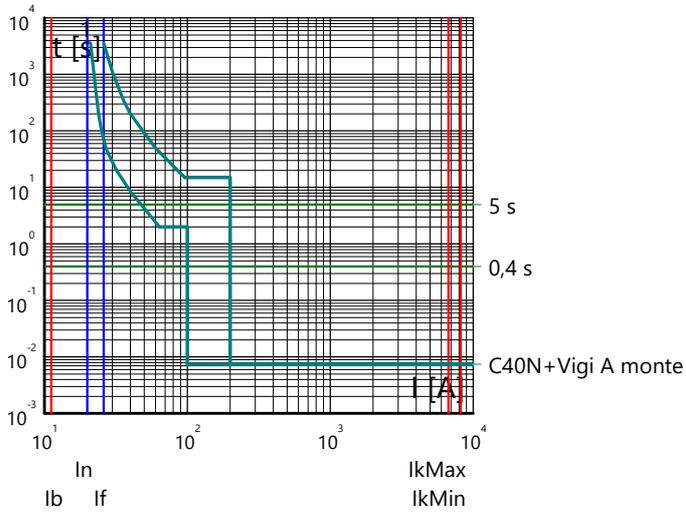


Partenza: Q0.2.3

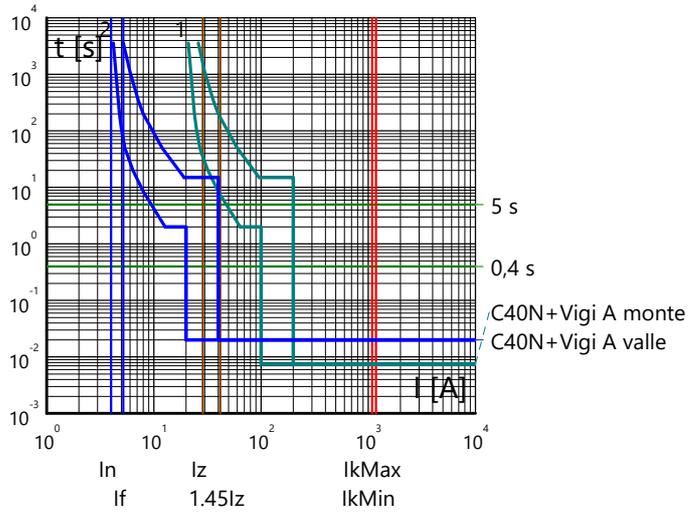


Partenza: Q0.2.5

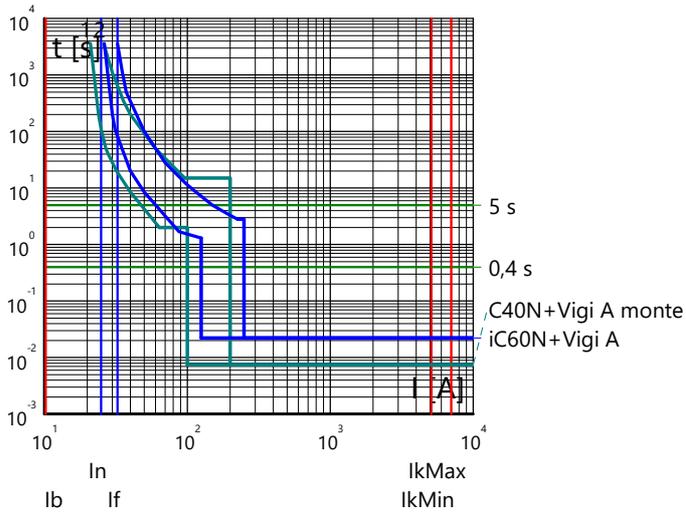


Partenza: Q0.3.1

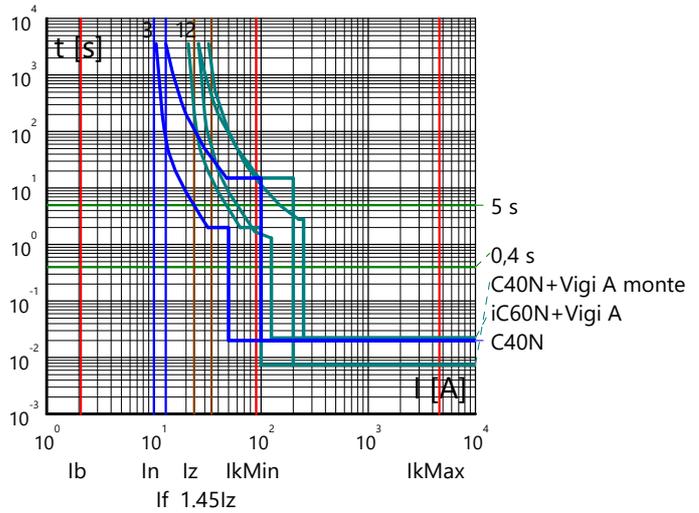

Partenza: Q0.3.2

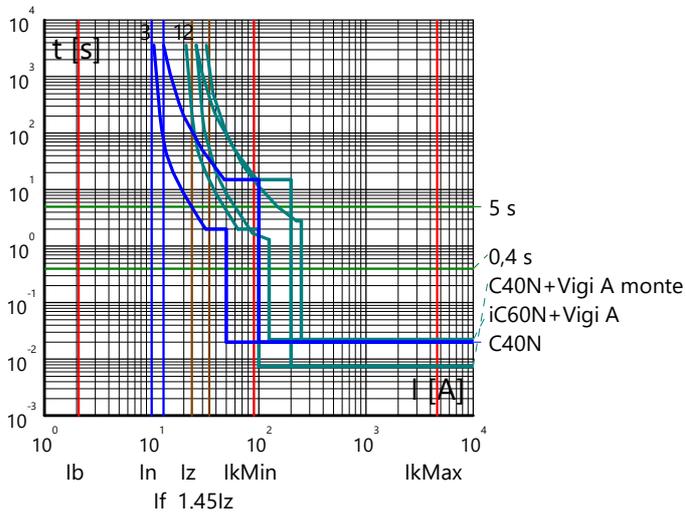


Partenza: Q0.3.3

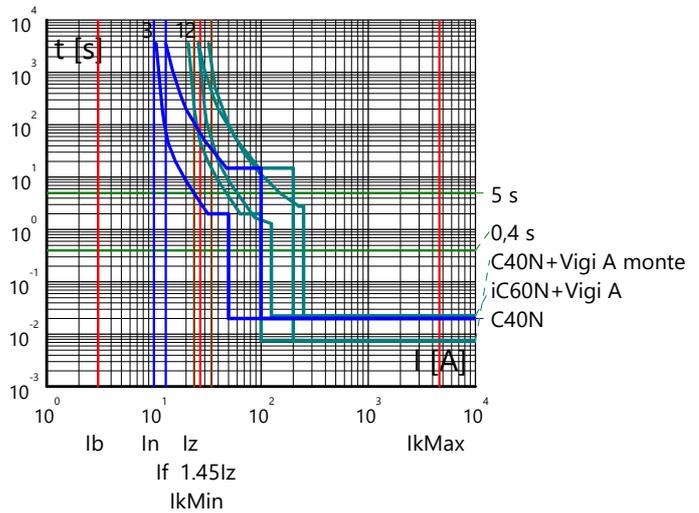


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01A


Partenza: Q0.3.4

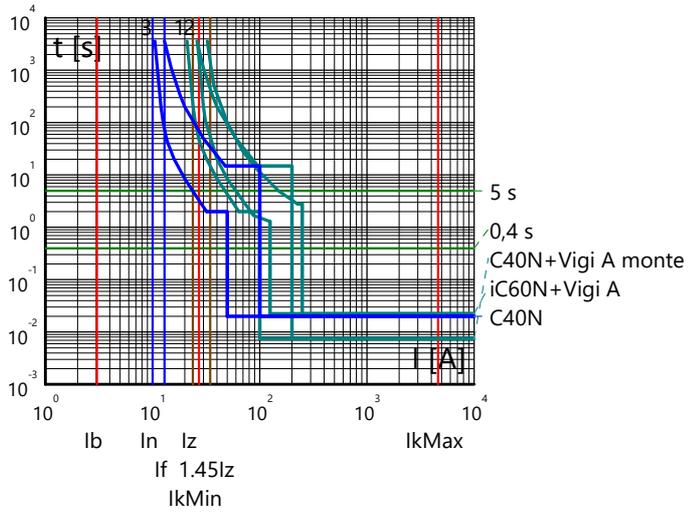

Partenza: Q0.3.5

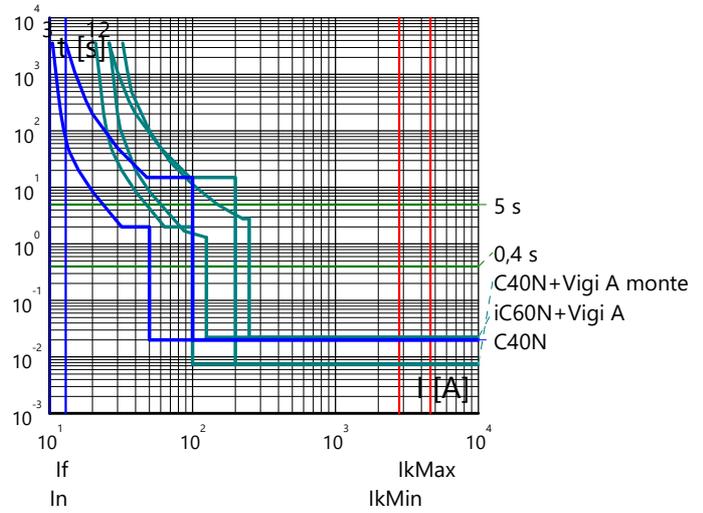

Partenza: Q0.3.6

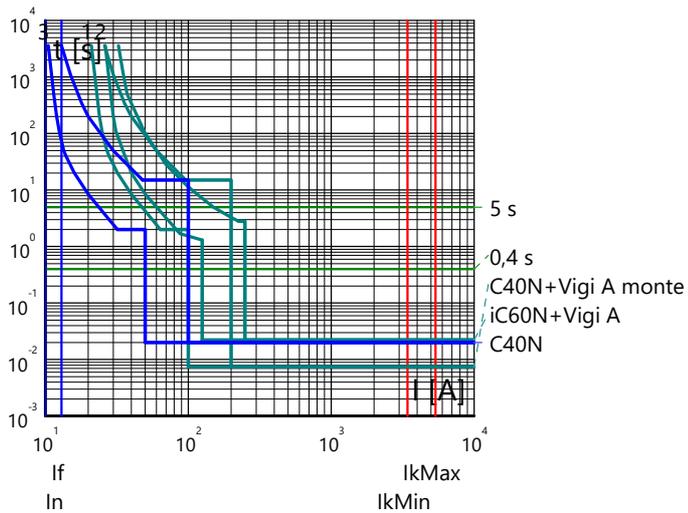

Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico

Indice

Fornitura: Fornitura	Pag.	1
Quadro: NV01A	Pag.	2

Progetto Impianto Elettrico


Curve tempo corrente

Commessa Viabilità stazione Casalnuovo (NV01)

Il presente documento consta di 4 pagine.


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Fornitura: Fornitura

Fornitura

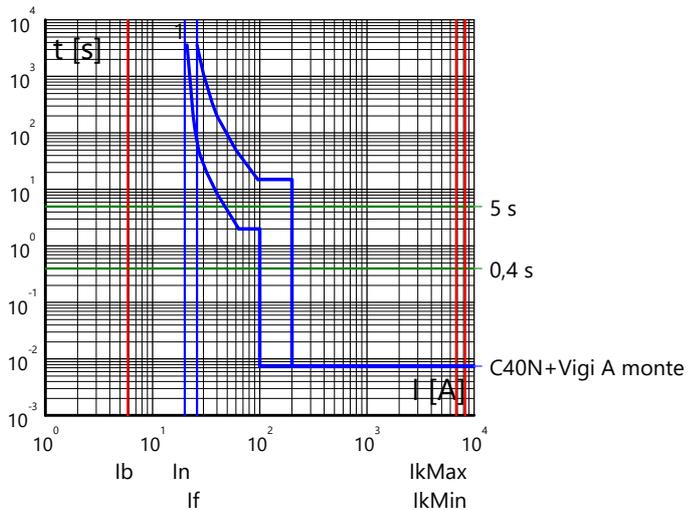


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01B


Arrivo: S0.1.2

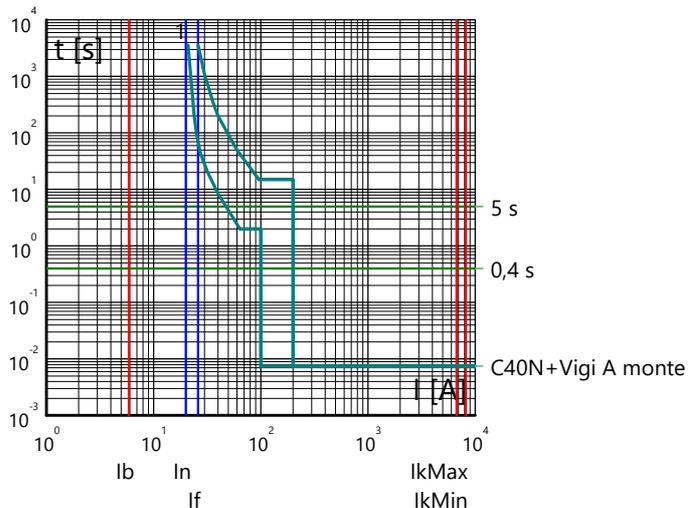


Partenza: Q0.2.3

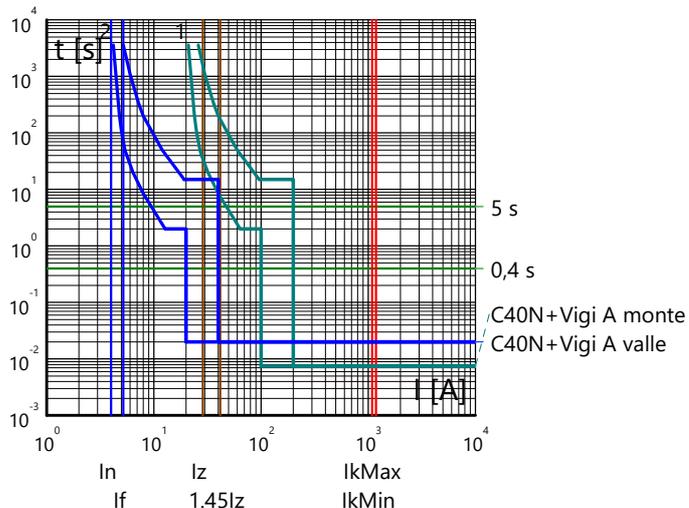


Partenza: Q0.2.5

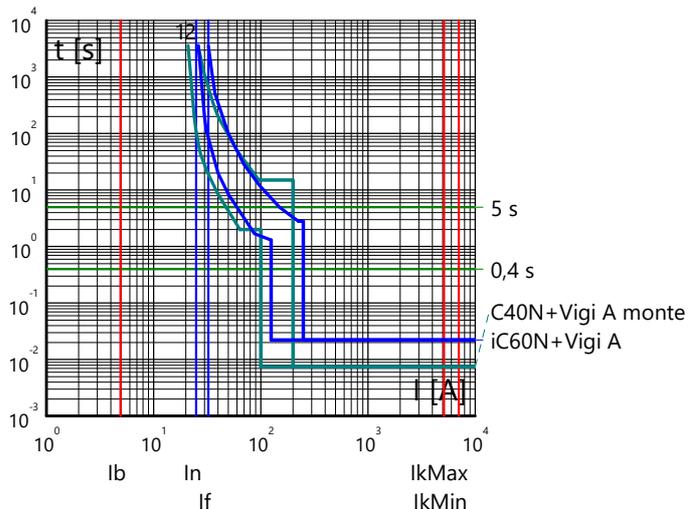


Partenza: Q0.3.1

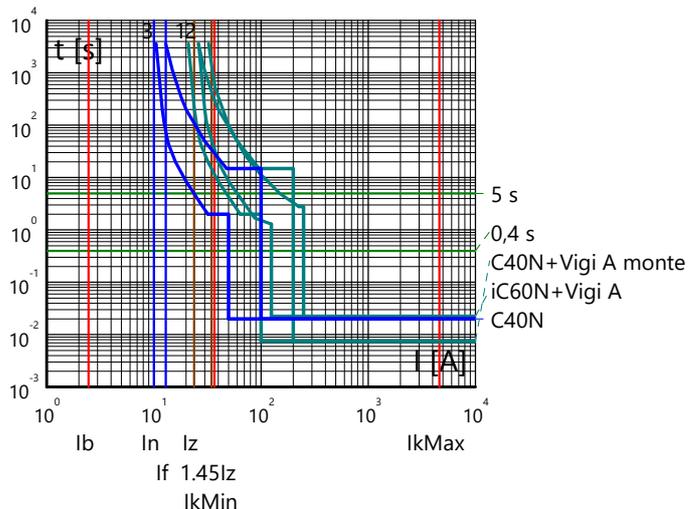

Partenza: Q0.3.2

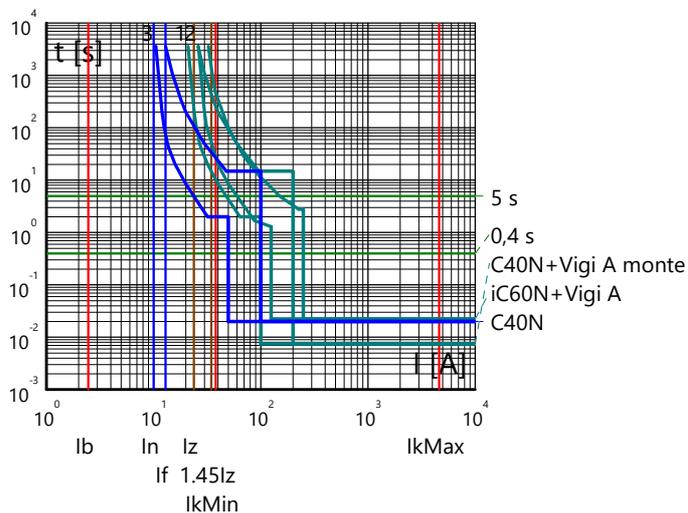


Partenza: Q0.3.3

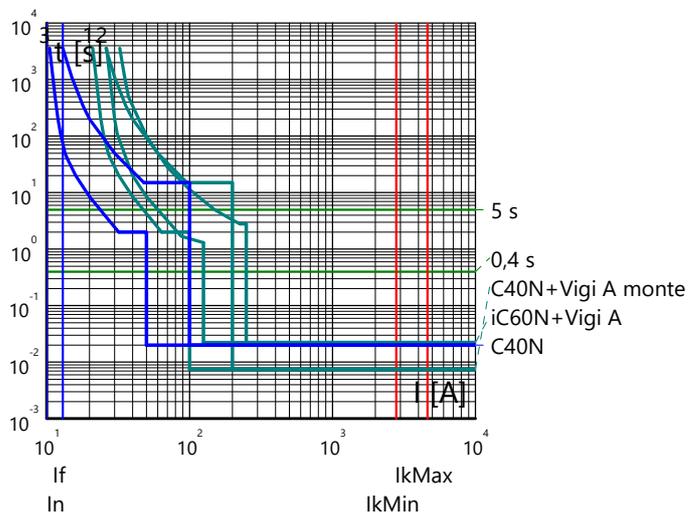

Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01B

Partenza: Q0.3.4

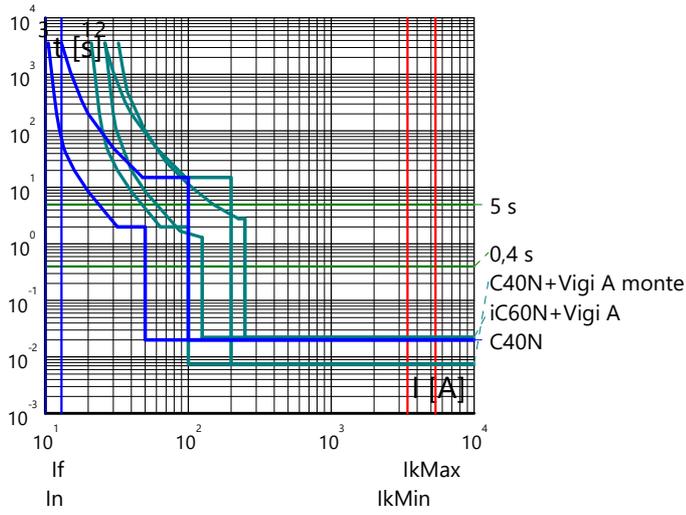

Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico

Indice

Fornitura: Fornitura	Pag.	1
Quadro: NV01B	Pag.	2

Progetto Impianto Elettrico


Curve tempo corrente

Commessa Viabilità stazione Casalnuovo (NV01)

Il presente documento consta di 4 pagine.


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Fornitura: Fornitura

Fornitura

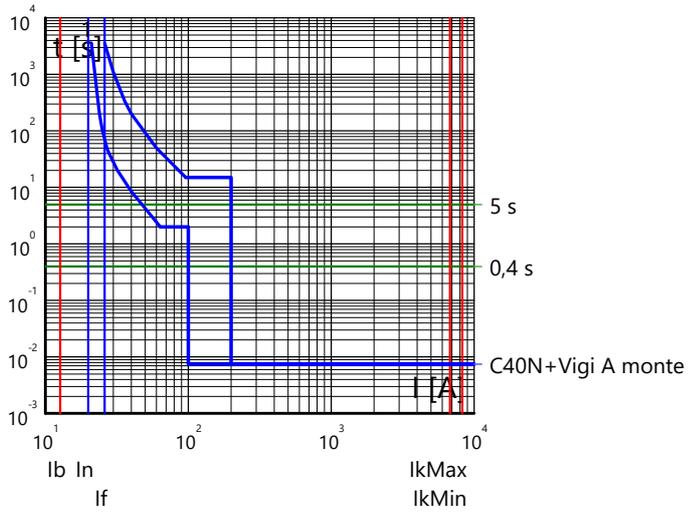


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01C-D-E


Arrivo: S0.1.2

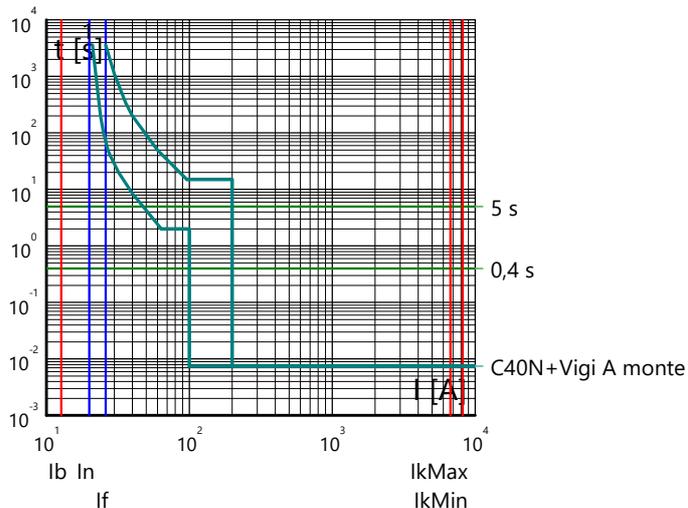


Partenza: Q0.2.3

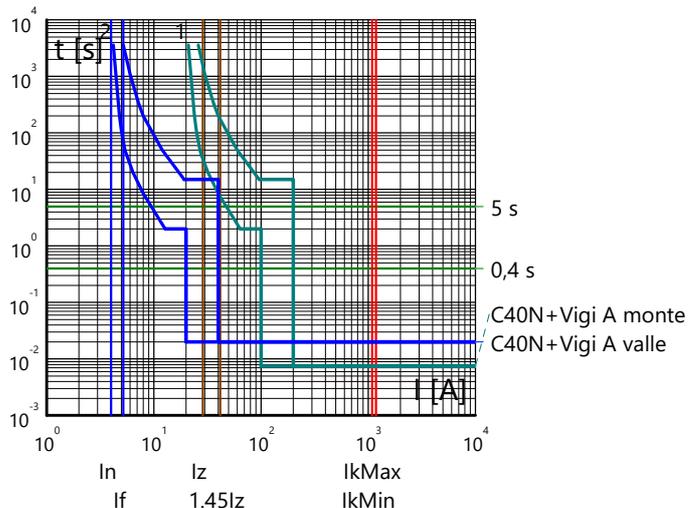


Partenza: Q0.2.5

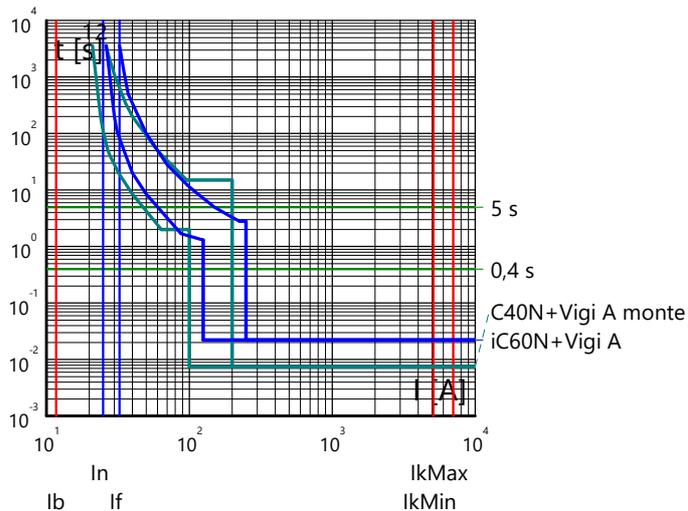


Partenza: Q0.3.1

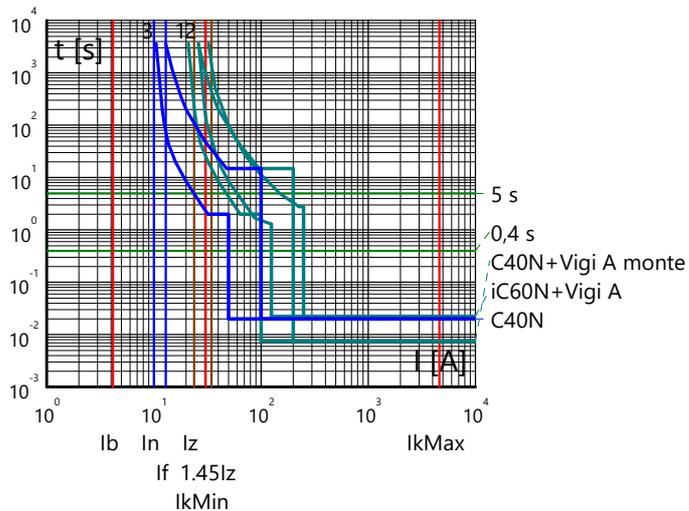

Partenza: Q0.3.2

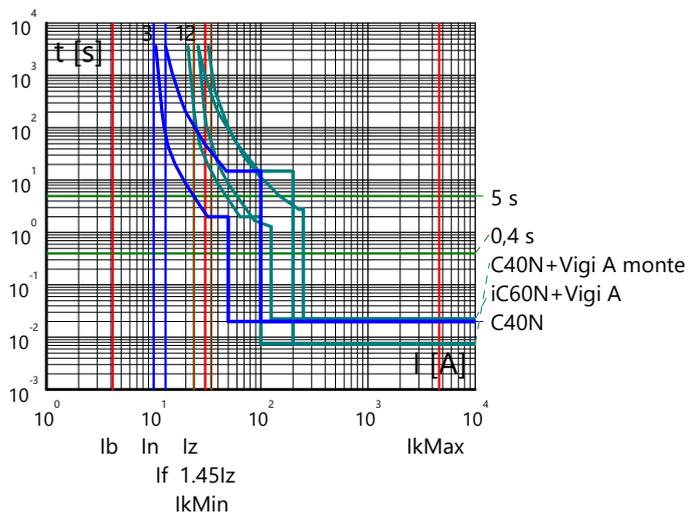


Partenza: Q0.3.3

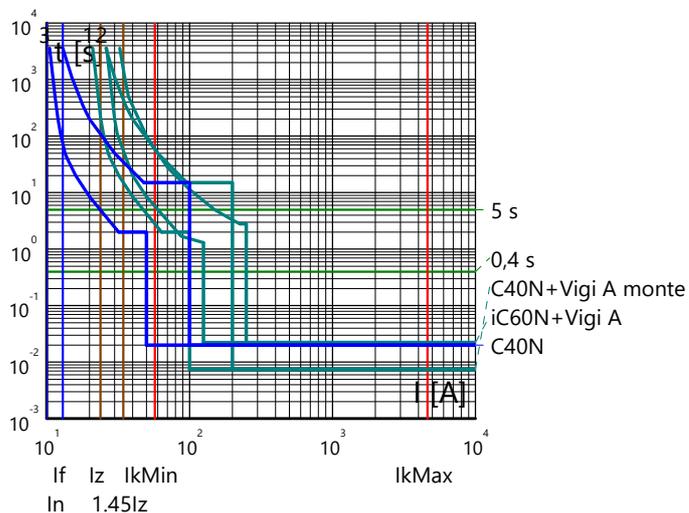


Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: NV01C-D-E


Partenza: Q0.3.4

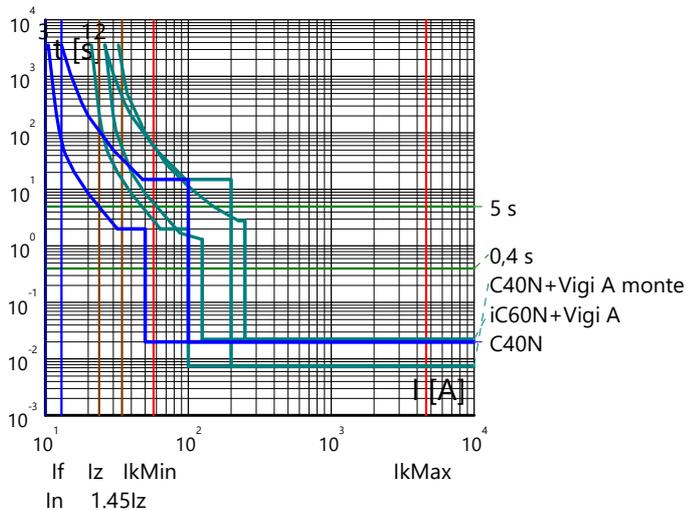


Partenza: Q0.3.5

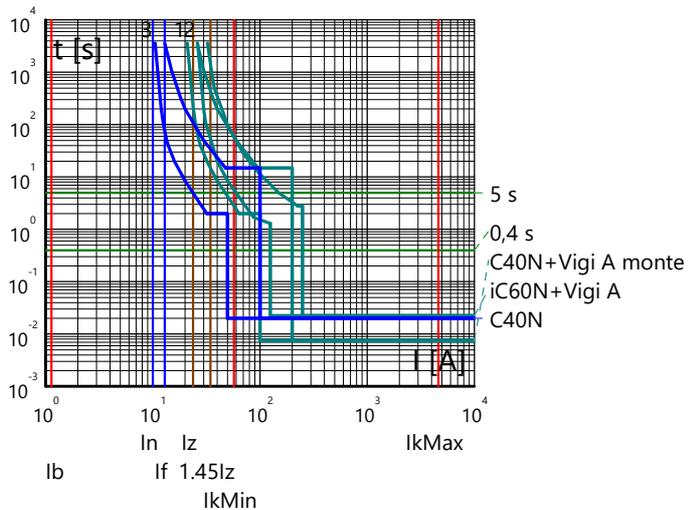

Partenza: Q0.3.6

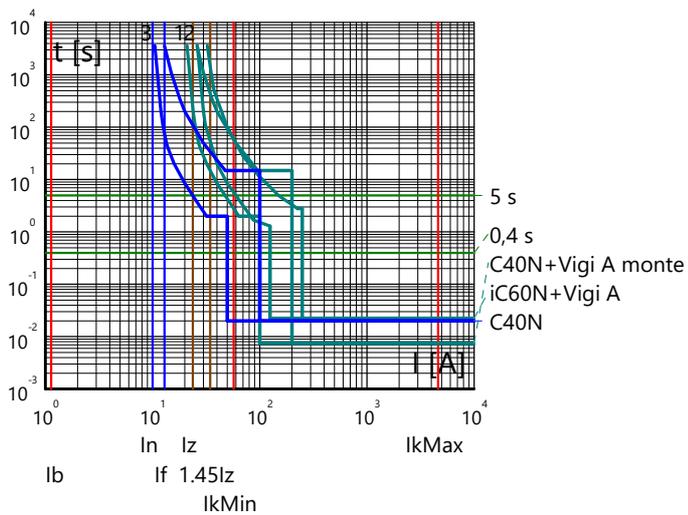

Partenza: Q0.3.7

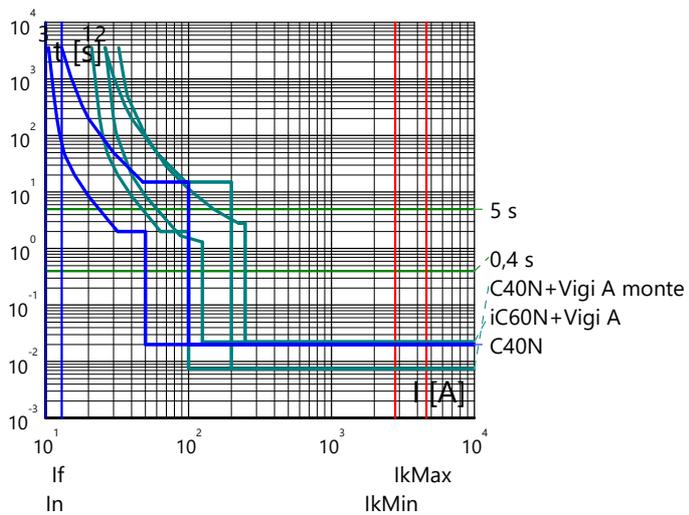

Curve tempo corrente: Progetto Impianto Elettrico

Indice

Fornitura: Fornitura	Pag.	1
Quadro: NV01C-D-E	Pag.	2