


LEGENDA IMPIANTI


- Canalizzazione di immissione aria in camera di transizione costruita mediante tronchi di condotto realizzati a "C" in lamiera zincata spessore 12/10
- Canalizzazione di immissione aria in zona filtro in lamiera zincata spessore 12/10
- Ventilatore di immissione aria in camera di transizione VC 14 m³/s - 20 kW - Pt 700 Pa - Ø1000
- Ventilatore di immissione aria in zona filtro VF 12 m³/s - 7.5 kW - Pt 300 Pa - Ø900
- Pressostato differenziale

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI CONTROLLO FUMI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.


KEY-PLAN

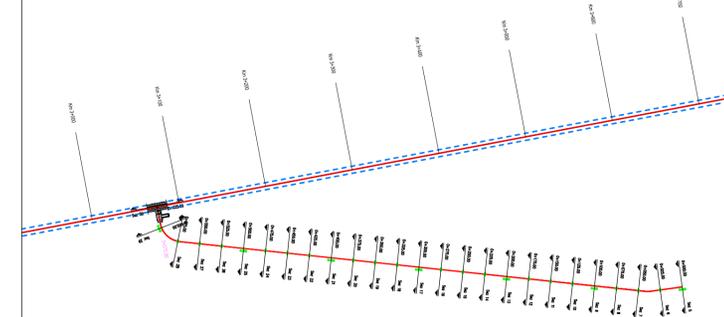

SEZIONE B-B
SCALA 1:100
SEZIONE TRASVERSALE ZONA FILTRO

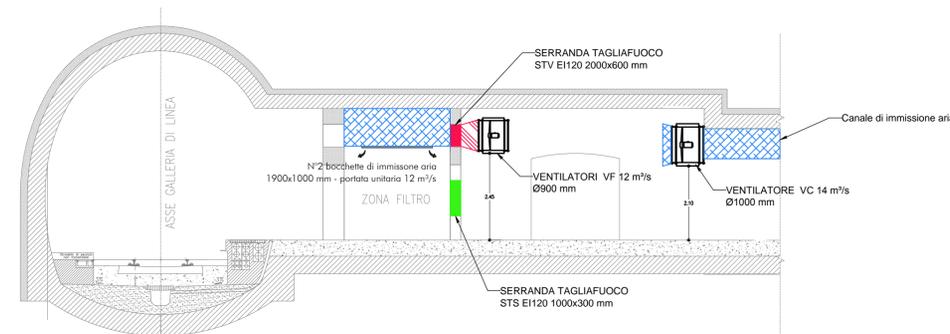

LAYOUT
SCALA 1:100
IMPIANTO CONTROLLO FUMI

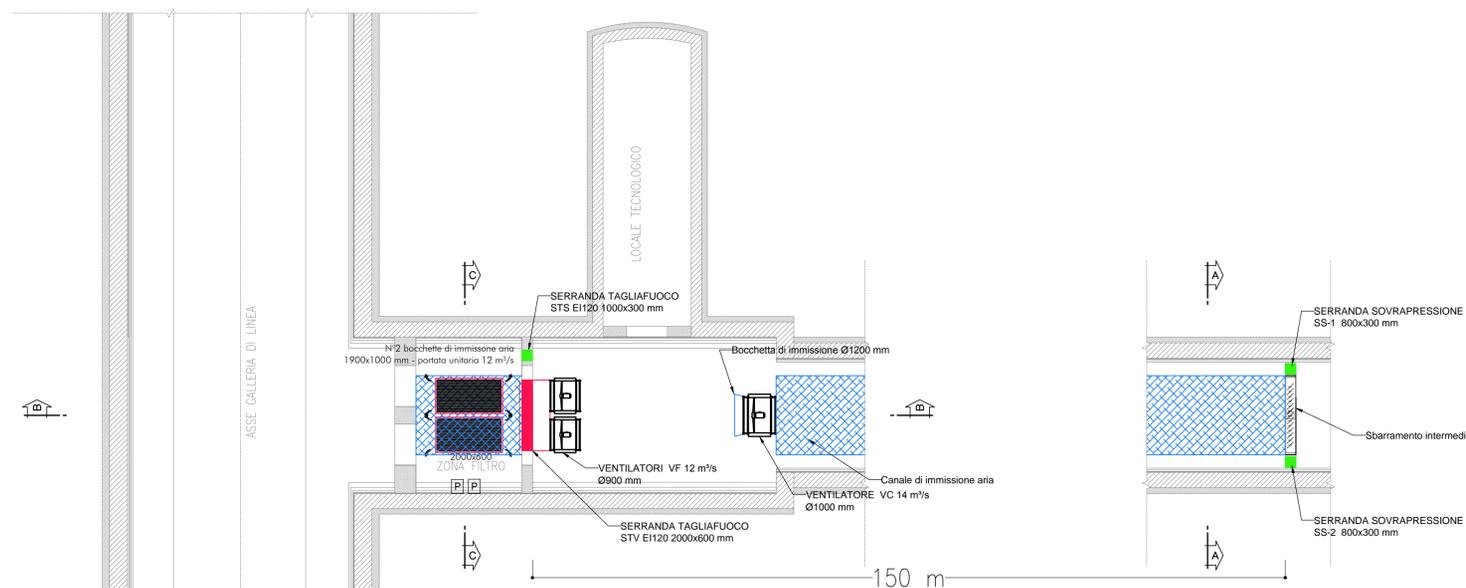

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

FINESTRA - PK 3+075
IMPIANTO CONTROLLO FUMI - LAYOUT

SCALA:

1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0H 04 D 17 PB A15309 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	E. Belgio	Marzo 2018	M. Damiani	Marzo 2018	T. Poletti	Marzo 2018	A. Falaschi	Marzo 2018