




ENGIE PRODUZIONE S.p.A.

INTEGRAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO A BATTERIE PER REGOLAZIONE PRIMARIA DI FREQUENZA (UPI) NELL'IMPIANTO CCGT DI LEINI' (TO)

Regione PIEMONTE
Provincia di TORINO
Comune di Leini'

LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE - Art. 6, co.9 D.Lgs 152/2006

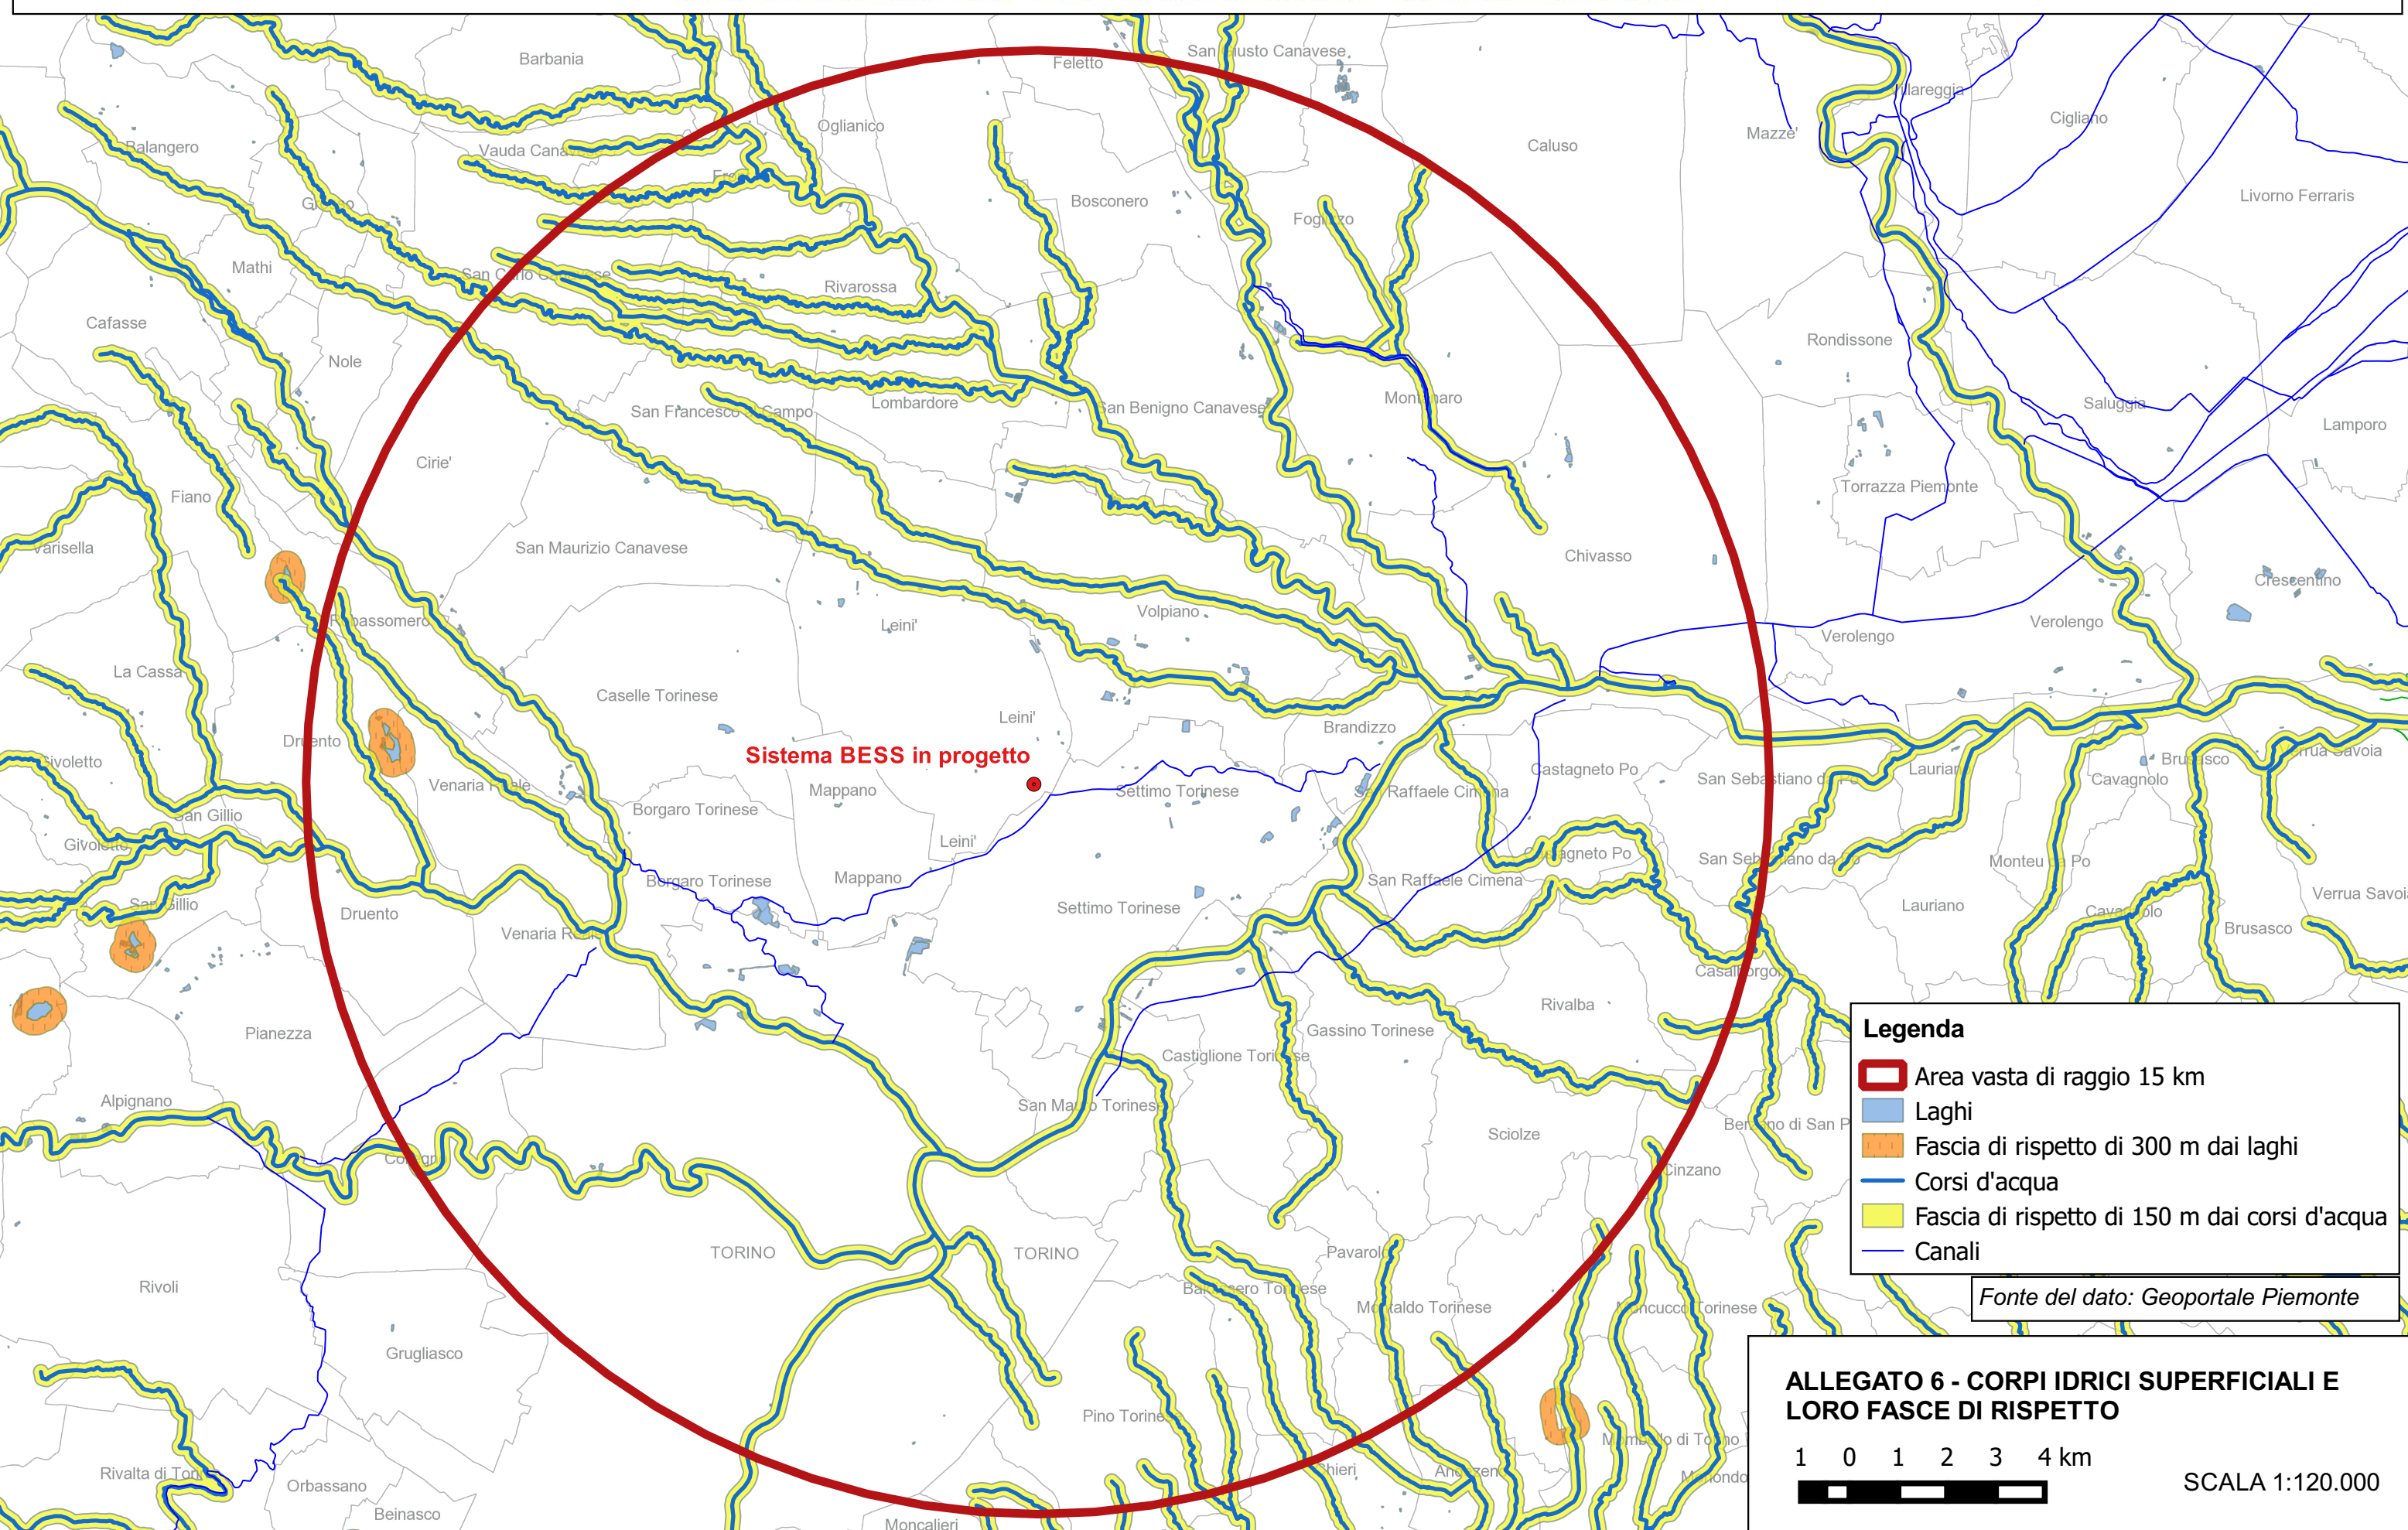

Sistema BESS in progetto

Legenda

- Area vasta di raggio 15 km
- Laghi
- Fascia di rispetto di 300 m dai laghi
- Corsi d'acqua
- Fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua
- Canali

Fonte del dato: Geoportale Piemonte

ALLEGATO 6 - CORPI IDRICI SUPERFICIALI E LORO FASCE DI RISPETTO

1 0 1 2 3 4 km

SCALA 1:120.000