


**PARTICOLARE "A"**  
PIASTRA DI MESSA A TERRA

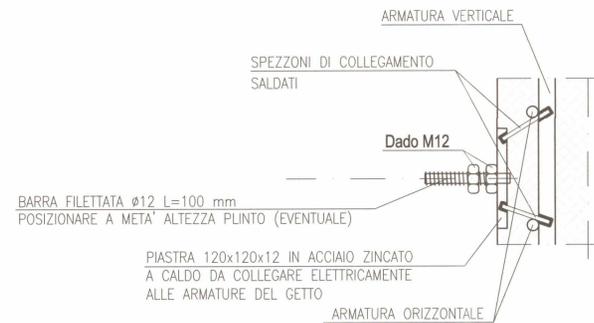


**Nota Bene:**

- La filettatura della piastra dovrà essere protetta con un tappo da rimuovere a getto eseguito.
- Il posizionamento della barra filettata e l'effettiva messa a terra avverrà solo in caso di riscontrata necessita' (a carico del Consorzio Saturno)

**PARTICOLARE "B"**  
EQUIPOTENZIALITA' PORTE USCITE DI EMERGENZA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE  
TRA INFISSO E BATTENTE

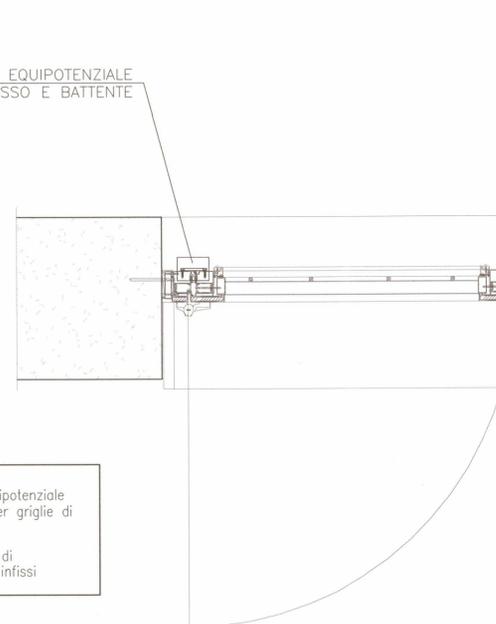

**Nota Bene:**

- Dovrà essere garantito il collegamento equipotenziale tra infisso e battente sia per porte che per griglie di aerazione.
- La soluzione tecnica potrà essere oggetto di ottimizzazione da parte del fornitore degli infissi

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

Per quanto riguarda i materiali da utilizzare per i collegamenti (rif. tabelle POS./CODICE) si rimanda alla Appendice III del documento SATURNO IN0500DE2RHLCO000K03A

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:

**Cepav due**  
Consorzio ENI per l'Alta Velocità



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA  
Lotto funzionale Brescia-Verona  
PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA NATURALE LONATO NICCHIE E BY-PASS (CM01)  
Da Pk 115+990.00 a Pk 120+772.00  
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI MASSE METALLICHE

GENERAL CONTRACTOR Consorzio <b>Cepav due</b> Consorzio Cepav due Il Direttore del Consorzio (Ing. T. Taranta)	DIRETTORE LAVORI Valido per Costituzione Data:	SCALA: -
--	--	-------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	11	E	E2	BX	CM0100	001	A

PROGETTAZIONE	Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verificato	Data	Progettato	Data
A	EMISSIONE		Laffranchi	12/11/18	Lazzari	12/11/18	Taranta	12/11/18
B								
C								

CIG. 751447334A File: INOR11EE2BXC0100001A\_01.dwg

Scala di plot: 1:1