


TABELLA DI RIEPILOGO PIAZZALE		
PIAZZALE	PROGRESSIVA	CODICE
S.GIORGIO IN SALICI OVEST - LATO MILANO	139+955.330	INOR11EE2P8GN040C001
S.GIORGIO IN SALICI EST - LATO VERONA	143+573.540	INOR11EE2P8GN040C002

LEGENDA	
	TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - INTERRATA IN PEAD PE100 PN16 - A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO
	IDRANTE UNI 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA, COMPLETA DI CASSETTA ANTINCENDIO UNI 45
	ATTACCO AUTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO

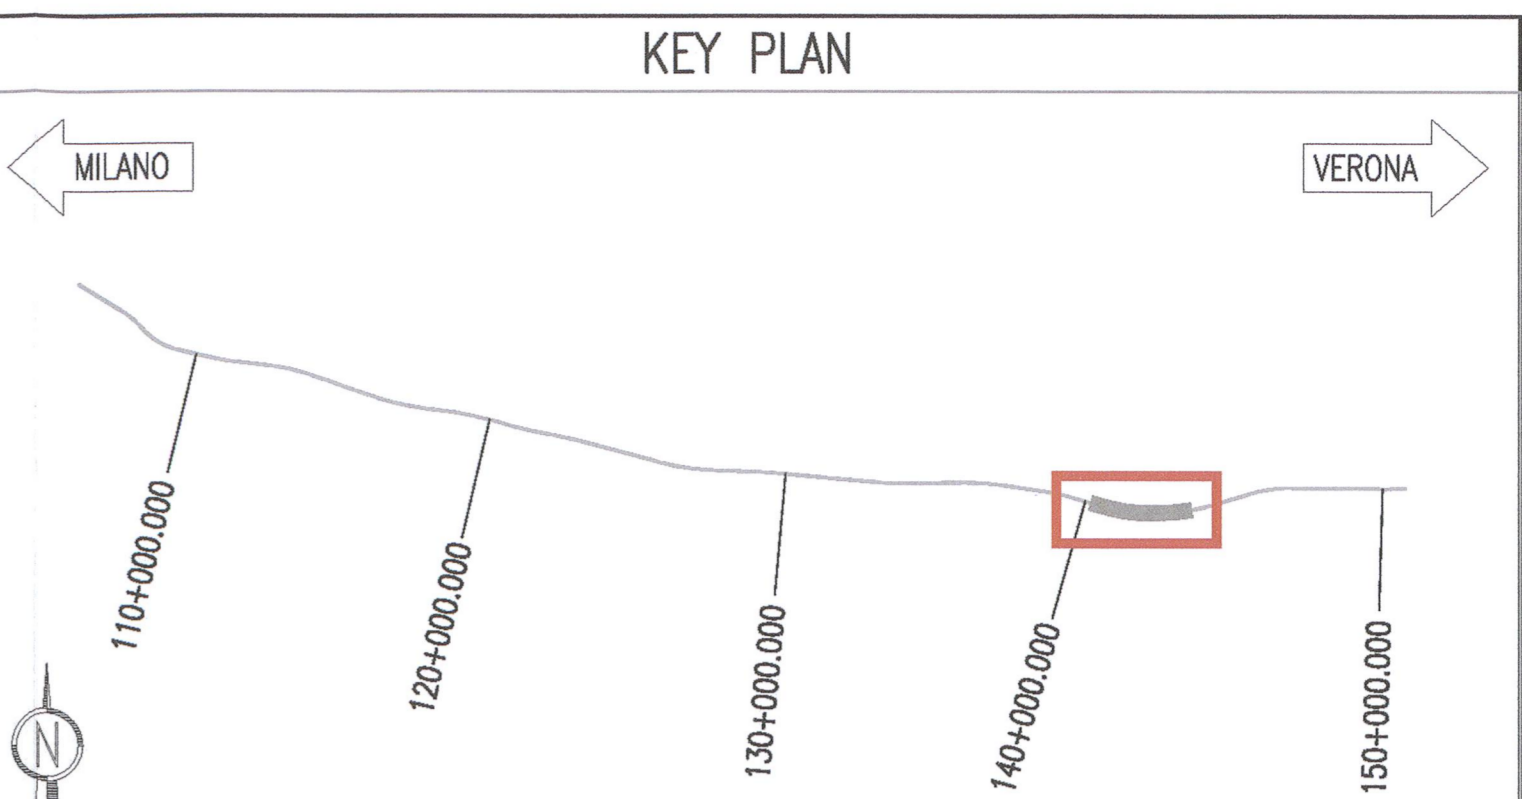

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
DESCRIZIONE	CODICE
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Relazione tecnica di calcolo	INOR11EE2CLGN040C001
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Specifiche tecniche dei materiali	INOR11EE2SPGN040C001
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Schema planimetrico generale di impianto	INOR11EE2P4GN040C001
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Schema idraulico accumulo e pressurizzazione	INOR11EE2DXGN040C001
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Planimetria generale distribuzione impianto antincendio lato Verona	INOR11EE2P8GN040C002
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Vasca e centrale di pompaggio - layout e distribuzione	INOR11EE2P8GN040C001
- GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) - Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 - Impianto idrico antincendio - Poso cassette idranti e attacchi	INOR11EE2BZGN040C001

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due
Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04)
Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24
Impianto idrico antincendio
Planimetria generale distribuzione impianto antincendio lato Milano

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Cepav due	DIRETTORE LAVORI: Valido per Costituzione Il Direttore del Consorzio (Ing. T. Tardito)	SCALA: 1:500					
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	11	E	E2	P8	GN040C	001	A
PROGETTAZIONE							
Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verifica	Data	IL PROGETTISTA	
A	EMISSIONE	FUSTINONE	14.09.18		14.09.18		
B							
C							
Stampato dal Sistema di Progettazione Integrata							
di plothaggio ITALFERR - SIMILAND - INOR11EE2P8GN040C001A.dwg							