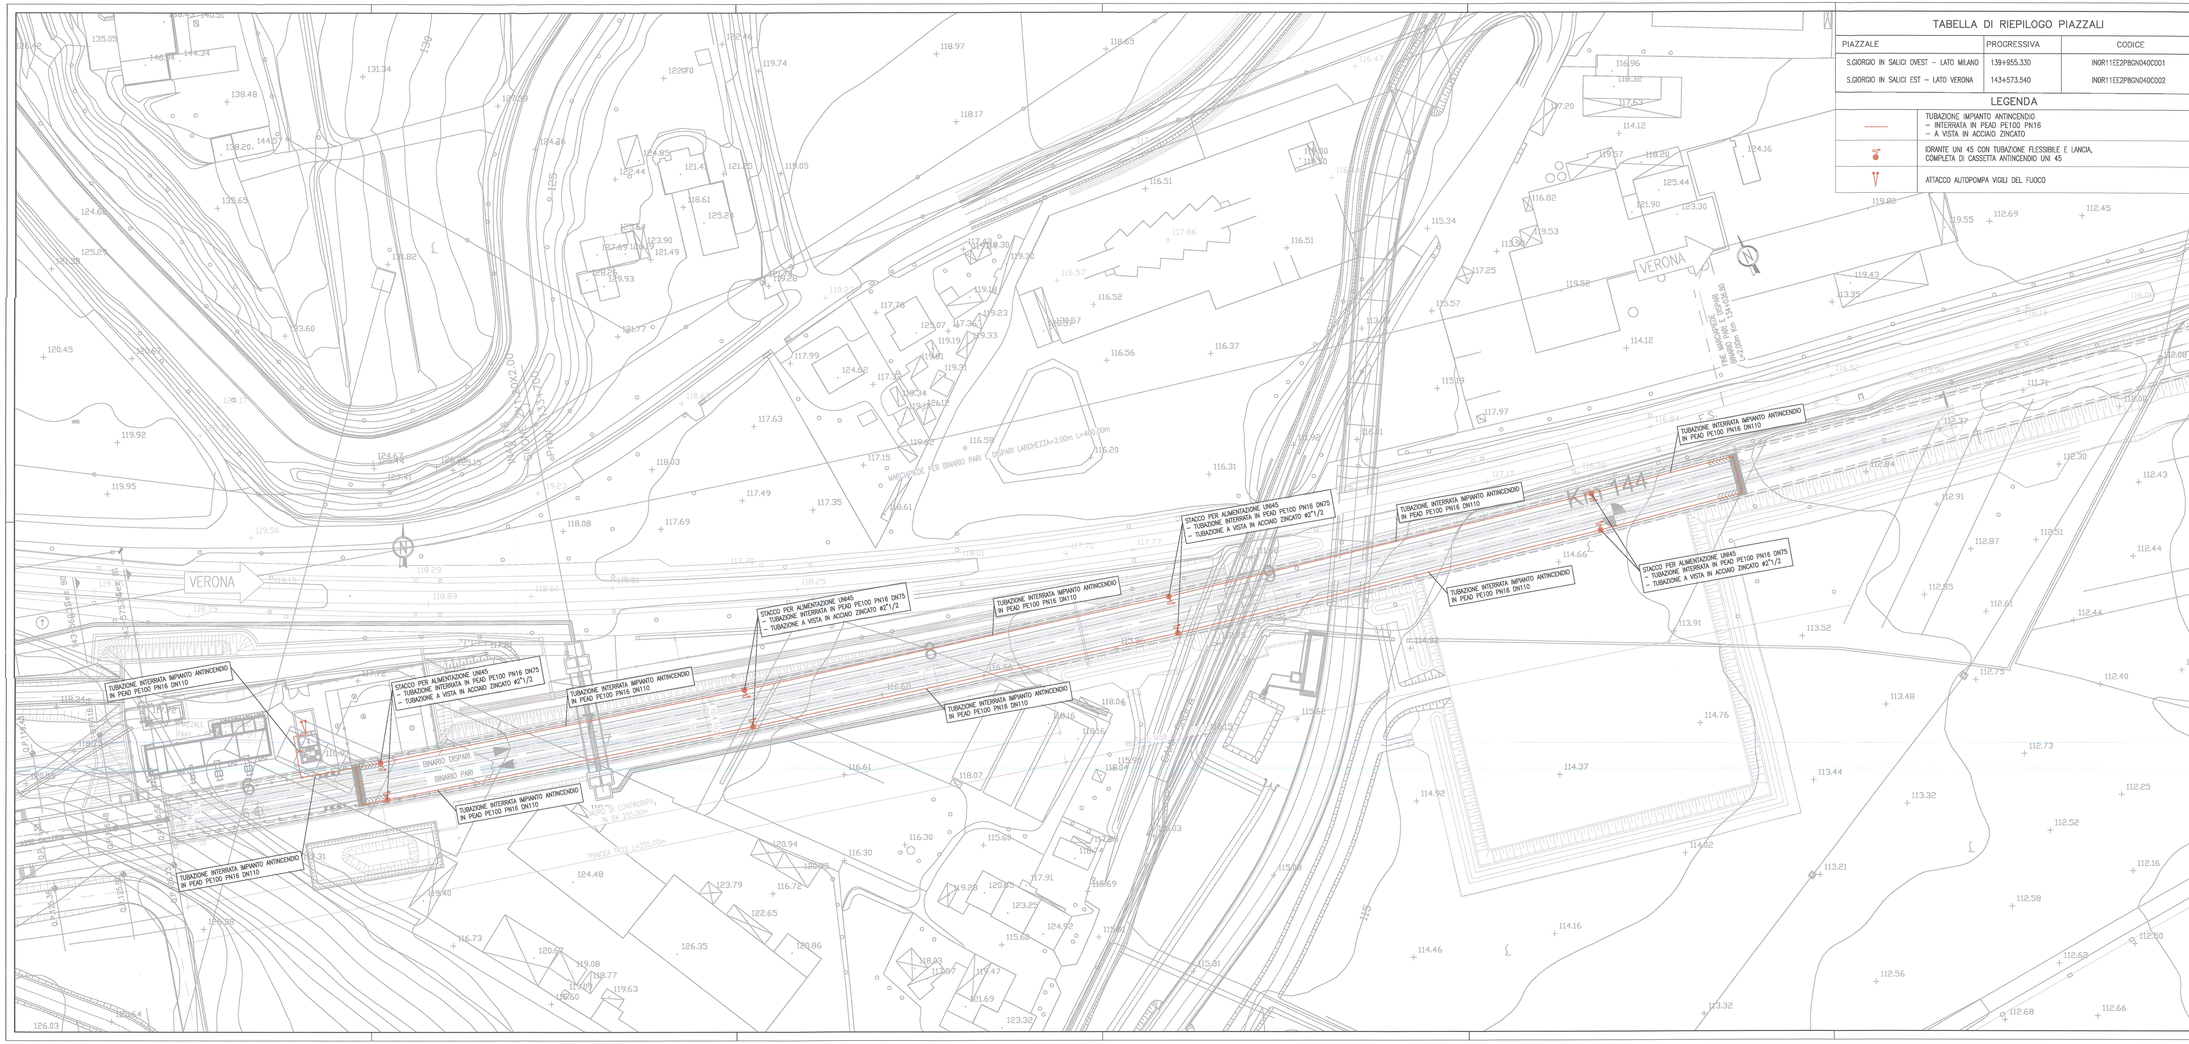

TABELLA DI RIEPILOGO PIAZZALI

PIAZZALE	PROGRESSIVA	CODICE
S.GIORGIO IN SALICI OVEST – LATO MILANO	139+955.330	INOR11EE2PBGN040C001
S.GIORGIO IN SALICI EST – LATO VERONA	143+573.540	INOR11EE2PBGN040C002

LEGENDA

	TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO – INTERRATA IN PEAD PE100 PN16 – A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO
	IDRANTE UNI 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA, COMPLETA DI CASSETTA ANTINCENDIO UNI 45
	ATTACCO AUTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO

KEY PLAN

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Relazione tecnica di calcolo	INOR11EE2CLGN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Specifiche tecniche dei materiali	INOR11EE2SPGN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Schema planimetrico generale di impianto	INOR11EE2P4GN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Schema idraulico accumulo e pressurizzazione	INOR11EE2DXGN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Planimetria generale distribuzione impianto antincendio lato Milano	INOR11EE2PBGN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Vasca e centrale di pompaggio – layout e distribuzione	INOR11EE2BZGN040C001
– GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04) – Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24 – Impianto idrico antincendio – Posa cassette idranti e attacchi	INOR11EE2BZGN040C001

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due
Consorzio Eni per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI (GN04)
Da Pk 140+502.85 a Pk 141+930.24
Impianto idrico antincendio
Planimetria generale distribuzione impianto antincendio lato Verona

DIRETTORE CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cepav due Consorzio Cepav due Il Direttore del Consorzio (Ing. T. Taloni) Data:	Validato per Costruzione Data:	1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0R	1I1	E	E2	P8	GN04 0C	002	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Validato	Data
A	EMISSIONE	PLUSTECNICA	14.08.18	[illegible]	14.08.18	[illegible]	14.08.18
B							
C							

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Giuseppe ALBA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 7811
Data: 14.08.18

PROGETTAZIONE CONSORZIO CEPAV DUE
Dott. Ing. Giuseppe ALBA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 7811
Data: 14.08.18

Stampato con Acrobat Reader versione 7.0 o successive

CIG. 7511447334A

ALBA S.r.l.

IN0R1I1EE2PBGN040C002A.dwg

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81F90000000008

Scala di plot: 1:1