




RAPPORTO DI PROVA N° J / 019 / 01 / gran

Comm.te: **Dott. Geol. Caputo Dorianò**
 Località: **Cafaggio - Ameglia (SP)**
 Data di arrivo: **08 Novembre 2013**
 Data esecuzione: **08 Novembre - 11 Dicembre 2013**
 Data emissione: **11 Dicembre 2013**
 Campione: **C1** Prof: **4,50-5,00 m**

ANALISI GRANULOMETRICA CNR n. 93 - Racc. AGI - ASTM D422

ϕ (mm)	passante (%)	passante (gr)	trattenuto (gr)
8,000	98,23	343,82	6,18
4,000	96,68	338,38	5,44
2,000	95,17	333,11	5,27
1,000	92,65	324,28	8,83
0,425	50,63	177,20	147,08
0,250	18,93	66,26	110,94
0,177	12,74	44,58	21,68
0,125	9,23	32,32	12,26
0,075	7,50	26,26	6,06
0,060	6,93		
0,029	5,12		
0,020	4,22		
0,006	3,31		
0,002	2,11		

% ghiaia	4,83
% sabbia	88,24
% limo	4,82
% argilla	2,11
Totale	100

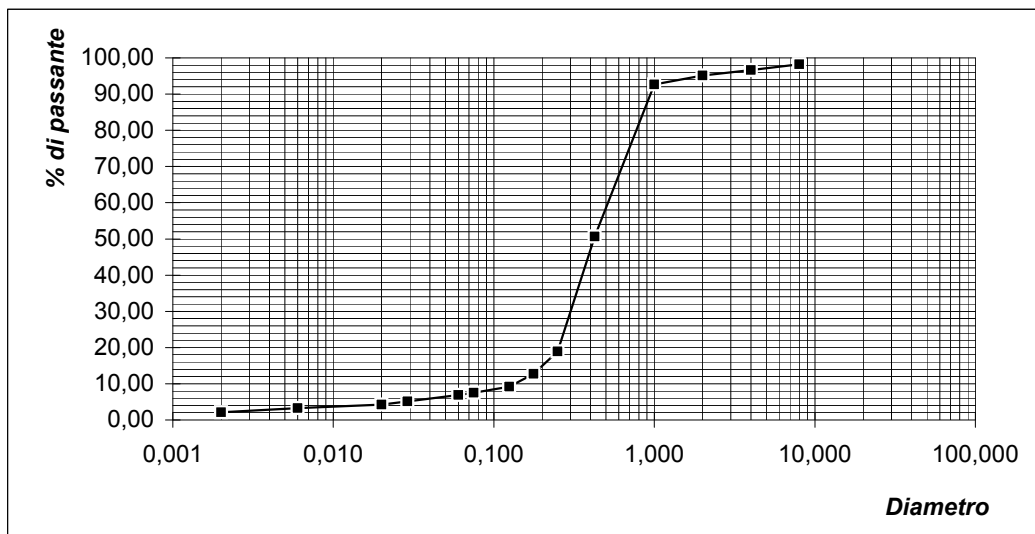

Laboratorio Geotecnico Toscano

Note:



Il Tecnico analista:
A. Aliboni

Il Direttore di Laboratorio:
Dott. ssa Geol. B. Polverosi