


MISURE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

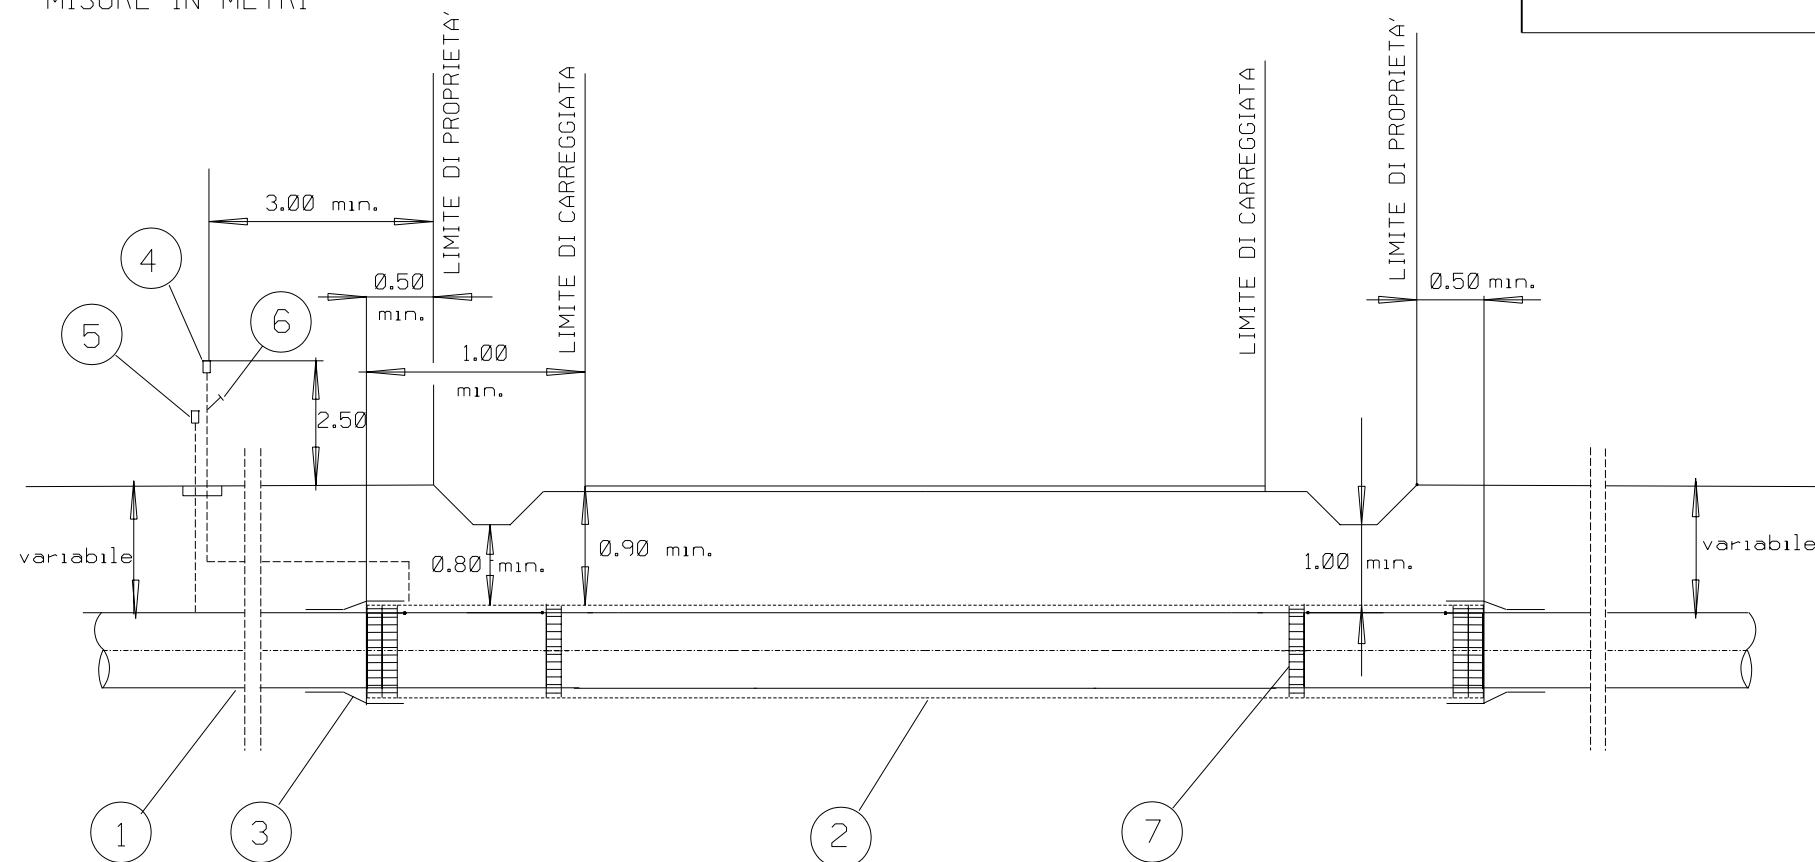

LEGENDA:

- 1 TUBO DI LINEA
- 2 EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE
- 3 EVENTUALE ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 EVENTUALE APPARECCHIO DI SFIATO
- 5 EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.
- 6 EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 EVENTUALI ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE

NOTA:

- L' ATTRAVERSAMENTO SARA REALIZZATO :
- RETTILINEO FINO A 0.50 OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA E CON TUBO A SPESSORE MAGGIORATO, CHE SI ESTENDERA' PER ALMENO 3.00 m OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA ESISTENTE O DEI PREVISTI FUTURI ALLARGAMENTI.
 - CON TUBO A SPESSORE MAGGIORATO POSATO IN TUBO DI PROTEZIONE, NEI CASI RITENUTI OPPORTUNI DAL PROGETTISTA .

1	15-03-04	Revisione generale	MARIOTTI	CASATI	SOIA
0	23-02-04	EMISSIONE	MARIOTTI	MARIOTTI	SOIA
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		 Snam Rete Gas	 Snamprogetti		COMMESSA 659750
					UNITA' N. 10
Metanodotto: SULMONA - ORICOLA DN 1200 (48") - P 75 bar			LC-D-83323		
			REVISIONE 1		
ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE COMUNALI A TRAFFICO INTENSO			FG. 1 di 1		
			SCALA		