



# PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI VILLANOVA DI OSTUNI (BR)

ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE



## COMMITTENTE

**A.T.I.: C.R. COSTRUZIONI S.r.l. - FRAVER S.r.l.**

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**dott. ing. Roberto MELPIGNANO - Dirigente U.T.C.**

## PROGETTISTI

### COORDINAMENTO

**prof. dott. ing. Vitantonio VITONE (resp.) - dott. ing. Luigi MAGGI**

### PROGETTAZIONE GENERALE, OPERE EDILI, OPERE STRUTTURALI - RESTAURO EDIFICI STORICI

**dott. ing. Francesco NOTARO (resp.) - dott. arch. Annunziata DEL MONACO (resp.) - dott. Grazia CAVALLO**

### OPERE PORTUALI DI DIFESA - OPERE A MARE - INTERVENTI DI DRAGAGGIO - STUDIO METEO MARINO

**dott. ing. Gianluca LOLIVA**

### IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE, DISTRIBUZIONE CARBURANTE

**dott. ing. Vitantonio MASTRO**

### IMPIANTI ANTINCENDIO

**dott. ing. Francesco NOTARO**

### IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, ILLUMINAZIONE, FOTOVOLTAICO, CLIMATIZZAZIONE

**dott. ing. Angelo Raffaele Vito RIZZO**

### SISTEMAZIONI ESTERNE E ARREDO URBANO

**dott. arch. Valentina SANTORO**

### ARCHEOLOGIA

**dott. Gianpaolo COLUCCI - dott. arch. Valentina SANTORO - dott. Giuseppina GALIANDRO**

### IMPATTO AMBIENTALE

**dott. arch. Vittoria BIEGO (ACQUATECNO S.R.L.) (resp.) - dott. Mario IMPERATRICE - dott. ing. Ania TROVISO**

### GEOLOGIA

**dott. Antonio Mattia FUSCO**

### COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**dott. ing. Giuseppe DI GREGORIO**

## PROGETTO DEFINITIVO

Titolo

**RELAZIONE TECNICA: IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO**

Elaborato

**ISA\_R1**

Data

**Dicembre 2018**

Scala

----

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E  
LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI VILLANOVA DI OSTUNI (BR)**

---

**ISA\_R1 – RELAZIONE TECNICA**

**PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELL' IMPIANTO  
ANTINCENDIO**

## INDICE

<b>NORME DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL SITO</b> .....	<b>6</b>
<b>3. TUBAZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>4. IMPIANTO, RETI, TERMINALI</b> .....	<b>8</b>
<b>5. PROGETTAZIONE E CALCOLO DELL'IMPIANTO</b> .....	<b>10</b>
<b>6. ALIMENTAZIONE IDRICA</b> .....	<b>32</b>
<b>7. COLLAUDO IMPIANTO</b> .....	<b>40</b>
<b>8. TABULATI</b> .....	<b>40</b>

## NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

- UNI 10779** Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI 804** Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili.
- UNI 810** Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite.
- UNI 811** Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite.
- UNI 814** Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
- UNI 7421** Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
- UNI 7422** Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
- UNI 9032** Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche: tipi, dimensioni e requisiti.
- UNI 9487** Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
- UNI 9795** Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori onici lineari di fumo e punti di segnalazioni manuali.
- UNI EN 545** Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.
- UNI EN 671-1** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
- UNI EN 671-2** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Idranti con tubazioni flessibili.
- UNI EN 671-3** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti con tubazioni flessibili.
- UNI EN 694** Antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio.
- UNI EN 1074-1** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte I: Requisiti generali.
- UNI EN 1074-2** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione.
- UNI EN 1452** Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).
- UNI EN 10224** Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi: Condizioni tecniche di fornitura.
- UNI EN 10255** Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di Fornitura.
- UNI EN 12201** Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE).
- UNI EN 12845** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler: Progettazione, installazione e manutenzione.
- UNI EN 13244** Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE).
- UNI EN 14339** Idranti antincendio sottosuolo.

**UNI EN 14384** Idranti antincendio a colonna soprasuolo.

**UNI EN 14540** Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.

**UNI EN ISO 15493** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Acrilonitrile Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-V) e clorurato (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica.

**UNI EN ISO 15494** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PS), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica.

**UNI EN ISO 14692** Industrie del petrolio del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro-rinforzata.

**UNI EN 12259-1:2007** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers.

**UNI EN 12259-2:2006** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2: Valvole di allarme idraulico.

**UNI EN 12259-3:2006** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3: Valvole d'allarme a secco.

**UNI EN 12259-4:2002** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua.

**UNI EN 12259-5:2003** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Indicatori di flusso.

**prEN 12259-12** Sistemi fissi di estinzione incendi – Componenti per sistemi sprinkler e spray – Parte 12: Pompe.

Norme della serie **UNI EN 54**.

## 1.DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare i requisiti costruttivi e prestazionali dell'impianto, dimensionato secondo le esigenze e le risposdenze alle normative vigenti.

Le scelte progettuali sono state indirizzate verso il raggiungimento delle garanzie di sicurezza in caso d'incendio e quindi volte a creare un'autonoma rete antincendio, attraverso l'installazione e l'esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti, come indicato sugli elaborati grafici allegati.

In particolare la presente relazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- descrizione del sito;
- componenti principali dell'impianto, descrizione, utilizzo e installazione;
- progettazione e calcolo dell'impianto con le caratteristiche idrauliche dei terminali utilizzati;
- informazioni sull'alimentazioni idrica;
- collaudo impianto.

I componenti dell'impianto, specificati nei paragrafi successivi, sono costruiti, collaudati ed installati in conformità alla legislazione vigente.

La pressione normale supportata dai componenti del sistema non sarà minore della pressione massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa.

### 1.2 Documentazione

La documentazione di progetto è costituita dalla presente relazione tecnica e di calcolo, i disegni di lay-out dell'impianto con l'esatta ubicazione delle attrezzature, la posizione dei punti di misurazione, ed i dati tecnici dell'impianto.

La ditta installatrice rilascerà al committente apposita documentazione comprovante la corretta realizzazione ed installazione dell'impianto e dei suoi componenti secondo il progetto e la relazione tecnica, copia del progetto utilizzato per l'installazione, completo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'impianto come realizzato, ed il manuale di uso e manutenzione dello stesso.

### 1.3 Planimetria

La planimetria degli ambienti sarà posizionata vicino all'ingresso principale o dovunque possa essere facilmente visibile dai Vigili del Fuoco o altri che rispondono all'allarme. La planimetria mostrerà:

- a) ciascuna area suddivisa con la classe di pericolo relativa e, dove appropriato, l'altezza massima di impilamento;
- b) mediante ombreggiatura o retinatura colorata, l'area coperta da ogni installazione e, se richiesto dai Vigili del Fuoco, l'indicazione dei percorsi attraverso i diversi fabbricati, per giungere a quelle aree;
- c) la posizione di qualsiasi valvola di intercettazione sussidiaria

Di seguito si riporta la descrizione dell'impianto.

L'impianto in oggetto è stato progettato per servire il porto turistico di Villanova nella marina di Ostuni.

La rete antincendio si compone di:

- n° 1 vano tecnico che comprende una cisterna necessaria ai fini antincendio con una capienza di quasi 38 mc;
- n° 1 gruppo di pompaggio (ubicato nel vano tecnico) del tipo "sottobattente", che necessita di una potenza elettrica di 45 kw, un' altezza della colonna d'acqua di 81,80 m e di una portata Q espressa in (l/min.) di 391,08;

- n° 1 rete principale (che collega il gruppo di pompaggio alla rete idranti) con una estensione di quasi 69 ml;
- n° 1 rete idranti;
- n° 27 (ventisette) idranti DN 45 di portata 120 (l /min) con lancia a getto pieno, dislocati (fra moli e pontili) nella zona portuale;
- n° 2 attacchi autopompa VVF;

## 2.DESCRIZIONE DEL SITO

Trattasi del porto turistico della cittadina di Villanova di modeste dimensioni che impegna una superficie demaniale marittima a terra pari a mq 15.562,09 e uno specchio acqueo di mq 49.135,02, per un totale di area demaniale marittima richiesta pari a mq 64.697,11.

Tale porto è costituito parzialmente da un insenatura naturale ed è chiuso da due moli quello di tramontana, più sollecitato e da quello di levante.

La soluzione progettuale prevede la possibilità di ormeggio di una flotta di 398 unità.

La prevalenza di imbarcazioni di medie dimensioni è certamente compatibile con il bacino di utenza di Villanova, e con i servizi a terra previsti.

Fra le imbarcazioni che costituiscono la flotta di progetto sono da annoverare quelle da pesca (per le quali sono stati riservati posti barca in numero maggiore rispetto alle imbarcazioni attualmente presenti nel porto) e quelle destinate ai servizi di polizia e sicurezza. La allocazione della flotta peschereccia è prevista nella zona della darsena H a ridosso del molo di levante: in particolare, sono previsti 10 posti barca del tipo “c” (stalli fino a 11,5 m). La zona, risulta facilmente raggiungibile per il tramite della viabilità interna carrabile, senza interferenze con i movimenti dei diportisti. I posti per i natanti di polizia e di soccorso (Guardia Costiera, Carabinieri, ecc.) sono invece ubicati sul pontile G.

La stazione per il rifornimento carburanti, situata all'estremità del molo di levante, sarà anche dotata di serbatoio di raccolta olii esausti che trova posto all'interno dell'isola ecologica. È previsto pure l'erogatore di gasolio defiscalizzato per natanti da pesca.

## 3. TUBAZIONI

### 3.1. Tipologia delle tubazioni

#### 3.1.1. Tubazioni per installazione fuori terra

Le tubazioni per installazione fuori terra sono conformi alla specifica normativa vigente e installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di manutenzione.

I raccordi, le giunzioni e i pezzi speciali sono utilizzati tenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicuri la voluta affidabilità dell'impianto, in conformità alla specifica normativa di riferimento ed alle prescrizioni del fabbricante, rispettando gli spessori minimi riportati nel seguente prospetto:

Diametri esterno (mm)	Tubazioni in rame /acciaio legato (mm)
Fino a 28	1.0
Fino a 54	1.5
Fino a 88.4	2.0
Fino a 108	2.5
Oltre 108	3.0

### 3.1.2. Tubazioni per installazione interrata

Le tubazioni per installazione interrata sono conformi alla specifica normativa vigente e scelte tenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicurino la voluta affidabilità dell'impianto. Sono utilizzate tubazioni in acciaio con diametro nominale minimo di 100 mm e con gli spessori minimi specificati nel seguente prospetto:

Diametri nominale	Spessore minimo (mm)
DN100	4.0
DN125	4.5
DN150	5.0
DN200	5.6
DN250	6.3
DN300	7.1

Le diramazioni in acciaio, di diametro minore di DN100 sono conformi alla UNI EN 10255 serie media e sono esternamente protette contro la corrosione mediante rivestimento normalizzato. Sono utilizzate tubazioni in materia plastica con pressione nominale non minore di 1.2 MPa, conformi alle norme UNI EN 12201, UNI EN 13244, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1452, UNI EN ISO 15493, UNI 9032 e UNI EN ISO 14692.

### 3.1.3. Raccordi, accessori ed attacchi unificati

I raccordi, gli attacchi e gli accessori delle tubazioni sono conformi alle norme UNI 804, UNI 810, UNI 811, UNI 7421, con chiavi di manovra secondo la UNI 814, UNI EN 14384 e UNI EN 14339. Le legature sono conformi alla UNI 7422.

## 3.2. Installazione delle tubazioni

Le tubazioni sono installate tenendo conto dell'affidabilità richiesta all'impianto anche durante le fasi di manutenzione per eventuali riparazioni e modifiche. Non saranno annegate in pavimenti o soffitti in calcestruzzo.

### 3.2.1. Drenaggio

Tutte le tubazioni sono svuotabili senza dover smontare componenti significativi dell'impianto.

### 3.2.2. Protezione meccanica delle tubazioni

Le tubazioni sono installate in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per urti meccanici.

### 3.2.3. Alloggiamento delle tubazioni fuori terra

Le tubazioni fuori terra sono di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche valide nel luogo in cui è utilizzato l'impianto. Le tubazioni sono installate in conformità con le raccomandazioni del fornitore, sono posate a vista o, se in spazi nascosti, accessibili per eventuali interventi di manutenzione; non attraversano locali e/o aree che presentano significativo pericolo di incendio o, in questi casi, la rete è adeguatamente protetta.

### 3.2.4. Alloggiamento delle tubazioni interrate

Le tubazioni interrate sono di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche valide nel luogo in cui verrà utilizzato l'impianto. Le tubazioni sono posate in conformità con le raccomandazioni del fornitore, hanno una sufficiente resistenza alla corrosione e a possibili

danni meccanici e risultano sempre ispezionabili. In generale la profondità di posa non è minore di 0.8 m dalla generatrice superiore della tubazione.

### 3.2.5. *Attraversamento di strutture verticali e orizzontali*

Per l'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, quali pareti o solai, sono attuate le necessarie precauzioni per evitare la deformazione delle tubazioni o il danneggiamento degli elementi costruttivi derivanti da dilatazioni o da cedimenti strutturali.

Negli attraversamenti di compartimentazioni è mantenuta la caratteristica di resistenza al fuoco del compartimento attraversato.

## 3.3. **Sostegni delle tubazioni**

Il tipo di materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni scelti sono tali da assicurare la stabilità dell'impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili.

In particolare, i sostegni sono in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; il materiale non è combustibile; i collari sono chiusi attorno al tubo; non sono utilizzati sostegni aperti; non sono utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; non sono utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni né avvitati ai relativi raccordi.

### 3.3.1. *Posizionamento*

Ciascun tronco di tubazione è supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza minore di 0.6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 m.

In generale, la distanza tra due sostegni non è maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni minori o uguali a DN65 e 6 m per quelle di diametro maggiore. Le dimensioni dei sostegni rispettano i valori minimi indicati dal prospetto 4 della UNI 10779.

## 4. **IMPIANTO, RETI, TERMINALI**

In questo capitolo si riportano le seguenti informazioni:

- Tipologia di rete.
- Classificazione rete.
- Livello di pericolo.
- Terminali utilizzati.

In prossimità dell'ultimo terminale di ogni diramazione aperta su cui saranno installati 2 o più terminali si installerà un manometro, completo di valvola porta manometro, atto ad indicare la presenza di pressione nella diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova del terminale.

### 4.1. **Rete 1**

La rete alimentazione idranti è classificata come rete 1 del tipo Ordinaria e presenta un livello di pericolosità di tipo II ed è utilizzata per la protezione esterna.

I terminali utilizzati sono per la protezione esterna sono idranti con attacco DN45.

Questa classificazione prevede **3 elementi** operativi la cui portata minima è per la protezione esterna di 120.00 l/min , con una pressione residua di funzionamento per la protezione esterna di 200.00 kPa . La durata dell'alimentazione è garantita per almeno **60 minuti**.

#### 4.1.1. Livello di pericolosità - Livello II

Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Le aree di livello II possono essere assimilate a quelle definite di classe OH 2, 3 e 4 della UNI EN 12845.

#### 4.2. Idranti

Nella tabella seguente vengono riportati i parametri idrici degli idranti della rete:

N. idranti	Nome	DN	$\Delta P$ (kPa)	K	Q (l/min)*	Lungh. (m)	$\varnothing$ Attacco (mm)	Tipo lancia
25	UNI EN 671-2 - 200 kPa - DN45 - 120 l/min	DN45	200.00	85.00	120.21	20.00	45	Getto pieno

Gli idranti sono conformi alla UNI EN 671-2 e le attrezzature sono permanentemente collegate alla valvola di intercettazione. Sono posizionati in modo che ogni parte dell'attività e dei materiali pericolosi presenti, sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un idrante.

In circostanze particolari (carico d'incendio particolarmente elevato, incendio che precluda l'utilizzo di un idrante, ecc.) si provvede ad installare gli idranti in modo che sia possibile raggiungere ogni parte dell'area interessata con il getto di due distinti idranti.

Gli idranti sono installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibili, in maniera tale che:

- ogni punto dell'area protetta dista al massimo 25 m dagli idranti.
- siano posizionati in maniera regolare a protezione dei pontili e delle barche ormeggiate e soprattutto in prossimità delle vie di esodo, in posizione tale da non ostacolarne, anche in fase operativa, la corretta evacuazione.

La manutenzione sarà svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto.

## 5. PROGETTAZIONE E CALCOLO DELL'IMPIANTO

La progettazione di un impianto antincendio richiede l'applicazione di norme tecniche specifiche che consentono di determinare le caratteristiche dell'impianto.

In particolare, tali norme forniscono gli strumenti per identificare le prestazioni richieste all'impianto in termini di pressione di scarica minima ai terminali, portata in uscita da ciascun terminale, numero dei terminali da attivare.

La normativa prende in considerazione diversi fattori:

- il tipo di attività che viene svolta all'interno dell'area da proteggere;
- in caso di deposito, le caratteristiche del deposito, delle merci stoccate, dei materiali e della modalità di imballaggio;
- le caratteristiche dei fabbricati;
- le condizioni ambientali.

Si è provveduto, pertanto, dapprima alla identificazione delle aree da proteggere, seguendo le suddette indicazioni e, successivamente, al disegno e calcolo delle caratteristiche idriche delle tubazioni, calcolandone portata e prevalenza per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo.

Una volta ultimata questa procedura, si è completato il progetto indicando le caratteristiche della sorgente di alimentazione.

### 5.1. Calcolo idraulico delle tubazioni

Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di tubazione in base alle perdite di carico distribuite e localizzate in quei tratti.

Il calcolo è eseguito sulla base dei dati geometrici (lunghezze dei tratti della rete, dislivelli geodetici, diametri nominali delle tubazioni), arrivando alla determinazione di tutte le caratteristiche idrauliche dei tratti quali portata, perdite distribuite e perdite concentrate, e, quindi, della prevalenza e della portata totali necessari al calcolo della potenza minima della pompa da installare a monte rete (Appendice C della Norma UNI EN 10779).

Verrà eseguita, infine, la verifica della velocità massima raggiunta dall'acqua in tutti i tratti della rete; in particolare, sarà verificato che essa non superi in nessun tratto il valore di 10.00 m/s.

#### 5.1.1. Perdite di carico distribuite

Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di Hazen-Williams:

$$p = \frac{6.05 \times Q^{1.85} \times 10^9}{C^{1.85} \times D^{4.87}}$$

dove:

p= perdita di carico unitaria in millimetri di colonna d'acqua al metro di tubazione.

Q= portata attraverso la tubazioni, in litri al minuto.

D= diametro medio interno della tubazione, in millimetri.

C= costante dipendente dal tipo e dalla condizione della tubazione.

### 5.1.2. Perdite di carico localizzate

Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i quali la direzione di flusso subisce una variazione di 45° o maggiore, e alle valvole di intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in "lunghezza di tubazione equivalente", come mostrato nel prospetto che segue, ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e natura.

Tipo di accessorio	DN *											
	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	Lunghezza tubazione equivalente (m)											
<b>Curva 45°</b>	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.5	2.1	2.7	3.3	3.9
<b>Curva 90°</b>	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3.0	3.6	4.2	5.4	6.6	8.1
<b>Curva 90° a largo raggio</b>	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.9	4.8	5.4
<b>Giunto T o Croce</b>	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	15.0	18.0
<b>Saracinesca</b>	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
<b>Valvola di non ritorno</b>	1.5	2.1	2.7	3.3	4.2	4.8	6.6	8.3	10.4	13.5	16.5	19.5

Nota: il prospetto è valido per coefficienti di Hazen Williams C=120 (accessori di acciaio), per accessori di ghisa (C=100) i valori ivi specificati devono essere moltiplicati per 0.713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita (C=140) per 1.33; per accessori di plastica analoghi (C=150) per 1.51.

\* Per valori intermedi dei diametri interni si fa riferimento al DN immediatamente successivo (maggiore)

Nella determinazione delle perdite di carico localizzate si tiene presente che:

- quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce senza cambio di direzione, le relative perdite di carico possono essere trascurate;
- quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce in cui, senza cambio di direzione, si ha una riduzione della sezione di passaggio, deve essere presa in considerazione la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di uscita (la minore) del raccordo medesimo;
- quando il flusso subisce un cambio di direzione (curva, pezzo a T o raccordo a croce), deve essere presa in conto la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di uscita.

### 5.2. Calcolo delle perdite lungo la manichetta

I terminali di tipo naspo o idrante presentano una perdita di carico al bocchello della manichetta dovuta all'attrito dell'acqua con le pareti della tubazione. Tali perdite sono computate secondo la formula attribuita a Marchetti di seguito riportata:

$$J = \beta \frac{Q^2}{D^5}$$

dove:

J= perdita di carico (m.c.a./m).

Q= portata (m<sup>3</sup>/s).

D= diametro (m).

con  $\beta$  pari a 0.0017 nel caso di tubazioni con rivestimento gommato liscio, oppure con  $\beta$  pari a 0.0021 nel caso di tubazioni con rivestimento gommato non liscio.

Nella seguente tabella si riportano i valori delle perdite di carico nelle manichette internamente gommate.

<b>Perdita di carico in m di H2O per 100 m di stendimento</b>				
<b>Portata (l/min)</b>	<b>Rivestimento gommato</b>			
	<b>liscio <math>\beta = 0.0017</math></b>		<b>non liscio <math>\beta = 0.0021</math></b>	
	<b>DN45</b>	<b>DN70</b>	<b>DN45</b>	<b>DN70</b>
100	2.6		3.2	
125	4		4.9	
150	5.8		7.1	
200	10.2	1.1	12.6	1.4
250	16	1.8	20	2.2
300	23	2.5	28.4	3.1
350		3.4		4.3
400		4.5		5.5
450		5.7		7
500		7		8.7
550		8.5		10.5
600		10.1		12.5
650		11.9		14.7
700		13.8		17
750		15.8		19.5
800		18		22.2

### 5.3.Procedura e dati utilizzati nel calcolo

La procedura di calcolo procede per passi successivi. Inizialmente, si considera una portata nominale alla pressione di scarica minima per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo.

Se l'impianto è ramificato e non magliato, si procede per correzioni successive bilanciando la pressione su ciascun terminale e considerando le portate correttive sugli archi che collegano il terminale alla sorgente. Si raggiunge così in pochi passi una situazione in cui ogni nodo intermedio ha portata in ingresso pari alla portata in uscita e le perdite di carico, lungo i tratti di tubazione, rispecchiano effettivamente la differenza di carico fra gli estremi delle tubazioni stesse, nel rispetto delle tolleranza ammesse dalla normativa.

Se, invece, nell'impianto sono presenti delle maglie, dopo aver completato un primo bilanciamento in termini di pressione e portata come già indicato nel caso di impianto ramificato, si individuano gli anelli e si bilanciano, con il metodo iterativo proposto dal professor Hardy-Cross, le portate e le perdite di carico sui rami degli anelli stessi. L'iterazione procede fino a che la portata correttiva di Hardy-Cross si è ridotta a tal punto da non apportare modifiche alle pressione nei nodi degli anelli.

Nella seguente tabella sono indicate l'accuratezza nei calcoli idraulici e le tolleranze utilizzate:

<b>Pressione</b>	<b>0.1 kPa (1mbar)</b>
<b>Perdita di carico</b>	<b>0.1 kPa/m (1mbar/m)</b>
<b>Portate</b>	<b>1 l/min</b>
<b>Portata nella giunzioni</b>	<b>± 0.1 l/min</b>
<b>Perdita di carico anello</b>	<b>± 0.1 kPa</b>

Le tubazioni utilizzate nell'impianto antincendio sono:

Codice	Tubazione	Materiale	C nuovo	C usato
ACSM8863	UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media	ACCIAIO	120	84.0
ACSL8863	UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera	ACCIAIO	120	84.0
PPEPN16	UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16	POLIETILENE	150	105.0

Nella tabella seguente sono indicati i terminali utilizzati e il loro posizionamento:

#### Terminali attivi Impianto

Rif.nodo	Terminale	Codice	Piano	Alt. (cm)	Rete
I.23.T0	UNI EN 671-2 - 200 kPa - DN45 - 120 l/min	I.P.004	P. 1	170	Rete 1
I.24.T0	UNI EN 671-2 - 200 kPa - DN45 - 120 l/min	I.P.004	P. 1	170	Rete 1
I.25.T0	UNI EN 671-2 - 200 kPa - DN45 - 120 l/min	I.P.004	P. 1	170	Rete 1

Di seguito sono riportati la tipologia e il numero dei pezzi speciali inseriti nella rete:

- N° 2 Curva DN100x2
- N° 1 Giunto a 'T' DN100, DN65x2
- N° 4 Giunto a 'T' DN65, DN75x2
- N° 12 Giunto a 'T' DN75x2, -
- N° 12 Tappo -
- N° 17 Giunto a 'T' DN75x3
- N° 15 Curva DN75x2
- N° 2 Giunto a 'T' DN65x3
- N° 1 Curva DN65x2
- N° 1 Curva DN65, DN75
- N° 25 Curva DN50x2
- N° 11 Curva DN75, DN50
- N° 3 Curva DN65, DN50

## 5.4. Risultati calcolo impianto

La tabella seguente mostra i risultati del calcolo sulle tubazioni dell'impianto (per indicare gli elementi della rete si è proceduto alla numerazione dei nodi):

Arco	Codice	Lungh. (m)	L.eq. (m)	DN	Ø int. (mm)	$\Delta H_d$ (kPa)	$\Delta H_c$ (kPa)	$\Delta H_q$ (kPa)	$\Delta H$ (kPa)	Q (l/min)	V (m/s)
Gruppo pompaggio -- > Curva G.1.T0	ACSM8863	28.89	0.00	DN100	105.30	2.00	0.00	0.00	2.00	374.80	0.72
Curva G.1.T0 --> Curva G.2.T0	ACSM8863	19.71	3.00	DN100	105.30	1.00	0.00	0.00	1.00	374.80	0.72
Curva G.2.T0 --> Rete 1	ACSM8863	20.30	3.00	DN100	105.30	1.00	0.00	0.00	1.00	374.80	0.72
Rete 1 --> Giunto a 'T' G.3.T0	ACSL8863	28.68	0.00	DN65	69.70	14.70	0.00	0.00	14.70	374.80	1.64
Giunto a 'T' G.3.T0 -- > Giunto a 'T' G.4.T0	PPEPN16	4.24	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.4.T0 -- > Curva G.126.T0	PPEPN16	1.51	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.4.T0 -- > Giunto a 'T' G.7.T0	PPEPN16	80.20	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.7.T0 -- > Curva G.98.T0	PPEPN16	33.83	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.7.T0 -- > Curva G.96.T0	PPEPN16	0.53	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.3.T0 -- > Curva G.9.T0	PPEPN16	28.71	0.00	DN75	61.40	17.70	0.00	0.00	17.70	374.80	2.11
Curva G.9.T0 --> Giunto a 'T' G.11.T0	PPEPN16	15.07	1.40	DN75	61.40	9.80	1.00	0.00	10.80	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.11.T0 -- > Curva G.10.T0	PPEPN16	1.88	0.00	DN75	61.40	1.00	0.00	0.00	1.00	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.11.T0 -- > Curva G.100.T0	PPEPN16	0.86	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.10.T0 --> Giunto a 'T' G.13.T0	PPEPN16	24.12	3.20	DN75	61.40	15.70	2.00	0.00	17.70	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.13.T0 -- > Giunto a 'T' G.14.T0	PPEPN16	28.99	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.14.T0 --	PPEPN16	0.88	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

> Curva G.102.T0											
Giunto a 'T' G.14.T0 -- > Curva G.104.T0	PPEPN16	40.15	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.13.T0 -- > Giunto a 'T' G.17.T0	PPEPN16	21.06	0.00	DN75	61.40	13.70	0.00	0.00	13.70	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.17.T0 -- > Curva G.106.T0	PPEPN16	7.55	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.17.T0 -- > Curva G.23.T0	PPEPN16	32.15	0.00	DN75	61.40	20.60	0.00	0.00	20.60	374.80	2.11
Curva G.23.T0 --> Giunto a 'T' G.24.T0	PPEPN16	0.86	3.20	DN75	61.40	1.00	2.00	0.00	3.00	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.24.T0 -- > Curva G.108.T0	PPEPN16	6.13	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.24.T0 -- > Curva G.26.T0	PPEPN16	11.03	0.00	DN75	61.40	6.90	0.00	0.00	6.90	374.80	2.11
Curva G.26.T0 --> Giunto a 'T' G.27.T0	PPEPN16	44.06	3.20	DN75	61.40	27.50	2.00	0.00	29.50	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.27.T0 -- > Curva G.28.T0	PPEPN16	9.78	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.28.T0 --> Curva G.110.T0	PPEPN16	1.95	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.27.T0 -- > Giunto a 'T' G.30.T0	PPEPN16	29.24	3.20	DN75	61.40	18.60	2.00	0.00	20.60	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.30.T0 -- > Curva G.112.T0	PPEPN16	37.43	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.30.T0 -- > Giunto a 'T' G.32.T0	PPEPN16	10.38	0.00	DN75	61.40	6.90	0.00	0.00	6.90	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.32.T0 -- > Curva G.114.T0	PPEPN16	3.64	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.32.T0 -- > Giunto a 'T' G.34.T0	PPEPN16	22.00	0.00	DN75	61.40	13.70	0.00	0.00	13.70	374.80	2.11
Giunto a 'T' G.34.T0 -- > Curva G.116.T0	PPEPN16	35.29	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.34.T0 -- > Giunto a 'T' G.36.T0	PPEPN16	28.40	0.00	DN65	51.40	42.20	0.00	0.00	42.20	374.80	3.01
Giunto a 'T' G.36.T0 -- > Curva G.118.T0	PPEPN16	5.78	5.40	DN65	51.40	1.00	1.00	0.00	2.00	132.00	1.06
Giunto a 'T' G.36.T0 -- > Giunto a 'T' G.38.T0	PPEPN16	50.37	0.00	DN65	51.40	34.30	0.00	0.00	34.30	242.80	1.95

Giunto a 'T' G.38.T0 --> Curva G.120.T0	PPEPN16	3.33	5.40	DN65	51.40	1.00	1.00	0.00	2.00	122.60	0.98
Giunto a 'T' G.38.T0 --> Curva G.40.T0	PPEPN16	49.68	0.00	DN65	51.40	8.80	0.00	0.00	8.80	120.20	0.97
Curva G.40.T0 --> Curva G.122.T0	PPEPN16	1.17	2.70	DN65	51.40	0.00	1.00	0.00	1.00	120.20	0.97
Rete 1 --> Attacco autopompa AA.1.T0	ACSL8863	2.19	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Attacco autopompa AA.1.T0 --> Giunto a 'T' G.42.T0	ACSL8863	17.37	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.42.T0 --> Curva G.43.T0	PPEPN16	3.96	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.43.T0 --> Giunto a 'T' G.45.T0	PPEPN16	54.26	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.45.T0 --> Giunto a 'T' G.94.T0	PPEPN16	57.39	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.45.T0 --> Giunto a 'T' G.92.T0	PPEPN16	0.47	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.42.T0 --> Giunto a 'T' G.47.T0	PPEPN16	9.05	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.47.T0 --> Giunto a 'T' G.90.T0	PPEPN16	1.63	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.47.T0 --> Curva G.49.T0	PPEPN16	24.05	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.49.T0 --> Giunto a 'T' G.50.T0	PPEPN16	21.70	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.50.T0 --> Giunto a 'T' G.88.T0	PPEPN16	0.83	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.50.T0 --> Curva G.52.T0	PPEPN16	16.55	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.52.T0 --> Curva G.53.T0	PPEPN16	18.87	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.53.T0 --> Giunto a 'T' G.54.T0	PPEPN16	22.47	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.54.T0 --> Giunto a 'T' G.86.T0	PPEPN16	0.27	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.54.T0 --> Giunto a 'T' G.56.T0	PPEPN16	37.21	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Giunto a 'T' G.56.T0 -- > Giunto a 'T' G.84.T0	PPEPN16	26.93	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.56.T0 -- > Giunto a 'T' G.124.T0	PPEPN16	31.85	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.124.T0 -- --> Curva G.59.T0	PPEPN16	30.16	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.59.T0 --> Giunto a 'T' G.60.T0	PPEPN16	17.75	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.60.T0 -- > Giunto a 'T' G.61.T0	PPEPN16	3.28	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.61.T0 -- > Giunto a 'T' G.80.T0	PPEPN16	1.78	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.61.T0 -- > Curva G.63.T0	PPEPN16	45.49	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.63.T0 --> Giunto a 'T' G.82.T0	PPEPN16	0.35	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.60.T0 -- > Curva G.65.T0	PPEPN16	34.97	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.65.T0 --> Giunto a 'T' G.66.T0	PPEPN16	0.84	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.66.T0 -- > Giunto a 'T' G.78.T0	PPEPN16	0.68	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.66.T0 -- > Attacco autopompa AA.2.T0	PPEPN16	2.01	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Attacco autopompa AA.2.T0 --> Curva G.68.T0	PPEPN16	17.98	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.68.T0 --> Curva G.69.T0	PPEPN16	33.13	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.69.T0 --> Giunto a 'T' G.70.T0	PPEPN16	27.31	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.70.T0 -- > Giunto a 'T' G.76.T0	PPEPN16	0.69	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.70.T0 -- > Curva G.72.T0	ACSL8863	41.88	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.72.T0 --> Giunto a 'T' G.74.T0	PPEPN16	16.28	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Giunto a 'T' G.74.T0 -- > Tappo G.73.T0	PPEPN16	0.84	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.75.T0 --> Idrante a muro I.1.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.74.T0 -- > Curva G.75.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.76.T0 -- > Tappo G.71.T0	PPEPN16	1.11	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.77.T0 --> Idrante a muro I.2.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.76.T0 -- > Curva G.77.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.78.T0 -- > Tappo G.67.T0	PPEPN16	0.69	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.79.T0 --> Idrante a muro I.3.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.78.T0 -- > Curva G.79.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.80.T0 -- > Tappo G.62.T0	PPEPN16	1.09	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.81.T0 --> Idrante a muro I.4.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.80.T0 -- > Curva G.81.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.82.T0 -- > Tappo G.64.T0	PPEPN16	0.34	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.83.T0 --> Idrante a muro I.5.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.82.T0 -- > Curva G.83.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.84.T0 -- > Tappo G.57.T0	PPEPN16	0.63	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.85.T0 --> Idrante a muro I.6.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.84.T0 -- > Curva G.85.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.86.T0 -- > Tappo G.55.T0	PPEPN16	0.46	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.87.T0 -->	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Idrante a muro I.7.T0											
Giunto a 'T' G.86.T0 -- > Curva G.87.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.88.T0 -- > Tappo G.51.T0	PPEPN16	0.82	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.89.T0 --> Idrante a muro I.8.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.88.T0 -- > Curva G.89.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.90.T0 -- > Tappo G.48.T0	PPEPN16	1.64	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.91.T0 --> Idrante a muro I.9.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.90.T0 -- > Curva G.91.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.92.T0 -- > Tappo G.46.T0	PPEPN16	0.47	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.93.T0 --> Idrante a muro I.10.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.92.T0 -- > Curva G.93.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Giunto a 'T' G.94.T0 -- > Tappo G.44.T0	PPEPN16	1.11	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.95.T0 --> Idrante a muro I.11.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.94.T0 -- > Curva G.95.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.97.T0 --> Idrante a muro I.12.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.96.T0 --> Curva G.97.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.99.T0 --> Idrante a muro I.13.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.98.T0 --> Curva G.99.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00

Curva G.101.T0 --> Idrante a muro I.14.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.100.T0 --> Curva G.101.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.103.T0 --> Idrante a muro I.15.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.102.T0 --> Curva G.103.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.105.T0 --> Idrante a muro I.16.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.104.T0 --> Curva G.105.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.107.T0 --> Idrante a muro I.17.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.106.T0 --> Curva G.107.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.109.T0 --> Idrante a muro I.18.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.108.T0 --> Curva G.109.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.111.T0 --> Idrante a muro I.19.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.110.T0 --> Curva G.111.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.113.T0 --> Idrante a muro I.20.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.112.T0 --> Curva G.113.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.115.T0 --> Idrante a muro I.21.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.114.T0 -->	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00

Curva G.115.T0											
Curva G.117.T0 --> Idrante a muro I.22.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.116.T0 --> Curva G.117.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.119.T0 --> Idrante a muro I.23.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.96
Curva G.118.T0 --> Curva G.119.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	132.00	0.96
Curva G.121.T0 --> Idrante a muro I.24.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	122.60	0.90
Curva G.120.T0 --> Curva G.121.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	122.60	0.90
Curva G.123.T0 --> Idrante a muro I.25.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120.20	0.88
Curva G.122.T0 --> Curva G.123.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	120.20	0.88
Curva G.125.T0 --> Idrante a muro I.26.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.124.T0 --> Curva G.125.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00
Curva G.127.T0 --> Idrante a muro I.27.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.126.T0 --> Curva G.127.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.03	0.00	16.67	16.70	---	0.00

## Legenda

**L<sub>eq</sub>**: lunghezza equivalente dovuta alle giunzioni (curva, gomito, TEE, croce, ecc.) (m)

**ΔH<sub>d</sub>**: Perdita di carico distribuita (kPa)      **ΔH<sub>c</sub>**: Perdita di carico concentrata (kPa)

**ΔH<sub>q</sub>**: Perdita di carico per differenza di quota (kPa)

**ΔH**: Perdita di carico complessiva (kPa)

**Q**: Portata (l/min)      **V**: Velocità (m/s)

Tabella risultati del calcolo sui nodi dell'impianto:

Rif.nodo	Tipo	Quota (m)	Q (l/min)	P (kPa)	Perdite totali (kPa) *
Gruppo pompaggio	Gruppo pompaggio	0.00	374.80	738.10	-
Curva G.1.T0	Curva	0.00	374.80	722.40	-
Curva G.2.T0	Curva	0.00	374.80	710.80	-
Rete 1	Rete idranti	0.00	374.80	698.70	-
Giunto a 'T' G.3.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	683.90	-
Giunto a 'T' G.4.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	683.90	-
Giunto a 'T' G.7.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.9.T0	Curva	0.00	374.80	640.80	-
Curva G.10.T0	Curva	0.00	374.80	613.20	-
Giunto a 'T' G.11.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	616.00	-
Giunto a 'T' G.13.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	572.90	-
Giunto a 'T' G.14.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	572.90	-
Giunto a 'T' G.17.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	541.20	-
Curva G.23.T0	Curva	0.00	374.80	493.00	-
Giunto a 'T' G.24.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	487.60	-
Curva G.26.T0	Curva	0.00	374.80	471.00	-
Giunto a 'T' G.27.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	400.80	-
Curva G.28.T0	Curva	0.00	0.00	400.80	-
Giunto a 'T' G.30.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	352.90	-
Giunto a 'T' G.32.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	337.30	-
Giunto a 'T' G.34.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	304.20	-
Giunto a 'T' G.36.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.80	261.60	-
Giunto a 'T' G.38.T0	Giunto a 'T'	0.00	242.80	227.60	-
Curva G.40.T0	Curva	0.00	120.20	218.50	-
Giunto a 'T' G.42.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Attacco autopompa AA.1.T0	Attacco autopompa	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.43.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.44.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-

Giunto a 'T' G.45.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.46.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.47.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.48.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.49.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.50.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.51.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.52.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.53.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.54.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.55.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.56.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.57.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.59.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.60.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.61.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.62.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.63.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.64.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.65.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.66.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.67.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Attacco autopompa AA.2.T0	Attacco autopompa	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.68.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.69.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Giunto a 'T' G.70.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.71.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.72.T0	Curva	0.00	0.00	698.70	-
Tappo G.73.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Idrante a muro I.1.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.74.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.75.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-

Idrante a muro I.2.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.76.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.77.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.3.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.78.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.79.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.4.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.80.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.81.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.5.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.82.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.83.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.6.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.84.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.85.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.7.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.86.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.87.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.8.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.88.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.89.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.9.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.90.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.91.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.10.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.92.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.93.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.11.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.94.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.95.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.12.T0	Idrante a muro	1.70	219.60	667.20	-
Curva G.96.T0	Curva	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.97.T0	Curva	1.70	0.00	667.20	-

Idrante a muro I.13.T0	Idrante a muro	1.70	219.60	667.20	-
Curva G.98.T0	Curva	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.99.T0	Curva	1.70	0.00	667.20	-
Idrante a muro I.14.T0	Idrante a muro	1.70	208.10	599.40	-
Curva G.100.T0	Curva	0.00	0.00	616.00	-
Curva G.101.T0	Curva	1.70	0.00	599.40	-
Idrante a muro I.15.T0	Idrante a muro	1.70	200.50	556.20	-
Curva G.102.T0	Curva	0.00	0.00	572.90	-
Curva G.103.T0	Curva	1.70	0.00	556.20	-
Idrante a muro I.16.T0	Idrante a muro	1.70	200.50	556.20	-
Curva G.104.T0	Curva	0.00	0.00	572.90	-
Curva G.105.T0	Curva	1.70	0.00	556.20	-
Idrante a muro I.17.T0	Idrante a muro	1.70	194.70	524.60	-
Curva G.106.T0	Curva	0.00	0.00	541.20	-
Curva G.107.T0	Curva	1.70	0.00	524.60	-
Idrante a muro I.18.T0	Idrante a muro	1.70	184.50	470.90	-
Curva G.108.T0	Curva	0.00	0.00	487.60	-
Curva G.109.T0	Curva	1.70	0.00	470.90	-
Idrante a muro I.19.T0	Idrante a muro	1.70	166.60	384.10	-
Curva G.110.T0	Curva	0.00	0.00	400.80	-
Curva G.111.T0	Curva	1.70	0.00	384.10	-
Idrante a muro I.20.T0	Idrante a muro	1.70	155.90	336.20	-
Curva G.112.T0	Curva	0.00	0.00	352.90	-
Curva G.113.T0	Curva	1.70	0.00	336.20	-
Idrante a muro I.21.T0	Idrante a muro	1.70	152.20	320.60	-
Curva G.114.T0	Curva	0.00	0.00	337.30	-
Curva G.115.T0	Curva	1.70	0.00	320.60	-
Idrante a muro I.22.T0	Idrante a muro	1.70	144.10	287.60	-
Curva G.116.T0	Curva	0.00	0.00	304.20	-
Curva G.117.T0	Curva	1.70	0.00	287.60	-
Idrante a muro I.23.T0	Idrante a muro	1.70	132.00	241.10	497.00 + 0.10
Curva G.118.T0	Curva	0.00	132.00	259.10	-
Curva G.119.T0	Curva	1.70	132.00	241.60	-

Idrante a muro I.24.T0	Idrante a muro	1.70	122.60	208.20	529.90 + 0.10
Curva G.120.T0	Curva	0.00	122.60	226.00	-
Curva G.121.T0	Curva	1.70	122.60	208.60	-
Idrante a muro I.25.T0	Idrante a muro	1.70	120.20	200.10	538.00 + 0.10
Curva G.122.T0	Curva	0.00	120.20	217.80	-
Curva G.123.T0	Curva	1.70	120.20	200.50	-
Idrante a muro I.26.T0	Idrante a muro	1.70	222.00	682.00	-
Giunto a 'T' G.124.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.70	-
Curva G.125.T0	Curva	1.70	0.00	682.00	-
Idrante a muro I.27.T0	Idrante a muro	1.70	219.60	667.20	-
Curva G.126.T0	Curva	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.127.T0	Curva	1.70	0.00	667.20	-

\* Valorizzato se il nodo corrisponde a un terminale attivo dell'impianto. Se sono presenti perdite al bocchello o alla manichetta i relativi valori sono riportati nella colonna.

Tabella delle tubazioni con i diametri utilizzati:

Tubazione	Materiale	DN	Lungh (m)
UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media	ACCIAIO	DN100	68.90
UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera	ACCIAIO	DN65	90.12
UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16	POLIETILENE	DN75	1 093.71
UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16	POLIETILENE	DN65	138.73
UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16	POLIETILENE	-	9.20
UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera	ACCIAIO	DN50	52.65

Per soddisfare i requisiti necessari al bilanciamento dell'impianto, la Prevalenza dell'impianto **H** deve essere pari almeno a: **75.29 m c.a. (738.32 kPa)**, a cui corrisponde una Portata dell'impianto **Q** di: **374.79 l/min**.

Nell'immagine seguente è riportata la curva caratteristica dell'impianto H(Q):

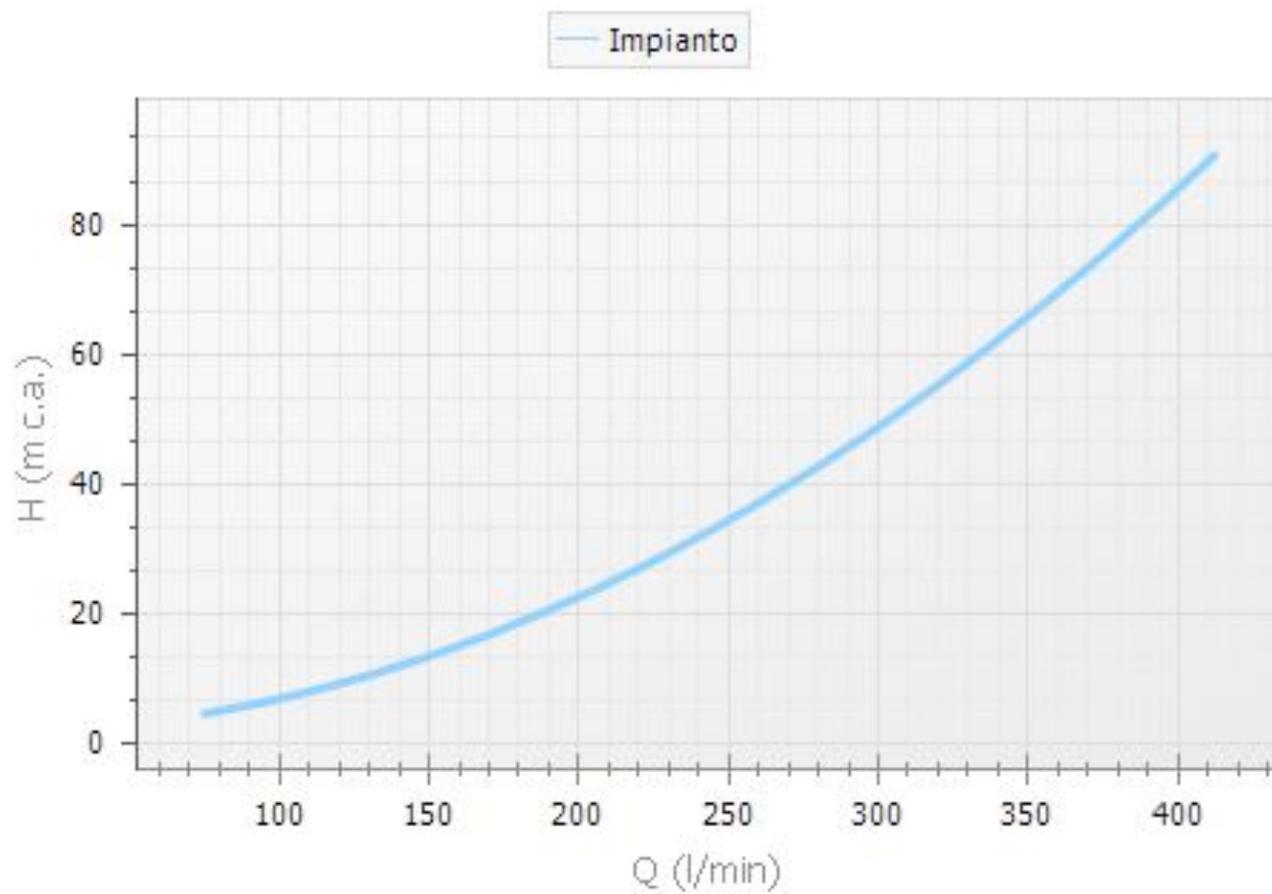


Fig. 1: Caratteristica  $H(Q)$  dell'impianto

## 6. ALIMENTAZIONE IDRICA

L'alimentazione idrica a servizio della rete antincendio è realizzata secondo i criteri di buona tecnica: è in grado, come minimo, di garantire la portata e la pressione richiesta dall'impianto ed è progettata in modo tale da assicurare i tempi di erogazione previsti. Mantiene permanentemente in pressione le reti dell'impianto, non è soggetta a possibili condizioni di congelamento, di siccità o di allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l'effettiva portata oppure rendere non operativa l'alimentazione. Sono, infatti, prese in considerazione tutte le possibili azioni utili ad assicurare la continuità ed affidabilità dell'alimentazione idrica. L'acqua non contiene sostanze fibrose o altro materiale in sospensione che possa provocare depositi all'interno delle tubazioni dell'impianto.

L'impianto è alimentato da un gruppo di serbatoi con pompe le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo successivo.

### 6.1. Gruppo di serbatoi con pompe

L'alimentazione idrica a servizio dell'impianto antincendio è realizzata tramite una vasca di accumulo in c.a.

Il punto di lavoro dell'Impianto con il Gruppo di pompaggio è pari a:

Portata **Q: 390.07 l/min**

Prevalenza **H: 81.39 m c.a.**

Sono presenti due pompe collegate in parallelo con queste caratteristiche:

Marca	Modello	Tipo	Potenza (kW)	H c.a. (m)	Q (l/min)
LOWARA	SHF80-250/450	centrifuga normalizzata	45.00	82.20	3 600.00

Le immagini che seguono illustrano la **caratteristica H(Q)**, prevalenza al variare della portata e il punto di lavoro individuato:

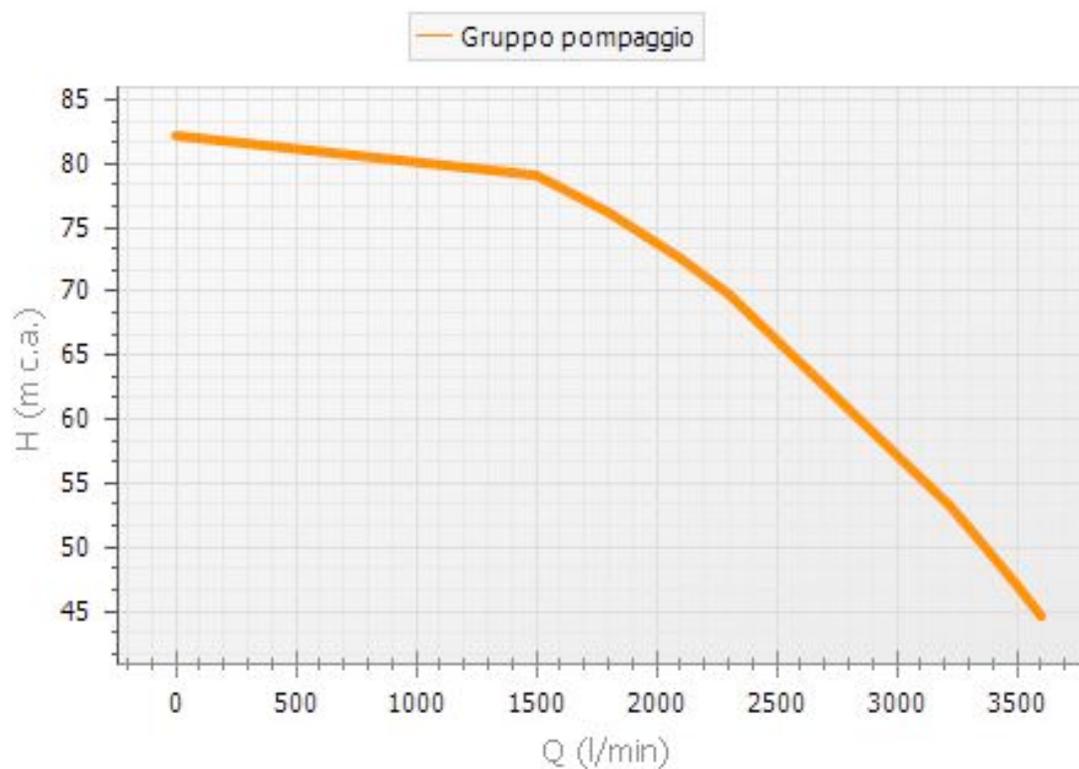


Fig. 2: Caratteristica H(Q) del gruppo di pompaggio

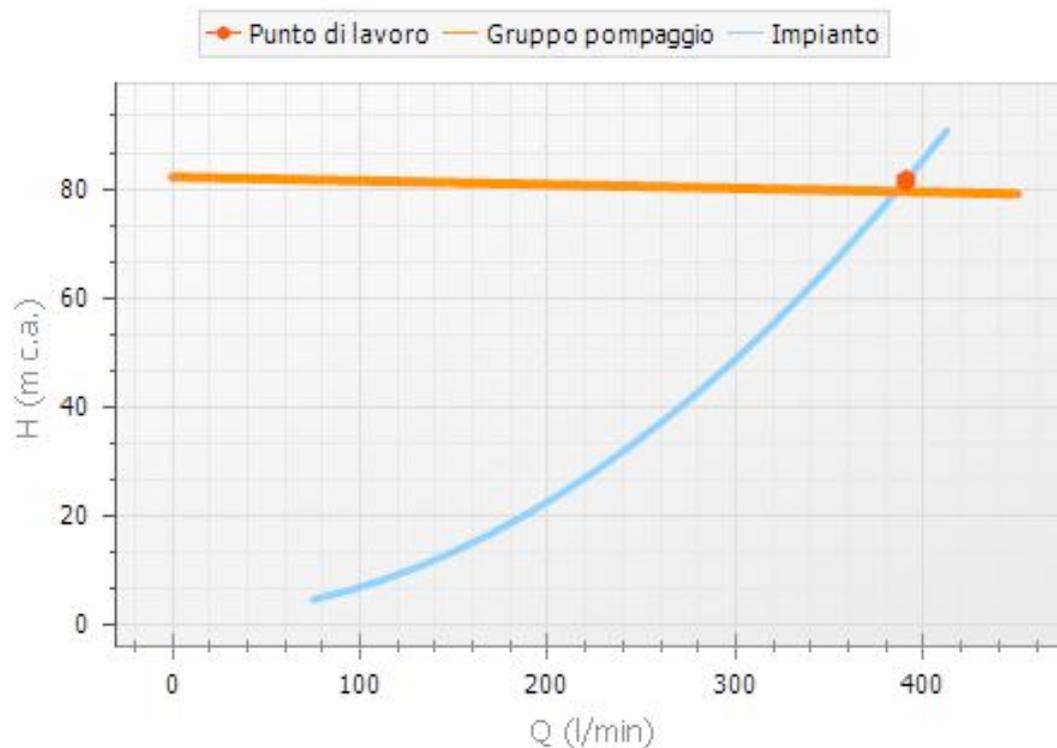


Fig. 3: Caratteristica H(Q) Impianto e Gruppo di pompaggio – Punto di lavoro

## 6.2. Condizioni di aspirazione

### 6.2.1 Tubazioni di aspirazione

La tubazione di aspirazione, comprese tutte le valvole e raccordi, è progettata in modo da assicurare che l'NPSHa disponibile (calcolato alla massima temperatura prevista dell'acqua) all'ingresso della pompa superi l'NPSHr richiesto di almeno 1 m alla portata massima della pompa.

Le tubazioni di aspirazione sono poste orizzontalmente o con pendenza continua in salita verso la pompa per prevenire la possibilità di formazione di sacche d'aria nella tubazione.

È utilizzata una valvola di fondo qualora l'asse della pompa si trovi al di sopra del livello minimo dell'acqua.

Il tratto di condotta che collega la pompa alla struttura di raccolta ha le seguenti caratteristiche:

- UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media.
- Classe DN100 per N° 1 attacchi.- Aspirazione interrata
- Lunghezza complessiva 2.30 m.
- Dislivello 1.50 m.
- NPSHa 11.31 m.c.a.
- Pressione atmosferica: 10.00 m.c.a.
- Tensione di vapore: 0.17 m.c.a..

L'aspirazione della pompa è collegata ad una tubazione diritta, lunga almeno due volte il diametro. Le valvole non sono posizionate direttamente sulla bocca di entrata della pompa.

#### *6.2.2. Sottobattente*

Nelle condizioni di sottobattente, il diametro della tubazione di aspirazione non è minore di 65 mm ed è tale che la massima velocità di flusso dell'acqua non è maggiore di 1.8 m/s, quando la pompa sta funzionando alla massima portata richiesta. Inoltre:

- almeno due terzi della capacità effettiva del serbatoio di aspirazione devono essere al di sopra del livello dell'asse della pompa;
- l'asse della pompa non deve essere a più di 2 m al di sopra del livello minimo dell'acqua nel serbatoio di aspirazione.

Dove viene prevista più di una pompa, le tubazioni di aspirazione sono interconnesse, se dotate di valvole di intercettazione, per consentire ad ogni pompa di continuare a funzionare quando l'altra viene rimossa per eseguire le operazioni di manutenzione. I collegamenti sono dimensionati adeguatamente alla portata richiesta.

#### *6.2.3. Adescamento della pompa*

Ogni pompa è collegata ad un dispositivo automatico di adescamento separato. Tale dispositivo comprende un serbatoio posizionato ad un livello più alto rispetto alla pompa e una tubazione di collegamento (con una valvola di non ritorno) discendente dal serbatoio alla mandata della pompa.

Il serbatoio, la pompa e la tubazione di aspirazione sono tenute costantemente piene d'acqua anche in presenza di perdite dalla valvola di fondo. Se il livello dell'acqua nel serbatoio dovesse scendere a 2/3 rispetto al livello normale, la pompa entrerà in funzione.

#### *6.2.4. Pompa di mantenimento pressione*

Una pompa di mantenimento pressione è installata per evitare l'inopportuno avviamento di una delle pompe principali o per mantenere l'impianto in pressione nel caso in cui l'alimentazione idrica abbia fluttuazioni di pressione.

Il gruppo di pompaggio è alimentato da un'unica struttura di raccolta.

#### *6.2.5. Struttura di raccolta*

La struttura di raccolta del gruppo di serbatoi con pompe è senza pozzetto di presa.

Di seguito i dettagli della struttura di raccolta:

- livello normale dell'acqua: 2.73 m;
- livello minimo storico: 1.23 m;
- della piastra antivortice: 0.40 m;
- diametro di aspirazione: DN100;
- distanza minima dal tubo di aspirazione al livello minimo dell'acqua: 1.01 m;
- distanza minima dal tubo di aspirazione al fondo del pozzetto: 0.22 m;
- capacità effettiva: 22.67 m<sup>3</sup>.

Il gruppo di serbatoi con pompe così realizzato è classificato come alimentazione "Singola" (classificazione prevista dalla normativa UNI 12845:2009) con capacità complessiva delle strutture di raccolta pari a 22.67 m<sup>3</sup>.

### **6.3. Pompe**

#### *6.3.1. Locali per gruppi di pompaggio*

I gruppi di pompaggio sono installati in locali aventi una resistenza al fuoco non minore di 60 min, utilizzati unicamente per la protezione antincendio.

Il locale pompe è mantenuto almeno alla seguente temperatura:

- 4 °C (pompe azionate da motore elettrico).

#### *6.3.2. Temperatura massima di alimentazione idrica*

La temperatura dell'acqua non è maggiore di 40 °C, come da prescrizione.

#### *6.3.3. Valvole ed accessori*

Una valvola di non ritorno e una valvola di intercettazione sono installate nella tubazione di mandata di ciascuna pompa.

Le prese sulle pompe per i manometri di aspirazione e di mandata sono facilmente accessibili.

### **6.4. Elettropompe**

L'alimentazione elettrica è sempre disponibile. La documentazione aggiornata, i disegni di installazione, gli schemi dell'alimentazione principale e del trasformatore, dei collegamenti per l'alimentazione del pannello di controllo della pompa nonché del motore, dei circuiti di controllo degli allarmi e segnali, è tenuta a disposizione negli appositi locali.

#### *6.4.1. Alimentazione elettrica*

L'alimentazione per il quadro di controllo della pompa sarà dedicata esclusivamente al gruppo di pompaggio e separata da tutti gli altri collegamenti.

I fusibili del quadro di controllo della pompa sono ad alta capacità di rottura, per poter consentire il passaggio della corrente di spunto per un periodo non minore di 20 s. Tutti i cavi sono protetti contro il fuoco e i danni meccanici. Al fine di proteggere i cavi dall'esposizione diretta all'incendio, questi passano all'esterno dell'edificio o attraverso quelle parti dell'edificio dove il rischio di incendio è trascurabile e che sono separate da qualsiasi significativo rischio di incendio mediante pareti, tramezzi o pavimenti con una resistenza al fuoco non minore di 60 min, oppure sono forniti di una protezione diretta supplementare o interrati.

I cavi sono di singola tratta senza giunzioni.

#### 6.4.2. Quadro elettrico principale di distribuzione

Il quadro elettrico principale è situato in un compartimento antincendio utilizzato esclusivamente per l'alimentazione elettrica. I collegamenti elettrici nel quadro elettrico principale sono tali che l'alimentazione del quadro di controllo della pompa non è isolata quando vengono isolati gli altri servizi.

Ogni interruttore installato sulla linea di alimentazione dedicata alla pompa antincendio è etichettato come segue:

**ALIMENTAZIONE DEL MOTORE DELLA POMPA  
ANTINCENDIO NON APRIRE IN CASO DI INCENDIO**

Le lettere sull'etichetta sono alte almeno 10 mm, bianche su sfondo rosso. L'interruttore è bloccato per proteggerlo contro eventuali manomissioni.

#### 6.4.3. Collegamento tra il quadro elettrico principale di distribuzione e il quadro di controllo della pompa

La corrente per il dimensionamento corretto dei cavi è determinata considerando il 150% della corrente massima possibile a pieno carico.

#### 6.4.4. Quadro di controllo della pompa

Il quadro di controllo della pompa è in grado di:

- a) avviare automaticamente il motore quando riceve un segnale dai pressostati;
- b) avviare il motore con azionamento manuale;
- c) arrestare il motore solamente mediante azionamento manuale.

Il quadro di controllo è dotato di amperometro.

I contatti sono in conformità con la categoria di utilizzo AC-3 delle EN 60947-1 e EN 60947-4.

#### 6.4.5. Monitoraggio del funzionamento della pompa

Sono tenute sotto controllo le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'alimentazione elettrica al motore e, dove alternata (CA), su tutte e tre le fasi;

- richiesta di avviamento pompa;
- pompa in funzione;
- mancato avviamento.

Tutte le suddette condizioni sono indicate visivamente e singolarmente nel locale pompe. Pompa in funzione e allarme anomalia saranno inoltre segnalati acusticamente e visivamente in un locale permanentemente presidiato da personale responsabile.

L'indicazione visiva di anomalia è di colore giallo. I segnali acustici avranno un livello di segnale di almeno 75 dB e possono essere tacitati.

Previsto un dispositivo di prova per il controllo delle lampade di segnalazione.

## 7. COLLAUDO IMPIANTO

Il collaudo includerà le seguenti operazioni:

- accertamento della rispondenza dell'installazione al progetto esecutivo presentato;
- verifica della conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni normative;
- verifica della posa in opera "a regola d'arte".

Il collaudo sarà preceduto da un accurato lavaggio delle tubazioni, con velocità dell'acqua non minore di 2 m/s. Saranno essere eseguite le seguenti operazioni minime:

- esame generale dell'intero impianto;
- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 h;
- collaudo delle alimentazioni (in conformità alla UNI EN 12845);
- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un terminale finale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più terminali;
- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, alla contemporaneità delle erogazioni e alla durata delle alimentazioni;
- revisione del livello di pericolo, identificando l'effetto sulla classificazione del pericolo o sul progetto dell'impianto, di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalità di deposito, sul riscaldamento, sull'illuminazione o sul posizionamento delle apparecchiature.

Per l'esecuzione dei suddetti accertamenti nel progetto saranno individuati i punti di misurazione che saranno opportunamente predisposti ed indicati. Tali punti saranno dotati almeno di attacco per manometro.

## 8. TABULATI

Codice	Tubazione	Materiale	C nuovo	C usato
ACSM8863	UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media	ACCIAIO	120	84.0
ACSL8863	UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera	ACCIAIO	120	84.0
PPEPN16	UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16	POLIETILENE	150	105.0

Arco	Codice	Lungh. (m)	L.eq. (m)	DN	Ø (mm)	int.	$\Delta H_d$ (kPa)	$\Delta H_c$ (kPa)	$\Delta H_q$ (kPa)	$\Delta H$ (kPa)	Q (l/min)	V (m/s)
Gruppo pompaggio --> Curva G.1.T0	ACSM8863	28.89	0.00	DN100	105.30		1.96	0.00	0.00	1.96	374.79	0.72
Curva G.1.T0 --> Curva G.2.T0	ACSM8863	19.71	3.00	DN100	105.30		1.37	0.20	0.00	1.57	374.79	0.72
Curva G.2.T0 --> Rete 1	ACSM8863	20.30	3.00	DN100	105.30		1.37	0.20	0.00	1.57	374.79	0.72
Rete 1 --> Giunto a 'T' G.3.T0	ACSL8863	28.68	0.00	DN65	69.70		14.81	0.00	0.00	14.81	374.79	1.64
Giunto a 'T' G.3.T0 --> Giunto a 'T' G.4.T0	PPEPN16	4.24	0.00	DN75	61.40		0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.4.T0 --> Tappo G.5.T0	PPEPN16	1.51	---	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Giunto a 'T' G.4.T0 --> Giunto a 'T' G.7.T0	PPEPN16	80.20	0.00	DN75	61.40		0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.7.T0 --> Curva G.98.T0	PPEPN16	33.83	0.00	DN75	61.40		0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.7.T0 --> Curva G.96.T0	PPEPN16	0.53	0.00	DN75	61.40		0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.3.T0 --> Curva G.9.T0	PPEPN16	28.71	0.00	DN75	61.40		18.14	0.00	0.00	18.14	374.79	2.11
Curva G.9.T0 --> Giunto a 'T'	PPEPN16	15.07	1.36	DN75	61.40		9.51	0.88	0.00	10.39	374.79	2.11

G.11.T0												
Giunto a 'T' G.11.T0 --> Curva G.10.T0	PPEPN16	1.88	0.00	DN75	61.40	1.18	0.00	0.00	1.18	374.79	2.11	
Giunto a 'T' G.11.T0 --> Curva G.100.T0	PPEPN16	0.86	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Curva G.10.T0 --> Giunto a 'T' G.13.T0	PPEPN16	24.12	3.17	DN75	61.40	15.20	1.96	0.00	17.16	374.79	2.11	
Giunto a 'T' G.13.T0 --> Giunto a 'T' G.14.T0	PPEPN16	28.99	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Giunto a 'T' G.14.T0 --> Curva G.102.T0	PPEPN16	0.88	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Giunto a 'T' G.14.T0 --> Curva G.104.T0	PPEPN16	40.15	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Giunto a 'T' G.13.T0 --> Giunto a 'T' G.17.T0	PPEPN16	21.06	0.00	DN75	61.40	13.34	0.00	0.00	13.34	374.79	2.11	
Giunto a 'T' G.17.T0 --> Curva G.106.T0	PPEPN16	7.55	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Giunto a 'T' G.17.T0 --> Curva G.23.T0	PPEPN16	32.15	0.00	DN75	61.40	20.30	0.00	0.00	20.30	374.79	2.11	
Curva G.23.T0 --> Giunto a 'T' G.24.T0	PPEPN16	0.86	3.17	DN75	61.40	0.59	1.96	0.00	2.55	374.79	2.11	

Giunto a 'T' G.24.T0 --> Curva G.108.T0	PPEPN16	6.13	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.24.T0 --> Curva G.26.T0	PPEPN16	11.03	0.00	DN75	61.40	6.96	0.00	0.00	6.96	374.79	2.11
Curva G.26.T0 --> Giunto a 'T' G.27.T0	PPEPN16	44.06	3.17	DN75	61.40	27.85	1.96	0.00	29.81	374.79	2.11
Giunto a 'T' G.27.T0 --> Curva G.28.T0	PPEPN16	9.78	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.28.T0 --> Curva G.110.T0	PPEPN16	1.95	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.27.T0 --> Giunto a 'T' G.30.T0	PPEPN16	29.24	3.17	DN75	61.40	18.44	1.96	0.00	20.40	374.79	2.11
Giunto a 'T' G.30.T0 --> Curva G.112.T0	PPEPN16	37.43	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.30.T0 --> Giunto a 'T' G.32.T0	PPEPN16	10.38	0.00	DN75	61.40	6.57	0.00	0.00	6.57	374.79	2.11
Giunto a 'T' G.32.T0 --> Curva G.114.T0	PPEPN16	3.64	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.32.T0 --> Giunto a 'T' G.34.T0	PPEPN16	22.00	0.00	DN75	61.40	13.93	0.00	0.00	13.93	374.79	2.11
Giunto a 'T'	PPEPN16	35.29	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

G.34.T0 --> Curva G.116.T0												
Giunto a 'T' G.34.T0 --> Giunto a 'T' G.36.T0	PPEPN16	28.40	0.00	DN65	51.40	42.66	0.00	0.00	42.66	374.79	3.01	
Giunto a 'T' G.36.T0 --> Curva G.118.T0	PPEPN16	5.78	5.44	DN65	51.40	1.27	1.18	0.00	2.45	131.95	1.06	
Giunto a 'T' G.36.T0 --> Giunto a 'T' G.38.T0	PPEPN16	50.37	0.00	DN65	51.40	33.93	0.00	0.00	33.93	242.84	1.95	
Giunto a 'T' G.38.T0 --> Curva G.120.T0	PPEPN16	3.33	5.44	DN65	51.40	0.59	1.08	0.00	1.67	122.63	0.99	
Giunto a 'T' G.38.T0 --> Curva G.40.T0	PPEPN16	49.68	0.00	DN65	51.40	9.12	0.00	0.00	9.12	120.21	0.97	
Curva G.40.T0 --> Curva G.122.T0	PPEPN16	1.17	2.72	DN65	51.40	0.20	0.49	0.00	0.69	120.21	0.97	
Rete 1 --> Attacco autopompa AA.1.T0	ACSL8863	2.19	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Attacco autopompa AA.1.T0 --> Giunto a 'T' G.42.T0	ACSL8863	17.37	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Giunto a 'T' G.42.T0 --> Curva G.43.T0	PPEPN16	3.96	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
Curva G.43.T0 -->	PPEPN16	54.26	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	

Giunto G.45.T0	a 'T'												
Giunto G.45.T0	a --> 'T'	PPEPN16	57.39	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.94.T0	a 'T'												
Giunto G.45.T0	a --> 'T'	PPEPN16	0.47	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.92.T0	a 'T'												
Giunto G.42.T0	a --> 'T'	PPEPN16	9.05	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.47.T0	a 'T'												
Giunto G.47.T0	a --> 'T'	PPEPN16	1.63	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.90.T0	a 'T'												
Giunto G.47.T0 --> Curva G.49.T0	a 'T'	PPEPN16	24.05	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.49.T0 --> Giunto G.50.T0	a 'T'	PPEPN16	21.70	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.50.T0	a 'T'												
Giunto G.50.T0	a --> 'T'	PPEPN16	0.83	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto G.88.T0	a 'T'												
Giunto G.50.T0 --> Curva G.52.T0	a 'T'	PPEPN16	16.55	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.52.T0 --> Curva G.53.T0		PPEPN16	18.87	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Curva G.53.T0 --> Giunto a 'T' G.54.T0	PPEPN16	22.47	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.54.T0 --> Giunto a 'T' G.86.T0	PPEPN16	0.27	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.54.T0 --> Giunto a 'T' G.56.T0	PPEPN16	37.21	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.56.T0 --> Giunto a 'T' G.84.T0	PPEPN16	26.93	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.56.T0 --> Curva G.58.T0	PPEPN16	31.85	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.58.T0 --> Curva G.59.T0	PPEPN16	30.15	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.59.T0 --> Giunto a 'T' G.60.T0	PPEPN16	17.75	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.60.T0 --> Giunto a 'T' G.61.T0	PPEPN16	3.28	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.61.T0 --> Giunto a 'T' G.80.T0	PPEPN16	1.78	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.61.T0 --> Curva	PPEPN16	45.49	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

G.63.T0												
Curva G.63.T0 --> Giunto a 'T' G.82.T0	PPEPN16	0.35	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.60.T0 --> Curva G.65.T0	PPEPN16	34.97	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.65.T0 --> Giunto a 'T' G.66.T0	PPEPN16	0.84	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.66.T0 --> Giunto a 'T' G.78.T0	PPEPN16	0.68	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.66.T0 --> Attacco autopompa AA.2.T0	PPEPN16	2.01	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Attacco autopompa AA.2.T0 --> Curva G.68.T0	PPEPN16	17.98	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.68.T0 --> Curva G.69.T0	PPEPN16	33.13	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.69.T0 --> Giunto a 'T' G.70.T0	PPEPN16	27.31	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.70.T0 --> Giunto a 'T' G.76.T0	PPEPN16	0.69	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T'	ACSL8863	41.88	0.00	DN65	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

G.70.T0 --> Curva G.72.T0												
Curva G.72.T0 --> Giunto a 'T' G.74.T0	PPEPN16	16.28	0.00	DN75	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.74.T0 --> Tappo G.73.T0	PPEPN16	0.84	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.75.T0 --> Idrante I.1.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.74.T0 --> Curva G.75.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	---	0.00
Giunto a 'T' G.76.T0 --> Tappo G.71.T0	PPEPN16	1.11	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.77.T0 --> Idrante I.2.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.76.T0 --> Curva G.77.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	---	0.00
Giunto a 'T' G.78.T0 --> Tappo G.67.T0	PPEPN16	0.69	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.79.T0 --> Idrante I.3.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.78.T0 --> Curva G.79.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	---	0.00
Giunto a 'T' G.80.T0 --> Tappo G.62.T0	PPEPN16	1.09	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.81.T0 -->	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Idrante I.4.T0											
Giunto a 'T' G.80.T0 --> Curva G.81.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.82.T0 --> Tappo G.64.T0	PPEPN16	0.34	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.83.T0 --> Idrante I.5.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.82.T0 --> Curva G.83.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.84.T0 --> Tappo G.57.T0	PPEPN16	0.63	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.85.T0 --> Idrante I.6.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.84.T0 --> Curva G.85.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.86.T0 --> Tappo G.55.T0	PPEPN16	0.46	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.87.T0 --> Idrante I.7.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.86.T0 --> Curva G.87.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.88.T0 --> Tappo G.51.T0	PPEPN16	0.82	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.89.T0 --> Idrante I.8.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Giunto a 'T' G.88.T0 --> Curva G.89.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.90.T0 --> Tappo G.48.T0	PPEPN16	1.64	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.91.T0 --> Idrante I.9.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.90.T0 --> Curva G.91.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.92.T0 --> Tappo G.46.T0	PPEPN16	0.47	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.93.T0 --> Idrante I.10.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.92.T0 --> Curva G.93.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Giunto a 'T' G.94.T0 --> Tappo G.44.T0	PPEPN16	1.11	---	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Curva G.95.T0 --> Idrante I.11.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Giunto a 'T' G.94.T0 --> Curva G.95.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.97.T0 --> Idrante I.12.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.96.T0 --> Curva G.97.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.99.T0 --> Idrante I.13.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00

Curva G.98.T0 --> Curva G.99.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.101.T0 -- > Idrante I.14.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.100.T0 -- > Curva G.101.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.103.T0 -- > Idrante I.15.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.102.T0 -- > Curva G.103.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.105.T0 -- > Idrante I.16.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.104.T0 -- > Curva G.105.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.107.T0 -- > Idrante I.17.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.106.T0 -- > Curva G.107.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.109.T0 -- > Idrante I.18.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.108.T0 -- > Curva G.109.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.111.T0 -- > Idrante I.19.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.110.T0 -- > Curva G.111.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.113.T0 -- > Idrante I.20.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.112.T0 -- > Curva G.113.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.115.T0 -- > Idrante I.21.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.114.T0 --	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00

> Curva G.115.T0											
Curva G.117.T0 -- > Idrante I.22.T0	ACSL8863	0.25	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
Curva G.116.T0 -- > Curva G.117.T0	ACSL8863	1.70	0.00	DN50	53.90	0.00	0.00	16.67	16.67	---	0.00
Curva G.119.T0 -- > Idrante I.23.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.10	0.39	0.00	0.49	131.95	0.96
Curva G.118.T0 -- > Curva G.119.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.49	0.39	16.67	17.55	131.95	0.96
Curva G.121.T0 -- > Idrante I.24.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.10	0.29	0.00	0.39	122.63	0.90
Curva G.120.T0 -- > Curva G.121.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.39	0.29	16.67	17.35	122.63	0.90
Curva G.123.T0 -- > Idrante I.25.T0	ACSL8863	0.25	1.50	DN50	53.90	0.10	0.29	0.00	0.39	120.21	0.88
Curva G.122.T0 -- > Curva G.123.T0	ACSL8863	1.70	1.50	DN50	53.90	0.39	0.29	16.67	17.35	120.21	0.88

#### Legenda

**L<sub>eq.</sub>**: lunghezza equivalente dovuta alle giunzioni (curva, gomito, TEE, croce, ecc.) (m)

**$\Delta H_d$** : Perdita di carico distribuita (kPa)

**$\Delta H_c$** : Perdita di carico concentrata (kPa)

**$\Delta H_q$** : Perdita di carico per differenza di quota (kPa)

**$\Delta H$** : Perdita di carico complessiva (kPa)

**Q**: Portata (l/min)

**V**: Velocità (m/s)

Rif.nodo	Tipo	Quota (m)	Q (l/min)	P (kPa)	Perdite totali (kPa) *
Gruppo pompaggio	Gruppo pompaggio	0.00	374.79	738.13	-
Curva G.1.T0	Curva	0.00	374.79	722.44	-
Curva G.2.T0	Curva	0.00	374.79	710.77	-
Rete 1	Rete idranti	0.00	374.79	698.71	-
Giunto a 'T' G.3.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	683.90	-
Giunto a 'T' G.4.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	683.90	-
Tappo G.5.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.7.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.9.T0	Curva	0.00	374.79	640.75	-
Curva G.10.T0	Curva	0.00	374.79	613.20	-
Giunto a 'T' G.11.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	616.04	-
Giunto a 'T' G.13.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	572.90	-
Giunto a 'T' G.14.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	572.90	-
Giunto a 'T' G.17.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	541.23	-
Curva G.23.T0	Curva	0.00	374.79	492.98	-
Giunto a 'T' G.24.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	487.59	-
Curva G.26.T0	Curva	0.00	374.79	471.02	-
Giunto a 'T' G.27.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	400.81	-
Curva G.28.T0	Curva	0.00	0.00	400.81	-
Giunto a 'T' G.30.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	352.86	-
Giunto a 'T' G.32.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	337.27	-
Giunto a 'T' G.34.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	304.22	-
Giunto a 'T' G.36.T0	Giunto a 'T'	0.00	374.79	261.56	-
Giunto a 'T' G.38.T0	Giunto a 'T'	0.00	242.84	227.63	-
Curva G.40.T0	Curva	0.00	120.21	218.51	-
Giunto a 'T' G.42.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Attacco autopompa AA.1.T0	Attacco autopompa	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.43.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.44.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.45.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.46.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.47.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.48.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.49.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.50.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.51.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.52.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.53.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.54.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.55.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Giunto a 'T' G.56.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.57.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.58.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.59.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.60.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.61.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.62.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.63.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.64.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.65.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.66.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-

Tappo G.67.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Attacco autopompa AA.2.T0	Attacco autopompa	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.68.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.69.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Giunto a 'T' G.70.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.71.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Curva G.72.T0	Curva	0.00	0.00	698.71	-
Tappo G.73.T0	Tappo	0.00	0.00	0.00	-
Idrante I.1.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.74.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.75.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.2.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.76.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.77.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.3.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.78.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.79.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.4.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.80.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.81.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.5.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.82.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.83.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.6.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.84.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.85.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.7.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.86.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.87.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.8.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.88.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.89.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.9.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.90.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.91.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.10.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.92.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.93.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.11.T0	Idrante	1.70	221.99	682.04	-
Giunto a 'T' G.94.T0	Giunto a 'T'	0.00	0.00	698.71	-
Curva G.95.T0	Curva	1.70	0.00	682.04	-
Idrante I.12.T0	Idrante	1.70	219.56	667.23	-
Curva G.96.T0	Curva	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.97.T0	Curva	1.70	0.00	667.23	-
Idrante I.13.T0	Idrante	1.70	219.56	667.23	-
Curva G.98.T0	Curva	0.00	0.00	683.90	-
Curva G.99.T0	Curva	1.70	0.00	667.23	-
Idrante I.14.T0	Idrante	1.70	208.10	599.37	-
Curva G.100.T0	Curva	0.00	0.00	616.04	-
Curva G.101.T0	Curva	1.70	0.00	599.37	-
Idrante I.15.T0	Idrante	1.70	200.47	556.23	-
Curva G.102.T0	Curva	0.00	0.00	572.90	-
Curva G.103.T0	Curva	1.70	0.00	556.23	-
Idrante I.16.T0	Idrante	1.70	200.47	556.23	-
Curva G.104.T0	Curva	0.00	0.00	572.90	-

Curva G.105.T0	Curva	1.70	0.00	556.23	-
Idrante I.17.T0	Idrante	1.70	194.68	524.56	-
Curva G.106.T0	Curva	0.00	0.00	541.23	-
Curva G.107.T0	Curva	1.70	0.00	524.56	-
Idrante I.18.T0	Idrante	1.70	184.46	470.92	-
Curva G.108.T0	Curva	0.00	0.00	487.59	-
Curva G.109.T0	Curva	1.70	0.00	470.92	-
Idrante I.19.T0	Idrante	1.70	166.60	384.14	-
Curva G.110.T0	Curva	0.00	0.00	400.81	-
Curva G.111.T0	Curva	1.70	0.00	384.14	-
Idrante I.20.T0	Idrante	1.70	155.85	336.19	-
Curva G.112.T0	Curva	0.00	0.00	352.86	-
Curva G.113.T0	Curva	1.70	0.00	336.19	-
Idrante I.21.T0	Idrante	1.70	152.20	320.60	-
Curva G.114.T0	Curva	0.00	0.00	337.27	-
Curva G.115.T0	Curva	1.70	0.00	320.60	-
Idrante I.22.T0	Idrante	1.70	144.14	287.55	-
Curva G.116.T0	Curva	0.00	0.00	304.22	-
Curva G.117.T0	Curva	1.70	0.00	287.55	-
Idrante I.23.T0	Idrante	1.70	131.95	241.06	497.07 + 0.09
Curva G.118.T0	Curva	0.00	131.95	259.10	-
Curva G.119.T0	Curva	1.70	131.95	241.55	-
Idrante I.24.T0	Idrante	1.70	122.63	208.21	529.92 + 0.08
Curva G.120.T0	Curva	0.00	122.63	225.96	-
Curva G.121.T0	Curva	1.70	122.63	208.60	-
Idrante I.25.T0	Idrante	1.70	120.21	200.07	538.06 + 0.07
Curva G.122.T0	Curva	0.00	120.21	217.82	-
Curva G.123.T0	Curva	1.70	120.21	200.46	-

\* Valorizzato se il nodo corrisponde a un terminale attivo dell'impianto. Se sono presenti perdite al bocchello o alla manichetta i relativi valori sono riportati nella colonna.