




00	10/10/2018	EMISSIONE	3E/L.in.e.a.	AAE
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Cliente	Commessa	Titolo	Scala	
	Elettrodotto in cavo interrato a 220kV "SOMPLAGO (Italia) - WÜRLACH (Austria)" - Merchant Line	PROGETTO DEFINITIVO INTERFERENZE CON LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE	1:5000	
			Formato A4	
			Id.	
			024.18.01.W10	
			AAE020-W10-ELE-01-00	

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago  
KEY MAP

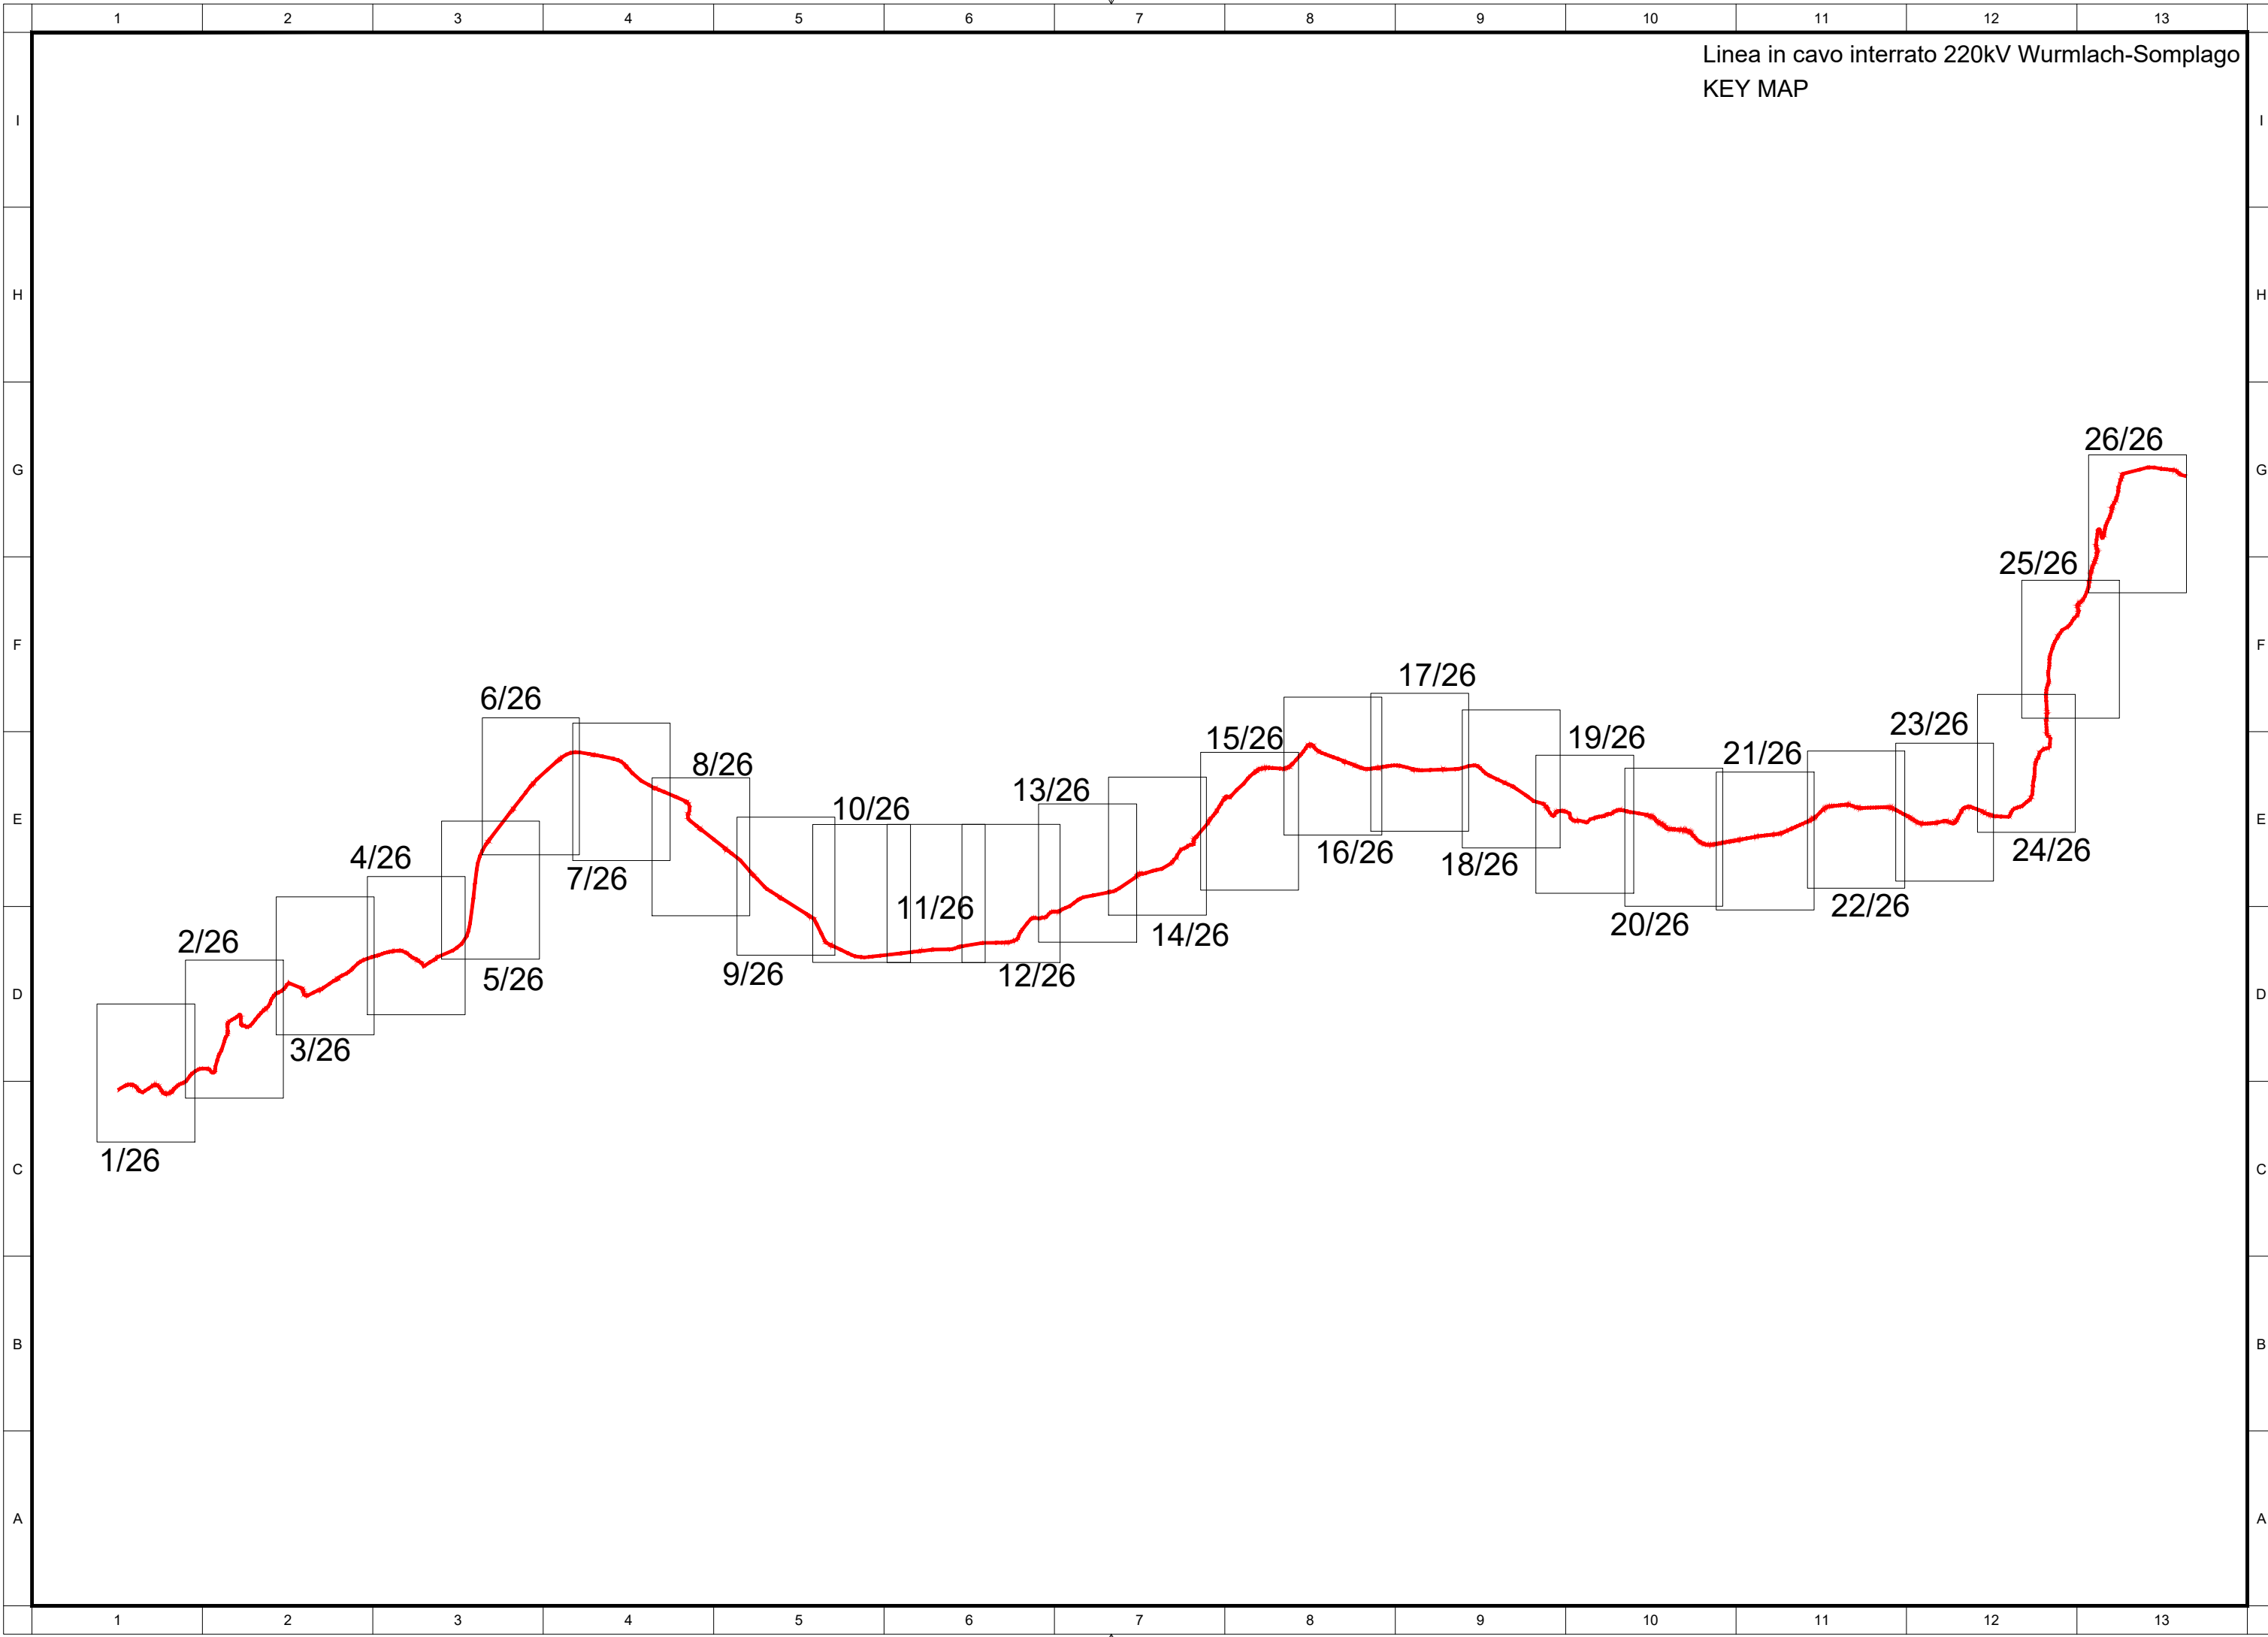


210 mm

210 mm

420 mm

0 mm

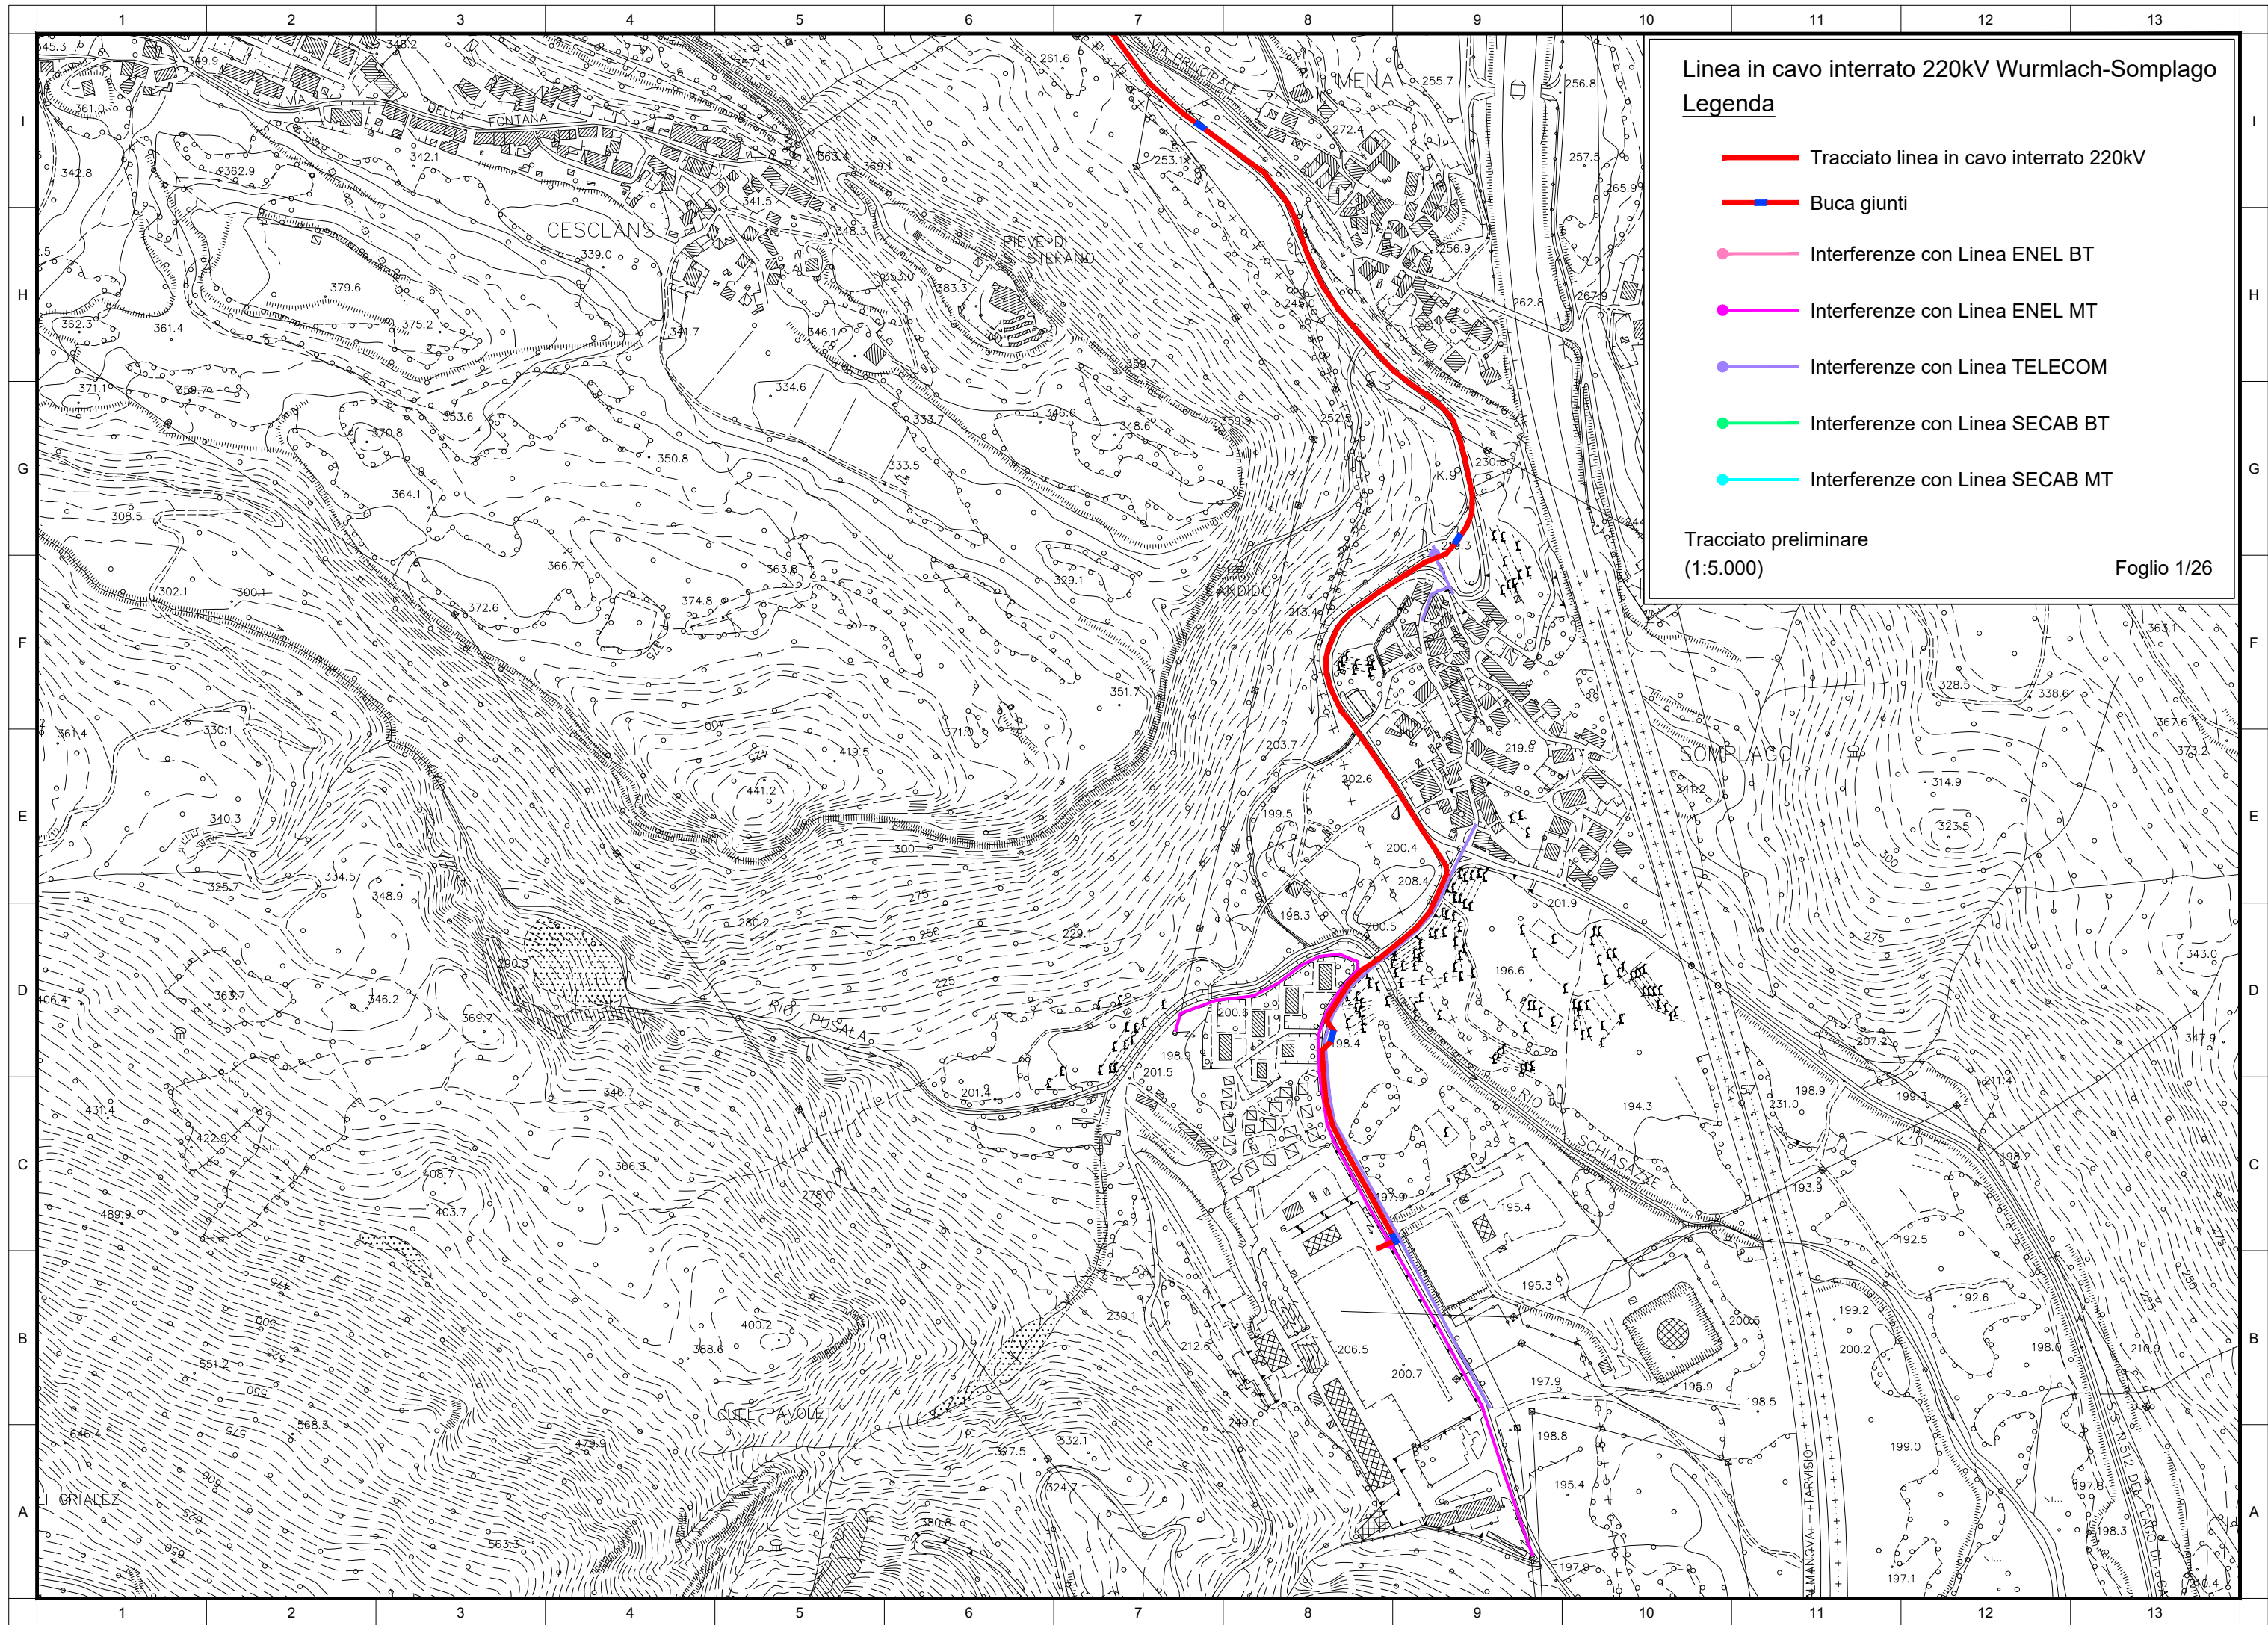

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 1/26



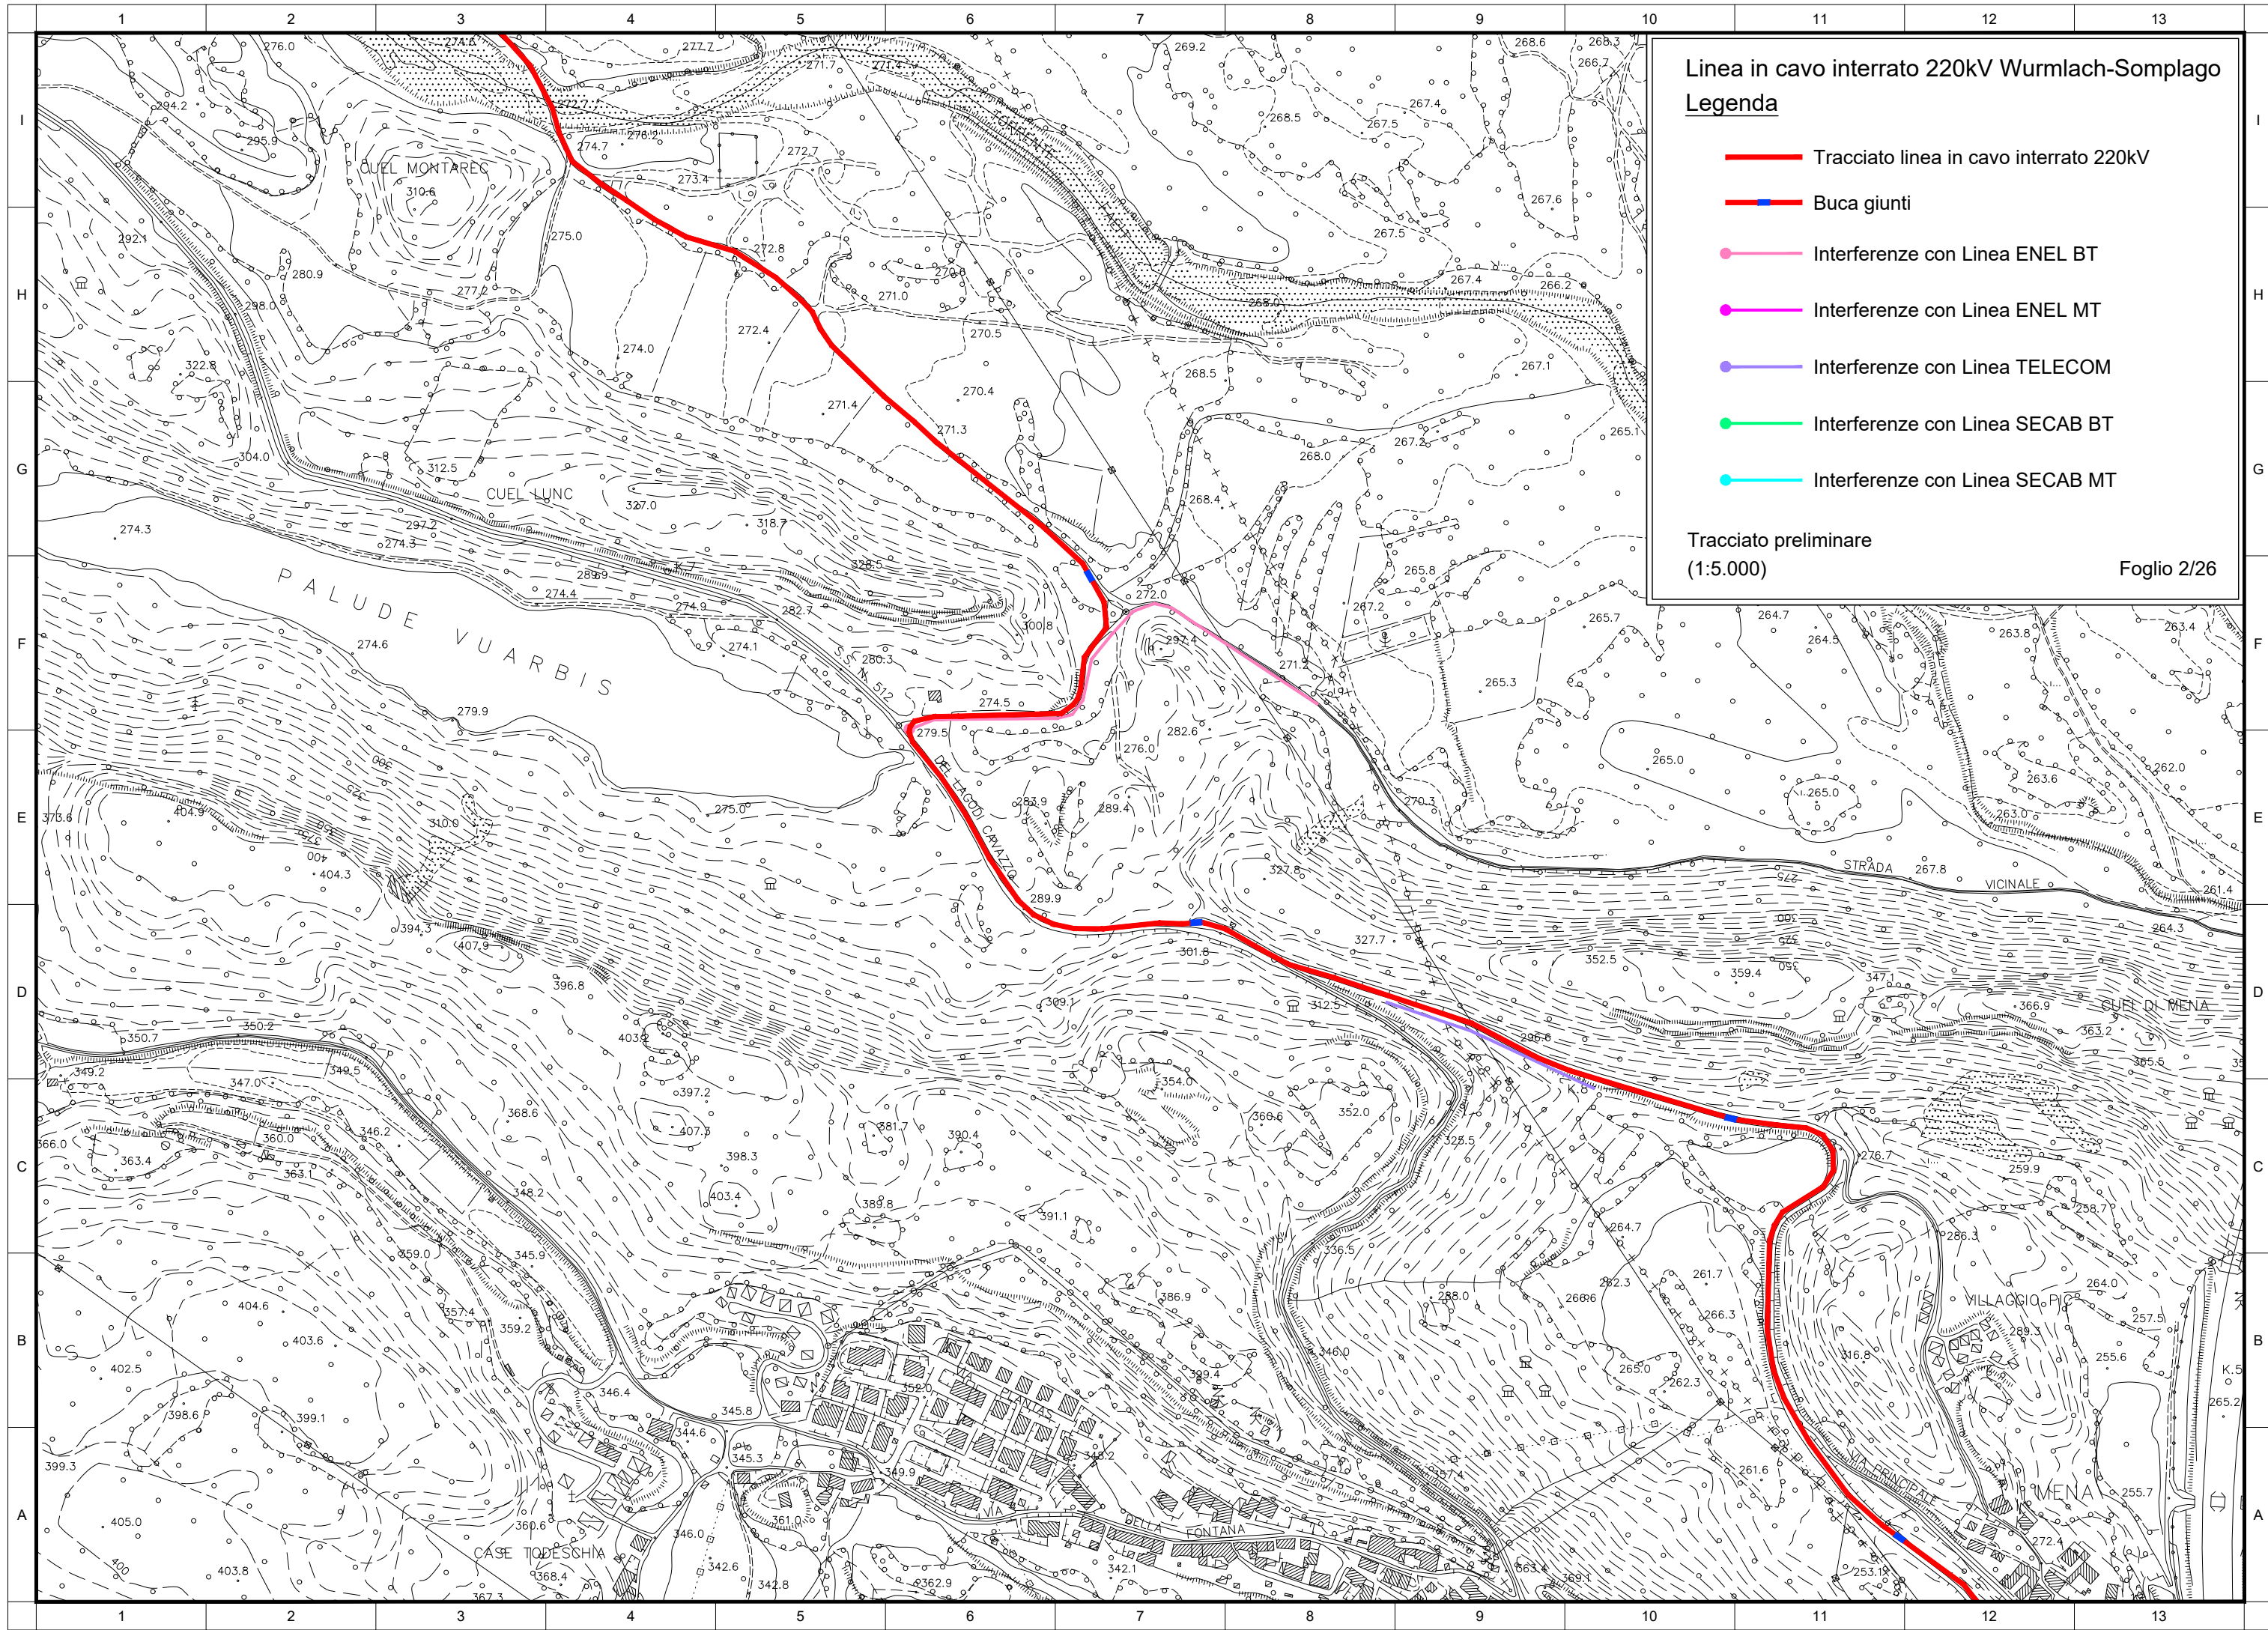


**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**

**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)



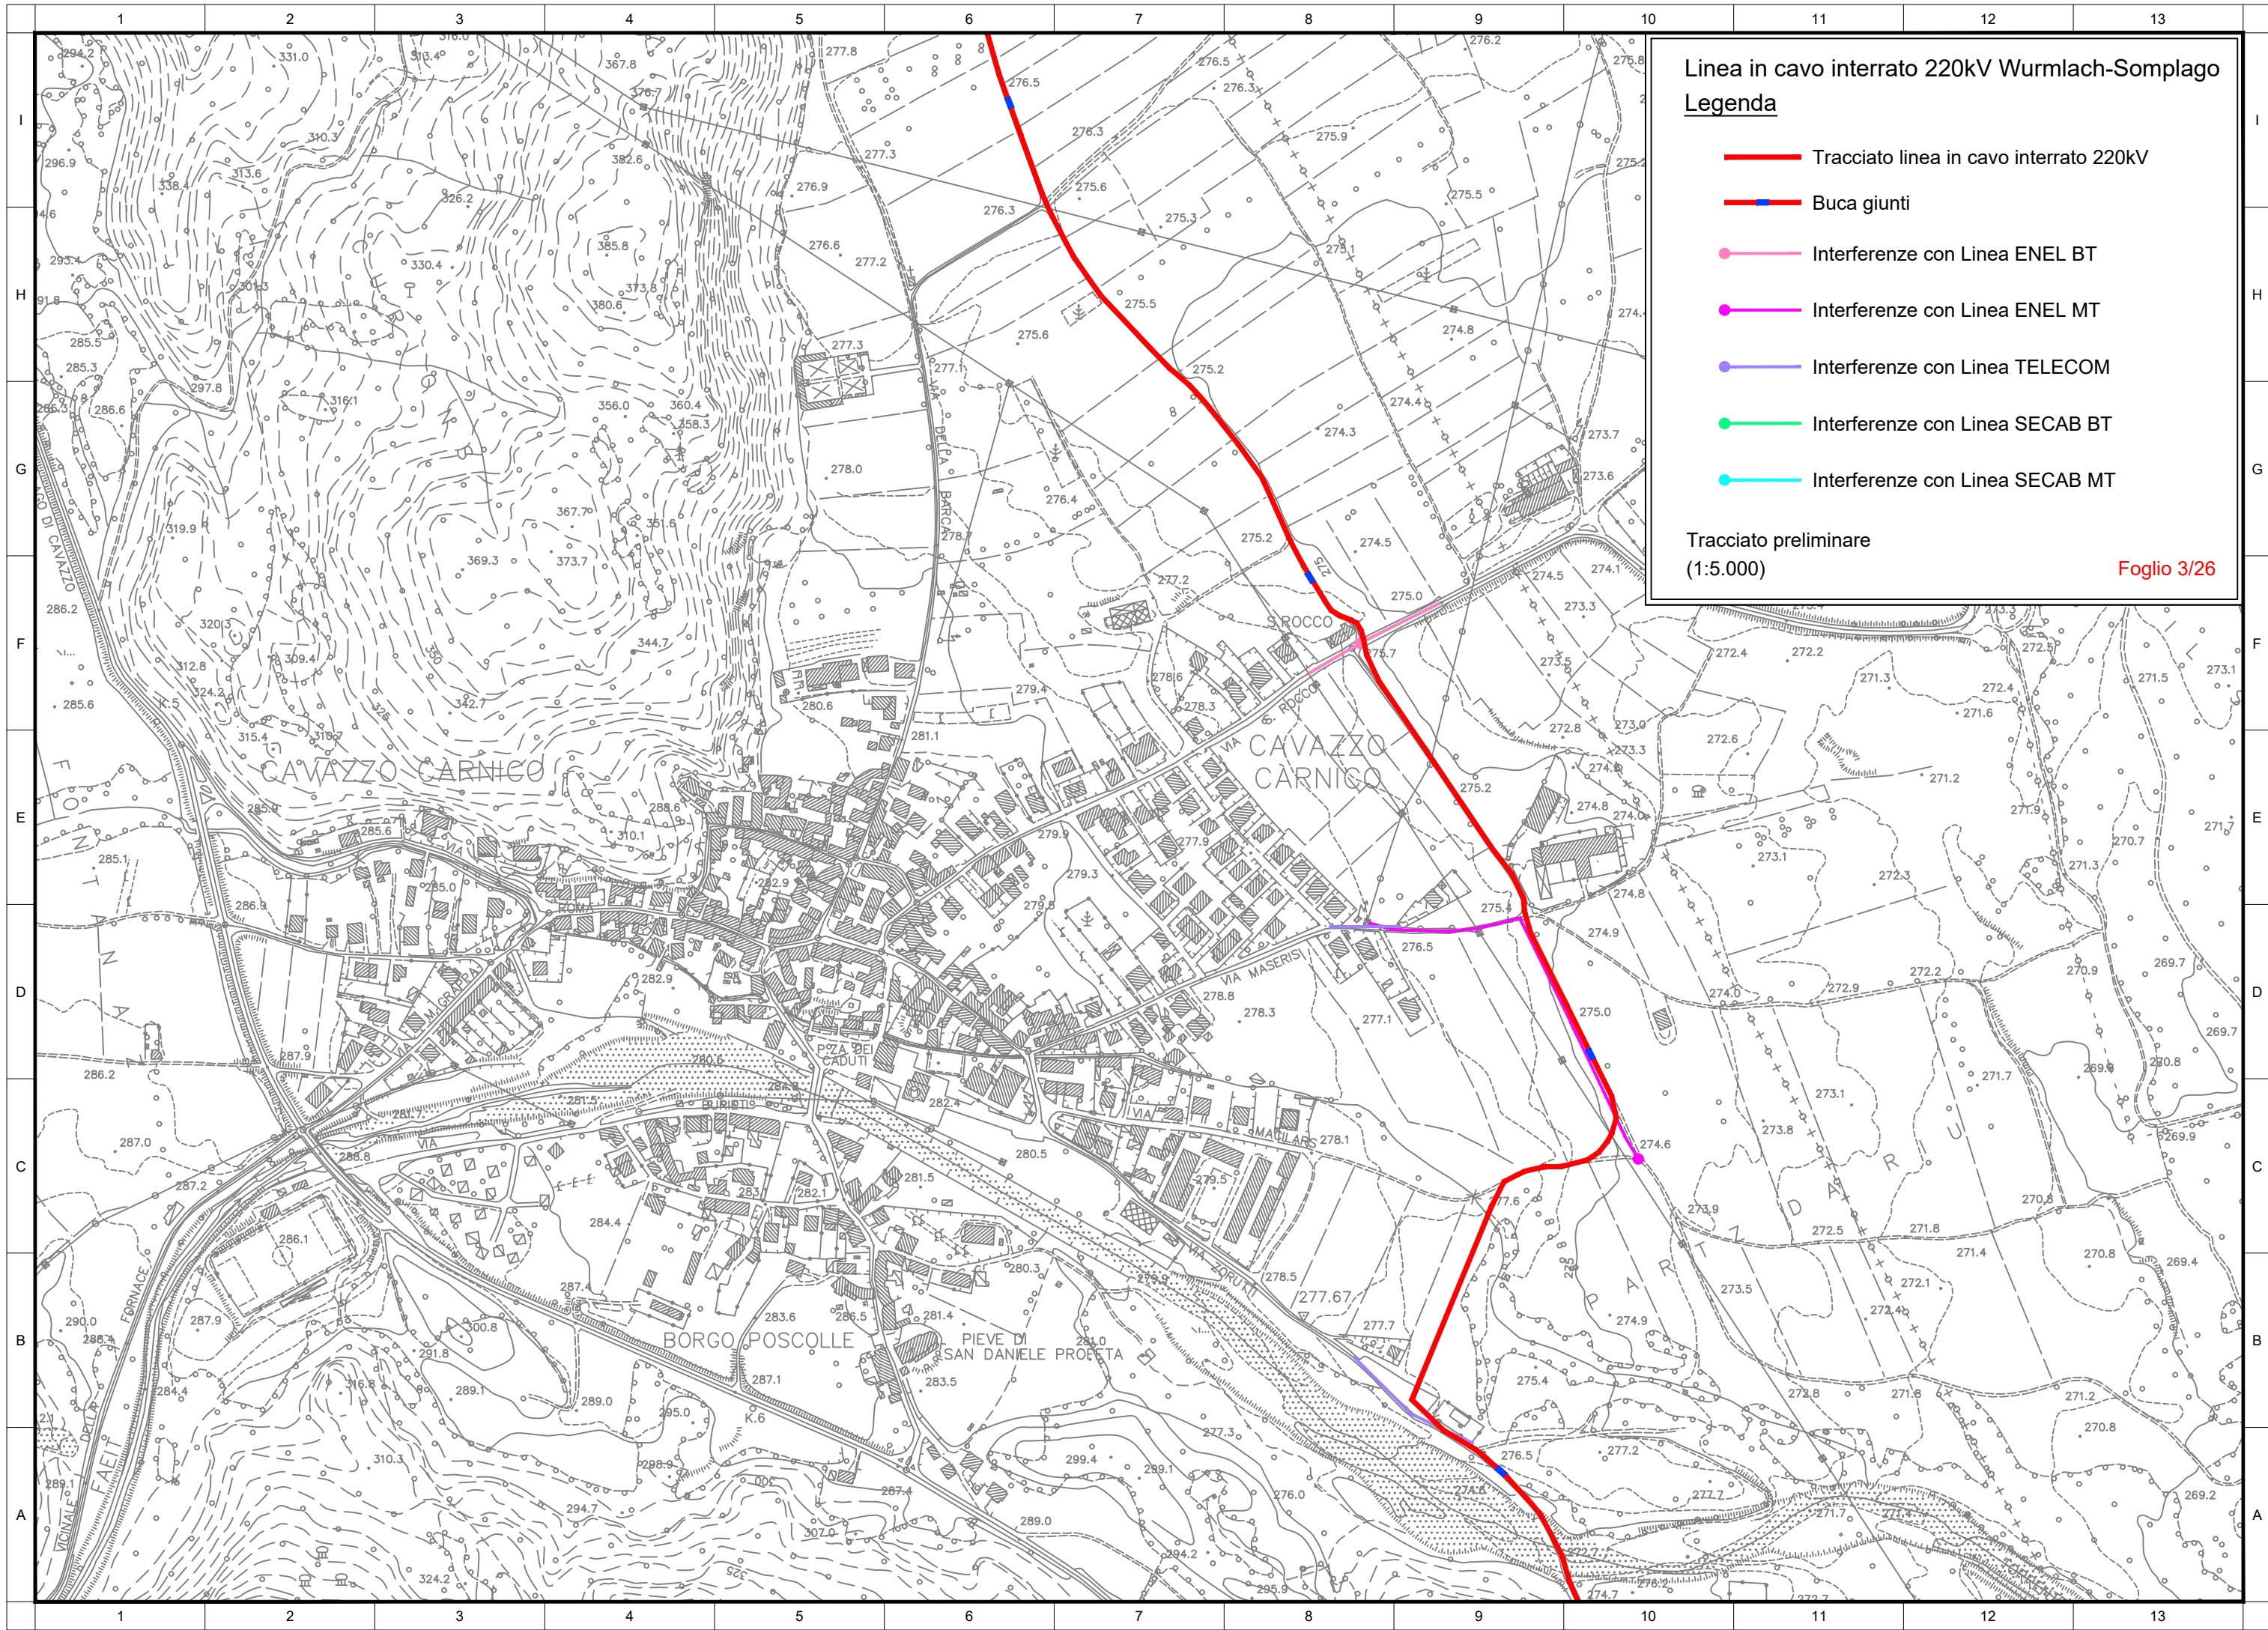


**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**  
**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 3/26



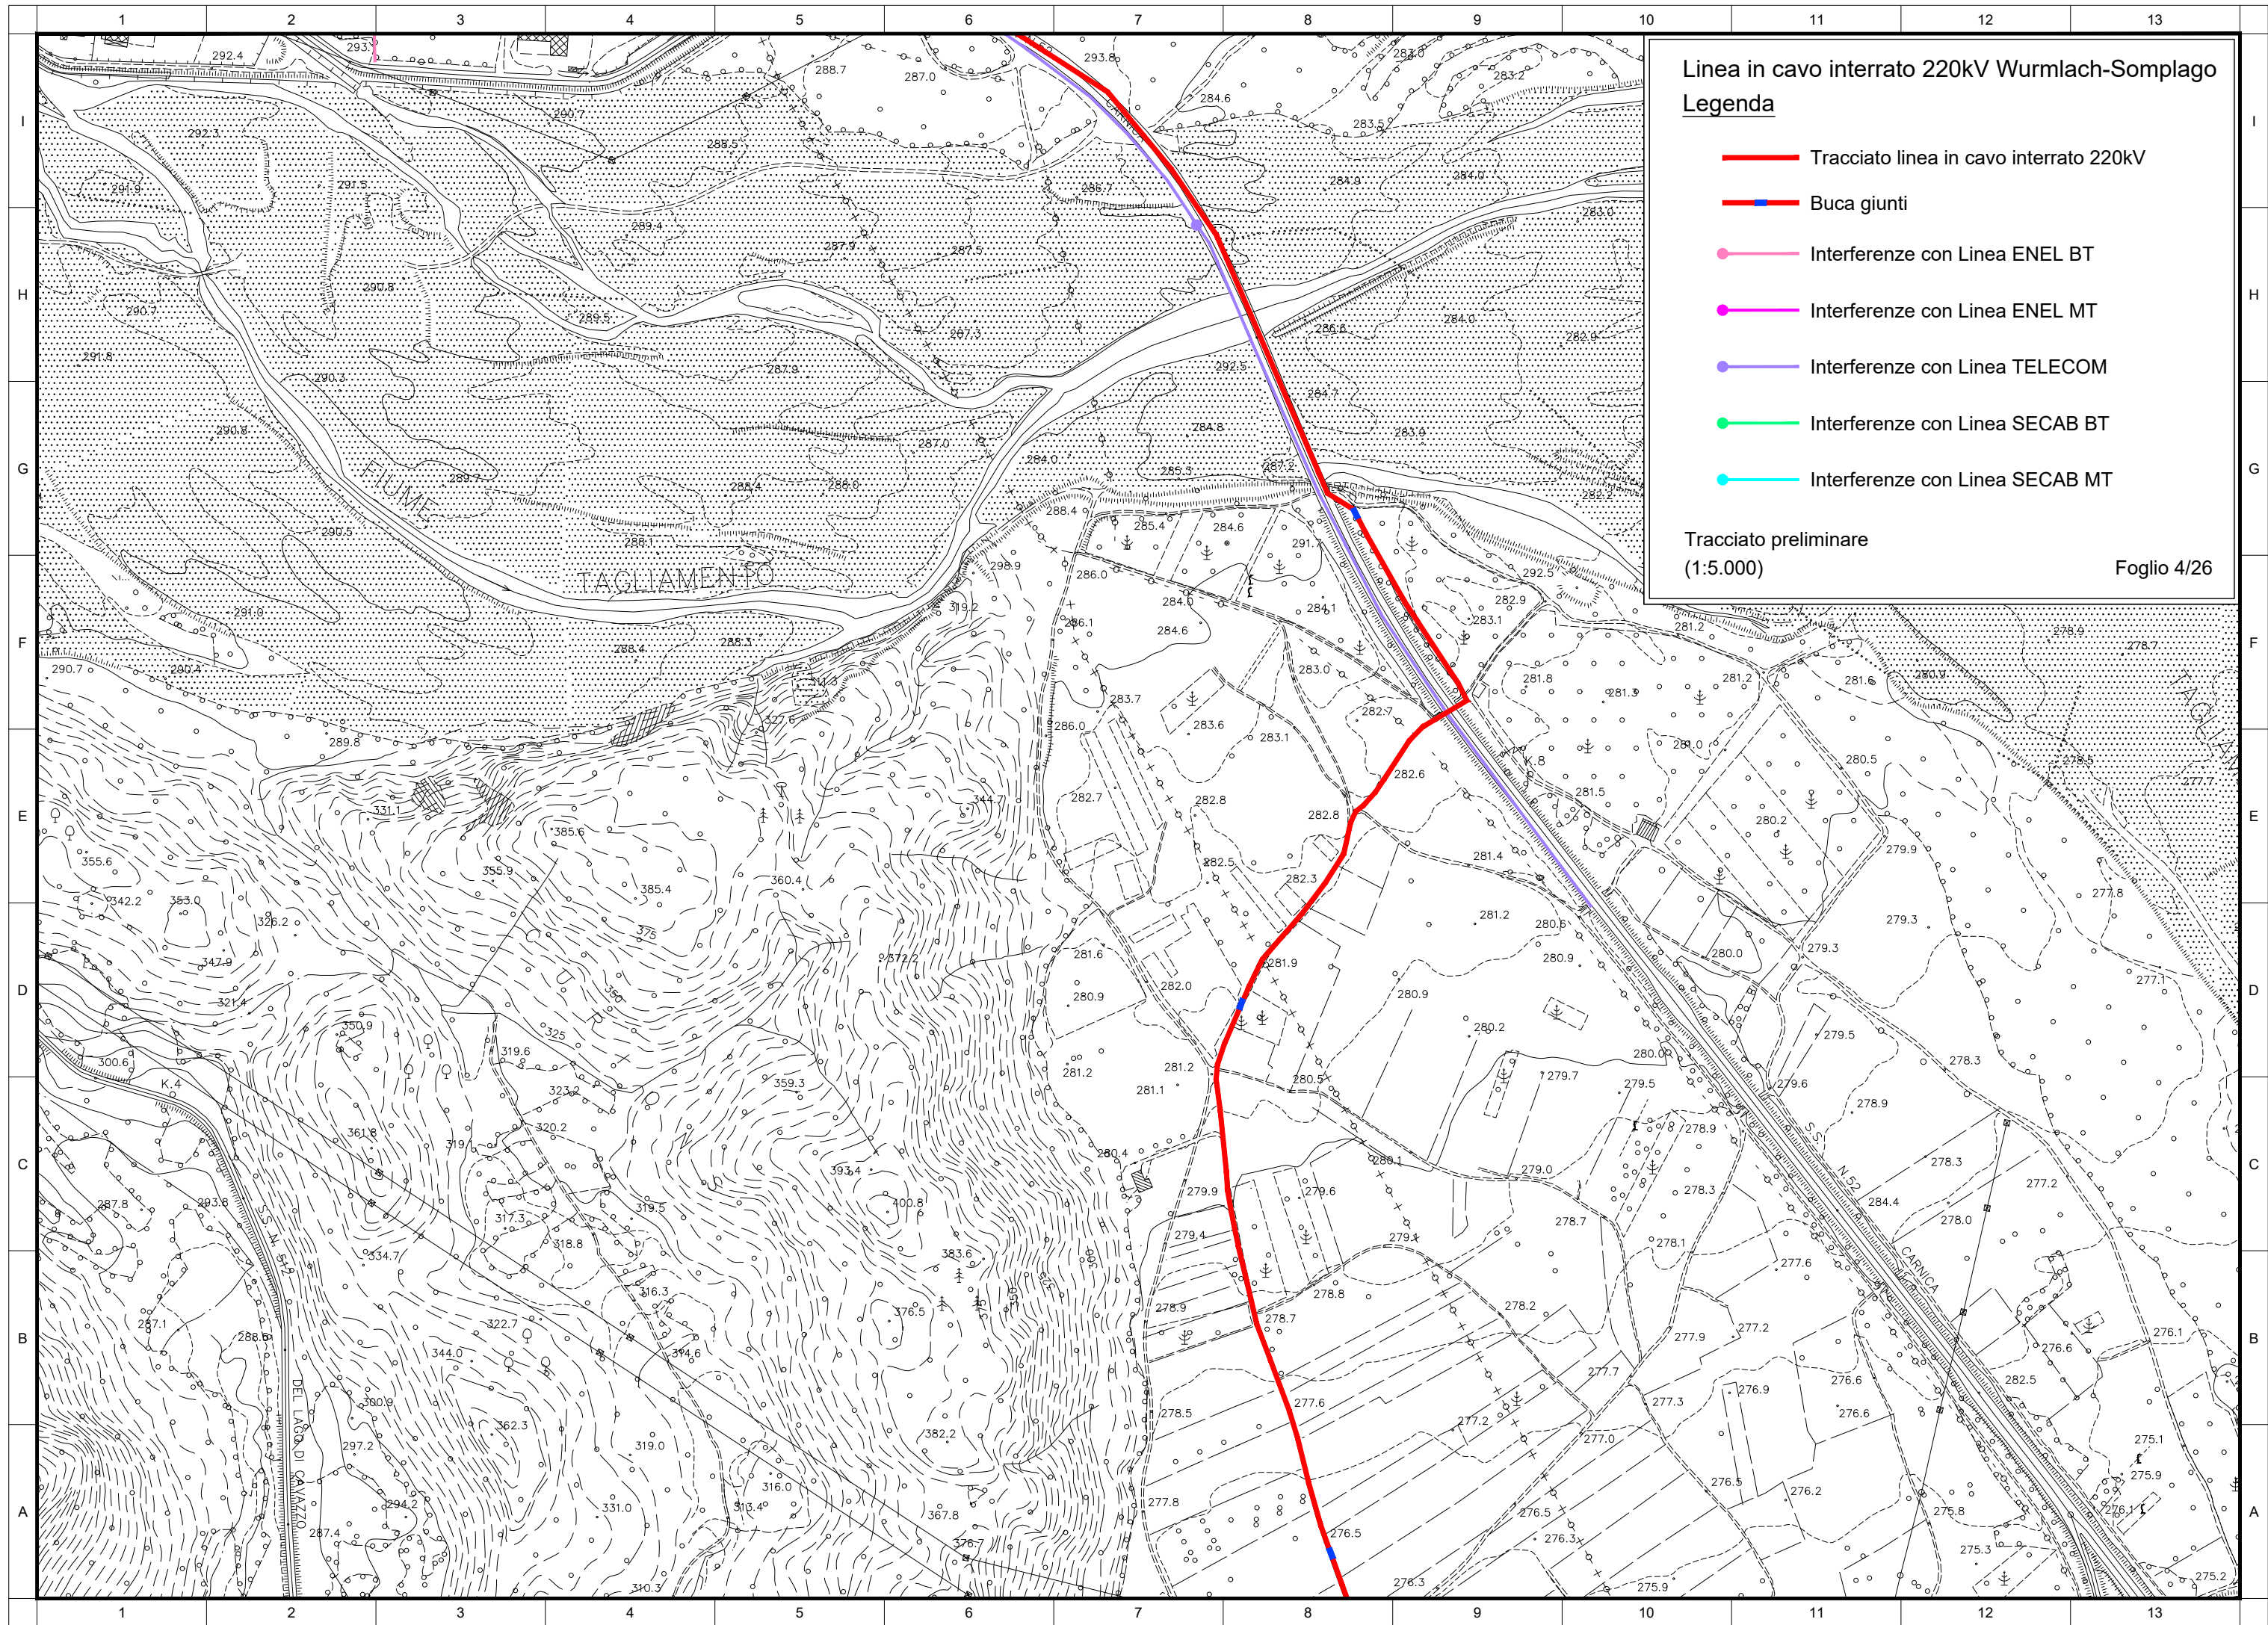


FIUME

TAGLIAMENTO

CARNICA

DEL LAGO DI CAVAZZO



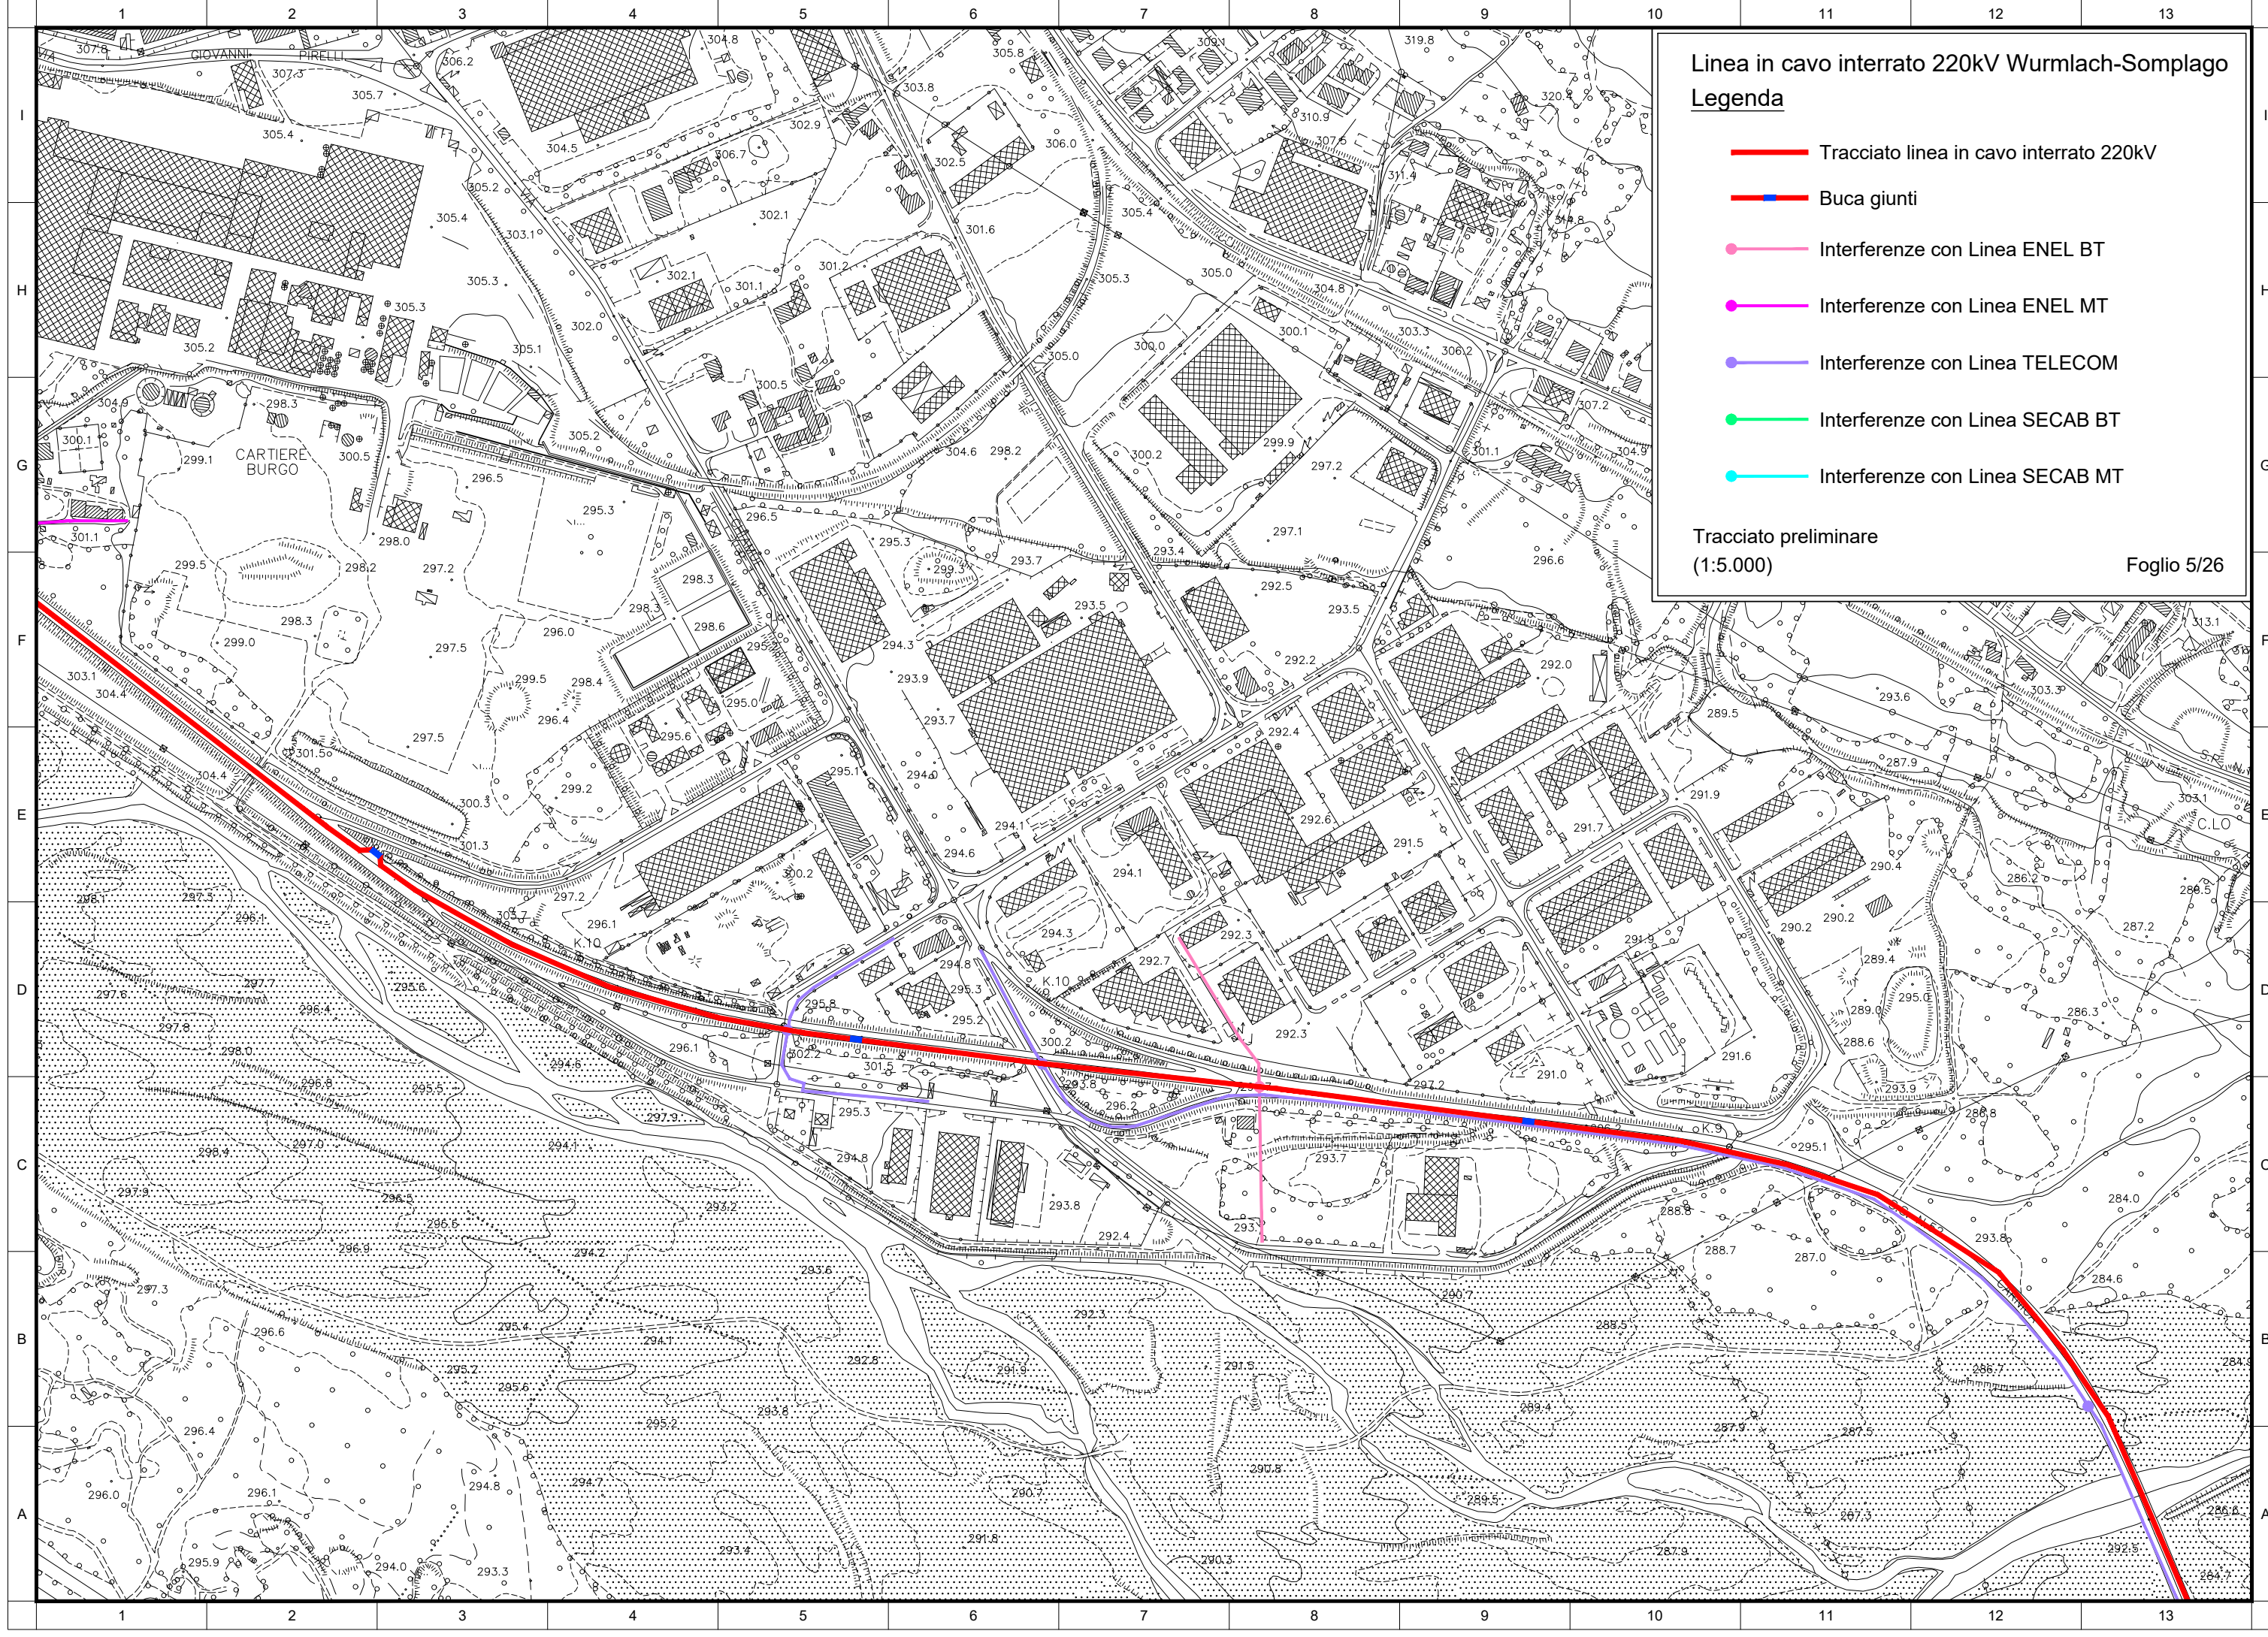


Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)



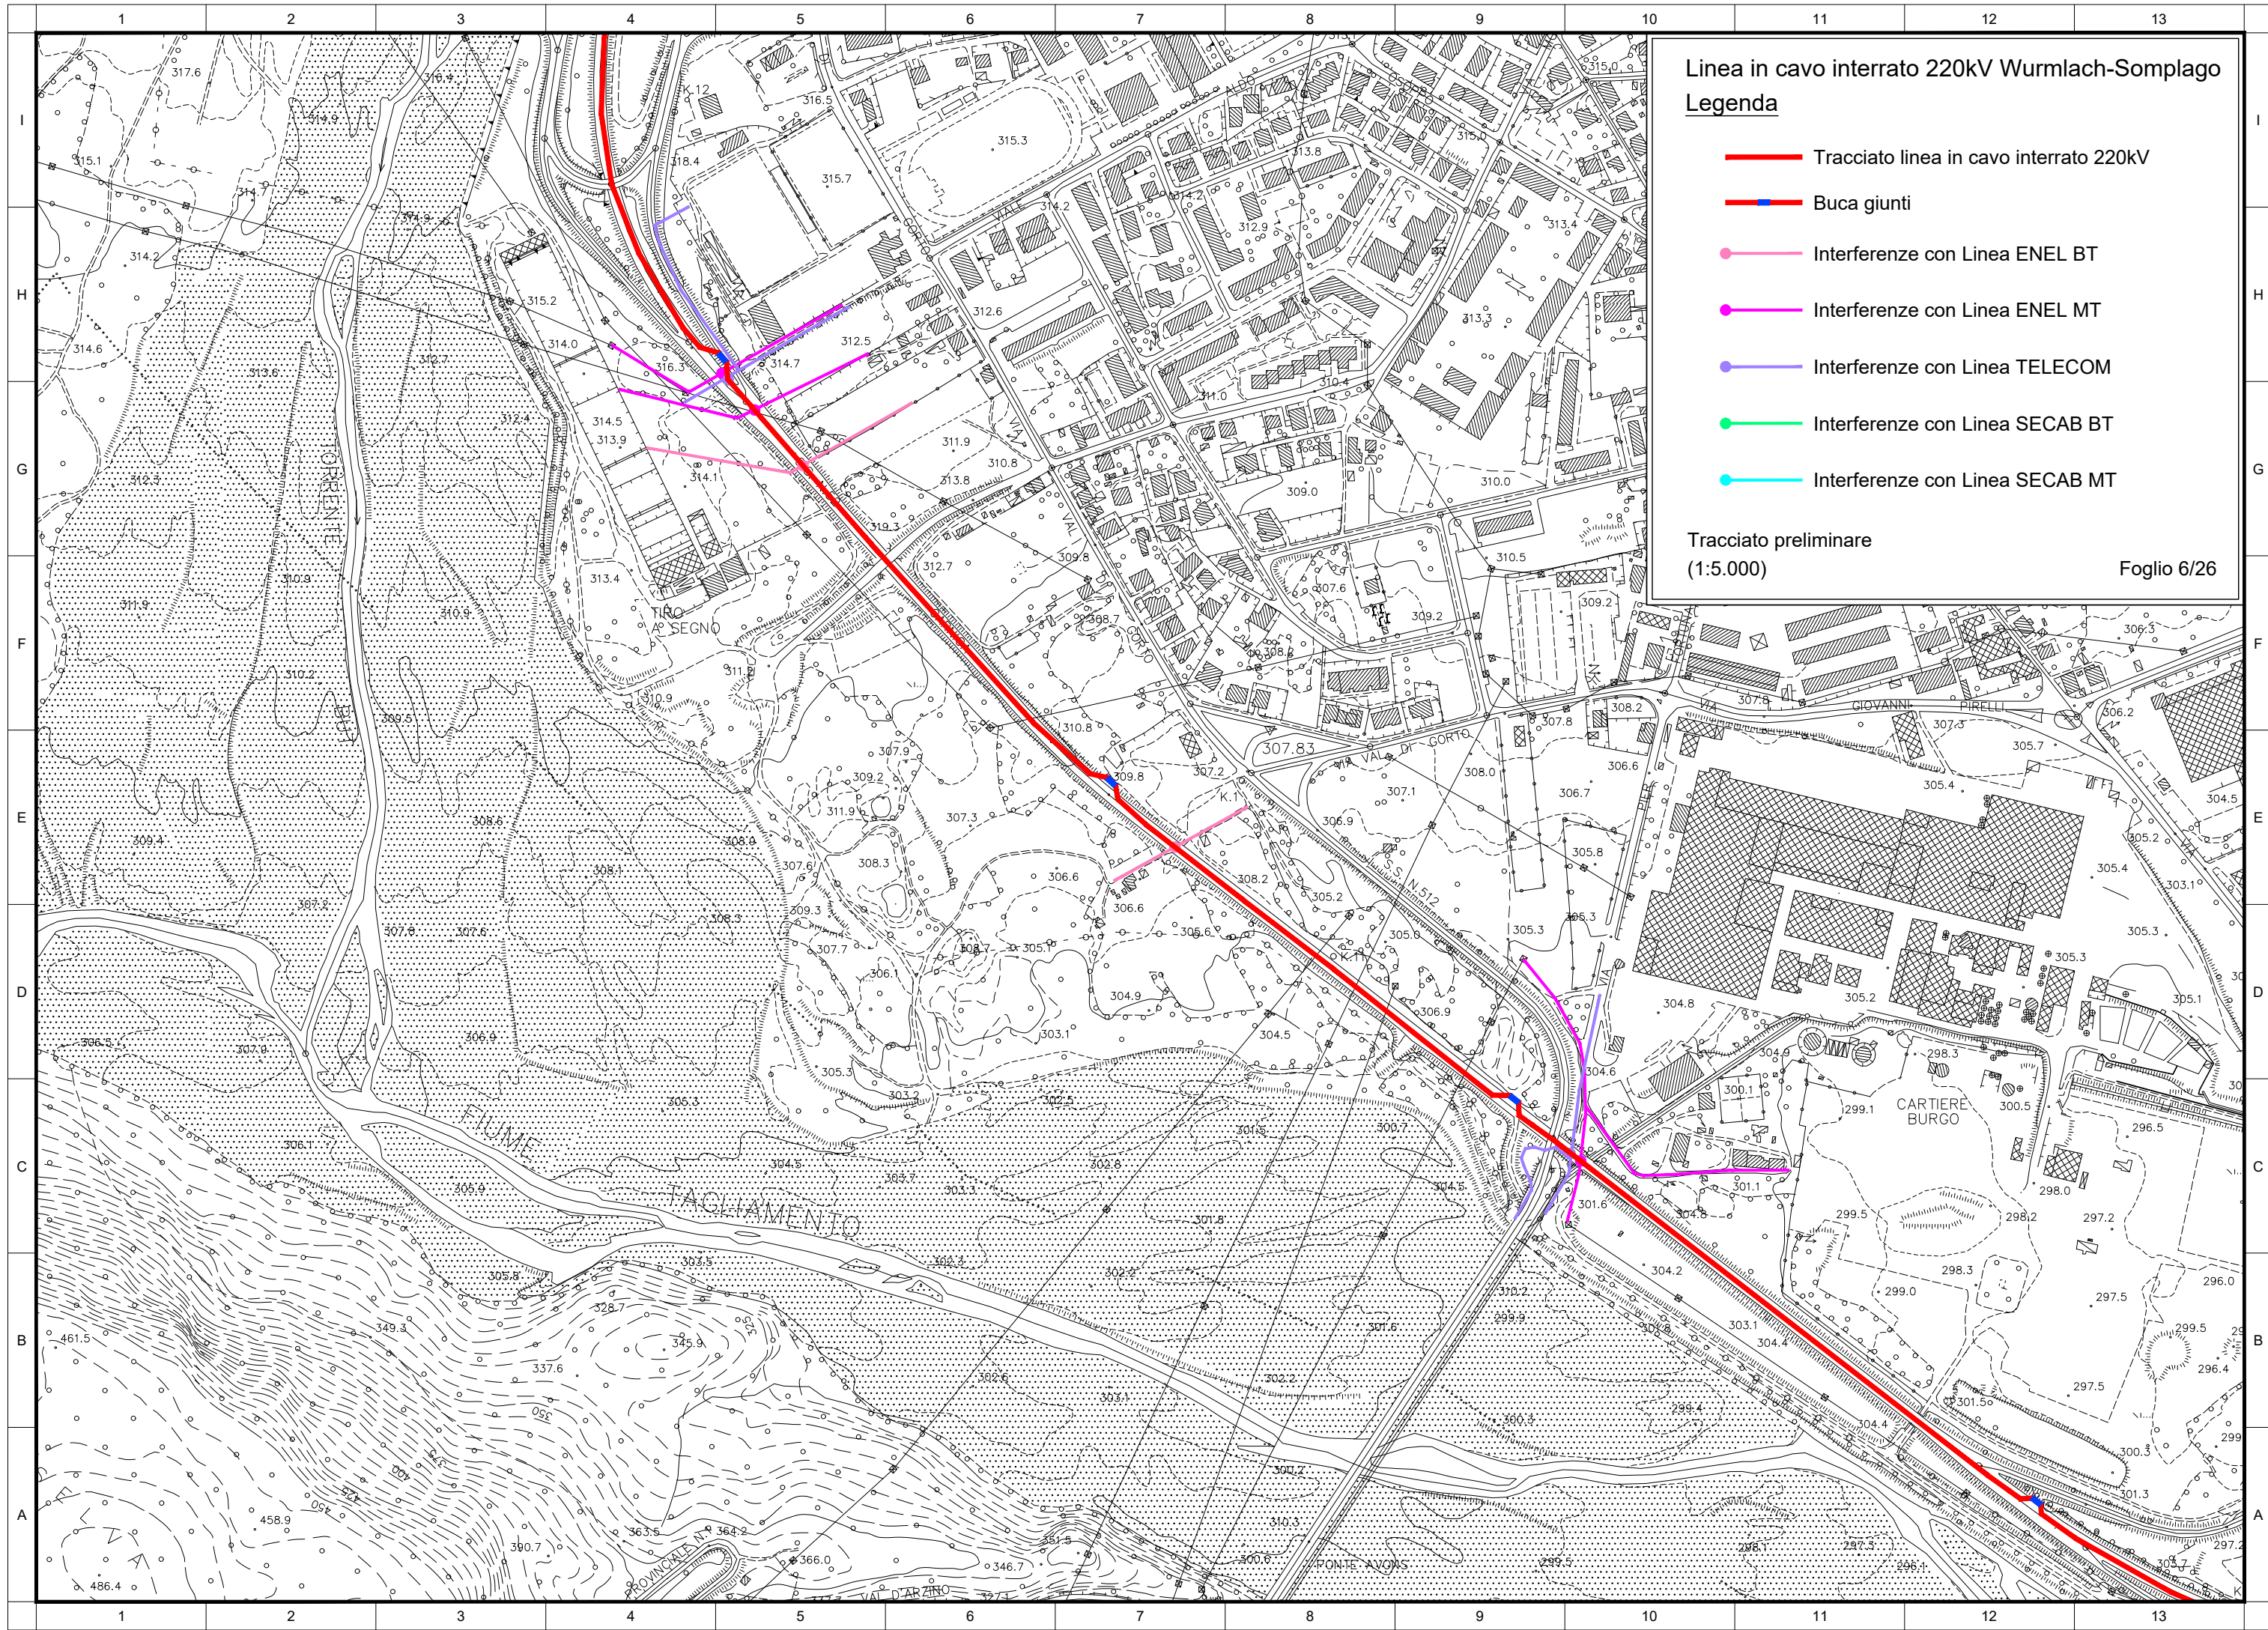

Linea in cavo interrato 220kV Wurlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 6/26



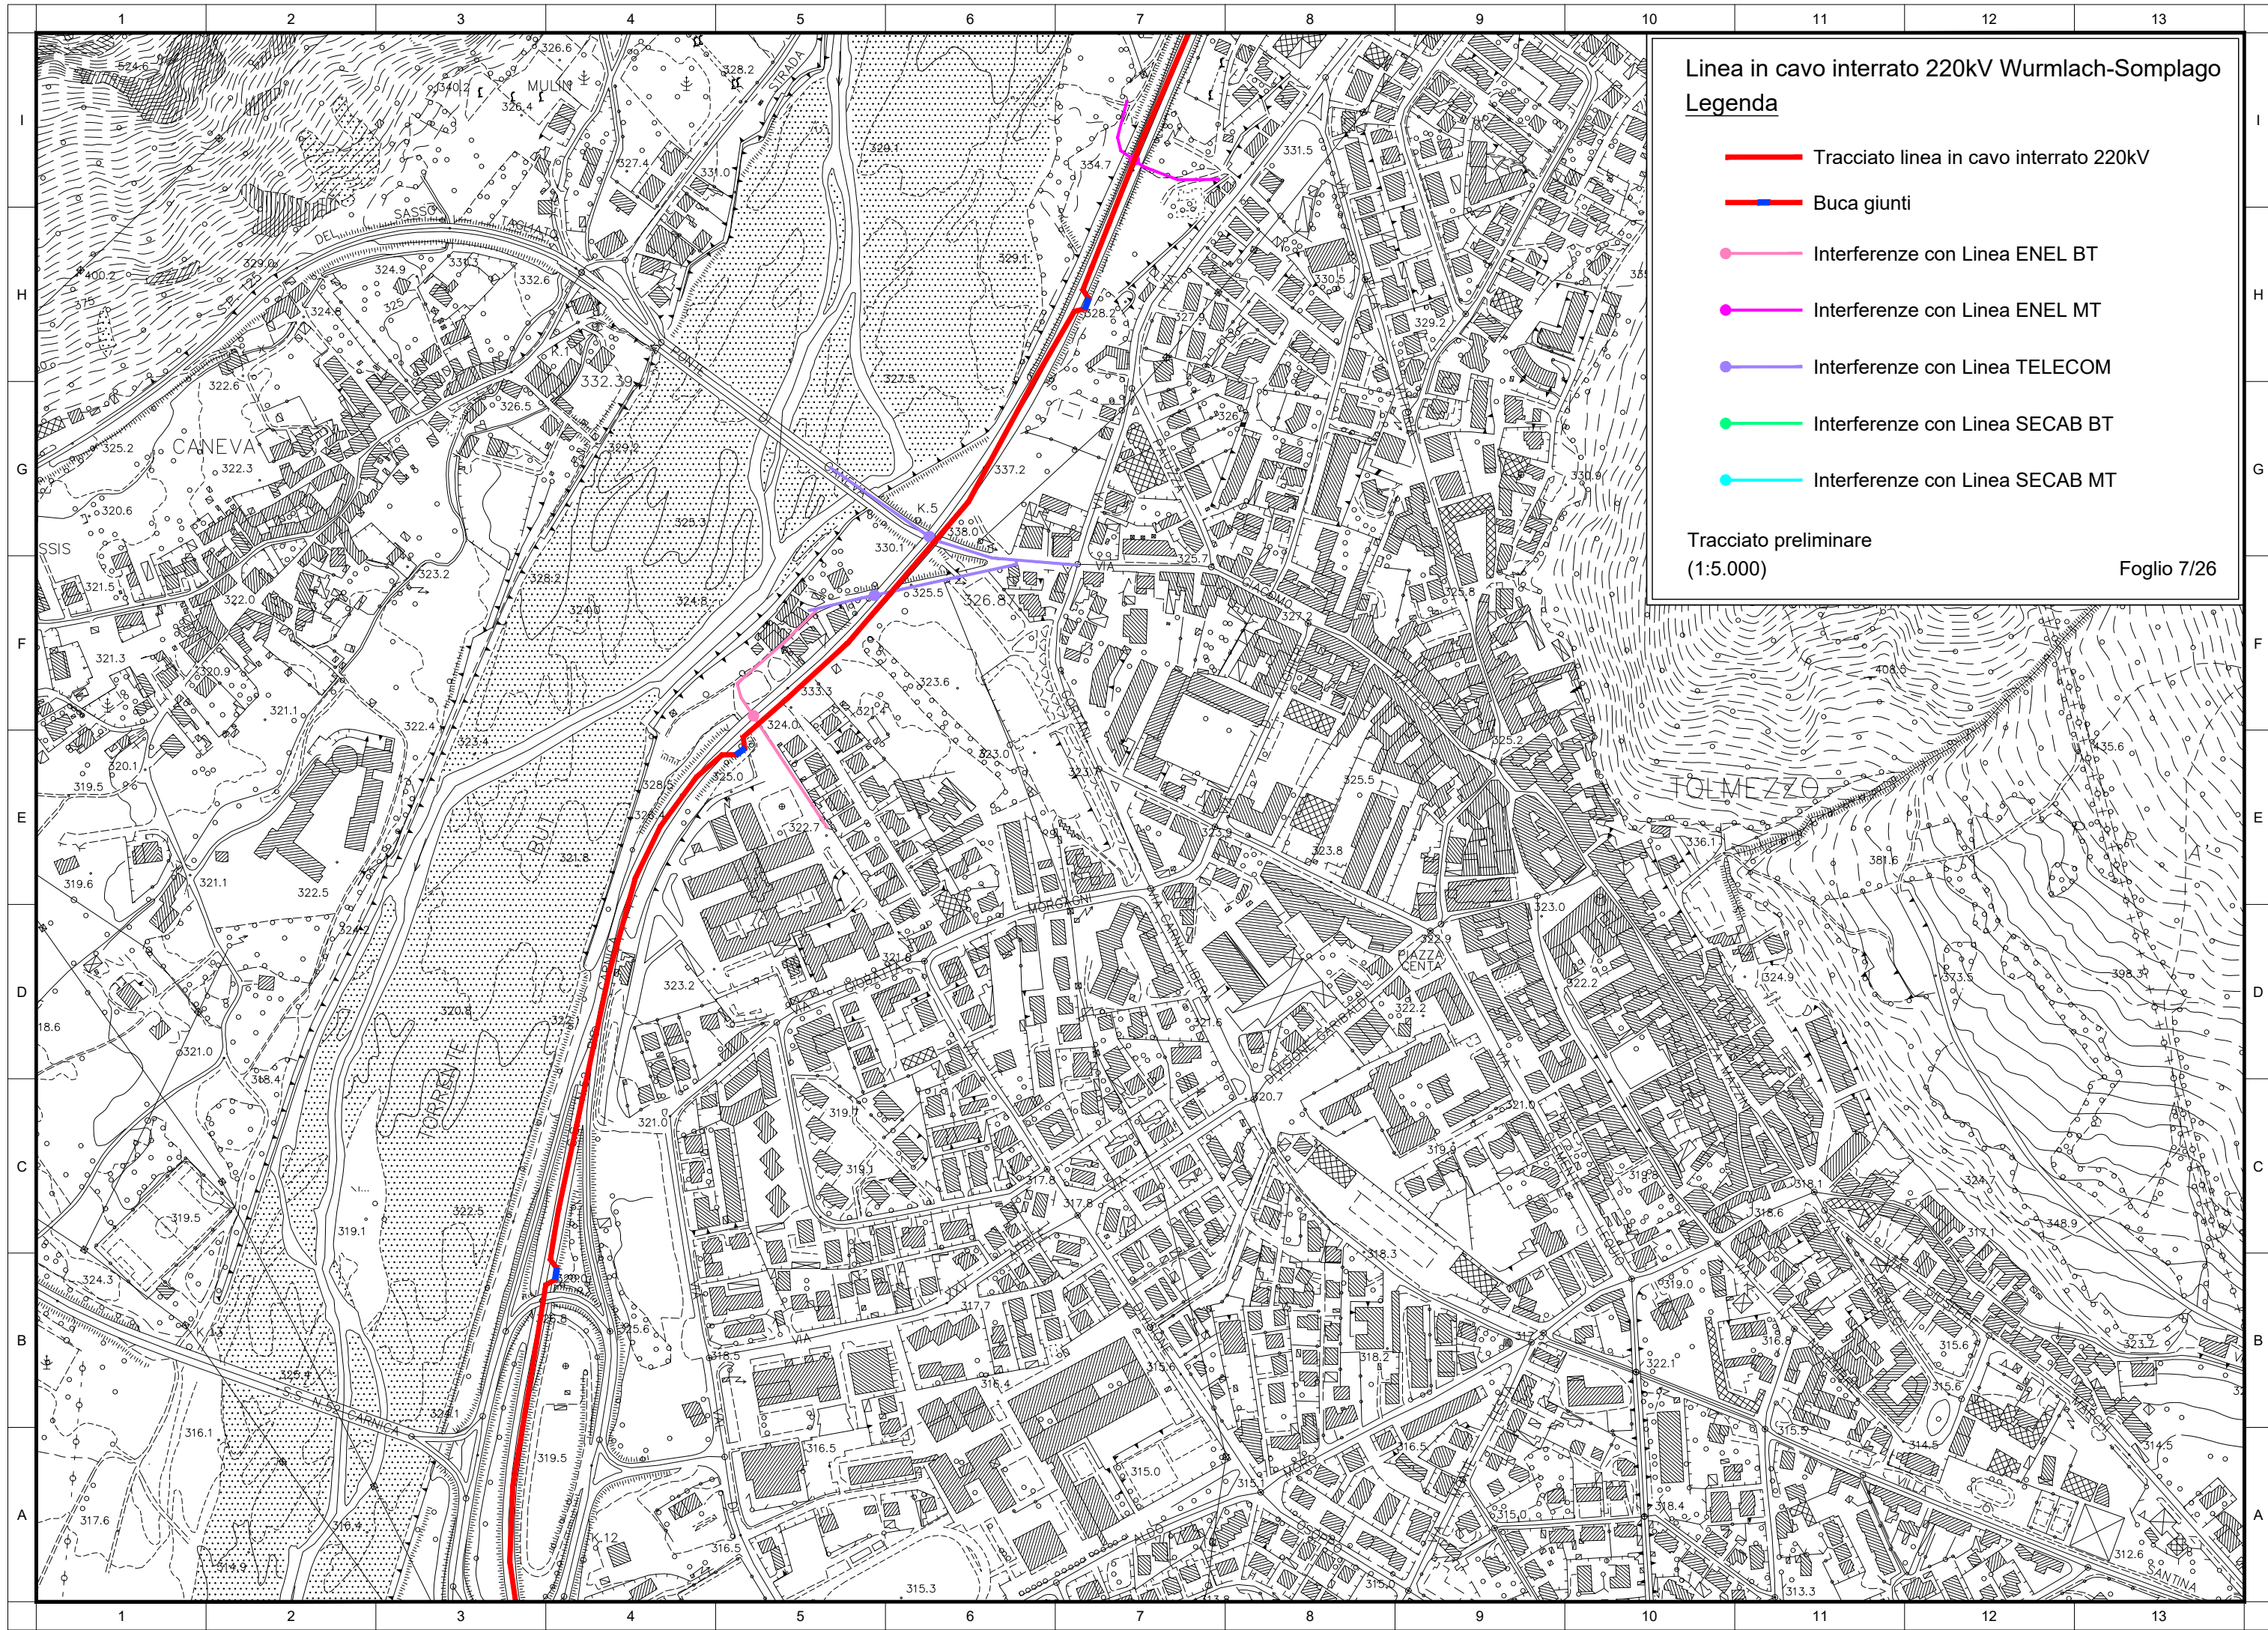

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 7/26



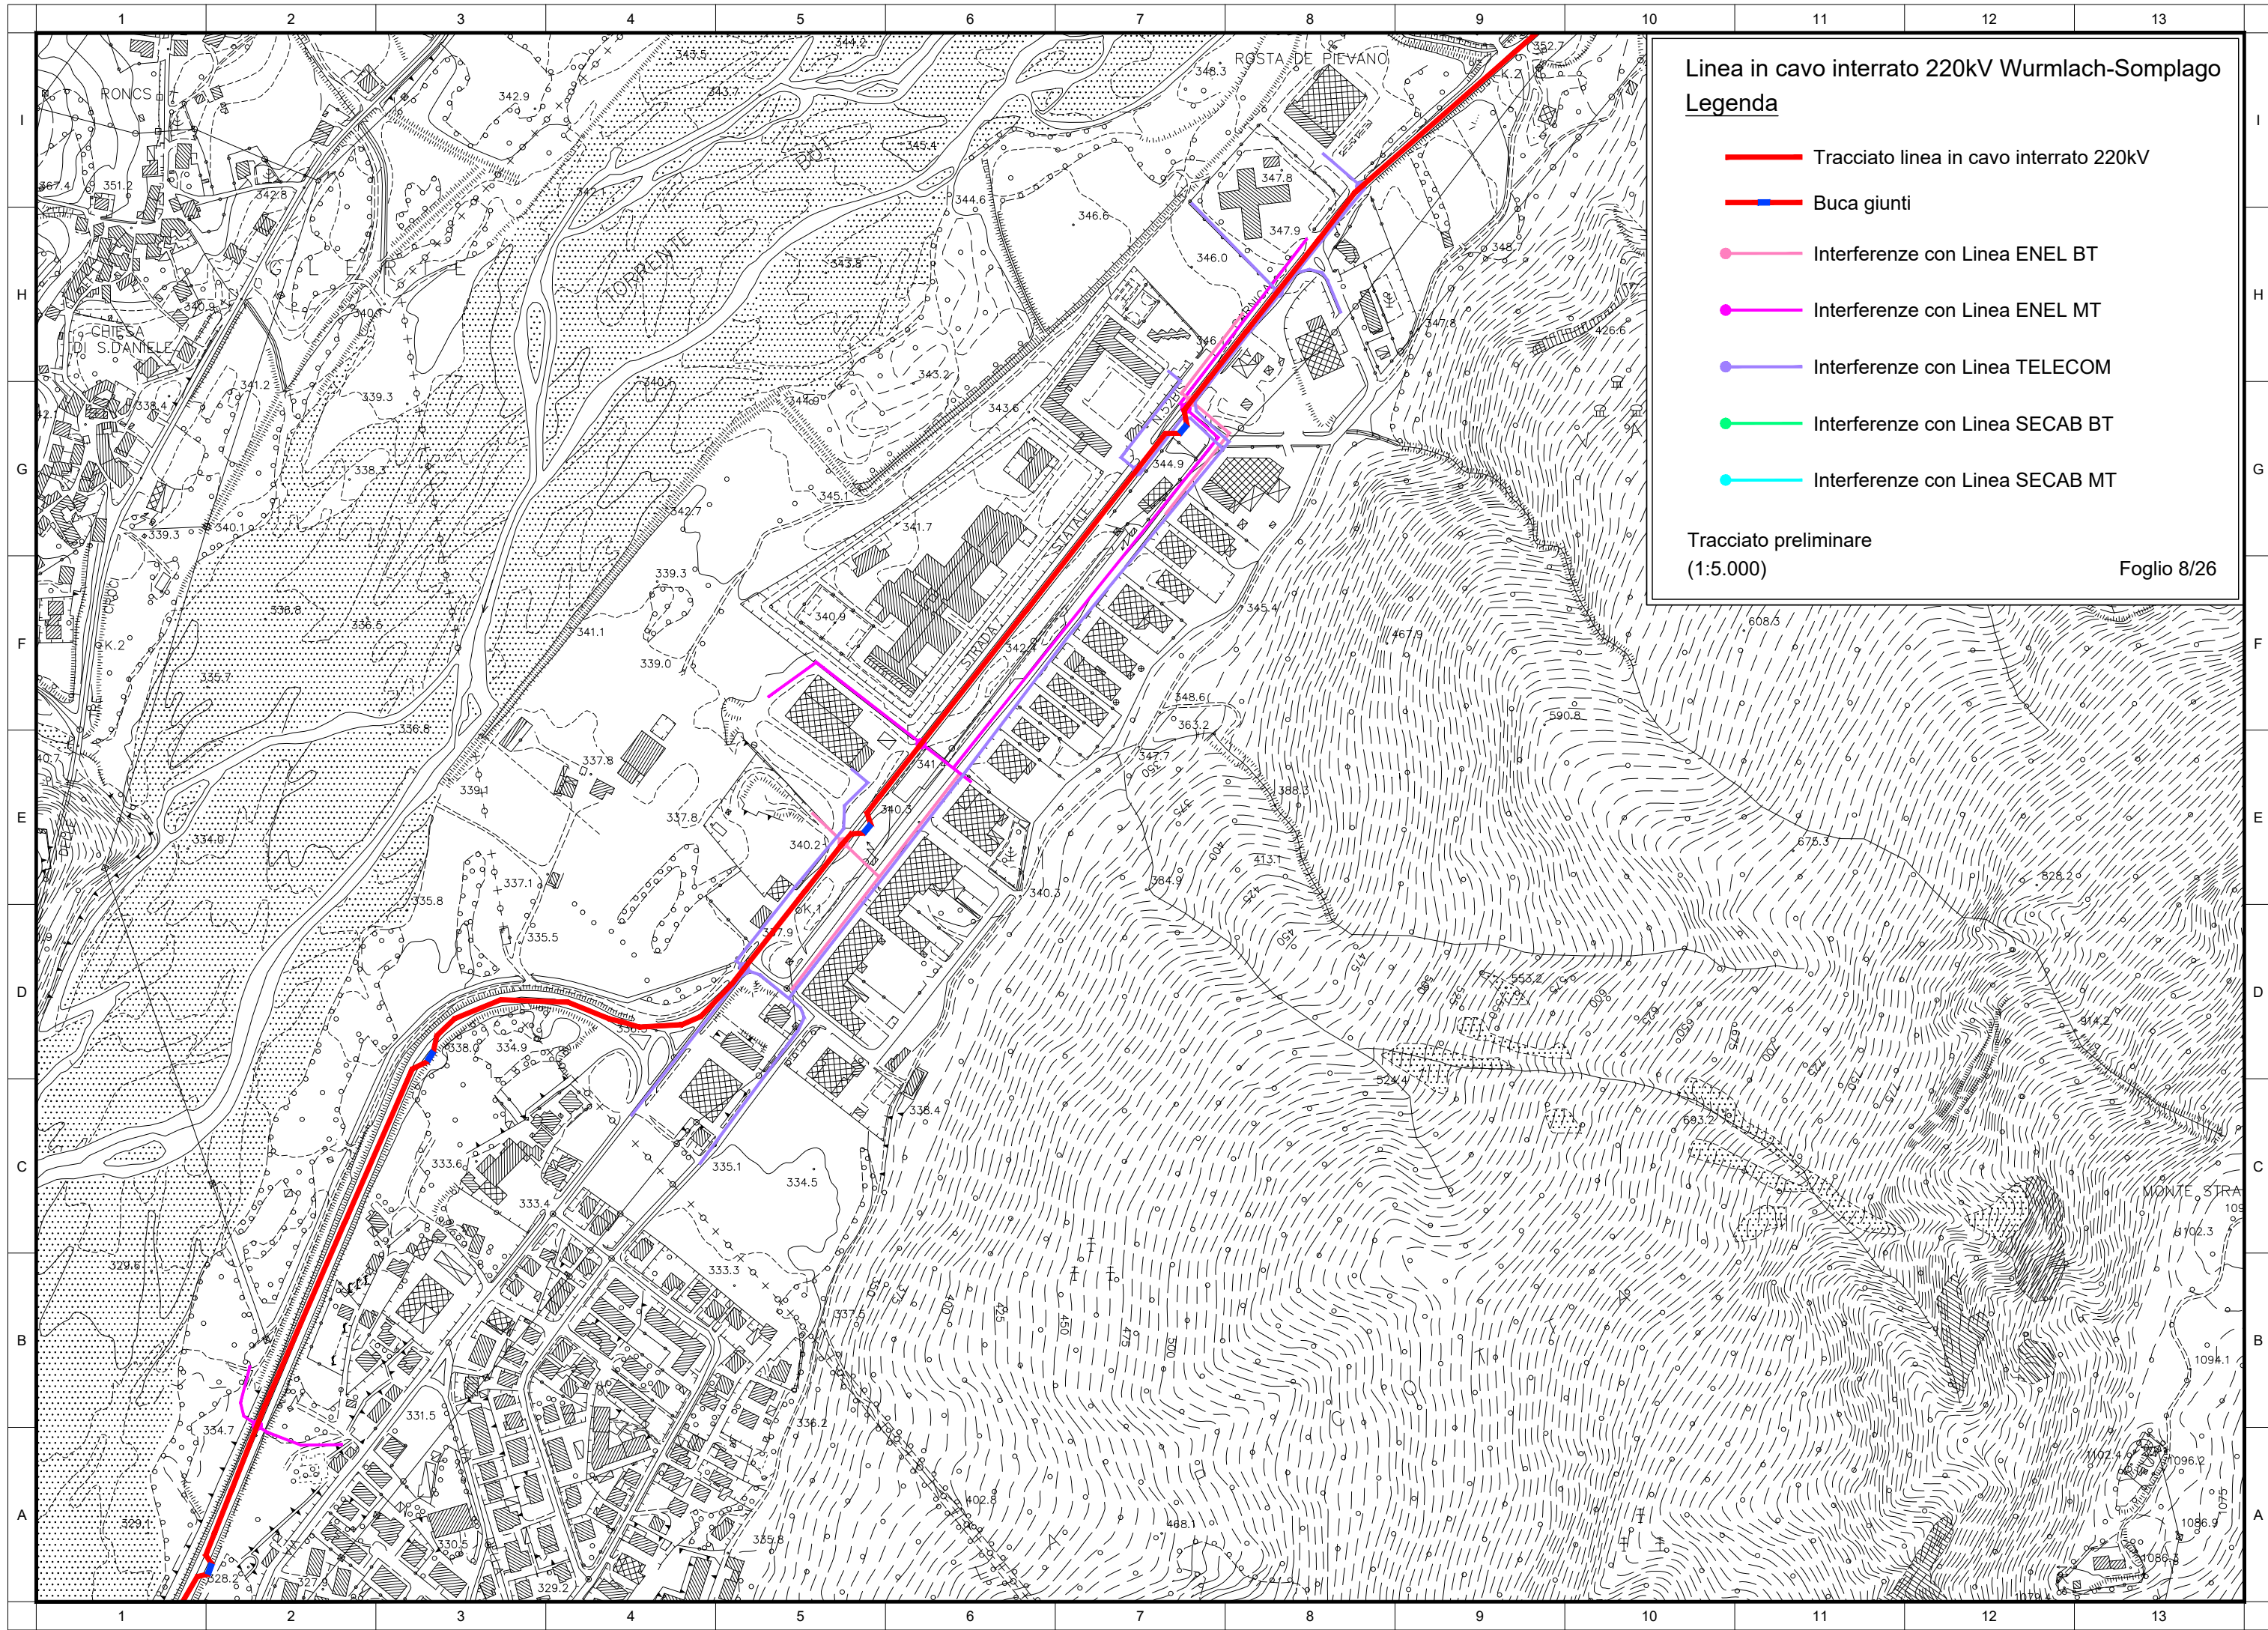


**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**  
**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 8/26



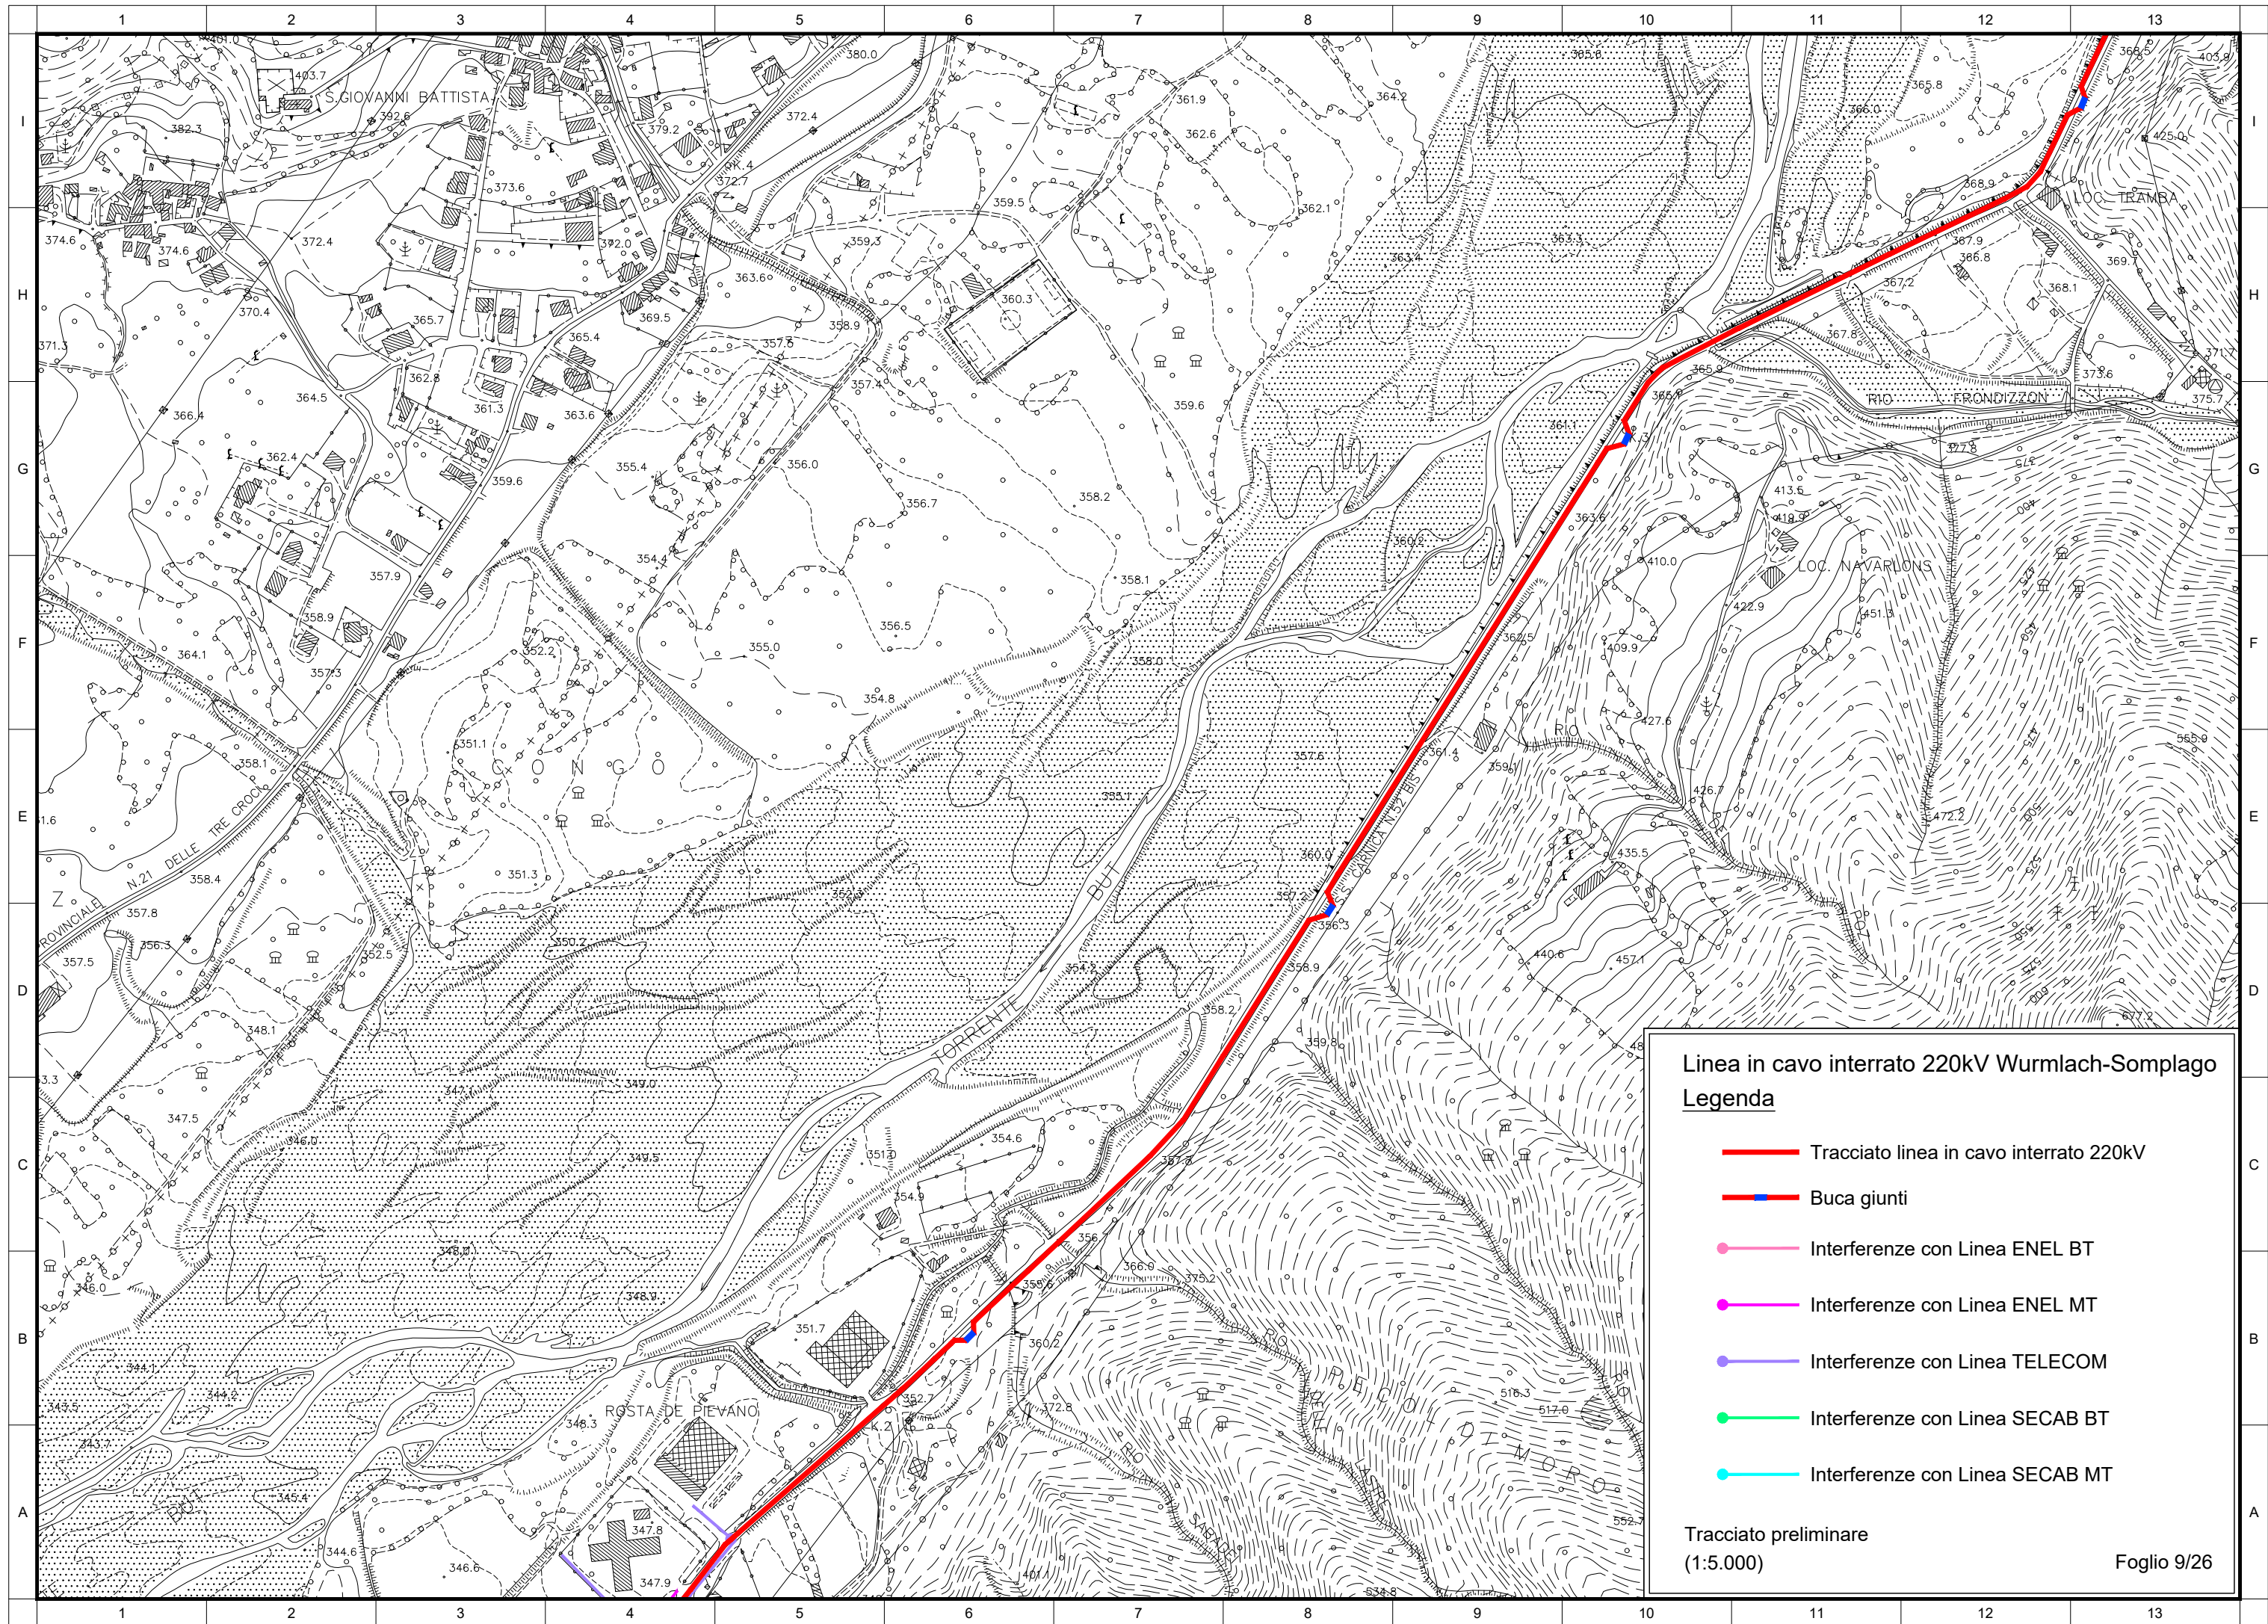

**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**  
**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 9/26




Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 10/26

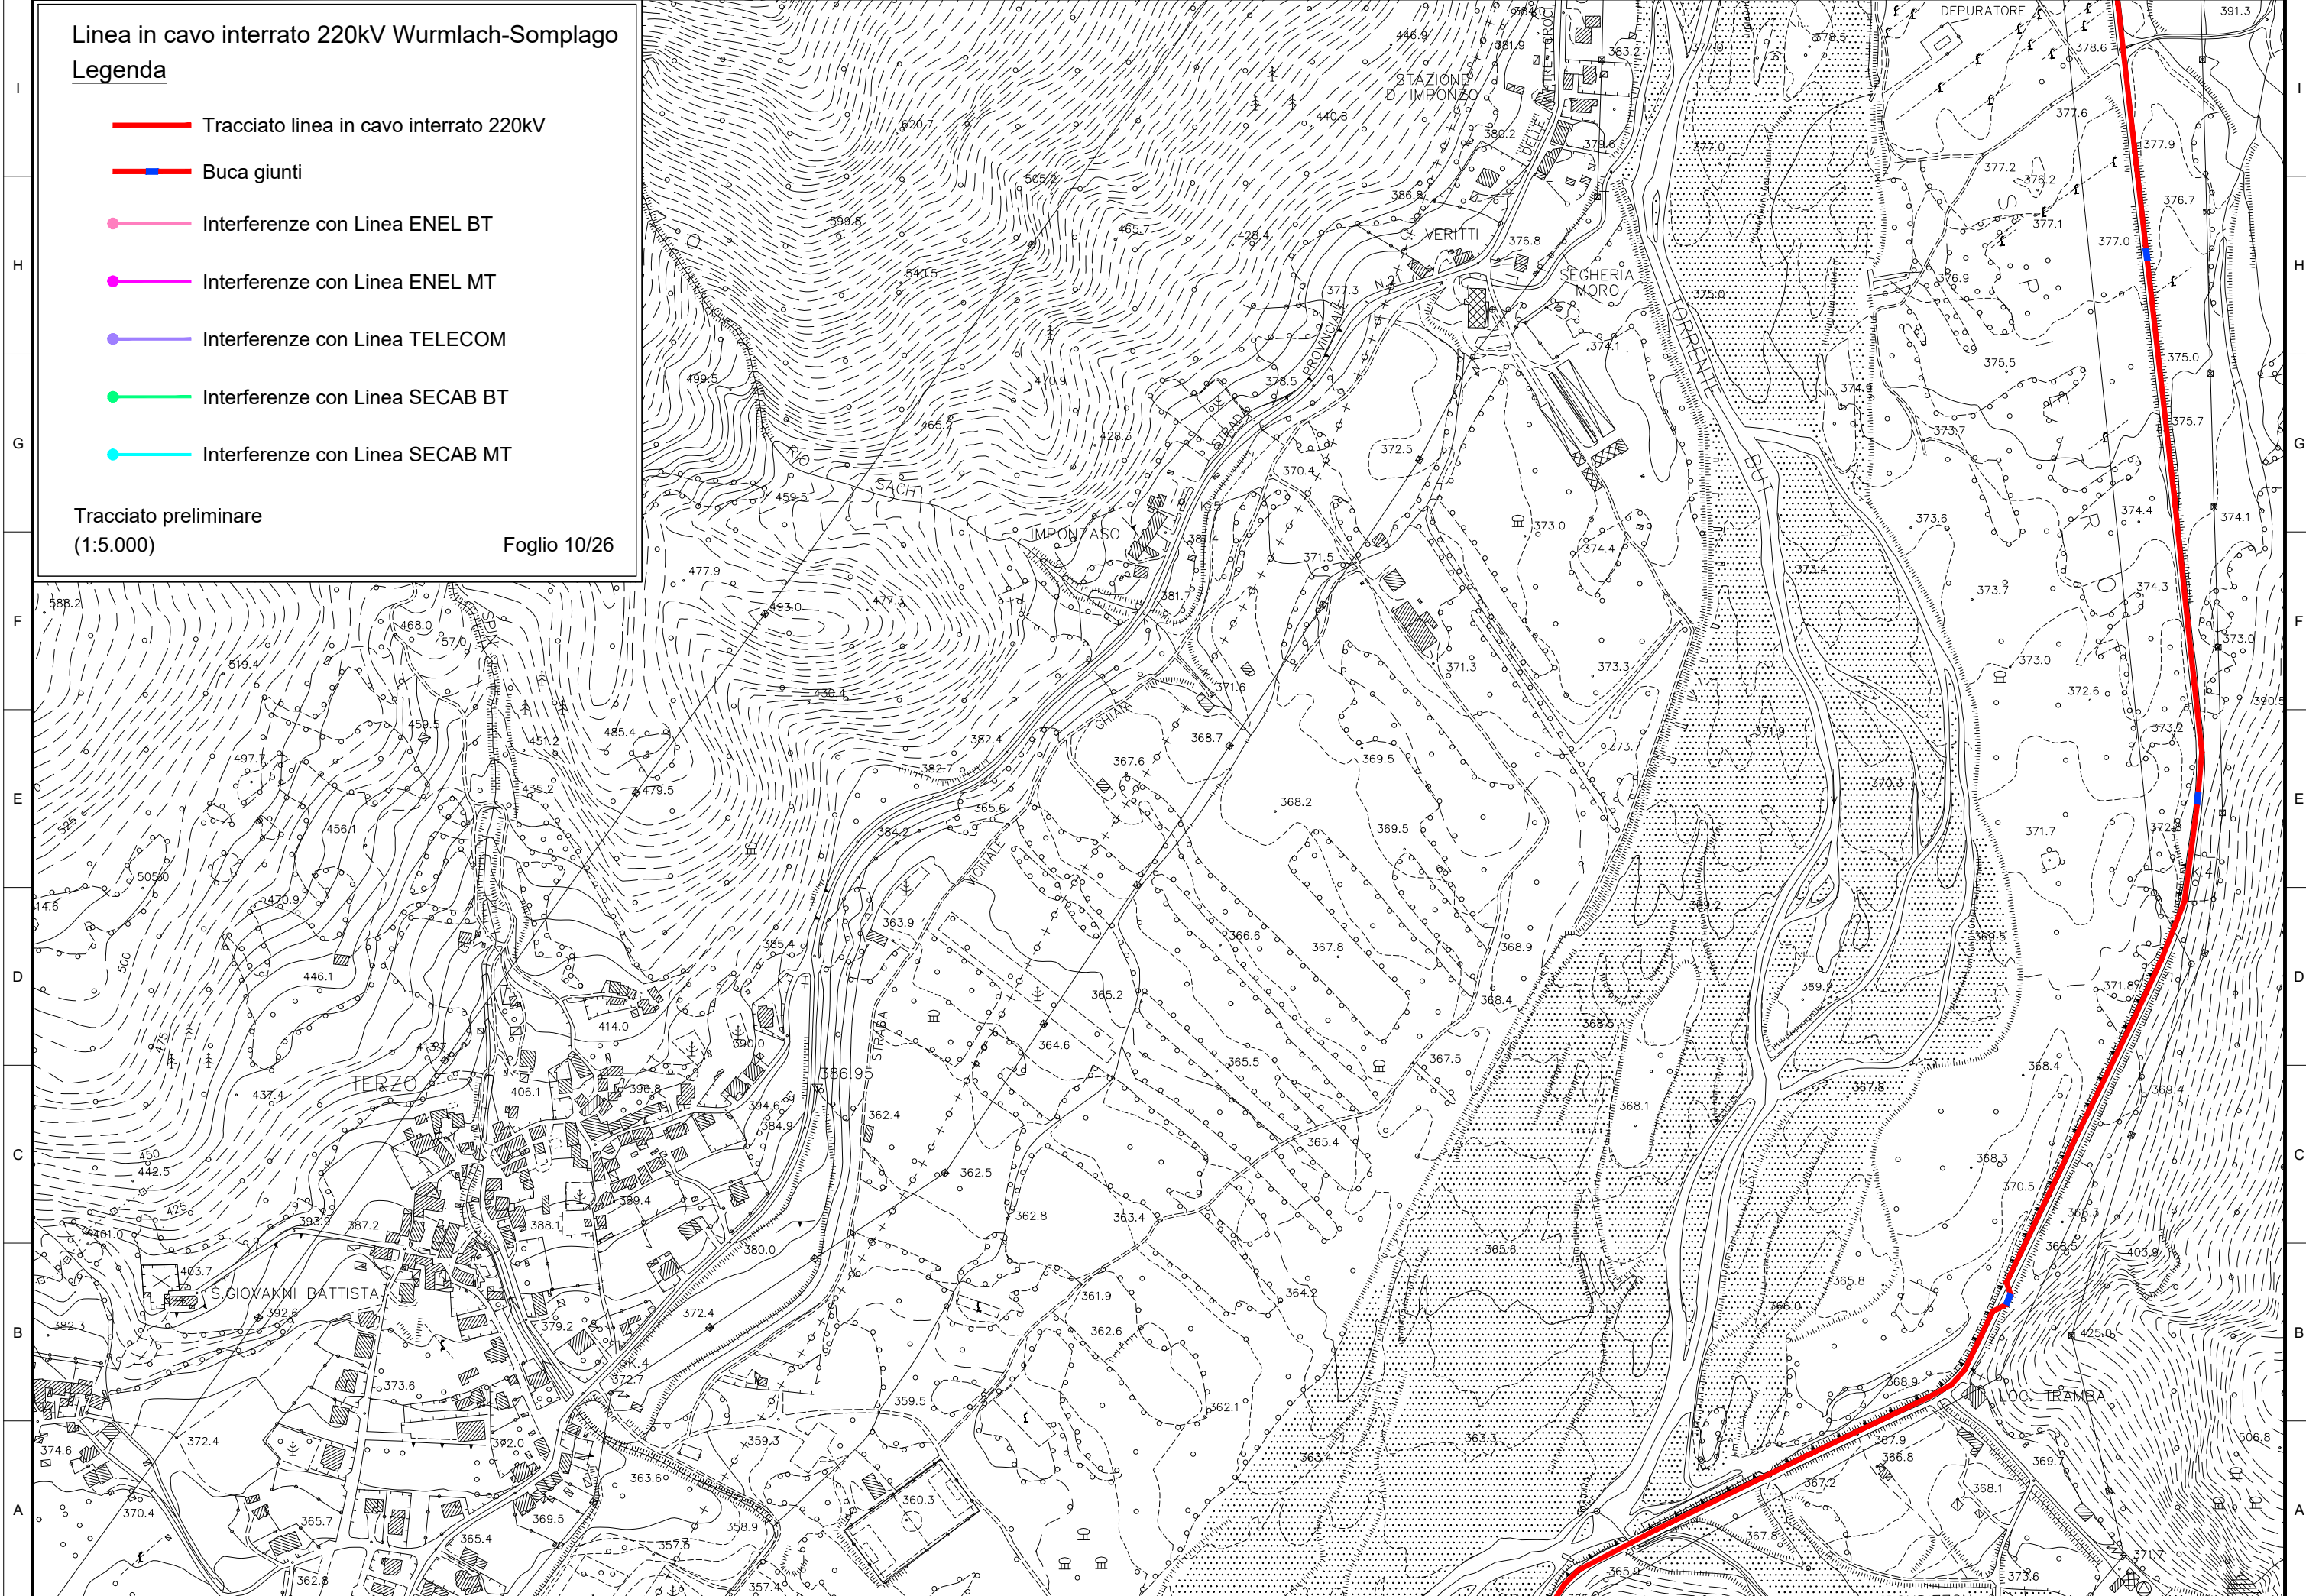




Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 11/26

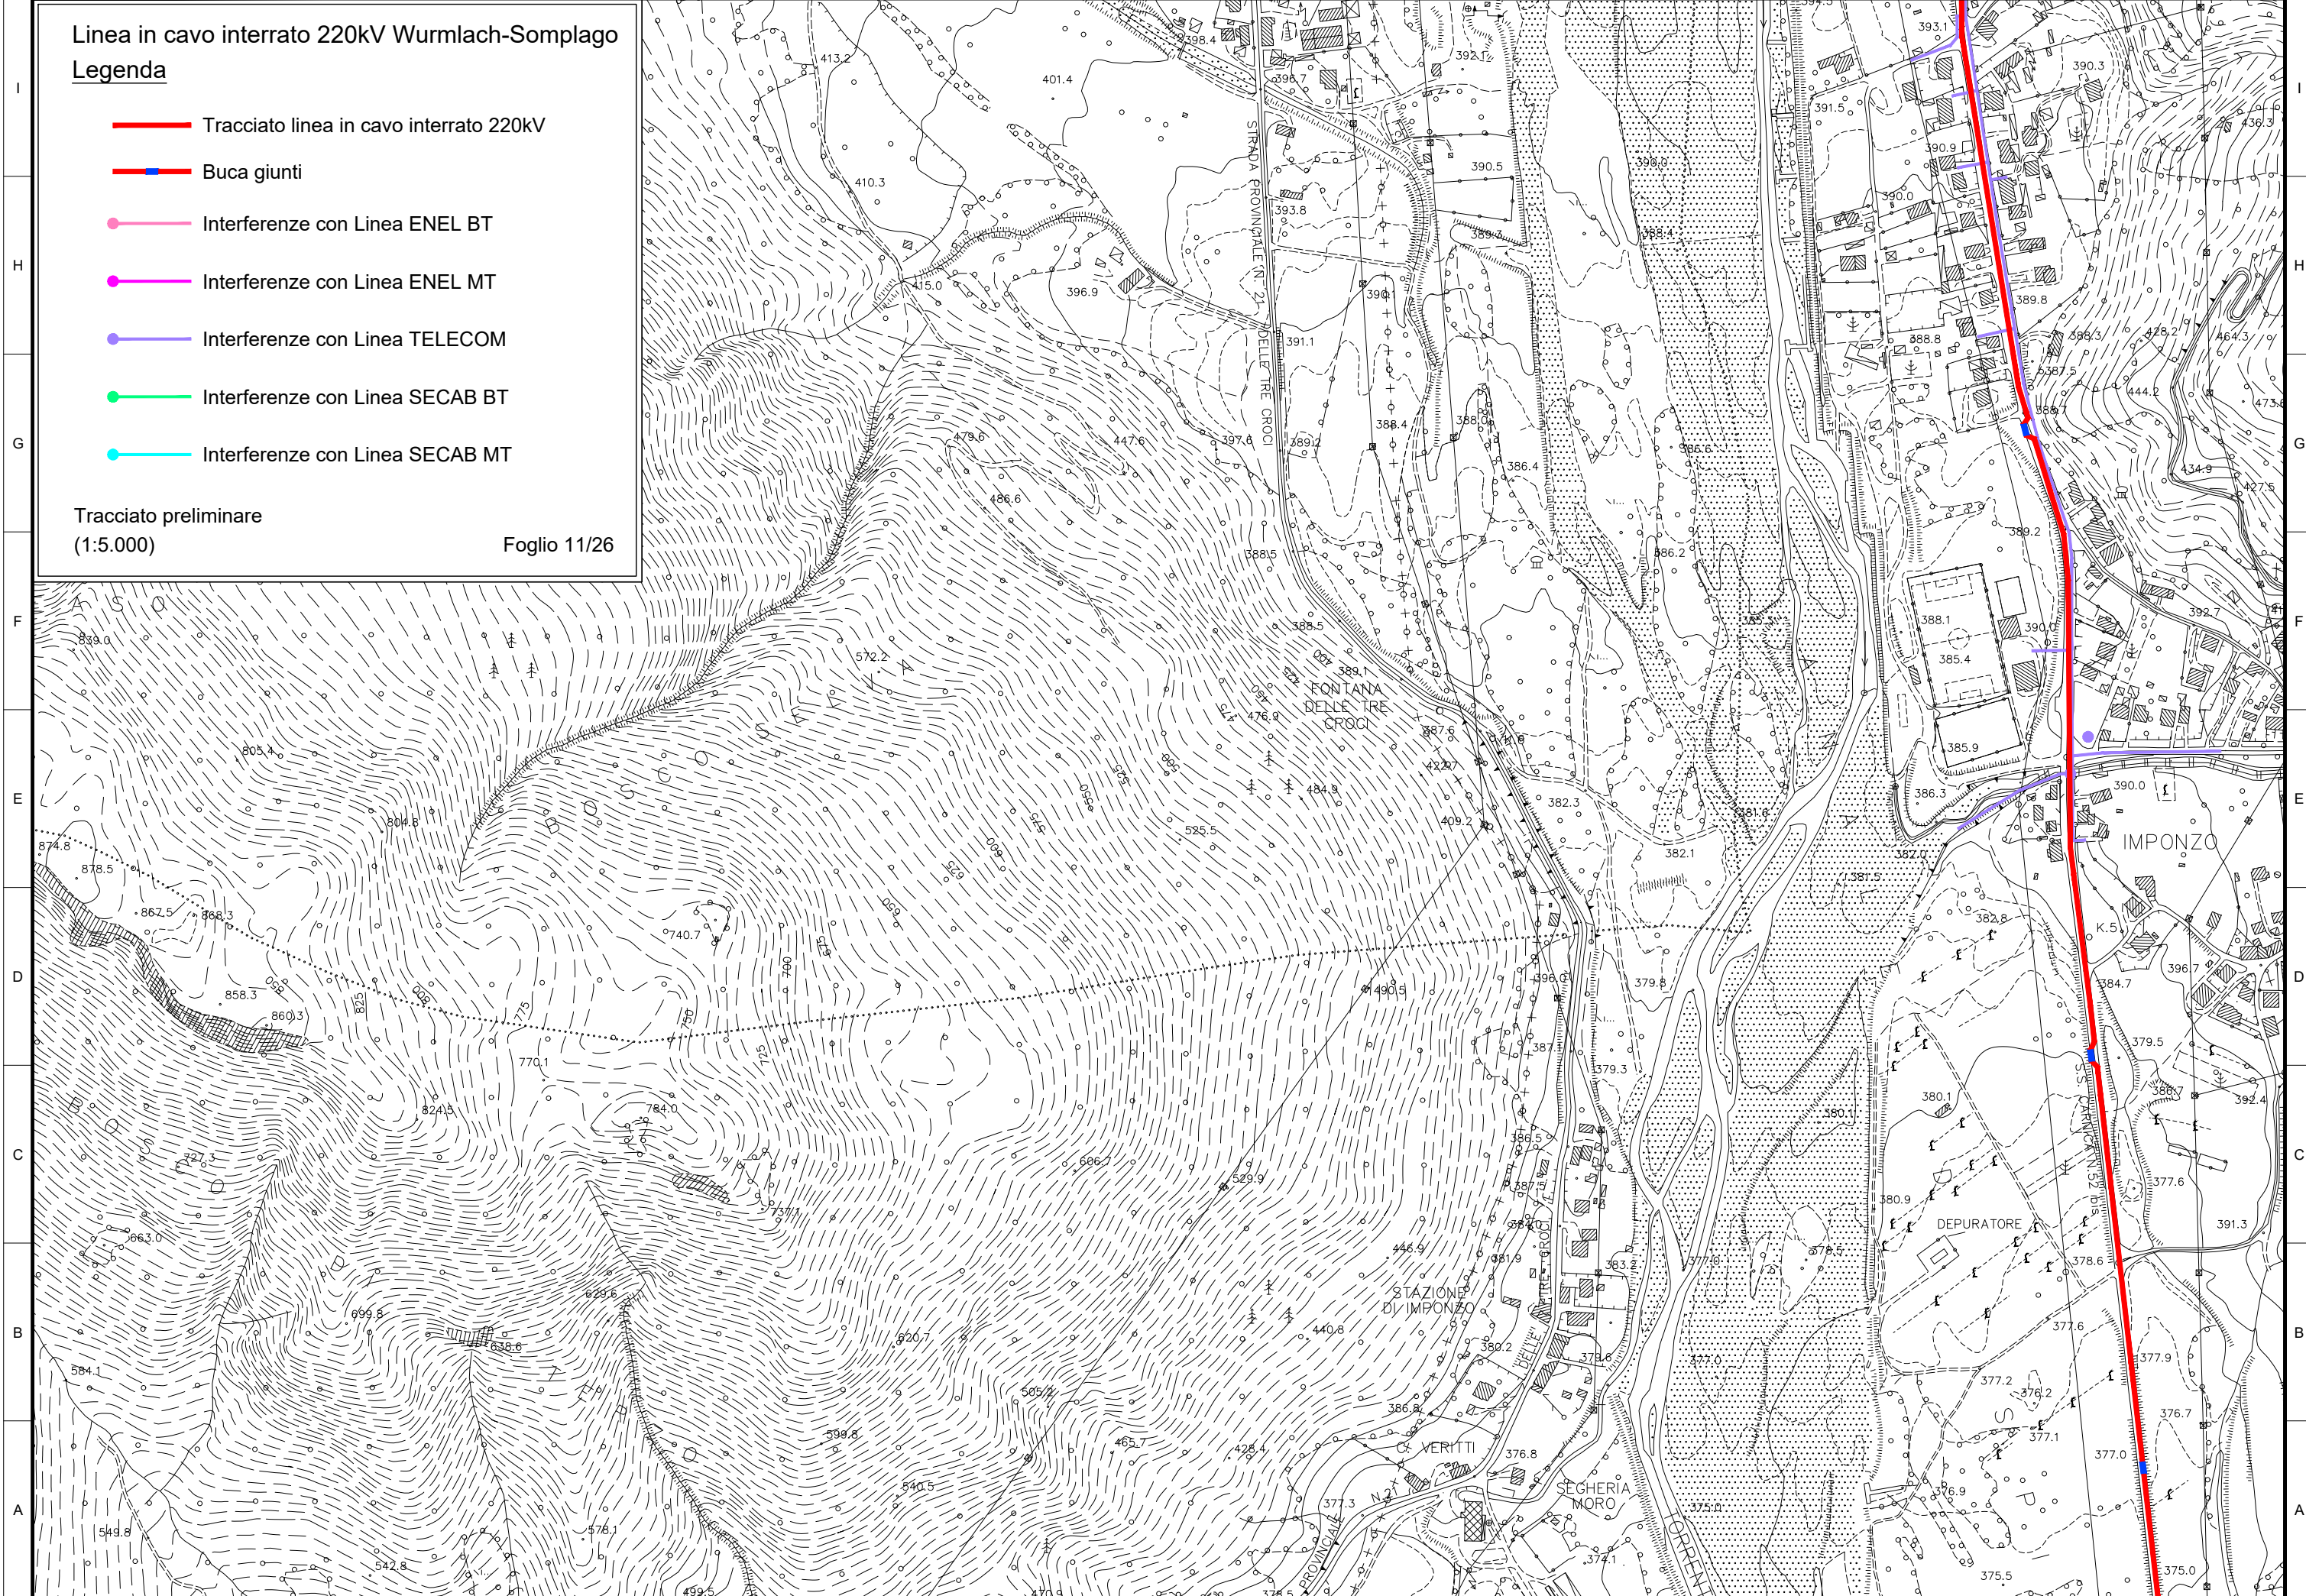




Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT



Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 12/26

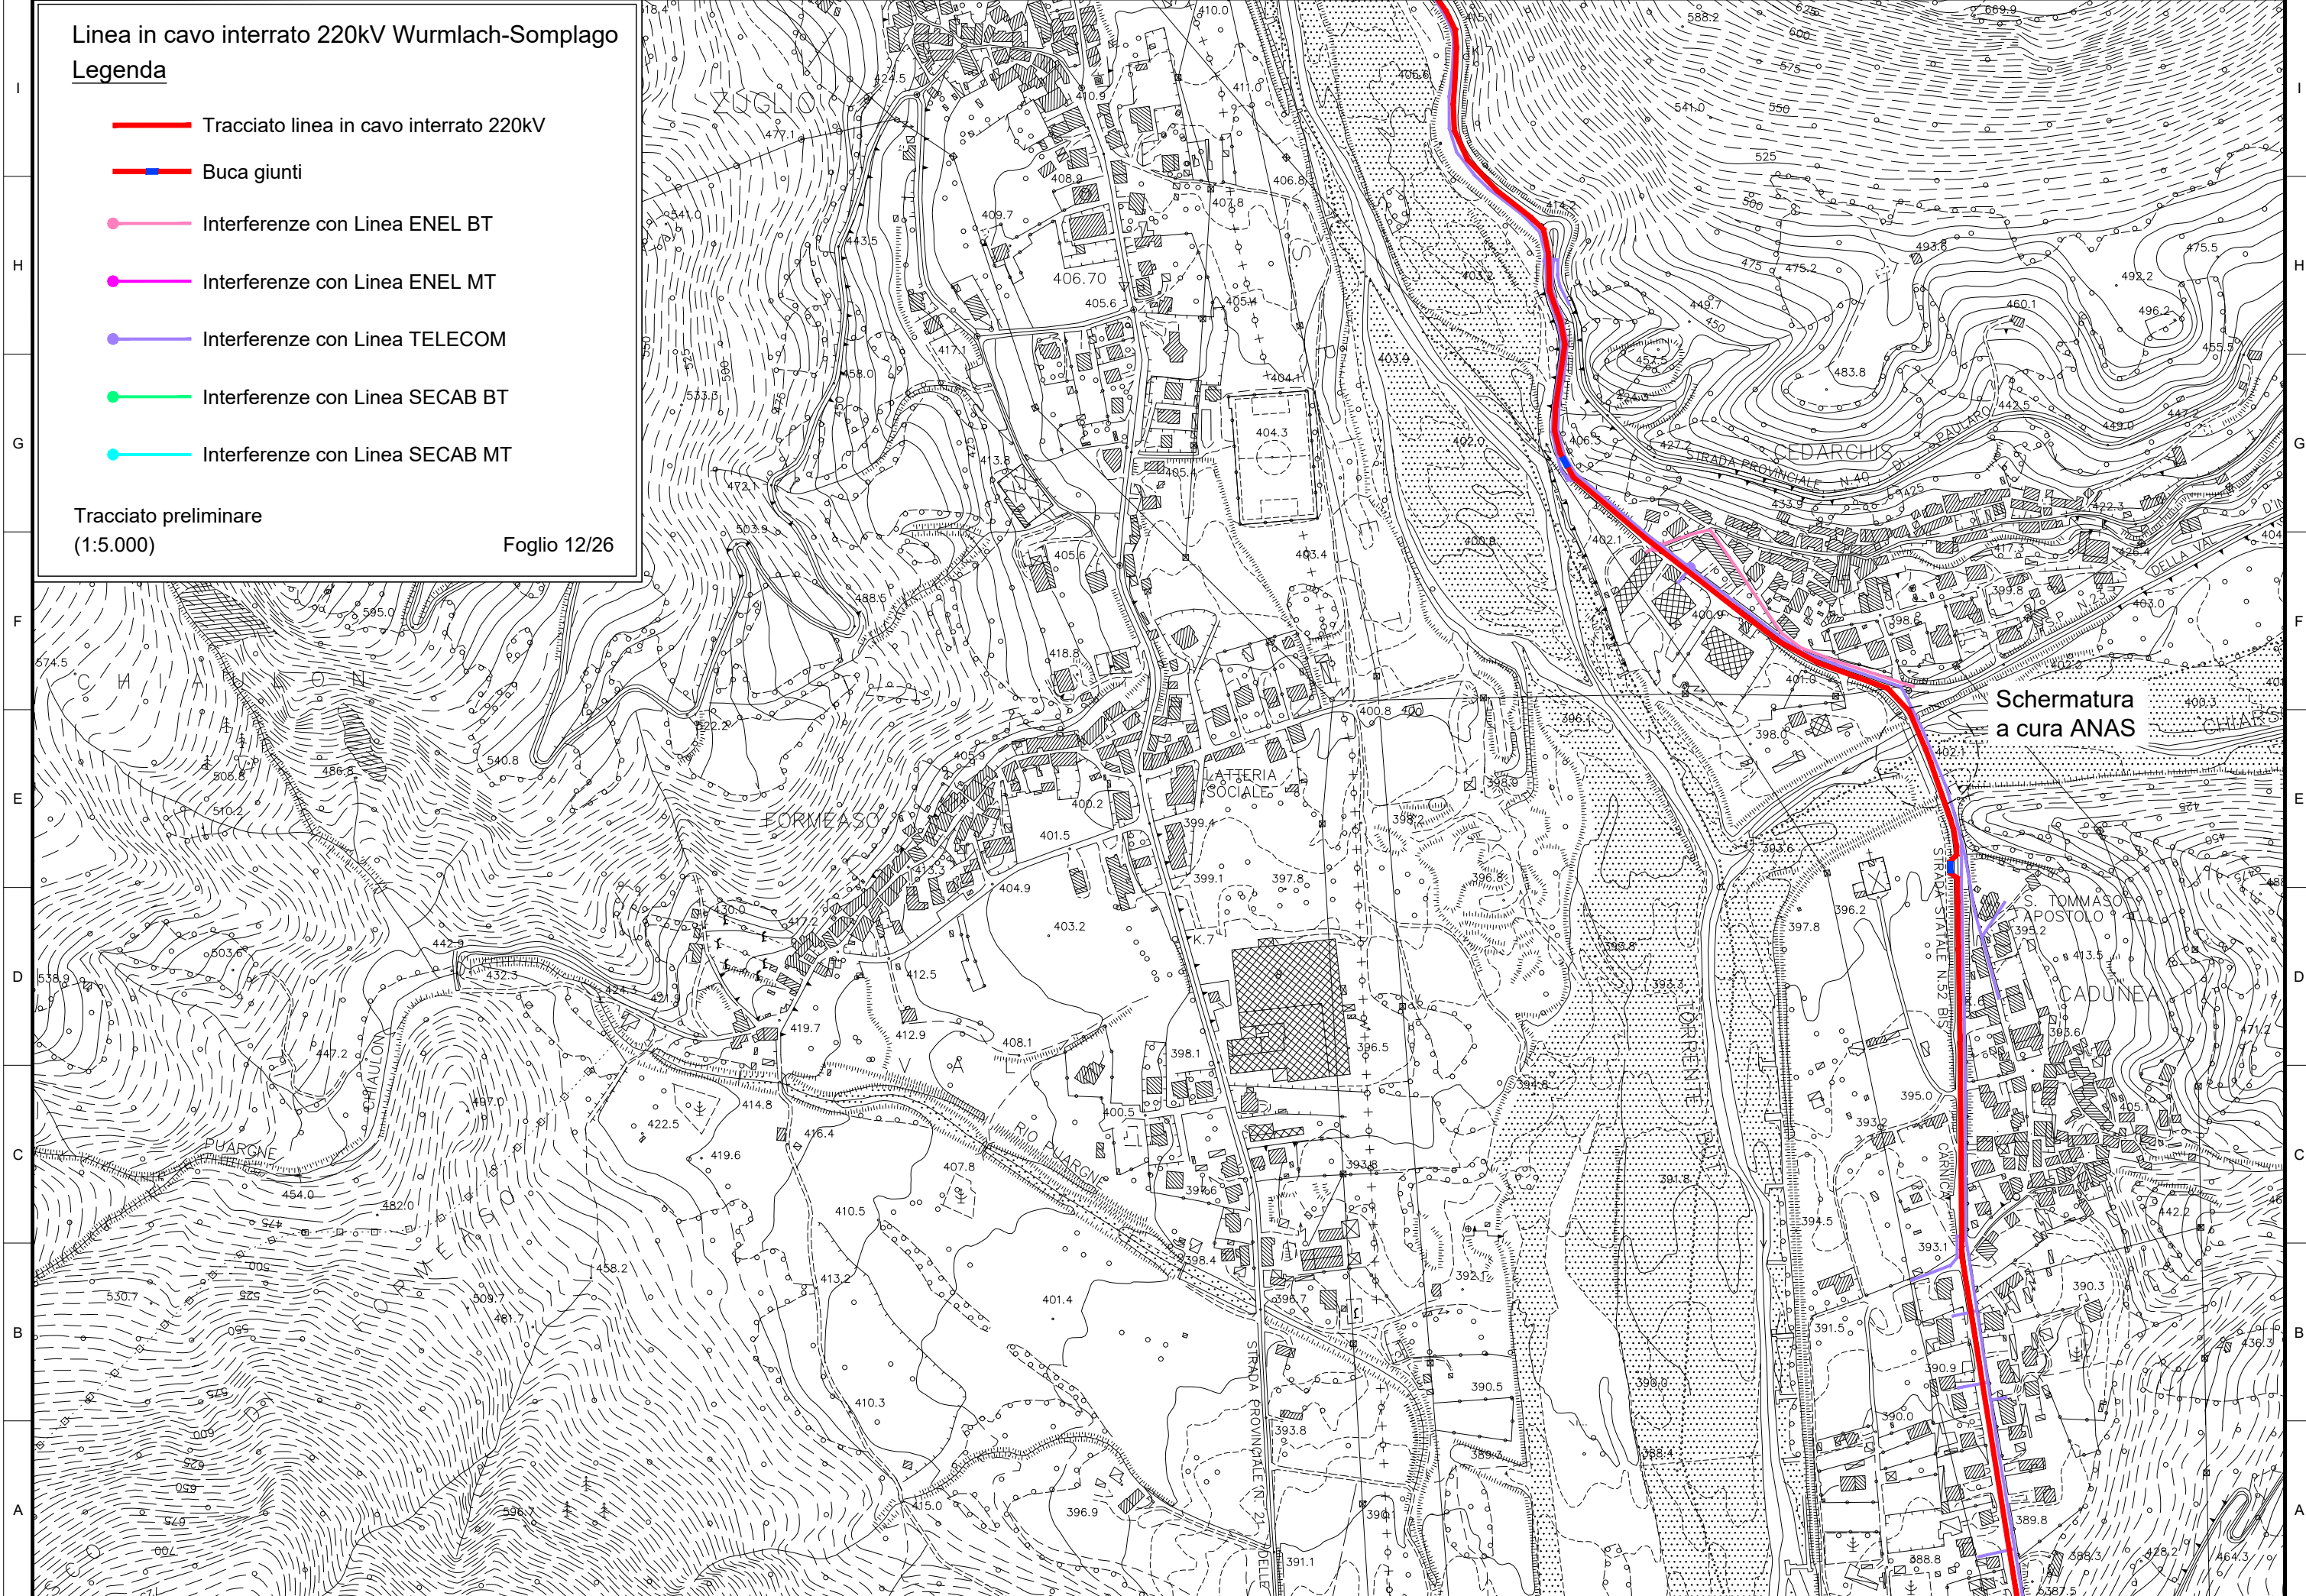


Schermatura  
a cura ANAS



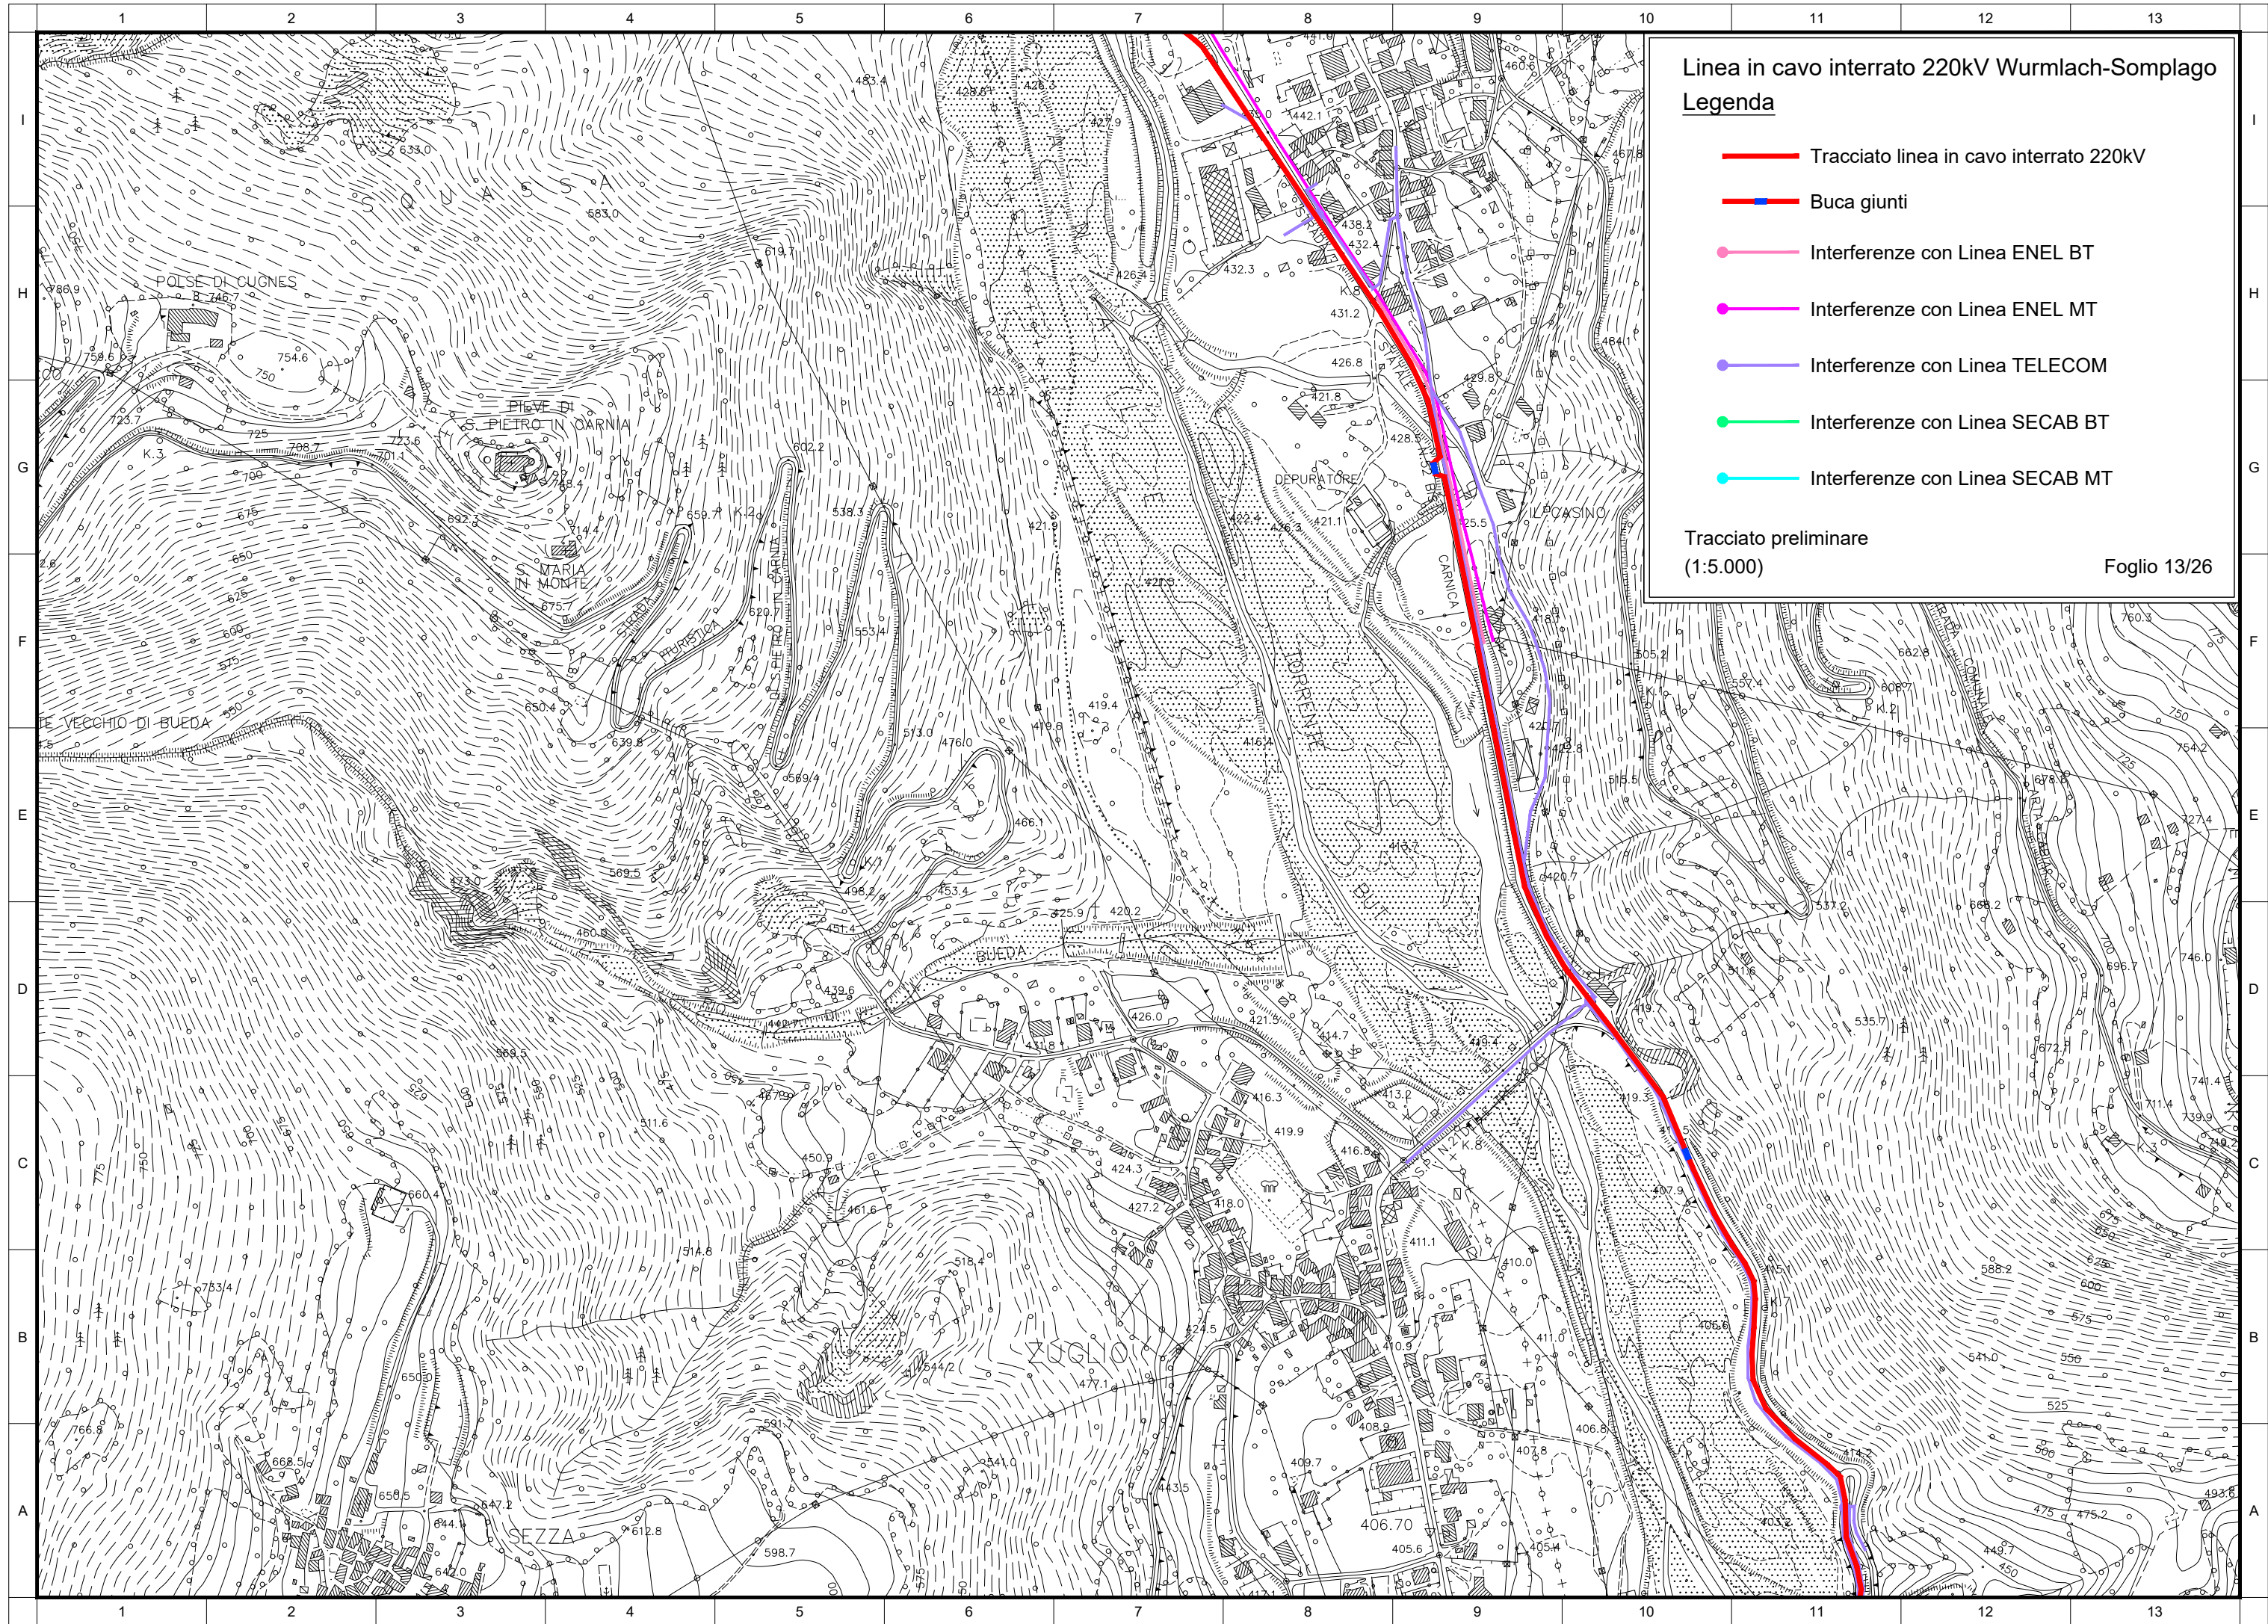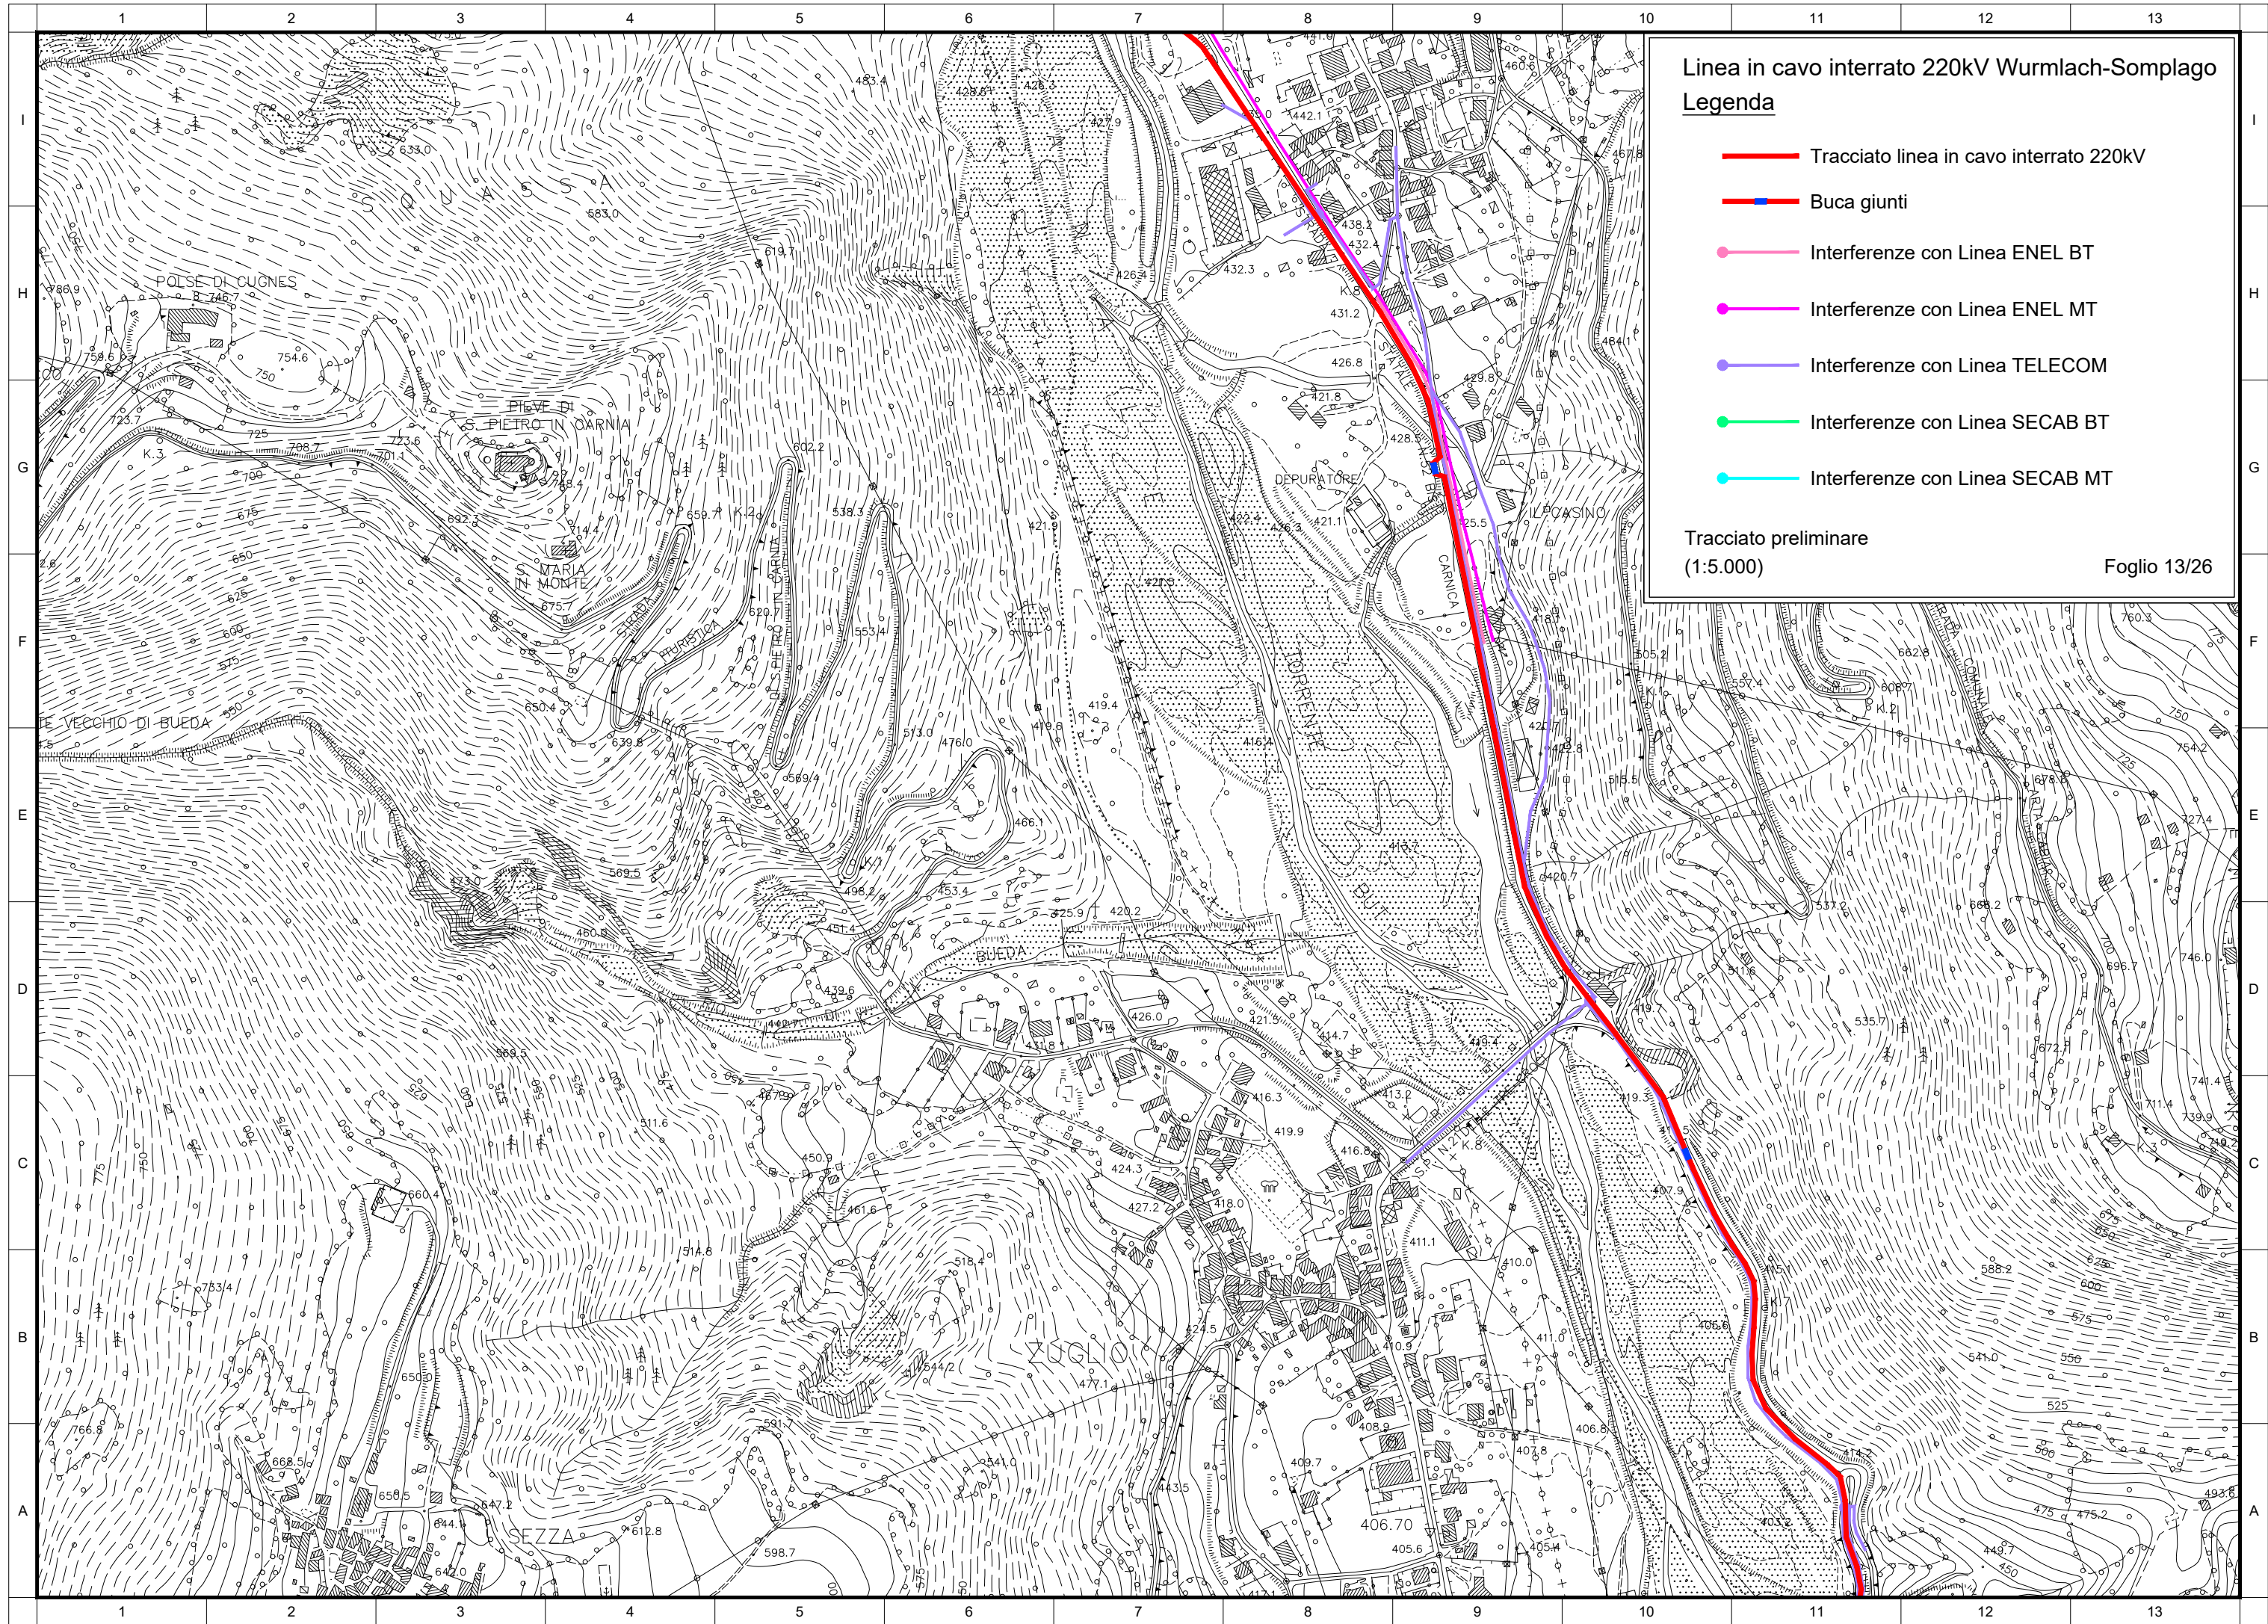



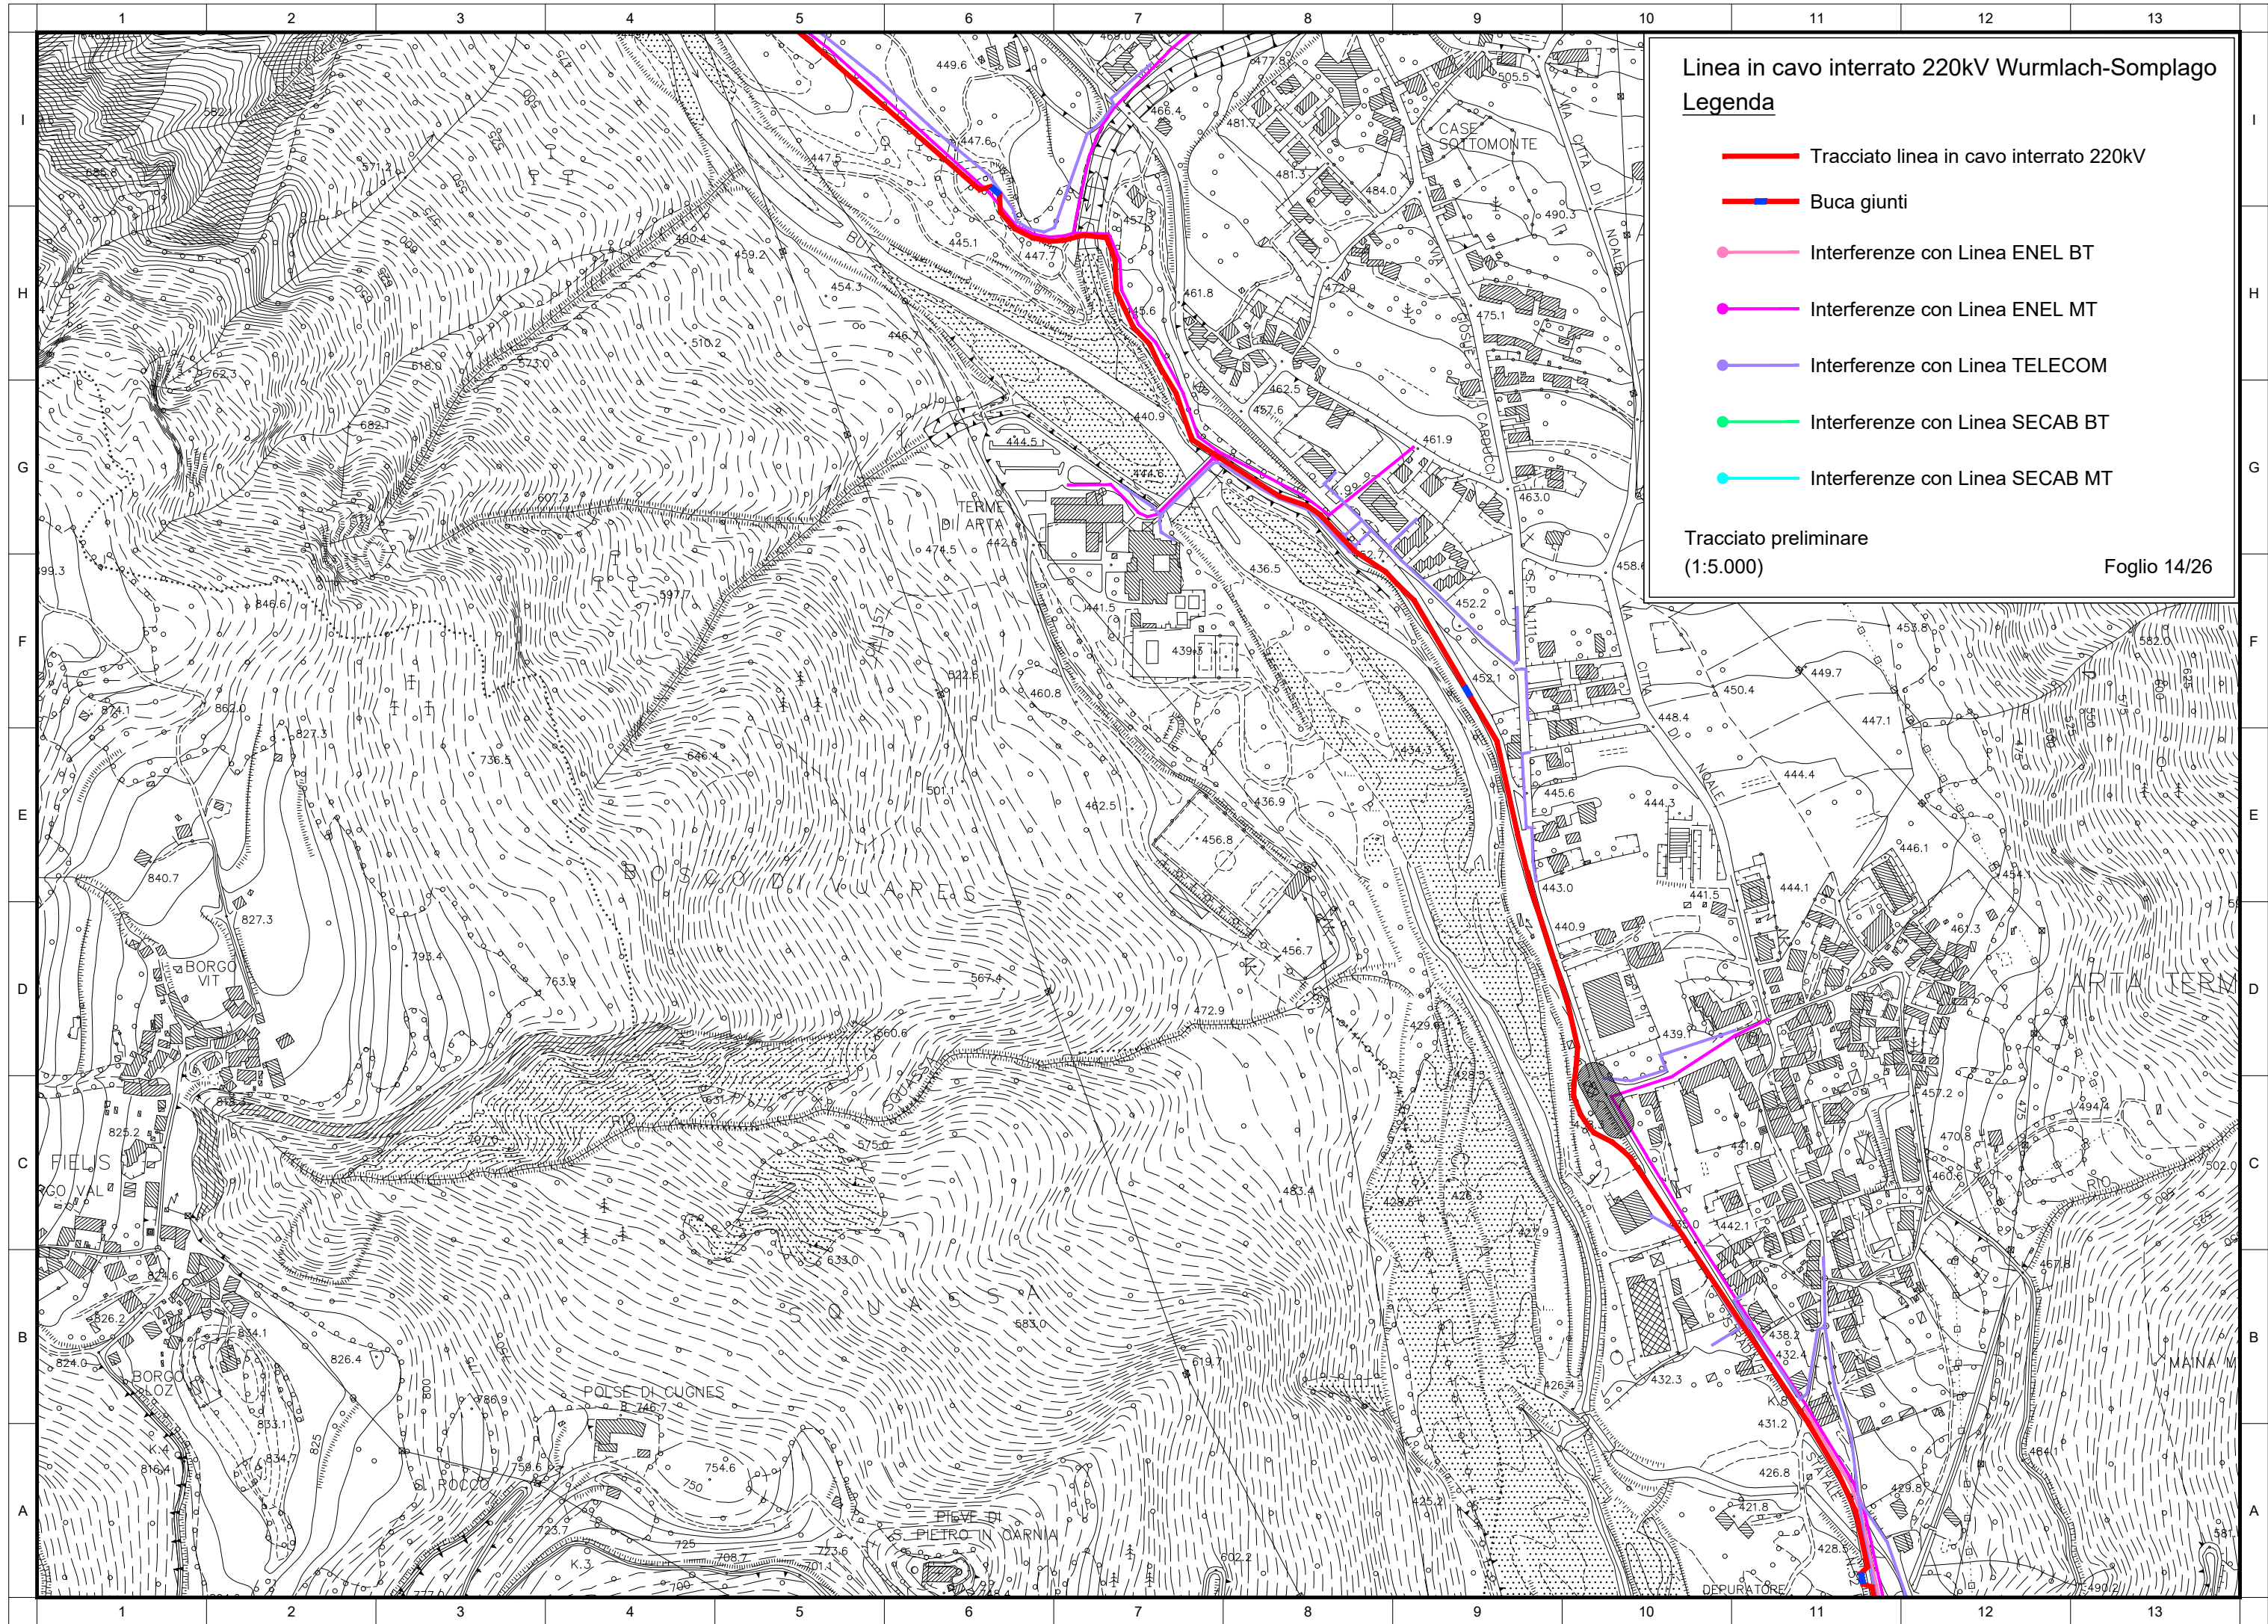

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)





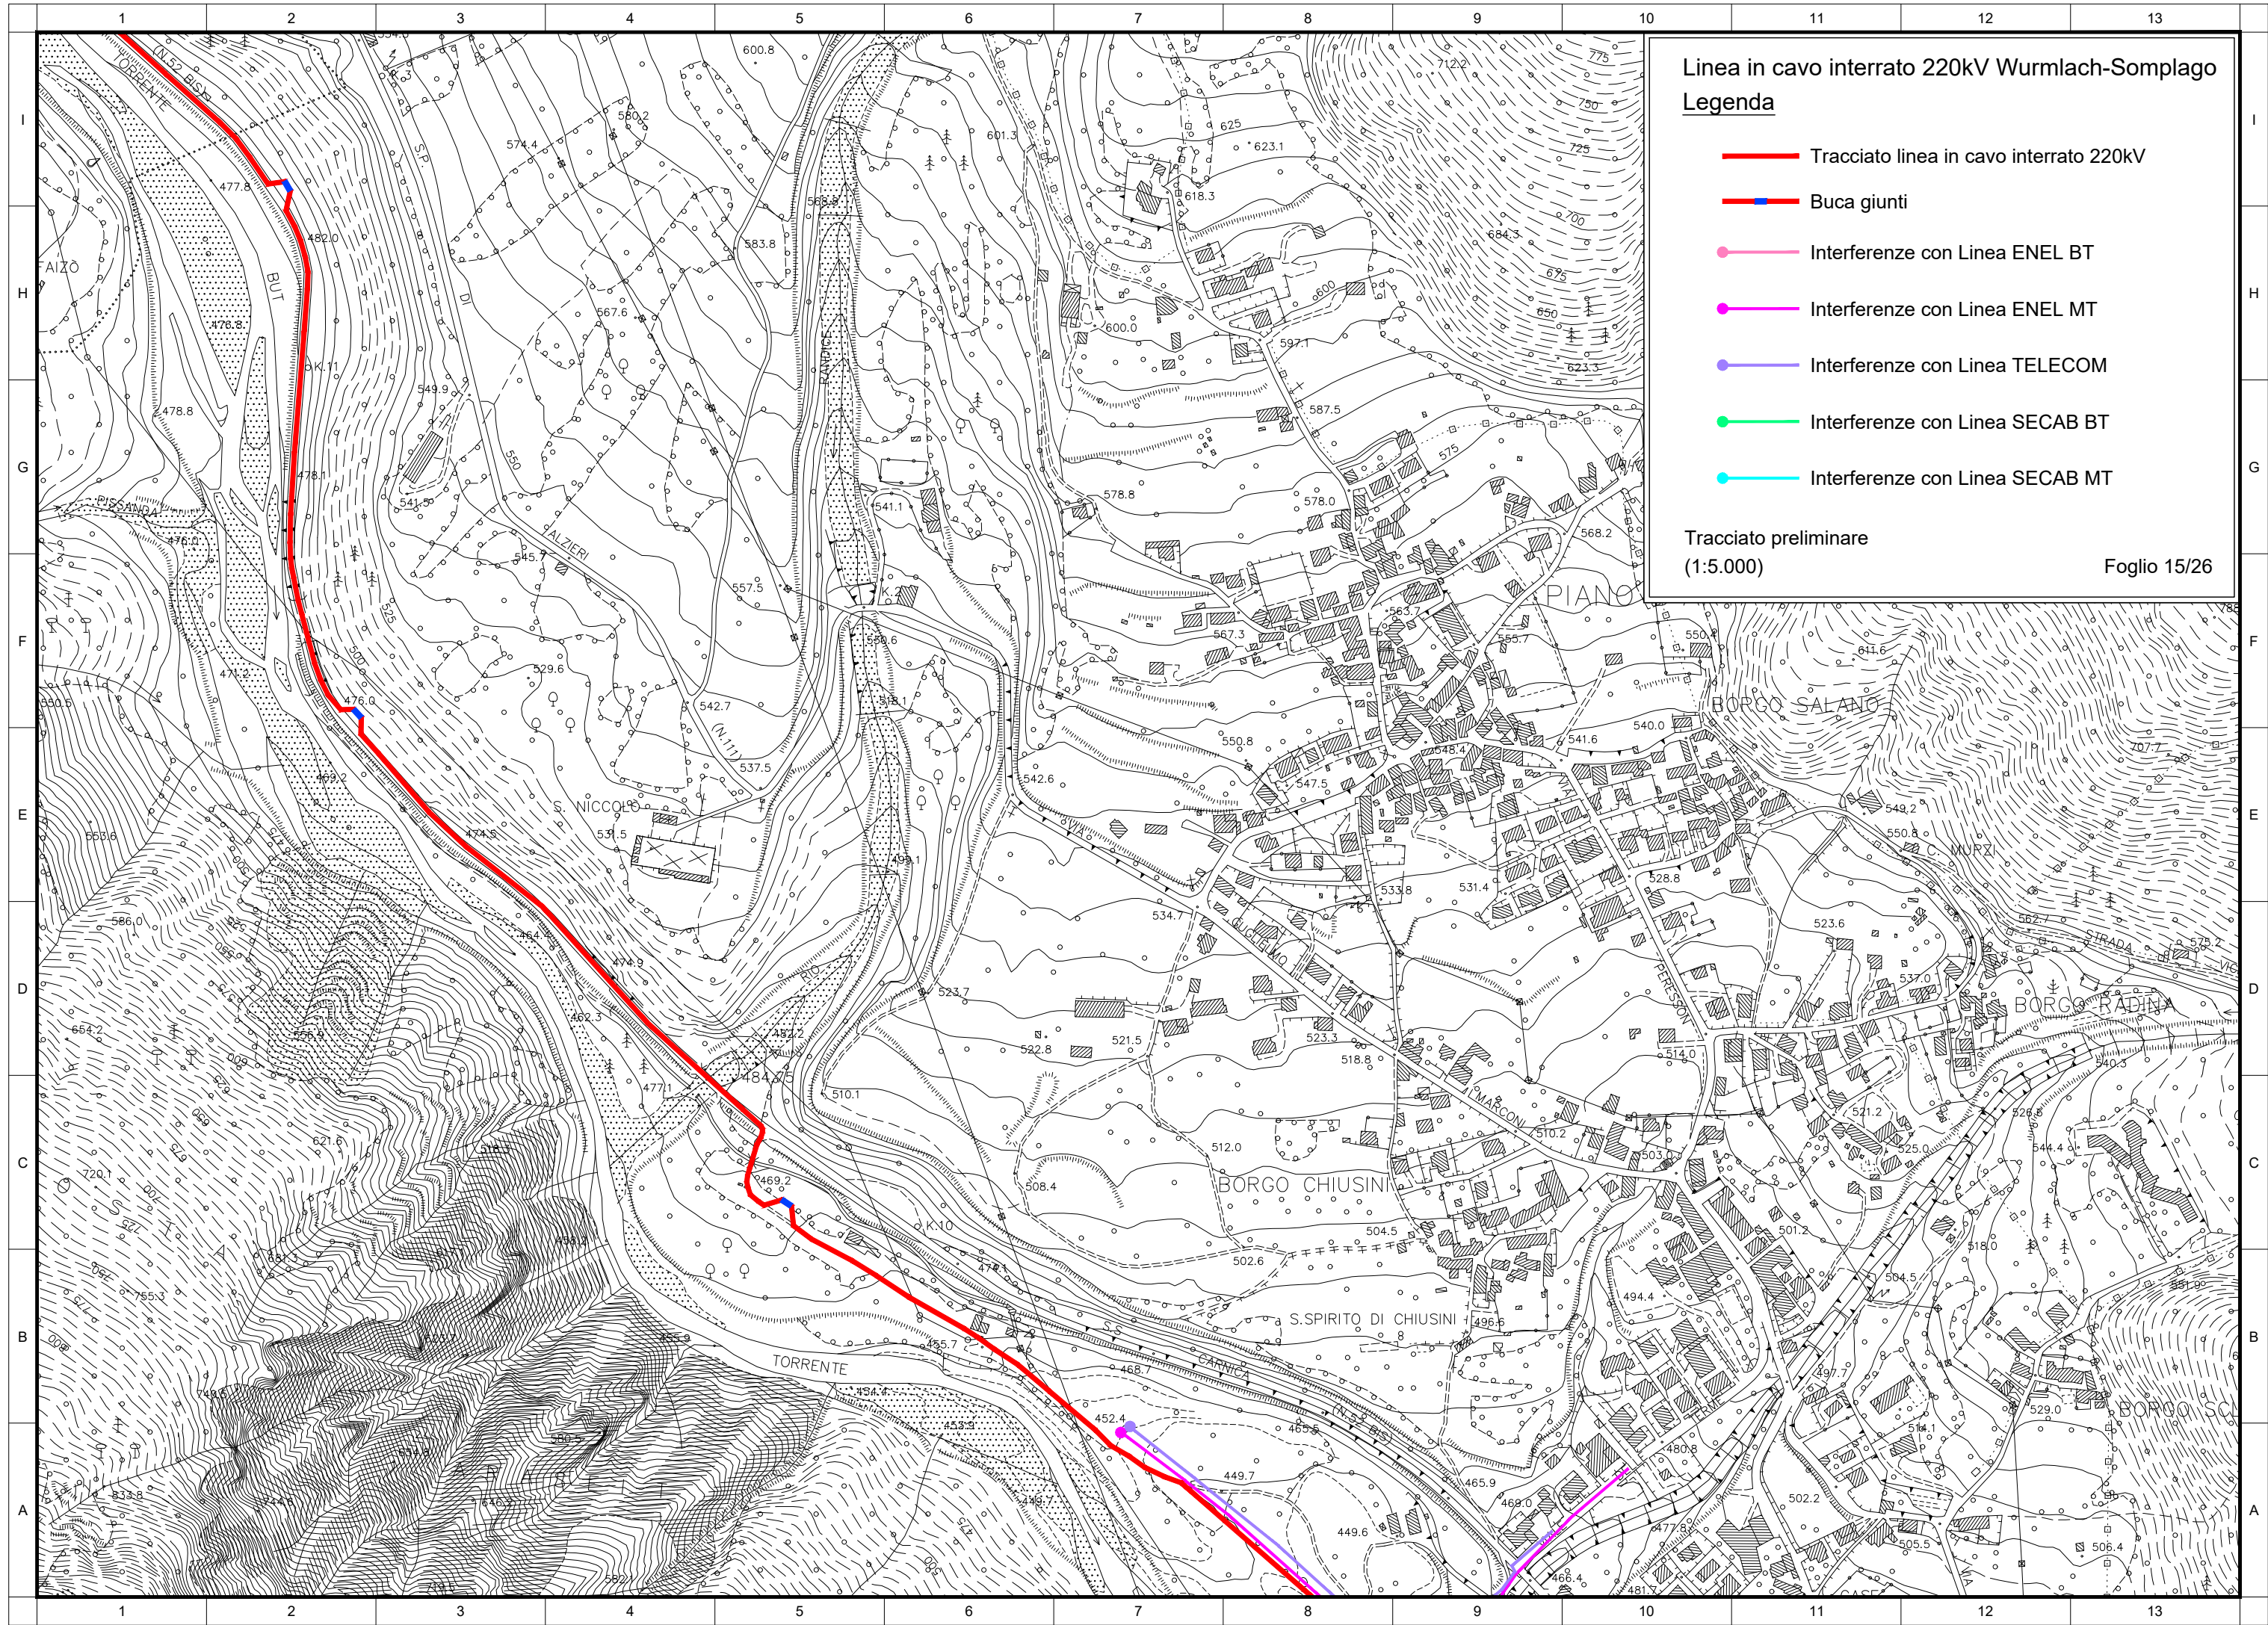


Foglio 14/26






**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**

**Legenda**

-  Tracciato linea in cavo interrato 220kV
-  Buca giunti
-  Interferenze con Linea ENEL BT
-  Interferenze con Linea ENEL MT
-  Interferenze con Linea TELECOM
-  Interferenze con Linea SECAB BT
-  Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)



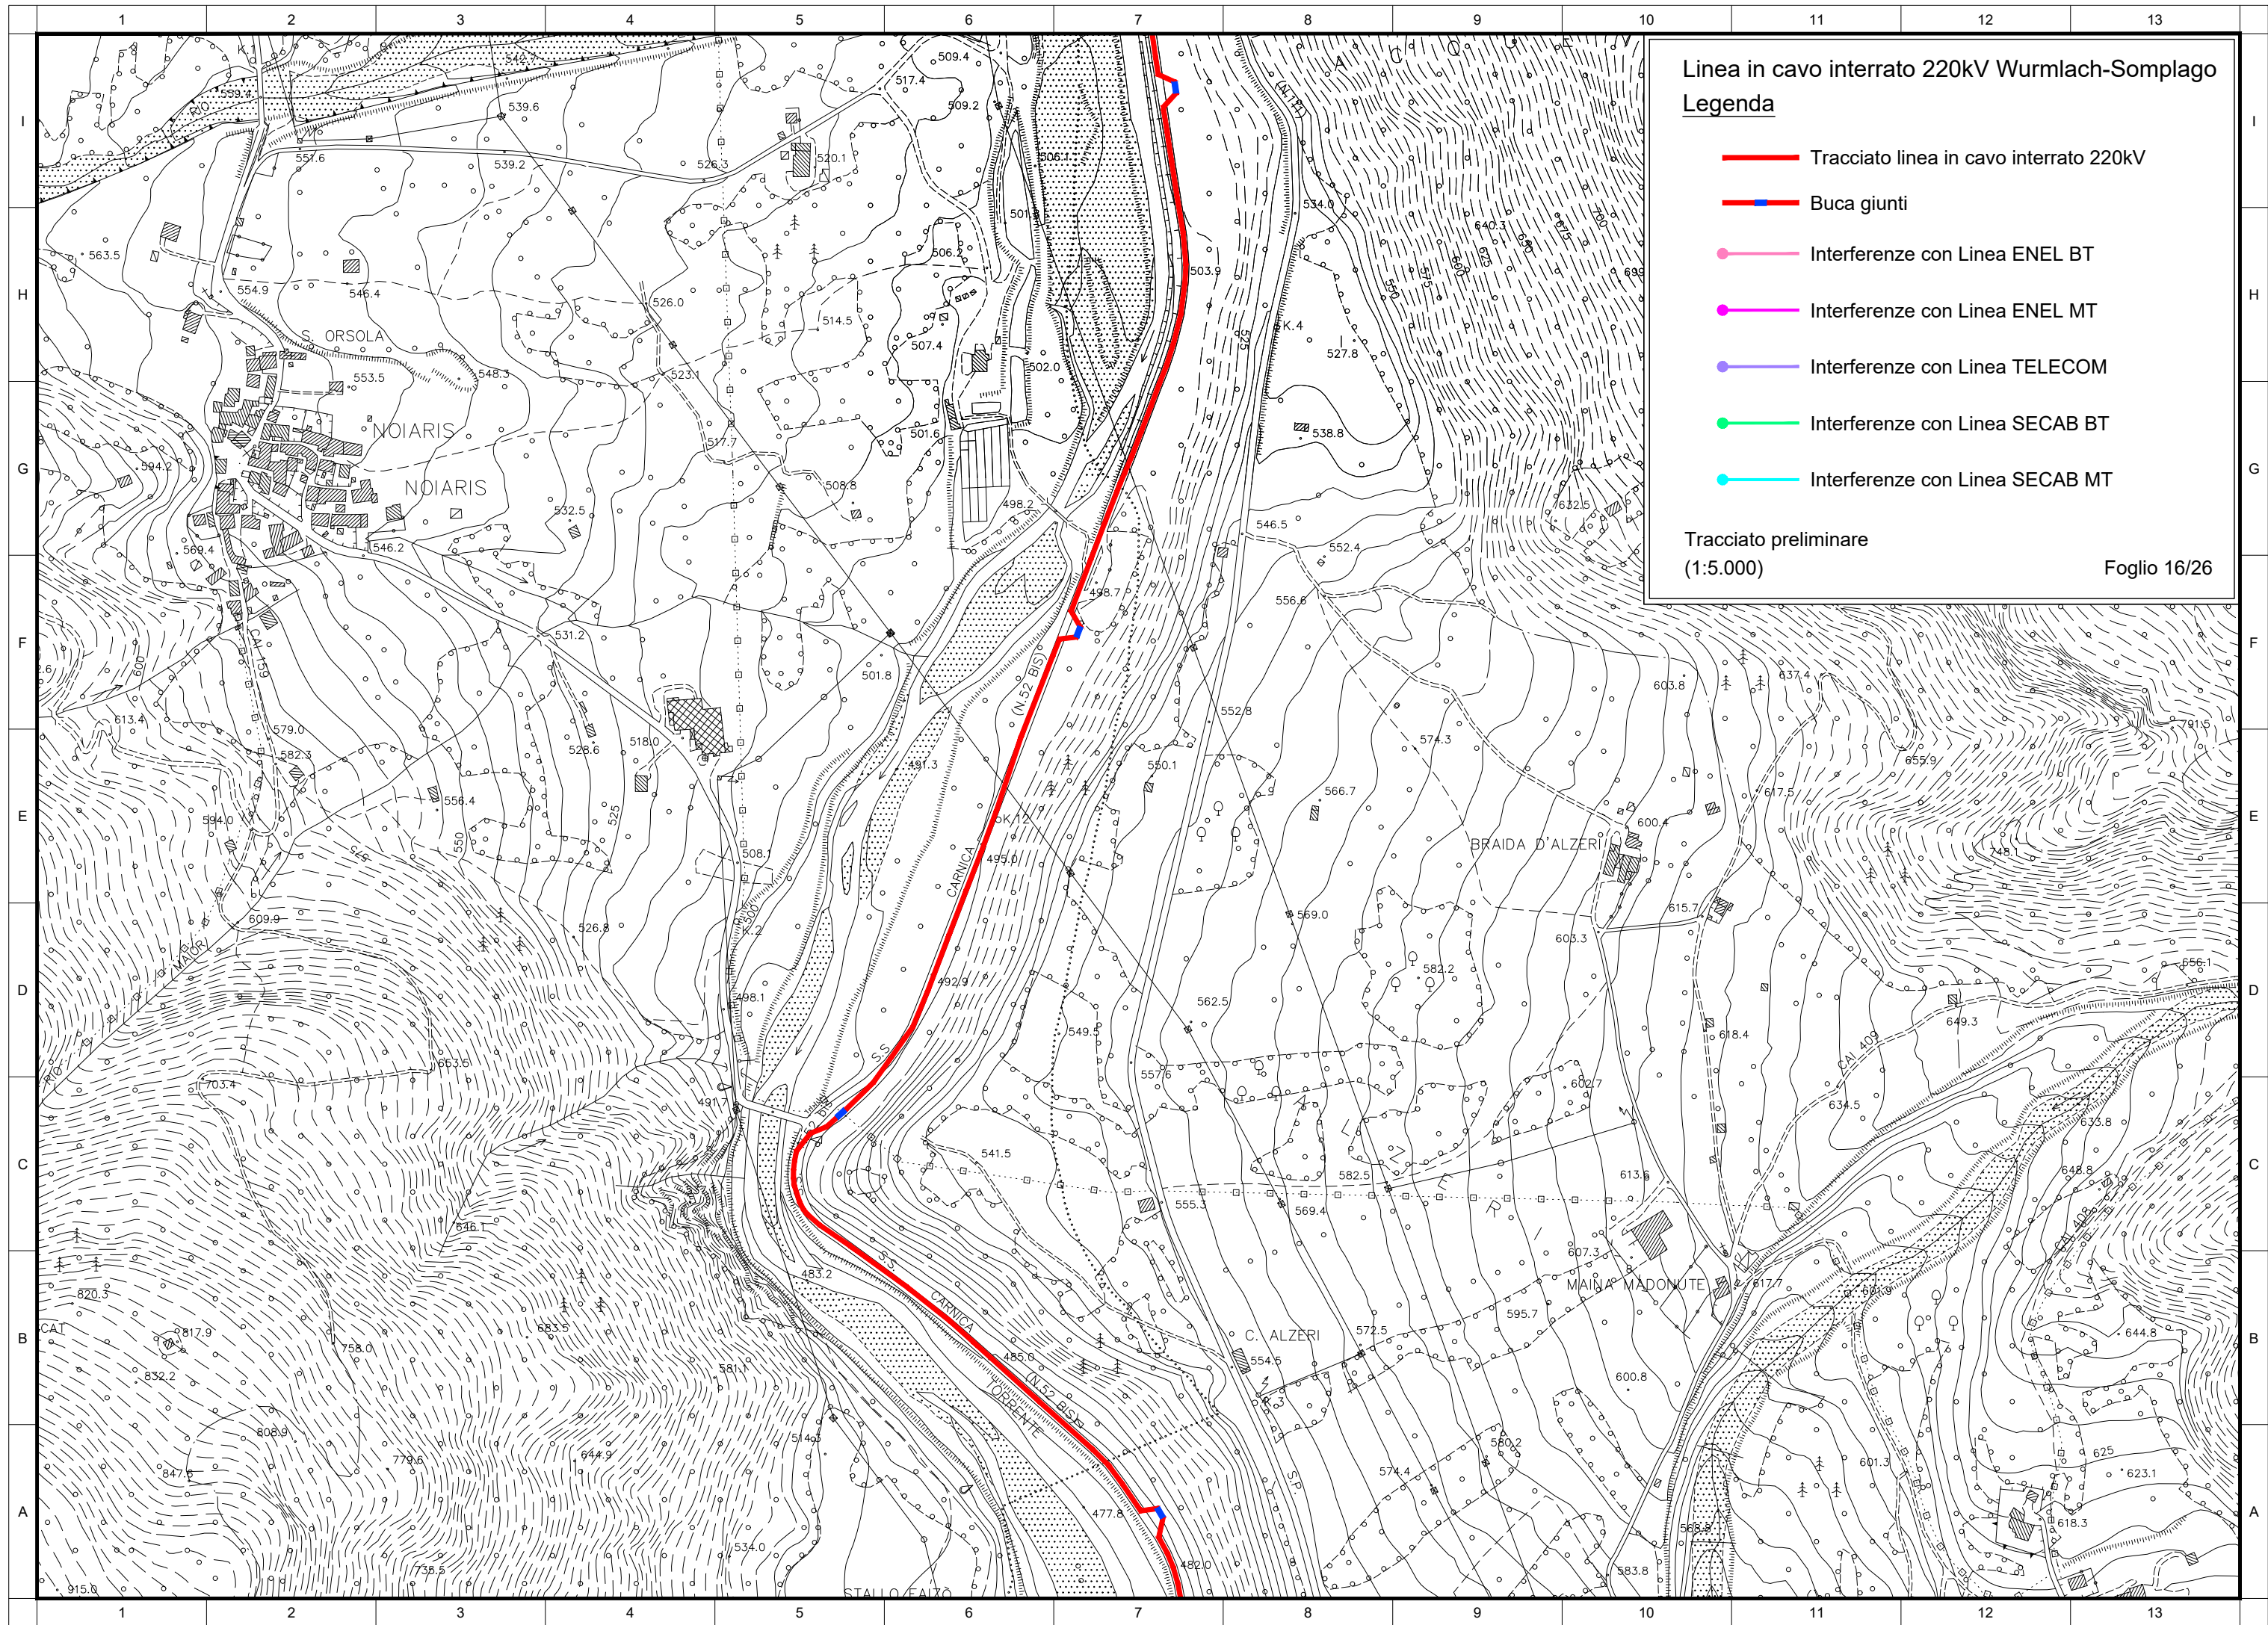


Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)



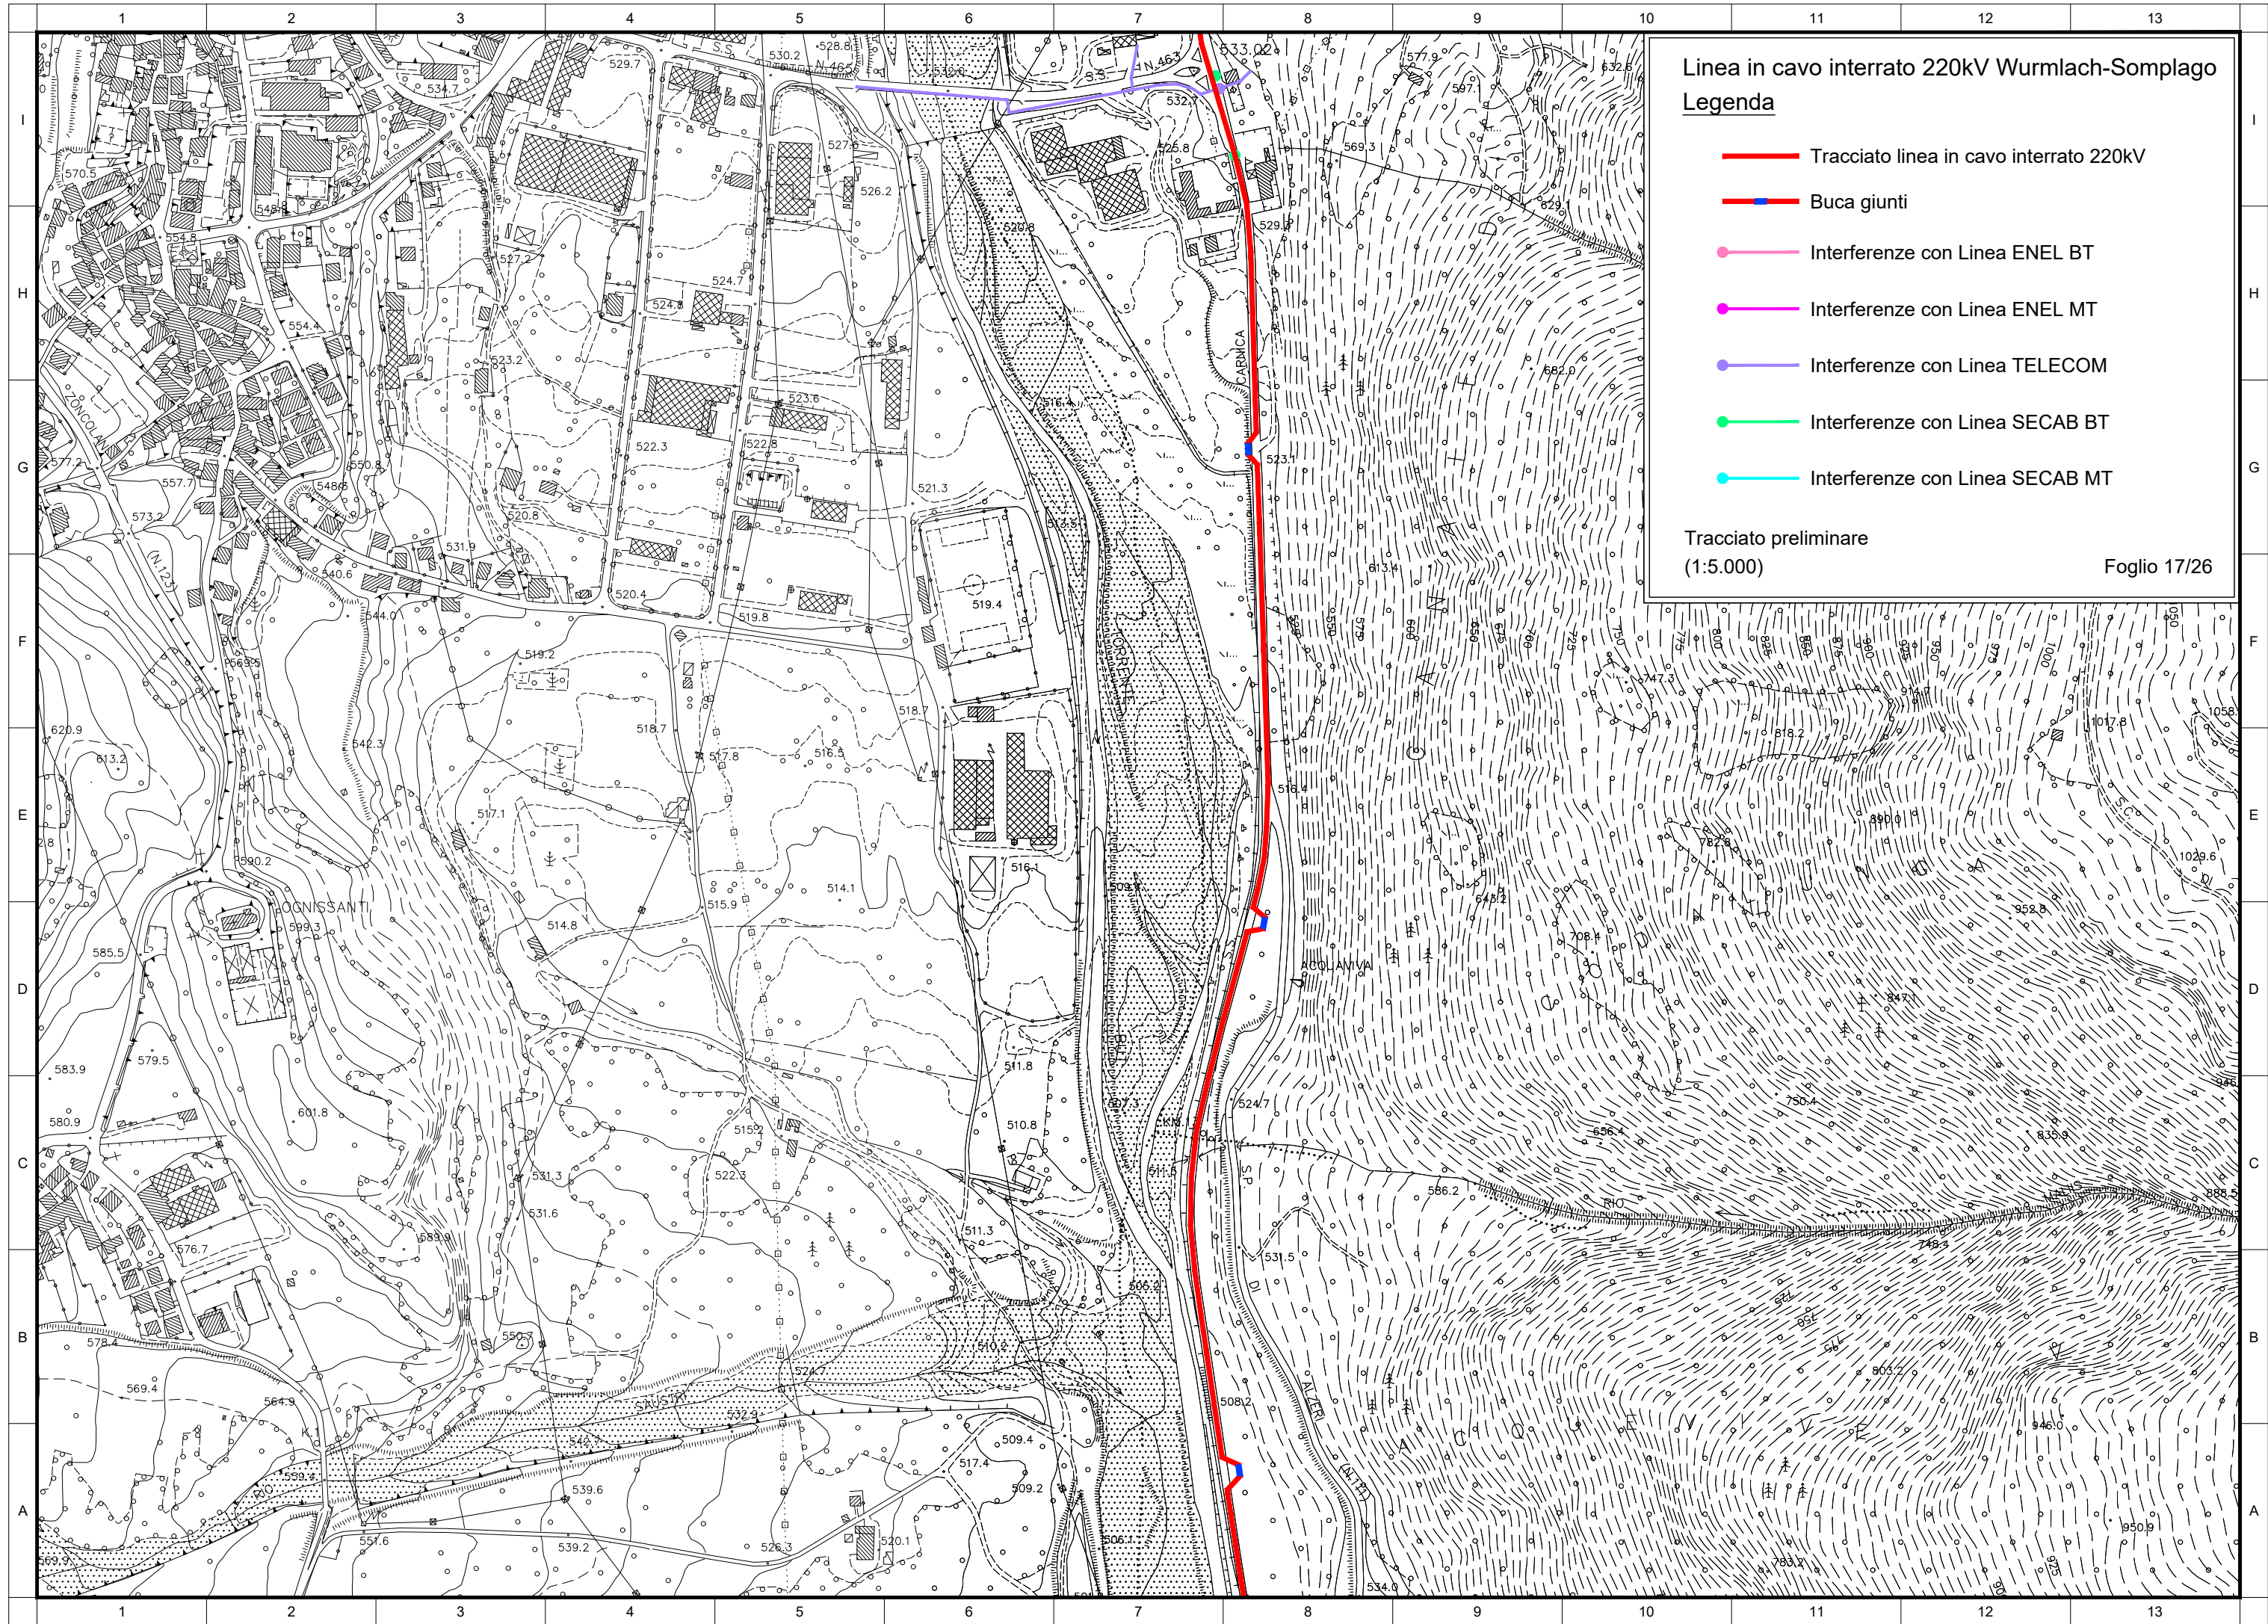

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- ■ Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 17/26



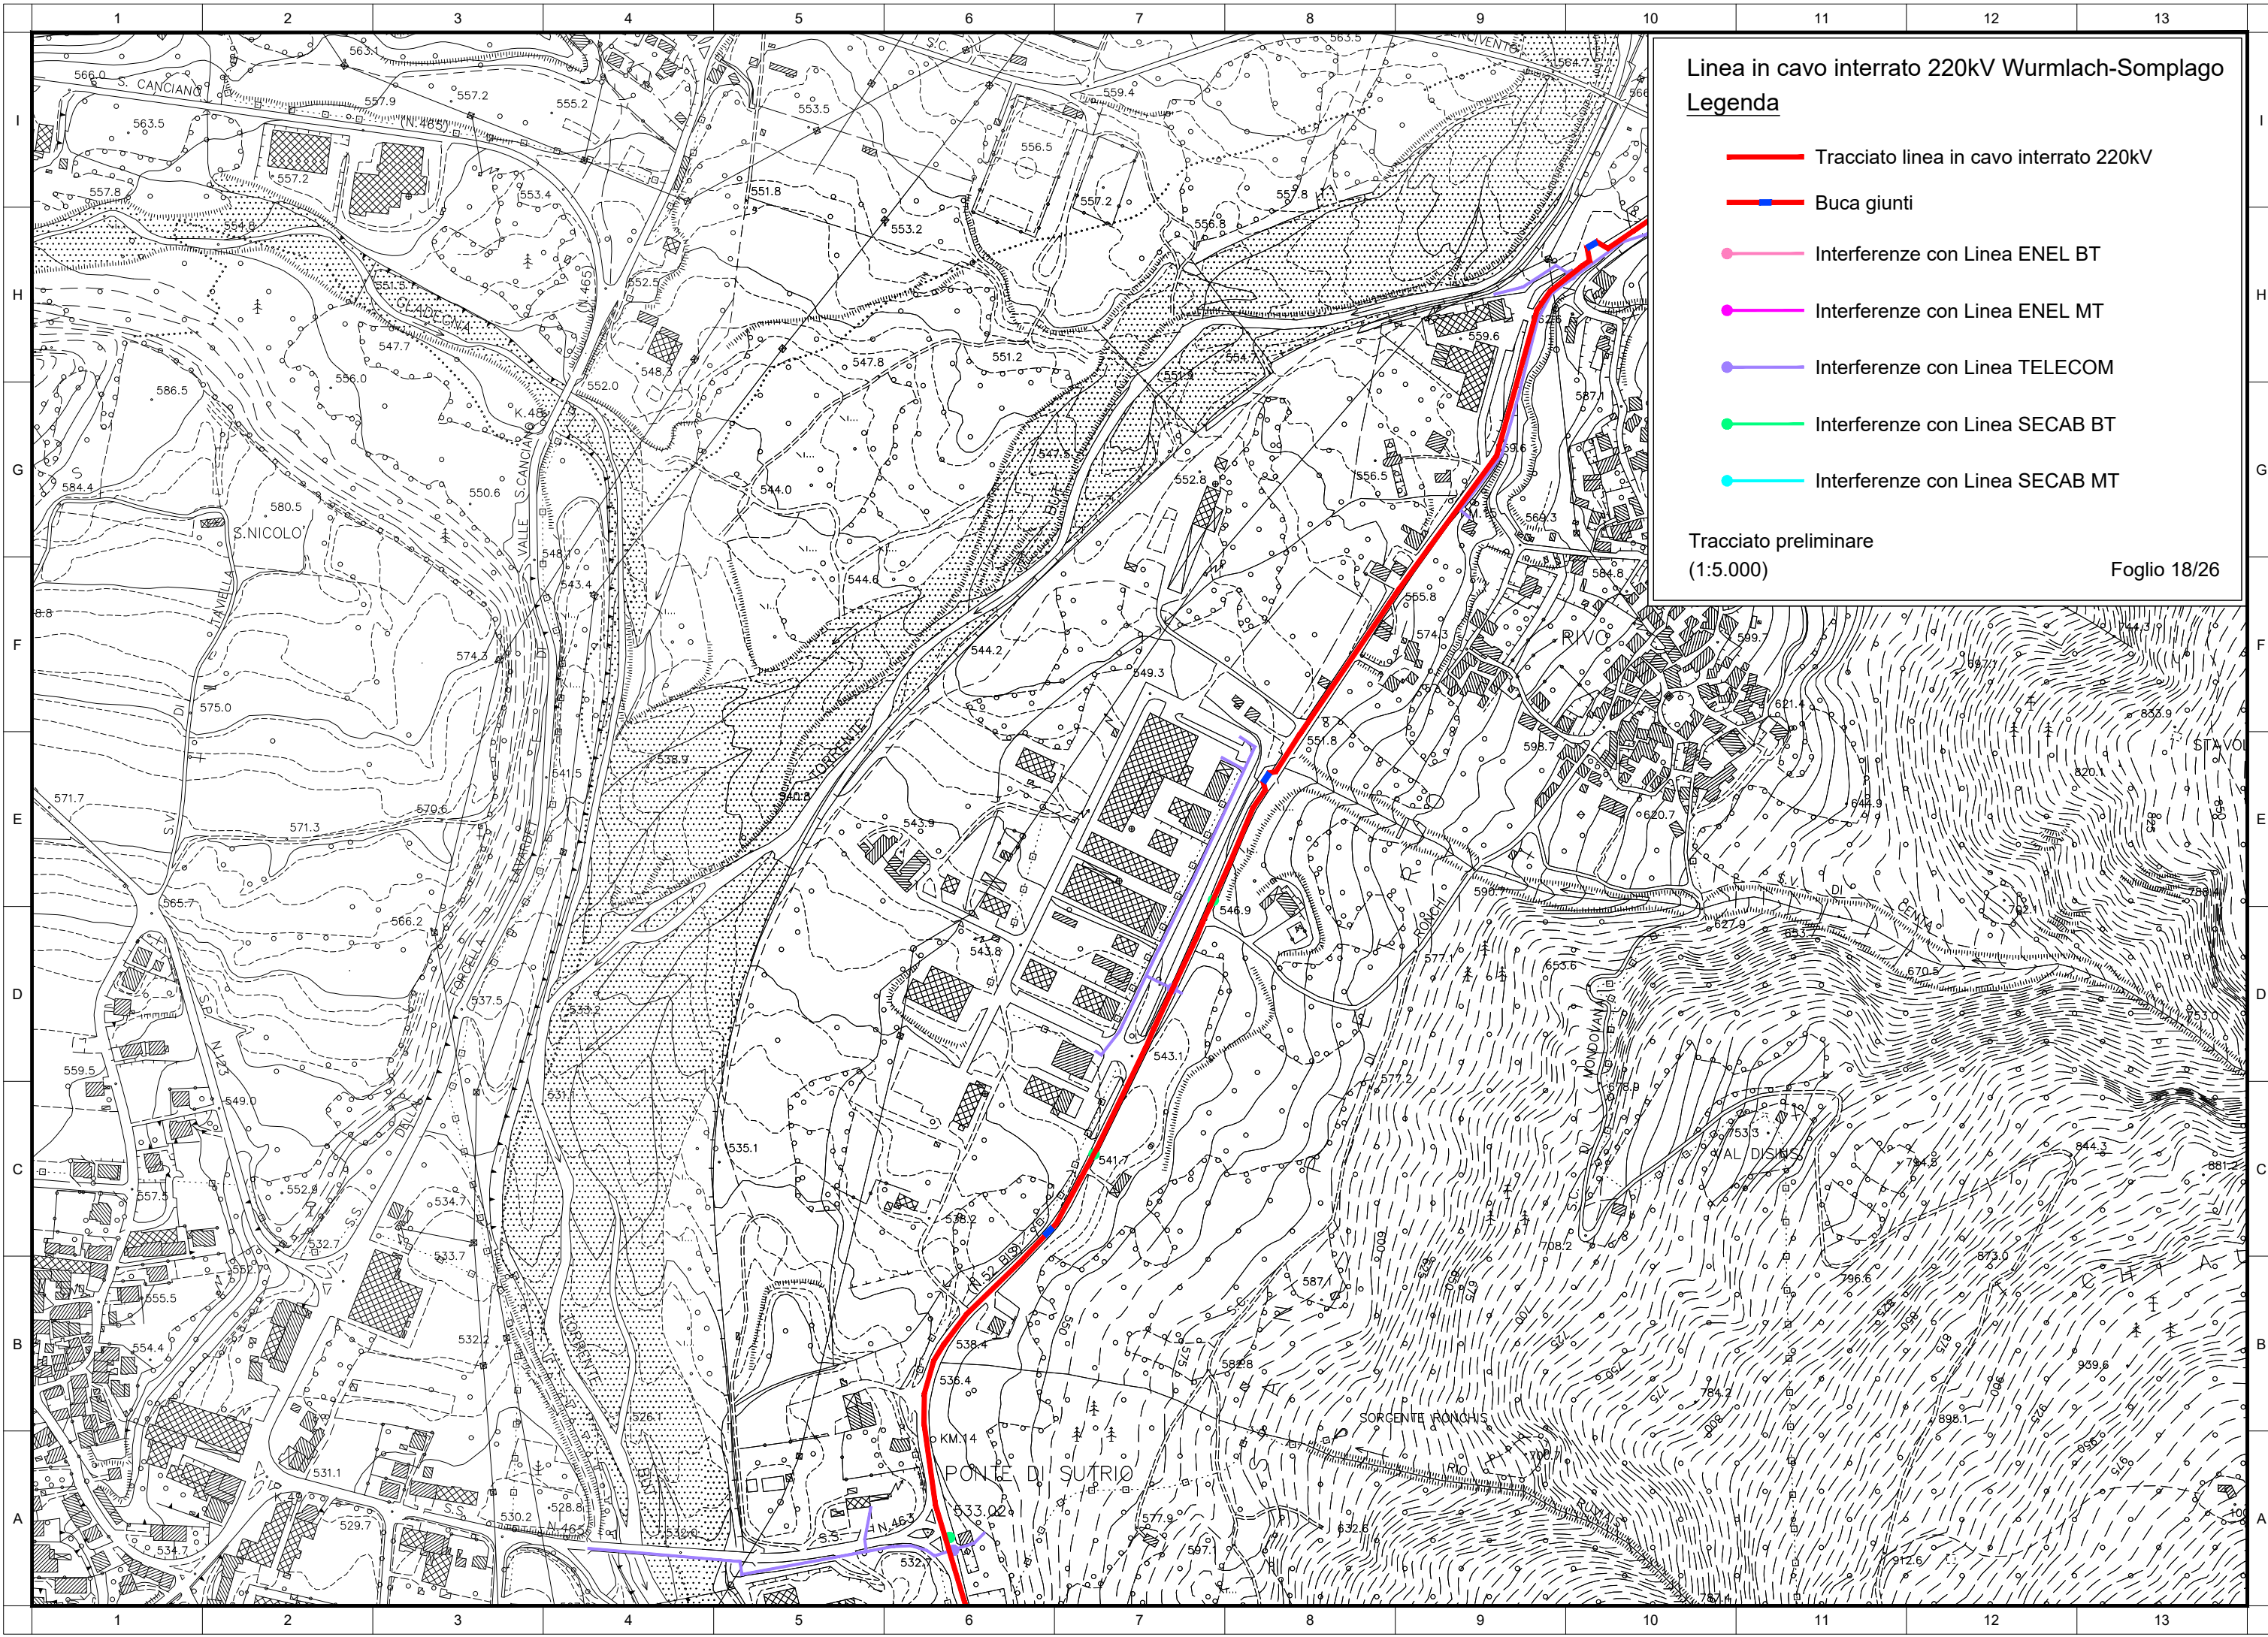


**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**  
**Legenda**

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)





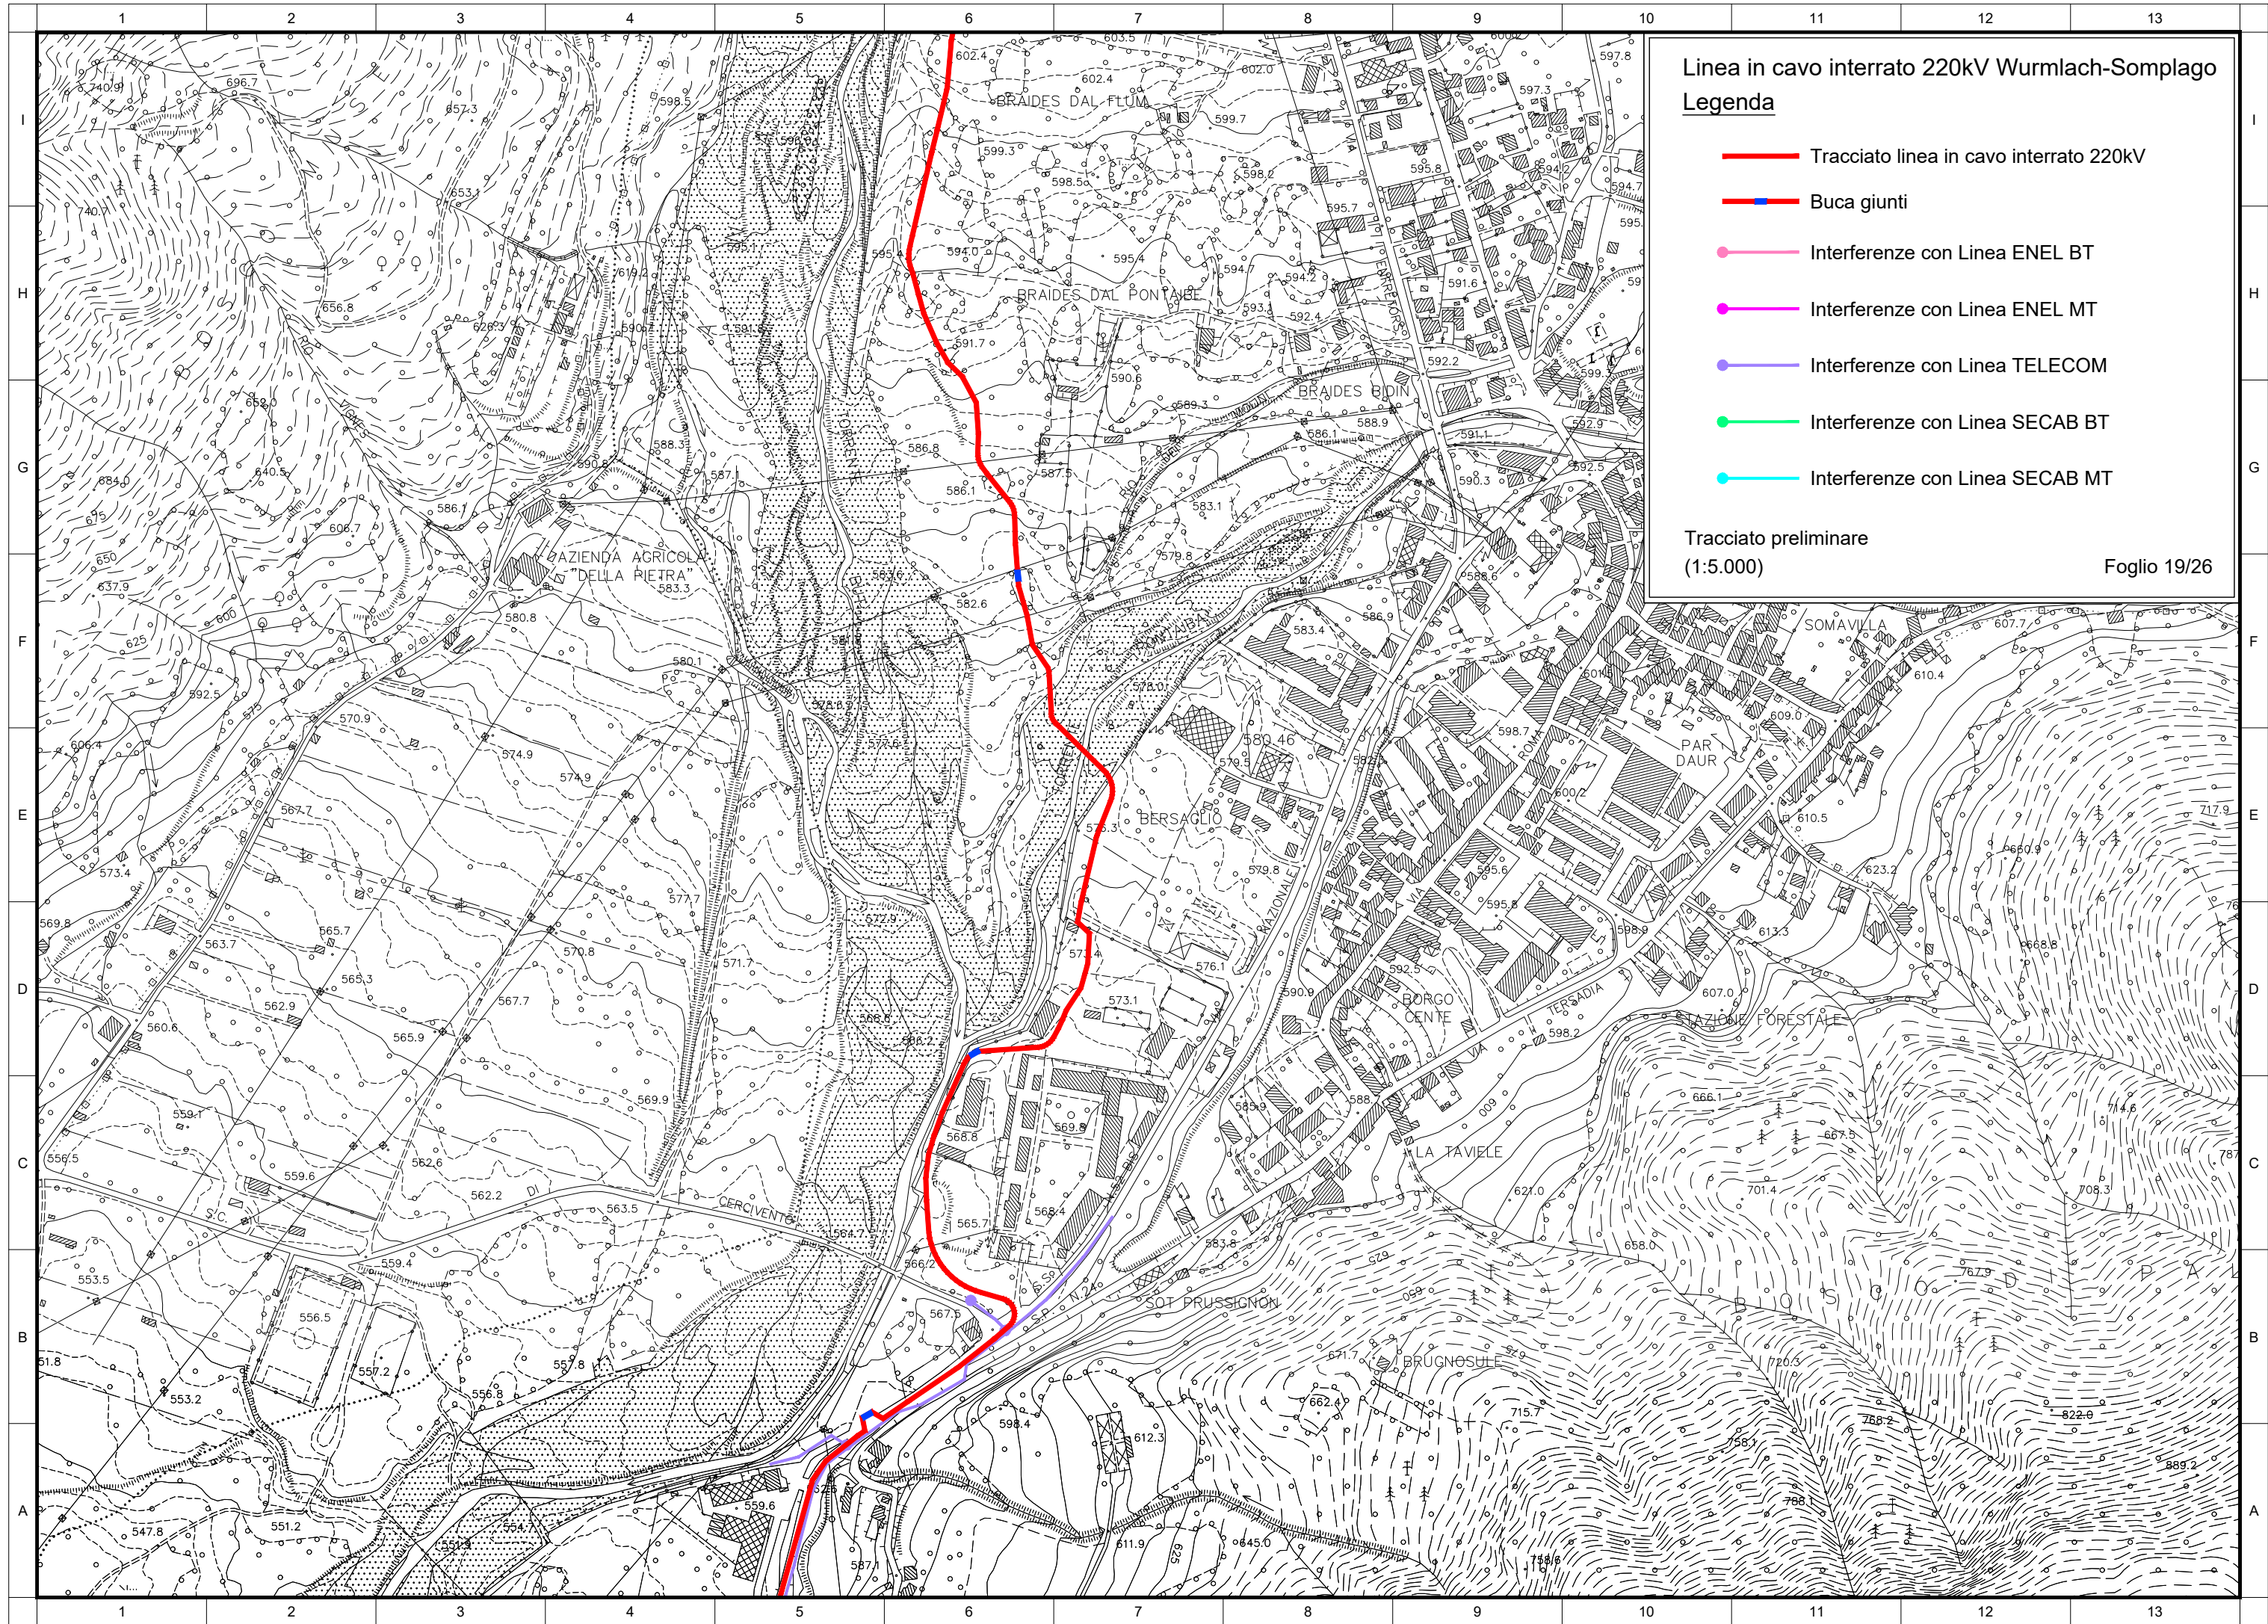


Foglio 18/26





**Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago**


**Legenda**

-  Tracciato linea in cavo interrato 220kV
-  Buca giunti
-  Interferenze con Linea ENEL BT
-  Interferenze con Linea ENEL MT
-  Interferenze con Linea TELECOM
-  Interferenze con Linea SECAB BT
-  Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 19/26



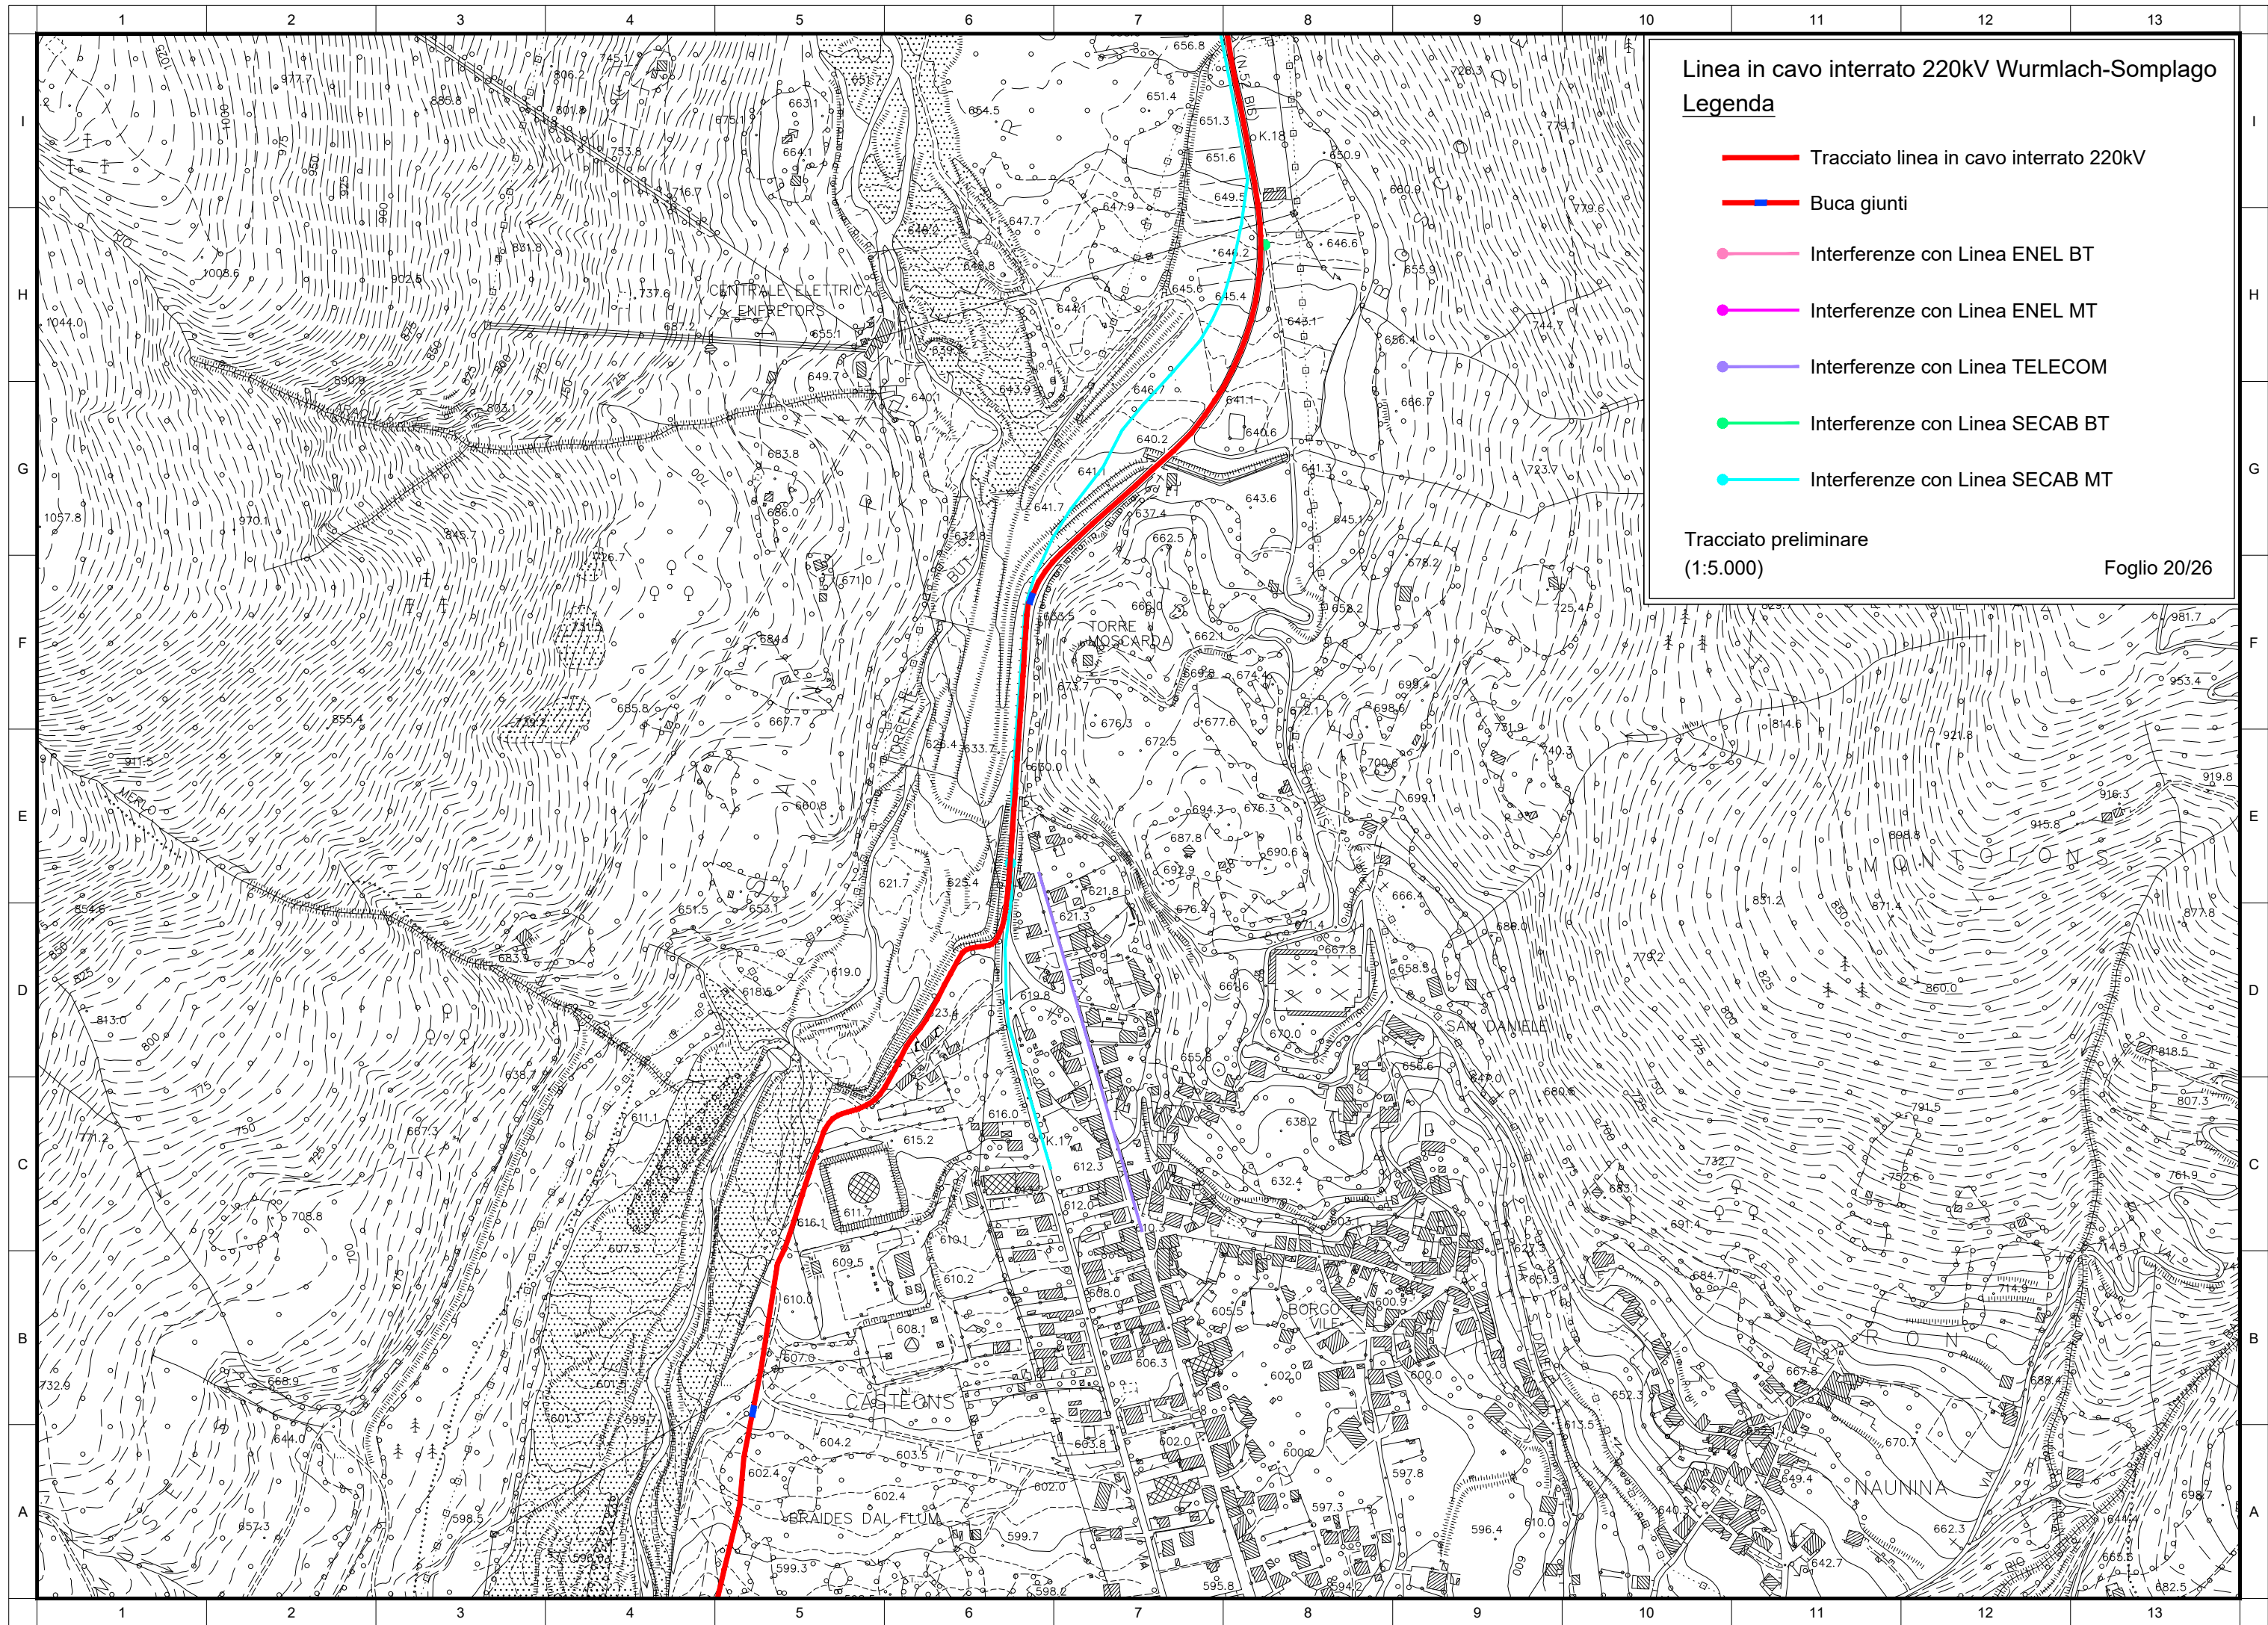

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)





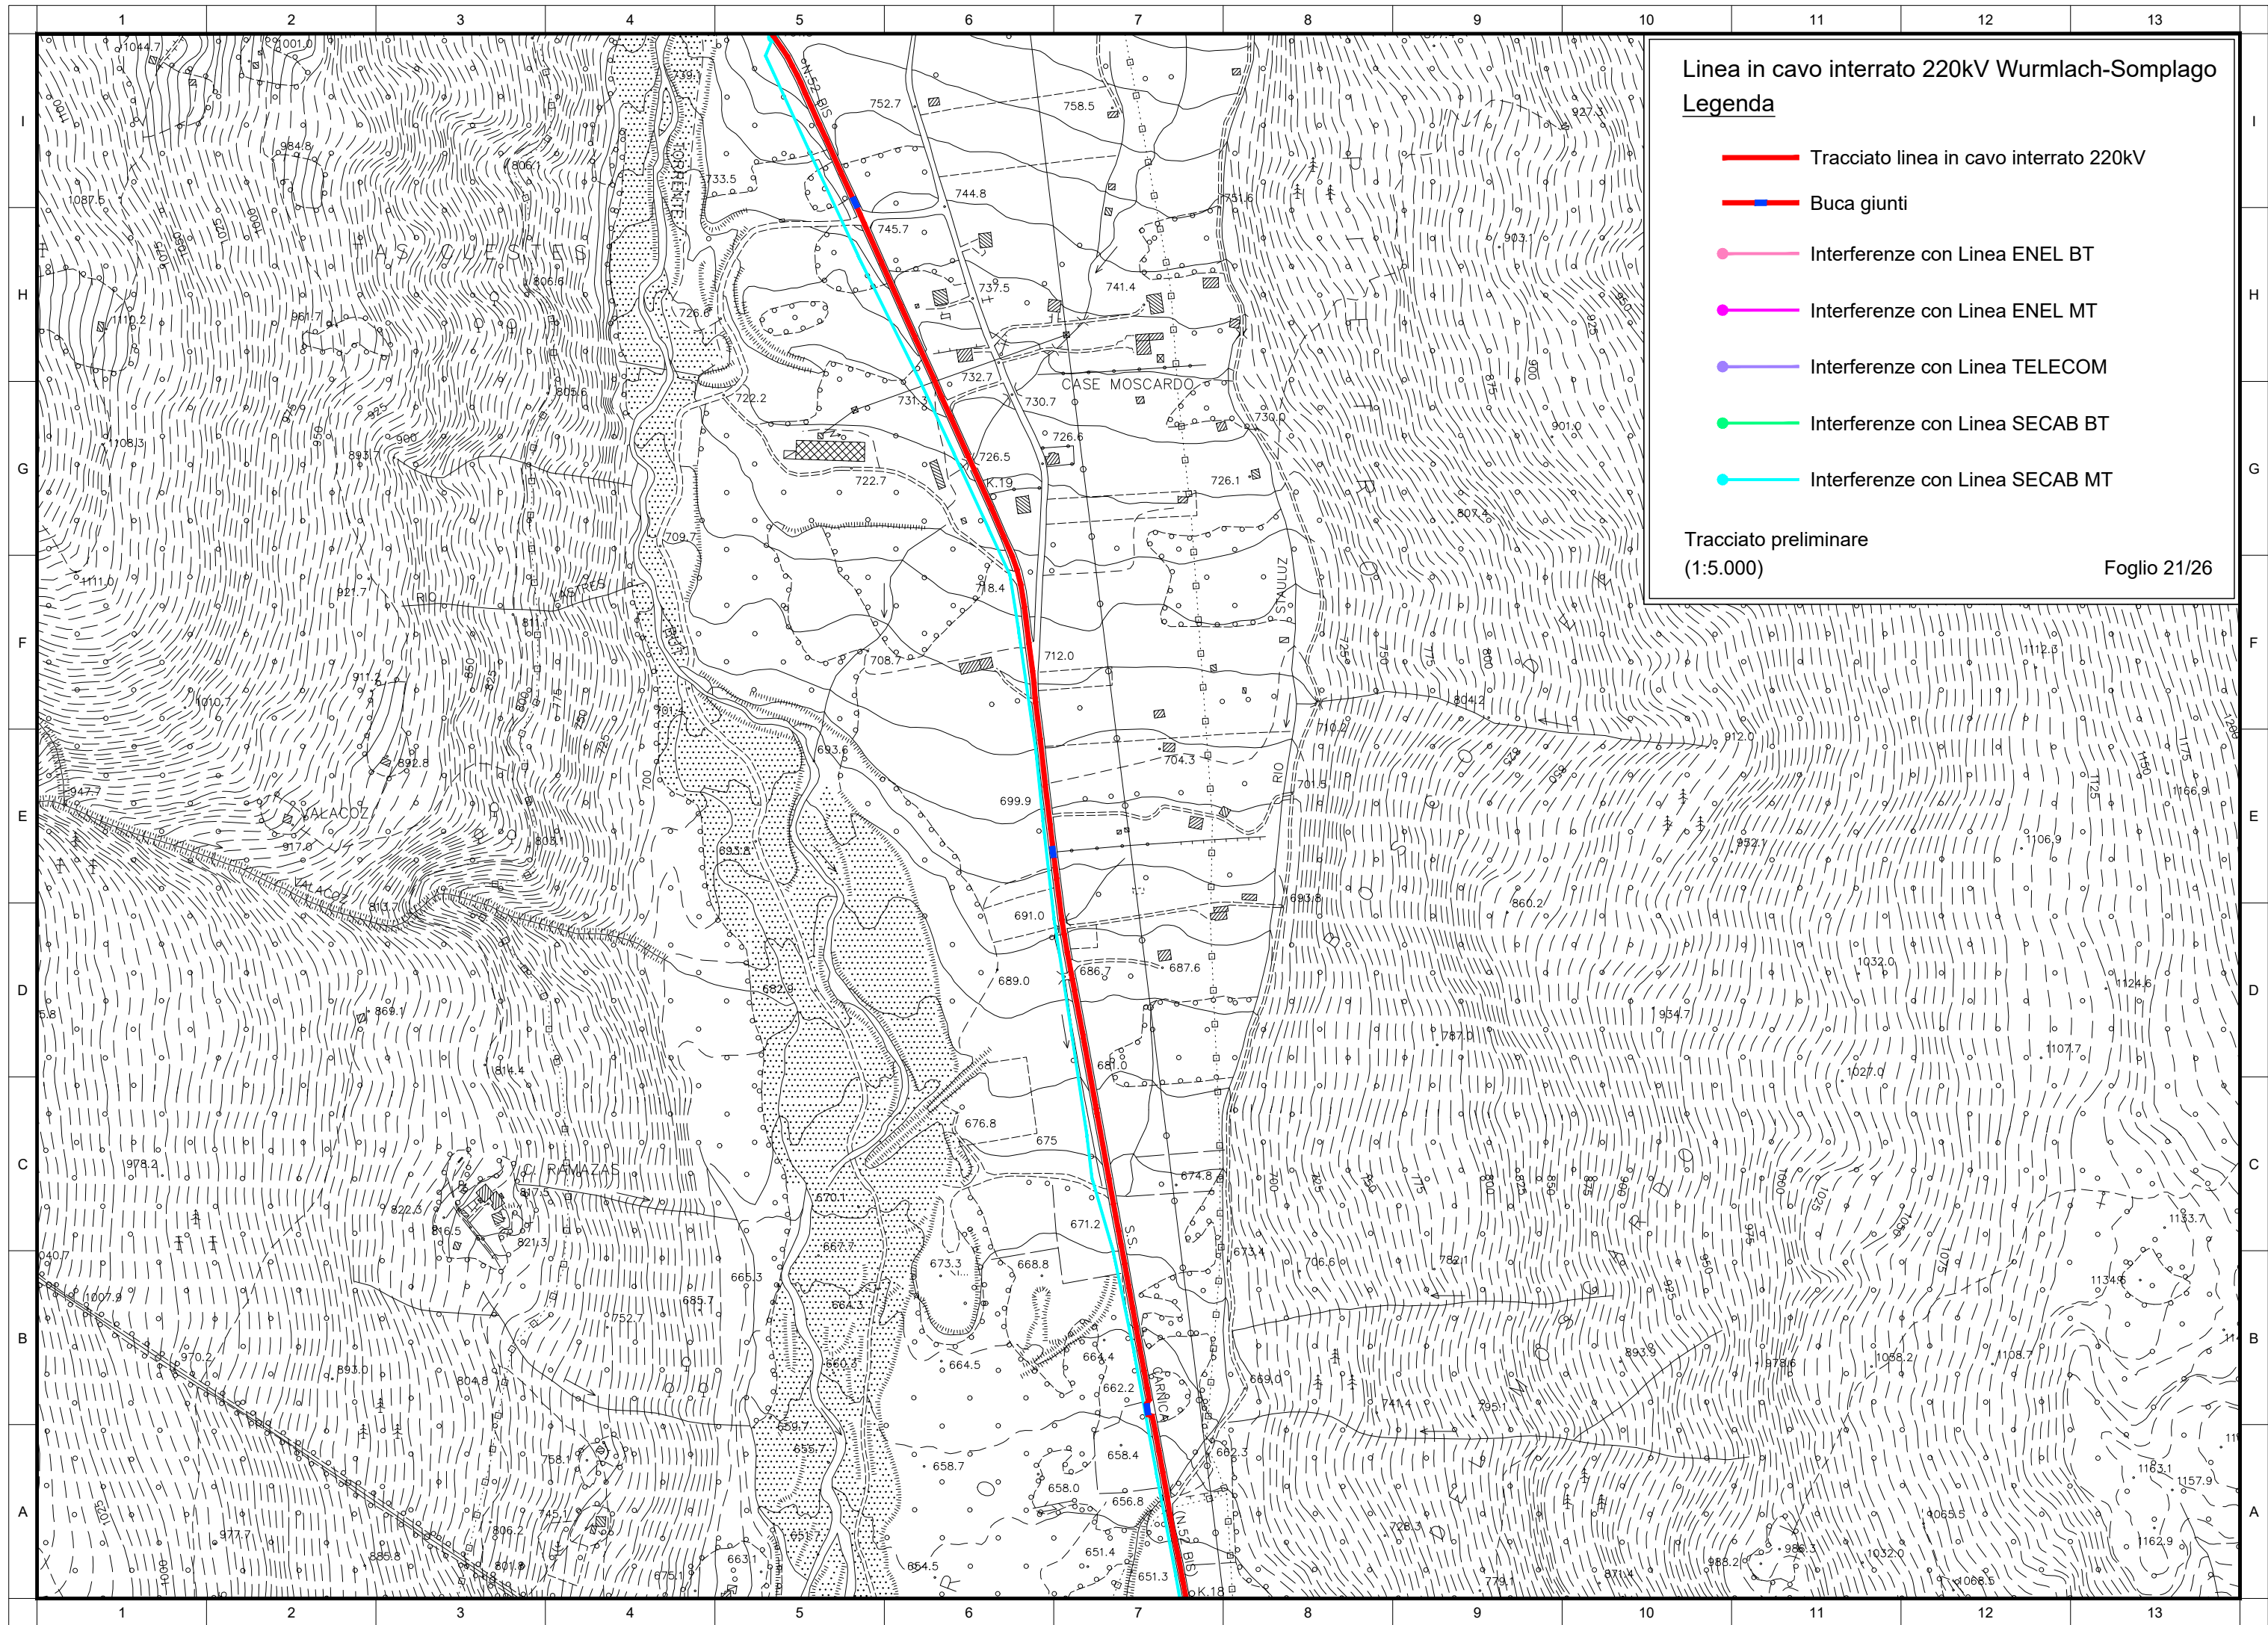


Foglio 20/26





Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


**Legenda**

-  Tracciato linea in cavo interrato 220kV
-  Buca giunti
-  Interferenze con Linea ENEL BT
-  Interferenze con Linea ENEL MT
-  Interferenze con Linea TELECOM
-  Interferenze con Linea SECAB BT
-  Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 21/26



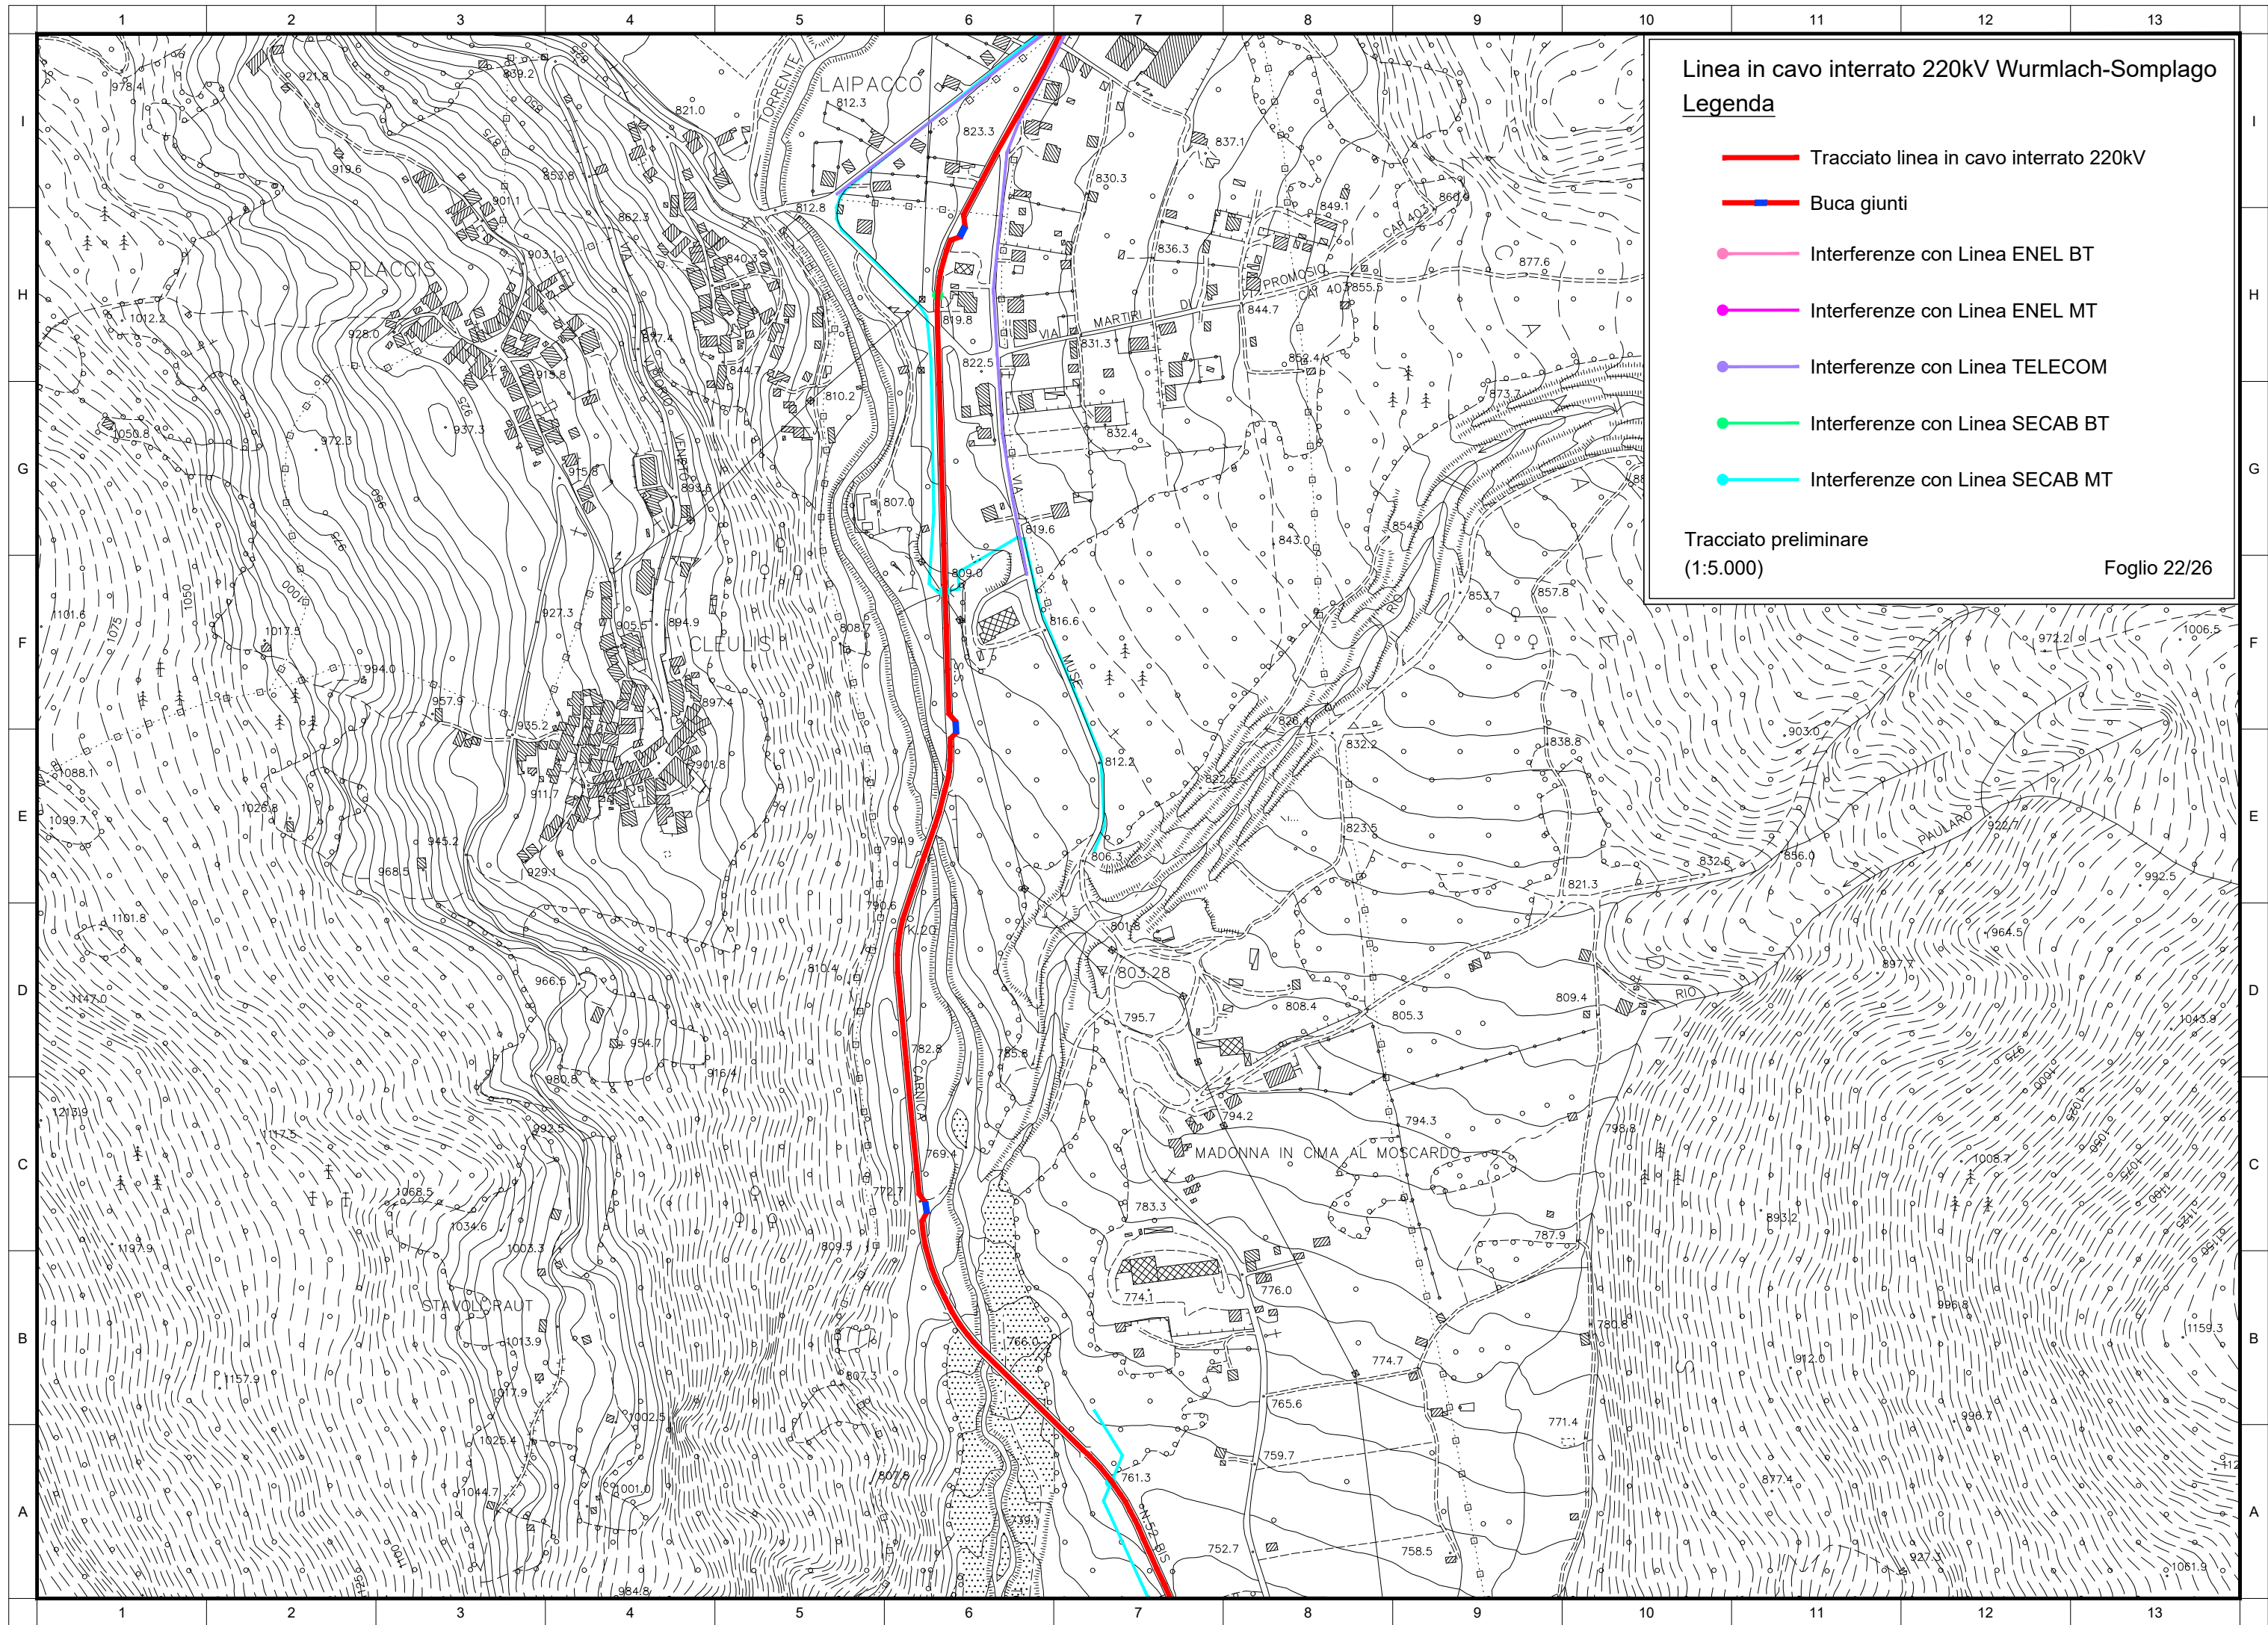

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT


Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 22/26



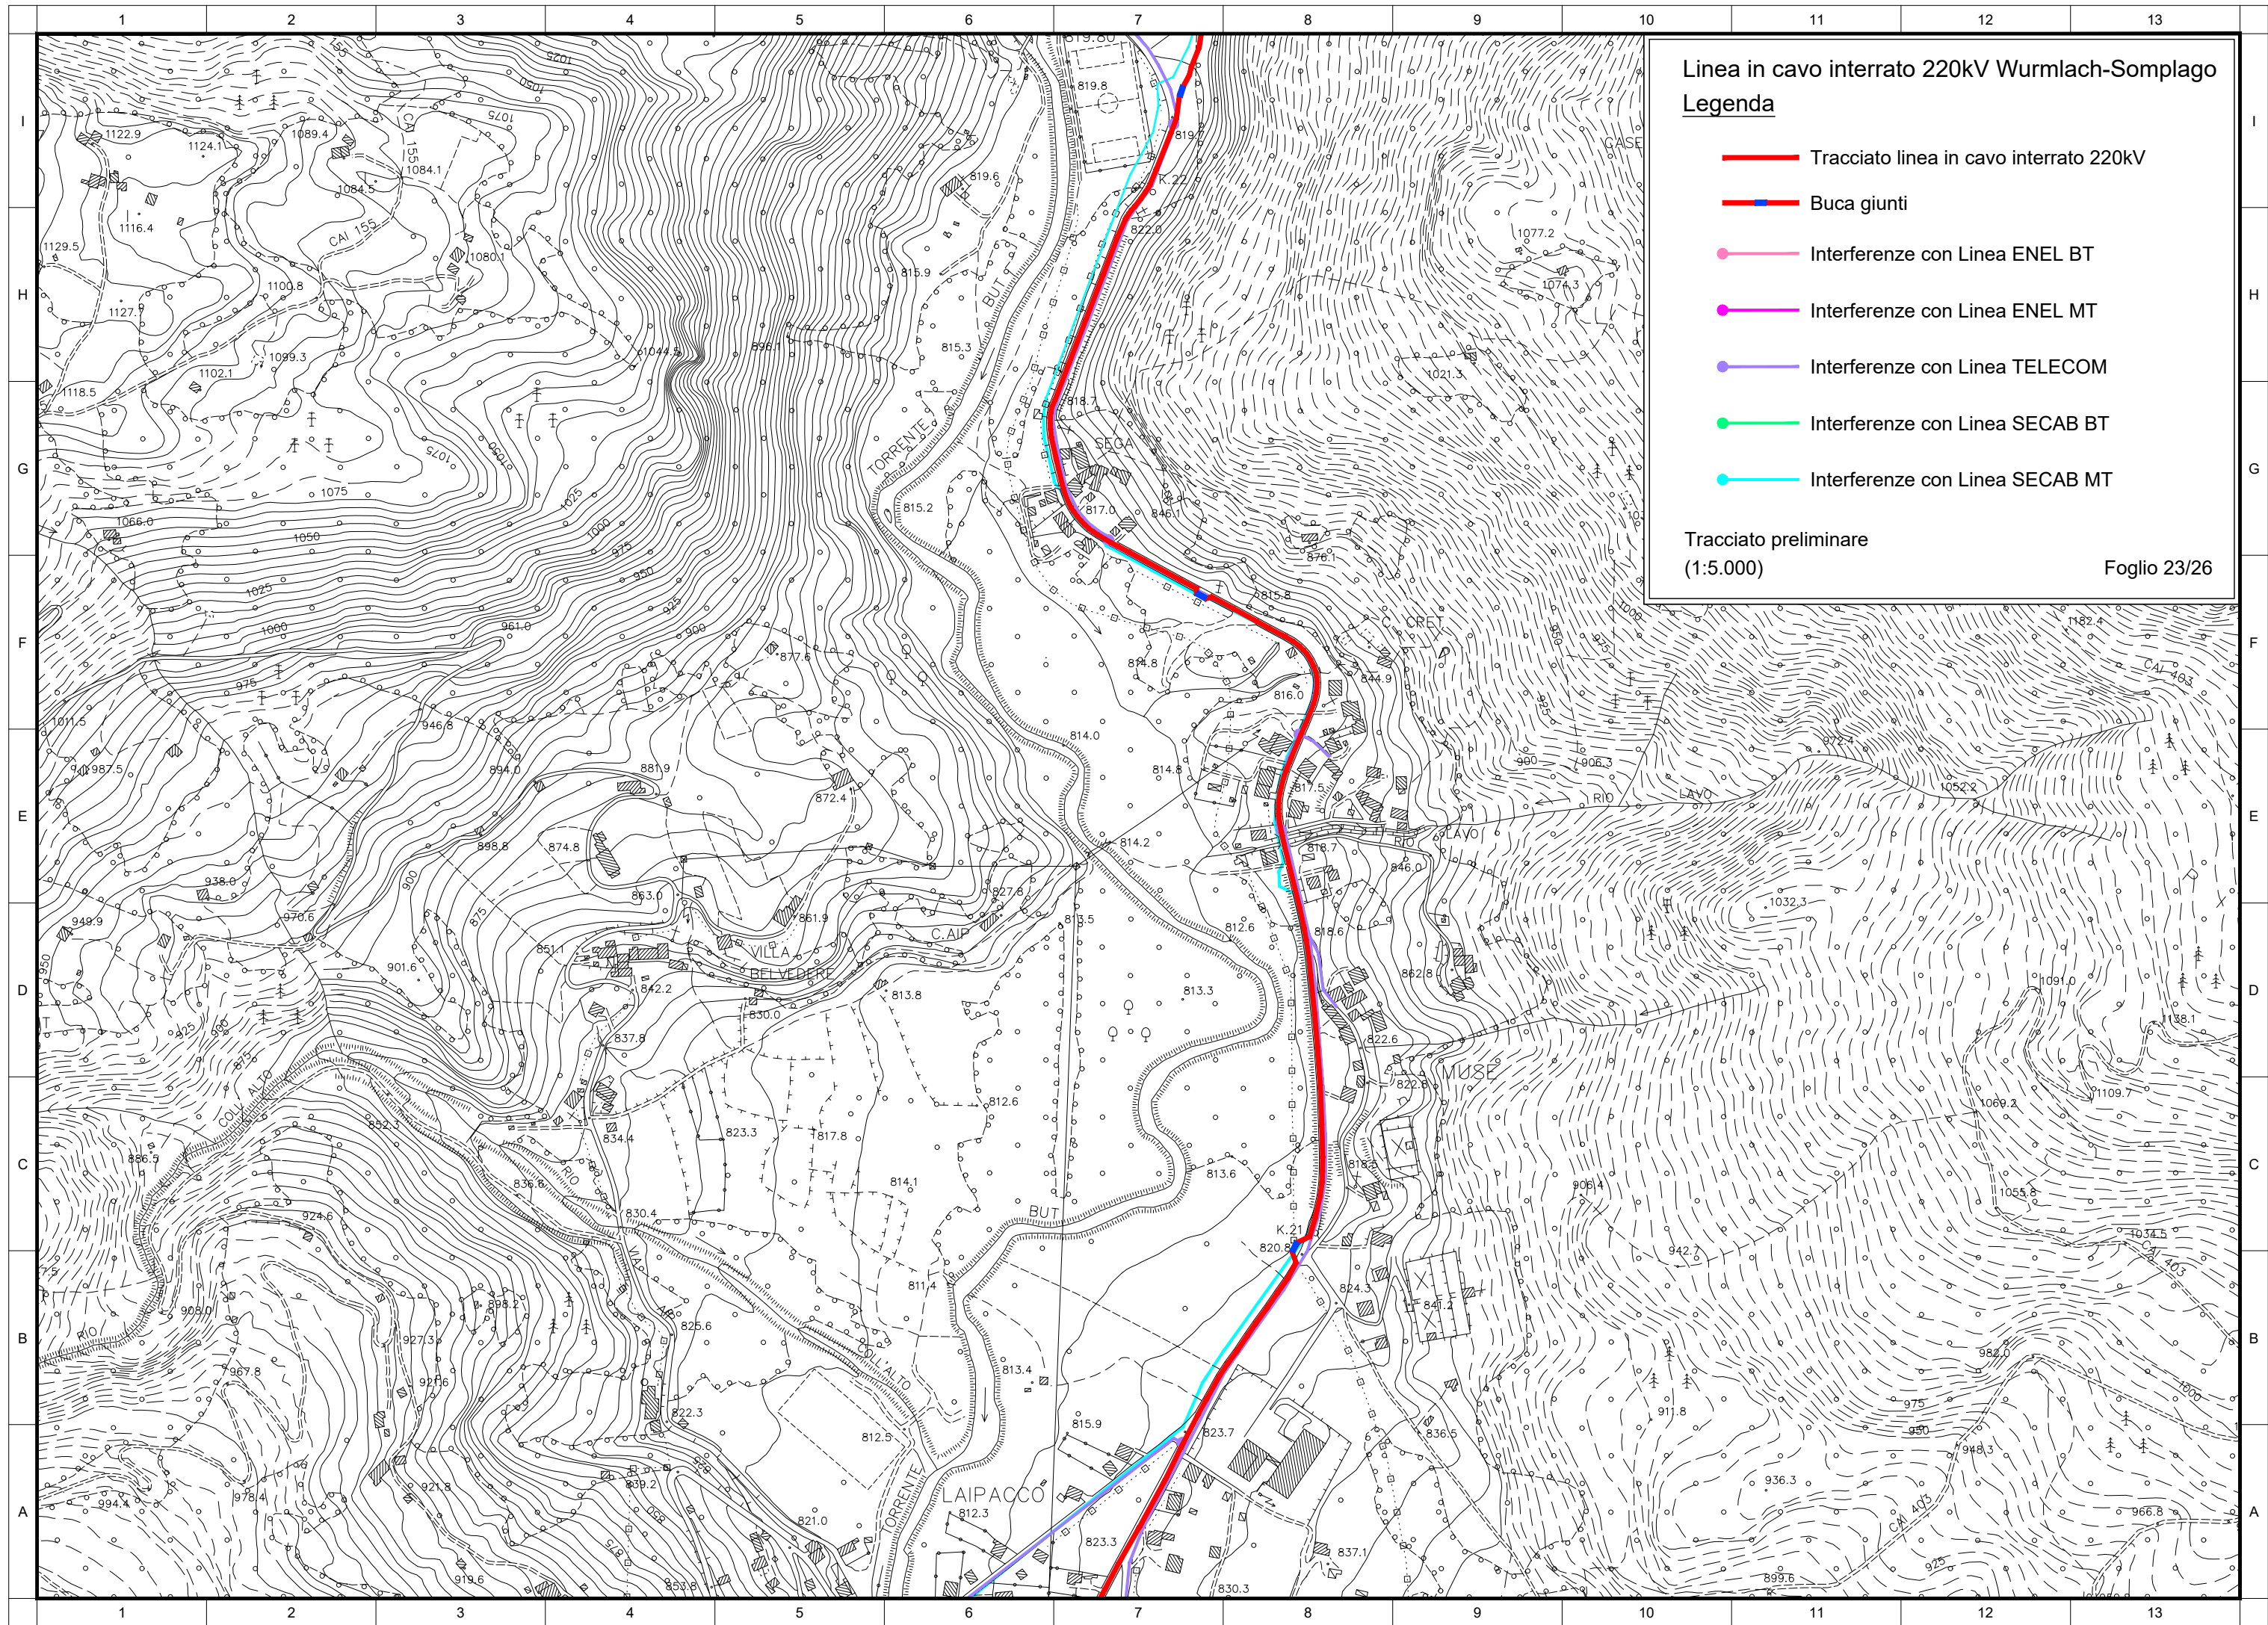



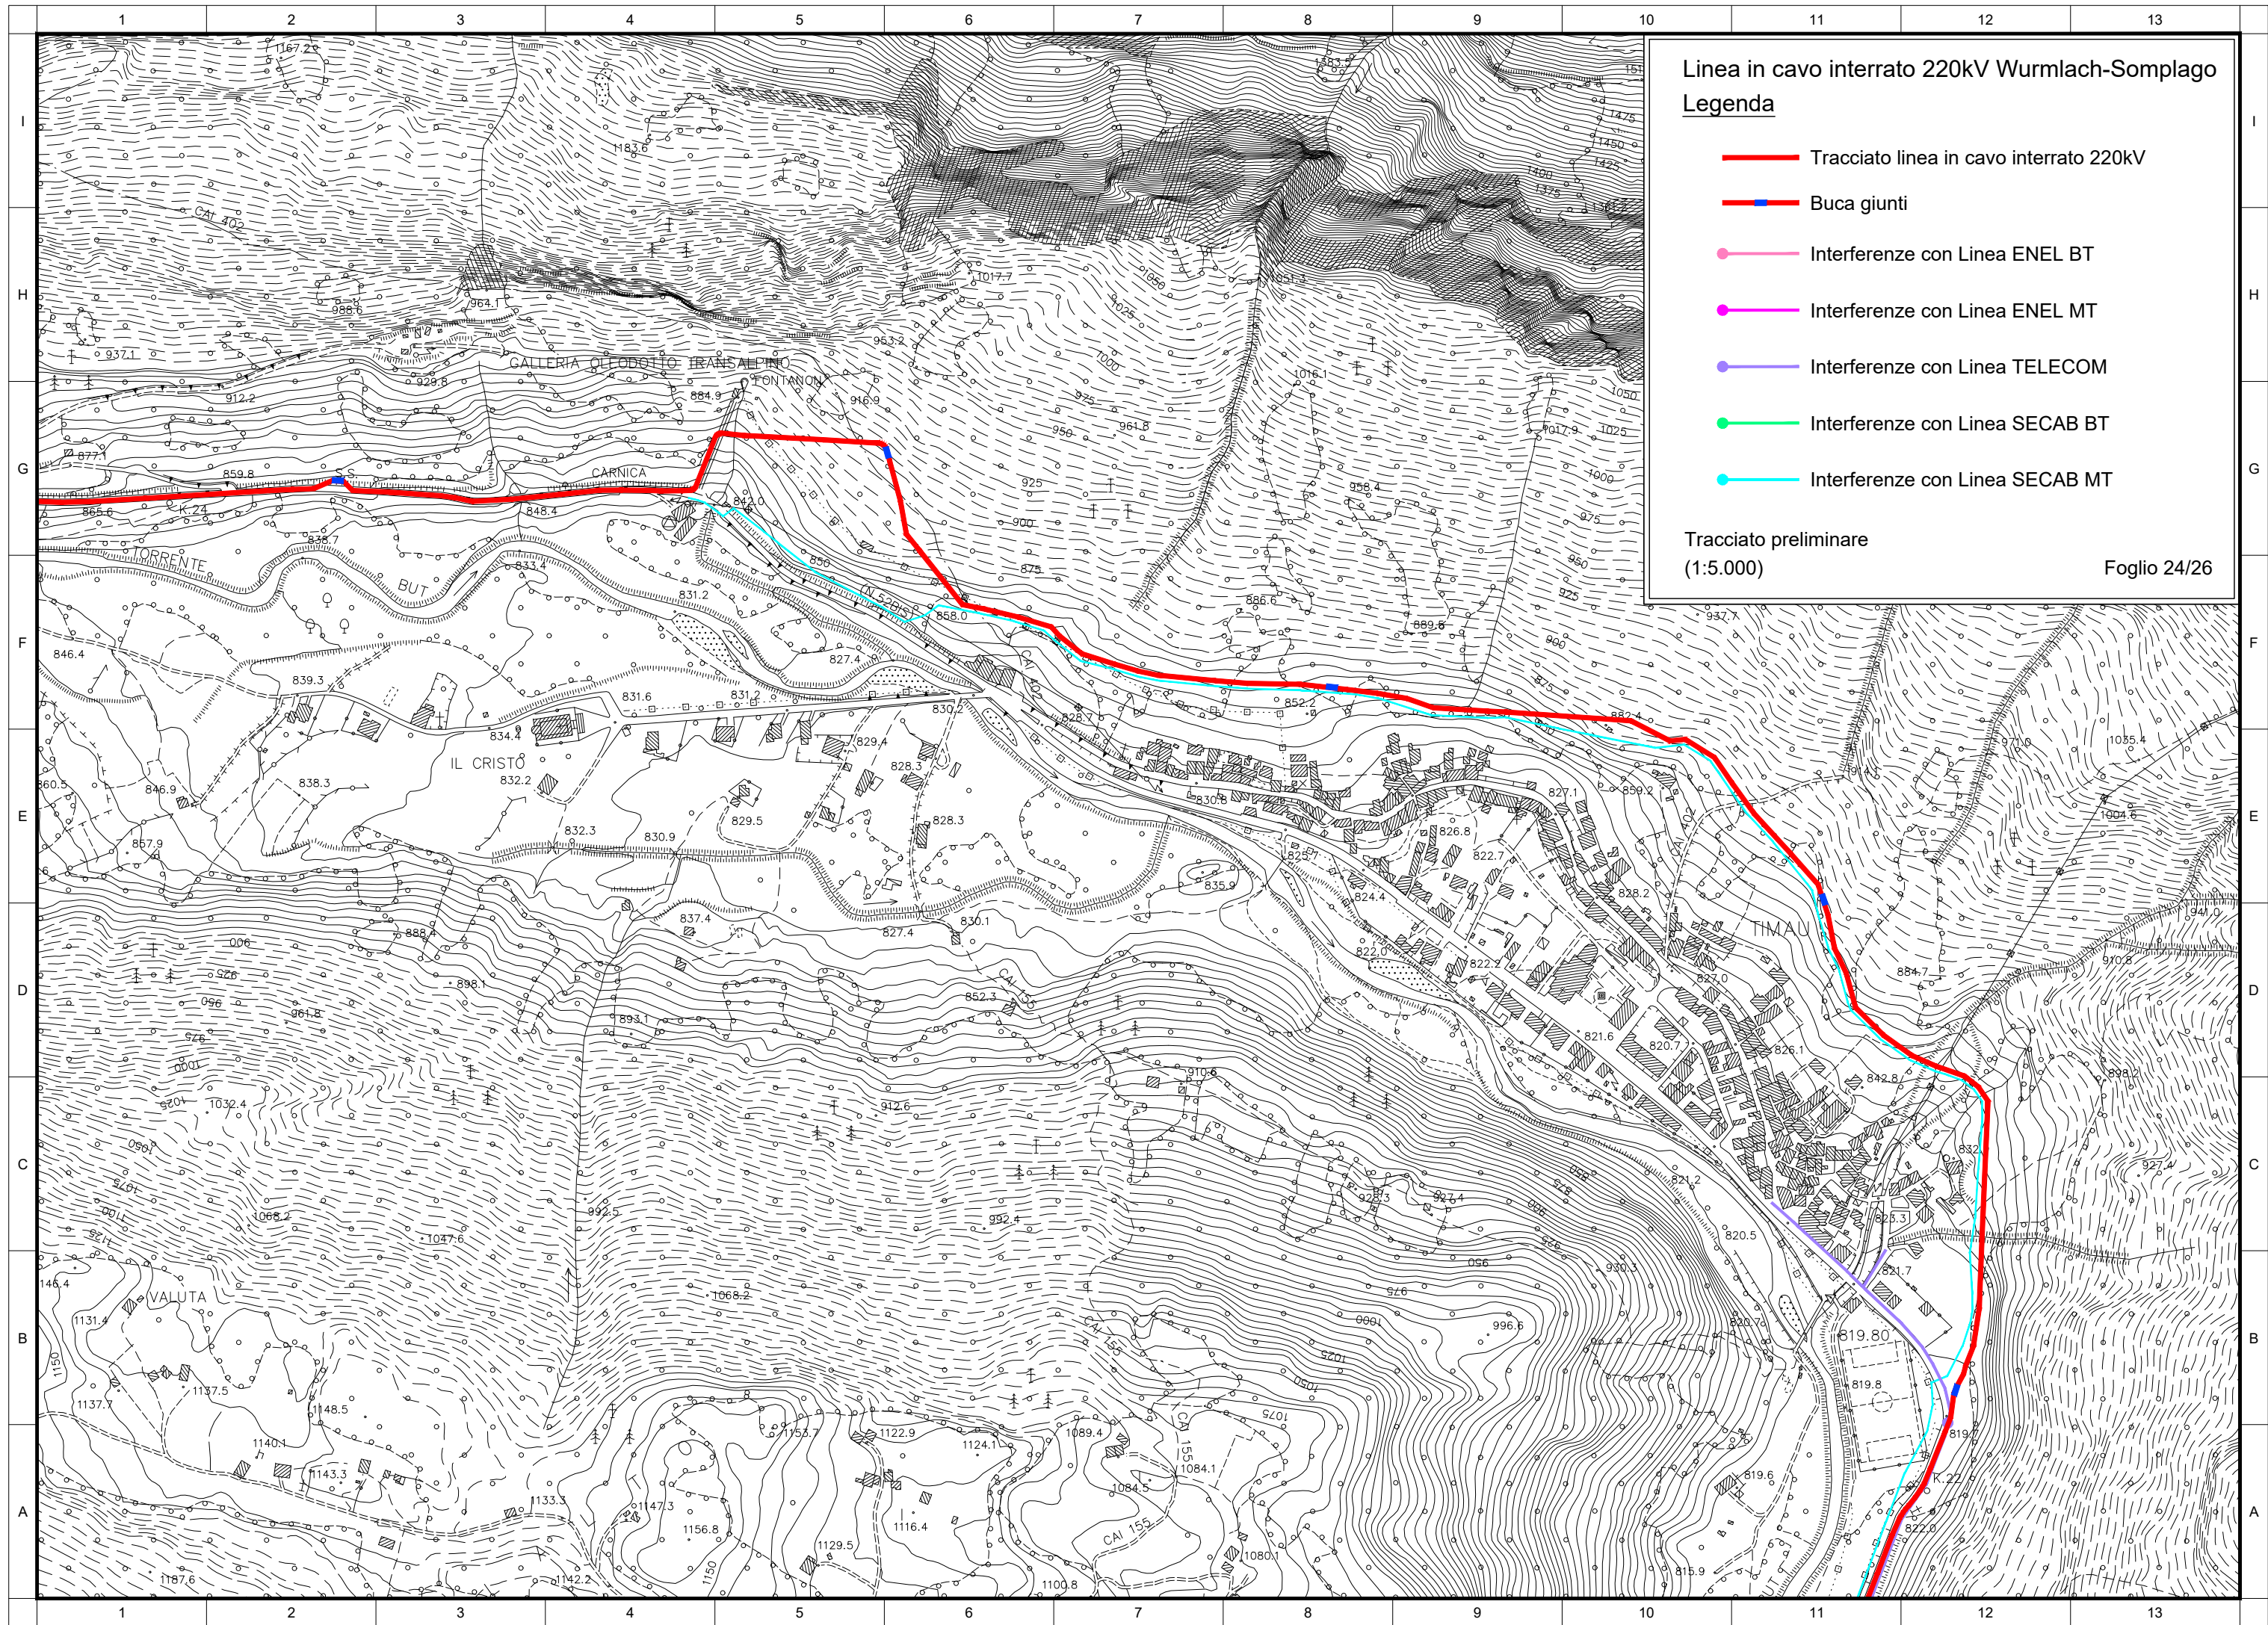

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 24/26



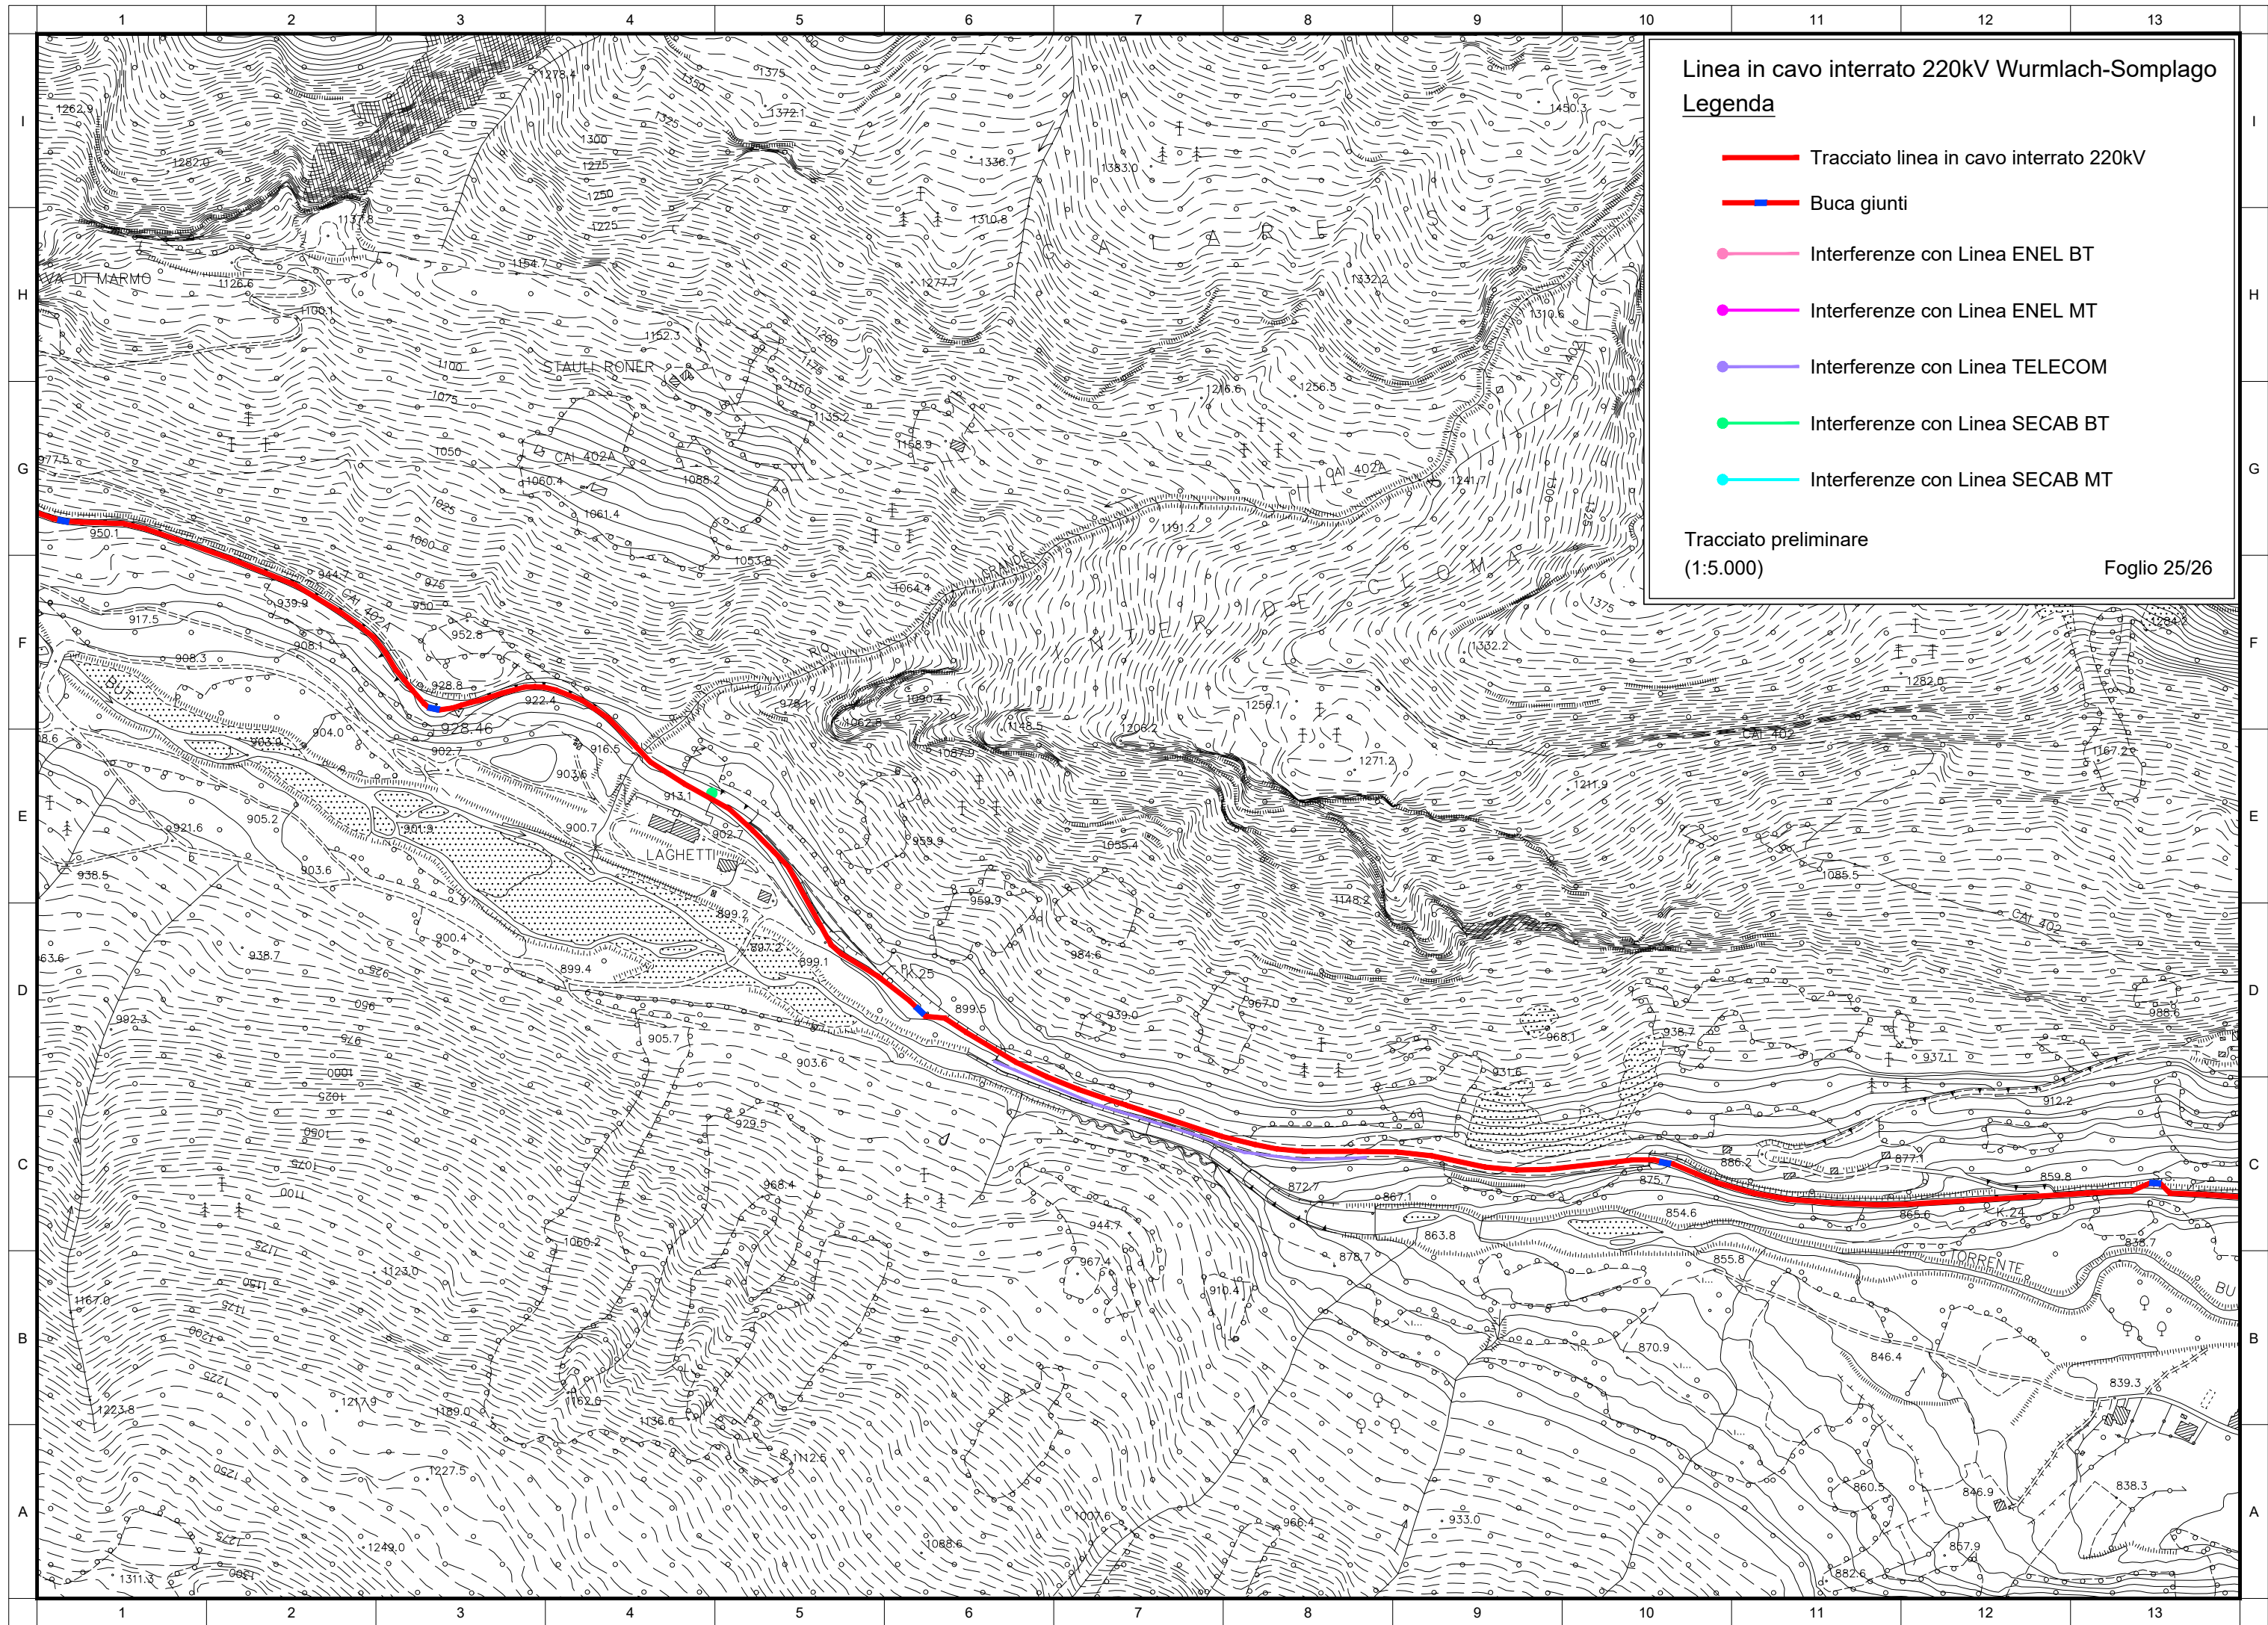

Linea in cavo interrato 220kV Wurmloch-Somplago


Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 25/26



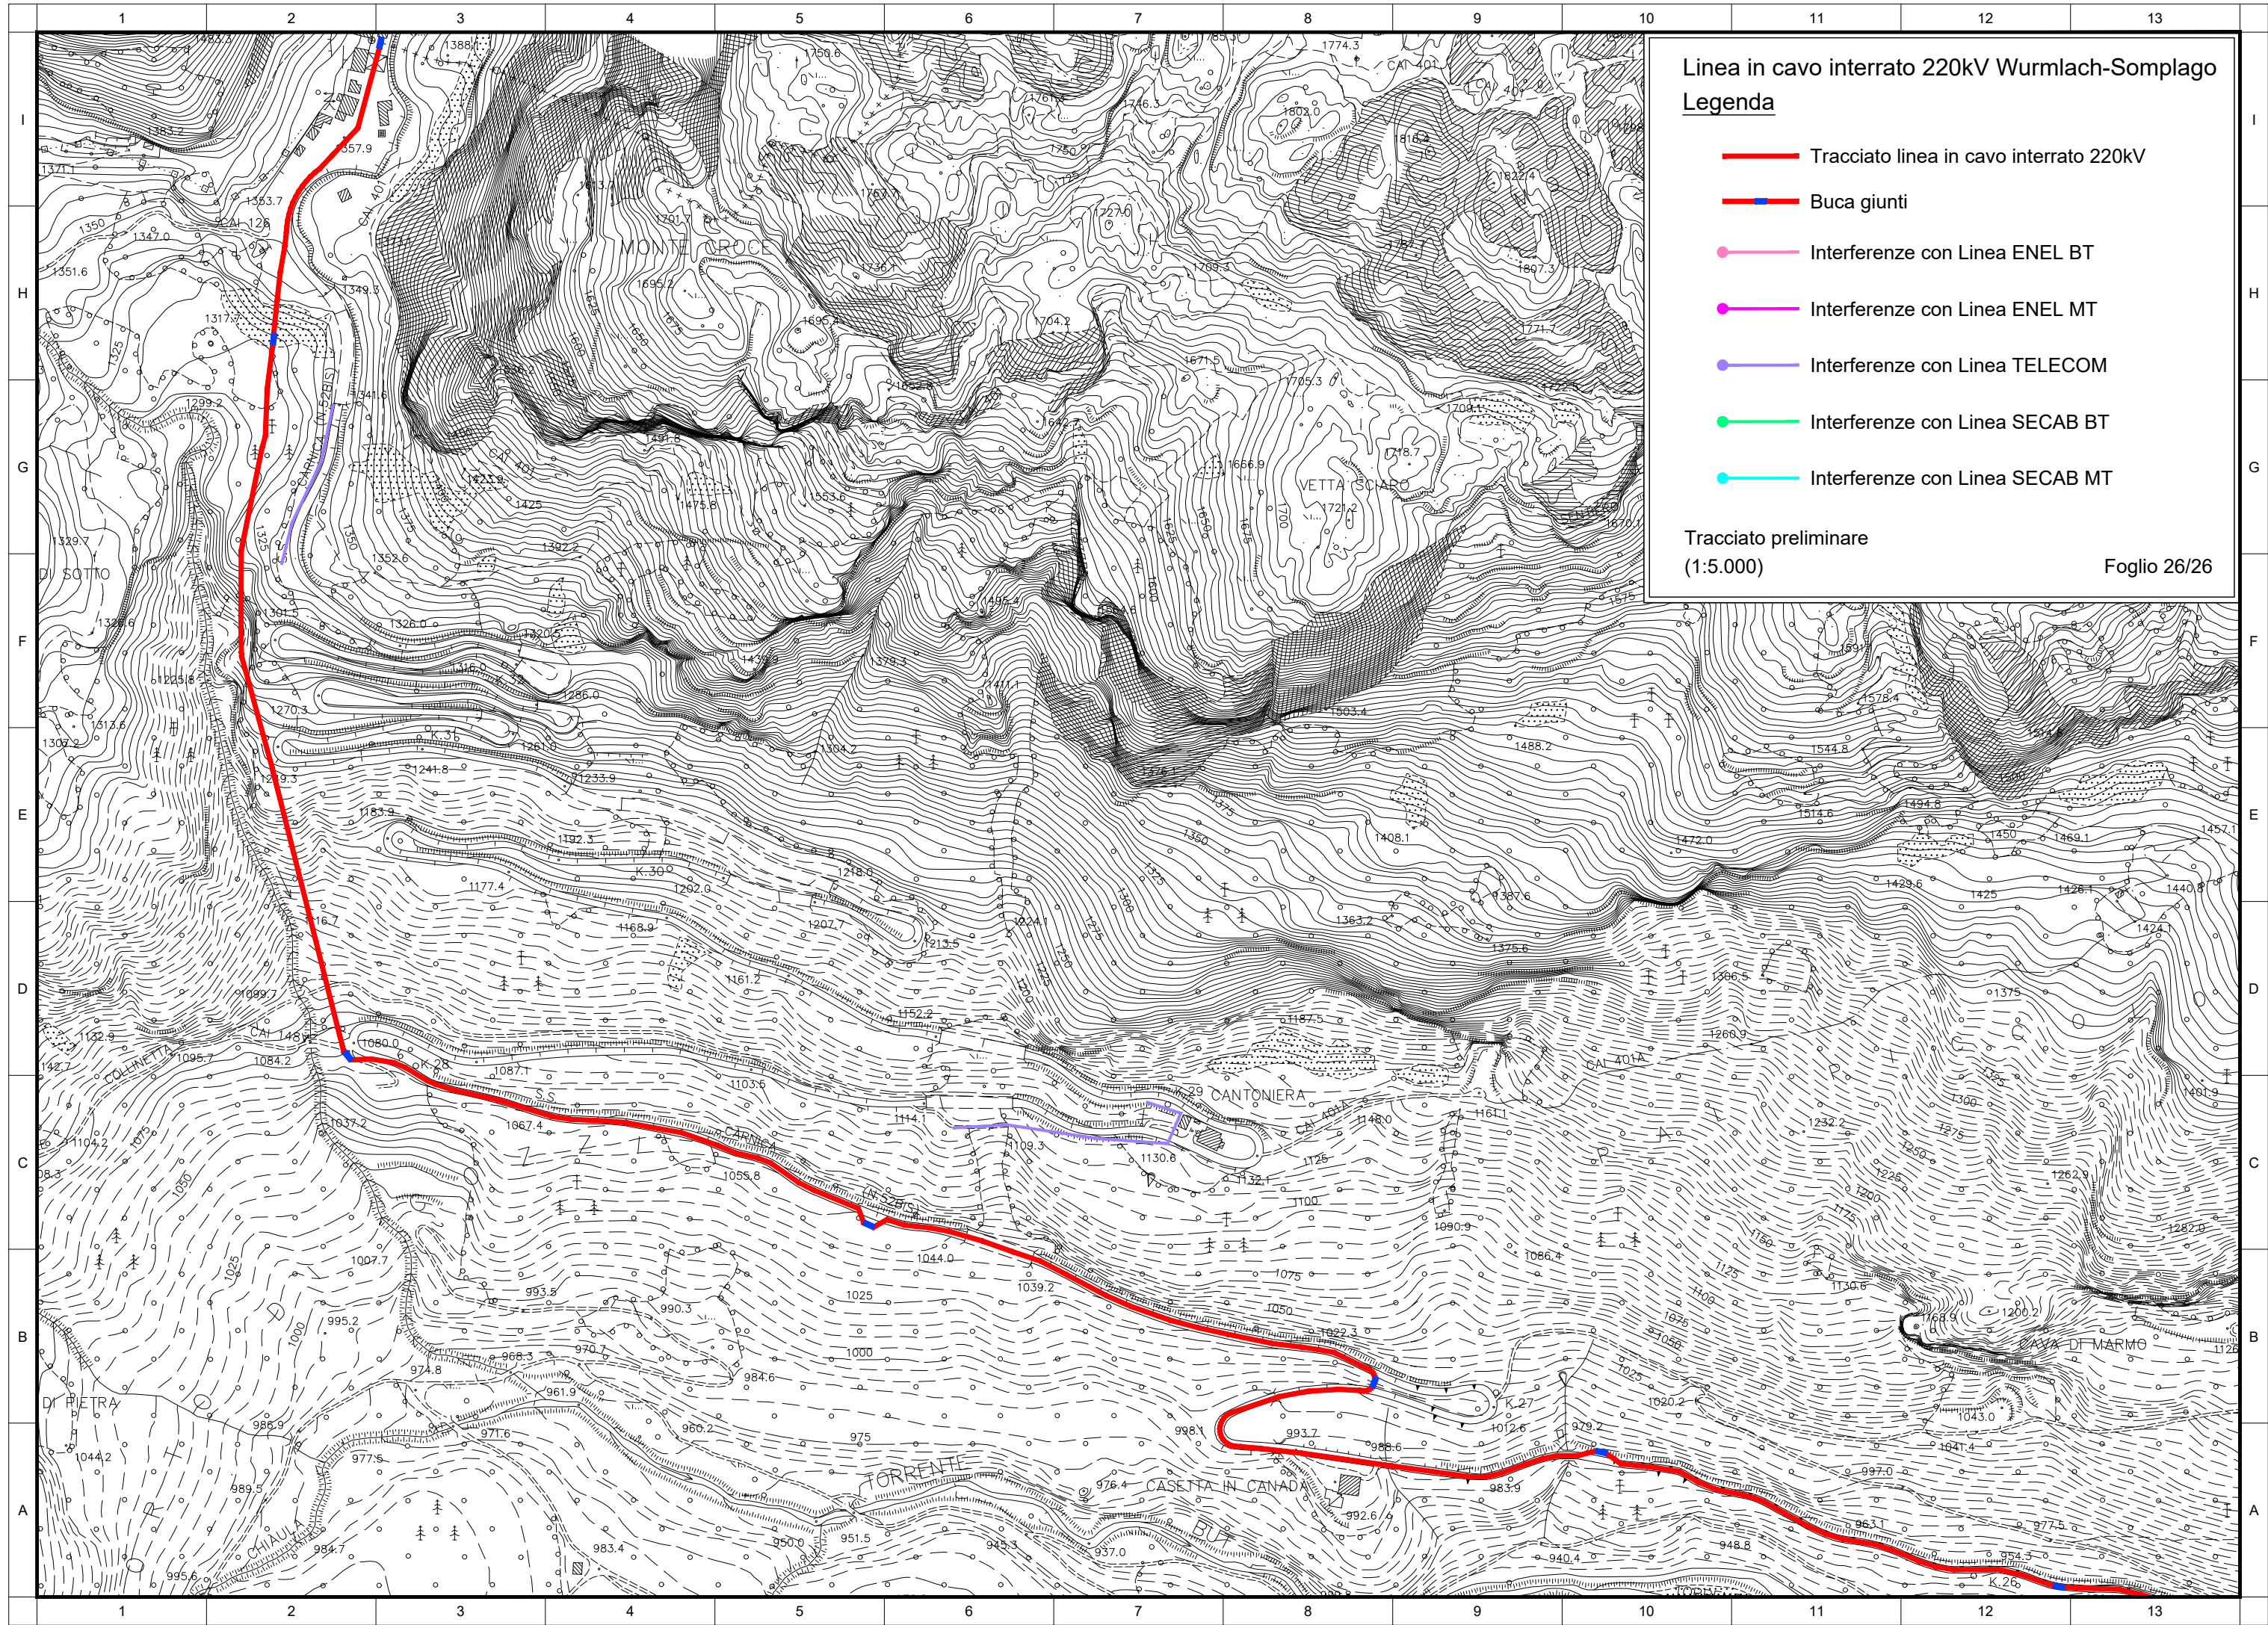

Linea in cavo interrato 220kV Wurmlach-Somplago

Legenda

- Tracciato linea in cavo interrato 220kV
- — Buca giunti
- Interferenze con Linea ENEL BT
- Interferenze con Linea ENEL MT
- Interferenze con Linea TELECOM
- Interferenze con Linea SECAB BT
- Interferenze con Linea SECAB MT

Tracciato preliminare  
(1:5.000)

Foglio 26/26