



LEGENDA

- TRACCIATO LINEA IN CAVO INTERRATO 220kV
- BUCA GIUNTI
- DPA D.M. 29/05/2008

Comune di Artà Terme
Foglio N:54

Comune di Artà Terme
Foglio N:55


Schermatura
a cura
ANAS



| | | | | |
|-----------|--------------------|--|--------------|-----------|
| 00 | 10/10/2018 | DESCRIZIONE | 3E/L in.e.a. | AAE |
| Revisione | Data | DESCRIZIONE | Redatto | Approvato |
| Cliente | Alpe Adria energia | Progetto di elettrodotto in cavo interrato a 220kV | Scala | 1:2000 |
| Formato | A1 | Foglio | 14 | di 28 |
| Id. | 024.18.01.W44 | | | |

LEGENDA

- TRACCIATO LINEA IN CAVO INTERRATO 220kV
- BUCA GIUNTI
- DPA D.M. 29/05/2008

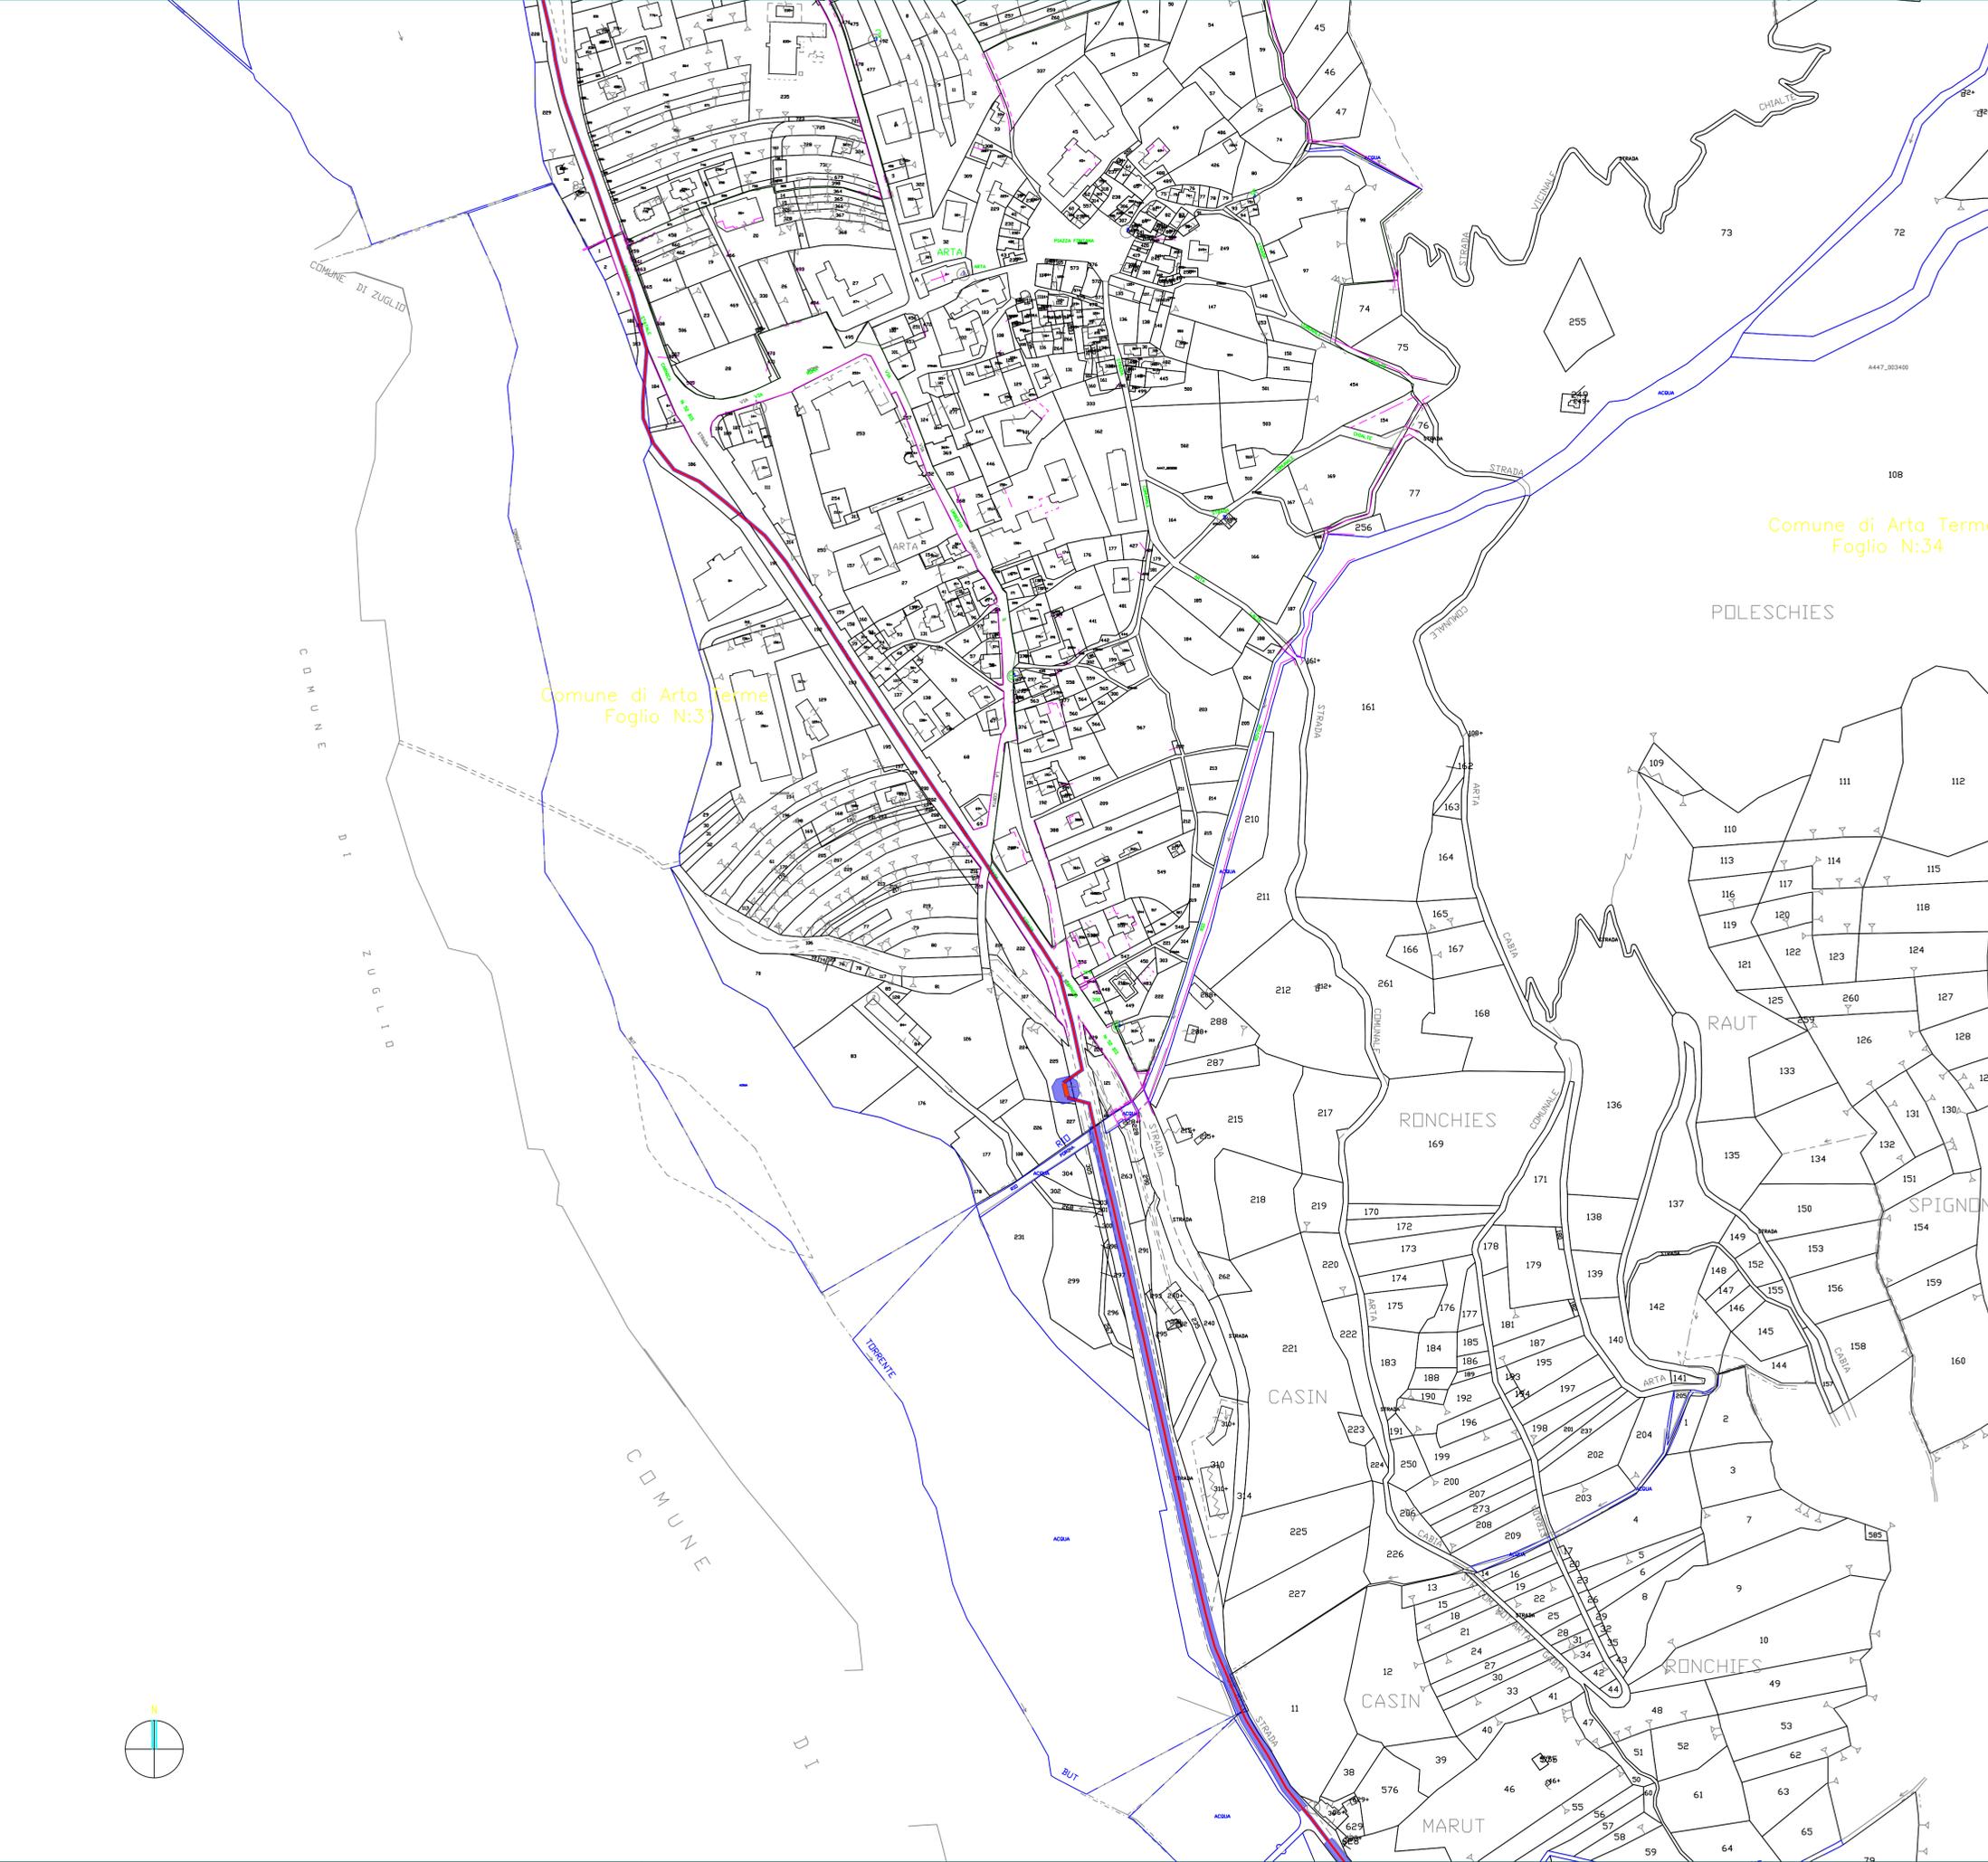


Comune di Arta Terme
Foglio N:34

Comune di Arta Terme
Foglio N:34




| | | | | | | |
|-----------|-------------|--|-------------|---------|-----------------------|-----|
| 00 | 10/10/2018 | | | | | |
| Revisione | Data | Disegnato | Descrizione | Redatto | Approvato | AAE |
| Cliente | Commissario | Elettrodotto in cavo interrato a 220kV N° 2148 COMPENGO (Italia) - WÜRMLACH (Austria) - Mod. 10/10/2018 | | Scala | 1:2000 | |
| | | | | Formato | A1 Foglio 15 di 28 | |
| | | Titolo PLANIMETRIA TRACCIATO SU MAPPA CATASTALE CON DPA Comune di Arta Terme | | Id. | 024.18.01.W44 | |

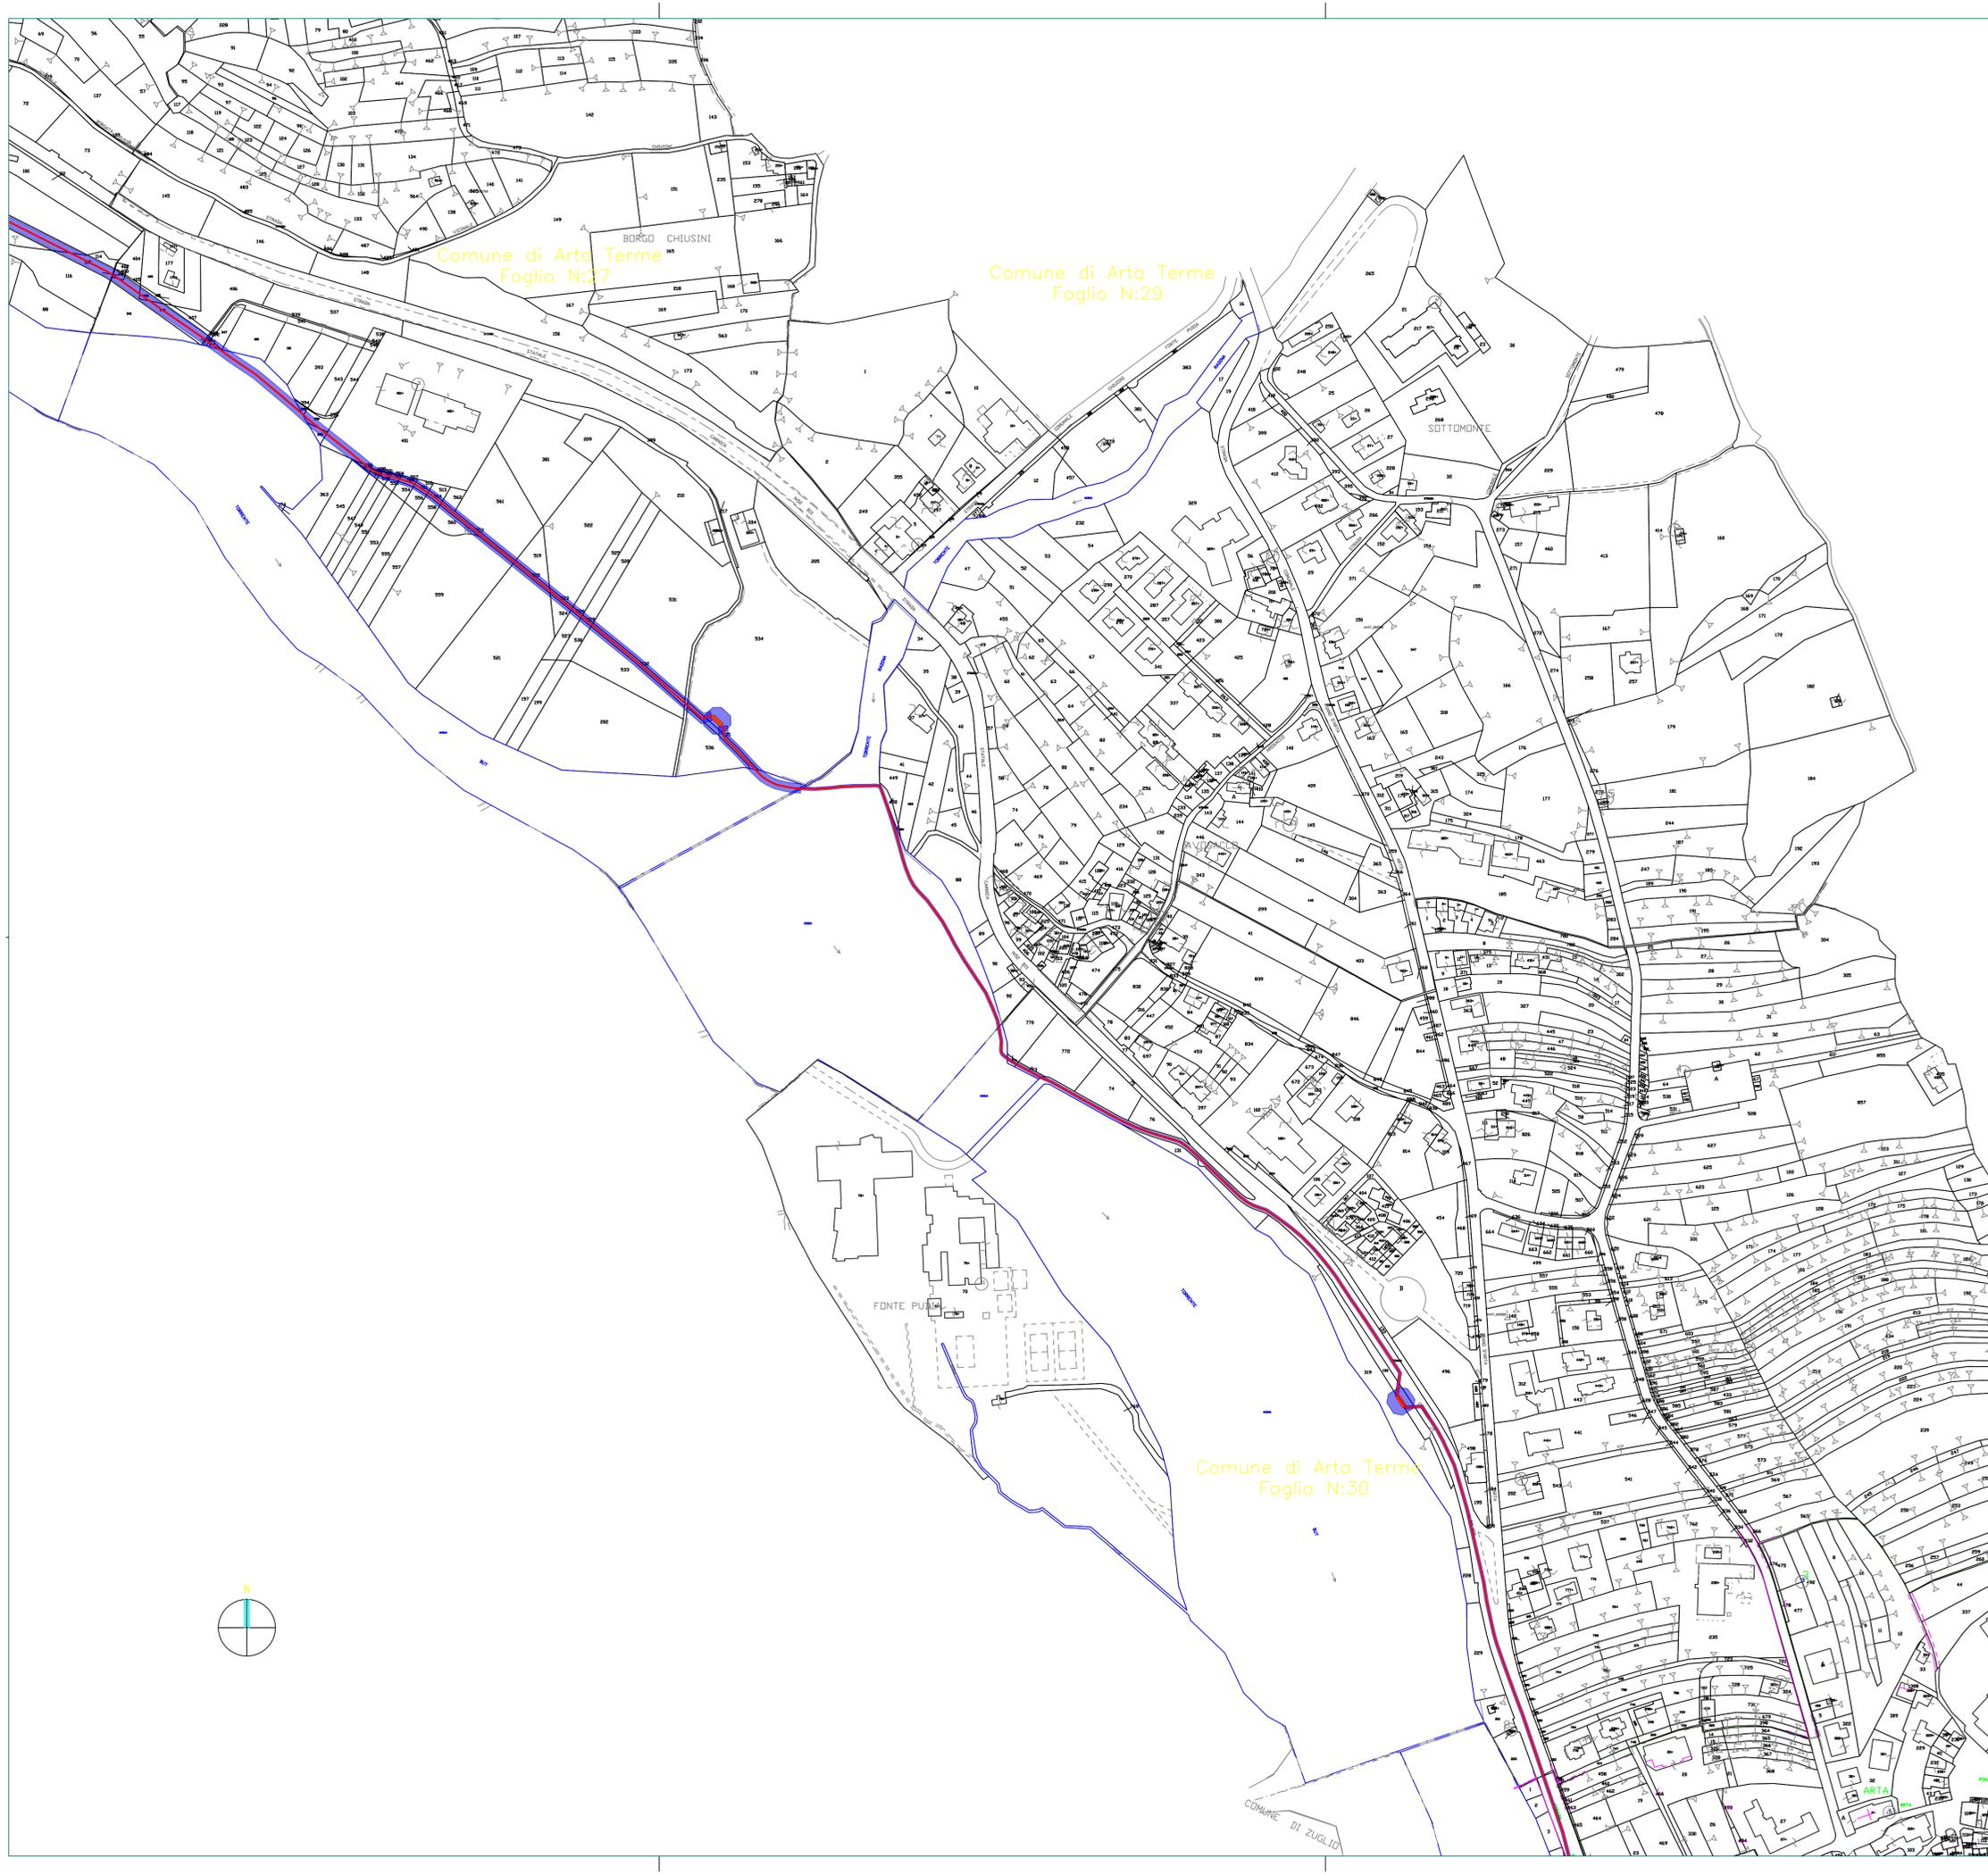

LEGENDA

- TRACCIATO LINEA IN CAVO INTERRATO 220kV
- BUCA GIUNTI
- DPA D.M. 29/05/2008

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| 00 | 10/10/2018 | | | | | | |
| Revisione | Data | Commissario | DESCRIZIONE | Redatto | Approvato | 3E/Lin.e.a. | AAB |
| Cliente | | Commissario | DESCRIZIONE | Redatto | Approvato | Scala | 1:2000 |
| | | Elettrodotto in cavo interrato a 220kV N° 2148 COMPENSO (Italia) - WÜRHLACH (Austria) - MONTI (Slovenia) | | | | Formato | A1 |
| | | Titolo PLANIMETRIA TRACCIATO SU MAPPA CATASTALE CON DPA Comune di Arta Terme | | | | Foglio | 16 di 28 |
| | | | | | | Id. | 024.18.01.W44 |

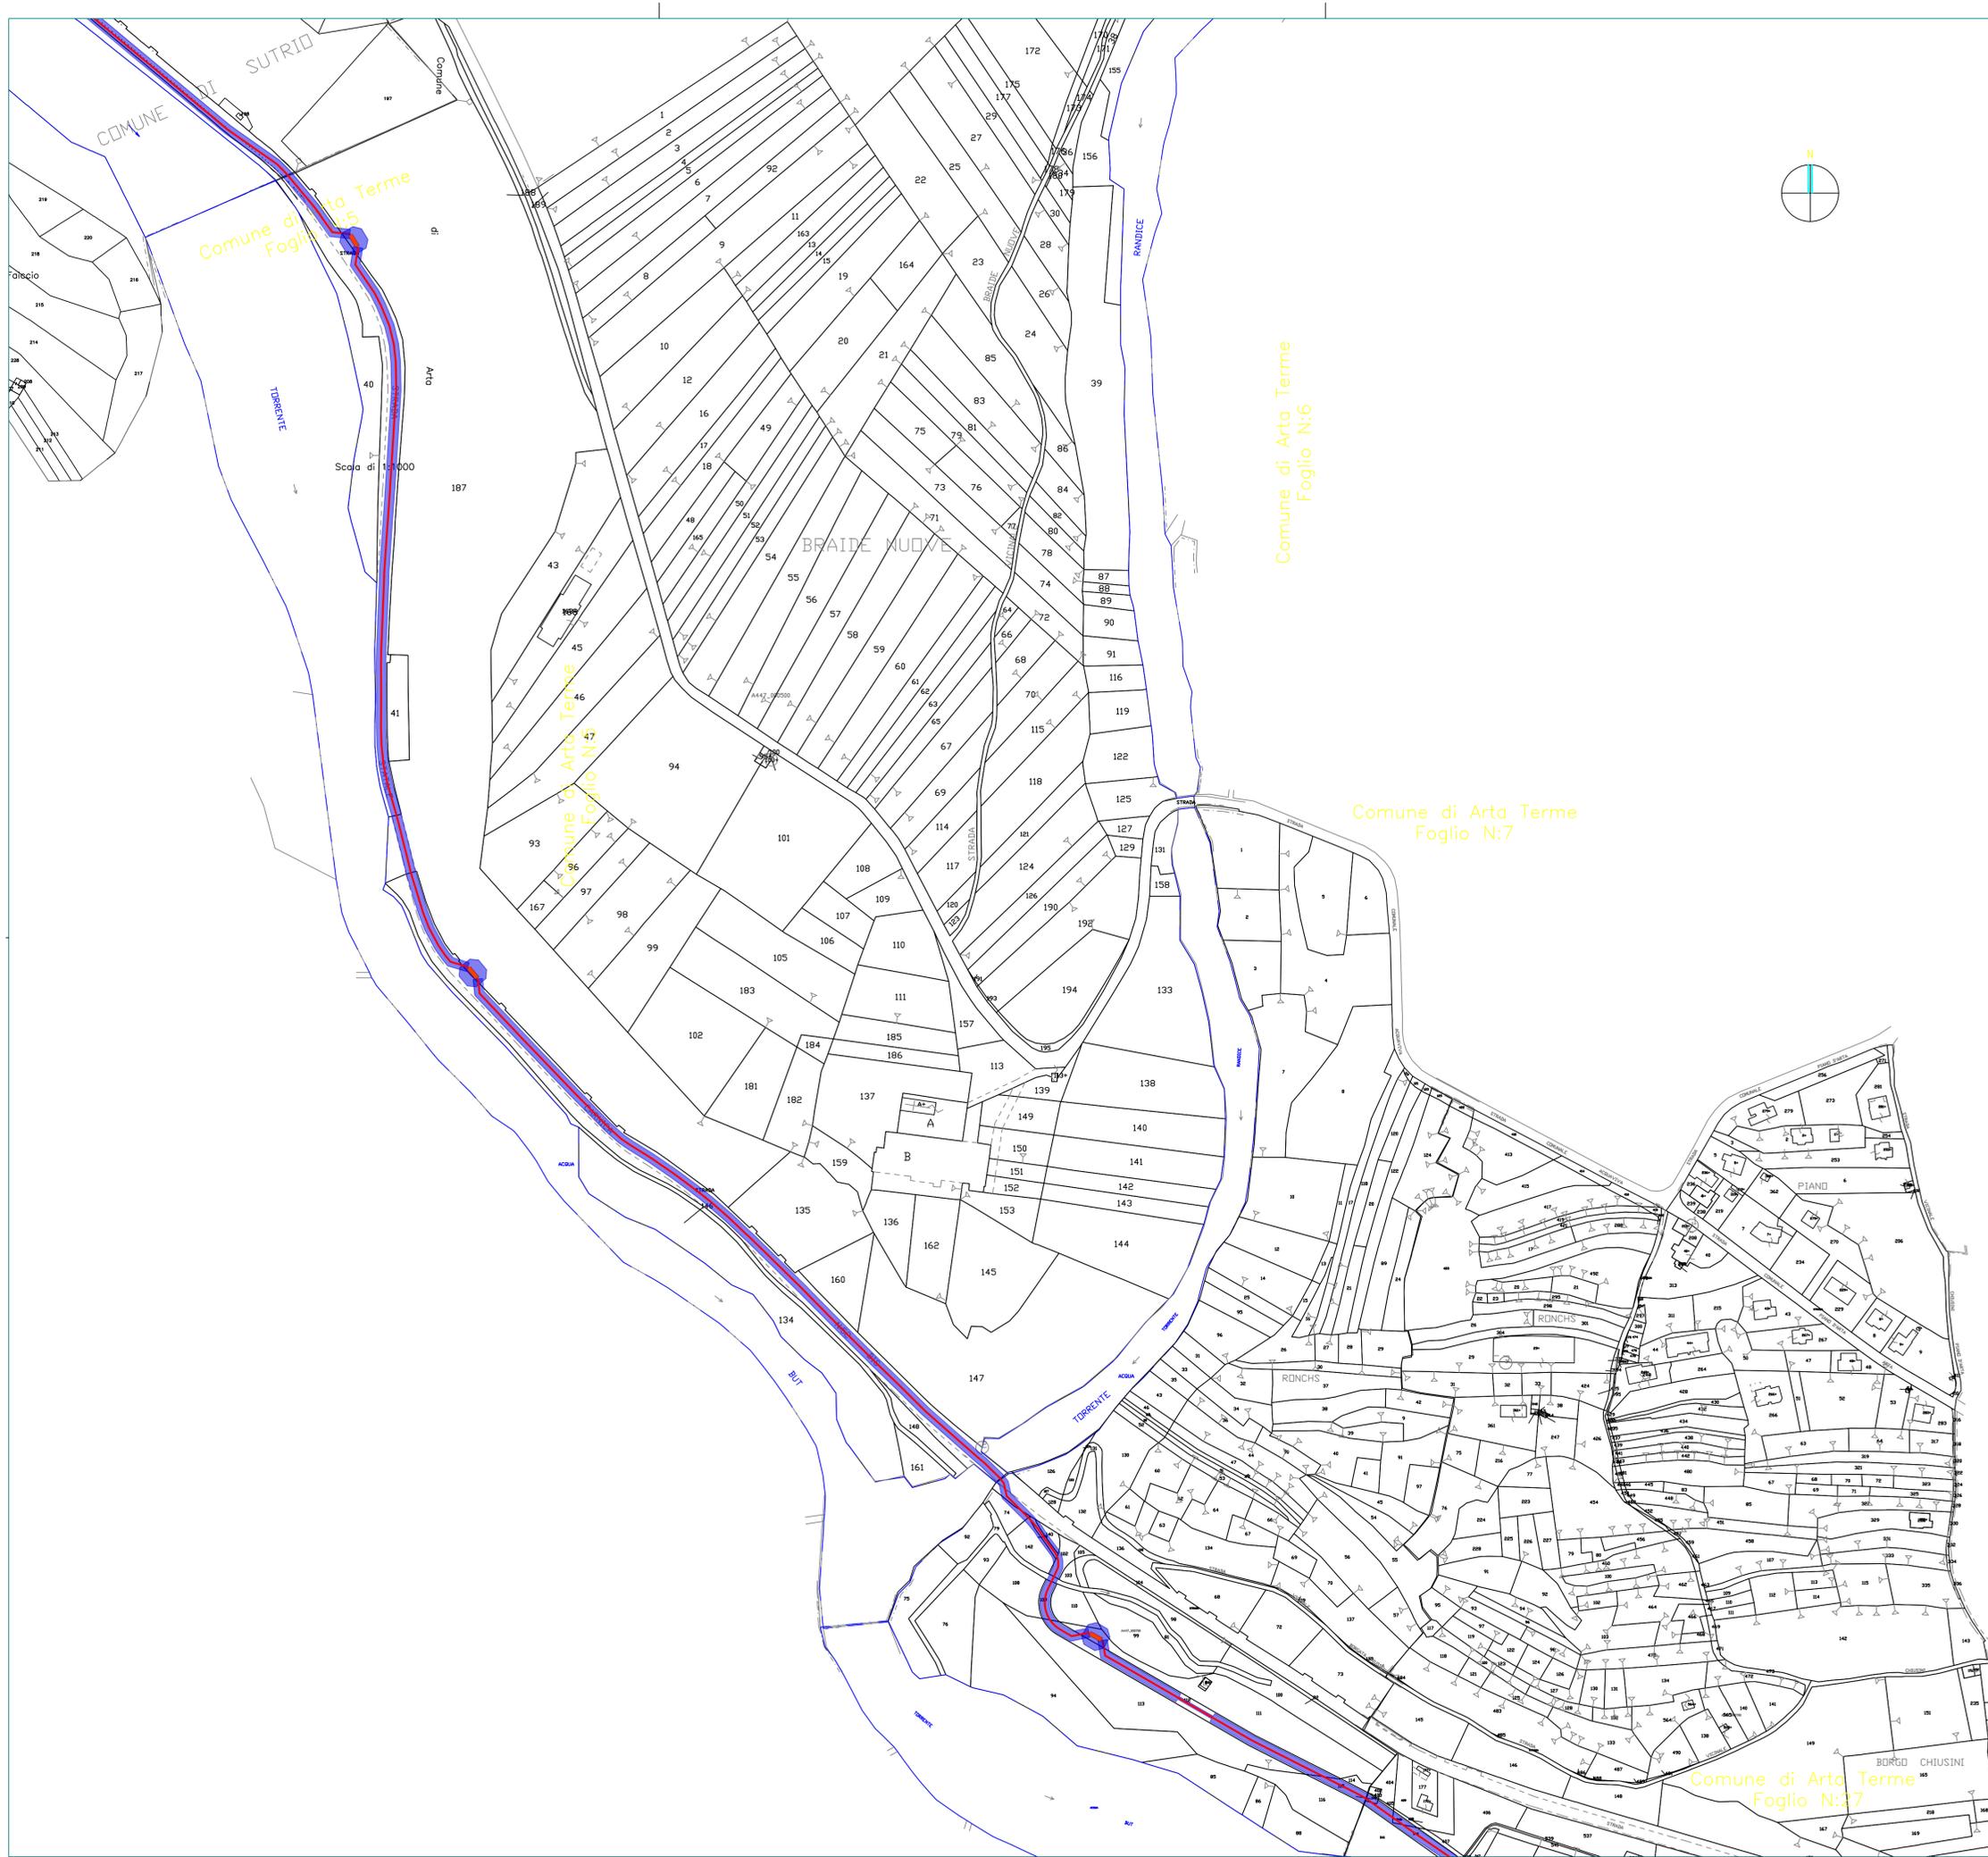

LEGENDA

- TRACCIATO LINEA IN CAVO INTERRATO 220kV
- BUCA GIUNTI
- DPA D.M. 29/05/2008

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--|-------------|-----------|--------|---------------|
| 00 | 10/10/2018 | | | | | | |
| Revisione | Data | Completato | DESCRIZIONE | 3E/Lin.e.a. | AAE | | |
| Cliente | | Completato | Elektrodot in cavo interrato a 220kV | Redatto | Approvato | | |
| | | | N° 2148/COMPENSO (Italia) - WÜRMLACH (Austria) - Mod. 10/10/2018 | Scala | 1:2000 | | |
| | | | | Formato | A1 | Foglio | 17 di 28 |
| | | | | Id. | | | 024.18.01.W44 |



3E Ingegneria S.r.l.
 PLANIMETRIA TRACCIATO SU MAPPA CATASTALE CON DPA
 Comune di Arta Terme