




NOTE GENERALI

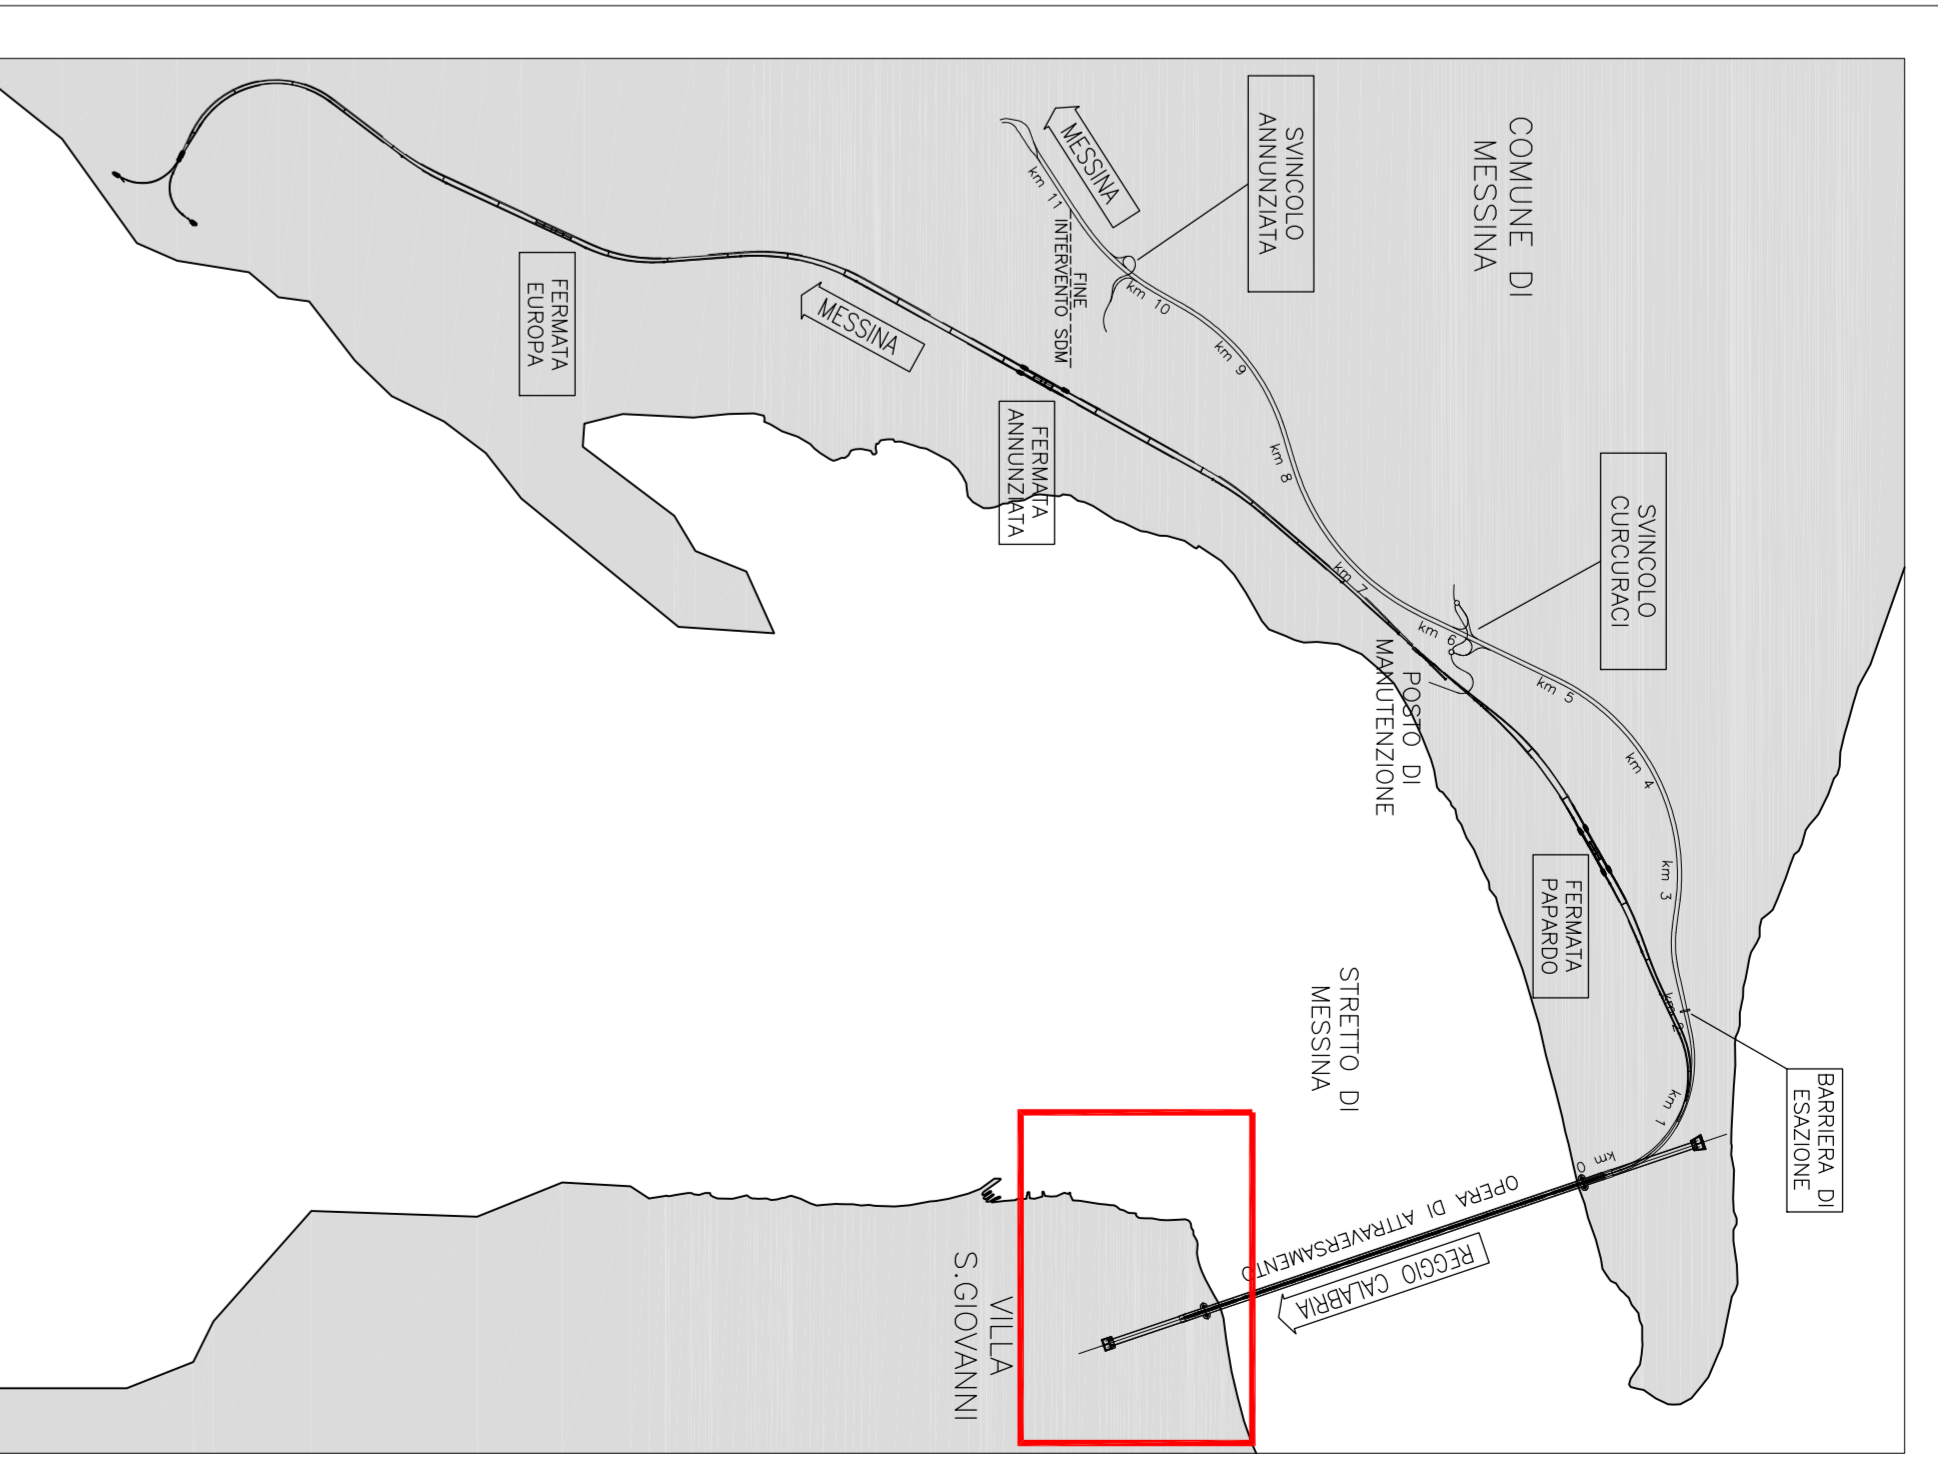

RETE IDRICA - INTERFERENZE PRESENTI

- STAVIA 100 KM 0+00
- STAVIA 200 KM 0+100
- STAVIA 300 KM 0+100
- STAVIA 400 KM 0+100
- STAVIA 500 KM 0+500
- STAVIA 600 KM 0+500
- STAVIA 700 KM 0+500

LEGENDA INTERFERENZE ACQUEDOTTO

- Ente Gestore: Servizio acquedotto Comune Villa S. Giovanni**
- INTERFERENZA
 - TRACCIATO ESISTENTE
 - TRACCIATO DA DISMETTERE
 - SPOSTAMENTO DEFINITIVO
 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO
 - FONDO RETE
 - NUOVO SERBATOIO
 - NUOVO IMPIANTO AUTOCALAVE



PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROINIK S.p.A.
 INGEGNERIA S.p.A. (Membro del Gruppo IRI)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONGETTE (I.C.S.A.) (Membro del Gruppo IRI)
 COOPERATIVA ITALIANA SOTTOSISTEMI S.p.A. (Membro del Gruppo IRI)
 SISPAS S.p.A. (Membro del Gruppo IRI)
 A.C.I. S.p.A. (Membro del Gruppo IRI)

IL RESPONSABILE	IL COORDINATORE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
Dott. Ing. R. S. S. S.	Prof. Ing. M. M. M.	Studio S. S. S.	Studio S. S. S.
Collaboratore	Collaboratore	Collaboratore	Collaboratore

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA DIOSIS - F0
 INTERFERENZE - RISOLUZIONE
 ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
 FOGNATURE E IMPIANTI FOGNARI - ACQUEDOTTI ED IMPIANTI IDRICI
 PLANIMETRIA INTERFERENZE RETE ACQUEDOTTI - T.M. 1/1

DATA	REVISIONE	REDAZIONE	PROVA
01/01/2011	01	01	01