




- Legenda**
- Confini comunali
 - Linee elettriche**
 - Sostegni esistenti
 - Nuovi sostegni
 - Sostegni da demolire
 - Linee aeree da demolire
 - Nuova linea in cavo 220 kV
 - Linee aeree esistenti

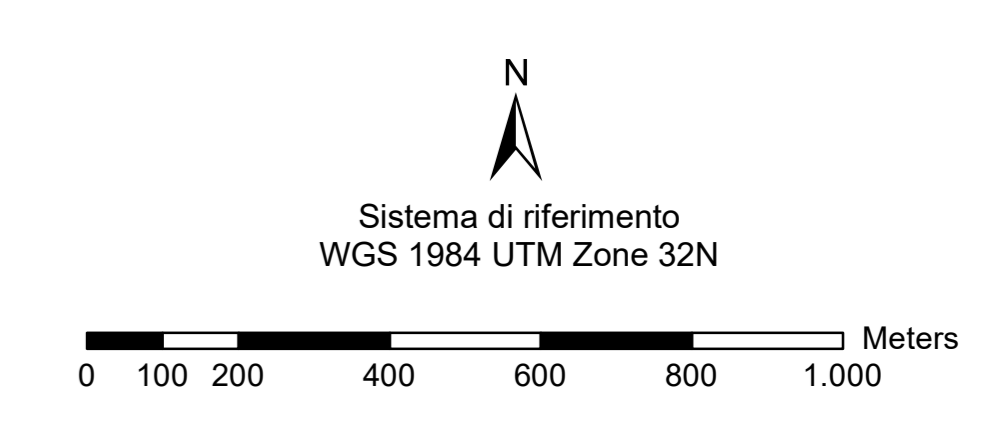

ESTERNO		PRIMA EMISSIONE		AUT. & MODIFICHE		VDP	
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	ACCETTATO		
00	01/02/2019	Prima emissione					
NUMERO E DATA ORDINE: <input type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE							
MOTIVO DELL'INVIO: <input type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE							
CODIFICA ELABORATO							
DVRX10008BIAM002893_01				TIPOLOGIA ELABORATO			
TITOLO ELABORATO				PROGETTO			
INTERRAMENTO PARZIALE DELLA LINEA T.225 220 KV GLORENZA - TIRANO - PREMADIO				Inquadramento generale su ortofoto			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO		
		1 unità = 10 metri	AO	1:10.000	1/1		

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.