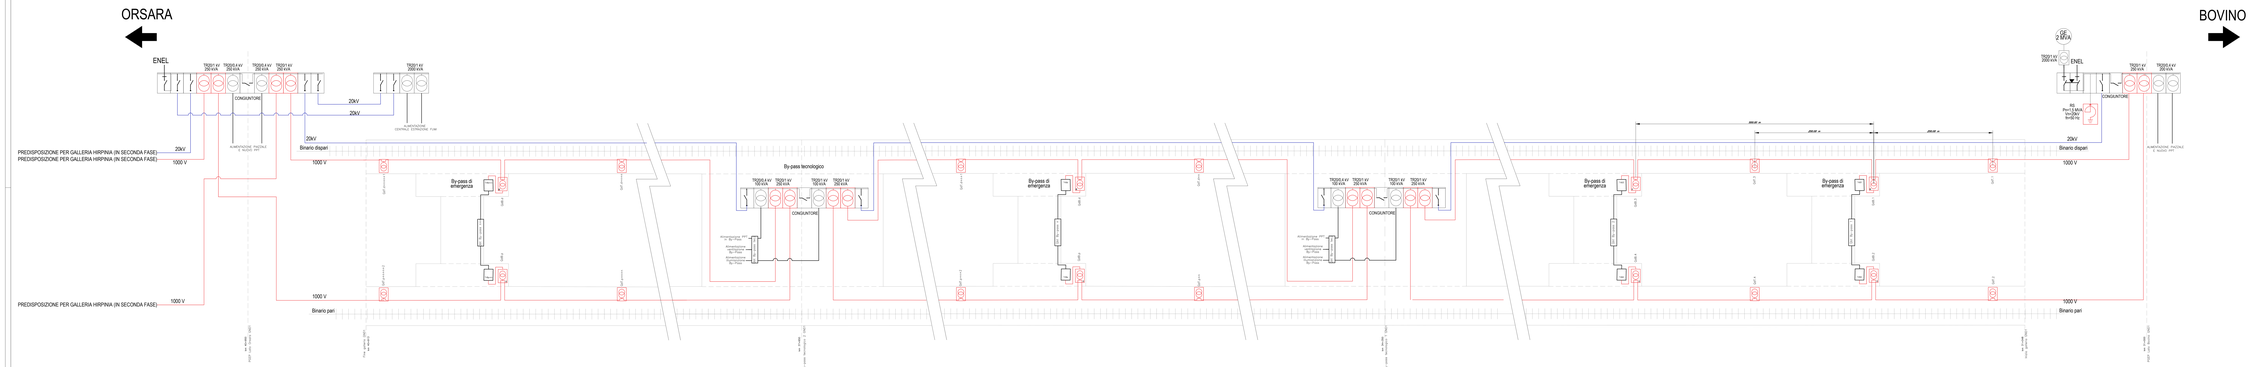
ORSARA
BOVINO
ENEL
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
CONGIUNTORE
20kV
20kV
20kV
ALIMENTAZIONE CENTRALE ESPANSIONE TCMS
ALIMENTAZIONE PASSALE A 1000V AFF
PREDISPOSIZIONE PER GALLERIA HIRPINIA (IN SECONDA FASE)
PREDISPOSIZIONE PER GALLERIA HIRPINIA (IN SECONDA FASE)
20kV
1000 V
20kV
Binario dispari
1000 V
By-pass di emergenza
By-pass tecnologico
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
TR250 kV 250 kVA
CONGIUNTORE
ALIMENTAZIONE 400V By-Pass
ALIMENTAZIONE 400V By-Pass
ALIMENTAZIONE 400V By-Pass
By-pass di emergenza
By-pass di emergenza
By-pass di emergenza
By-pass di emergenza
1000 V
Binario pari
PREDISPOSIZIONE PER GALLERIA HIRPINIA (IN SECONDA FASE)
1000 V
Km 0+000 (Km 0+000 di progetto)
Km 0+000 (Km 0+000 di progetto)
Km 0+000 (Km 0+000 di progetto)