


PSTE

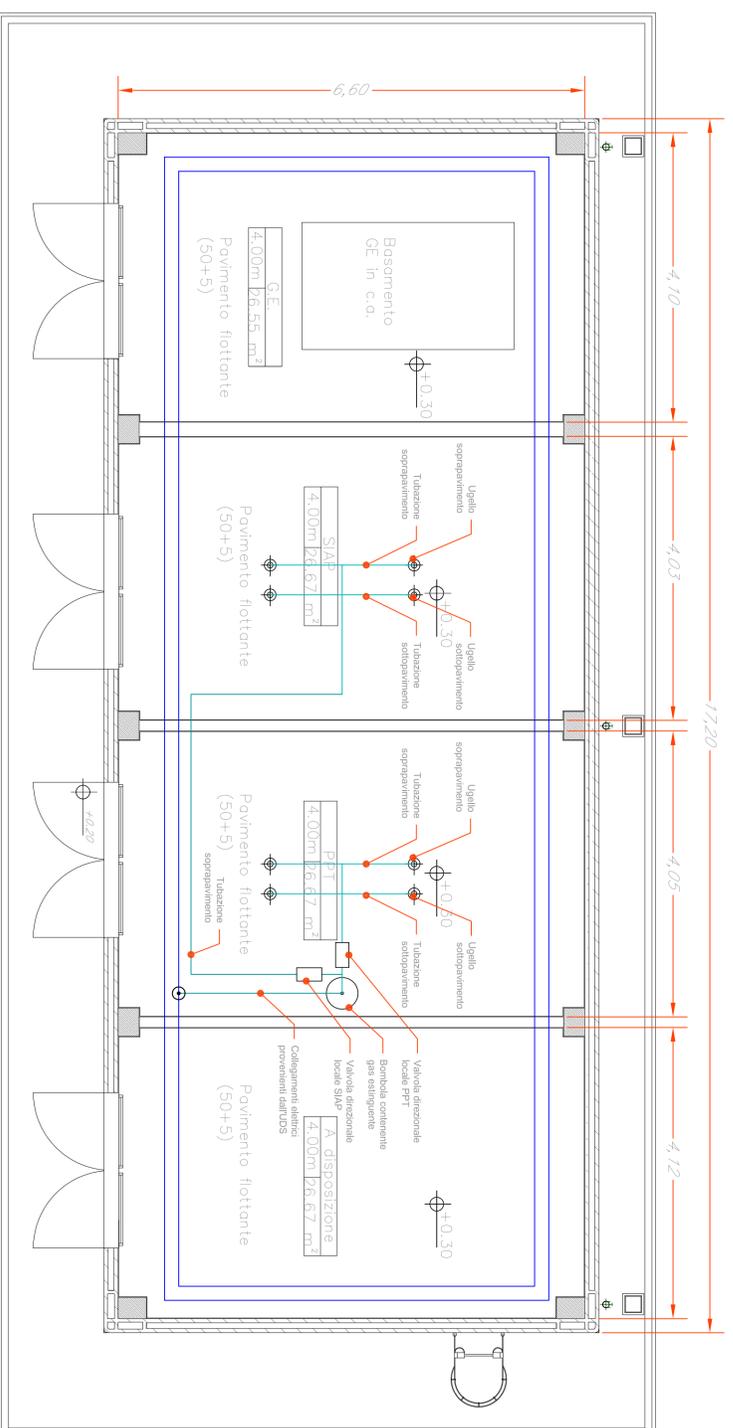


LEGENDA IMPIANTI

- CAVO EN50200, LSZH sezione 2x1,5mmq SEGNALE twistato e schermato
- TUBAZIONE
- ⊕ EROGATORE
- ⊙ BOMBOLE GAS ESTINGUENTE(42 bar)
- VALVOLA DIREZIONALE

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI ESTINZIONE A GAS, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

PGEF-b

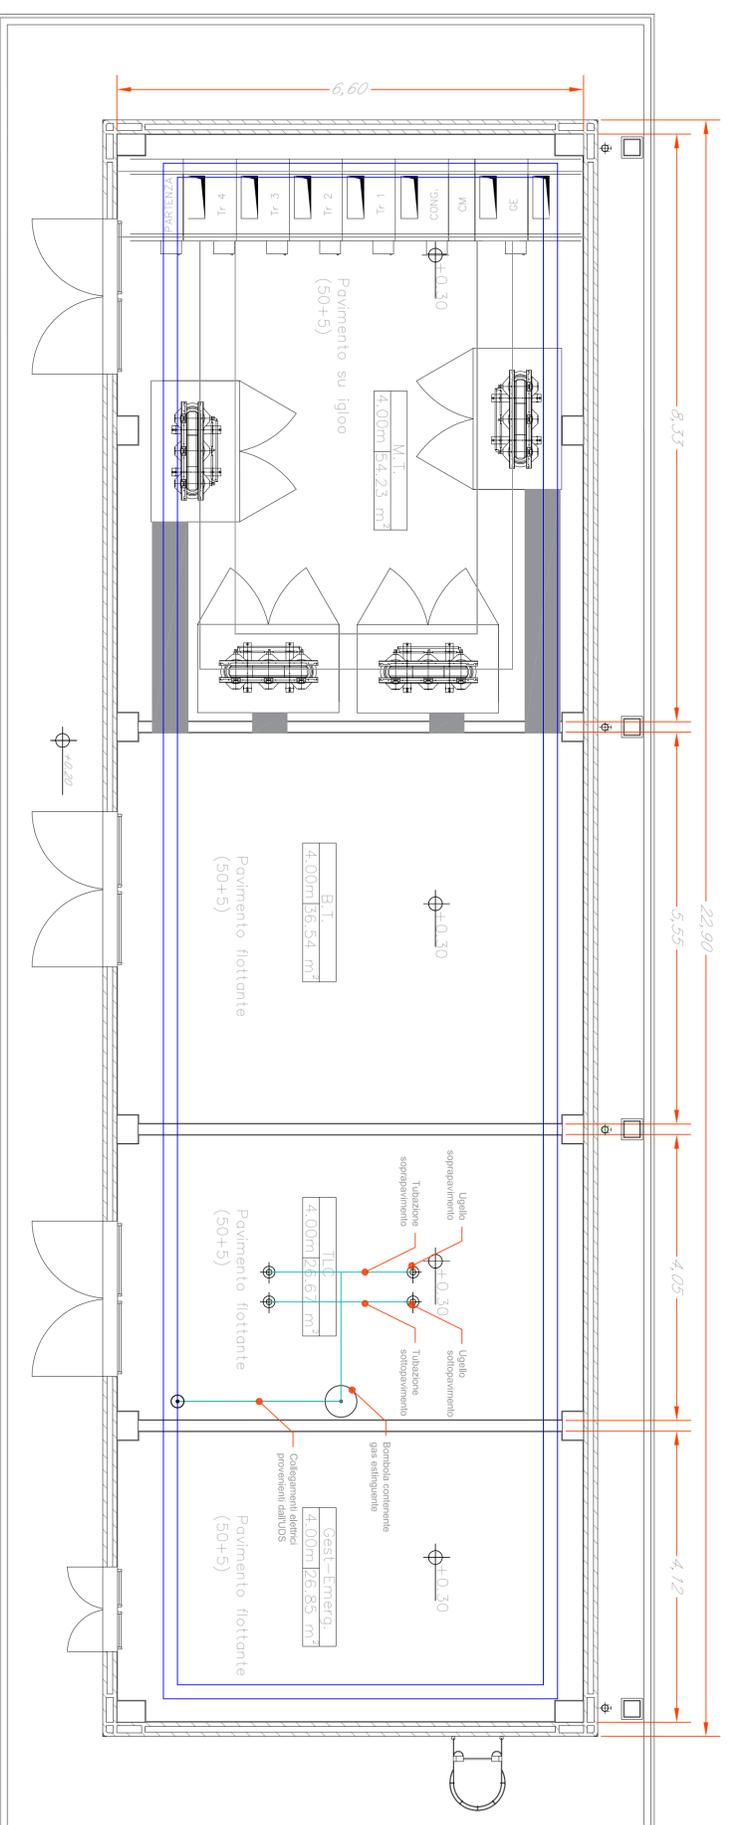

COMMITENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. Impianti industriali e tecnologici

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA

FABBRICATI TECNOLOGICI PIAZZALE LATO BOVINO

Impianto Spegnimento Automatico a Gas
Layout impiantistico e disposizione apparecchiature PGEF-b e PSTE

SCALA:
1 : 50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DESCRIZIONE PROG. REV.

IF1W 00 D 17 PB A10104 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutivo	C. Mignone	08/12/2018	V. Iannicelli	08/12/2018	D. Anni	08/12/2018	A. Taddei	08/12/2018

File: ITW_00 D 17 PB_A0104_001_A

n. Ediz.: 516_1