



Centrale TVCC

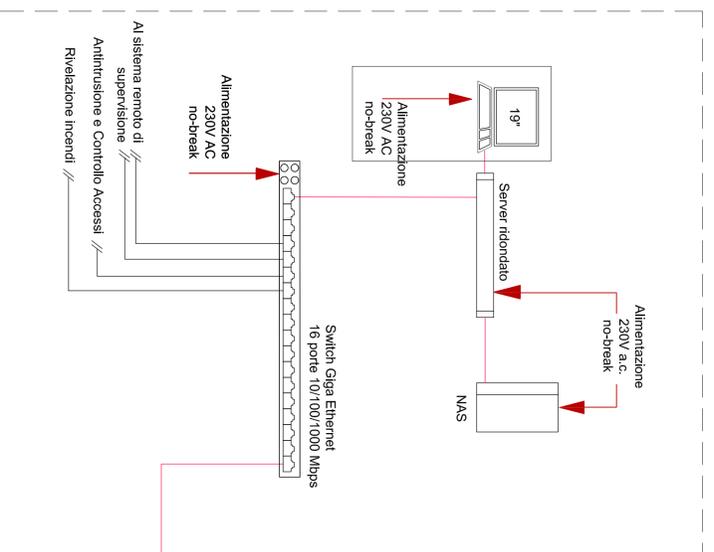

Centrale di disconnessione fumi

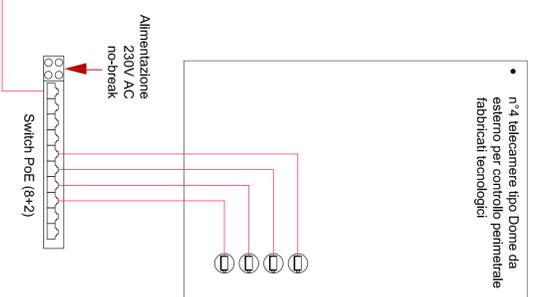

Cavo UTP per trasmissione dati ed alimentazione telecamere tramite tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Cavo Fibra Ottica

LEGENDA IMPIANTI

- TELECAMERA IP 2 MP TIPO POE SE DA ESTERNO E' DOTATA DI ILLUMINATORE IR
- NETWORK ATTACHED STORAGE
- SWITCH PER ALIMENTAZIONE E SEGNALE TELECAMERE - TECNOLOGIA PoE
- TUBAZIONE PVC Ø=25mm - Alimentazione e Trasmissione Dati
- Cavo Ethernet FTP

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO TVCC. MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. Impianti industriali e tecnologici

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA
CENTRALE DI DISCONNESSIONE FUMI CON CONSEGNA
ENERGIA GALLERIA ORSARA**
Impianto TVCC

Schema funzionale e tipologici di installazione

SCALA: - : -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DESCRIZIONE PROG. REV.

IF1W 00 D 17 DX ANO502 001 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|---------------------|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A | Emissione Esecutivo | E. Zozzo | Agosto 2018 | V. Iannucelli | Agosto 2018 | D. Anni | Agosto 2018 | A. Taddei | Agosto 2018 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |