

TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive

Via Brancati, 47

00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa

Contrada Rondinella

74123 Taranto

Taranto, 09/07/2018

Prot. CET 92/18

Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 e s.m.i.- Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio monoblocco 3 CET2.


Vi comunichiamo che giorno 01/07/18 sul monoblocco 3 dalle ore 15:50 alle 16:19 circa si è verificato un disservizio, registrato dal sistema come “transitorio”, causato dalla ritardata accensione di alcuni bruciatori a gas naturale.

L'evento non ha provocato alcun impatto ambientale come si evince dal “report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio” del monoblocco 3 del 01/07/18 che vi inoltriamo in allegato.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Ing. Antonio Maria Giordano

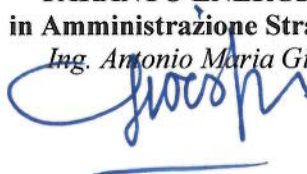

TARANTO ENERGIA S.r.l. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - con unico socio
Stabilimento di Taranto : via Appia km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4817210 - fax +39 099 4817200



Sede Legale: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 165.310.000,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 07534100966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Taranto Energia CET2 Monoblocco 3

Data: 01/07/2018 Server 1

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

| Ore | CO elaborato Kg | | SO2 elaborato Kg | | NOX elaborato Kg | | THC elaborato Kg | | Polv elaborato Kg | | Portata Fumi kNm³ | | Impianto |
|--|--------------------|------|---------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|------|----------------------|------|----------------------|--------|-------------|
| | Note | Val. | Note | Val. | Note | Val. | Note | Val. | Note | Val. | Note | Val. | |
| 01:00 | | 0,0 | | 113,9 | | 34,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 388,6 | In marcia |
| 02:00 | | 0,0 | | 111,2 | | 40,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 402,5 | In marcia |
| 03:00 | | 0,0 | | 113,3 | | 35,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 384,4 | In marcia |
| 04:00 | | 0,0 | | 112,8 | | 34,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 399,4 | In marcia |
| 05:00 | | 0,0 | | 112,8 | | 35,8 | | 0,0 | | 0,2 | | 418,0 | In marcia |
| 06:00 | | 0,0 | | 126,6 | | 39,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 387,6 | In marcia |
| 07:00 | | 0,0 | | 130,2 | | 38,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 406,6 | In marcia |
| 08:00 | | 0,0 | | 170,9 | | 40,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 393,8 | In marcia |
| 09:00 | | 0,0 | | 166,2 | | 41,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 399,4 | In marcia |
| 10:00 | | 0,0 | | 190,1 | | 44,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 375,8 | In marcia |
| 11:00 | | 0,3 | | 169,1 | | 37,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 394,5 | In marcia |
| 12:00 | | 0,0 | | 160,3 | | 38,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 376,6 | In marcia |
| 13:00 | | 0,0 | | 142,3 | | 37,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 336,6 | In marcia |
| 14:00 | | 0,0 | | 175,4 | | 51,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 401,4 | In marcia |
| 15:00 | | 2,6 | | 139,7 | | 43,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 303,2 | In marcia |
| 16:00 | | 6,0 | | 100,2 | | 34,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 283,6 | Transitorio |
| 17:00 | | 0,0 | | 108,0 | | 44,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 391,3 | In marcia |
| 18:00 | | 0,0 | | 138,3 | | 46,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 389,1 | In marcia |
| 19:00 | | 0,0 | | 135,7 | | 41,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 424,3 | In marcia |
| 20:00 | | 0,0 | | 133,2 | | 40,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 356,4 | In marcia |
| 21:00 | | 0,0 | | 127,7 | | 38,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 355,7 | In marcia |
| 22:00 | | 0,0 | | 116,4 | | 34,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 374,6 | In marcia |
| 23:00 | | 0,0 | | 96,9 | | 29,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 356,8 | In marcia |
| 24:00 | | 0,0 | | 92,4 | | 29,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 381,9 | In marcia |
| Flusso Giorno (Normal Funzionamento) | | 2,9 | | 3083,4 | | 897,8 | | 0,0 | | 0,2 | | 8798,5 | 23 |
| Flusso Giorno (Transitorio) | | 6,0 | | 100,2 | | 34,5 | | | | | | 283,6 | 1 |
| Flusso Giorno (Totale) | | 8,9 | | 3183,6 | | 932,3 | | 0,0 | | 0,2 | | 9082,1 | 24 |

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006