














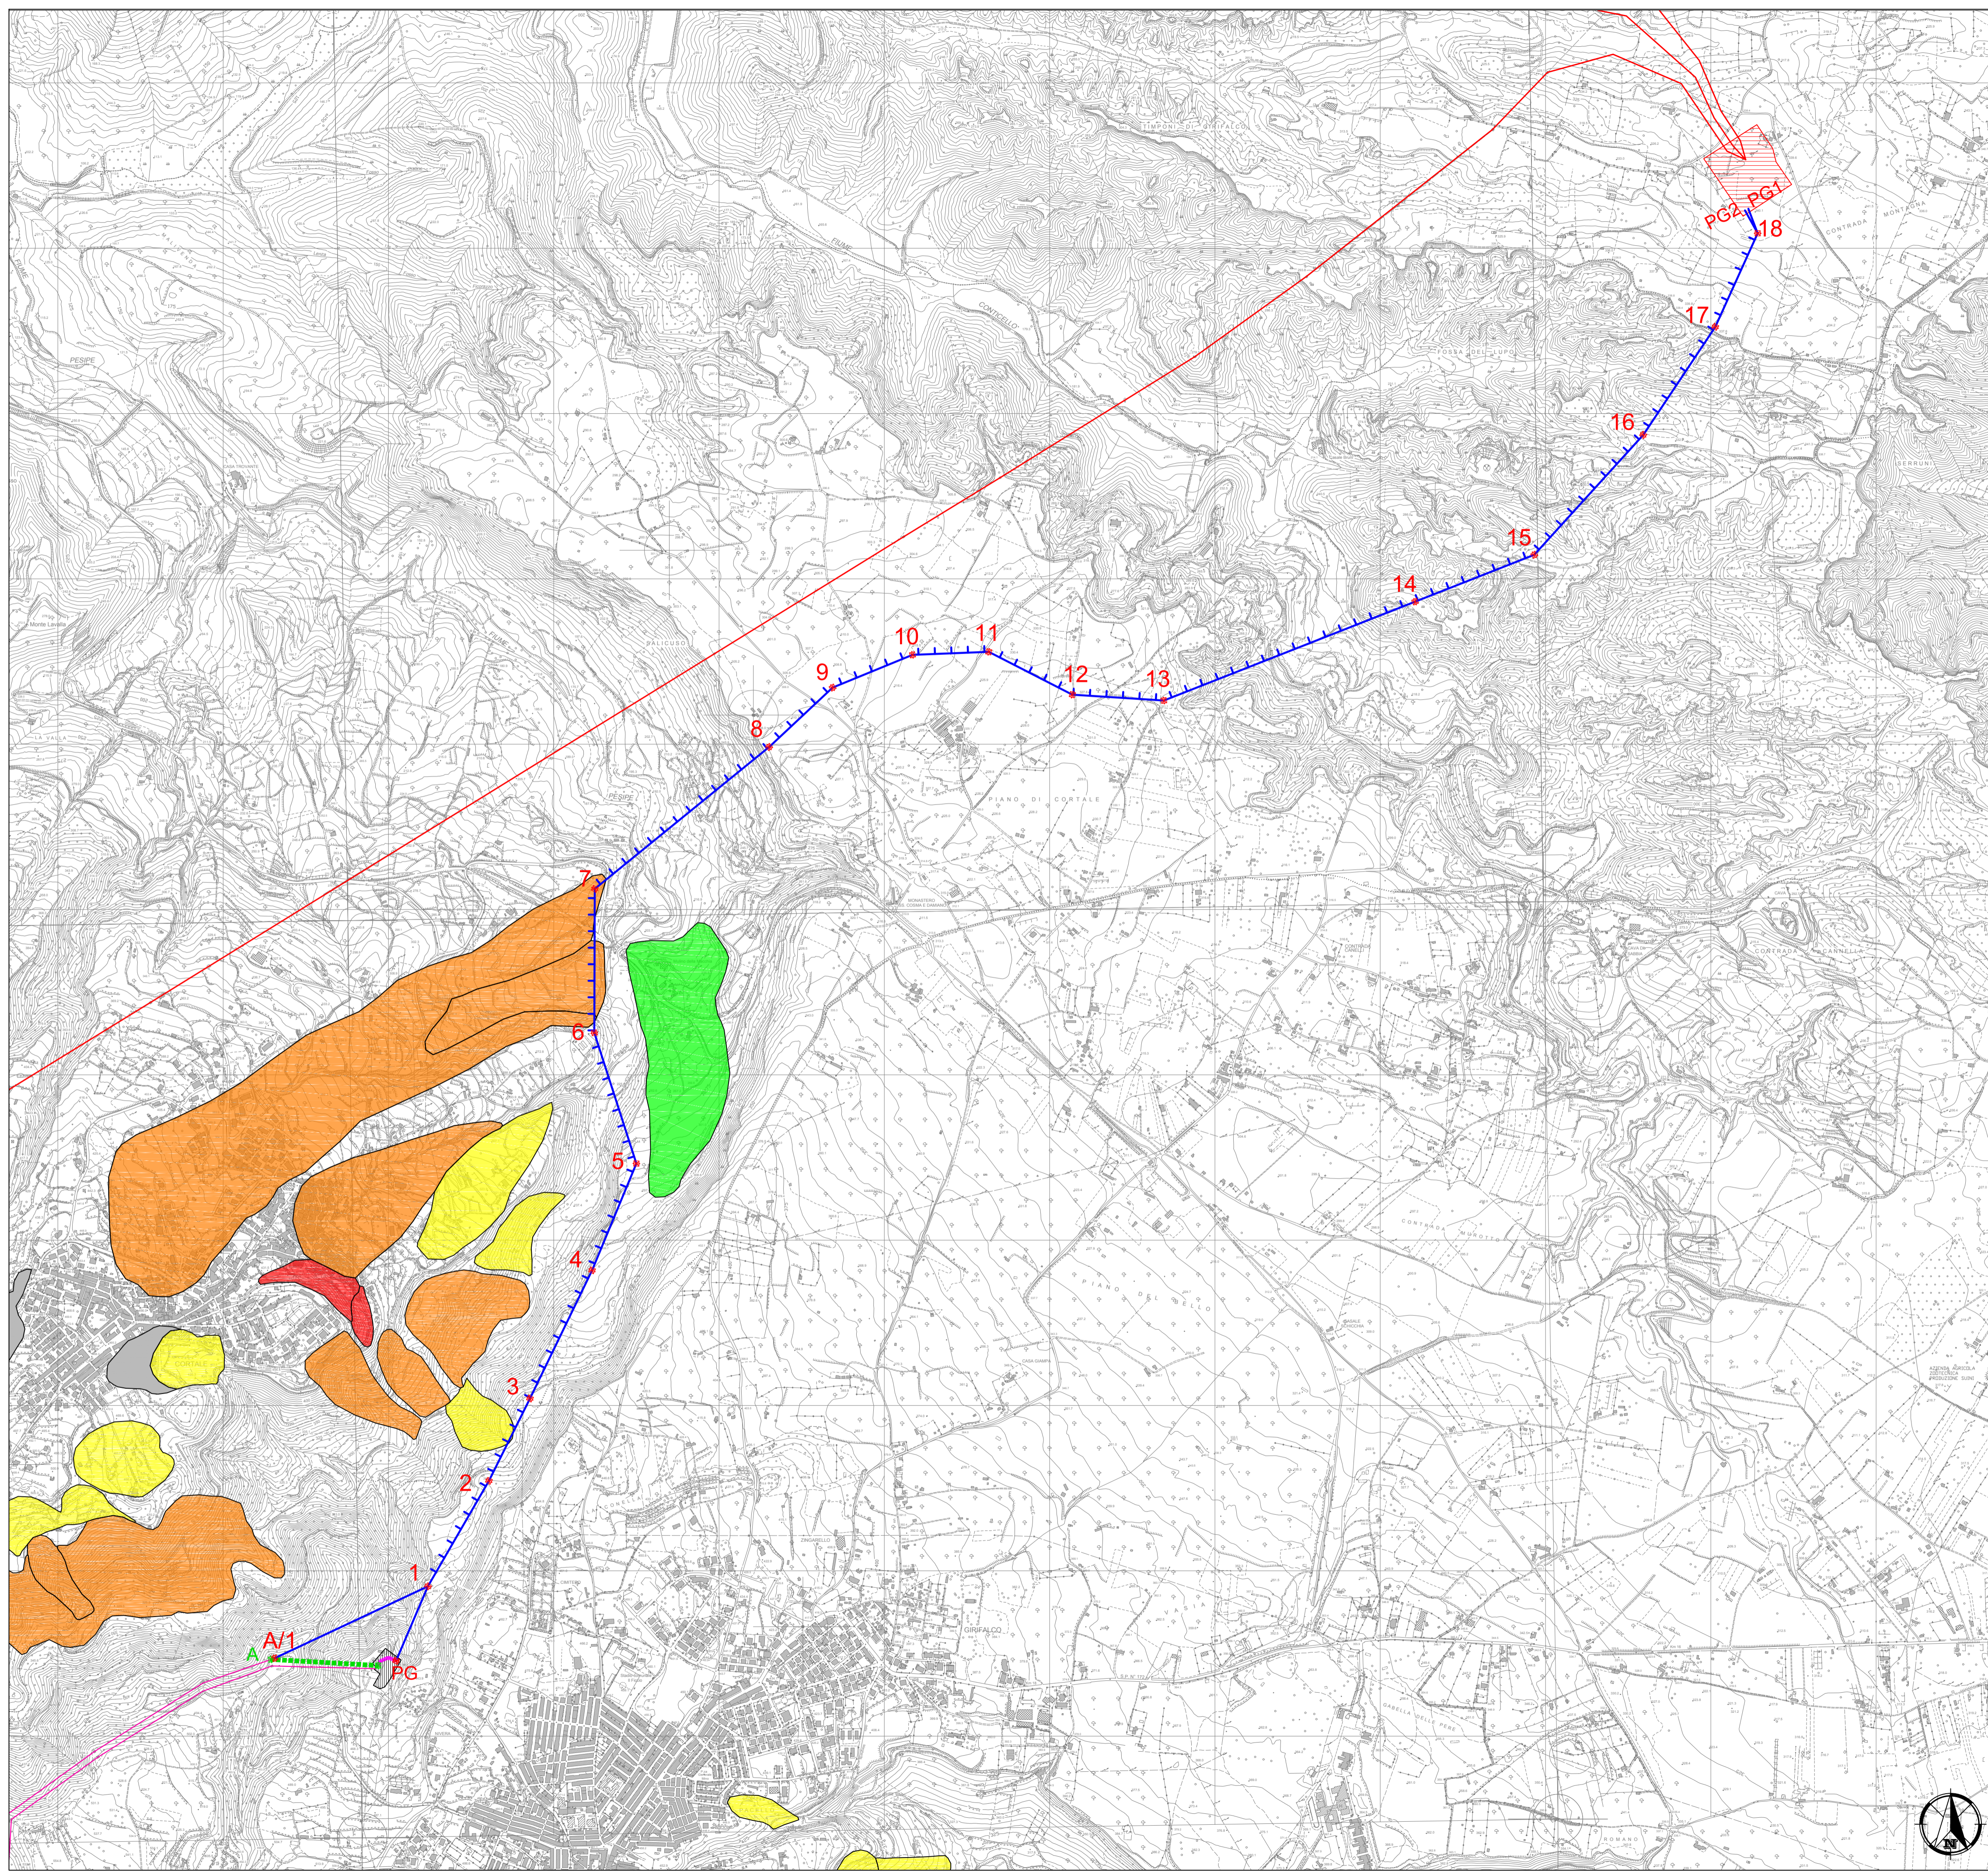
# CARTA DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Pericolosità frane

## LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

-  Elettrodotto 150 kV in progetto - Doppia Terna
-  Elettrodotto 150 kV in progetto - Singola Terna
-  Sostegni in progetto
-  Elettrodotto da demolire
-  Sostegni da demolire
-  Elettrodotto 150kV di progetto in cavo
-  Elettrodotto esistente 380kV
-  Elettrodotto esistente 150kV
-  CP Girifalco
-  SE 150/380 kV Maida

## PERICOLOSITÀ FRANE

-  P1
-  P2
-  P3
-  P4
-  N.C.



Fonte dei dati : webgis abr Regione Calabria (<http://webgisabr.regione.calabria.it>)



REVISIONI		CODIFICA DELL'ELABORATO		
00	28/09/2018	PRIMA EMISSIONE	M. Iannini Green&Green	A. Serrapica ING-PRE-AM
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO
				N. Rivabene ING-PRE-AM
				APPROVATO
		DEFR13027BIAM02735_04		
PROGETTO		TITOLO		
RICAVATO DAL DOC. TERNA		RACCORDI AEREI A 150kV TRA LA STAZIONE DI MAIDA E LE LINEE JACURSO - GIRIFALCO		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		CARTA DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Pericolosità frane		
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR13027BIAM02735_04.pdf	1 unità = 1/1	A1	1:10000	1/1
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibt.				