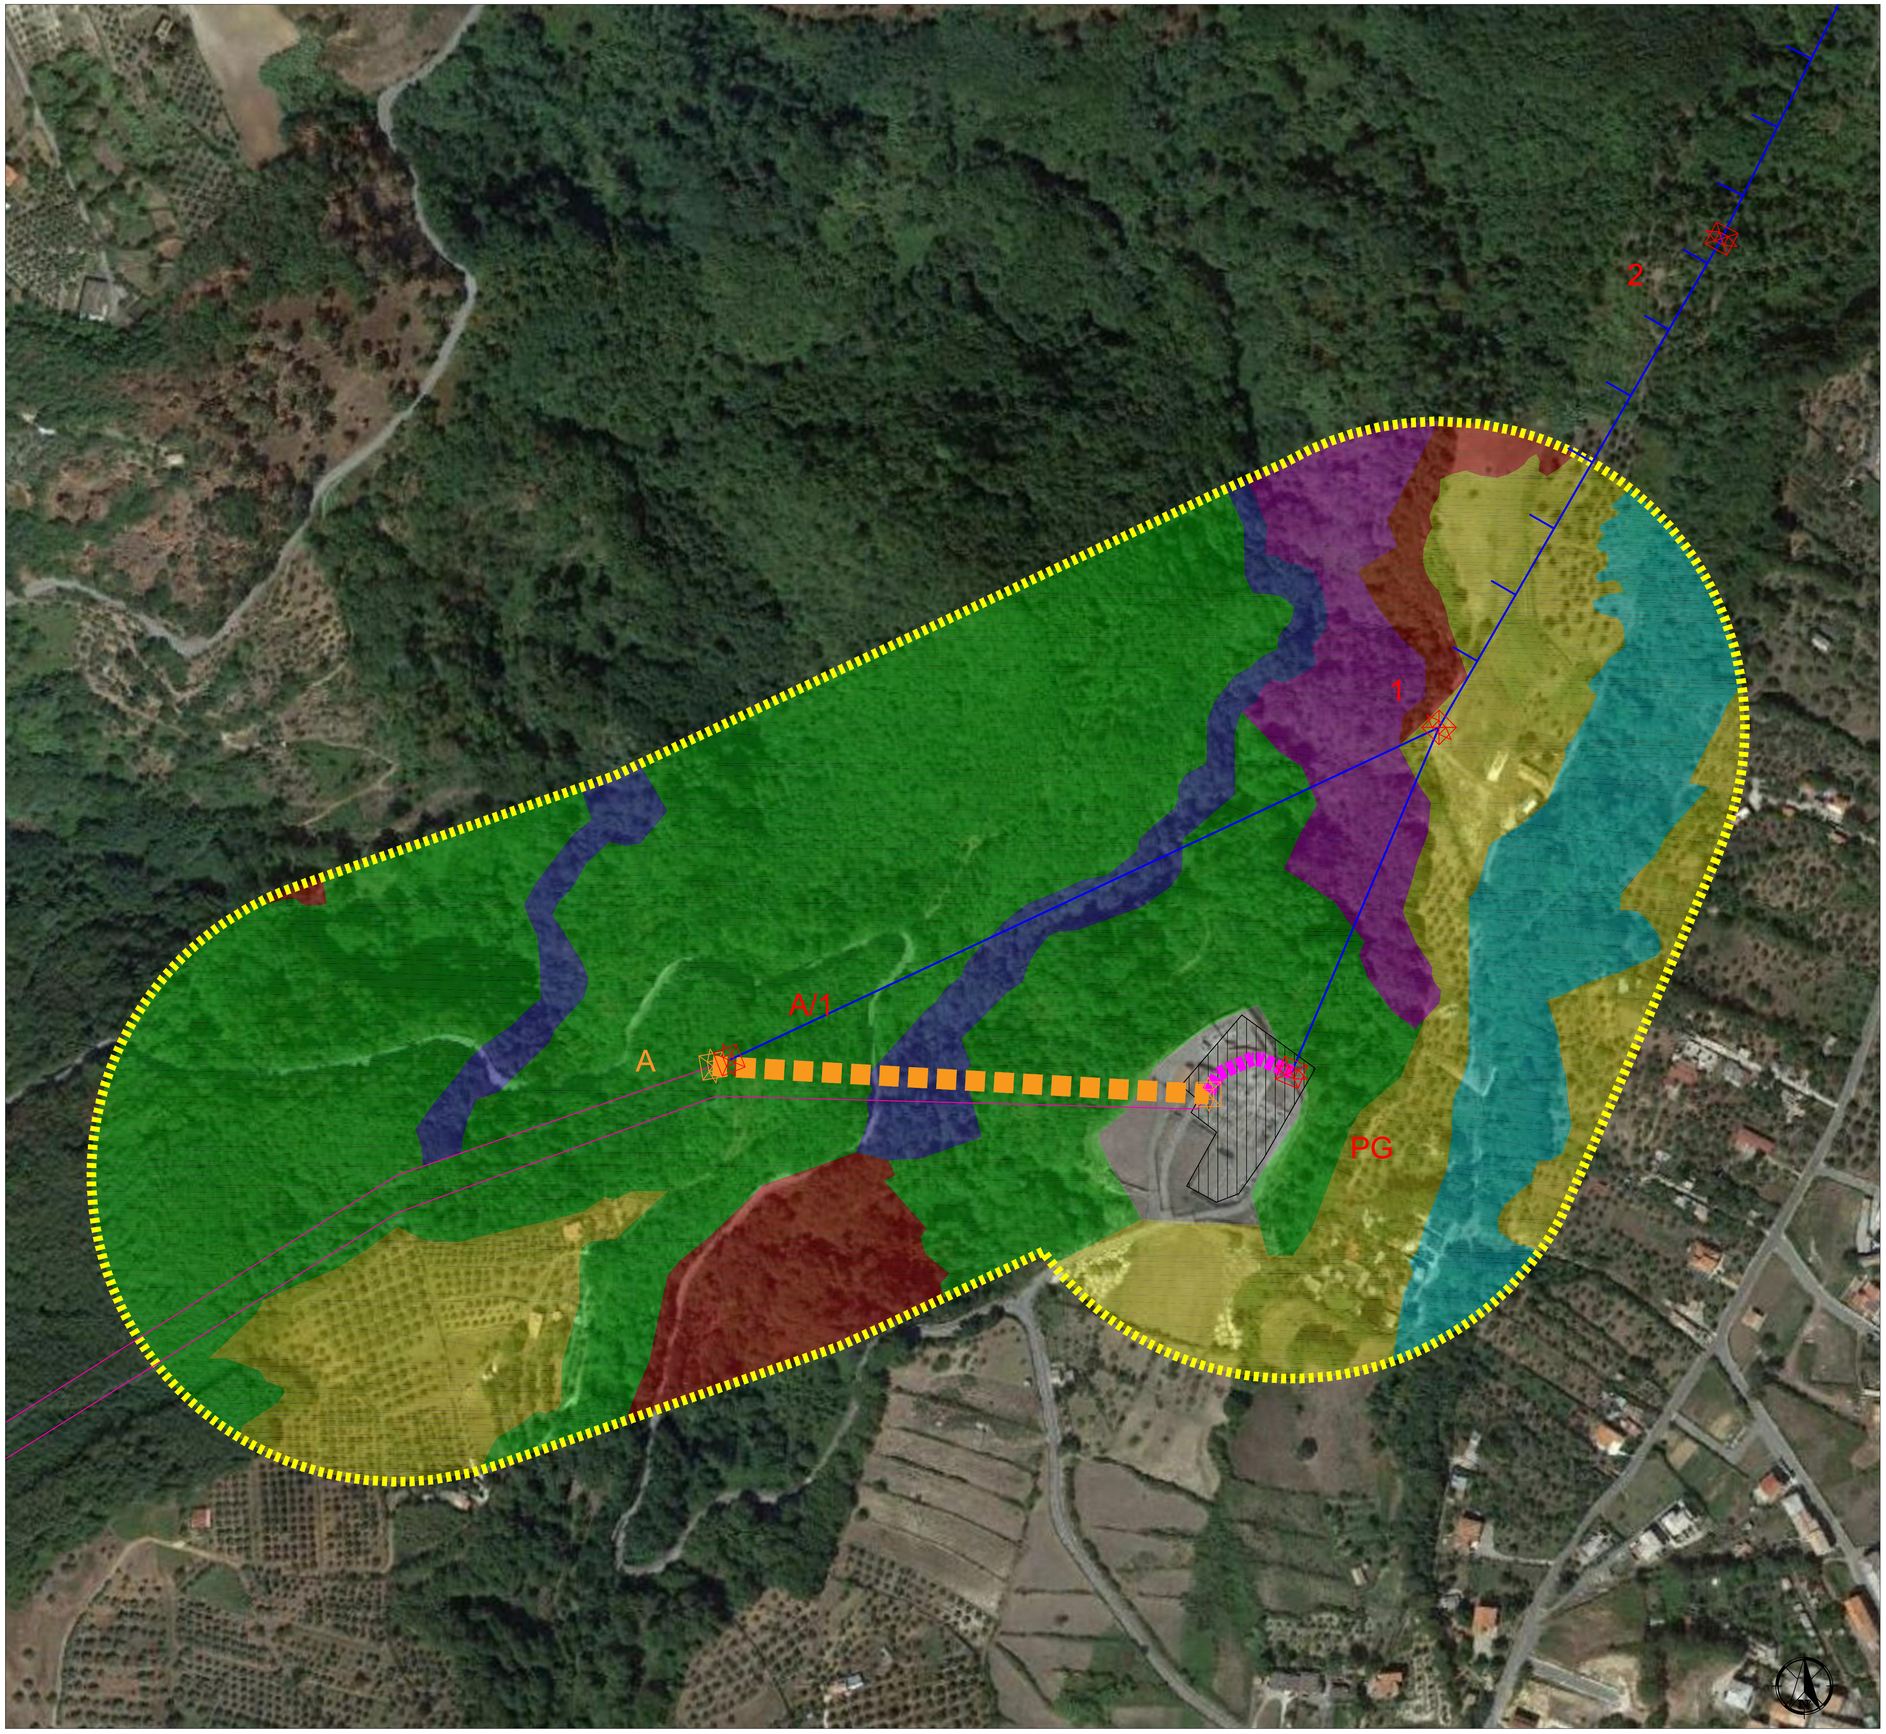

LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Elettrodotto 150 kV in progetto - Doppia Terna
- Elettrodotto 150 kV in progetto - Singola Terna
- Elettrodotto 150 kV esistente
- Sostegni in progetto
- Elettrodotto da demolire
- Sostegni da demolire
- Elettrodotto 150kV di progetto in cavo
- CP Girifalco
- Buffer di indagine (200 metri)
- 92A0 "Foreste a galleria di Salix e Populus alba"
- 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
- 9260 "Boschi di Castanea sativa
- 91AA* "Boschi orientali di quercia bianca"
- Arbusteti in evoluzione
- Coltivi
- Area industriale

REVISIONI N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	22/10/2018	PRIMA EMISSIONE	Green&Green	A. Serrapica ING-PRE-IAM	N. Rivabene ING-PRE-IAM

green & green WE ENGINEERING

CODIFICA DELL'ELABORATO: DEFR13027BIAM02738_01

Terna Rete Italia — TERNA GROUP — ING-PRE-IAM

PROGETTO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

TITOLO

RACCORDI AEREI A 150kV TRA LA STAZIONE DI MAIDA E LE LINEE JACURSO - GIRIFALCO

CARTA DEGLI HABITAT

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR13027BIAM02738_01.pdf	1 unità = 1/1	A1	1:2.000	1/1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.