


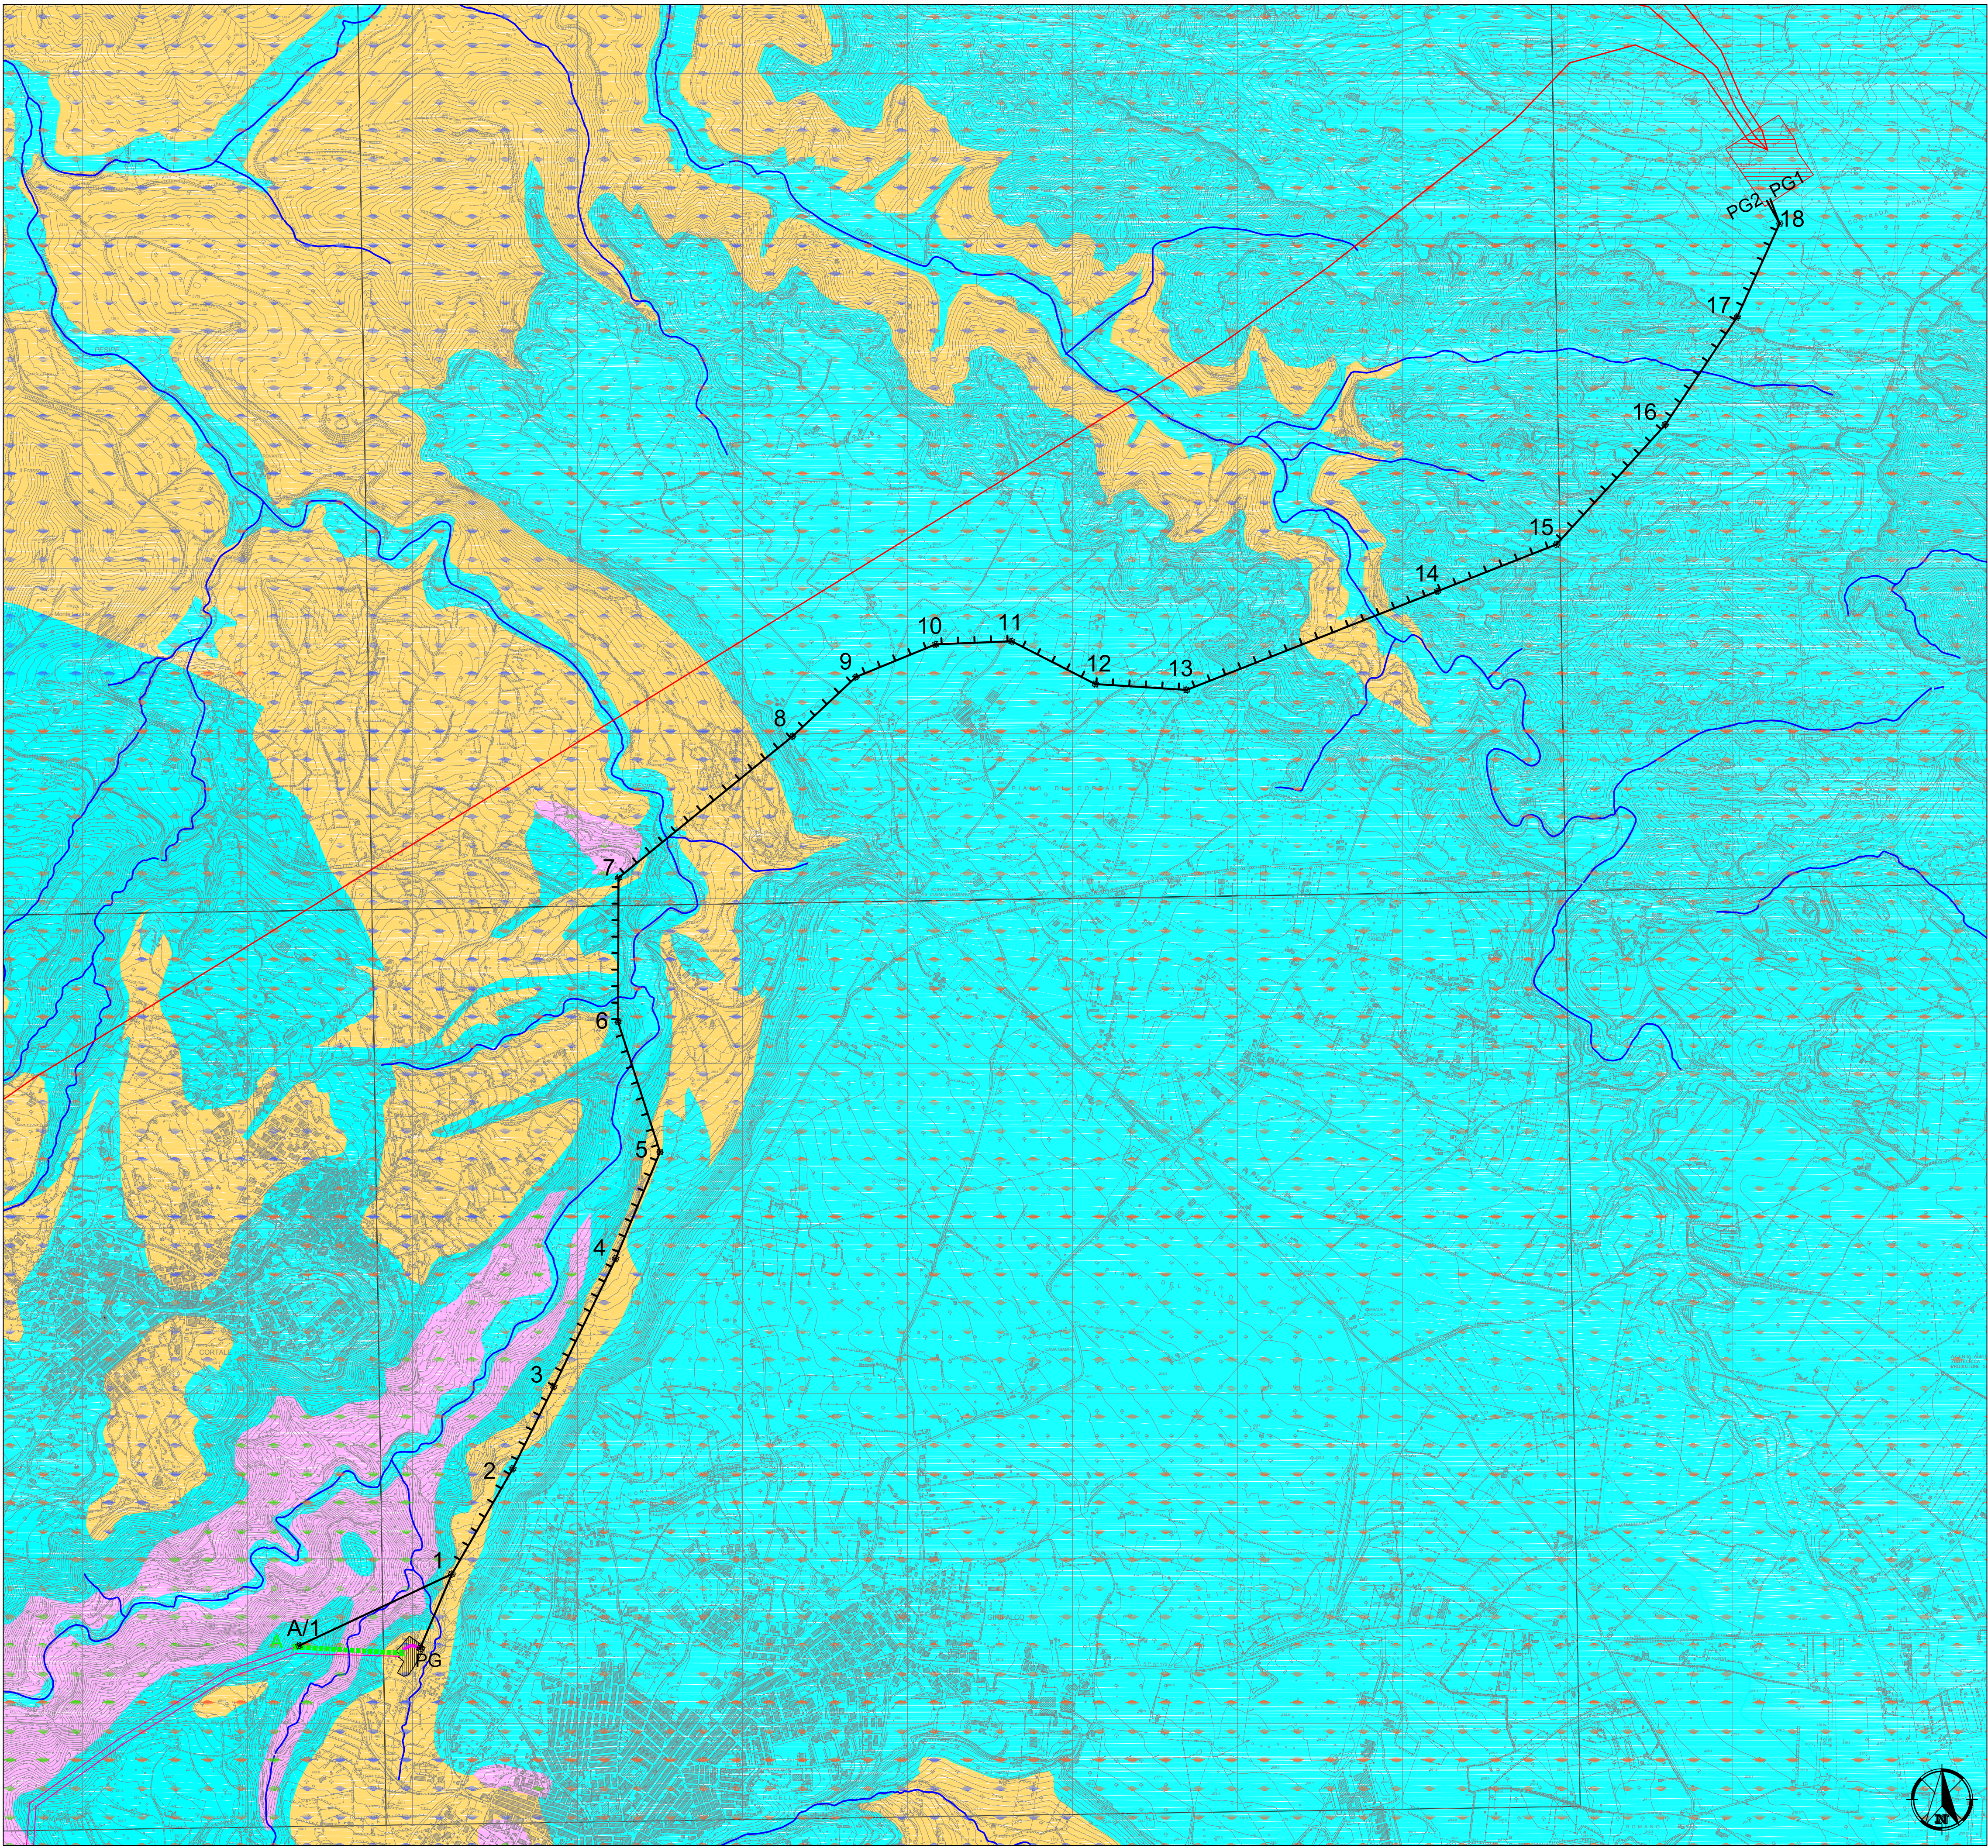

CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA VULNERABILITA'
DELLA FALDA SUPERFICIALE

LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Elettrodotto 150 kV in progetto - Doppia Terna
- Elettrodotto 150 kV in progetto - Singola Terna
- Sostegni in progetto
- Elettrodotto da demolire
- Sostegni da demolire
- Elettrodotto 150kV di progetto in cavo
- CP Girifalco
- SE 150/380 kV Maida
- Elettrodotto esistente 380kV
- Elettrodotto esistente 150kV

- Complesso idrogeologico dei depositi conglomeratici-sabbiosi
($10^{-1} \leq k \leq 10^{-3}$)
PERMEABILITÀ ALTA
- Complesso idrogeologico delle rocce metamorfiche ed intrusive
($10^{-3} \leq k \leq 10^{-6}$)
PERMEABILITÀ MEDIA
- Complesso idrogeologico dei depositi argillosi
($10^{-6} \leq k \leq 10^{-9}$)
PERMEABILITÀ BASSA
- Reticolo idrografico superficiale

VULNERABILITA' DELLA FALDA SUPERFICIALE

- ALTA
- MEDIA
- BASSA



REVISIONI					
00	28/09/2018	PRIMA EMISSIONE	M. Iannini Geod. Geom.	A. Serrapica ING- PRE- IAM	N. Rivabene ING- PRE- IAM
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		CODIFICA DELL'ELABORATO DEFR13027BIAM02744_03			
PROGETTO		TITOLO			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		RACCORDI AEREI A 150KV TRA LA STAZIONE DI MAIDA E LE LINEE JACURSO - GIRIFALCO CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA VULNERABILITA' DELLA FALDA SUPERFICIALE			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA					
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR13027BIAM02744_03.pdf		1 unità = 1/1	A1	1:10000	1/1
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibi.					