## LEGENDA

| | | IEC | ANSI | DESCRIZIONE | IEC | ANSI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRASFORMATORE DI POTENZA CON COMMUTATORE SOTTO CARICO | | 26 | RILEVATORE DI SOVRATEMPERATURA | | 87T | RELAY DIFFERENZIALE TRASFORMATORE |
| | TRASFORMATORE A PIU' PRESTAZIONI | | 27 | RELAY DI MINIMA TENSIONE | | 90 | REGOLATORE DI TENSIONE |
| | MOTORE DI COMANDO | | 28A | TERMORESISTENZE OLIO | | 99 | RELAY LIVELLO OLIO |
| | SEZIONATORE SOTTO CARICO | | 49 | IMMAGINE TERMICA | | 79 | RELAY RICHIUSURA |
| | INTERRUTTORE AUTOMATICO | | 50 | RELAY CORRENTE DI CORTO CIRCUITO | | 97 | RELAY BUCHHOLZ |
| | SEZIONATORE A VUOTO | | 50N | RELAY DI SOVRACORRENTE NEL NEUTRO | | | CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA CHIUSA |
| | TRASFORMATORE DI CORRENTE | | 51 | RELAY CORRENTE DI SOVRACCARICO | | | CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA APERTA |
| | TRASFORMATORE DI TENSIONE | | 51N | RELAY DI SOVRACORRENTE NEL NEUTRO | | Vo | TENSIONE OMOPOLARE |
| | CONNETTORI A SPINA | | 59 | RELAY DI SOVRATENSIONE | | cosfi | FATTORE DI POTENZA |
| | LAMPADE PRESENZA TENSIONE | | 59N | SOVRATENSIONE PER GUASTO A TERRA | | Wh / VARh | MISURA DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA |
| | CABLE SEALING END | | 63 | VALVOLA DI SICUREZZA RILEVO PRESSIONE | | | |
| | MORSETTIERA DI PROVA | | 67N | RELAY DIREZIONALE DI TERRA | | | |
| | CONNESSIONE TRA CAVI | | 74C | RELAY FLUSSO OLIO | | | |
| | CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA | | 81HF | RELAY DI SOVRAFREQUENZA | | | |
| | CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA | | 81LF | RELAY BASSA FREQUENZA | | | |
| | CONNESSIONE A TERRA | | 86 | RELAY DI BLOCCO | | | |
| | FUSIBILE | | | | | | |
| P | POTENZA ATTIVA | | I | CORRENTE | | | |
| Q | POTENZA REATTIVA | | Io | CORRENTE OMOPOLARE | | | |
| S | POTENZA APPARENTE | | V | TENSIONE | | | |

PARCO EOLICO – BREATHE E.M.

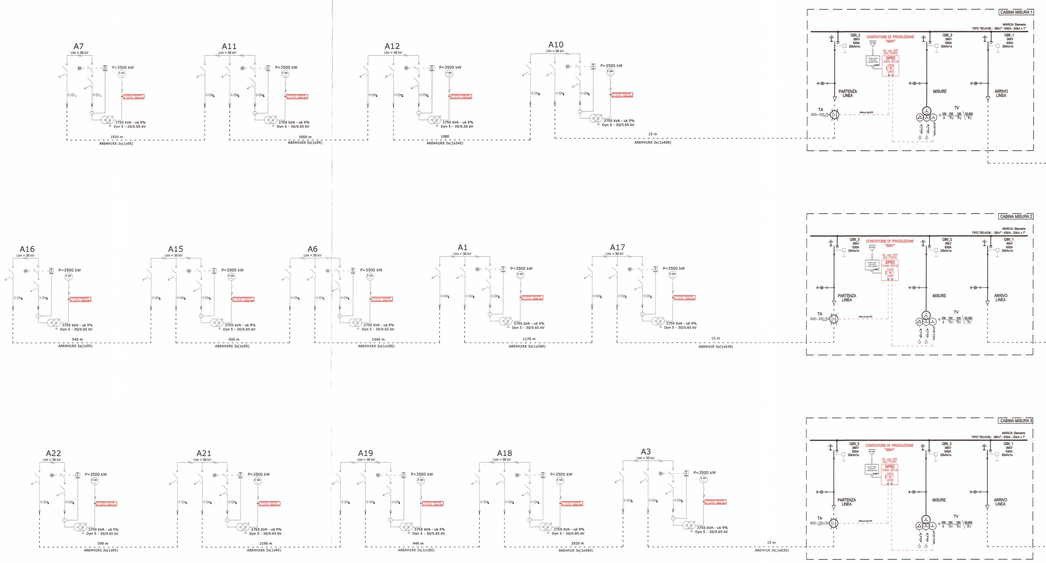


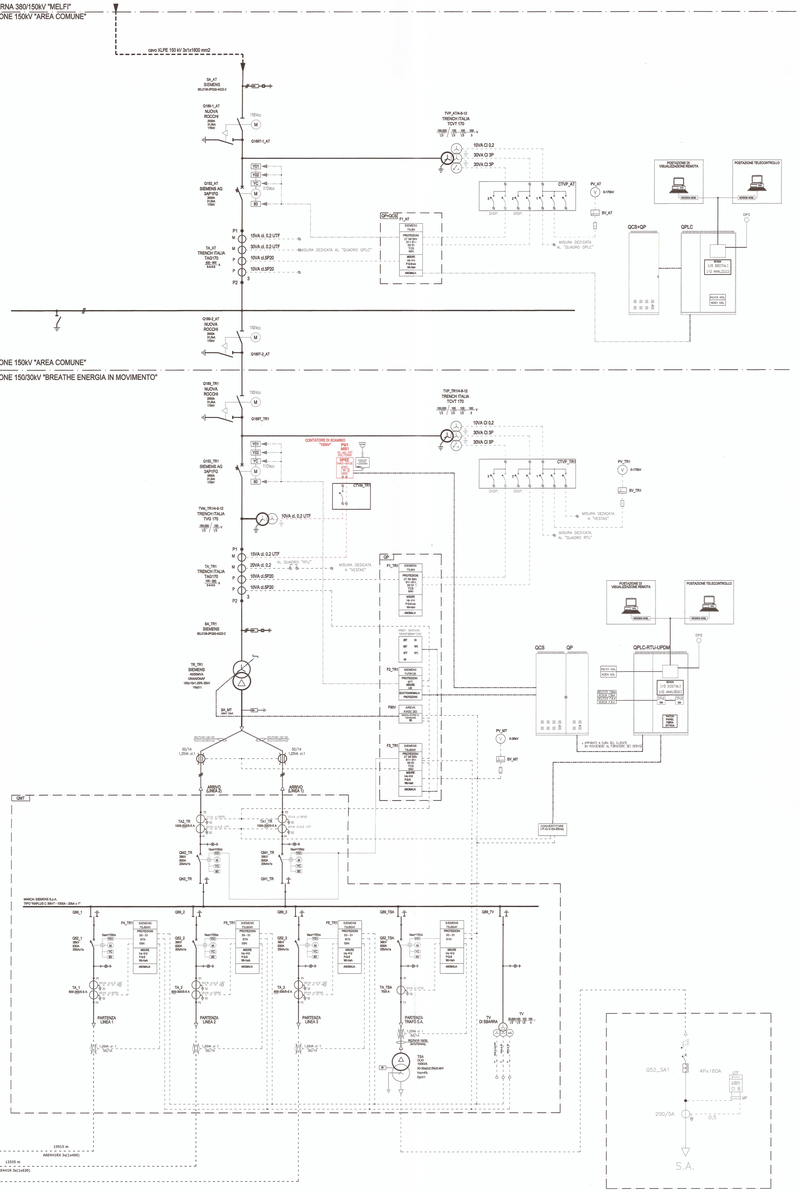
STAZIONE TERNA 380/150kV "MELFI"
SOTTOSTAZIONE 150kV "AREA COMUNE"
cavo XLPE 150 kV 3x1x1600 mm2
SA_AT
SIEMENS
8EL01K-PD20-4CD1
Q1BK1_AT
NUOVA ROCCHI
Q1BT_AT
Q1S2_AT
SIEMENS AS
3AP1FG
Q1BP_AT
TVP_ATA4-0.12
TRENCH ITALIA
TVVT 170
10VA Cl 0.2
30VA Cl 3P
30VA Cl 3P
CTVP_AT
PV_AT
0.150kV
BV_AT
POSTAZIONE DI VISUALIZZAZIONE REMOTA
POSTAZIONE TELECONTROLLO
MISURA DEDICATA AL "QUADRO GPLC"
QP-GPLC
PT_AT
TRASDUTTORE TCM
QCS-QP
QPLC
GPS
TAL_AT
TRENCH ITALIA
TAG 170
10VA cl. 0.2 UTF
10VA cl.5P20
10VA cl.5P20
TA_AT
TRENCH ITALIA
TAG170
SOTTOSTAZIONE 150/30kV "BREATHE ENERGIA IN MOVIMENTO"
Q1BK_TR1
Q1BT_TR1
Q1S2_TR1
SIEMENS AS
3AP1FG
TVP_TR1A-0.12
TVVT 170
CONTATORE DI SCAMBIO "TERNA"
CTVP_TR1
PV_TR1
BV_TR1
TAL_TR1A-0.5
TRENCH ITALIA
TAG 170
10VA cl. 0.2 UTF
TA_TR1
TRENCH ITALIA
TAG170
10VA cl.0.2
10VA cl.5P20
10VA cl.5P20
MISURA DEDICATA A "MESNO"
MISURA DEDICATA AL "QUADRO RPC"
QP
PT_TR1
TRASDUTTORE TCM
SA_TR1
SIEMENS
8EL01K-PF20-4AD3
TR_TR1
ZIGANKOR
DNAN63NP
Yyn0 (Dyn11)
QCS
QP
QPLC-RTU-UPDM
GPS
BV_MT
0.66kV
ARRIVO LINEA 1
ARRIVO LINEA 2
QM1
QM2
QM3
QM4
QM5
QM6
QM7
QM8
QM9
QM10
QM11
QM12
QM13
QM14
QM15
QM16
QM17
QM18
QM19
QM20
QM21
QM22
QM23
QM24
QM25
QM26
QM27
QM28
QM29
QM30
QM31
QM32
QM33
QM34
QM35
QM36
QM37
QM38
QM39
QM40