

CLIENTE 	PROGETTISTA  errefe progetti S.r.l.	COMMESSA NR/18394/R-L01	ODL 7200142798										
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	ELABORATO N° DISOR-142798-DF											
	PROGETTO Metanodotto All.to Acquedotto Pugliese S.p.A. In Comune di Taranto DN 100 (4") -75 bar	FOGLIO 1 di 4	REV. <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		0								
0													

COMUNE DI TARANTO (TA)

Metanodotto All.to Acquedotto Pugliese

In Comune di Taranto

DN 100 (4") -75 bar

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

0	Emissione per Permessi	C. Dell'Acqua	G. Tortorelli	R. Festa	06/05/2019
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

CLIENTE 	PROGETTISTA 	COMMESSA NR/18394/R-L01
	PROGETTO Metanodotto All.to Acquedotto Pugliese S.p.A. In Comune di Taranto DN 100 (4") -75 bar	Foglio 2 di 4

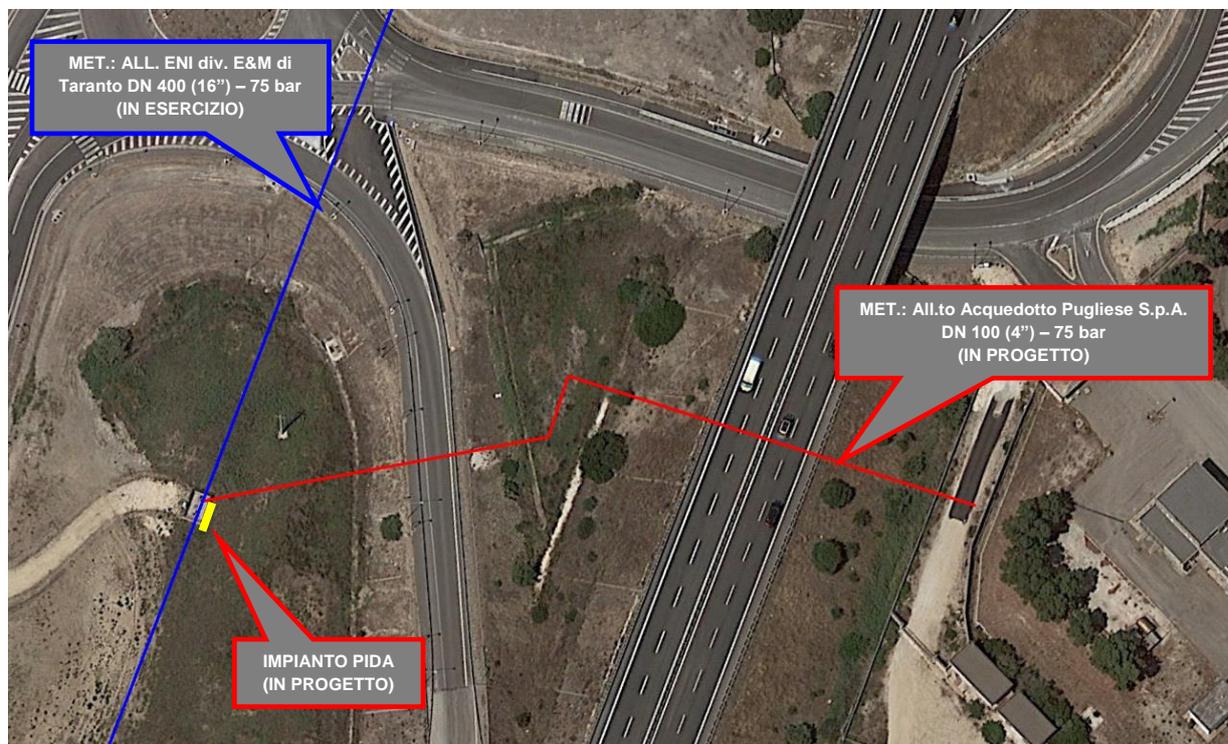


Fig. 1 – Panoramica della zona interessata dall'intervento



Fig. 2 – Ubicazione impianto P.I.D.A. e metanodotto in progetto

CLIENTE 	PROGETTISTA 	COMMESSA NR/18394/R-L01
	PROGETTO Metanodotto All.to Acquedotto Pugliese S.p.A. In Comune di Taranto DN 100 (4") - 75 bar	Foglio 3 di 4



Fig. 3 – Metanodotto e tubo di protezione

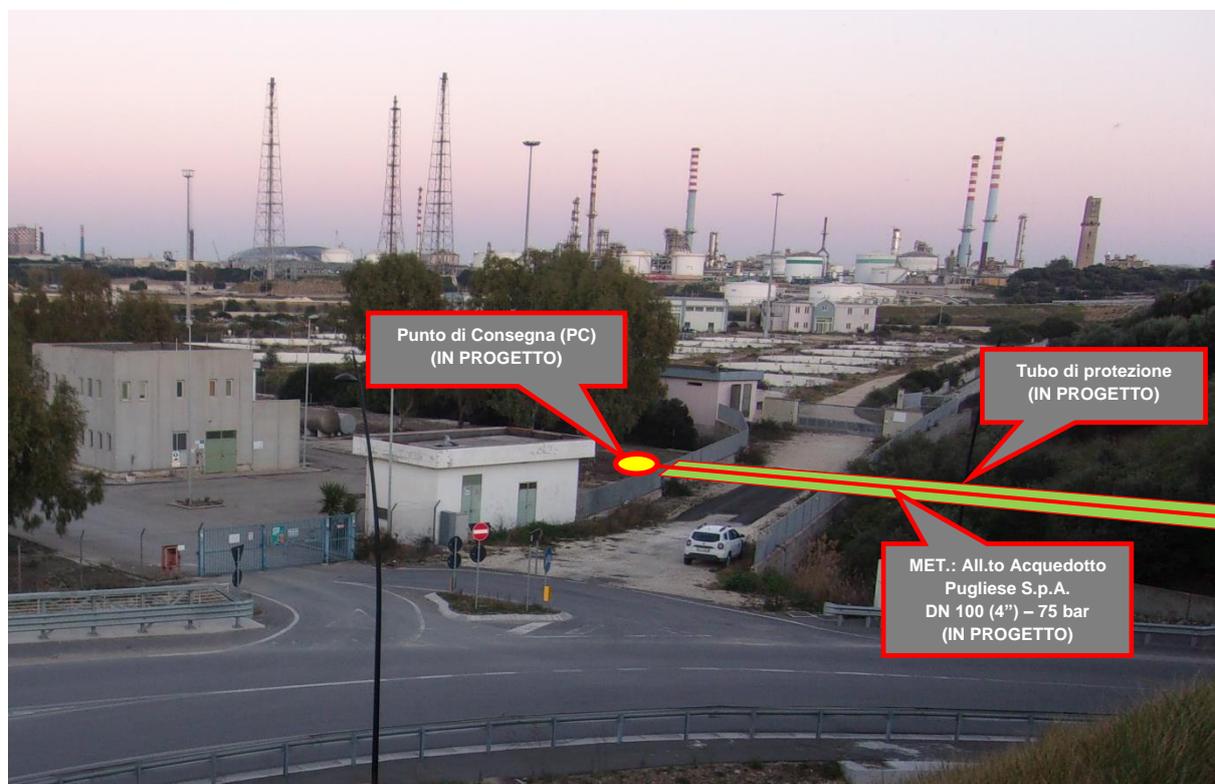


Fig. 4 – Metanodotto con tubo di protezione e Punto di Consegna

CLIENTE 	PROGETTISTA 	COMMESSA NR/18394/R-L01
	PROGETTO Metanodotto All.to Acquedotto Pugliese S.p.A. In Comune di Taranto DN 100 (4") -75 bar	Foglio 4 di 4

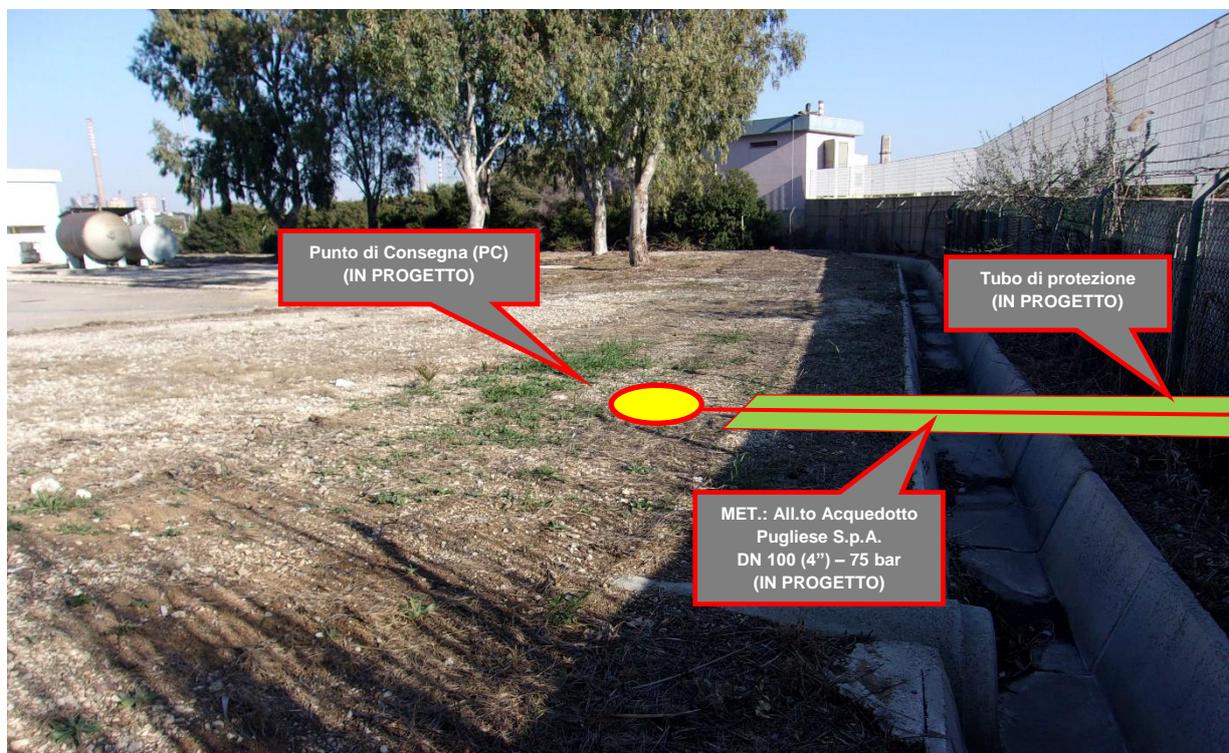


Fig. 5 – Metanodotto con tubo di protezione e Punto di Consegna