



GEOTECH S.r.l.

Sede : via T. Nani, 7 23017 Morbegno (SO) Tel 0342 6107 74 – mail: info@geotech-srl.it – Sito web: www.geotech-srl.it

D.M. 0000352 del 28.11.2013

Prescrizione N.8

IDENTIFICAZIONE DEGLI AREALI DI INSERIMENTO

DEI SOSTEGNI MONOSTELO

RENDERING

Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV “Paternò – Priolo”

REVISIONI					
	00	30/01/2019	Prima emissione	L. Moiana ING-PRE-IAM	N. Rivabene ING-PRE-IAM
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:

MOTIVO DELL'INVIO:

PER ACCETTAZIONE

PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO

DEGR11005BIAM002920_00



Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

Codifica Elaborato Terna:


REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >

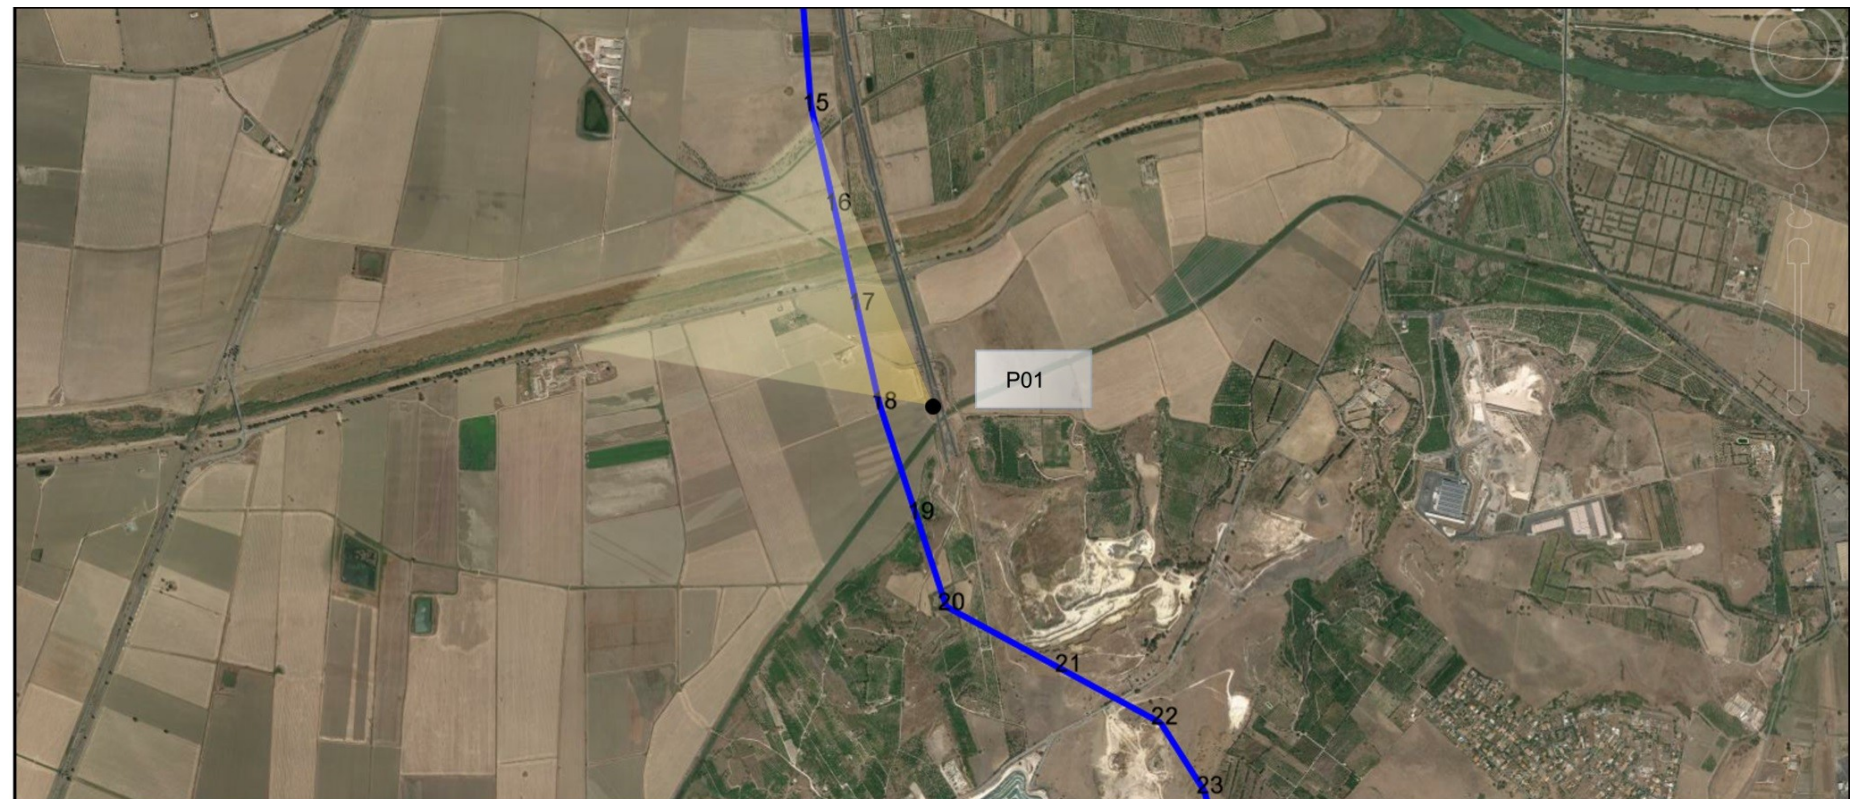


Elettrodotto a 380 KV Paternò- Priolo – Punto ripresa fotografica P01



Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV "Paternò – Priolo"

Identificazione degli areali di inserimento dei sostegni monostelo

RENDERING



GEOTECH S.r.l.

Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >






Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV "Paternò – Priolo"

Identificazione degli areali di inserimento dei sostegni monostelo

RENDERING



GEOTECH S.r.l.

Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >




Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1> Rev. < 00 >

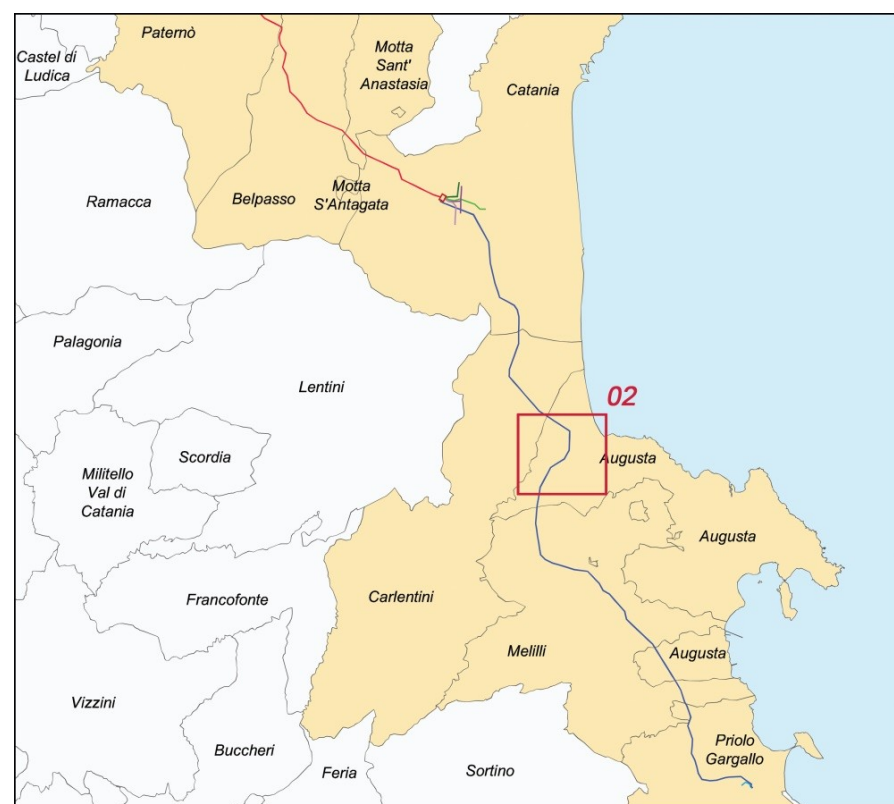


Elettrodotto a 380 KV Paternò- Priolo – Punto di ripresa fotografica P02



Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV "Paternò – Priolo"

Identificazione degli areali di inserimento dei sostegni monostelo
RENDERING



GEOTECH S.r.l.

Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>


Rev. < 00 >





Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV "Paternò – Priolo"

Identificazione degli areali di inserimento dei sostegni monostelo
RENDERING



GEOTECH S.r.l.

Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >



**POST OPERAM
TUBOLARE MONOSTELO**

Codifica Elaborato Terna:


REGR11005BIAM002920

Rev. 00


Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >

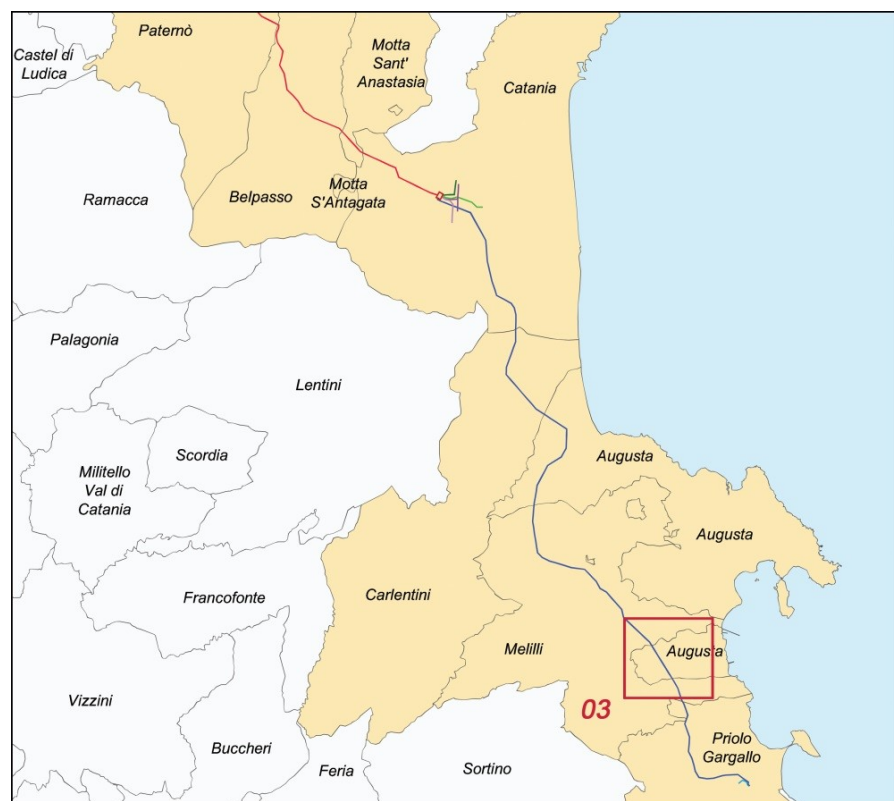

Elettrodotto a 380 KV Paternò- Priolo – Punto di ripresa fotografica P03



Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_
005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >






Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV "Paternò – Priolo"

Identificazione degli areali di inserimento dei sostegni monostelo

RENDERING



GEOTECH S.r.l.

Codifica Elaborato Terna:

REGR11005BIAM002920

Rev. 00

Codifica Elaborato <Geotech Srl>:

<G656_PRESC_N8_RENDER_MONOSTELO_T_005_00_PRESCRIZIONE_N8_1-1>

Rev. < 00 >

